



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 121 SAN CASIMIRO	FECHA: 30/06/25	VISITA Nº: —
---	---------------------------	------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BE432JBA23	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: ALEXANDER TOVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		EMPRESA: 11 VERSIONES FEB 2019, a
		HORA DE INICIO: 11:00 AM
		HORA DE CONCLUSION: 11:55 AM.

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	—	—	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	—	—	OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	—	—
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	207	208	206	6.9	6.0	6.0		208	208	208
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	120	119	118	—				120	120	120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,2	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	92
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	331 Min	30/06/25	64	102 V.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
X	←				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	SAI CORRECTO EQUIPO OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO. (LIMPIEZA Y SOPLO).
- DESINSTALACION DE 64 BATERIAS 12V 9AH DAÑADAS
- INSTALACION DE 64 BATERIAS 12V 9AH NUEVAS

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Vanessa Ovalles	Gerente de Servicios	Vanessa Ovalles	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

121 - OFIC. SAN CAMERON

Fecha de solicitud:

25/6/2025

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora		N° de SAKI:
52236 GERENCIA DE ALMACEN Y ARCHIVOS		121 AGENCIA SAN CASIMIRO		
Tipo de solicitud				
☒ Traslado		☐ Donación		☐
☐ Sustitución o Solicitud		☐ Otro motivo (explique brevemente):		Desincorporación
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:				
N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)	
1	S/S	64	BATERIA PARA UPS 12V 9AH	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

BDV | Banco de Venezuela

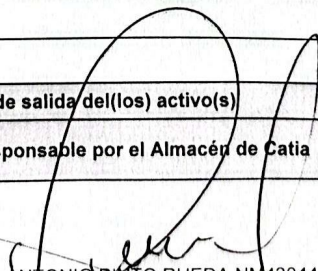


GERENCIA DE ALMACÉN Y ARCHIVOS

26 JUN. 2025

DESPACHADO

G-20009937-5

RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)		
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
	 LUIS ANTONIO PINTO RUEDA NM42044	
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)		
Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
 2009937-5		
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello