

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 146 CAGUA	FECHA: 24/04/24	VISITA Nº: 01
--	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO: 12.5/12.5	SERIAL: BQ513C0536	CAPACIDAD: 13 KVA	FASES: 2
--------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	RAGACI TOVAR
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INUIG 2010 CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA	☒	
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS	☒	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA		☒
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS		☒
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	211		1.5	4						
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	121	120								

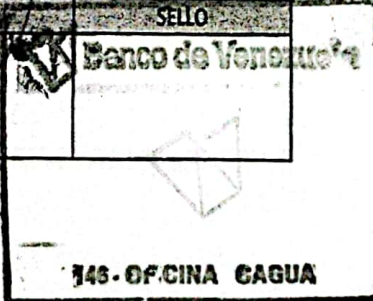
VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	/ NO OPERATIVO /

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

UPS FUERA DE SERVICIO
 UPS descontinuado de 23 KVA
 adecuacion del cableado
 sustitucion del equipo

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Angel Altamirano	Cto de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

146. OFICINA CAGUA