



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 312 Av. Vargas Barquisimeto.	FECHA: 16-04-25	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Pedro Toran
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: JUV. I.G. 2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO - TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION: Supresor de pico.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	215	216	214	91.4	88.3	65.8				
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	123	126	122							

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS


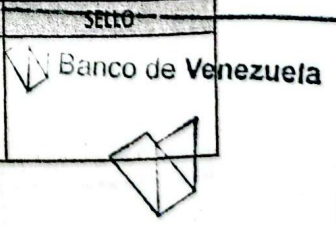
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
------------------------	--

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Instalacion de Supresor de Pico.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Fayerlin Barragan	Tesorero		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

312 - OFIC. BARQUISIMETO
AV. VARGAS