



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Área de Mantenimiento

Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

373 Valera Av. 10.

FECHA:

13-03-26.

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Eaton

MODELO:

15

SERIAL:

BG401TBA06

CAPACIDAD:

15 KVA

FASES:

3

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) PERSONAL:

ALEXANDER TORRES

EMPRESA:

INVERSIONES JG. 2010 e.a.

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	215	216	210	3,80	4,55	2,79		209	209	208
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	122	124	122					120	121	120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

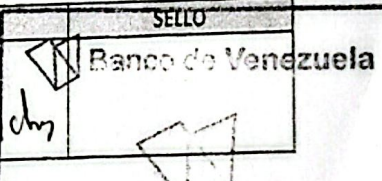
J. 50.

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		13-03-26.	64	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100% OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- * EQUIPO UPS MARCA EATON DE 15 KVA. SE LE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- * DESINSTALACION DE 64 BATERIAS 12V. 9AH. (MALAS)
- * INSTALACION DE 64 BATERIAS 12 V. 9AH. (NUEVAS)
- * SE SUGIERE ADECUACION DE TABLERO BY PASS.
- * NO CUENTA CON BARRA DE TIERRA NI BARRA PARA NEUTRO
- * SE SUGIERE CAMBIO DE CABLES YA QUE TIENE CABLE RIGIDOS. Y CAMBIO DE CONMUTADOR.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Laura Sánchez	Cte de Recursos	Laura Sánchez	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

373 - OFICINA VALERA
AV. 10