



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

380 Rubio, Tachira

FECHA:

23/03/24

VISITA Nº:

01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

XMBT

MODELO:

OPT-T10K
ISOTX-UL

SERIAL:

83922309500399

CAPACIDAD:

10

FASES:

2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Eduin G. Padilla

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Tyson Lindo

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

Frutones FG. 2010.C.A

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

09:00 Am.

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	-	-	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	

OBSERVACION:

Desconexión de UPS 10 KVA. EATON 6E513FBB03

Instalación de UPS 10 KVA XMBT 83922309500399

TARJETA INTERFASE

CONEXIÓN DE RED AL

RACK

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	209			5,15	3,98	—		209.		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	118,7	120		24°C.				119	120.	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,165V	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1 24	L2 24	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,165V
-----------------------------------	--------	---------------------------	-------	-------	----	-----------------------------------	--------

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		23/03/24	—	—
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL		El equipo instalado trae sus baterias 20 12V 9Ah.			

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
50%	UPS 10 KVA. Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Desinstalación de UPS 10 KVA. EATON.
- Instalación de UPS de 10 KVA X-MART
- Instalación de caja control by pass. Conplata 3 breakers 2x50 Amp. - 1 selector 63 Amp. - 1 barra de tierra - 1 barra de neutro. Adición código de colores. 30mts cable #6 Señalización

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Ania Jaime Gonzalez	Corrente de Servicios	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345



El UPS Respaldar:

Taquillas = 08

Track=01

Atención al cliente = 02

Tesoreria = 02.

Grupos de servidores = 01

Grupo de Negocios = 01.

Asesor de Negocios = 03



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 380 Rubio Trchiva

FECHA 23/03/24

VISITA N°: 01

MARCA XMART MODELO _____

KVA 10 kVA

SERIAL	MÓDULO SAI	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM
<u>83922309500399</u>			

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO:

Operativo

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (9) AH SUMINISTRADAS POR (6V)	PZA	20
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	1
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	1
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	1
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	3
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	1
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
12	CABLE ST 4X6	MTS	1
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	1
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	30
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	1
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	1
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	1
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	12
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
20	CONECTORES PVC	PZA	1
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	51
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	1
23	RAMPLUG	PZA	4
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	1
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	1
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	1
28	TIRRAP	PZA	16
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	1
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	1
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	1
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	10
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	6

Fecha de solicitud:
23/03/2024


SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:	Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:	N° de SAKI:
380 RUBIO	ALMACEN DE CATIA	
Tipo de solicitud		☒ Desincorporación
☐ Traslado	☐ Donación	DANADO
☐ Sustitución o Solicitud	☐ Otro motivo (explique brevemente):	


Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):
1	BE513FBB03 BDV0025336	1	UPS 10 KVA MARCA EATON MODELO 9155-10
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Banco de Venezuela Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
 Haviel Cardenas NM39730	LUIS ANTONIO PINTO RUEDA NM42044	
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
	 Eder G. Padilla 12210283	
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello

APE.546 (V1. 05-23)

Gobierno Bolivariano de Venezuela

INVERSIONES
I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5

Uso Interno

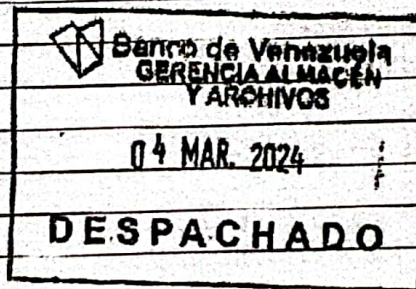
Fecha de solicitud:

29/2/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:	Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora	N° de SAKI:
52236 GERENCIA DE ALMACEN Y ARCHIVOS	380 AGENCIA RUBIO	
Tipo de solicitud		
☒ Traslado	☐ Donación	☐
☐ Sustitución o Solicitud	☐ Otro motivo (explique brevemente):	Desincorporación
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:		

N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)
1	83922309500399	1	UPS 10 KVA XMART MODELO OPT-T10 10K-ISOTX-UL
2	BOV0128083		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A.
17			EDWIN PADILLA, C.I. 12.210.283
18			
19			
20			
21			



Aprobaciones de salida del(los) activo(s)		
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Caba	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
<i>Oliver Lopez</i>	<i>[Signature]</i> LUIS ANTONIO PINTO RUEDA NM42044	
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)		
Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello

Banco de Venezuela

N° 439730