

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

446 TAMA - San Cristobal

FECHA:

21/03/24

VISITA Nº:

01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

XMART

MODELO:

OPT-T10-10K
150TX-UL

SERIAL:

83922309500396

CAPACIDAD:

10 KVA

FASES:

02

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Ing. Edm G. Padilla

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Tec. Tirso Lindo

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

Instalaciones DG. 2010. C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

08:00Am.

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	-	-	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	

OBSERVACION:

Desincorporación de UPS de 11KVA. UPS OPERATIVO
Instalación de UPS de 10 KVA, Acondicionamiento BYPASS

TARJETA INTERFASE

CONEXIÓN DE RED AL RACK

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	212	-	-	3.90	2.91	-		240	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	122	121	-	20°C.				120	120	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,51	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,51
		L1	L2	L3		
		21	21			


CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	01		21/03/24	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	EL UPS instalado trae sus baterías 20-12V9Ah.			

ESTATUS DEL SAI
PORCETAJE DE CARGA (%) 25%
OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: UPS OPERATIVO 10 KVA.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Desinstalación de UPS MGE 11KVA. SAI: IC5F160484 TRX = IC9127020 EBM = IC7121070. Instalación de UPS 10KV. SAI: 83922309500395 Modelo = OPT-T10-10K-150TX-UL MARCA = XMART Acondicionamiento bypass, código de colores, Instalación de 3 breakers 2x 50amp HRC, 20mts cable #6, 1 barra de neutro, 1 barra de tierra, 12 conectores.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELO
Yakbeth Canino	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

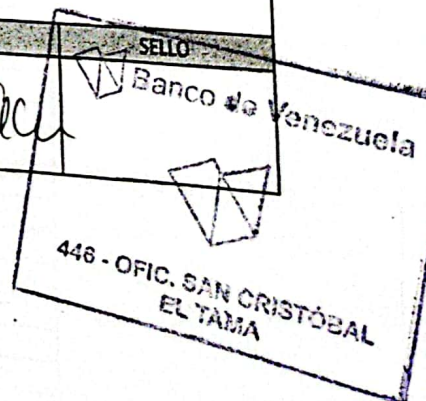

El UPS Respaldado.
 Taquillas: 04
 Atención al cliente: 01
 Tesorero: 01
 Rack: 01
 Grante: 01
 Anexo de Negocios = 03
 Grante de servicios = 01.



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 446 TAMA S. Antelal

FECHA

21/03/24.

VISITA N°: 01

MARCA Xmart MODELO _____

KVA _____

SERIAL

MÓDULO SAI

TRANSFORMADOR

MÓDULO EBM

VISITA DE:

INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO:

Operativo

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Item	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (7) AH SUMINISTRADAS POR (20) <u>12V</u>	PZA	<u>20</u>
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	<u>1</u>
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	<u>1</u>
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	<u>1</u>
5	BASE PARA UPS	PZA	<u>1</u>
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	<u>1</u>
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	<u>1</u>
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	<u>1</u>
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	<u>3</u>
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	<u>1</u>
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	<u>1</u>
12	CABLE ST 4X6	MTS	<u>1</u>
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	<u>1</u>
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	<u>20</u>
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	<u>1</u>
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	<u>1</u>
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	<u>1</u>
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	<u>12</u>
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	<u>1</u>
20	CONECTORES PVC	PZA	<u>1</u>
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	<u>51</u>
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	<u>1</u>
23	RAMPLUG	PZA	<u>1</u>
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	<u>1</u>
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	<u>1</u>
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	<u>1</u>
27	TERMINALES PARA BREAKERS <u>UNAS</u>	PZA	<u>8</u>
28	TIRRAP	PZA	<u>12</u>
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	<u>1</u>
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	<u>1</u>
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	<u>10</u>
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	<u>5</u>
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	<u>5</u>

Fecha de solicitud:
21/03/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:		N° de SAKI:
80446 EL TAMA		ALMACENES CATIA		
☐ Traslado ☐ Sustitución o Solicitud		Tipo de solicitud ☐ Donación ☐ Otro motivo (explique brevemente):		☒ Desincorporación
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:				
N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):	
1	Equipo UPS 11KVA	1	marca MGE, Modelo EXRT11 seriales 1C5F16048A, TRX: 1C9127020 - EBM = 1C7121070	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Aprobaciones de salida del(los) activo(s)				
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante		Responsable por el Almacén de Catia		Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)				
Responsable por Seguridad		Responsable por la Empresa Transportista		Responsable por la Unidad u Oficina receptora
		Edum G. Padilla 12210283		
		Diversiónes. S.G. 2010. C.A		
Firma, NM y Sello		Firma y Sello		Firma, NM y Sello

Fecha de solicitud:
29/2/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS		
Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:	Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora	N° de SAKI:
52236 GERENCIA DE ALMACEN Y ARCHIVOS	448 AGENCIA SAN CRISTOBAL EL TAMA	

Tipo de solicitud		
☒ Traslado	☐ Donación	
☐ Sustitución o Solicitud	☐ Otro motivo (explique brevemente):	Destino: incorporación

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)
1	83922309500396	1	UPS 10 KVA XMART MODELO OPT-T10-10K-ISOTX-UL
2	BDV0128079		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A.
17			EDWIN PADILLA, C.I. 12.210.283
18			
19			
20			
21			

Banco de Venezuela
GERENCIA ALMACEN Y ARCHIVOS
04 MAR. 2024
DESPACHADO

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)		
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)		
Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello