



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 446 TAMA - San Cristobal	FECHA: 21/03/24	VISITA N°: 01
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: XYART	MODELO: OPT-T10-10K 150TX-UL	SERIAL: 83922309500396	CAPACIDAD: 10 KVA	FASES: 02
------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Edwin G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tec. Tirso Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Instalaciones DG. 2010. C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 08:00Am
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	-	-	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Desincorporación de UPS de 11KVA. UPS OPERATIVO Instalación de UPS de 10KVA Acondicionamiento BYPASS			TARJETA INTERFASE					
			CONEXIÓN DE RED AL RACK					

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	212	-	-	3.90	2.91	-		240	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	122	121	-	20°C.				120	120	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,51	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,51
			21	21			

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	01		21/03/24	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	EL UPS instalado trae sus baterias 20-12V9Ah.			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
25%	UPS OPERATIVO 10 KVA.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Desinstalación de UPS MGE 11KVA. SAI: IC5F160484
TRX = IC9127020 EBM = IC7121070.
Instalación de UPS 10 kv. SAI: 83922309500395
Modelo = OPT-T10-10K-150TX-UL MARCA = XMART
Arrendamiento bypass. Código de Colours, Instalación de 3 breakers 2x 50 Amp HRC, 20mts cable #6, 1 barra de neutro, 1 barra de tierra, 12 conectores.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jahbeth Canino	Gerente de Servicios	Jahbeth	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

El UPS Rustaloh.

Taquillas : 04

Atención al cliente : 01


Taseros : 01

Book : 01

Gruntel : 01

Aguero de Negocios = 03

Gerente de Servicios = 01.

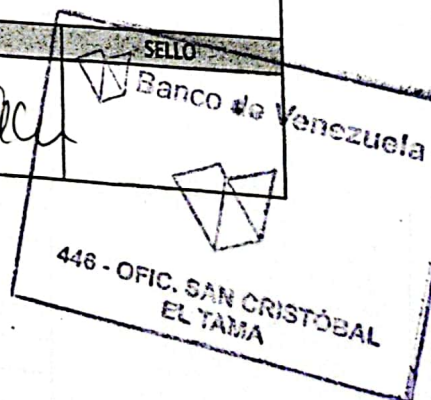



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 446 TAMA S. Cantabral

FECHA 21/03/24

VISITA N°: 01

MARCA Smart MODELO _____

KVA _____

SERIAL

MÓDULO SAI

TRANSFORMADOR

MÓDULO EBM

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO:

Operativo

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (9) AH SUMINISTRADAS POR (20) 120V	PZA	20
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	1
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	1
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	1
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	3
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	1
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
12	CABLE ST 4X6	MTS	1
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	1
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	20
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	1
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	1
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	1
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	12
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
20	CONECTORES PVC	PZA	1
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	5
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	1
23	RAMPLUG	PZA	1
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	1
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	1
27	TERMINALES PARA BREAKERS <u>UNAS</u>	PZA	8
28	TIRRAP	PZA	12
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	1
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	1
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	1
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	10
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	5

Fecha de solicitud:

21/03/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:

Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:

N° de SAKI:

80446 EL TAMA

ALMACENES CATIA

Tipo de solicitud

☐ Traslado☐ Donación☒ Desincorporación☐ Sustitución o Solicitud☐ Otro motivo (explique brevemente):

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):

N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):
1	Equipo UPS 11KVA	1	marca MGE, Modelo EXRT11 seriales 1C5F16048A, TRX: 1C9127020 - EBM = 1C7121070
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)		
Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
	Eduin G. Padilla 12210283 Inversiones. S.G. 2010. C.A.	
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello

APE.546 (V1. 05-23)

Gobierno Bolivariano
de VenezuelaINVERSIONES
I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5

Uso Interno

Fecha de solicitud:

29/2/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:

52236 GERENCIA DE ALMACEN Y ARCHIVOS

Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora

445 AGENCIA SAN CRISTOBAL EL TAMA

N° de SAKI:

Tipo de solicitud

☒ Traslado

☐ Donación

☐ Sustitución o Solicitud

☐ Otro motivo (explique brevemente):

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)
1	83922309500396	1	UPS 10 KVA XMART MODELO OPT-T10-10K-ISOTX-UL
2	BDV0128079		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Banco de Venezuela
GERENCIA ALMACEN
Y ARCHIVOS

04 MAR. 2024

DESPACHADO

RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A.

EDWIN PADILLA, C.I. 12.210.283

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante

Responsable por el Almacén de Cada

Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales

[Firma]

Firma, NM y Sello

[Firma]
LUIS ANTONIO PINO RUEDA NM42044

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad

Responsable por la Empresa Transportista

Responsable por la Unidad u Oficina receptora

Firma, NM y Sello

Firma y Sello

Firma, NM y Sello