



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Área de Mantenimiento
Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: Oficina Tovar #82	FECHA: 24/10/24	VISITA N°:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: MACTECH	MODELO: 11RT	SERIAL: G031102058	CAPACIDAD:	FASES:
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: TIRSO LINDO	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: INTELSOLUCIONES I.E. 2010 C.A	
	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	/		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	/		DETERIORO EN CARCASA		/
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	/		EXISTENCIA CONMUTADOR	/		PRESENCIA DE ALARMAS		/
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	/		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	/	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	/		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	/		OPERATIVIDAD DE TECLAS	/	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXION DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	214			3.5	7.14			240		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	124	125						120	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.5	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.5
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2		24/10/2024		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS			

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS operativo 100%

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Mantenimiento General soplado y ajuste de instalacion UPS
 Cambio 20 baterias 12V 9Ah, adecuacion de Tablero
 BYPASS, suministro e instalacion de conmutador de GSA.
 Instalacion de 3 Breaker 2x60, instalacion de barra de
 Tierra y Neutro, 30 Mts cable #6 Multifilar, 10
 Conectores de ojo para cable #6
 Suministro e instalacion de base soporte para UPS de 600
 x 42 cm x 15 cm. d ALTO, Instalacion de Tierra

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELLO

Juguel Parada

Mte Servicios

Juguel Parada

Banco de

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

782 - OFICINA

VPS 11 KVA MARCA EATON

Respalda

PLANTA BAJA.

TAQUILLAS (10) → 3 ACTIVAS

TESORERIA (2) PUESTOS, ① ACTIVO

OFICINA GTE SERVICIOS ①

PLANTA ALTA

Servidor principal (BACK)

Atencion cliente 2 puestos, ① ACTIVO

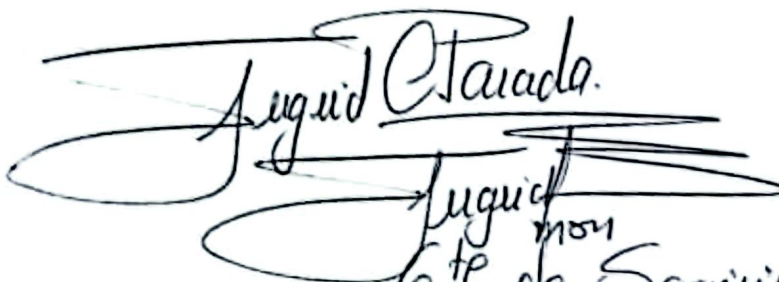
PUESTOS ASESORES (2) → 0 ACTIVO

Ejecutivo Pyme. ① → NO ACTIVO

GTE. negocio ① → NO ACTIVO

Sistema → ① → ACTIVO

Migración de punto de alumbrado desde el
Tablero T-COM. hasta Tablero Servicios Generales
utilizando 15 mts de cable # 10


Eugenio Tovar
Gte de Servicios.
24/10/24.

