



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

698 San Fernando de Apure

FECHA:

02/10/25

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

xmart

MODELO:

OPT33-R+10-20K
208-NB

SERIAL: SAI: 85212309500076

EBM1: 95202309500144
EBM2: 95202309500162

CAPACIDAD:

20 KVA

FASES:

3

MOTIVO DE LA VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

NOMBRE(S) PERSONAL:

Padro touar

EMPRESA:

Inv. IG 2010 CA.

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS


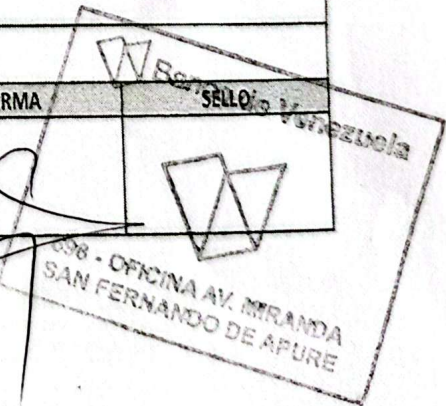
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se realiza desinstalación de equipo UPS Xmart
de 20 KVA. BDV-0128062

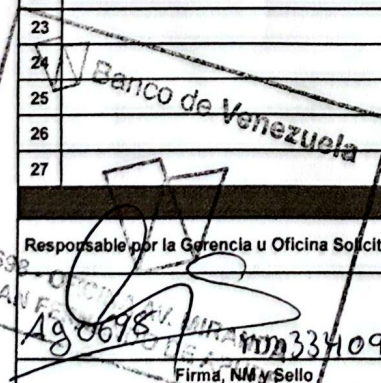
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Luis Perez	Tesorero		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Fecha de solicitud:

02/10/2025

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:		N° de SAKI:
Ag 0698 San Fernando Apure		Almacenes de Catia		
Tipo de solicitud				
☒ Traslado		☐ Donación		☐ Desincorporación
☐ Sustitución o Solicitud		☐ Otro motivo (explique brevemente):		
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:				
N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):	
1	UPS Xmart	1	Xmart modelo opt33-Aho	
2			20K-208-nb	
3	BDV 0128062			
4		1	Sai Serial 85212309500076	
5				
6		1	EBM Serial 95202309500144	
7				
8		1	EBM Serial 95202309500162	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
Aprobaciones de salida del(los) activo(s)				
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante		Responsable por el Almacén de Catia		Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
 Ag 0698 nm33409				
Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)				
Responsable por Seguridad		Responsable por la Empresa Transportista		Responsable por la Unidad u Oficina receptora
Firma, NM y Sello		Firma y Sello		Firma, NM y Sello