GGILBORDON LuxOps

GGILBORDON LuxOps

DOSSIER TÉCNICO
DE INSTALACIÓN

Proyecto: Juan Pérez Instalaciones S.L.

CUPS: ES0021000000012345678AB

Ref. catastral: 9876543AA1234B0001CC

Titular (DNI/CIF): B12345678

VERIFICADO
LuxOps
CONTROL

Resumen ejecutivo de obra

Tiempo total
3 min

Evidencias
5 fotos capturadas

Ubicacion
Calle de la Luz, 12, 28001 Madrid

Instalacion certificada por: OperarioTest

mostrar la identidad completa en esta portada.
Clausula RGPD (informacion basica): responsable del tratamiento segun la Politica de privacidad publicada en el servicio LuxOps; configure NEXT_PUBLIC_LEGAL_NAME en el despliegue para

tratamiento.
la administración competente. Protección de datos: tratamiento conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y la LOPDGDD, en la medida aplicable al encargado y al responsable del
este documento con las bases vigentes y la normativa aplicable en el momento de la solicitud. LuxOps facilita la documentación; no sustituye asesoramiento jurídico ni la resolución de
y datos técnicos). Cada convocatoria de subvenciones o créditos (estatal, autonómico o europeo) impone requisitos y plazos propios: el titular o la empresa instaladora debe contrastar
Nota para tramitación administrativa y ayudas públicas: este dossier documenta la ejecución de la instalación y criterios habituales de trazabilidad (REBT, evidencias fotográficas, firmas

INFORME DE INSTALACION

Dossier técnico de ejecución

Empresa instaladora: GGILBORDON LuxOps

Cliente: Juan Pérez Instalaciones S.L.

CUPS: ES0021000000012345678AB

Ref. catastral: 9876543AA1234B0001CC

Titular (DNI/CIF): B12345678

Dirección: Calle de la Luz, 12, 28001 Madrid

Fecha de finalización: 11/4/2026, 18:10:53

Estado: FINALIZADO

Modalidad de autoconsumo: Con excedentes acogido a compensación

Nº empresa instaladora autorizada (REBT): EIBT-00000000

Carné profesional del instalador: 28-B-D1-00004567-X

Referencia de expediente: EXP-HZSRFNON-2026

Sección de cable DC (mm²): 6

Sección de cable AC (mm²): 10

Secciones calculadas para garantizar una caída de tensión inferior a los límites establecidos en la ITC-BT-19 e ITC-BT-07 del REBT.

INVENTARIO DE EQUIPOS CERTIFICADOS

Tabla de trazabilidad de activos

Equipo	Marca	Modelo	Pot. / cap.	Nº serie
Panel 1	Jinko Solar	Tiger Neo N-Type	420 W	JKM420N54HL4V123
Panel 2	Jinko Solar	Tiger Neo N-Type	420 W	JKM420N54HL4V321
Inversor 1	Huawei (5 kW)	SUN2000-5KTL-L1	5 kW	HV2190034567
Inversor 2	Huawei (5 kW)	SUN2000-5KTL-L1	5 kW	HV2190034545
Batería 1	Luna2000	5kW-C0	5 kWh	BATT987654321

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)

INFORME DE INSTALACION (continuación)

Trazabilidad, garantías y memoria

Certificación CE y cumplimiento de normativa IEC verificada por LuxOps.

Trazabilidad y garantías

Inversor (N/S): HV2190034567, HV2190034545
Baterías (N/S): BATT987654321
Vatímetro (N/S): DTSU666-H-12345

Observaciones técnicas / notas de garantía
Instalación realizada siguiendo normativa REBT. Los paneles tienen una garantía de producción de 25 años por parte del fabricante. El inversor cuenta con 10 años de garantía oficial.

Incidencias en campo y descargo de responsabilidad

Se detectan 2 tejas ligeramente movidas antes del inicio, se procede a su reubicación. Sombra parcial en la zona este a partir de las 18:00h por chimenea del vecino.

Lo anterior queda constancia para trámites de garantía y subvenciones. Condiciones no reflejadas en la documentación previa acordada o en el presente acta no podrán imputarse a la empresa instaladora con carácter retroactivo tras la firma de recepción por el cliente.

Dossier Técnico y Memoria de Ingeniería

Sin memoria técnica adicional registrada por oficina.

Resumen energético

Potencia pico total: 0.84 kWp
Potencia nominal inversor: - kWn
Capacidad almacenamiento: - kWh
Rendimiento energético estimado posinstalación: 1187 kWh/año

Estimación de producción basada en rendimiento específico anual (1420 kWh/kWp).

Evidencias fotográficas

4 evidencias registradas con geolocalización y marca de tiempo.

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRA

Ingeniería de ejecución · mediciones y configuración registradas en campo

Seguridad y salud en el trabajo (PRL)

Línea de vida e integridad de arneses verificada.	Sí
Protecciones colectivas/individuales operativas.	Sí
Estado del tejado/soporte apto para el tránsito.	Sí
EPIS (Casco, guantes, calzado) en uso.	Sí

Protocolo de seguridad validado por el operario antes de iniciar trabajos

Timestamp: 11/4/2026, 18:10:53 · GPS: 27.941082, -15.387802

Mediciones y protecciones

Estructura - marca	K2 Systems
Tipo de montaje	Coplanar
Configuración de strings	String 1: 6 paneles (Sur), String 2: 6 paneles (Sur)
Modalidad de autoconsumo	Con excedentes acogido a compensación
Sección de cable DC (mm²)	6
Sección de cable AC (mm²)	10
Tensión circuito abierto Voc (V)	350
Corriente cortocircuito Isc (A)	13.5
Resistencia de puesta a tierra (ohm)	12
Protección térmica - marca	Schneider Electric
Protección térmica - modelo	iC60N
SPD - marca	Dehn
SPD - modelo	DehnGuard DG M TNS
Azimut (grados)	180
Inclinación módulo (grados)	30

Justificación secciones de cable (ITC-BT-19 / ITC-BT-07)

Secciones calculadas para garantizar una caída de tensión inferior a los límites establecidos en la ITC-BT-19 e ITC-BT-07 del REBT.

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRA (continuación)

Protocolo fotográfico (confirmaciones de obra)

Placas de características	Sí
Cuadro de protecciones (cableado / etiquetado)	Sí
Fijaciones y anclajes	Sí
Puesta a tierra de estructura	Sí

Rendimiento energético estimado posinstalación:

1187 kWh/año

Estimación de producción basada en rendimiento específico anual (1420 kWh/kWp).

Instalador — carné profesional

28-B-D1-00004567-X

Formación y entrega de documentación: el cliente confirma haber recibido formación básica, manuales y acceso a monitorización.

Declaración registrada en acta digital.

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)

EVIDENCIAS DE CAMPO

Grid 2x2 · GPS y hora por evidencia · paginación dinámica

ANTES GPS 28.052200, -15.465000
Hora 9/4/2026, 10:19:59

DURANTE GPS 28.052200, -15.465000
Hora 9/4/2026, 10:20:19

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)

EVIDENCIAS DE CAMPO

Grid 2x2 · GPS y hora por evidencia · paginación dinámica

DESPUES GPS 28.052200, -15.465000
Hora 9/4/2026, 10:20:26

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)

ANEXO I:
ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN

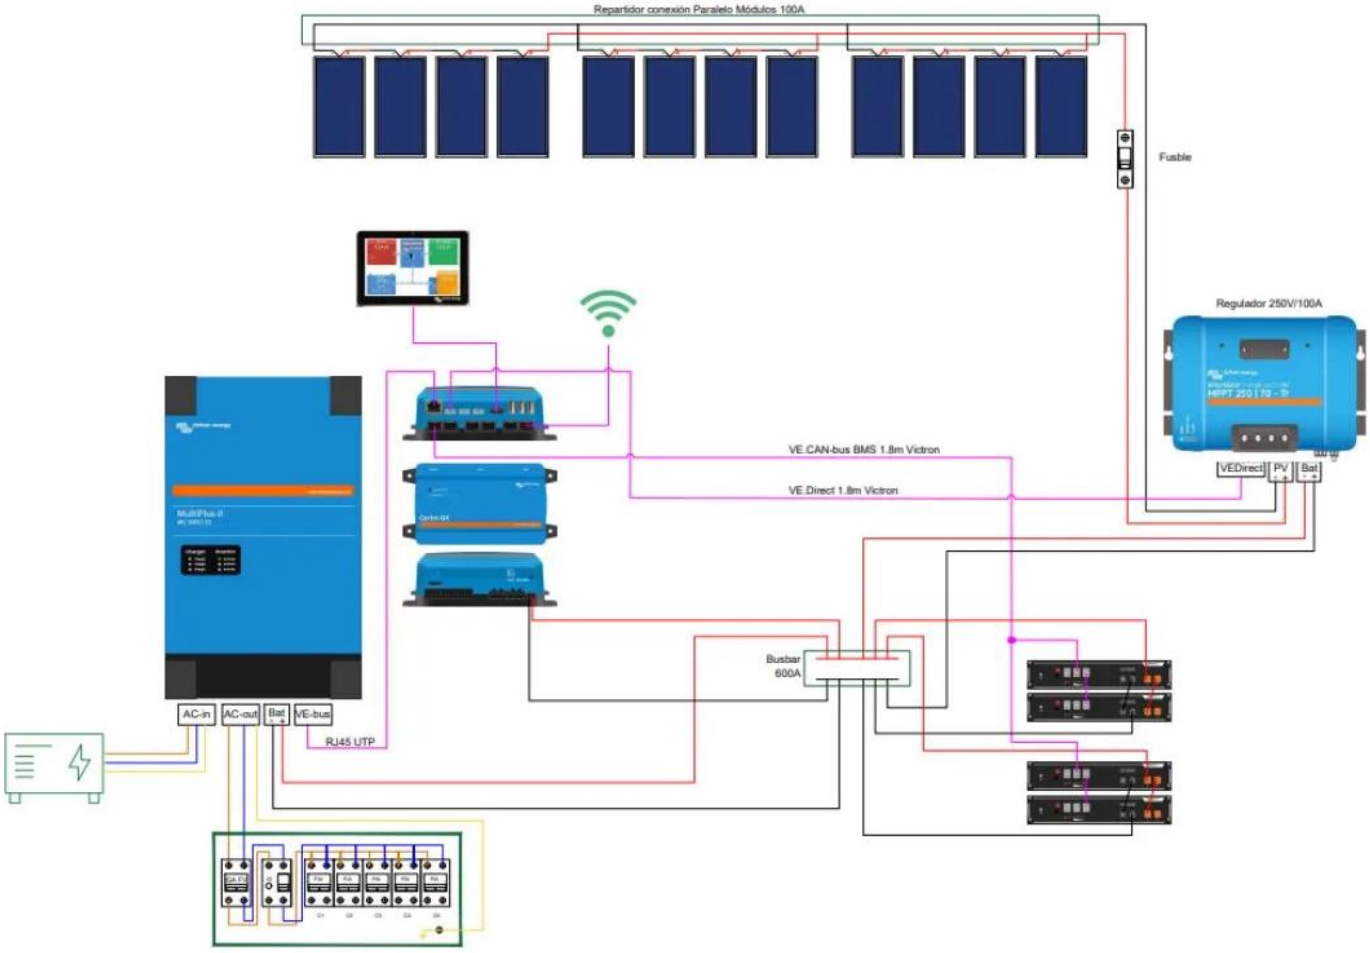

GPS 28.052200, -15.465000
Registro 9/4/2026, 10:22:10

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)

ANEXO II: INFORME DE PRODUCCIÓN (DOCUMENTO APORTADO)

Documento opcional aportado por el operario (p. ej. informe PVGIS oficial).

Registro 9/4/2026, 10:23:18 · GPS 28.052200, -15.465000

Adjunto aportado como imagen (captura).

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)

CIERRE LEGAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL INSTALADOR:

El instalador autorizado abajo firmante certifica que la instalación descrita en este informe técnico ha sido ejecutada siguiendo las especificaciones del fabricante, cumpliendo estrictamente con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y la normativa vigente para instalaciones de autoconsumo. Los datos de geolocalización y números de serie aquí reflejados han sido verificados mediante la plataforma LuxOps y corresponden fielmente a la obra ejecutada.

Carné profesional instalador: 28-B-D1-00004567-X. El cliente confirma que ha recibido la formación básica de uso de la planta, manuales de usuario y acceso a la plataforma de monitorización.

LuxOps certifica la trazabilidad de los datos capturados en campo mediante coordenadas GPS y marcas de tiempo criptográficas, vinculando de forma unívoca la ejecución con el instalador autorizado.

FIRMAS Y CONFORMIDAD

Instalador

OperarioTest

GPS: 28.052200, -15.465000
Timestamp: 9/4/2026, 10:33:44

Cliente

Juan Pérez Instalaciones S.L.

GPS: 28.052200, -15.465000
Timestamp: 9/4/2026, 10:33:44

ID de transacción: cmnr9llv80001jj04hzsrfnon · Documento electrónico firmado mediante hash de integridad según Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)