

Avaliação da Qualidade de Tensão

REGISTROS DA MEDIÇÃO DAS MÉDIAS

VALORES DOS INDICADORES REGISTRADOS


ÍNDICE	TENSÃO		
	V_A	V_B	V_C
DRP	9.02%		8.82%
DRC	3.57%		4.76%
MÁXIMA	136.59		136.88
MÍNIMA	123.48		123.82
MÉDIA	127.82		128.14

GRÁFICO DE MEDIÇÕES

OBS: Tensão base do sistema (100%) -


127

VOLTS

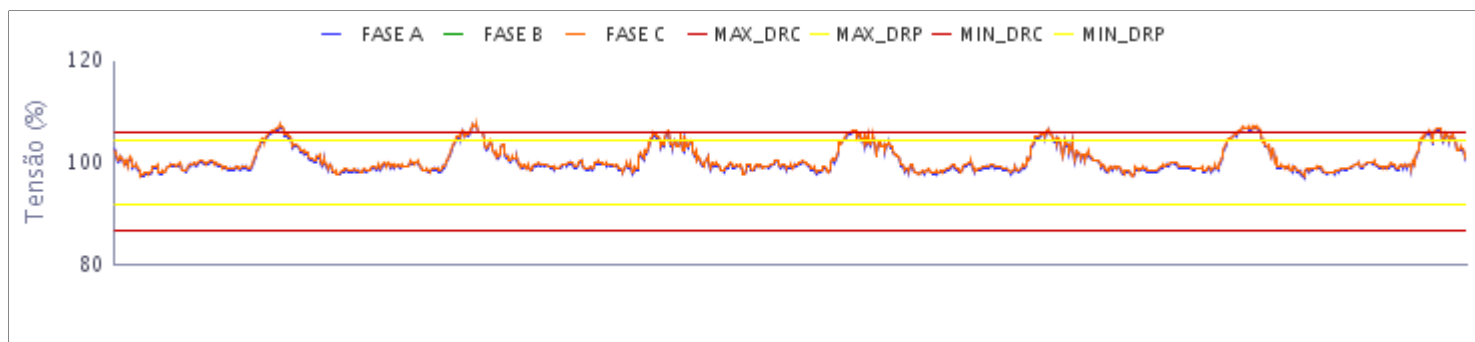

HISTOGRAMA DE TENSÃO

FAIXA	QUANT. REGISTROS		
	Fase A	Fase B	Fase C
Registros	1008		1008
< 0.80	0		0
0.80 - 0.81	0		0
0.81 - 0.82	0		0
0.82 - 0.83	0		0
0.83 - 0.84	0		0
0.84 - 0.85	0		0
0.85 - 0.86	0		0
0.86 - 0.87	0		0
0.87 - 0.88	0		0
0.88 - 0.89	0		0
0.89 - 0.90	0		0
0.90 - 0.91	0		0
0.91 - 0.92	0		0
0.92 - 0.93	0		0
0.93 - 0.94	0		0
0.94 - 0.95	0		0
0.95 - 0.96	0		0
0.96 - 0.97	0		0
0.97 - 0.98	4		1
0.98 - 0.99	130		76
0.99 - 1.00	356		322
1.00 - 1.01	188		256
1.01 - 1.02	53		65
1.02 - 1.03	43		43
1.03 - 1.04	47		41
1.04 - 1.05	50		57
1.05 - 1.06	57		50
1.06 - 1.07	54		57
1.07 - 1.08	25		37
1.08 - 1.09	1		3
1.09 - 1.10	0		0
1.10 - 1.11	0		0
1.11 - 1.12	0		0
1.12 - 1.13	0		0
1.13 - 1.14	0		0
1.14 - 1.15	0		0
1.15 - 1.16	0		0
1.16 - 1.17	0		0
1.17 - 1.18	0		0
1.18 - 1.19	0		0
1.19 - 1.20	0		0
> 1.20	0		0

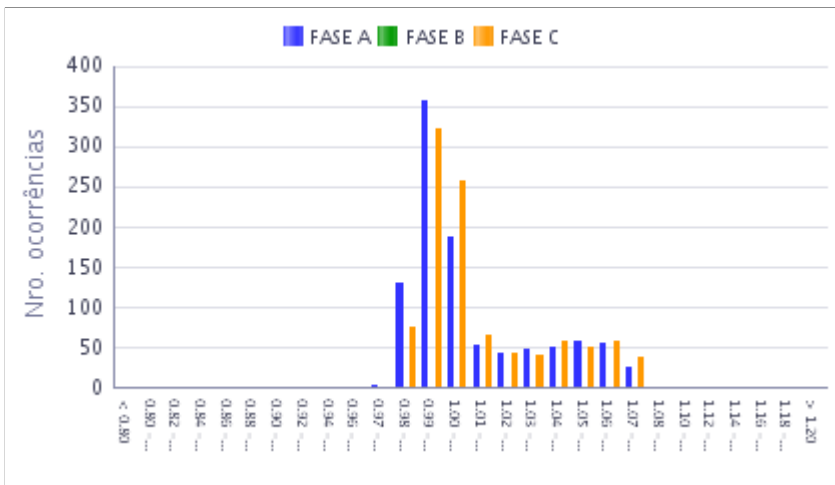

RESULTADO DA MEDIÇÃO

As tensões registradas pela medição gráfica não estão em conformidade com os limites estabelecidos pela ANEEL no Módulo 8 do PRODIST.

GLOSSÁRIO

PRODIST

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

DRP = Duração Relativa de Tensão Precária

Indicador individual referente a duração relativa das leituras de tensão, nas faixas de tensão precárias, no período de observação definido, expresso em percentual.

DRC = Duração Relativa de Tensão Crítica

Indicador individual referente a duração relativa das leituras de tensão, nas faixas de tensão críticas, no período de observação definido, expresso em percentual.

	Data	Hora
Início de Medição	13/04/2026	15:07
Término de Medição	20/04/2026	14:57

GISELE COLOMBO BARBOSA

UC	17399556
Trafo	8940815214

Conforme estabelecido pela ANEEL no Módulo 8 do PRODIST, os limites vigentes para os indicadores DRP e DRC são os seguintes:

DRP Máximo	3.00%	MEDIÇÃO FINAL
DRC Máximo	0.50%	
LIMITES ADEQUADOS:		Reclamação
Máxima	Mínima	
133	117	