
OPERACIONES PARTICULARES

Se decriben en este documento, las operaciones particulares, de cada una de las gráficas con las que cuenta el análisis general


1 En diagrama de CORRIENTES - dar click a "Ver diagrama fasorial"

Al dar clik a este selector, aparece una ventana emergente con el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Al mover el mouse por la grafica este diagrama se actualiza justo sobre el punto de escala temporal a la que el puntero anota.

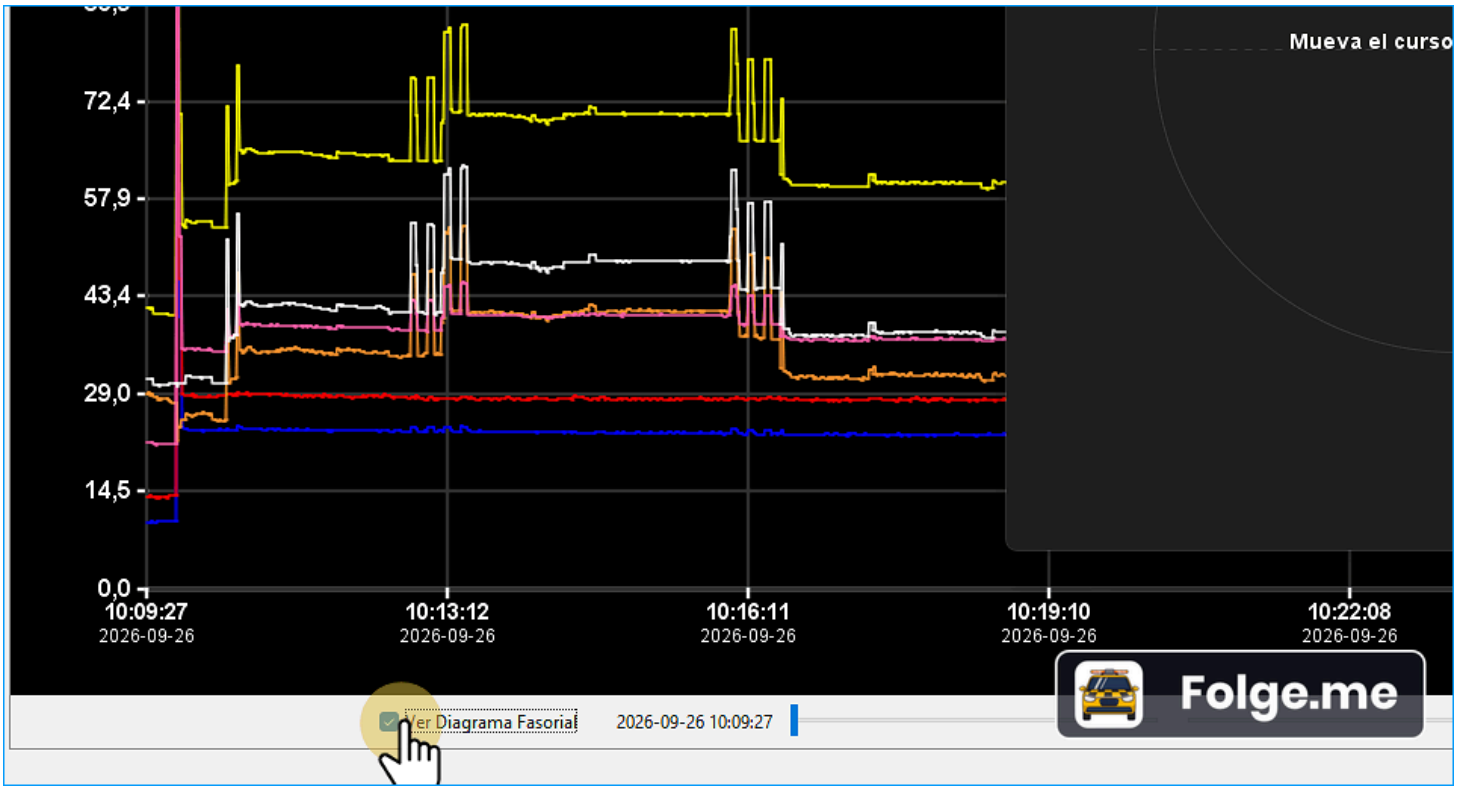


2 Se muestra el panel del diagrama Vectorial

El diagrama se ajusta al punto de ubicación del cursor.

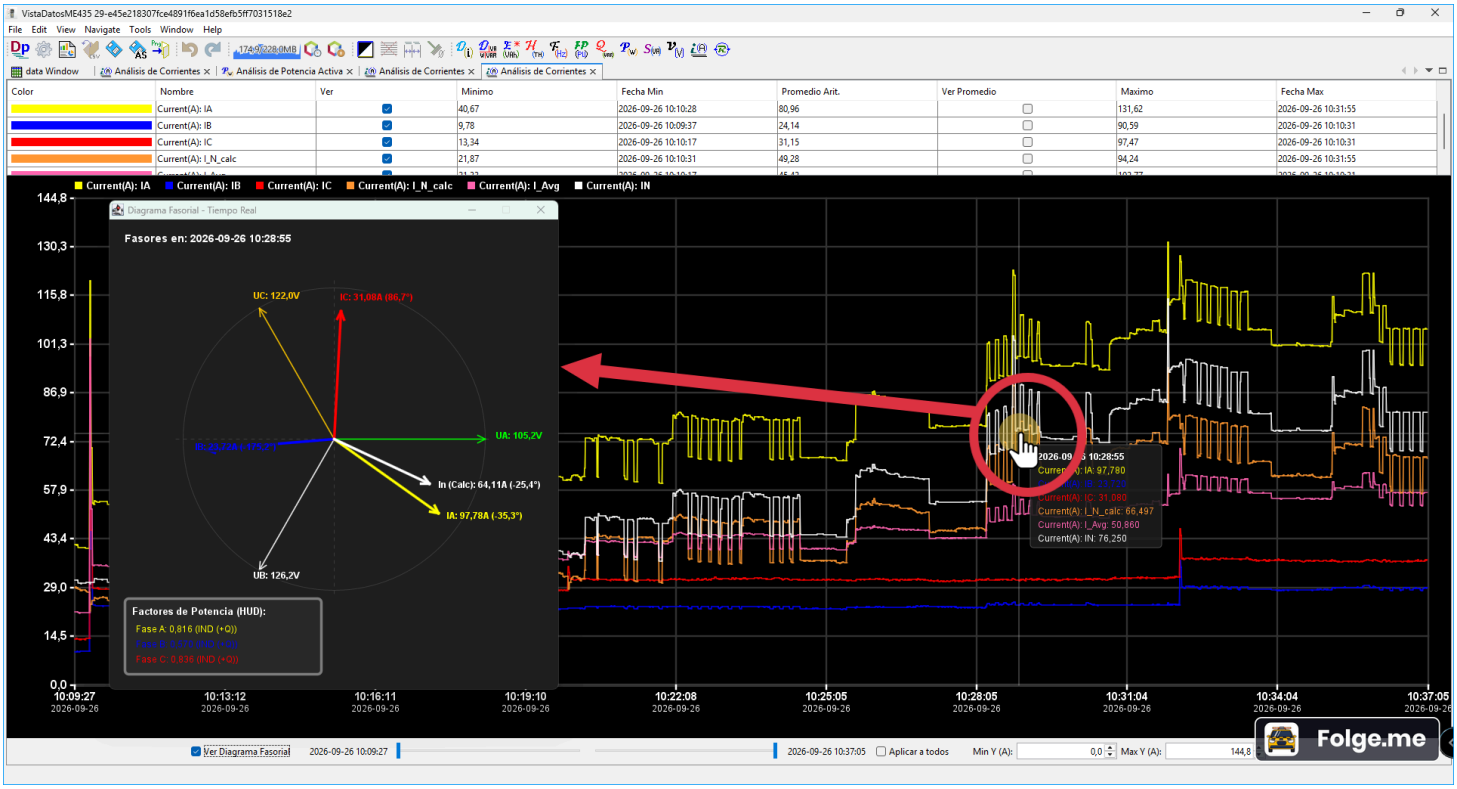


3 En potencias aparecen tres columnas nuevas

En potencias se tiene una columna llamada "% de Nivel". Esta la podemos ubicar entre 0 y 100 % de la medida. Si por ejemplo la colocamos al 65%, nos va a mostrar el promedio de todas las lecturas que estén entre el 0% y el 100%, Esto lo muestra en la columna "Promedio sobre %"

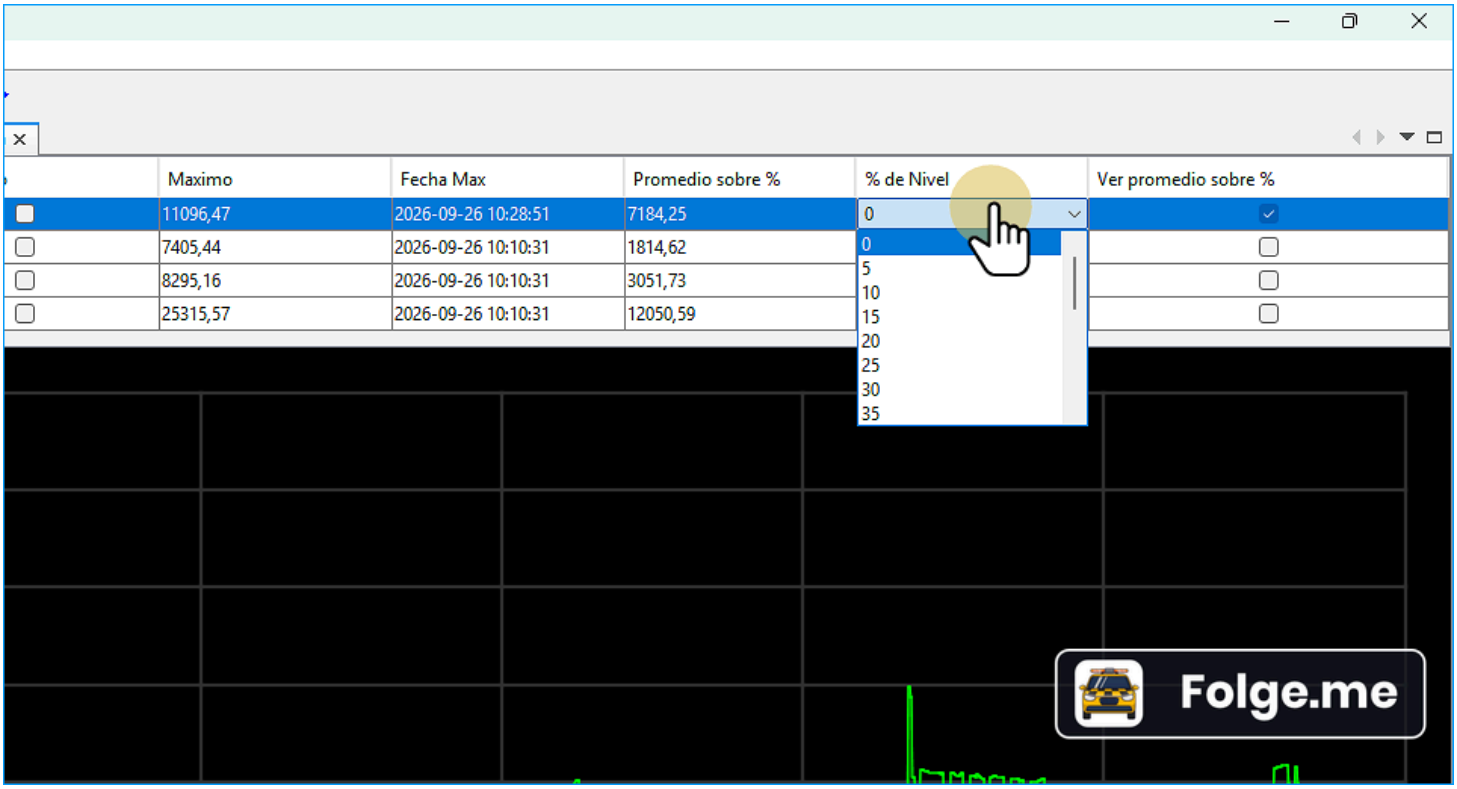


4 Colocamos el selector al 65%

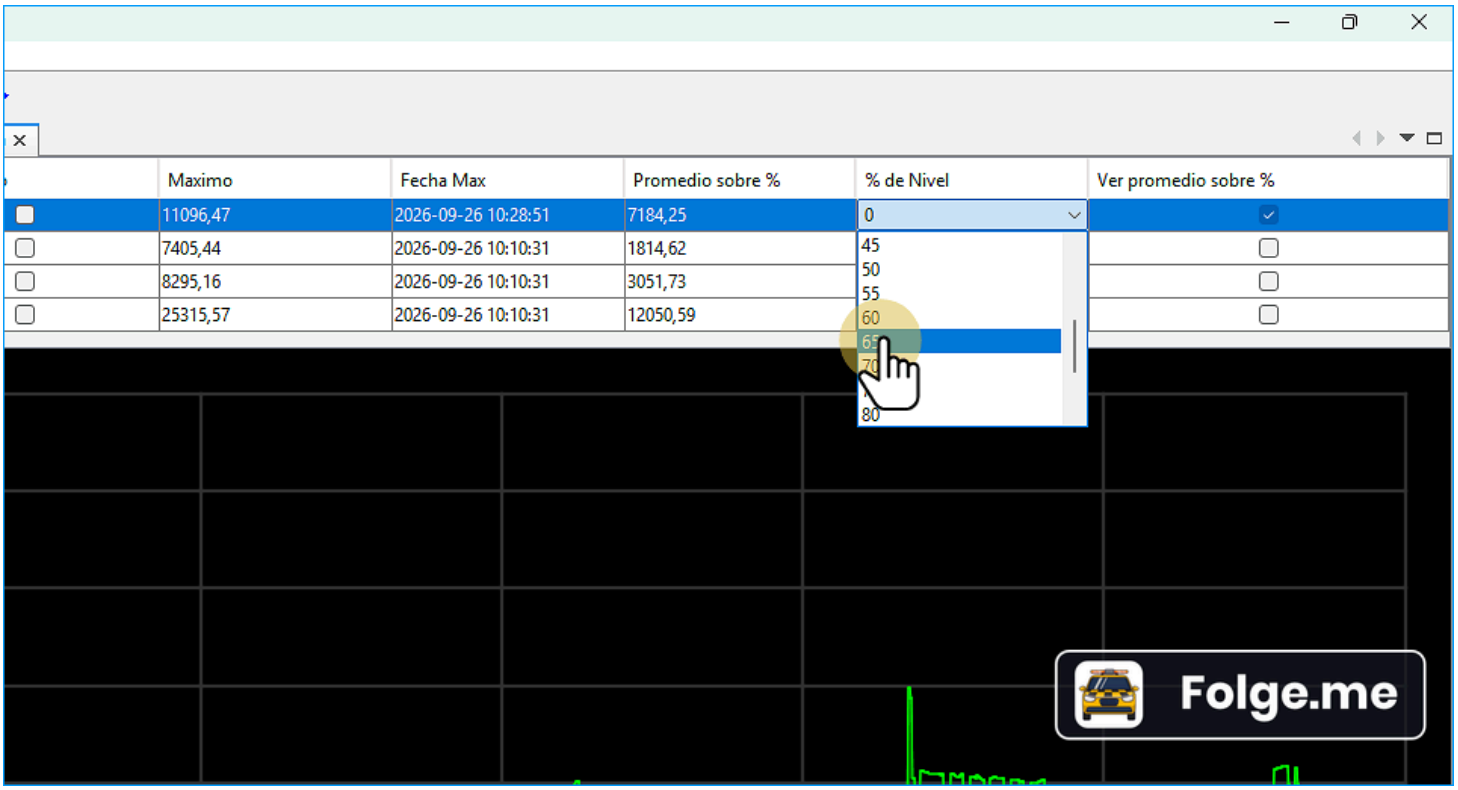


5 Se activa "Ver Promedio" y "Ver Promedio sobre %"

Se activan los selectores para la primera fila para ver los dos promedios

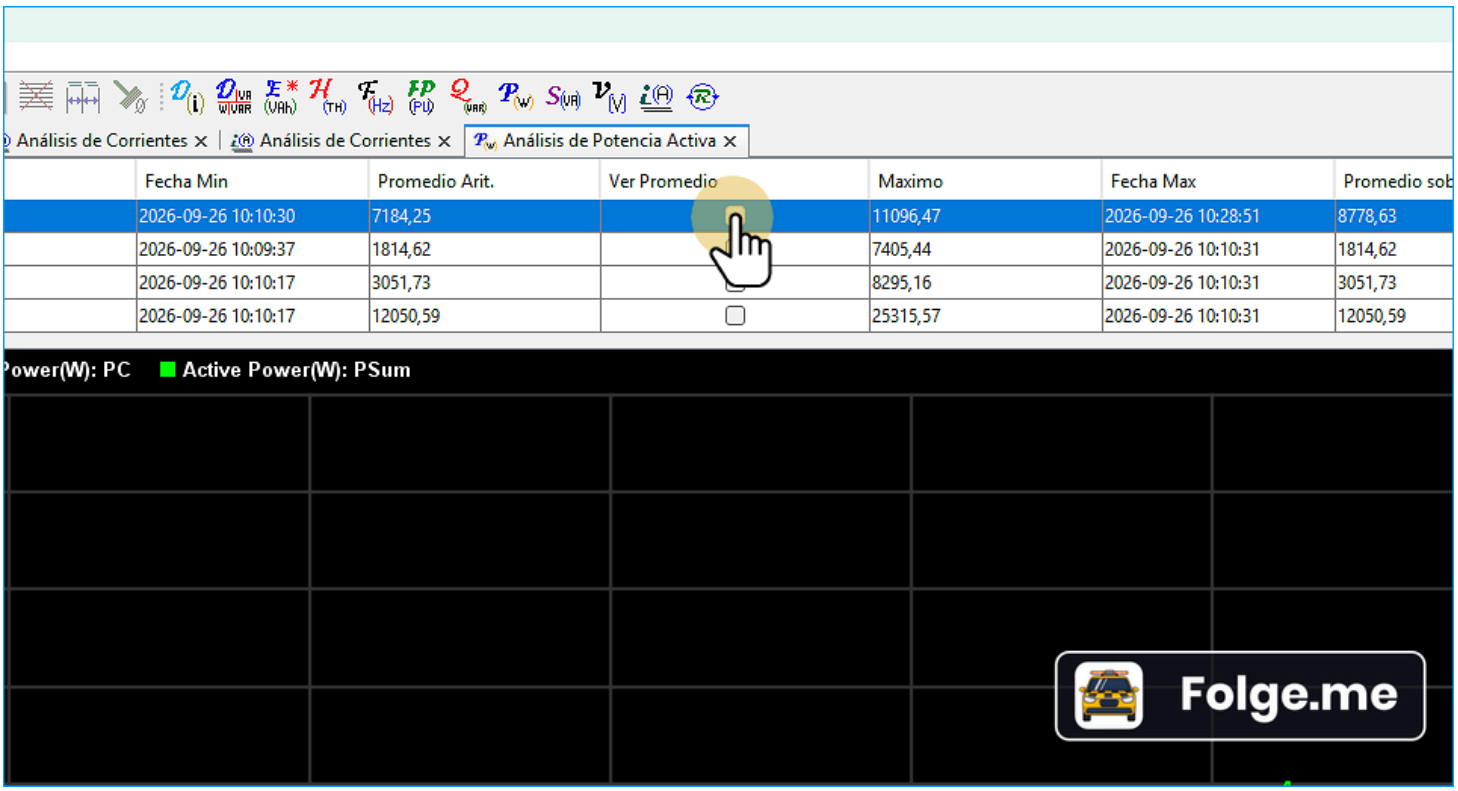


6 Se ven las dos lineas de promedios en la gráfica

Se observan las dos líneas de tendencia, la de promedio general en la parte inferior con una línea punteada mas gruesa, y la de ver promedio sobre %, un poco más arriba como se espera, en una línea de puntos,

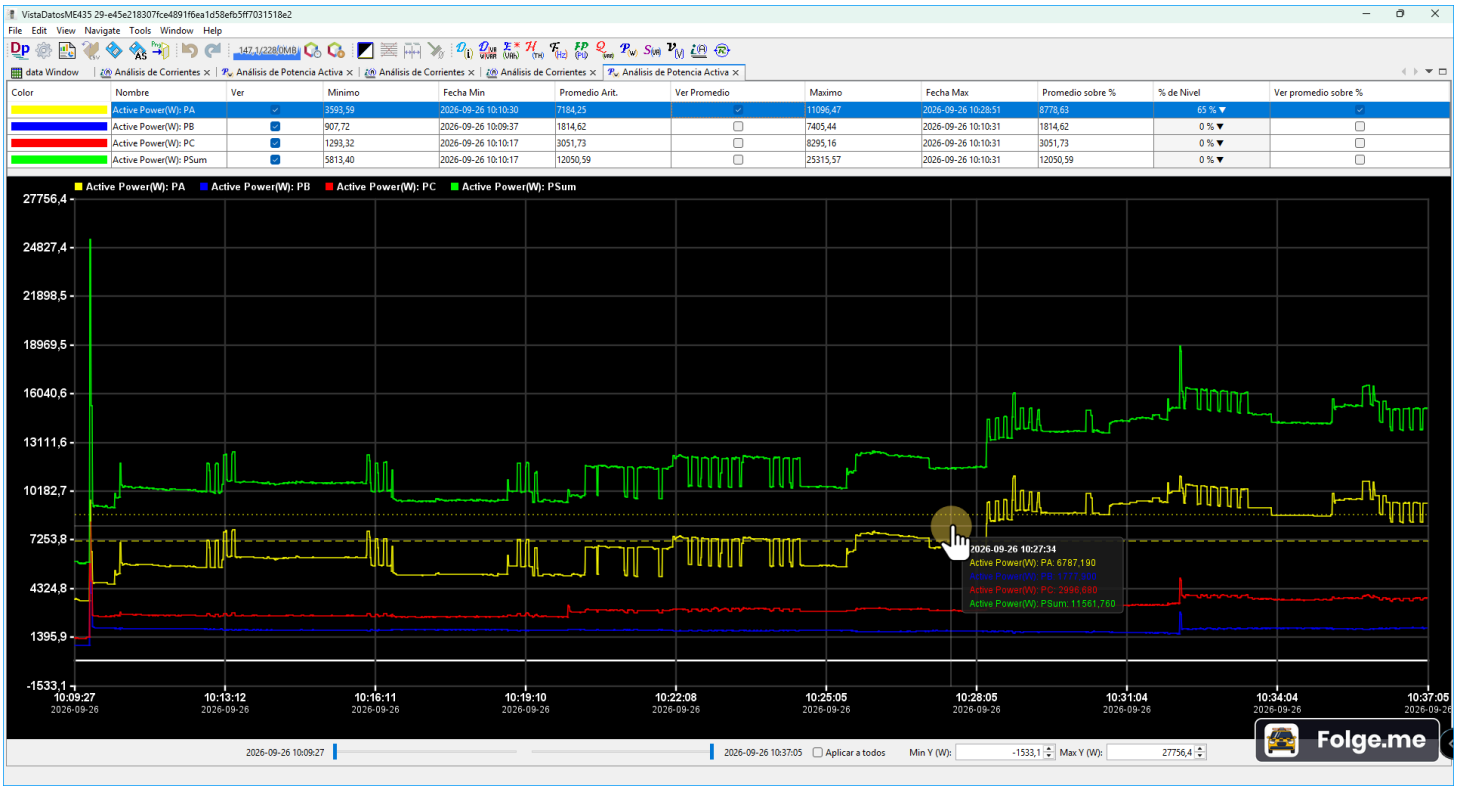


7 En potencia Reactiva se tiene dos colunas adicionales

Aparecen en Potencia Reactiva, dos columnas adicionales, "Distrosión en %" y "Clasif Calidad", La distorsión en % se refiere a la relación entre la potencia reactiva ideal (calculada del S yP) y la real medida que esta afectada por los armónicos.

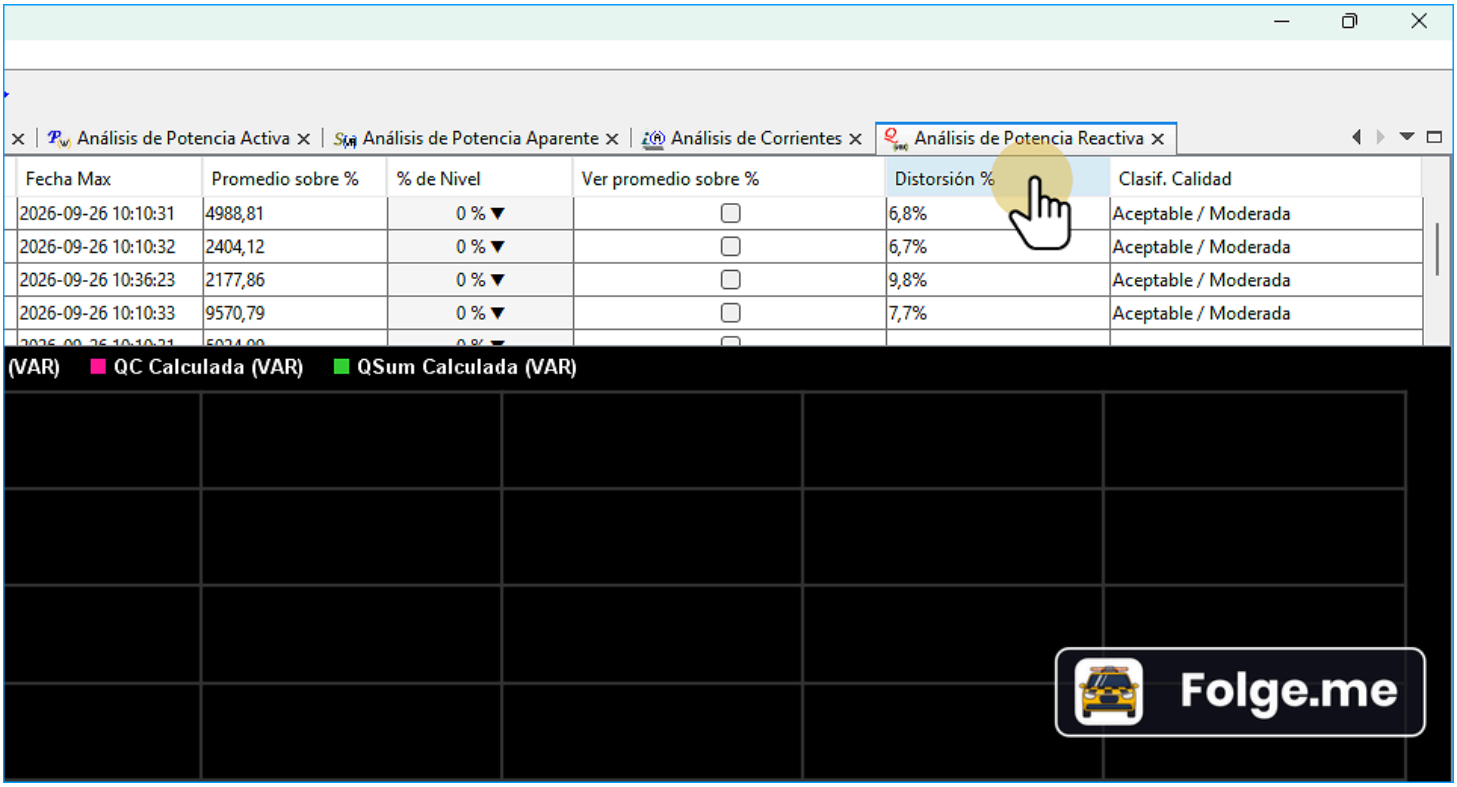

8 Columa Clsif Calidad en potencia reactiva

En esta columnas aparece la calsificación de calidad según la distorsión de la potencia reactiva.

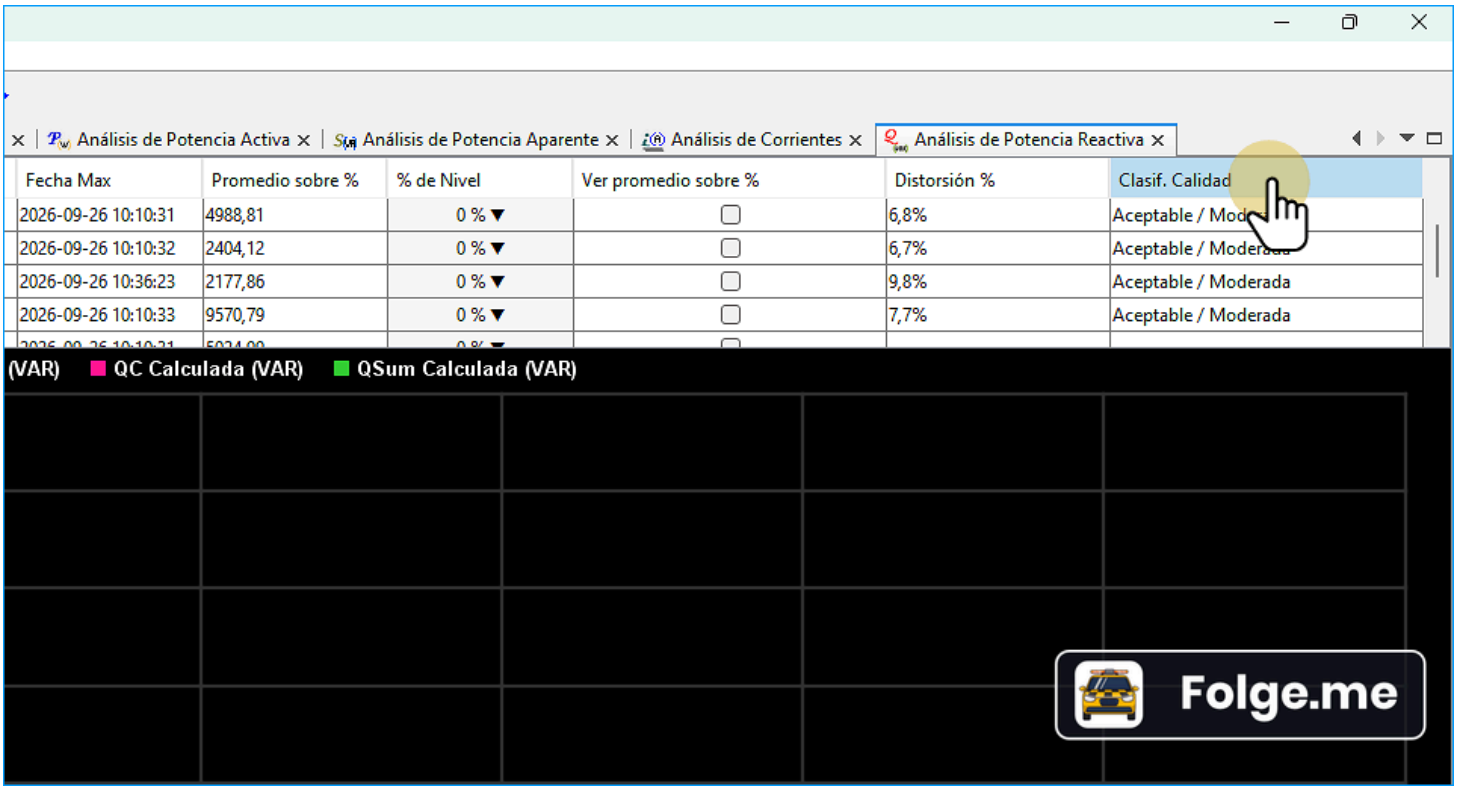


9 Anotación al respecto de la clasificación

Aparece un globo emergente al dejar el mouse sobre la celda. Este mensaje indica que sucede al respecto de la clasificación.



10 Energía y Demada de Potencia

En estos dos análisis se encuentra un elemento que solo aparece en ellos.

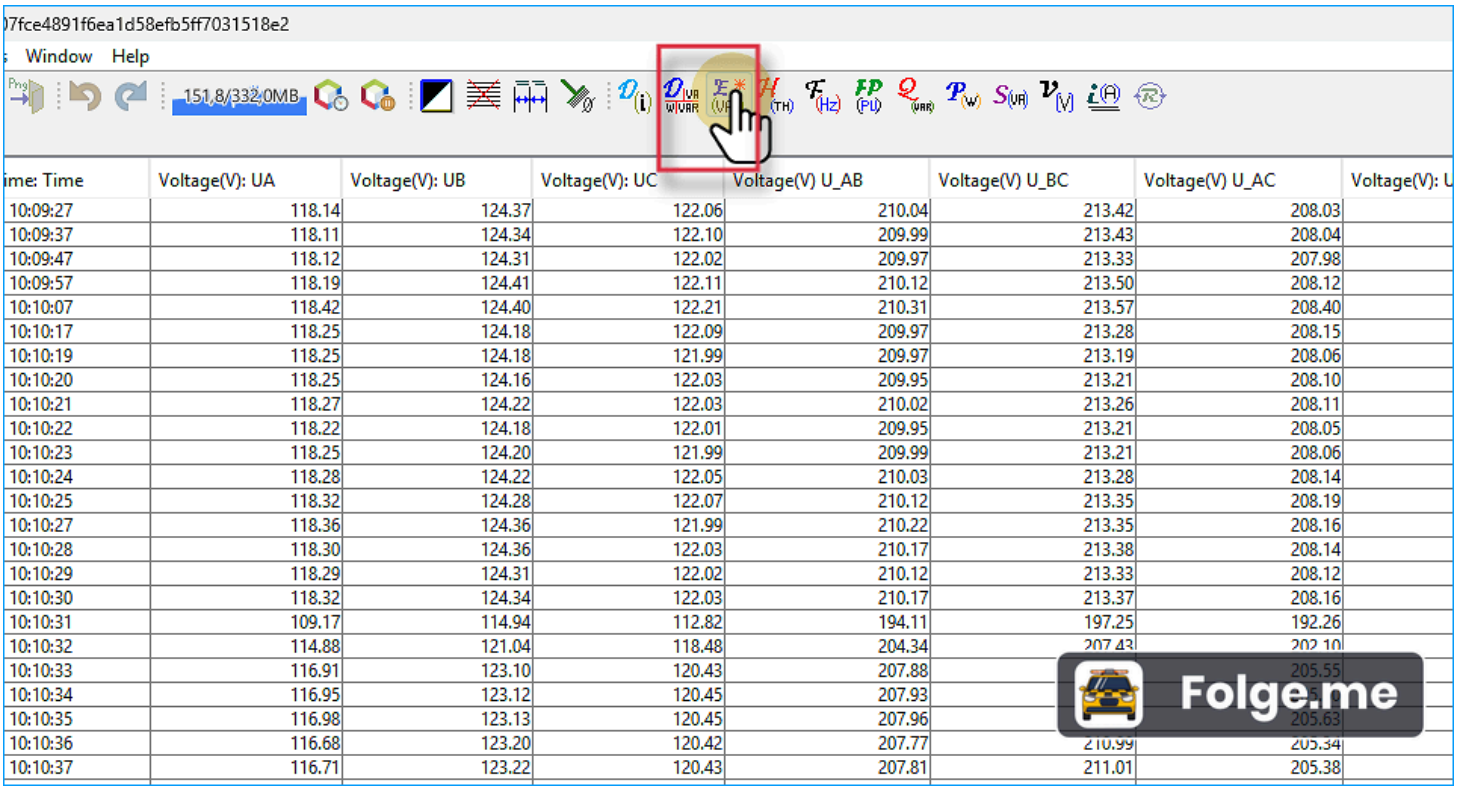


ime: Time	Voltage(V): UA	Voltage(V): UB	Voltage(V): UC	Voltage(V) U_AB	Voltage(V) U_BC	Voltage(V) U_AC	Voltage(V): U
10:09:27	118.14	124.37	122.06	210.04	213.42	208.03	
10:09:37	118.11	124.34	122.10	209.99	213.43	208.04	
10:09:47	118.12	124.31	122.02	209.97	213.33	207.98	
10:09:57	118.19	124.41	122.11	210.12	213.50	208.12	
10:10:07	118.42	124.40	122.21	210.31	213.57	208.40	
10:10:17	118.25	124.18	122.09	209.97	213.28	208.15	
10:10:19	118.25	124.18	121.99	209.97	213.19	208.06	
10:10:20	118.25	124.16	122.03	209.95	213.21	208.10	
10:10:21	118.27	124.22	122.03	210.02	213.26	208.11	
10:10:22	118.22	124.18	122.01	209.95	213.21	208.05	
10:10:23	118.25	124.20	121.99	209.99	213.21	208.06	
10:10:24	118.28	124.22	122.05	210.03	213.28	208.14	
10:10:25	118.32	124.28	122.07	210.12	213.35	208.19	
10:10:27	118.36	124.36	121.99	210.22	213.35	208.16	
10:10:28	118.30	124.36	122.03	210.17	213.38	208.14	
10:10:29	118.29	124.31	122.02	210.12	213.33	208.12	
10:10:30	118.32	124.34	122.03	210.17	213.37	208.16	
10:10:31	109.17	114.94	112.82	194.11	197.25	192.26	
10:10:32	114.88	121.04	118.48	204.34	207.43	202.10	
10:10:33	116.91	123.10	120.43	207.88	211.01	205.55	
10:10:34	116.95	123.12	120.45	207.93	211.07	205.61	
10:10:35	116.98	123.13	120.45	207.96	211.07	205.63	
10:10:36	116.68	123.20	120.42	207.77	210.99	205.34	
10:10:37	116.71	123.22	120.43	207.81	211.01	205.38	


Folge.me

11 Selector "Filtrar Por"

Al pulsar este selector aparece una lista que indica si se filtra por Activa,por Reactiva o por Aparente. Esto permite dejar solo una línea de tendencia y una fila en la tabla de estadísticas.

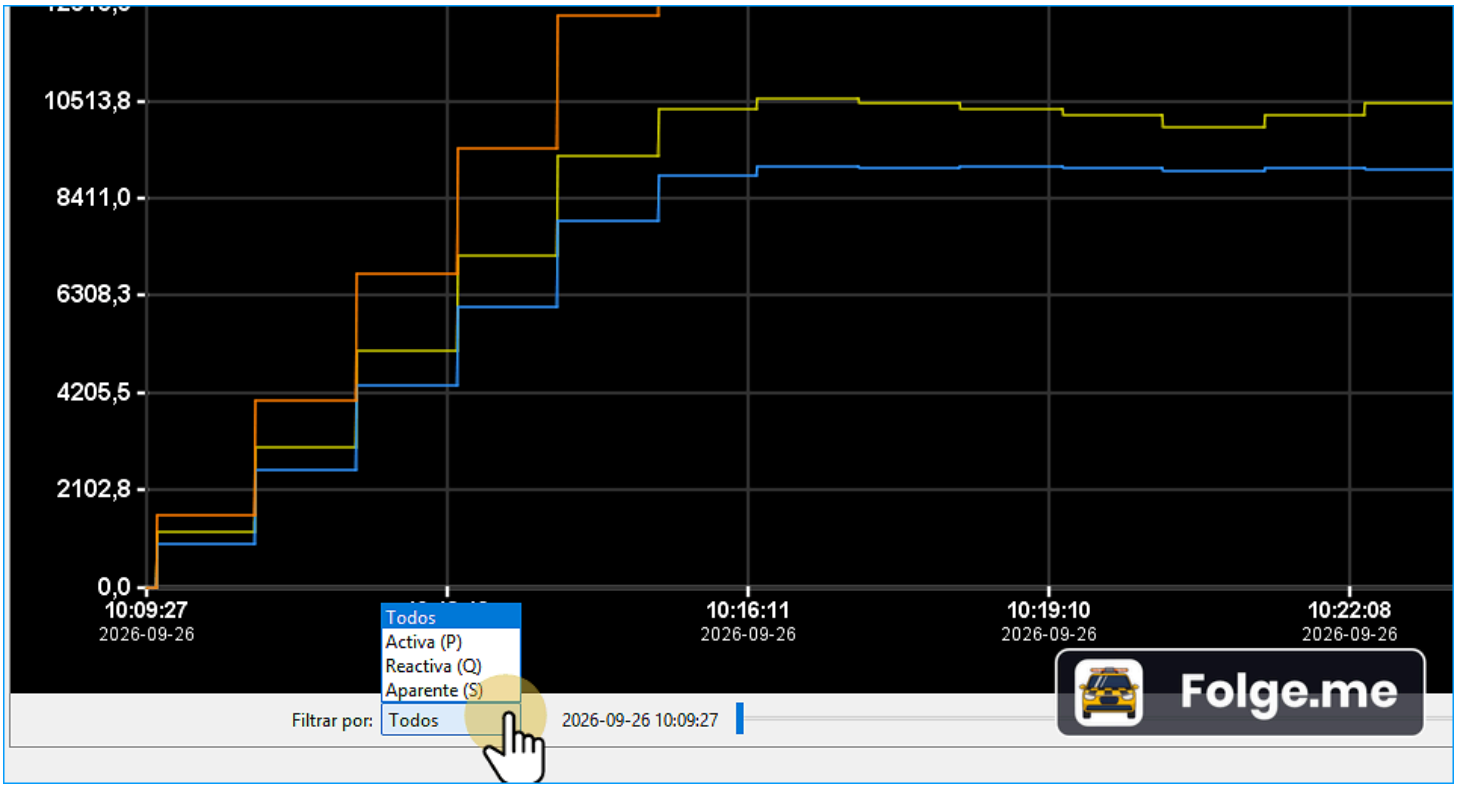


12 Gráfica filtrada

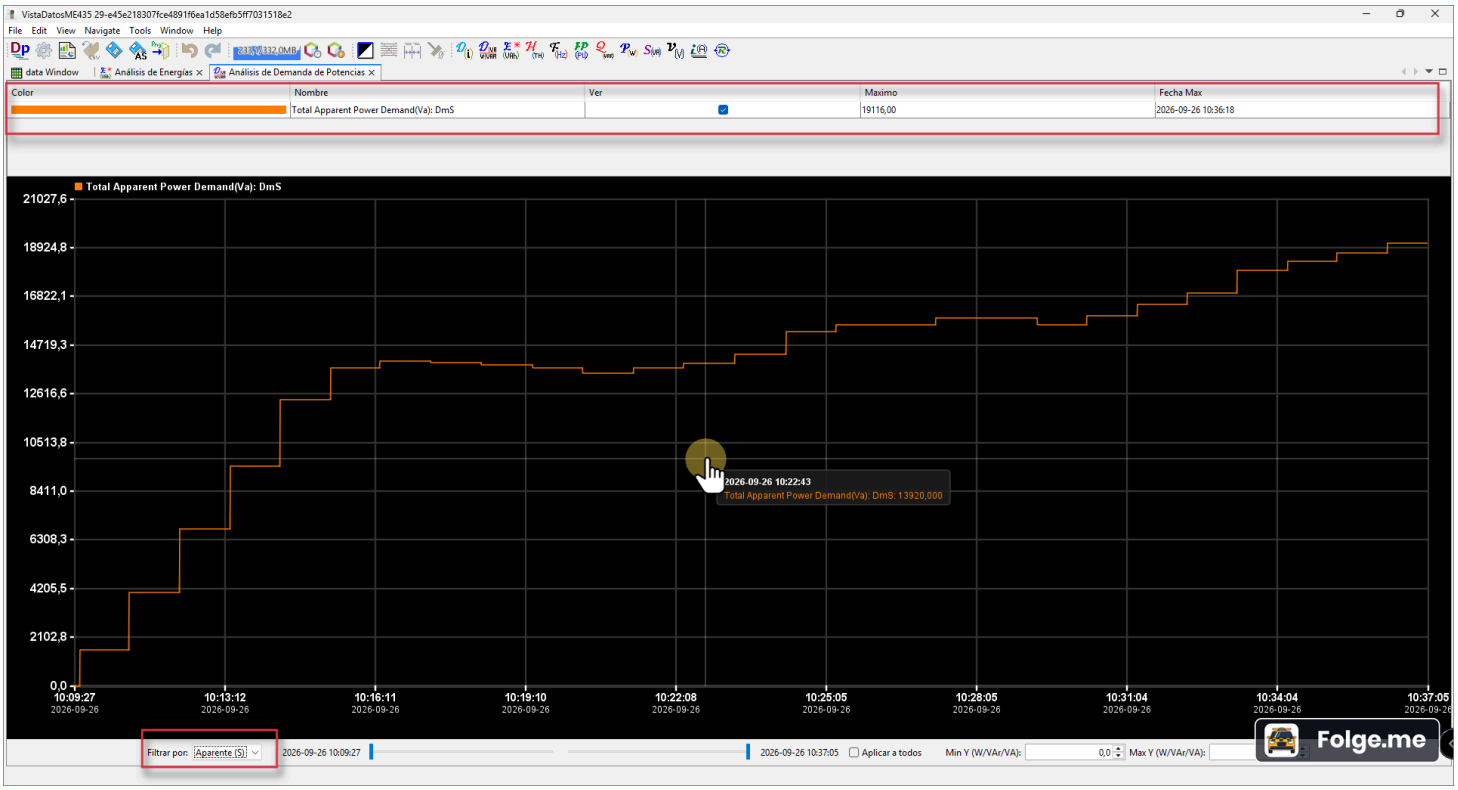


13 Vista de armónicos

En la vista de armónicos inicialmente aparece todo en blanco (o negro). El selector permite escoger el número de armónico que se quiere ver. La lista deplegable tiene todos los armónicos, pero se verán los que efectivamente se seleccionaron el la prepración del equipo durante la medida.

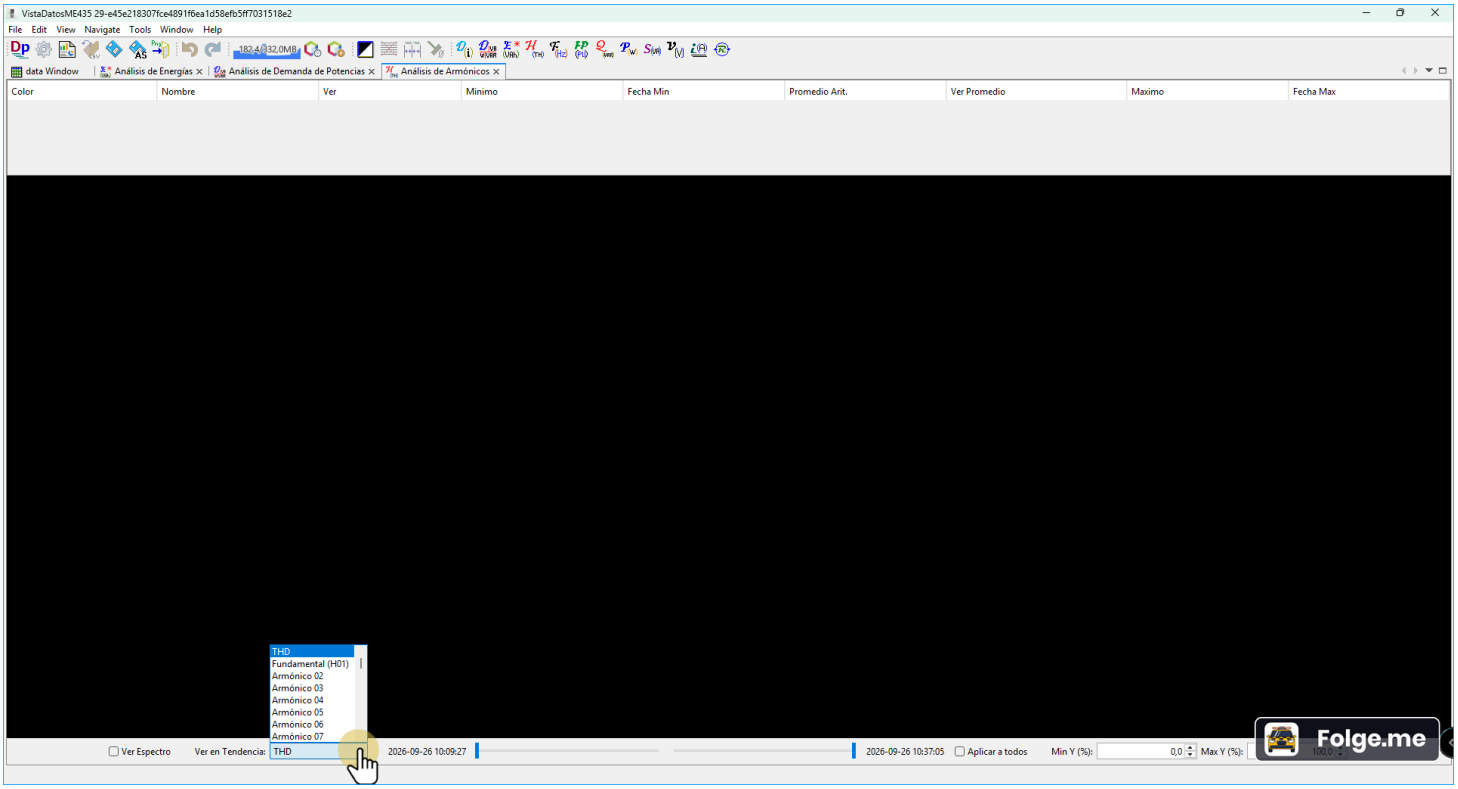


14 Vista de armónicos seleccionados

Se ha seleccionado la vista de Fundamental, aquí aparecen los armónicos de corriente y los de tensión. Como siempre el puntero lleva la información de la medida en el punto de tiempo. La tabla de estadísticas muestra los valores de cada una de los parámetros.

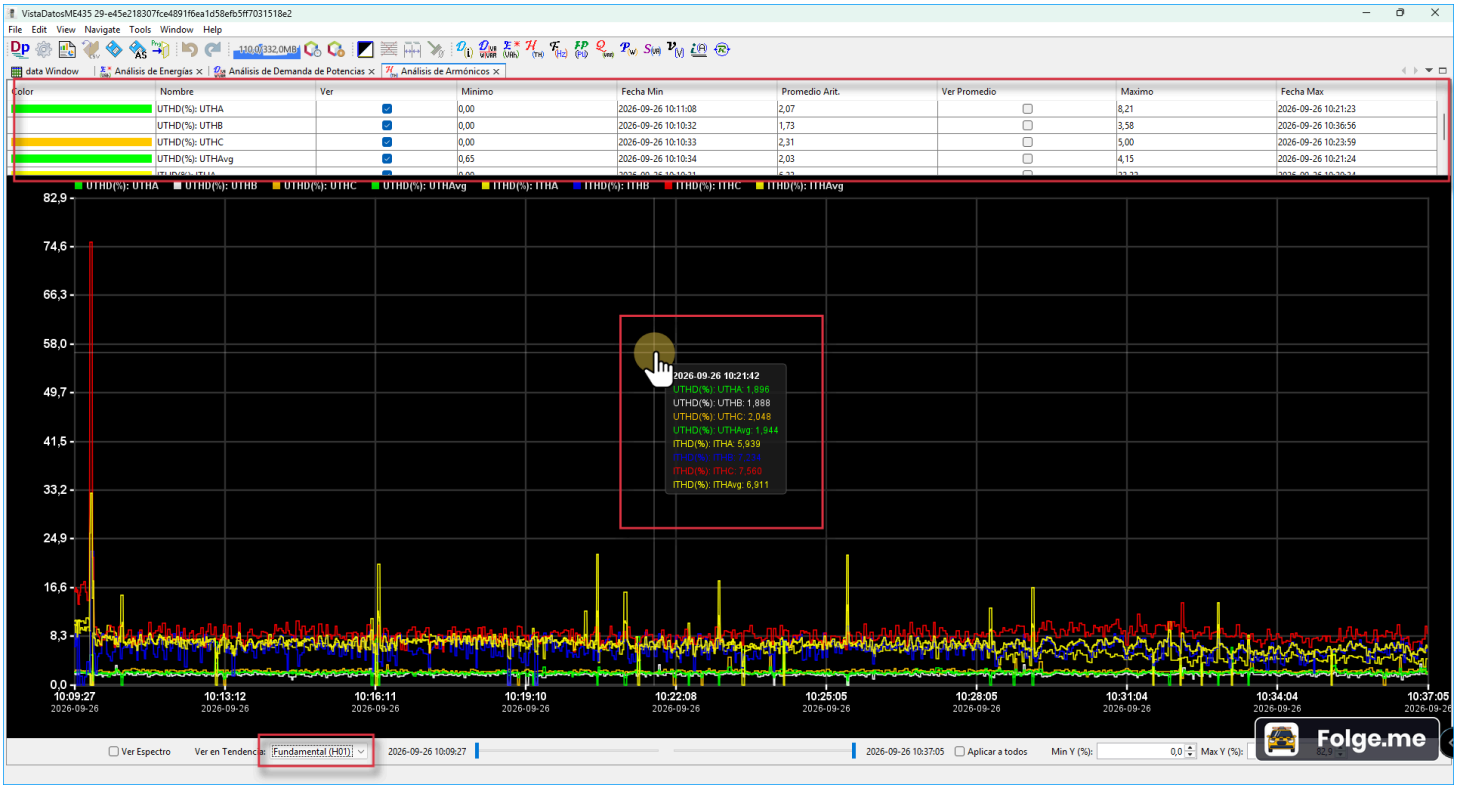


15 Selecciona el armónico de tercer orden

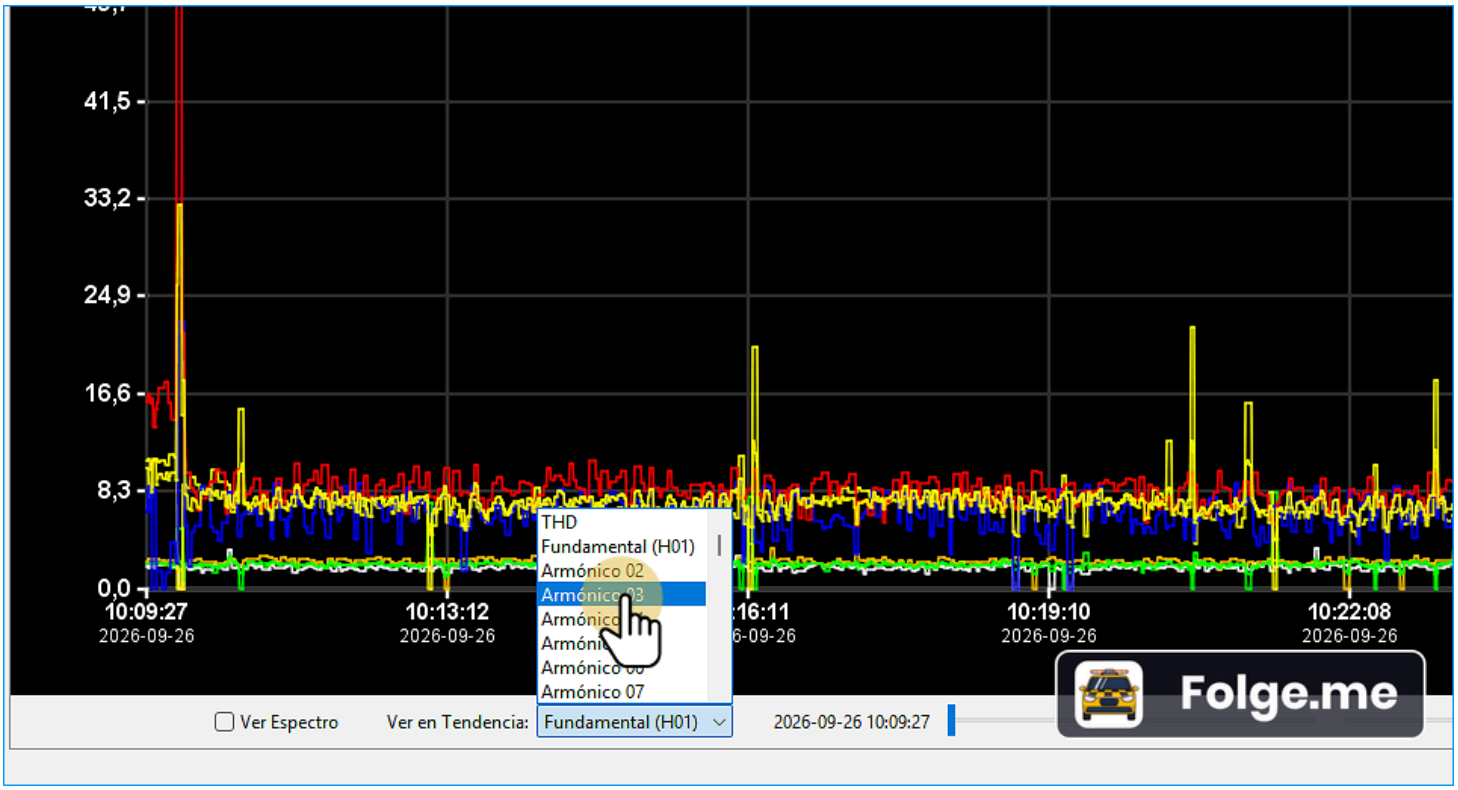


16 Vista de los armónicos de tercer orden

Al seleccionar el orden 3 aparece en la gráfica los elementos que exsitan para esta medida

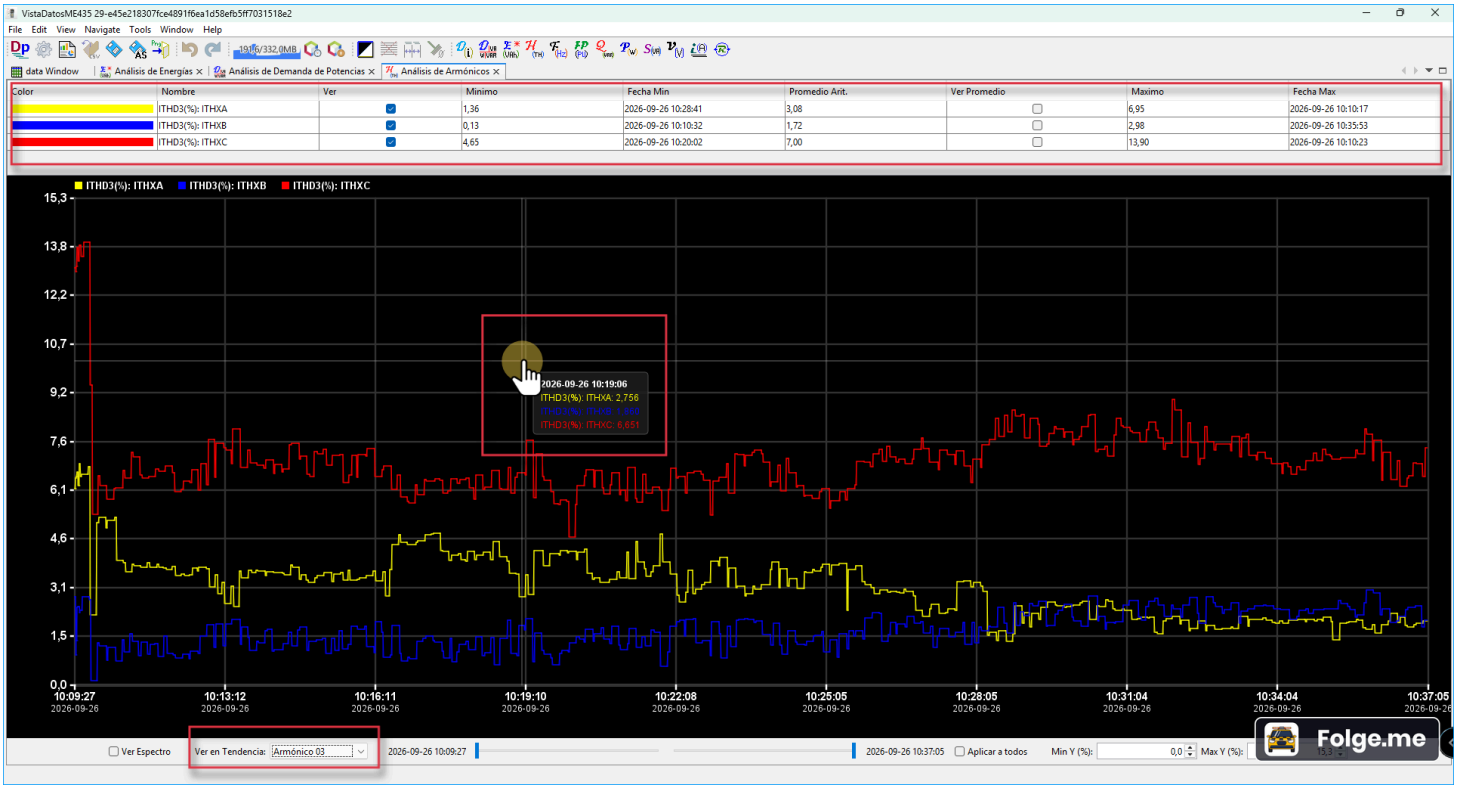

17 Seleccionar Ver Espectro

Al seleccionar ver especto vemos en las barras verticales el espectro de los armónicos que se midieron con el equipo

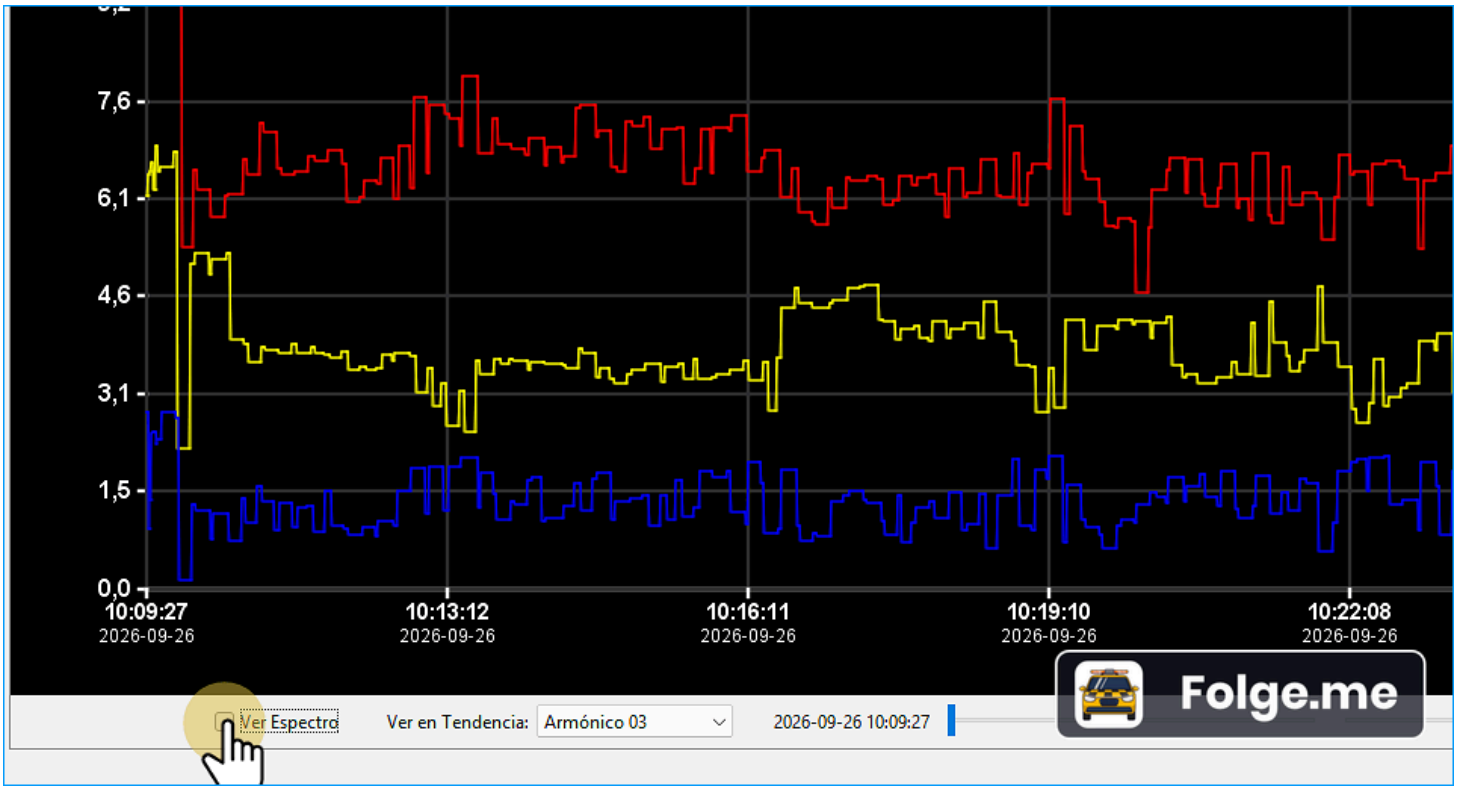

18 Ver Espectro

El espectro aparece en una división que se hace al seleccionar la opción. El espectro se va ajustando con el recorrido del mouse por el eje X o eje temporal. Un click sobre la grafica, congela el espectro en ese punto. Mover el mouse por fuera de la gráfica y volver a ingresar lo descongela.

