

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO GENERAL (TD)

Suministro Trifásico 220V - 60 Hz | Electro Puno S.A.A. | Potencia Instalada: 18.25 kW | Máxima Demanda: 13.50 kW

RED PÚBLICA DE BAJA TENSIÓN

Electro Puno S.A.A. (220V, 3Ø, 60Hz)

kWh
M-1


Alimentador Principal:
3-1x10 mm² NH-80 en PVC-P 25 mmØ
 $\Delta V = 0.81\% (1.79 V) \leq 2.5\%$

TABLERO GENERAL (TD) - 36 POLOS TRIFÁSICO



ITM General Tripolar
3 x 40 A (Icu = 10 kA)

BARRAS TRIFÁSICAS R-S-T (100A)

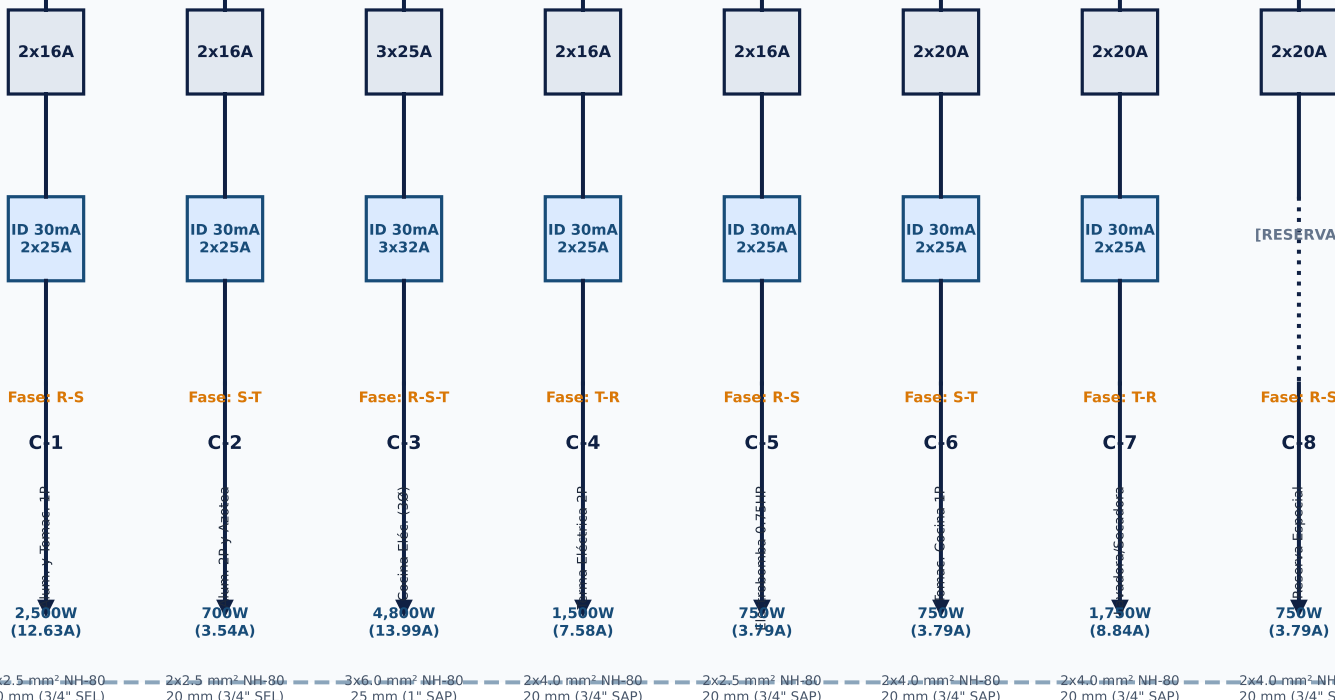

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA - EPIME

PROYECTO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - VIVIENDA UNIFAMILIAR 3 NIVELES

PROPIETARIO / PROYECTISTA:
CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON (CÓDIGO: 214254)

ESCALA:
INDICADA (1:50)

DOCENTE RESPONSABLE:
ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE

FECHA:
JUNIO - 2026

PLANO:
DIAGRAMA UNIFILAR Y TABLERO GENERAL (TD)

LÁMINA N°:
IE-01