



Données administratives

Maître d'ouvrage	
Nom :	Novapolis
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Contact tél/mél :	

Maître d'œuvre	
Nom :	Novapolis
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Contact tél/mél :	

Bureau d'étude thermique	
Nom :	AXIO Ingenierie SAS
Adresse	393 Rue Ettore Bugatti 66000 Perpignan
Contact tél/mél :	0698291683 axio.ingenierie@gmail.com

Bureau de contrôle	
Nom :	
Adresse	
Contact tél/mél :	

Opération	
Nom :	Novapolis
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Stade d'avancement	1
Département :	13 - Bouches-du-Rhône (H3)
Altitude :	131m

Etude	
Version du moteur RE2020 :	2026.E1.0.0
Date de l'étude	15/07/2026

Logements 13 à 14

Deperditions totales : 158 W/K

Deperditions parois opaques : 78.43 W/K

Deperditions parois vitrées: 48.79 W/K

Deperditions ponts thermiques: 30.50 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants $m^2.K/W$	Origine de la donnée	Up $W/m^2.K$	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
	Plancher UP18 RE2020		15	5.2	Marquage CE	0.17	99.86	Extérieur
Plancher haut								
	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE	0.1	99.92	Tampon (b= 0.95)
Paroi verticale								
	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11.25	3.15	Marquage CE	0.28	181.4	Extérieur
	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1.25	Valeur Th-bât	0.65	1.8	Extérieur

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Ti	Surf (m2)	Coeff b
Sud : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.41	Calcul Th-Bât	0.55	0.53	13.2	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.36	0.34	7.2	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Porte Fenêtre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.38	0.41	2.64	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.32	0.35	2.4	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.3	0.32	1.8	Extérieur
Ouest : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.31	0.35	1.8	Extérieur
Nord : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.06	1.94	Extérieur
Ouest : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.18	0.18	0.96	Extérieur
Ouest : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.24	0.26	0.72	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.22	0.23	0.72	Extérieur
Ouest : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.19	0.2	0.48	Extérieur

Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur coursive extérieure)	35.79 m²
--	----------

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ $\square$ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
<i>mur avec plancher bas</i>	<i>ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants Psi1</i>	<i>0.3</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>43.72</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi2</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>41.8</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi1</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>41.77</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>Pignon (Comble) Psi1</i>	<i>0.07</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>19.83</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante Psi1</i>	<i>0.04</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>23.89</i>	<i>Extérieur</i>

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT))	0.16
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.36

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	Dont surface avec protection mobile (m²)	Dont surface avec masque proche (m²)	Dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	20.4	20.4	0	10.2
Verticales Ouest	7.58	5.16	0	7.58
Verticales Nord	7.82	4.92	0	7.82
Verticales Est	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)		Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)
Verticales Sud	7.2	0	0	13.2	0
Verticales Ouest	1.8	0	2.42	3.36	0
Verticales Nord	4.2	0	2.9	0.72	0
Verticales Est	0	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)			Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.19)	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Nord	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.18)	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Est					
Horizontales					

Logement 12

Deperditions totales : 69 W/K

Deperditions parois opaques : 36.12 W/K

Deperditions parois vitrées: 21.24 W/K

Deperditions ponts thermiques: 11.33 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
	Plancher UP18 RE2020		15	5.2	Marquage CE	0.16	49.87	Extérieur
Plancher haut								
	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE	0.1	49.87	Tampon (b= 0.95)
Paroi verticale								
	Mur exterieur Fabtherm Air 1.1 + TH32 140+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	15.25	4.4	Marquage CE	0.18	126.75	Extérieur
	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1.25	Valeur Th-bât	0.65	0.9	Extérieur

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Ti	Surf (m²)	Coeff b
Est : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.41	Calcul Th-Bât	0.52	0.53	6.6	Extérieur
Est : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.31	0.33	3.6	Extérieur
Ouest : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.31	0.33	1.8	Extérieur
Sud : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.08	0.06	1.94	Extérieur
Ouest : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.24	0.25	0.72	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.22	0.18	0.48	Extérieur
Ouest : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.19	0.2	0.48	Extérieur

Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur coursive extérieure)	15.62 m²
--	----------

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ $\square$ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
mur avec plancher intermédiaire	[Rupteur SCHOCK RUTHERMA] _ ?= 0.21 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_mçonnerie de type A) Psi1	0.11	Calculs norme EN 10211	25.33	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	[Rupteur SCHOCK RUTHERMA] _ ?= 0.21 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_mçonnerie de type A) Psi2	0.11	Calculs norme EN 10211	25.33	Extérieur
mur avec plancher bas	[Plancher bas] Rector equatio VS Parpaing iso PsiTransversal = 0.19 W_m.K Psi1	0.19	Valeurs Th-Bât	11.93	Extérieur
mur avec plancher bas	[Plancher bas] Rector equatio VS Parpaing iso PsiLongitudinal = 0.11 W_m.K Psi1	0.11	Valeurs Th-Bât	16.73	Extérieur
mur avec plancher haut	Pignon (Comble) Psi1	0.07	Valeurs Th-Bât	16.73	Extérieur
mur avec plancher haut	ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante Psi1	0.04	Valeurs Th-Bât	11.93	Extérieur

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT))	0.12
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.21

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	Dont surface avec protection mobile (m²)	Dont surface avec masque proche (m²)	Dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	2.42	0	0	2.42
Verticales Ouest	3	2.52	0	3
Verticales Nord	0	0	0	0
Verticales Est	10.2	10.2	0	10.2
Horizontales	0	0	0	0

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)		Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)
Verticales Sud	0	0	0.48	1.94	0
Verticales Ouest	1.8	0	0.48	0.72	0
Verticales Nord	0	0	0	0	0
Verticales Est	3.6	0	0	6.6	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud			Sans protection mobile (Sw= 0.16)	Sans protection mobile (Sw= 0.07)	
Verticales Ouest	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.19)	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Nord					
Verticales Est	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)			Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Horizontales					

Logements 17 et 18

Deperditions totales : 134 W/K

Deperditions parois opaques : 69.29 W/K

Deperditions parois vitrées: 42.98 W/K

Deperditions ponts thermiques: 21.89 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
	Plancher UP18 RE2020		15	5.2	Marquage CE	0.17	137.65	Extérieur
Plancher haut								
	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE	0.1	137.65	Tampon (b= 0.95)
Paroi verticale								
	Mur exterieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11.25	3.15	Marquage CE	0.28	113.84	Extérieur
	Coffre Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1.25	Valeur Th-bât	0.65	1.44	Extérieur

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Tl	Surf (m²)	Coeff b
Sud : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.52	0.51	10.56	Extérieur
Sud : Fenêtre	Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.41	0.39	10.56	Extérieur
Nord : Fenêtre	Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.34	0.36	5.28	Extérieur
Nord : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.06	0.06	3.87	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.16	0.17	0.96	Extérieur

Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur coursive extérieure)	31.23 m²
--	----------

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ $\square$ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
<i>mur avec plancher bas</i>	<i>ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants Psi1</i>	<i>0.3</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>58.6</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>Pignon (Comble) Psi1</i>	<i>0.07</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>25.46</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante Psi1</i>	<i>0.04</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>33.15</i>	<i>Extérieur</i>
<i>liaison angle de mur</i>	<i>ITI 4.2.2-Murs en maç. courante Psi2</i>	<i>0.06</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>10</i>	<i>Extérieur</i>
<i>liaison angle de mur</i>	<i>ITI 4.2.2-Murs en maç. courante Psi1</i>	<i>0.06</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>10</i>	<i>Extérieur</i>

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT))	0.16
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	Dont surface avec protection mobile (m²)	Dont surface avec masque proche (m²)	Dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	21.12	21.12	0	13.2
Verticales Ouest	0	0	0	0
Verticales Nord	10.11	5.28	0	10.11
Verticales Est	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)		Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)
Verticales Sud	5.28	0	0	15.84	0
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
Verticales Nord	0	0	6.24	3.87	0
Verticales Est	0	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)			Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest					
Verticales Nord			Sans protection mobile (Sw= 0.16)	Sans protection mobile (Sw= 0.06)	
Verticales Est					
Horizontales					

Logements 1 à 3

Deperditions totales : 220 W/K

Simulation thermique dynamique -Novapolis
Pleiades, version 6.26.6.0

Deperditions parois opaques : 113.03 W/K

Deperditions parois vitrées: 65.11 W/K

Deperditions ponts thermiques: 42.18 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
	Plancher UP18 RE2020		15	5.2	Marquage CE	0.17	149.7	Extérieur
Plancher haut								
	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE	0.1	149.81	Tampon (b= 0.95)
Paroi verticale								
	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11.25	3.15	Marquage CE	0.28	255.7	Extérieur
	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1.25	Valeur Th-bât	0.65	2.7	Extérieur

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Ti	Surf (m²)	Coeff b
Sud : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.41	Calcul Th-Bât	0.54	0.53	19.8	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.34	0.34	7.2	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.37	0.37	4.8	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.3	0.33	4.8	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.2	0.22	2.16	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.28	0.3	1.8	Extérieur
Ouest : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Est : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Nord : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.06	0.06	1.94	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.16	0.17	1.44	Extérieur

Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur coursive extérieure)	47.8 m²
--	---------

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ $\square$ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
<i>mur avec plancher bas</i>	<i>ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants Psi1</i>	<i>0.3</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>61.17</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi2</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>57.31</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi1</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>57.27</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>Pignon (Comble) Psi1</i>	<i>0.07</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>25.33</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante Psi1</i>	<i>0.04</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>35.84</i>	<i>Extérieur</i>

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT))	0.15
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.36

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	Dont surface avec protection mobile (m²)	Dont surface avec masque proche (m²)	Dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	31.8	31.8	0	31.8
Verticales Ouest	1.94	0	0	1.94
Verticales Nord	12.14	8.76	0	12.14
Verticales Est	1.94	0	0	1.94
Horizontales	0	0	0	0

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)		Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)
Verticales Sud	12	0	0	19.8	0
Verticales Ouest	0	0	1.94	0	0
Verticales Nord	6.6	0	3.38	2.16	0
Verticales Est	0	0	1.94	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)			Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest			Sans protection mobile (Sw= 0.07)		
Verticales Nord	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.16)	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Est			Sans protection mobile (Sw= 0.07)		
Horizontales					

Logements 4 et 5

Deperditions totales : 153 W/K

Deperditions parois opaques : 79.09 W/K

Deperditions parois vitrées: 44.56 W/K

Deperditions ponts thermiques: 29.72 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
	Plancher UP18 RE2020		15	5.2	Marquage CE	0.17	99.76	Extérieur
Plancher haut								
	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE	0.1	99.83	Tampon (b= 0.95)
Paroi verticale								
	Mur exterieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11.25	3.15	Marquage CE	0.28	183.86	Extérieur
	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1.25	Valeur Th-bât	0.65	1.8	Extérieur

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Ti	Surf (m²)	Coeff b
Sud : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.41	Calcul Th-Bât	0.55	0.53	13.2	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.32	0.35	4.8	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.38	0.37	4.8	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.36	0.34	3.6	Extérieur
Est : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Nord : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.06	1.94	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.22	0.23	1.44	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.18	0.18	0.96	Extérieur

Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur coursive extérieure)	32.67 m²
--	----------

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ $\square$ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
<i>mur avec plancher bas</i>	<i>ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants Psi1</i>	<i>0.3</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>43.6</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi2</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>39.75</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi1</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>39.7</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>Pignon (Comble) Psi1</i>	<i>0.07</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>19.73</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante Psi1</i>	<i>0.04</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>23.87</i>	<i>Extérieur</i>

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT))	0.16
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.36

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	Dont surface avec protection mobile (m²)	Dont surface avec masque proche (m²)	Dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	21.6	21.6	0	21.6
Verticales Ouest	0	0	0	0
Verticales Nord	9.14	6.24	0	9.14
Verticales Est	1.94	0	0	1.94
Horizontales	0	0	0	0

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)		Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)
Verticales Sud	8.4	0	0	13.2	0
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
Verticales Nord	4.8	0	2.9	1.44	0
Verticales Est	0	0	1.94	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)			Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest					
Verticales Nord	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.18)	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Est			Sans protection mobile (Sw= 0.07)		
Horizontales					

Logements 6 à 8

Deperditions totales : 215 W/K

Deperditions parois opaques : 109.38 W/K

Deperditions parois vitrées: 65.11 W/K

Deperditions ponts thermiques: 40.28 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
	Plancher UP18 RE2020		15	5.2	Marquage CE	0.17	149.72	Extérieur
Plancher haut								
	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE	0.1	149.84	Tampon (b= 0.95)
Paroi verticale								
	Mur exterieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11.25	3.15	Marquage CE	0.28	242.62	Extérieur
	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1.25	Valeur Th-bât	0.65	2.7	Extérieur

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Ti	Surf (m²)	Coeff b
Sud : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.41	Calcul Th-Bât	0.54	0.53	19.8	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.34	0.34	5.4	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.37	0.37	4.8	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.3	0.33	4.8	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.2	0.22	2.16	Extérieur
Est : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.31	0.35	1.8	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.28	0.3	1.8	Extérieur
Ouest : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Nord : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.06	0.06	1.94	Extérieur
Est : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.16	0.17	1.44	Extérieur

Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur courside extérieure)	47.8 m²
--	---------

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ $\square$ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
<i>mur avec plancher bas</i>	<i>ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants Psi1</i>	<i>0.3</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>58.56</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi2</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>54.71</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi1</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>54.66</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>Pignon (Comble) Psi1</i>	<i>0.07</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>22.73</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante Psi1</i>	<i>0.04</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>35.83</i>	<i>Extérieur</i>

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT))	0.15
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.36

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	Dont surface avec protection mobile (m²)	Dont surface avec masque proche (m²)	Dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	30	30	0	30
Verticales Ouest	1.94	0	0	1.94
Verticales Nord	12.14	8.76	0	12.14
Verticales Est	3.74	1.8	0	3.74
Horizontales	0	0	0	0

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)		Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)
Verticales Sud	10.2	0	0	19.8	0
Verticales Ouest	0	0	1.94	0	0
Verticales Nord	4.2	0	5.78	2.16	0
Verticales Est	1.8	0	1.94	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)			Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest			Sans protection mobile (Sw= 0.07)		
Verticales Nord	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.16)	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Est	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.07)		
Horizontales					

Logements 9 à 11

Deperditions totales : 215 W/K

Deperditions parois opaques : 109.38 W/K

Deperditions parois vitrées: 65.11 W/K

Deperditions ponts thermiques: 40.28 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
	Plancher UP18 RE2020		15	5.2	Marquage CE	0.17	149.72	Extérieur
Plancher haut								
	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE	0.1	149.84	Tampon (b= 0.95)
Paroi verticale								
	Mur exterieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11.25	3.15	Marquage CE	0.28	242.62	Extérieur
	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1.25	Valeur Th-bât	0.65	2.7	Extérieur

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Ti	Surf (m2)	Coeff b
Sud : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.41	Calcul Th-Bât	0.55	0.53	19.8	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.36	0.34	7.2	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.32	0.35	4.8	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.38	0.37	4.8	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.22	0.23	2.16	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.3	0.32	1.8	Extérieur
Ouest : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Est : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Nord : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.06	1.94	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.18	0.18	0.96	Extérieur
Est : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.19	0.2	0.48	Extérieur

Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur courside extérieure)	47.8 m²
--	---------

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ $\square$ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
<i>mur avec plancher bas</i>	<i>ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants Psi1</i>	<i>0.3</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>58.56</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi2</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>54.71</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi1</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>54.66</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>Pignon (Comble) Psi1</i>	<i>0.07</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>22.73</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante Psi1</i>	<i>0.04</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>35.84</i>	<i>Extérieur</i>

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT))	0.15
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.36

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	Dont surface avec protection mobile (m²)	Dont surface avec masque proche (m²)	Dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	31.8	31.8	0	31.8
Verticales Ouest	1.94	0	0	1.94
Verticales Nord	11.66	8.76	0	11.66
Verticales Est	2.42	0	0	1.94
Horizontales	0	0	0	0

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)		Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)
Verticales Sud	12	0	0	19.8	0
Verticales Ouest	0	0	1.94	0	0
Verticales Nord	6.6	0	2.9	2.16	0
Verticales Est	0	0	2.42	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)			Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest			Sans protection mobile (Sw= 0.07)		
Verticales Nord	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.18)	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Est			Sans protection mobile (Sw= 0.19)		
Horizontales					

Logements 15 à 16

Deperditions totales : 157 W/K

Deperditions parois opaques : 78.62 W/K

Deperditions parois vitrées: 48.06 W/K

Deperditions ponts thermiques: 30.51 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
	Plancher UP18 RE2020		15	5.2	Marquage CE	0.17	99.9	Extérieur
Plancher haut								
	Combles R10 RE2020		46	10	Marquage CE	0.1	99.95	Tampon (b= 0.95)
Paroi verticale								
	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020	Isolation thermique par l'intérieur	11.25	3.15	Marquage CE	0.28	182.04	Extérieur
	Coffre Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Autre : Coffre	3	1.25	Valeur Th-bât	0.65	1.8	Extérieur

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Ti	Surf (m²)	Coeff b
Est : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.41	Calcul Th-Bât	0.52	0.55	6.6	Extérieur
Sud : Porte fenêtre	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020	Volet avec gestion automatique	Alu	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.41	Calcul Th-Bât	0.55	0.53	6.6	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.38	0.37	4.8	Extérieur
Sud : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.36	0.34	3.6	Extérieur
Sud : Fenêtre	Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.43	0.39	2.64	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.39	Calcul Th-Bât	0.32	0.35	2.4	Extérieur
Est : Fenêtre	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.37	Calcul Th-Bât	0.31	0.35	1.8	Extérieur
Nord : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.06	1.94	Extérieur
Est : Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée	Sans protection mobile	Alu	DV 4_16_9 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.1	Calcul Th-Bât	0.07	0.07	1.94	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.18	0.18	0.96	Extérieur
Nord : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.22	0.23	0.72	Extérieur
Est : Fenêtre	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.4	Calcul Th-Bât	0.23	0.26	0.72	Extérieur
Est : Fenêtre	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.19	0.2	0.48	Extérieur

Exigences de moyen (article 20)

Surface totale des baies (y compris les portes de maison sur extérieur et d'appartement sur coursiue extérieure)	35.19 m²
--	----------

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ $\square$ (W/m. K)	Origine de la donnée	Linéaires (ml)	Coefficient b
<i>mur avec plancher bas</i>	<i>ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants Psi1</i>	<i>0.3</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>43.73</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi2</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>41.81</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher intermédiaire</i>	<i>[Planelle Rivtherm 95 XL] _ ?= 0.361 W_m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine_maçonnerie de type A) Psi1</i>	<i>0.18</i>	<i>Calculs norme EN 10211</i>	<i>41.78</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>Pignon (Comble) Psi1</i>	<i>0.07</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>19.83</i>	<i>Extérieur</i>
<i>mur avec plancher haut</i>	<i>ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante Psi1</i>	<i>0.04</i>	<i>Valeurs Th-Bât</i>	<i>23.9</i>	<i>Extérieur</i>

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT))	0.16
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.36

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	Dont surface avec protection mobile (m²)	Dont surface avec masque proche (m²)	Dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	17.64	17.64	0	11.4
Verticales Ouest	0	0	0	0
Verticales Nord	6.02	3.12	0	6.02
Verticales Est	11.54	9.12	0	11.54
Horizontales	0	0	0	0

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux	
	Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)		Exposés BR1 (m²)	Exposés BR2 ou BR3 (m²)
Verticales Sud	8.4	0	0	9.24	0
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
Verticales Nord	2.4	0	2.9	0.72	0
Verticales Est	1.8	0	2.42	7.32	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3		Exposés BR1	Exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)			Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Verticales Ouest					
Verticales Nord	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.18)	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)	
Verticales Est	Volet avec gestion manuelle non motorisée (Sw= 0.01)		Sans protection mobile (Sw= 0.19)	Volet avec gestion automatique (Sw= 0.01)	
Horizontales					

Compositions de paroi

Cloison légère RE2020

Type de paroi	Paroi verticale
Complement	
Origine des données	
Composition	Simple
Nature de paroi	Autre
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.61 W/(m².K)
Composante : Simple	Epaisseur (cm)
Placoplatre BA 13 RE2020	1.3
GR 32 - 45 mm	4.5
Placoplatre BA 13 RE2020	1.3
Total	

Combles R10 RE2020

Type de paroi	Plancher haut
Complement	Combles perdus
Origine des données	
Composition	Simple
Nature de paroi	Sous combles perdus
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.1 W/(m².K)
Composante : Simple	Epaisseur (cm)
Isolene 4 R10 RE2020	46.0
Placoplatre BA 13 RE2020	1.3
Total	

Plancher béton plein RE2020

Type de paroi	Plancher bas
Complement	Isolé en sous face
Origine des données	
Composition	Simple
Nature de paroi	Terre plein
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 2.7 W/(m².K)
Composante : Simple	Epaisseur (cm)
Dalle Béton lourd RE2020	20.0
Chape de 5cm RE2020	5.0
Mortier colle RE2020 1	0.5
Carrelage RE2020	2.0
Total	

Mur extérieur Fabtherm Air 1.1 + TH32 140+13 RE2020

Type de paroi	Paroi verticale
Complement	--
Origine des données	
Composition	Simple
Nature de paroi	Mur extérieur
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.18 W/(m².K)
Composante : Simple	Epaisseur (cm)
Enduit extérieur RE2020	2.0
Bloc Fabtherm Air 1.1	20.0
Polyplac B 4.40 13+140 2600 th32	15.3
Total	

Plancher UP18 RE2020

Type de paroi	Plancher bas
Complement	--
Origine des données	
Composition	Simple
Nature de paroi	Vide sanitaire
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.18 W/(m².K)
Composante : Simple	Epaisseur (cm)
UP 18 Isoleader RE2020	15.0
Dalle de compression de 5cm RE2020	5.0
Chape de 5cm RE2020	5.0
Mortier colle RE2020 1	0.5
Carrelage RE2020	1.5
Total	

Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020

Type de paroi	Paroi verticale
Complement	--
Origine des données	
Composition	Simple
Nature de paroi	Mur extérieur
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.28 W/(m².K)
Composante : Simple	Epaisseur (cm)
Enduit extérieur RE2020	2.0
Parpaing de 20 RE2020	20.0
Polyplac D 3.15 13+100 2600	11.3
Total	

Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020

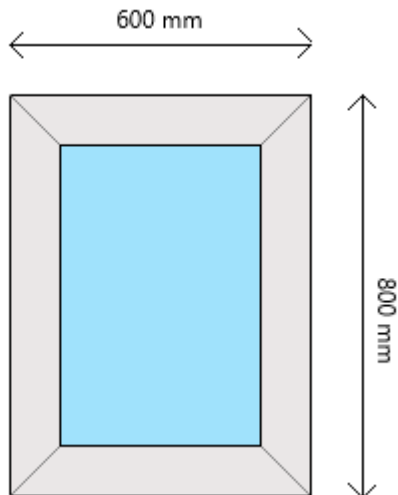
Type de paroi	Paroi verticale
Complement	--
Origine des données	
Composition	Simple
Nature de paroi	Mur extérieur
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.15 W/(m².K)

Composante : Simple	Epaisseur (cm)
Polyplac D 3.15 13+100 2600	11.3
Béton banché RE2020	20.0
Silicone mastic	1.0
Béton banché RE2020	20.0
Polyplac D 3.15 13+100 2600	11.3
Total	

Portes et Baies

FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020 (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle
Type de protection	Aucune
Protection	Pas de protection mobile

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrage	Déjà intégré	
Baie	0.80	0.60	2	Non	

Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.45	1.79	0.41	0.00	Hiver	0.34	0.29	0.05	0.00
				Été	0.34	0.29	0.05	0.00
Protection solaire mobile : Pas de protection mobile								
	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection			
Baie	0.24	50.00	1.30	0.02	0.02			
	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)			

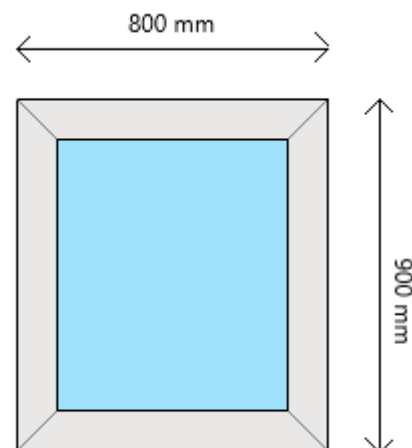
Vitrage	0.24	50.00	2.00	0.06 0	0.95
---------	------	-------	------	-----------	------

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00
Protection solaire mobile : Pas de protection mobile								

FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020 (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée
Protection	Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrage	Déjà intégré
Baie	0.90	0.80	2	Non



Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.40	1.80	0.47	0.00	Hiver	0.39	0.34	0.06	0.00
				Été	0.39	0.34	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc								
1.11	1.34	0.00	0.00	0.02		0.00	0.02	0.00
	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire	Facteur solaire			

				re san s prot ecti on	re ave c prot ecti on
Baie	0.30	41.67	1.30	0.02	0.03
	Surface (m²)	% de vitrag e	Longu eur interc alaire (m)	Ψ inter calai re (W/(m.K))	Hau teur fenê tre (tira ge ther miq ue) (m)
Vitrage	0.42	58.33	2.60	0.06 0	1.25

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00
Protection solaire mobile : Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc								
0.91	1.34	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00

FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020 (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle 50 %
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée
Protection	Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrage	Déjà intégré	
Baie	2.00	0.90	2	Non	

Baie (w)		
Conduction thermique	Transmission lumineuse	Facteurs solaires

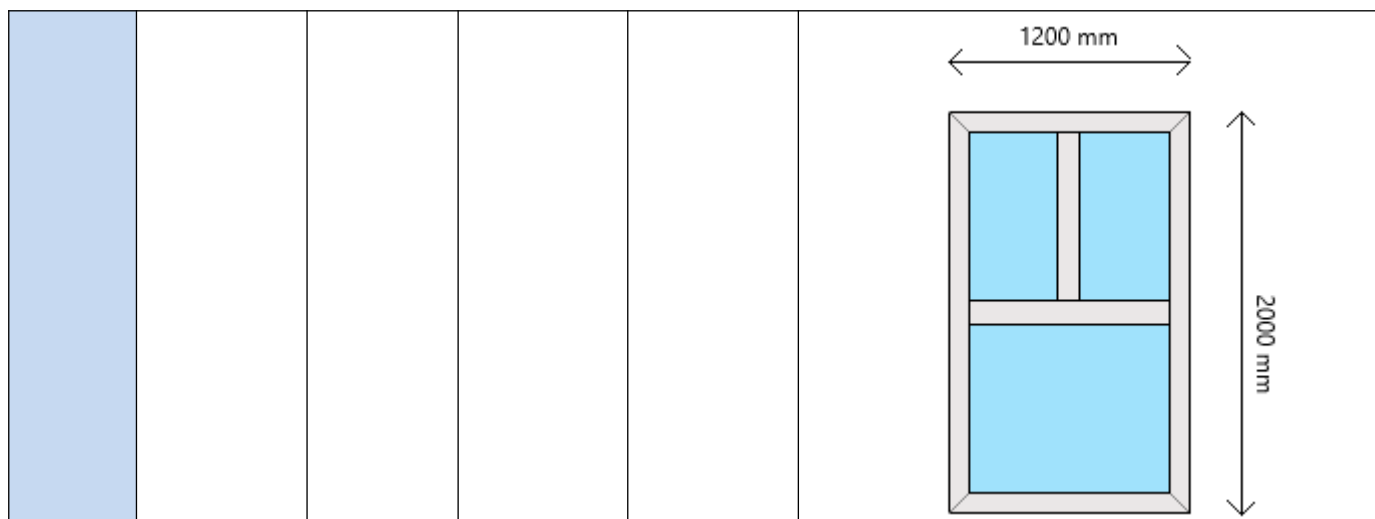
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.37	1.83	0.54	0.00	Hiver	0.44	0.38	0.06	0.00
				Été	0.44	0.38	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc								
1.09	1.36	0.00	0.00	0.02		0.00	0.02	0.00
	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection			
Baie	0.61	33.89	1.30	0.02	0.03			
	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)			
Vitrage	1.19	66.11	6.20	0.060	1.25			

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.81	0.00	Hiver	0.66	0.58	0.08	0.00
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00
Protection solaire mobile : Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc								
0.91	1.34	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00

FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020 (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle 50 %
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée
Protection	Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrage	Déjà intégré
Baie	2.00	1.20	2	Non



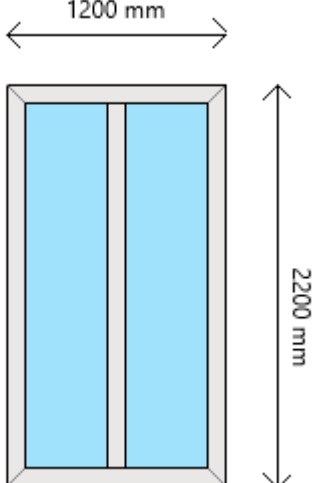
Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.39	1.85	0.55	0.00	Hiver	0.45	0.39	0.06	0.00
				Été	0.45	0.39	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc								
1.10	1.37	0.00	0.00	0.02		0.00	0.02	0.00
	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection			
Baie	0.78	32.71	1.30	0.02	0.03			
	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)			
Vitrage	1.62	67.29	8.90	0.060	1.25			

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/ m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.81	0.00	Hive r	0.66	0.58	0.08	0.00
				Été	0.66	0.58	0.08	0.00

Protection solaire mobile : Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc							
0.91	1.34	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020 (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée
Protection	Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrage	Déjà intégré	
Baie	2.20	1.20	2	Non	

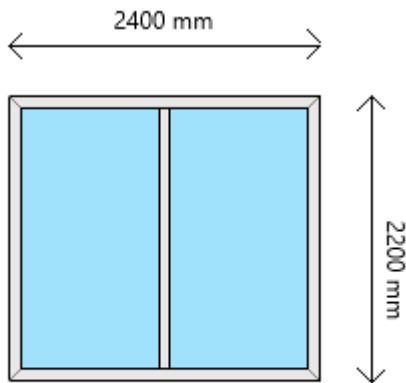
Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.39	1.87	0.58	0.00	Hiver	0.50	0.45	0.06	0.00
				Été	0.51	0.45	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc								
1.10	1.38	0.00	0.00	0.02		0.00	0.02	0.00
	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection			
Baie	0.80	30.26	1.30	0.02	0.03			
	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique)			

					(m)
Vitrage	1.84	69.74	9.87	0.06 0	2.15

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.83	0.00	Hiver	0.71	0.64	0.07	0.00
				Été	0.72	0.64	0.08	0.00
Protection solaire mobile : Volet battant bois (ep < 22mm) - teinte blanc								
0.91	1.34	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00

Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020 (Baie)

Type de baie	Porte fenêtre
Type de cadre	Alu à rupture de pont
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture coulissante manuelle
Type de protection	Autre cas avec gestion Automatique
Protection	Volet roulant alu automatique -

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrage	Déjà intégré	
Baie	2.20	2.40	2	Non	

Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.45	2.03	0.69	0.00	Hiver	0.60	0.53	0.06	0.00
				Été	0.61	0.53	0.07	0.00
Protection solaire mobile : Volet roulant alu automatique -								
1.14	1.46	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00
	Surface	% de cadre	Uf (W/m	Facteur	Facteur			

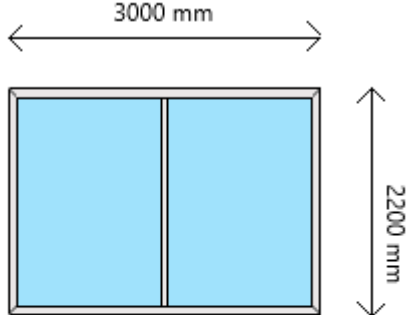
			² .K))	solai re san s prot ecti on	solai re ave c prot ecti on
Baie	0.88	16.60	2.10	0.03	0.04
	Surface (m ²)	% de vitrag e	Longu eur interc alaire (m)	ψ inter calai re (W/(m.K))	Hau teur fenê tre (tira ge ther miq ue) (m)
Vitrage	4.40	83.40	12.44	0.08 0	2.15

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.83	0.00	Hiver	0.71	0.64	0.07	0.00
				Été	0.72	0.64	0.08	0.00
Protection solaire mobile : Volet roulant alu automatique -								
0.91	1.34	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00

	Hauteur (m)	Surface (m ²)	Uc (W/(m ² .K))	Intégration sous le linteau	Facteur solaire sans protection
Coffre	0.30	0.72	0.65	Non	0.01

Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020 (Baie)

Type de baie	Porte fenêtre
Type de cadre	Alu à rupture de pont
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture coulissante manuelle
Type de protection	Autre cas avec gestion Automatique
Protection	Volet roulant alu automatique -

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrage	Déjà intégré	
Baie	2.20	3.00	2	Non	

Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.41	2.00	0.71	0.00	Hiver	0.61	0.54	0.06	0.00
				Été	0.62	0.54	0.07	0.00
Protection solaire mobile : Volet roulant alu automatique -								
1.11	1.45	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00
	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection			
Baie	0.98	14.92	2.10	0.03	0.04			
	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)			
Vitrage	5.62	85.08	13.64	0.080	2.15			

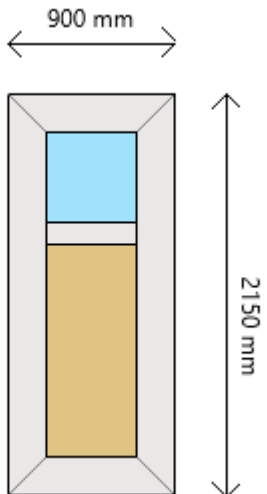
Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.83	0.00	Hiver	0.71	0.64	0.07	0.00
				Été	0.72	0.64	0.08	0.00
Protection solaire mobile : Volet roulant alu automatique -								
0.91	1.34	0.00	0.00	0.01		0.00	0.01	0.00

	Hauteur (m)	Surface (m²)	Uc (W/(m².K))	Intégration sous le linteau	Facteur solaire sans protection
Coffre	0.30	0.90	0.65	Non	0.01

Porte d'entrée (Baie)

Type de baie	Porte d'entrée vitrée
Type de cadre	Alu à rupture de pont
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/9 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle
Type de protection	Aucune
Protection	Pas de protection mobile

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrage	Déjà intégré
--	-------------	-------------	-------------------	--------------

Baie						
	2.15	0.90	2	Non		

Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.10	1.19	0.10	0.00	Hiver	0.10	0.07	0.03	0.00
				Été	0.10	0.07	0.03	0.00
Protection solaire mobile : Pas de protection mobile								
	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection			
Baie	1.11	57.36	1.10	0.02	0.02			
	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)			
Vitrage	0.25	12.92	2.00	0.000	2.15			

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/ m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.77	0.80	0.00	Hiver	0.65	0.52	0.13	0.00
				Été	0.65	0.52	0.13	0.00

Protection solaire mobile : Pas de protection mobile							

	Surface (m ²)	% de panneau	Up (W/(m ² .K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection	Longueur intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))
Panneau opaque	0.58	29.72	1.10	0.02	0.00	3.30	0.00

Ponts thermiques linéiques

Ponts thermiques linéiques structurels

Nom	Class.	Origin e	ψ	ψ_1	ψ_2	ψ_3		
ITI 4.2.2-Murs en maç. courante	4.2	CSTB	0.12	0.06	0.06	0.00		
ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants	1.2	CSTB	0.30	0.30	0.00	0.00		
Pignon (Comble)	3.1	CSTB	0.07	0.07	0.00	0.00		
DC 1.3.08-Pl. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé	DC 1.3	CSTB	0.13	0.07	0.07	0.00		
4.1 Angle sortant	4.1		0.00	0.00	0.00	0.00		
DC 1.2.08-Pl. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé	DC 1.2	CSTB	0.19	0.10	0.10	0.00		
ITI 3.1.10-Mur façade maç. courante	3.1	CSTB	0.04	0.04	0.00	0.00		

[Planelle Rivtherm 95 XL] : ?= 0.361 W/m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de type A)	2.1		0.36	0.18	0.18	0.00		
[Rupteur SCHOCK RUTHERMA] : ?= 0.21 W/m.K (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de type A)	2.1		0.21	0.11	0.11	0.00		
[Plancher bas] Rector equatio VS Parpaing iso PsiLongitudinal = 0.11 W/m.K	1.1		0.11	0.11	0.00	0.00		
[Plancher bas] Rector equatio VS Parpaing iso PsiTransversal = 0.19 W/m.K	1.1		0.19	0.19	0.00	0.00		

Ponts thermiques linéiques menuiseries

Nom	Class.	Origin e	ψ	ψ_1	ψ_2	ψ_3		
Linteau	5.2	CSTB	0.00	0.00	0.00	0.00		
ITI 5.3.1-Men. au nu intérieur	5.3	CSTB	0.00	0.00	0.00	0.00		
ITI 5.1.2-Appui aligné et men. nu intérieur sur équerre	5.1	CSTB	0.00	0.00	0.00	0.00		

Etats de surface

Nom	Emissivité	Absorptivité
Couleur lisse blanc	0.85	0.25
Peinture des murs re2020	0.85	0.25
Peinture des plafonds re2020	0.85	0.25

Coefficients $U_{\text{équivalent}}$ des parois en contact avec un vide sanitaire ou un sous-sol non chauffé

Contact Vide sanitaire par Défaut

Catégorie	Vide sanitaire
$U_{\text{équivalent}}$	0.167 W/(m ² .K)
Composition	Plancher UP18 RE2020
Conductivité du sol	2 W/(m.K)
Surface totale du plancher	99.90 m ²
Résistance du plancher (Rf)	4.934 (m ² .K)/W
Epaisseur mur (w)	0.33 m
Périmètre	45.66 m
Plancher chauffant	Non
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m ² .K)/W
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m ² .K)/W
Hauteur h	0 m
Profondeur z	0.60 m
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m ² .K)/W
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m ² /m
Vent	4 m/s
Situation	Moyenne

Contact Vide sanitaire par Défaut_1

Catégorie	Vide sanitaire
$U_{\text{équivalent}}$	0.167 W/(m ² .K)
Composition	Plancher UP18 RE2020
Conductivité du sol	2 W/(m.K)
Surface totale du plancher	99.86 m ²
Résistance du plancher (Rf)	4.934 (m ² .K)/W
Epaisseur mur (w)	0.33 m
Périmètre	45.64 m
Plancher chauffant	Non
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m ² .K)/W
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m ² .K)/W
Hauteur h	0 m
Profondeur z	0.60 m
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m ² .K)/W
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m ² /m
Vent	4 m/s
Situation	Moyenne

Contact Vide sanitaire par Défaut_2

Catégorie	Vide sanitaire
$U_{\text{équivalent}}$	0.171 W/(m ² .K)
Composition	Plancher UP18 RE2020
Conductivité du sol	2 W/(m.K)
Surface totale du plancher	137.65 m ²
Résistance du plancher (Rf)	4.767 (m ² .K)/W
Epaisseur mur (w)	0.33 m
Périmètre	61.53 m
Plancher chauffant	Non
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m ² .K)/W
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m ² .K)/W
Hauteur h	0 m
Profondeur z	0.60 m
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m ² .K)/W
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m ² /m
Vent	4 m/s
Situation	Moyenne

Contact Vide sanitaire par Défaut_3

Catégorie	Vide sanitaire
$U_{\text{équivalent}}$	0.160 W/(m ² .K)
Composition	Plancher UP18 RE2020
Conductivité du sol	2 W/(m.K)

Surface totale du plancher	49.87 m ²
Résistance du plancher (Rf)	5.300 (m ² .K)/W
Epaisseur mur (w)	0.33 m
Périmètre	28.64 m
Plancher chauffant	Non
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m ² .K)/W
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m ² .K)/W
Hauteur h	0 m
Profondeur z	0.60 m
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m ² .K)/W
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m ² /m
Vent	4 m/s
Situation	Moyenne

Contact Vide sanitaire par Défaut_4

Catégorie	Vide sanitaire
U équivalent	0.169 W/(m ² .K)
Composition	Plancher UP18 RE2020
Conductivité du sol	2 W/(m.K)
Surface totale du plancher	149.72 m ²
Résistance du plancher (Rf)	4.818 (m ² .K)/W
Epaisseur mur (w)	0.33 m
Périmètre	62.38 m
Plancher chauffant	Non
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m ² .K)/W
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m ² .K)/W
Hauteur h	0 m
Profondeur z	0.60 m
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m ² .K)/W
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m ² /m
Vent	4 m/s
Situation	Moyenne

Contact Vide sanitaire par Défaut_5

Catégorie	Vide sanitaire
U équivalent	0.169 W/(m ² .K)
Composition	Plancher UP18 RE2020
Conductivité du sol	2 W/(m.K)
Surface totale du plancher	149.72 m ²
Résistance du plancher (Rf)	4.818 (m ² .K)/W
Epaisseur mur (w)	0.33 m
Périmètre	62.38 m
Plancher chauffant	Non
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m ² .K)/W
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m ² .K)/W
Hauteur h	0 m
Profondeur z	0.60 m
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m ² .K)/W
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m ² /m
Vent	4 m/s
Situation	Moyenne

Contact Vide sanitaire par Défaut_6

Catégorie	Vide sanitaire
U équivalent	0.167 W/(m ² .K)
Composition	Plancher UP18 RE2020
Conductivité du sol	2 W/(m.K)
Surface totale du plancher	99.76 m ²
Résistance du plancher (Rf)	4.931 (m ² .K)/W
Epaisseur mur (w)	0.33 m
Périmètre	45.54 m
Plancher chauffant	Non
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m ² .K)/W
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m ² .K)/W
Hauteur h	0 m
Profondeur z	0.60 m
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m ² .K)/W
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m ² /m
Vent	4 m/s
Situation	Moyenne

Contact Vide sanitaire par Défaut_7

Catégorie	Vide sanitaire
U équivalent	0.168 W/(m².K)
Composition	Plancher UP18 RE2020
Conductivité du sol	2 W/(m.K)
Surface totale du plancher	149.70 m²
Résistance du plancher (Rf)	4.862 (m².K)/W
Epaisseur mur (w)	0.33 m
Périmètre	64.99 m
Plancher chauffant	Non
Résistance du mur non enterré (Rw-nent)	0.10 (m².K)/W
Résistance du mur enterré (Rw-ent)	0.10 (m².K)/W
Hauteur h	0 m
Profondeur z	0.60 m
Résistance du vide sanitaire (Rg)	0 (m².K)/W
Aire des ouvertures/ périmètre	0.00 m²/m
Vent	4 m/s
Situation	Moyenne

Générateurs

Générateur thermodynamique :RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18

Constructeur	
Complément	
Générateur	Electricité Pac air extérieur/air recyclé avec ECS

Générateur thermodynamique :RAM-70NYP4E UE / 1* T 25 + 2* T18

Constructeur	
Complément	
Générateur	Electricité Pac air extérieur/air recyclé avec ECS

Stockages hydrauliques

TAW-270 RHC

Constructeur	HITACHI
Complément	
Pertes thermiques du ballon (UA)	Valeur certifiée
Volume	270 litres
Température maximale admissible du ballon	90 °C
Hauteur relative de l'échangeur de base	0 %

TAW-190 RHC

Constructeur	HITACHI
Complément	
Pertes thermiques du ballon (UA)	Valeur certifiée
Volume	190 litres
Température maximale admissible du ballon	90 °C
Hauteur relative de l'échangeur de base	0 %

Emetteurs de chaud et de froid

Emetteur :Doris Digital

Constructeur	ATLANTIC
Complément	Coefficient d'aptitude en chaud : 0.1 Type : Radiateur à accumulation
Emetteur chaud	Emetteurs muraux rayonnants (panneaux rayonnants, radiateurs à eau chaude...) Panneaux rayonnants électriques
Variation temporelle chaud	0,2 °C
Variation spatiale chaud	

Emetteur :Ventilo-convecteur chauffage

Constructeur	
Complément	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission
Emetteur chaud	Soufflage air chaud (convertisseurs, ventilo-convecteur, aérothermes...) Ventilo convecteur

<i>Variation temporelle chaud</i>	1,8 °C
<i>Variation spatiale chaud</i>	

Eclairage artificiel

Résidentiel - maison individuelle

Puissance totale de l'éclairage	1,4 W/m ²
Puissance des auxiliaires	0 W/m ²
Type de bâtiment	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
Type de local	
Gestion de l'éclairage	Interrupteur manuel marche/arrêt
Gradation de l'éclairage	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Origine des données	
Complément	

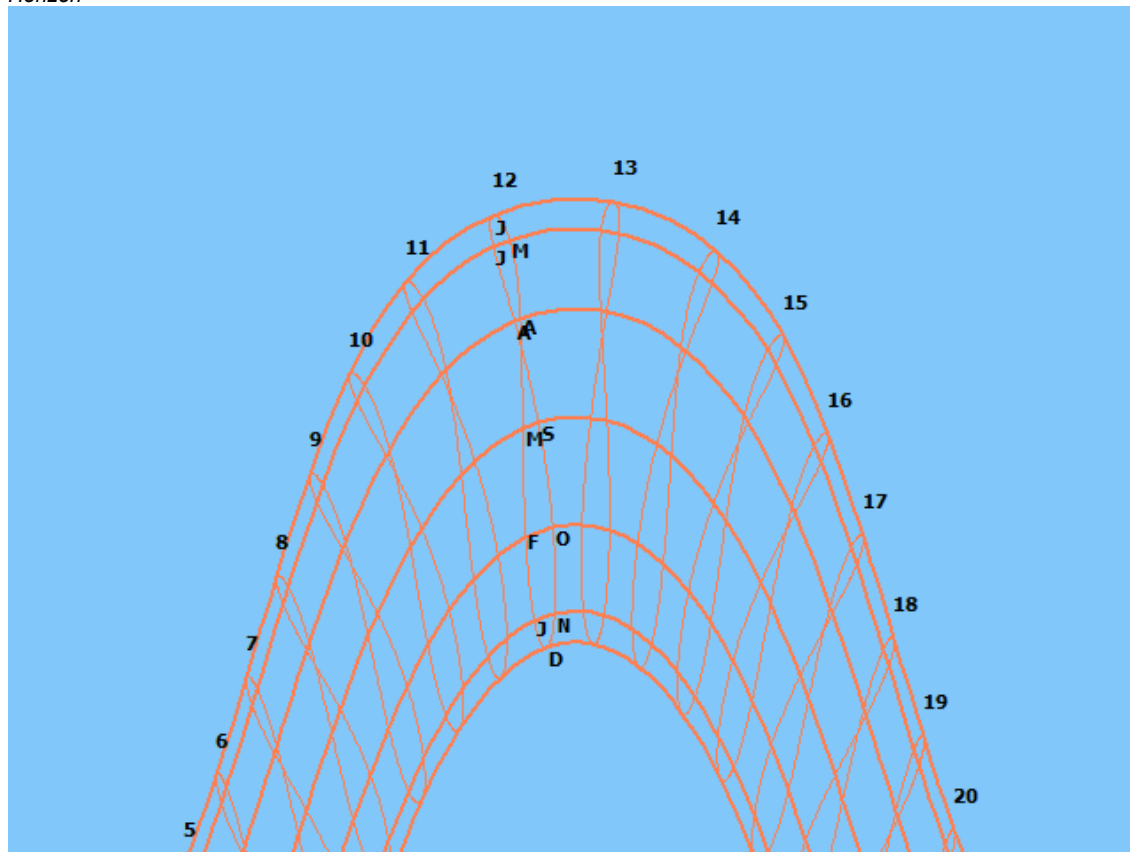
Equipements photovoltaïques

Environnement

13 - Bouches-du-Rhône (H3)

Altitude : 131m

Horizon



Logements 13 à 14

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

Zone 1

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
-------	--

SRT déclarée	0 m ²
Nombre de logement	4
□ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.27 m
□ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.23 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	318.9 m ²

Lgt 14

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.44 m ²
Volume	241.67 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	

Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m3/(h.m²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m2)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m²/m²SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m2)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 14-Séjour-Cuisine_1	43,15 m²	73.11 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Buanderie	0,9 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Salle de bain-WC_1	5,19 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Chambre_3	10,65 m²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Chambre_1	10,52 m²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Circulation-entrée_2	4,27 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Salle de bain_1	2,37 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-WC	0,89 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Chambre_4	11,15 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Autre	0,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Salle de bain	3,09 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 14-Autre_1	0,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 13

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.56 m²
Volume	242.02 m3
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m3/h
Débit d'air en inoccupation	m3/h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m3/h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m3/(h.m²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m2)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m²/m²SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m2)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage	Equipement d'éclairage
--------	------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------

			artificiel	
Lgt 13-Séjour-Cuisine	40,08 m ²	90.38 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Buanderie	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Salle de bain-WC	4,6 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Circulation-entrée	3,49 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Chambre_2	10,59 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Chambre_1	10,5 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Salle de bain_1	2,37 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Salle de bain	3,12 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-WC	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Autre_1	0,41 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Chambre	11,13 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 13-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Logement 12

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

Zone 2

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
-------	--

SRT déclarée	0 m ²
Nombre de logement	1
□ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.27 m
□ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.23 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	193.1 m ²

Lgt 12

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.75 m ²
Volume	242.57 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.40 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipped d'éclairage
Lgt 12-Autre	1,19 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Séjour-Cuisine	41,82 m ²	89.76 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Buanderie	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Salle de bain-WC	5,15 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Chambre_1	10,49 m ²	97.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Salle de bain_1	2,36 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Vide_1	0,21 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Salle de bain	3,08 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-WC	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Autre_1	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Autre_2	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Chambre	11,15 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Chambre_2	10,62 m ²	95.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Circulation-entrée	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 12-Vide	0,22 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Logements 17 et 18

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

Zone 4

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
-------	--

SRT déclarée	0 m ²
Nombre de logement	2
□ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.27 m
□ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	2.50 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	284.2 m ²

Lgt 17

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	67.37 m ²
Volume	168.42 m ³
□ hauteur baie	2.20 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	110.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T3(2 SDB-WC / 0 SDB / 0 SE / 0 WC : 110 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne

Capacité thermique quotidienne	<i>kJ/(K.m2)</i>
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	<i>m²/m²SU</i>
Inertie séquentielle	<i>Très Légère</i>
Capacité thermique séquentielle	<i>kJ/(K.m2)</i>

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 17-Chambre	10,17 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 17-Séjour-Cuisine	33,59 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 17-Salle de bain-WC_1	3,53 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 17-Autre	0,48 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 17-Chambre-Autre	14,32 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 17-Salle de bain-WC	5,4 m²	88.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 18

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	67.10 m²
Volume	167.75 m3
□ hauteur baie	2.20 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	110.00 m3/h
Débit d'air en inoccupation	m3/h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T3(2 SDB-WC / 0 SDB / 0 SE / 0 WC : 110 m3/h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m3/(h.m²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	<i>kJ/(K.m2)</i>
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	<i>m²/m²SU</i>
Inertie séquentielle	<i>Très Légère</i>
Capacité thermique séquentielle	<i>kJ/(K.m2)</i>

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 18-Séjour-Cuisine	33,69 m²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 18-Chambre	9,81 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 18-Salle de bain-WC	5,38 m²	88.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 18-Chambre-Autre	14,33 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 18-Autre	0,47 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 18-Salle de bain-WC_1	3,54 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Logements 1 à 3

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

Zone 5

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
-------	--

SRT déclarée	0 m ²
Nombre de logement	3
□ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.27 m
□ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.23 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	456 m ²

Lgt 1

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.57 m ²
Volume	242.07 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.58 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 1-Séjour-Cuisine	43,06 m ²	73.10 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Buanderie	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Salle de bain-WC	5,17 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Chambre_2	10,51 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Chambre_1	10,58 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Salle de bain_1	2,37 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-WC	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Salle de bain	3,09 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Autre_1	0,41 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Chambre	11,13 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 1-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 2

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.43 m ²
Volume	241.67 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h

Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m3/h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.58 m3/(h.m²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m2)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m²/m²SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m2)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 2-Séjour-Cuisine	40,12 m²	70.81 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Buanderie	0,9 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Salle de bain-WC	4,5 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Circulation-entrée	3,59 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Chambre_2	10,61 m²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Chambre_1	10,49 m²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Circulation-entrée_1	4,27 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Chambre	11,17 m²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Salle de bain_1	2,37 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-WC	0,9 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Autre	0,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Salle de bain	3,1 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 2-Autre_1	0,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 3

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.70 m²
Volume	242.46 m3
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m3/h
Débit d'air en inoccupation	m3/h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m3/h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.58 m3/(h.m²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m2)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m²/m²SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m2)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 3-Buanderie	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Salle de bain-WC	5,19 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Séjour-Cuisine	43,09 m ²	73.10 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Chambre_2	10,62 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Chambre_1	10,51 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Circulation-entrée_1	4,25 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Chambre	11,16 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Salle de bain_1	2,37 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-WC	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Autre	0,41 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Salle de bain	3,08 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 3-Autre_1	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Logements 4 et 5

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

Zone 6

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
-------	--

SRT déclarée	0 m ²
Nombre de logement	2
□ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.27 m
□ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.23 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	318.2 m ²

Lgt 4

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.60 m ²
Volume	242.15 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 4-Séjour-Cuisine	43,09 m ²	73.07 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Buanderie	0,88 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Salle de bain-WC	5,17 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Chambre_2	10,53 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Chambre_1	10,58 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Salle de bain_1	2,38 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-WC	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Salle de bain	3,09 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Autre_1	0,41 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Chambre	11,13 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 4-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 5

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.55 m ²
Volume	242.02 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 5-Séjour-Cuisine	40,12 m ²	70.84 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Buanderie	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Salle de bain-WC	4,58 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Circulation-entrée	3,48 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Chambre_2	10,63 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Chambre_1	10,48 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison

				individuelle
Lgt 5-Circulation-entrée_1	4,26 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Salle de bain_1	2,37 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Chambre	11,16 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-WC	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Autre_1	0,41 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Salle de bain	3,09 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 5-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Logements 6 à 8

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

Zone 7

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
-------	--

SRT déclarée	0 m ²
Nombre de logement	3
□ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.27 m
□ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.23 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	443 m ²

Lgt 6

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.61 m ²
Volume	242.06 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 6-Séjour-Cuisine	43,07 m ²	73.11 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Buanderie	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Salle de bain-WC	5,17 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Chambre_2	10,51 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Chambre_1	10,58 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 6-Salle de bain_1	2,37 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-WC	0,94 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Salle de bain	3,09 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Autre_1	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Chambre	11,13 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 6-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 7

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.40 m ²
Volume	241.58 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 7-Séjour-Cuisine	40,12 m ²	70.81 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Buanderie	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Salle de bain-WC	4,6 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Circulation-entrée	3,49 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Chambre_2	10,62 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Chambre_1	10,49 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Chambre	11,17 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Salle de bain_1	2,37 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-WC	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Salle de bain	3,1 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 7-Autre_6	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison

				individuelle
--	--	--	--	--------------

Lgt 8

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.67 m ²
Volume	242.38 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 8-Séjour-Cuisine	43,1 m ²	73.11 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Buanderie	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Salle de bain-WC	5,19 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Chambre_2	10,62 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Chambre_1	10,51 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Circulation-entrée_1	4,26 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Chambre	11,15 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Salle de bain_1	2,36 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-WC	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Autre	0,41 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Salle de bain	3,09 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 8-Autre_1	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Logements 9 à 11

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

Zone 8

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
SRT déclarée	0 m ²
Nombre de logement	3
□ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.27 m
□ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.23 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	443 m ²

Lgt 9

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.57 m ²
Volume	242.07 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 9-Séjour-Cuisine	43,06 m ²	73.11 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Buanderie	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Salle de bain-WC	5,18 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Chambre_2	10,52 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Chambre_1	10,59 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Salle de bain_1	2,37 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-WC	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Salle de bain	3,09 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Chambre	11,13 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 9-Autre_1	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 10

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.40 m ²
Volume	241.59 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non

Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	$\text{kJ}/(\text{K}.\text{m}^2)$
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	$\text{m}^2/\text{m}^2\text{SU}$
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	$\text{kJ}/(\text{K}.\text{m}^2)$

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipped d'éclairage
Lgt 10-Séjour-Cuisine	40,13 m^2	70.81 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Buanderie	0,89 m^2	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Salle de bain-WC	4,6 m^2	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Circulation-entrée	3,49 m^2	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Chambre_2	10,61 m^2	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Chambre_1	10,49 m^2	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Circulation-entrée_1	4,27 m^2	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Salle de bain_1	2,37 m^2	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Chambre	11,17 m^2	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-WC	0,89 m^2	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Autre	0,42 m^2	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Salle de bain	3,1 m^2	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 10-Autre_1	0,42 m^2	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 11

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.69 m^2
Volume	242.38 m^3
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m^3/h
Débit d'air en inoccupation	m^3/h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m^3/h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 $\text{m}^3/(\text{h}.\text{m}^2)$
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	$\text{kJ}/(\text{K}.\text{m}^2)$
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	$\text{m}^2/\text{m}^2\text{SU}$
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	$\text{kJ}/(\text{K}.\text{m}^2)$

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipped d'éclairage
Lgt 11-Buanderie	0,9 m^2	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Salle de bain-WC	5,19 m^2	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 11-Séjour-Cuisine	43,1 m ²	73.11 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Chambre_2	10,62 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Chambre_1	10,52 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Salle de bain_1	2,37 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-WC	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Chambre	11,15 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Salle de bain	3,09 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 11-Autre_1	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Logements 15 à 16

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	BR1
Type de travaux	Construction neuve

Zone 9

Usage	1 Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle et accolée
-------	--

SRT déclarée	0 m ²
Nombre de logement	4
□ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.27 m
□ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	5.23 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	319 m ²

Lgt 15

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.44 m ²
Volume	241.67 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 15-Séjour-Cuisine	43,14 m ²	73.08 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Buanderie	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Salle de bain-WC	5,23 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison

				individuelle
Lgt 15-Chambre_2	10,52 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Chambre_1	10,63 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Salle de bain_1	2,36 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-WC	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Salle de bain	3,09 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Autre	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Chambre	11,19 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 15-Autre_1	0,42 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

Lgt 16

Surface utile du groupe (SHAB / SURT)	92.56 m ²
Volume	242.02 m ³
□ hauteur baie	4.93 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	186.00 m ³ /h
Débit d'air en inoccupation	m ³ /h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
1 x Logement-T4(1 SDB-WC / 2 SDB / 1 SE / 1 WC : 186 m ³ /h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Psurf)	0.60 m ³ /(h.m ²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Non
Inertie quotidienne	Moyenne
Capacité thermique quotidienne	kJ/(K.m ²)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	m ² /m ² SU
Inertie séquentielle	Très Légère
Capacité thermique séquentielle	kJ/(K.m ²)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Equipement d'éclairage
Lgt 16-Séjour-Cuisine	40,08 m ²	90.37 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-Buanderie	0,9 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-Circulation-entrée	3,49 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-Salle de bain-WC	4,6 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-Chambre_2	10,5 m ²	98.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-Chambre_1	10,6 m ²	96.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-Salle de bain_1	2,37 m ²	100.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-Circulation-entrée_1	4,27 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-WC	0,89 m ²	0.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle
Lgt 16-Chambre	11,12 m ²	83.00 %	Non fractionnée	Résidentiel - maison individuelle

<i>Lgt 16-Autre</i>	<i>0,42 m²</i>	<i>0.00 %</i>	<i>Non fractionnée</i>	<i>Résidentiel - maison individuelle</i>
<i>Lgt 16-Salle de bain</i>	<i>3,12 m²</i>	<i>0.00 %</i>	<i>Non fractionnée</i>	<i>Résidentiel - maison individuelle</i>
<i>Lgt 16-Autre_1</i>	<i>0,42 m²</i>	<i>0.00 %</i>	<i>Non fractionnée</i>	<i>Résidentiel - maison individuelle</i>

Systèmes de chauffage, ecs et climatisation

Générations

Génération TC T4 13 16 (Volume chauffé Logements 13 à 14)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	
Température de fonctionnement en chauffage	
Température de fonctionnement en froid	
Température de fonctionnement en ECS instantané	
Générateurs	
	Nom
	Production Stockage ECS
	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
	Effet Joule
Détail Production Stockage ECS-Génération TC T4 13 16 - Chauffe-eau à appoint intégré	
Nombre	2
Ballon	TAW-270 RHC
Générateur de base	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,63 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	2
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	2
Température de consigne d'appoint	55 °C
Delta T d'enclenchement du générateur d'appoint	2 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0
Part des zones 3 et 4 (Faux)	0,5

Génération TC T4 12 (Volume chauffé Logement 12)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	
Température de fonctionnement en chauffage	
Température de fonctionnement en froid	
Température de fonctionnement en ECS instantané	
Générateurs	
	Nom
	Production Stockage ECS
	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
	Effet Joule
Détail Production Stockage ECS-Génération TC T4 12 - Chauffe-eau à appoint intégré	
Nombre	1
Ballon	TAW-270 RHC
Générateur de base	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,63 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	2
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	2
Température de consigne d'appoint	55 °C
Delta T d'enclenchement du générateur d'appoint	2 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0
Part des zones 3 et 4 (Faux)	0,5

Génération TC T3 17 18 (Volume chauffé Logements 17 et 18)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	
Température de fonctionnement en chauffage	
Température de fonctionnement en froid	
Température de fonctionnement en ECS instantané	
Générateurs	
	Nom
	Production Stockage ECS
	RAM-70NYP4E UE / 1* T 25 + 2* T18
	Effet Joule
Détail Production Stockage ECS-Génération TC T3 17 18 - Chauffe-eau à appoint intégré	
Nombre	2

Ballon	TAW-190 RHC
Générateur de base	RAM-70NYP4E UE / 1* T 25 + 2* T18
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,63 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	2
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	2
Température de consigne d'appoint	55 °C
Delta T d'enclenchement du générateur d'appoint	2 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0
Part des zones 3 et 4 (Faux)	0,5

Génération TC T4 1 3 (Volume chauffé Logements 1 à 3)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	
Température de fonctionnement en chauffage	
Température de fonctionnement en froid	
Température de fonctionnement en ECS instantané	
Générateurs	
	Nom
	Production Stockage ECS
	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
	Effet Joule
Détail Production Stockage ECS-Génération TC T4 1 3 - Chauffe-eau à appoint intégré	
Nombre	3
Ballon	TAW-270 RHC
Générateur de base	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,63 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	2
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	2
Température de consigne d'appoint	55 °C
Delta T d'enclenchement du générateur d'appoint	2 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0
Part des zones 3 et 4 (Faux)	0,5

Génération TC T4 4 5 (Volume chauffé Logements 4 et 5)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	
Température de fonctionnement en chauffage	
Température de fonctionnement en froid	
Température de fonctionnement en ECS instantané	
Générateurs	
	Nom
	Production Stockage ECS
	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
	Effet Joule
Détail Production Stockage ECS-Génération TC T4 4 5 - Chauffe-eau à appoint intégré	
Nombre	2
Ballon	TAW-270 RHC
Générateur de base	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,63 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	2
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	2
Température de consigne d'appoint	55 °C
Delta T d'enclenchement du générateur d'appoint	2 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0
Part des zones 3 et 4 (Faux)	0,5

Génération TC T4 6 8 (Volume chauffé Logements 6 à 8)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	
Température de fonctionnement en chauffage	
Température de fonctionnement en froid	
Température de fonctionnement en ECS instantané	
Générateurs	
	Nom
	Production Stockage ECS
	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
	Effet Joule
Détail Production Stockage ECS-Génération TC T4 6 8 - Chauffe-eau à appoint intégré	

Nombre	3
Ballon	TAW-270 RHC
Générateur de base	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,63 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	2
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	2
Température de consigne d'appoint	55 °C
Delta T d'enclenchement du générateur d'appoint	2 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0
Part des zones 3 et 4 (Faux)	0,5

Génération TC T4 9 11 (Volume chauffé Logements 9 à 11)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	
Température de fonctionnement en chauffage	
Température de fonctionnement en froid	
Température de fonctionnement en ECS instantané	
Générateurs	
	Nom
	Production Stockage ECS
	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
	Effet Joule
Détail Production Stockage ECS-Génération TC T4 9 11 - Chauffe-eau à appoint intégré	
Nombre	3
Ballon	TAW-270 RHC
Générateur de base	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,63 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	2
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	2
Température de consigne d'appoint	55 °C
Delta T d'enclenchement du générateur d'appoint	2 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0
Part des zones 3 et 4 (Faux)	0,5

Génération TC T4 13 17 (Volume chauffé Logements 15 à 16)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	
Température de fonctionnement en chauffage	
Température de fonctionnement en froid	
Température de fonctionnement en ECS instantané	
Générateurs	
	Nom
	Production Stockage ECS
	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
	Effet Joule
Détail Production Stockage ECS-Génération TC T4 13 17 - Chauffe-eau à appoint intégré	
Nombre	2
Ballon	TAW-270 RHC
Générateur de base	RAM-90NYP5E UE / 1* T 35 + 3* T18
Générateur d'appoint	Effet Joule 1,63 kW
Zone de l'échangeur d'appoint	2
Zone d'emplacement de la sonde du générateur d'appoint	2
Température de consigne d'appoint	55 °C
Delta T d'enclenchement du générateur d'appoint	2 °C
Hauteur relative de l'échangeur d'appoint	0
Part des zones 3 et 4 (Faux)	0,5

Emetteurs chaud et froid

Lgt 14 - Emetteur SDB 20

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
Emission de chaud	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW

Lgt 14 - Emetteur PAC Air Air 18

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage	Génération TC T4 13 16	

Lgt 13 - Emetteur SDB 21

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW	

Lgt 13 - Emetteur PAC Air Air 19

Caractéristiques de l'émetteur		Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration		Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud			
Pourcentages d'usage		Temporel : 100 %	Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage		Génération TC T4 13 16	

Lgt 12 - Emetteur SDB 22

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 10 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW	

Lgt 12 - Emetteur PAC Air Air 20

Caractéristiques de l'émetteur		Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration		Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud			
Pourcentages d'usage		Temporel : 100 %	Spatial : 90 %
Génération de chauffage		Génération TC T4 12	

Lgt 17 - Emetteur PAC Air Air 32

Caractéristiques de l'émetteur		Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration		Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud			
Pourcentages d'usage		Temporel : 100 %	Spatial : 86,82 %
Génération de chauffage		Génération TC T3 17 18	

Lgt 17 - Emetteur SDB 34

Caractéristiques de l'émetteur		Doris Digital	
Intégration		Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud			
Pourcentages d'usage		Temporel : 100 %	Spatial : 13,18 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »		3 kW	

Lgt 18 - Emetteur PAC Air Air 10

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 86,78 %</i>
<i>Génération de chauffage</i>	<i>Génération TC T3 17 18</i>	

Lgt 18 - Emetteur SDB 18

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Doris Digital</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 13,22 %</i>
<i>Puissance de l'émetteur « effet joule »</i>	<i>3 kW</i>	

Lgt 1 - Emetteur SDB 23

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Doris Digital</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 10,78 %</i>
<i>Puissance de l'émetteur « effet joule »</i>	<i>3 kW</i>	

Lgt 1 - Emetteur PAC Air Air 21

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Ventilo-convecteur chauffage</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 89,22 %</i>
<i>Génération de chauffage</i>	<i>Génération TC T4 1 3</i>	

Lgt 2 - Emetteur SDB 24

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Doris Digital</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 10,78 %</i>
<i>Puissance de l'émetteur « effet joule »</i>	<i>3 kW</i>	

Lgt 2 - Emetteur PAC Air Air 22

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Ventilo-convecteur chauffage</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 89,22 %</i>
<i>Génération de chauffage</i>	<i>Génération TC T4 1 3</i>	

Lgt 3 - Emetteur SDB 25

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Doris Digital</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 10,78 %</i>
<i>Puissance de l'émetteur « effet joule »</i>	<i>3 kW</i>	

Lgt 3 - Emetteur PAC Air Air 23

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Ventilo-convecteur chauffage</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 89,22 %</i>
<i>Génération de chauffage</i>	<i>Génération TC T4 1 3</i>	

Lgt 4 - Emetteur SDB 26

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Doris Digital</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW

Lgt 4 - Emetteur PAC Air Air 24

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
<i>Emission de chaud</i>	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage	Génération TC T4 4 5

Lgt 5 - Emetteur SDB 27

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
<i>Emission de chaud</i>	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW

Lgt 5 - Emetteur PAC Air Air 25

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
<i>Emission de chaud</i>	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage	Génération TC T4 4 5

Lgt 6 - Emetteur SDB 28

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
<i>Emission de chaud</i>	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW

Lgt 6 - Emetteur PAC Air Air 26

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
<i>Emission de chaud</i>	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage	Génération TC T4 6 8

Lgt 7 - Emetteur SDB 29

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
<i>Emission de chaud</i>	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW

Lgt 7 - Emetteur PAC Air Air 27

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond
<i>Emission de chaud</i>	
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 % Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage	Génération TC T4 6 8

Lgt 8 - Emetteur SDB 30

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW	

Lgt 8 - Emetteur PAC Air Air 28

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage	Génération TC T4 6 8	

Lgt 9 - Emetteur SDB 31

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW	

Lgt 9 - Emetteur PAC Air Air 29

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage	Génération TC T4 9 11	

Lgt 10 - Emetteur SDB 32

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW	

Lgt 10 - Emetteur PAC Air Air 30

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 89,22 %
Génération de chauffage	Génération TC T4 9 11	

Lgt 11 - Emetteur SDB 33

Caractéristiques de l'émetteur	Doris Digital	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Emission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 10,78 %
Puissance de l'émetteur « effet joule »	3 kW	

Lgt 11 - Emetteur PAC Air Air 31

Caractéristiques de l'émetteur	Ventilo-convecteur chauffage	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 89,22 %</i>
<i>Génération de chauffage</i>	<i>Génération TC T4 9 11</i>	

Lgt 15 - Emetteur SDB 37

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Doris Digital</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 10,78 %</i>
<i>Puissance de l'émetteur « effet joule »</i>	<i>3 kW</i>	

Lgt 15 - Emetteur PAC Air Air 35

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Ventilo-convecteur chauffage</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 89,22 %</i>
<i>Génération de chauffage</i>	<i>Génération TC T4 13 16</i>	

Lgt 16 - Emetteur SDB 38

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Doris Digital</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 10,78 %</i>
<i>Puissance de l'émetteur « effet joule »</i>	<i>3 kW</i>	

Lgt 16 - Emetteur PAC Air Air 36

<i>Caractéristiques de l'émetteur</i>	<i>Ventilo-convecteur chauffage</i>
<i>Intégration</i>	<i>Local de moins de 4 mètres sous plafond</i>

<i>Emission de chaud</i>		
<i>Pourcentages d'usage</i>	<i>Temporel : 100 %</i>	<i>Spatial : 89,22 %</i>
<i>Génération de chauffage</i>	<i>Génération TC T4 13 17</i>	

Emetteurs ECS

Lgt 14 - Emetteur ECS 4

<i>Nombre à considérer</i>	<i>1.0</i>
<i>Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent</i>	<i>100 %</i>
<i>Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs</i>	<i>0 %</i>
<i>Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes</i>	<i>100 %</i>
<i>Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs</i>	<i>0 %</i>
<i>Diamètre intérieure de la distribution</i>	<i>12 mm</i>
<i>Température de distribution</i>	<i>50 °C</i>
<i>Nombre de distribution identique</i>	<i>1</i>
<i>Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique</i>	<i>0 m</i>
<i>Génération d'ecs</i>	<i>Génération TC T4 13 16</i>

Lgt 13 - Emetteur ECS 5

<i>Nombre à considérer</i>	<i>1.0</i>
<i>Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent</i>	<i>100 %</i>
<i>Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs</i>	<i>0 %</i>
<i>Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes</i>	<i>100 %</i>
<i>Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs</i>	<i>0 %</i>
<i>Diamètre intérieure de la distribution</i>	<i>12 mm</i>
<i>Température de distribution</i>	<i>50 °C</i>
<i>Nombre de distribution identique</i>	<i>1</i>

Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 13 16

Lgt 12 - Emetteur ECS 12

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 12

Lgt 17 - Emetteur ECS 24

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T3 17 18

Lgt 18 - Emetteur ECS 11

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T3 17 18

Lgt 1 - Emetteur ECS 13

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 1 3

Lgt 2 - Emetteur ECS 14

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS	100 %

équivalent	
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 1 3

Lgt 3 - Emetteur ECS 15

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 1 3

Lgt 4 - Emetteur ECS 16

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 4 5

Lgt 5 - Emetteur ECS 17

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 4 5

Lgt 6 - Emetteur ECS 18

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm

Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 6 8

Lgt 7 - Emetteur ECS 19

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 6 8

Lgt 8 - Emetteur ECS 20

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 6 8

Lgt 9 - Emetteur ECS 21

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 9 11

Lgt 10 - Emetteur ECS 22

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 9 11

Lgt 11 - Emetteur ECS 23

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 9 11

Lgt 15 - Emetteur ECS 27

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 13 17

Lgt 16 - Emetteur ECS 28

Nombre à considérer	1.0
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	0 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	100 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	0 %
Diamètre intérieure de la distribution	12 mm
Température de distribution	50 °C
Nombre de distribution identique	1
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distribution identique	0 m
Génération d'ecs	Génération TC T4 13 17

Systèmes de ventilation

Ventilations mécaniques

Zone 1 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 14

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 1 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 13

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 2 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 12

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 4 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 18

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 6
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 12,6 W

Zone 4 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 17

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 6
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 12,6 W

Zone 5 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 1

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 5 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 2

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 5 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 3

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 6 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 4

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 6 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 5

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux

Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W
------------------------	-----------------

Zone 7 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 6

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 7 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 7

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 7 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 8

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 8 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 9

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 8 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 10

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 8 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 11

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 9 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 16

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Zone 9 / - Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 15

Nom	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa 5
Constructeur	Atlantic
Complément	
Type	Groupe de ventilation simple flux
Puissances ventilateur	Pointe : 13,3 W

Bouches de ventilation

Lgt 14 - Assemblage de ventilations 17 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 14
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 13 - Assemblage de ventilations 18 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
-----	-----------------------------------

Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 13
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 12 - Assemblage de ventilations 19 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 12
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 17 - Assemblage de ventilations 31 0

Nom	Assemblage de ventilations 11_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x79,1 m3/h Base : 1x 79,1 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 17
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 18 - Assemblage de ventilations 11 0

Nom	Assemblage de ventilations 11_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x79,1 m3/h Base : 1x 79,1 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 18
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 1 - Assemblage de ventilations 20 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 1
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 2 - Assemblage de ventilations 21 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
-----	-----------------------------------

Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 2
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 3 - Assemblage de ventilations 22 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 3
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 4 - Assemblage de ventilations 23 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 4
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 5 - Assemblage de ventilations 24 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 5
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 6 - Assemblage de ventilations 25 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 6
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 7 - Assemblage de ventilations 26 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
-----	-----------------------------------

Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 7
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 8 - Assemblage de ventilations 27 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 8
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 9 - Assemblage de ventilations 28 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 9
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 10 - Assemblage de ventilations 29 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 10
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 11 - Assemblage de ventilations 30 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 11
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 15 - Assemblage de ventilations 34 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
-----	-----------------------------------

Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 15
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Lgt 16 - Assemblage de ventilations 35 0

Nom	Assemblage de ventilations 10_rep
Constructeur	Atlantic
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Suivant avis technique 1
Type	Extraction
Gestion	Gestion automatique
Débits	Pointe : 1x89,6 m3/h Base : 1x 89,6 m3/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	Atlantic HYGROCOSY BC FLEX PLUS 140 Pa Lgt 16
Classe d'étanchéité	Défaut
Résistance thermique hors volume chauffé	0,6 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	25 %

Entrées d'air

Lgt 14 - Assemblage de ventilations 17

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 13 - Assemblage de ventilations 18

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 12 - Assemblage de ventilations 19

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 17 - Assemblage de ventilations 31

Nom	Assemblage de ventilations 11_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 18 - Assemblage de ventilations 11

Nom	Assemblage de ventilations 11_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 1 - Assemblage de ventilations 20

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 2 - Assemblage de ventilations 21

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 3 - Assemblage de ventilations 22

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	

Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable
--------------------------------------	---------------

Lgt 4 - Assemblage de ventilations 23

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 5 - Assemblage de ventilations 24

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 6 - Assemblage de ventilations 25

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 7 - Assemblage de ventilations 26

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 8 - Assemblage de ventilations 27

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 9 - Assemblage de ventilations 28

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 10 - Assemblage de ventilations 29

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 11 - Assemblage de ventilations 30

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 15 - Assemblage de ventilations 34

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Lgt 16 - Assemblage de ventilations 35

Nom	Assemblage de ventilations 10_Entree
Constructeur	Atlantic
Complément	
Caractéristiques unitaires du module	Hygroréglable

Espaces tampons

Espaces tampons non solarisés définis forfaitairement

Nom	Coefficient b (-)	Déperditions vers l'extérieur – Due (W/K)
Combles	0.950	0,01