


Murs sousbassements : Agglos à bancher


villa 18

villa 17

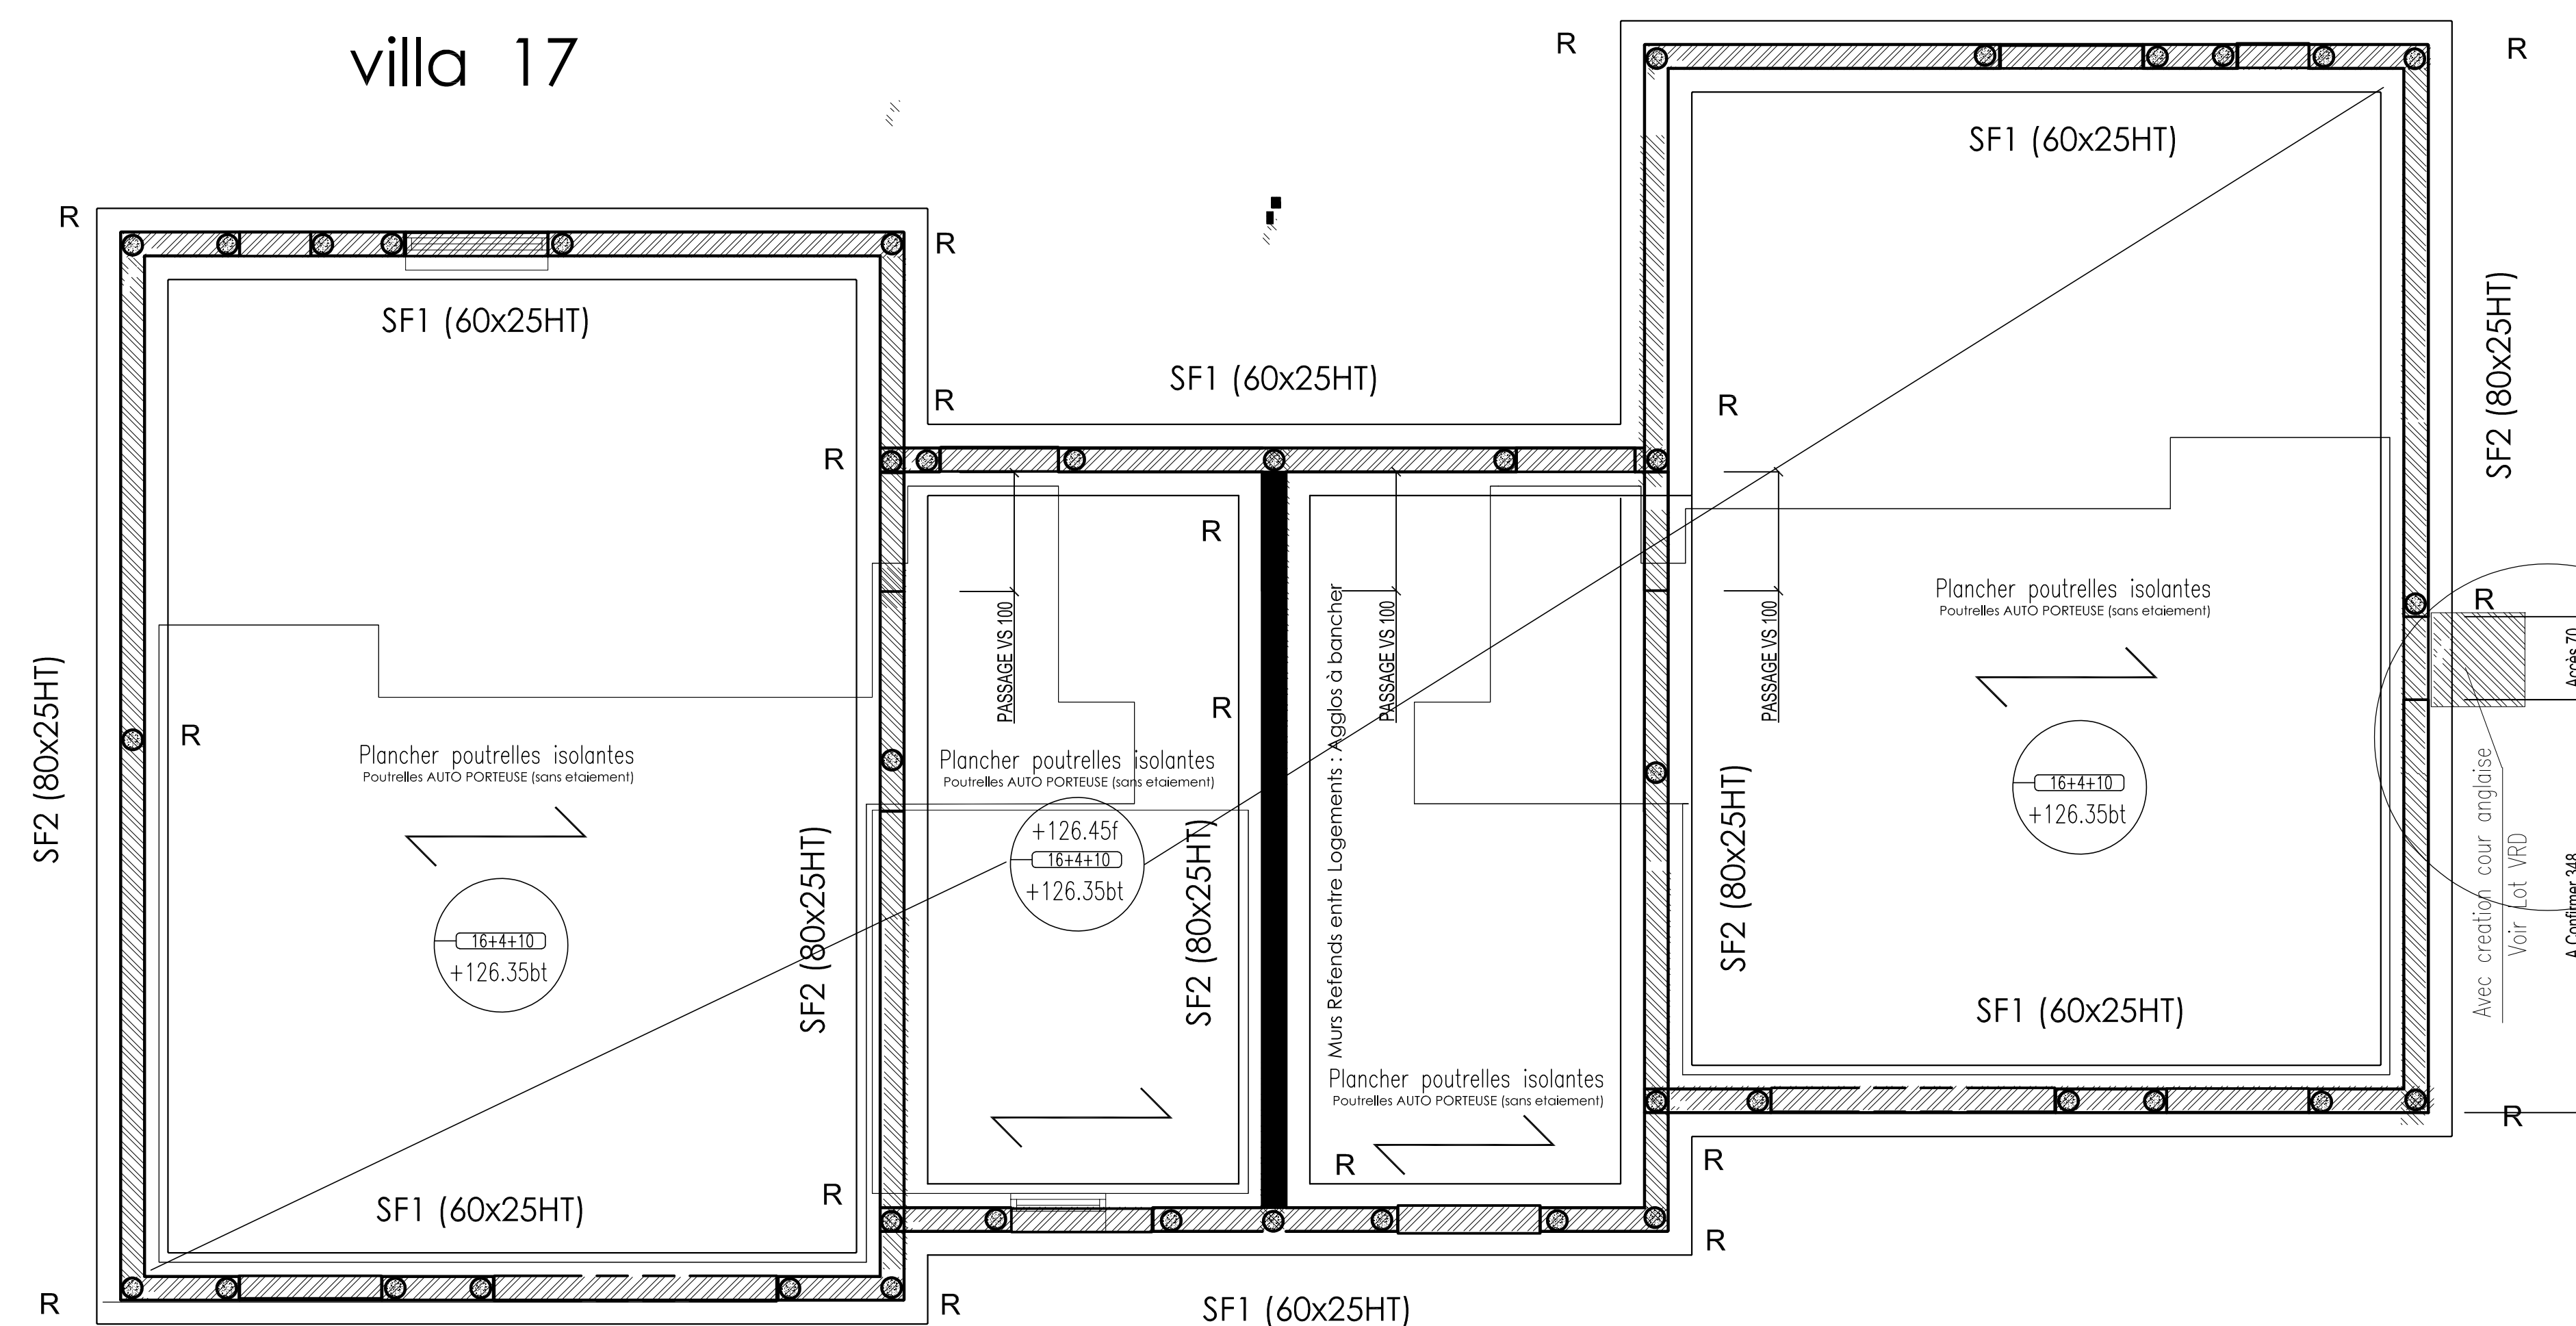

This technical drawing illustrates a cross-section of a drainage system. At the top left, there is a horizontal pipe labeled "Déversoir de débordement" (overflow weir) with a slope indicated as "Pente 5‰". Below it, a vertical section is labeled "Sous-soliment" (underpinning). To the right, a horizontal surface is labeled "Plancher enrobé à l'épreuve d'eau" (waterproofed slab). A vertical dimension of "H=0,50" is shown between the slab and a lower level. The main body of the structure is filled with "Grès béton" (concrete gravel), with a note "L'arrêt des eaux au" (stopping water at). On the right side, a vertical dimension of "Variable" indicates the height from the base to the waterproofing level. At the bottom right, a vertical section is labeled "Appareil basculant de vidage" (wasting device) with a note "Support stable au sol" (stable support on ground).

COUPE TYPE STRUCTURE
Villas 1 - 2 - 3

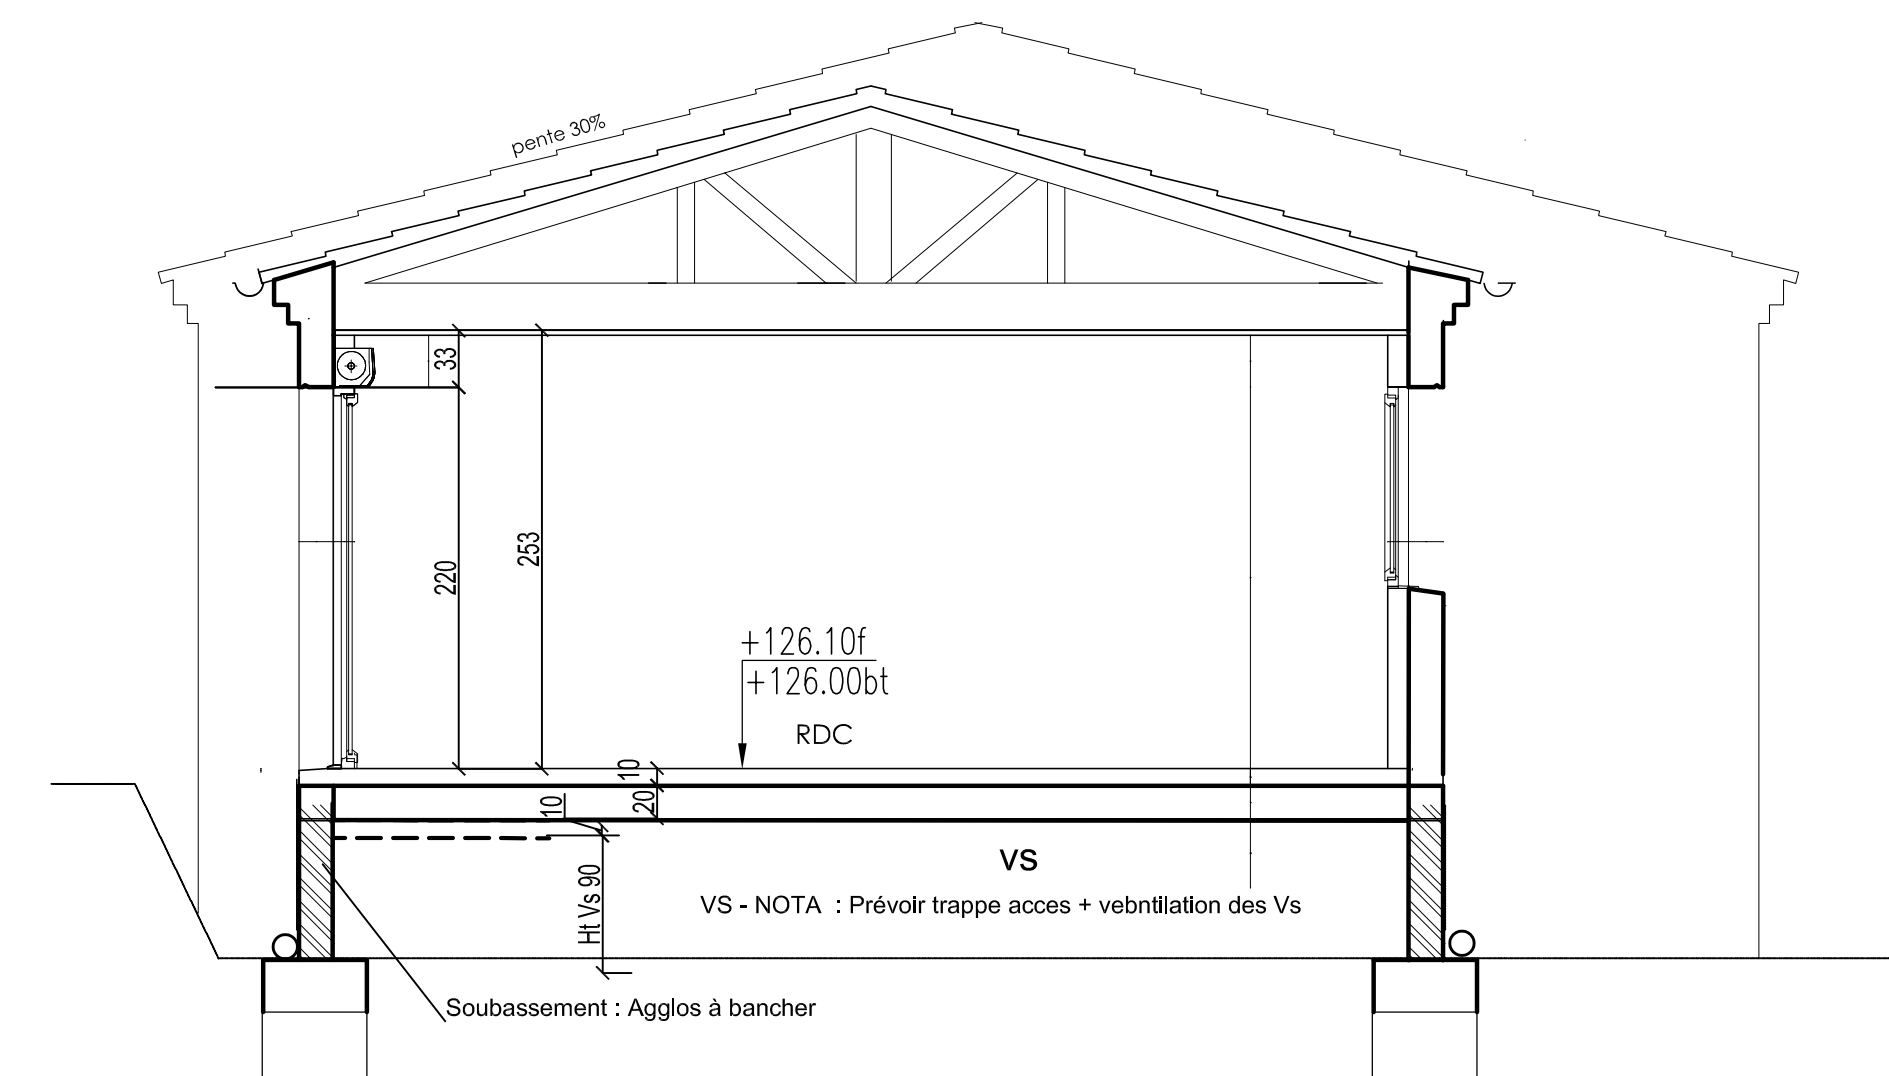

COUPE C-C

LEGENDE		MENTIONS	
	Mur SA	NOM	ELEMENTS
	Mur SA de l'Atage	P/1	Poutre Voile
	avec noyette mur SA	C/1	Croisée Voile
	Piserau	1/0	Voile Drapeau
A	Altitude dans Murs	1/5	Voile Suspendu
		BN	Bande Noyau
		B	Poutre
		1/50	Voile Peints sur Dalle
		P	Piserau

DOCUMENTS DE REFERENCES			
ORIGINE DOCUMENT	OBJET	N° DOCUMENT	DATE
PLANS ARCHITECTE	Plan 3D2	18105_DCE_01	17/11/2015
	Plan Nomenclature P&S		
	Extrait		
	Justificatif de Nomenclature		
	Projet		
	Plan de 3D2 - mola		
	Relevé		
	Dimensions P&S Plan		

HYPOTHESES DE CALCUL (charges en dal/w)							
CHARGES & SURCHARGES	TYPE	COURANTE	S1	S2	S3	S4	S5
Charges permanentes - PP/Pierres + Pavé Sol	G	500 daN					
Others	G	50 daN	/				
Surcharge éens d'occupation	G	150 daN	-				
Surcharge gelée	G	/	/				

BETON : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$ (sauf mention contraire au projet)	fcen = 28MPa	TRÉLIS SOUS-VOIES : (Axe) TSL 030	14x500MPa
EMBARCADE : 25 cm			75x4 S01
COUPE DE PAVÉ : 150			14x500MPa
DASSE DE SÉMENTE : ZONE 3			S 300 (Type B) pour les tréillis soudés
CLASSE DE SOL : CLASSE A			ALPES : Massif Adhérence (P4) S300 - type B pour les Bêtons (Type B) de 0-10mm
FONDATION : Continuité adhérence = 25 Bars. Sol pour études GEC - GEC2000 à 30/30/30/30			

E					
D					
C					
B	09/06/2026	MB	MB		Mise à jour / Cour anglaise accès VS.
A	21/05/2026	MB	MB		Mise à jour suite reunion du 20/05/2026
0	08/05/2026	MB	MB		PREMIERE EMISSION
Ind	Date	Rédaction	Vérification	Approbation	MODIFICATIONS / OBSERVATIONS

SCCV GRANDE TERRE
18 VILLAS A AUREILLE

<u>MAITRE D'OUVRAGE</u> SCCV GRANDE TERRE 837 BIS AV DE PARIS <u>LA SEYNE SUR MER</u>	<u>MAITRE D'OEUVRE</u> AXXION 41 Rue Ribas 13770 VENELLES
<u>ARCHITECTE</u> <u>MICHEL CHAUVET & CATHERINE CARNAZZA</u> ARCHITECTES	<u>BUREAU DE CONTROLE</u> APRIS CONTROLES 67 Rue Ollioules 83140 SIX FOURS
<u>ENTREPRISE</u> <u>A Désigner</u>	<u>BET STRUCTURE</u> BET BMC 49 Domaine du val des pins 2 Montée Belle France 13015 MARSEILLE

VILLAS 17-18
COFFRAGE FONDATIONS HT VS /RDC
COUPES

Rédaction: E.H	Signature	Vérification: B.B Date :08-05-2026	Signature	Approbation:	Signature
				Date :	

Echelle						
1:50						
Ensemble	Zones	Nature	Type de document	N° de document	Révision	
ECS	/	DCE	COF	0040	/ B	

*Ce document est la propriété intellectuelle du BET BMC
Il ne saurait être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation .*