
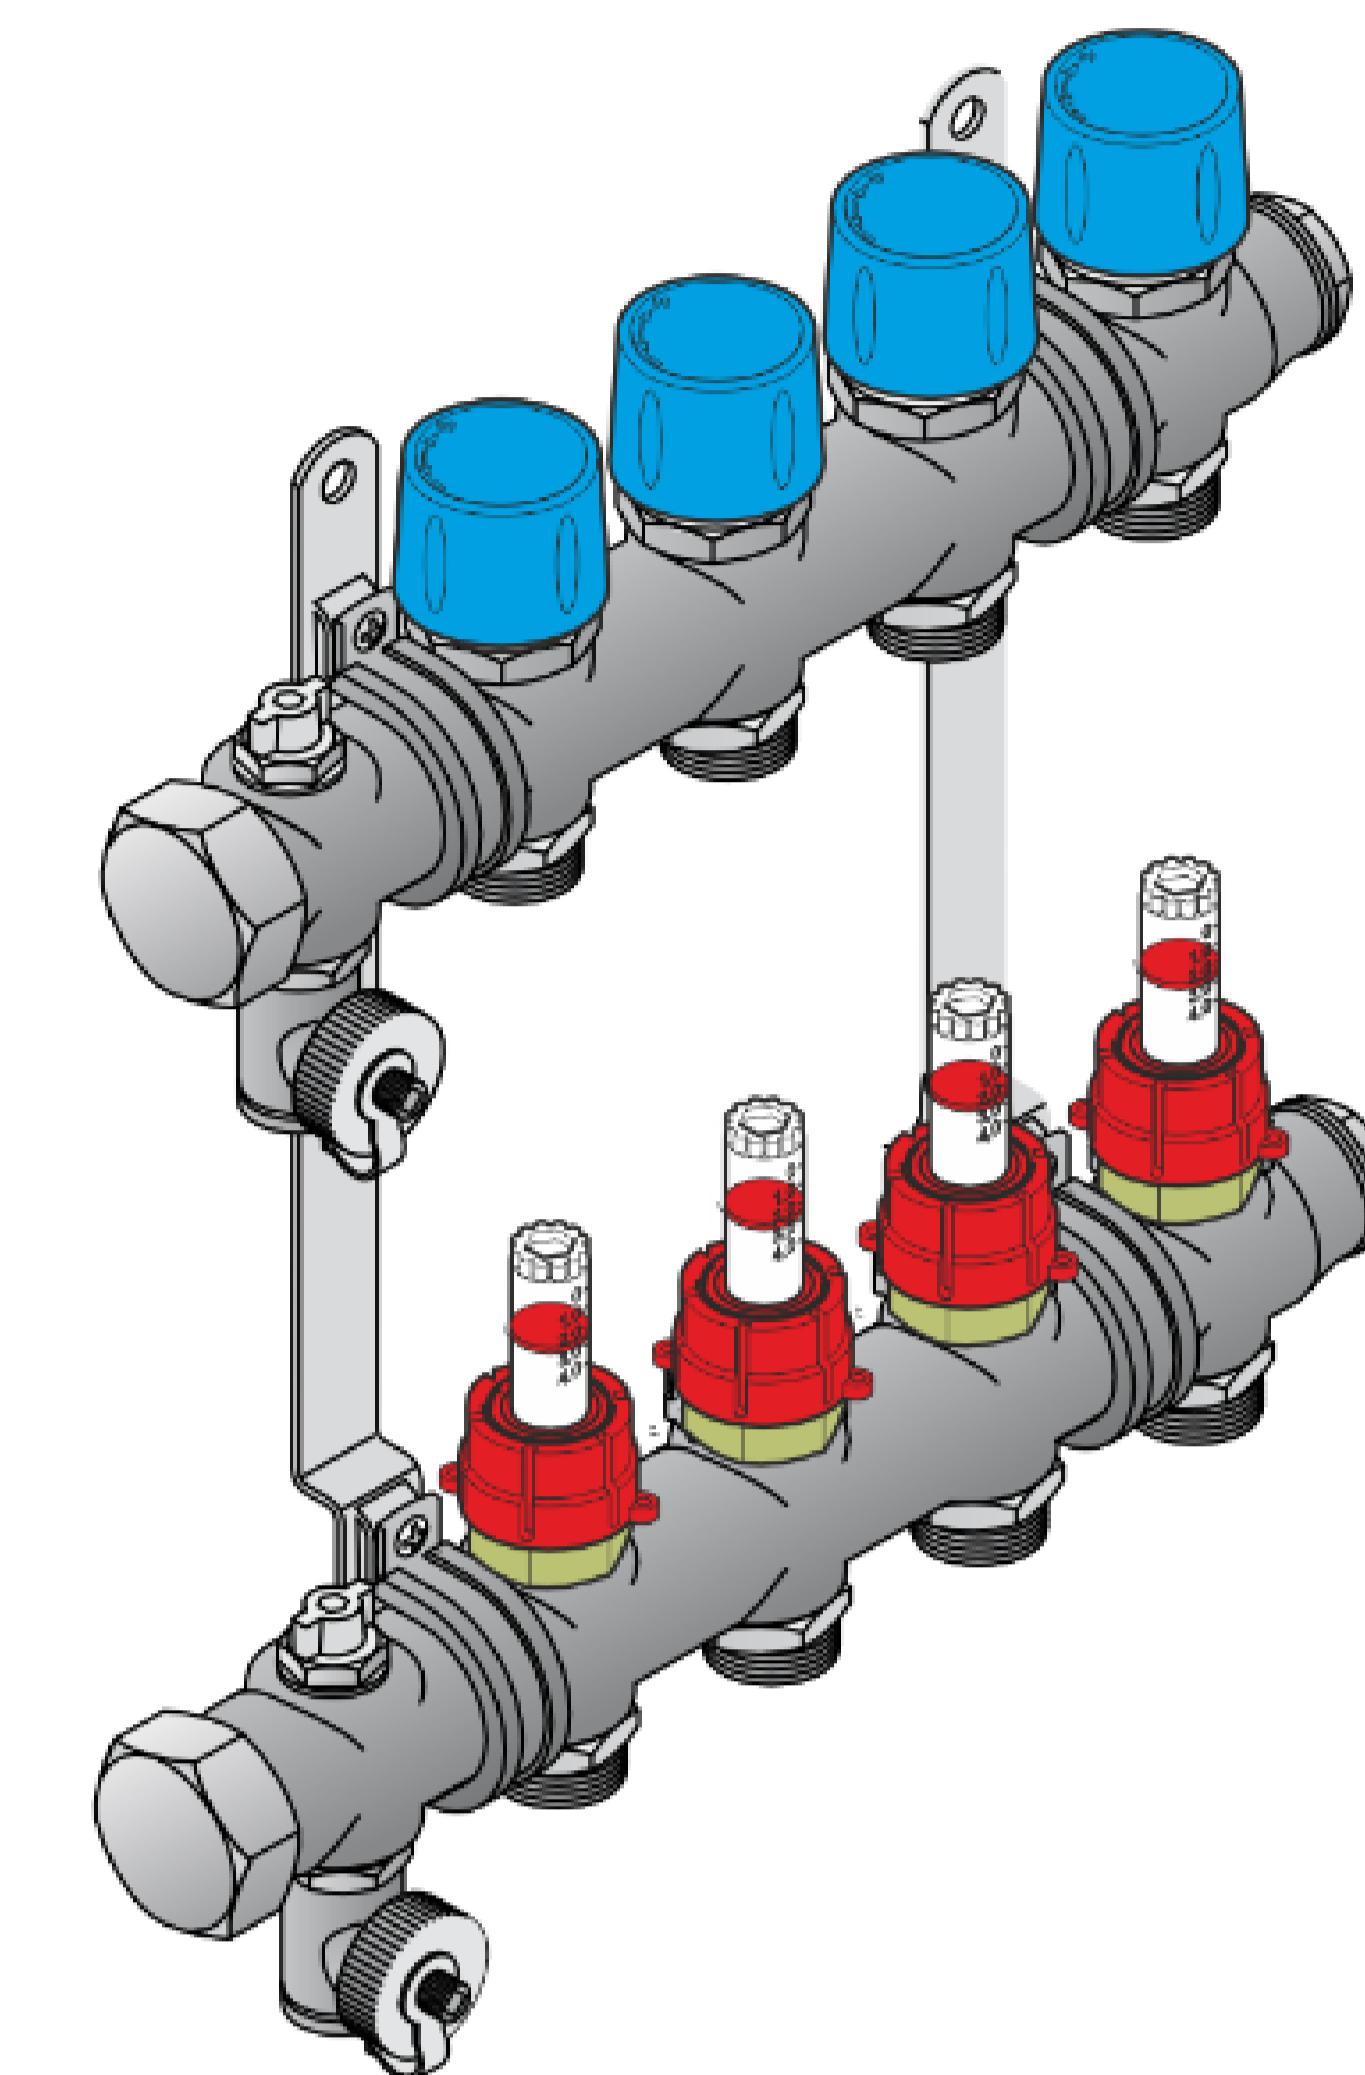


Напольное отопление

26.05.2025 18:34

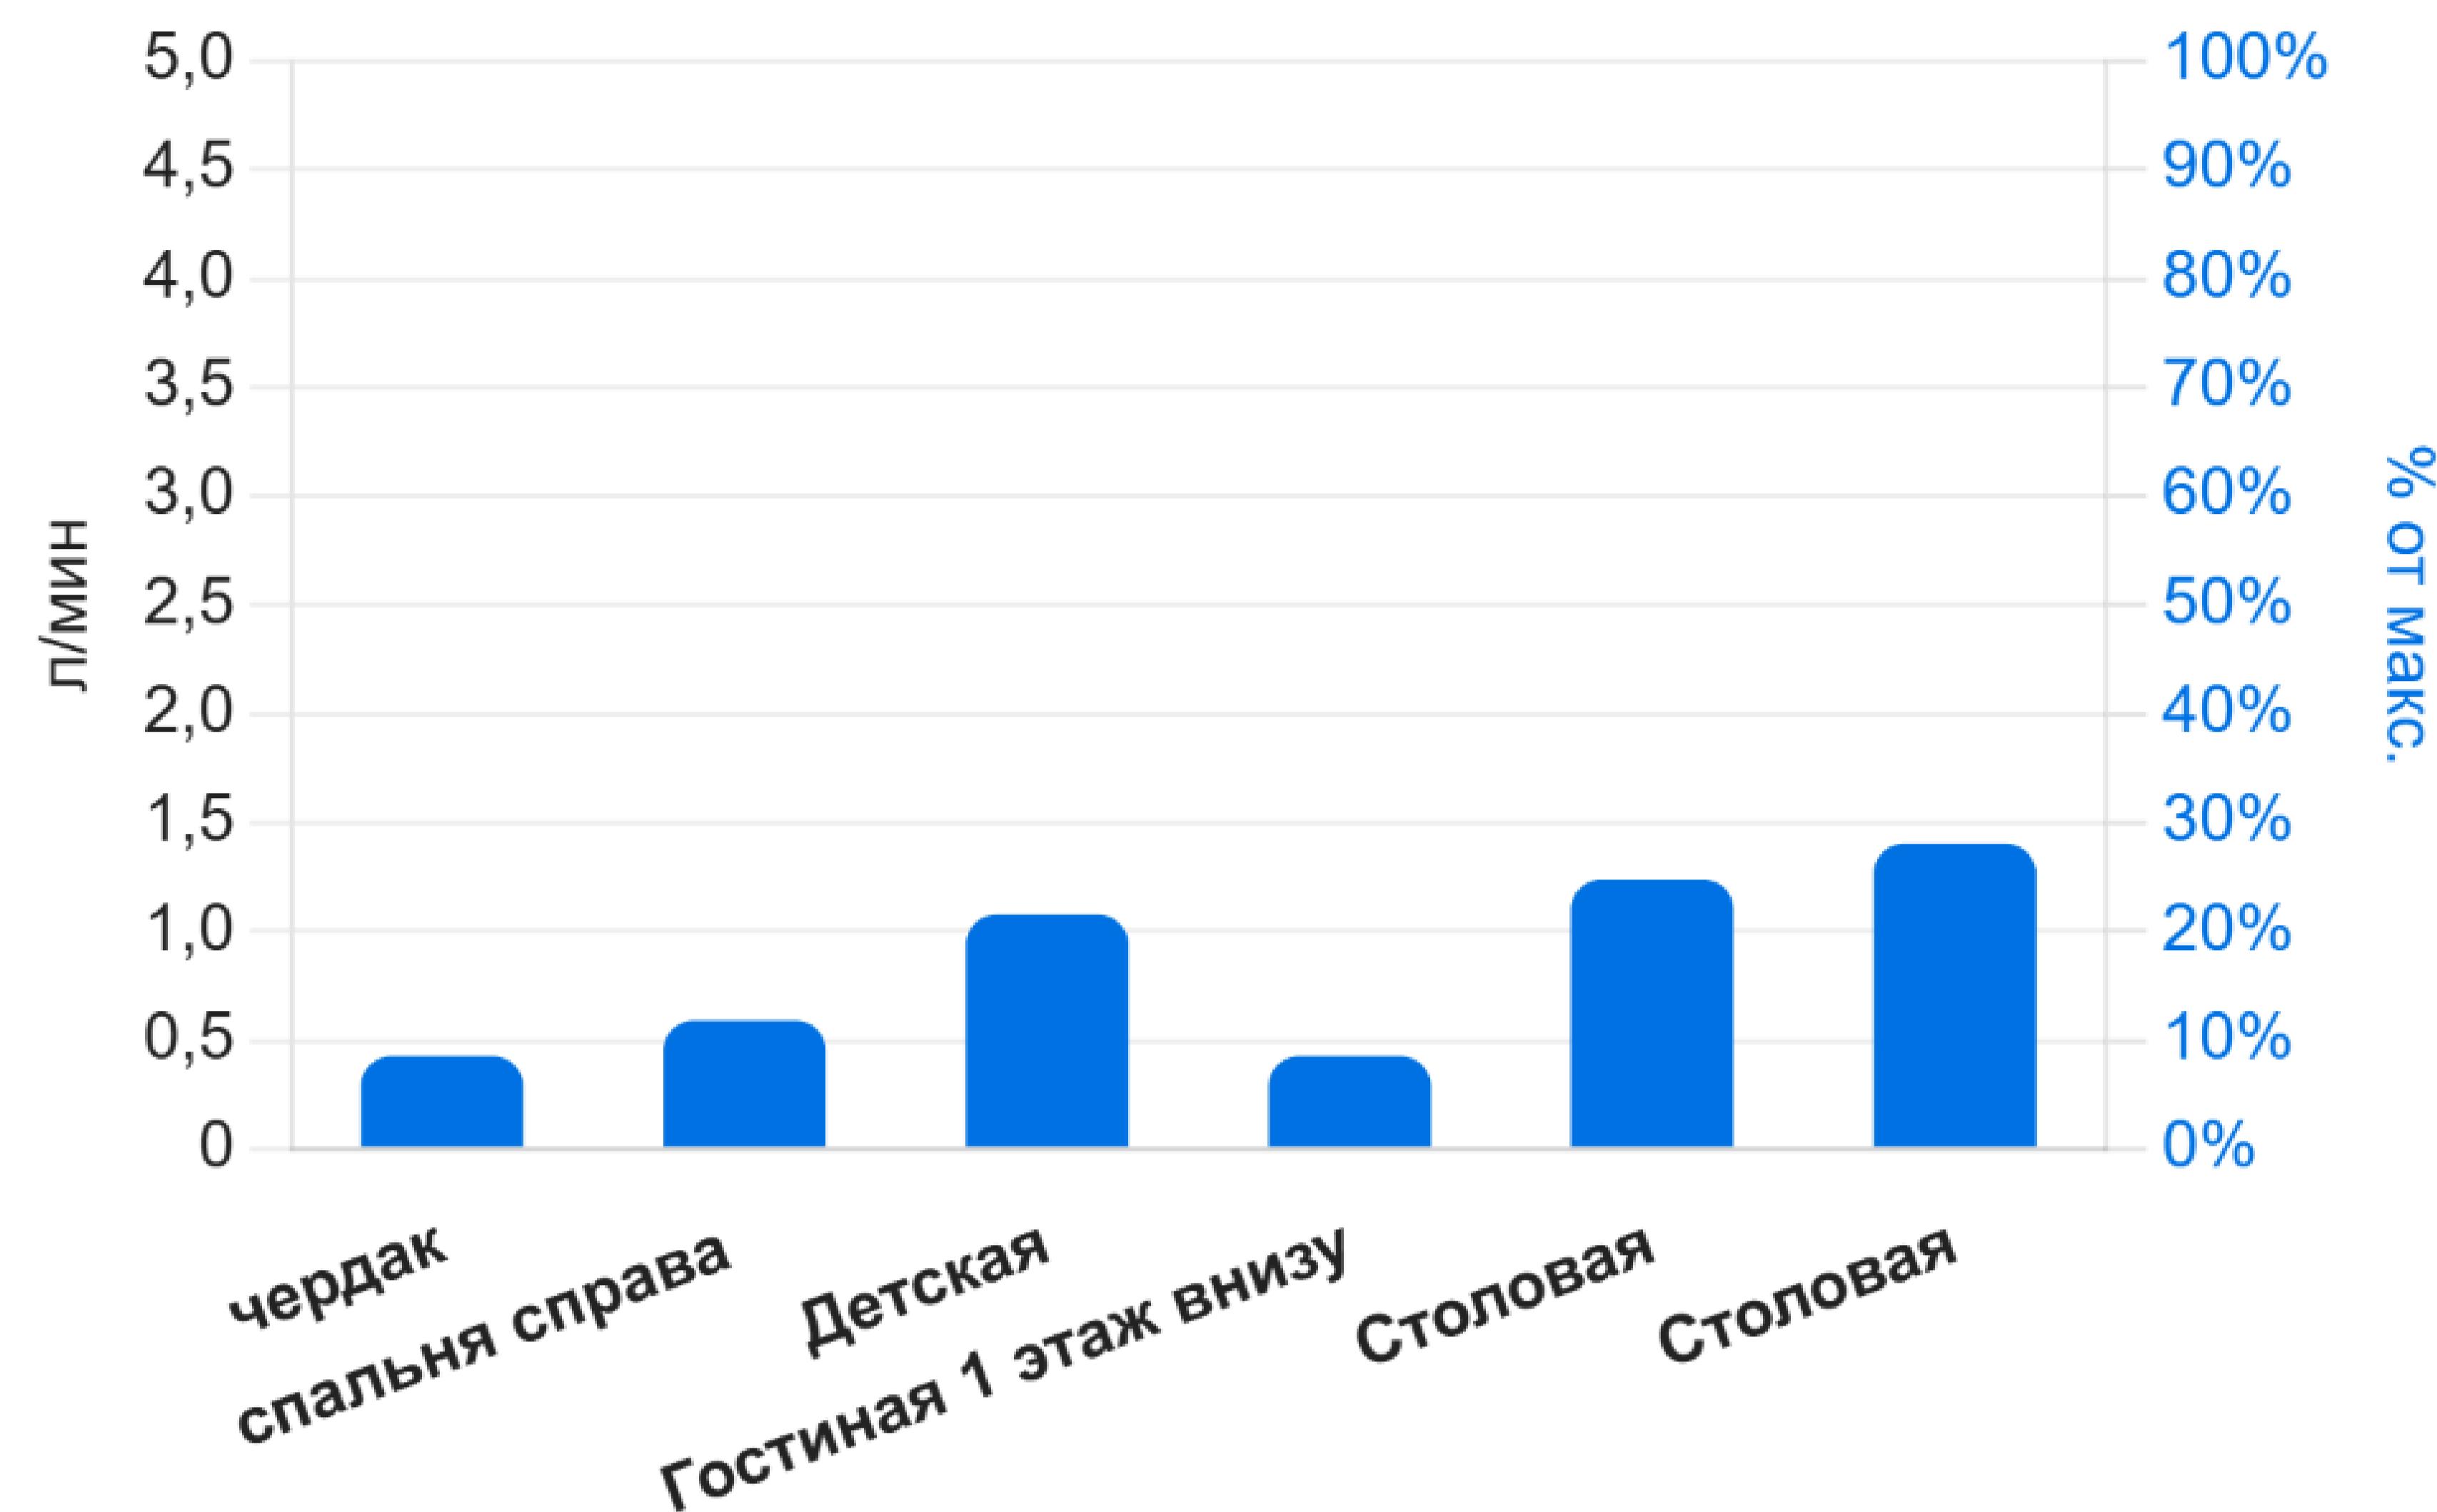

Коллектор: по лестницей 1 этаж

Суммарный расход: 5.17 л/мин **Макс. сопротивление:** 13.63 кПа

Петли с макс. сопротивлением: Столовая

№	Помещение	Длина	Расход	Сопротивление	Мощность	Режим
1	чердак	20	0.43	7.56	208	Ламинарный (Re = 755)
2	спальня справа	30	0.59	8.05	288	Ламинарный (Re = 1045)
3	Детская	60	1.08	10.39	525	Ламинарный (Re = 1906)
4	Гостиная 1 этаж внизу	20	0.43	7.56	208	Ламинарный (Re = 755)
5	Столовая	70	1.24	11.47	604	Ламинарный (Re = 2192)
6	Столовая	80	1.40	13.63	684	Турбулентный (Re = 2483)

* нумерация петель слева направо

Маркировка

ЧЕРДАК

Мощность: **208** Вт
Расход: **0.43** л/мин
Сопротивление: **7.56** кПа



СПАЛЬЯ СПРАВА

Мощность: **288** Вт
Расход: **0.59** л/мин
Сопротивление: **8.05** кПа



ДЕТСКАЯ

Мощность: **525** Вт
Расход: **1.08** л/мин
Сопротивление: **10.39** кПа



ГОСТИНАЯ 1 ЭТАЖ ВИЗУ

Мощность: **208** Вт
Расход: **0.43** л/мин
Сопротивление: **7.56** кПа



СТОЛОВАЯ

Мощность: **604** Вт
Расход: **1.24** л/мин
Сопротивление: **11.47** кПа



СТОЛОВАЯ

Мощность: **684** Вт
Расход: **1.40** л/мин
Сопротивление: **13.63** кПа

