


- Условные обозначения:
- Пульт управления проводной LG см. раздел 771-52-1966-ОВ
 - Датчик движения см. раздел АСДУ

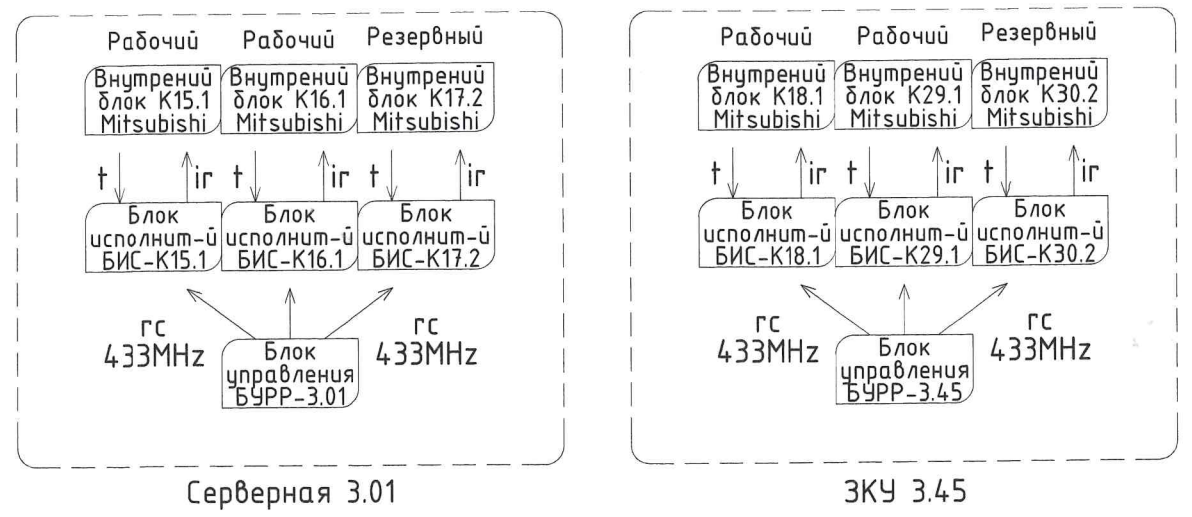

						771-52-1966-АОВ		
						Административное здание АО "Уралэлектромедь" по ул. пр. Успенский 1, в г. Верхняя Пышма, Свердловской области. Блок 2. 3 и 4 этажи		
ИЗМ.	КОЛЧ	ЛИСТ	№ ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА	Система автоматизации общеобменной вентиляции и кондиционирования	СТАДИЯ	ЛИСТ
Разраб.	Крибенков				12.19		Р	13
Проверил	Брызгалов				12.19	Схема автоматизации системы кондиционирования		