


Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual
 Sarı- Orta ağırlıqlı sual
 Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual
 Mavi- Düzgün cavab


1. Karno tsiklində xüsusi kondensatlaşma istiliyi hansı sahə ilə təsvir olunur?

- 1) sah (3ab23)
- 2) sah (45a4)
- 3) sah (4a0c3)
- 4) sah (23c0ab2)




2. Karno tsiklinin hansı prosesi kompressorda baş verir?

- 1) 3-4
- 2) 4-1
- 3) 1-2
- 4) 5-1




3. Karno tsiklinin hansı prosesi kondensatorda baş verir?

- 1) 2-3
- 2) 3-5
- 3) 1-4
- 4) 5-1




4. Karno tsiklinin hansı prosesi buxarlandırıcıda baş verir?

- 1) 2-1
- 2) 5-4
- 3) 4-1
- 4) 1-b




5. Karno tsiklinin hansı prosesi genişləndirici ventildə (detanderdə) baş verir?

- 1) 3-4
- 2) 4-5
- 3) 1-4
- 4) 5-4




6. Tənzimləyici ventili olan buxar kompressorlu soyuducu qurğunun işçi tsiklinə 1-2 xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

- 1) buxarlandırıcıda
- 2) kondensatorda
- 3) kompressorda
- 4) regenerativ istilik mübadilə aparatında

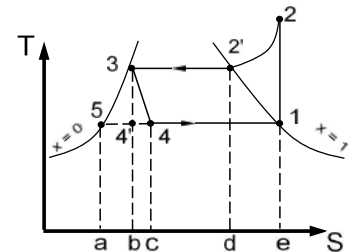


7. Tənzimləyici ventili olan buxar kompressorlu soyuducu qurğunun işçi tsiklinə 2-3 xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

- 1) buxarlandırıcıda
- 2) kondensatorda
- 3) kompressorda
- 4) regenerativ istilik mübadilə aparatında

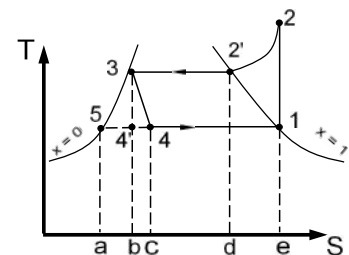


8. Tənzimləyici ventili olan buxar kompressorlu soyuducu qurğunun işçi tsiklində 3-4 xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

- 1) buxarlandırıcıda
- 2) kondensatorda
- 3) kompressorda
- 4) **tənzimləyici ventildə**
- 5) regenerativ istilik mübadilə aparatında

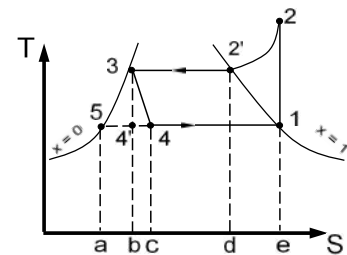


9. Tənzimləyici ventili olan buxar kompressorlu soyuducu qurğunun işçi tsiklində 4-1 xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

- 1) **buxarlandırıcıda**
- 2) kondensatorda
- 3) kompressorda
- 4) tənzimləyici ventildə
- 5) regenerativ istilik mübadilə aparatında

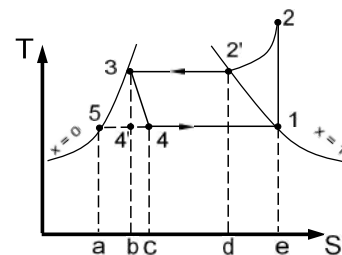


10. Tənzimləyici ventili olan buxar kompressorlu soyuducu qurğunun işçi tsiklində 2-2' xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

- 1) buxarlandırıcıda
- 2) **kondensatorda**
- 3) kompressorda
- 4) tənzimləyici ventildə
- 5) regenerativ istilik mübadilə aparatında

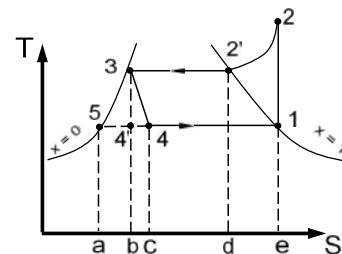


11. Tənzimləyici ventili olan buxar kompressorlu soyuducu qurğunun xüsusi soyuqluq məhsuldarlığı hansı sahə ilə təsvir olunur?

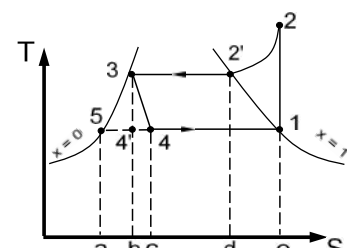

- 1) sah (3bcd2'3)
- 2) sah (4ce14)
- 3) sah (22'de1)
- 4) sah (122'341)


12. Tənzimləyici ventili olan buxar kompressorlu soyuducu qurğunun kondensatlaşma istiliyi hansı sahə ilə təsvir olunur?

- 1) sah (3bd2'3)
- 2) sah (4ce14)
- 3) sah (22'de2)
- 4) sah (122'341)
- 5) sah (54ca5)

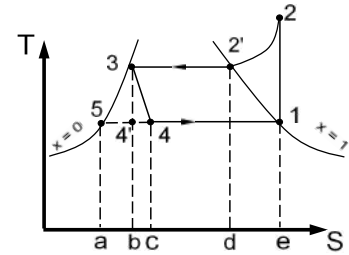


13. Tənzimləyici ventili olan buxar kompressorlu soyuducu qurğunun kondensatorunda dəniz suyunun qəbul etdiyi istilik hansı sahə ilə təsvir olunur?

- 1) sah (3bd2'3)
- 2) sah (4ce14)
- 3) sah (22'de2)
- 4) sah (122'341)
- 5) sah (22'3be2)

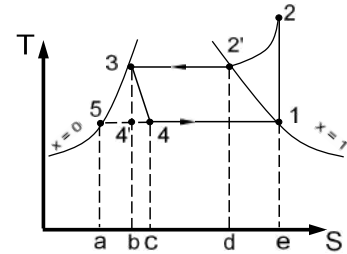


14. Tənzimləyici ventilli buxar kompressorlu soyuducu qurğunun işçi tsiklindeki 4-1 xətti hansı prosesdir?

- 1) qızışma
- 2) kondensatlaşma
- 3) buxarlanma
- 4) əlavə soyudulma
- 5) sıxılma

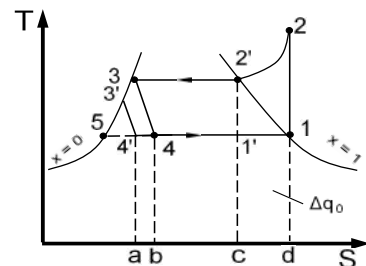


15. Tənzimləyici ventilli buxar kompressorlu soyuducu qurğunun işçi tsiklindəki 1-2 xətti hansı prosesdir?

- 1) qızışma
- 2) kondensatlaşma
- 3) buxarlanma
- 4) əlavə soyudulma
- 5) sıxılma

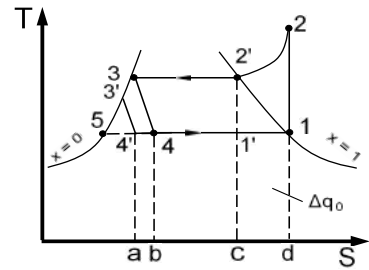


15. Tənzimləyici ventilli buxar kompressorlu soyuducu qurğunun işçi tsiklindəki 2'-3 xətti hansı prosesdir?

- 1) qızışma
- 2) **kondensatlaşma**
- 3) buxarlanma
- 4) əlavə soyudulma
- 5) sıxılma

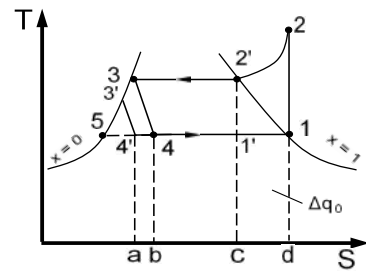


16. Soyuducu agentin kondensatorda əlavə soyudulması hesabına yaranmış soyuqluq məhsuldarlığı hansı sahəyə bərabər artmış olur?

- 1) sah (1'1dc1')
- 2) sah (4'4ba4')
- 3) sah (22'cd2')

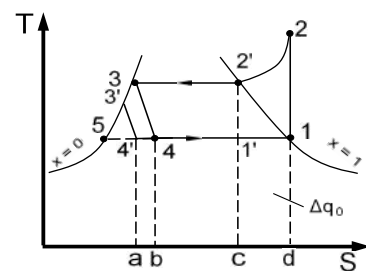


17. 1233'4'1 işçi tsiklində qurğunun soyuqluq məhsuldarlığı hansı prosesə əsasən yerləşən sahə ilə təsvir olunur?

- 1) 4-1
- 2) 1'-1
- 3) 4'-1
- 4) 4-1'
- 5) 2-2'

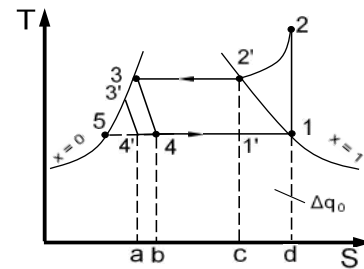


18. 1233'4'1 işçi tsiklindəki 1-2 xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

- 1) kompressorda
- 2) regenerativ istilik mübadilə aparatında
- 3) kondensatorda
- 4) tənzimləyici ventildə
- 5) buxarlandırıcıda

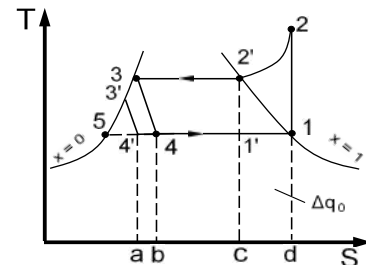


19. 1233'4'1 işçi tsiklindəki 2-2' xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

- 1) kompressorda
- 2) regenerativ istilik mübadilə aparatında
- 3) kondensatorda
- 4) tənzimləyici ventildə

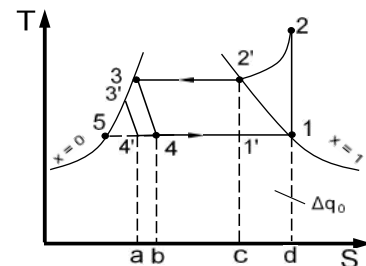


20. 1233'4'1 işçi tsiklindəki 3'-4' xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

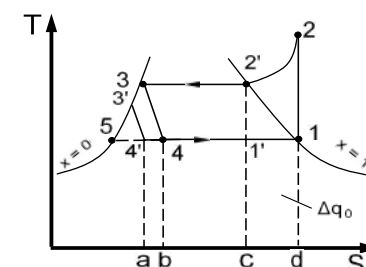

- 1) kondensatorda
- 2) **tənzimləyici ventildə**
- 3) buxarlandırıcıda


21. 1233'4'1 işçi tsiklindəki 2'-3 xətti üzrə gedən proses qurğunun hansı hissəsində baş verir?

- 1) kompressorda
- 2) regenerativ istilik mübadilə aparatında
- 3) **kondensatorda**

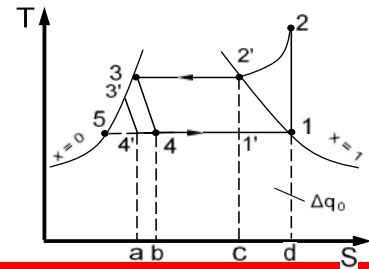


22. Hansı xətt üzrə gedən proses soyuducu agentin regenerativ istilik mübadilə aparatında əlavə soyudulmasını əks etdirir?

- 1) 3-3'
- 2) **3'-3''**
- 3) 3-4

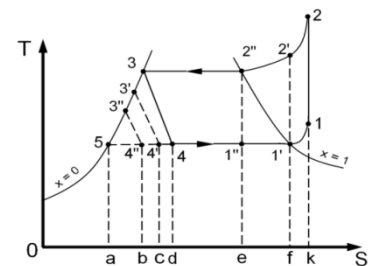


23. Soyuducu agentin kondensatorda əlavə soyudulması nəticəsində soyuducu qurğunun soyuqluq məhsuldarlığı işçi tsiklin şəkilində hansı sahə qədər artmış olur?

- 1) sah (4''4'cb4'')
- 2) **sah (4'4dc4')**
- 3) sah (4''4db4'')
- 4) sah (41''cd4)

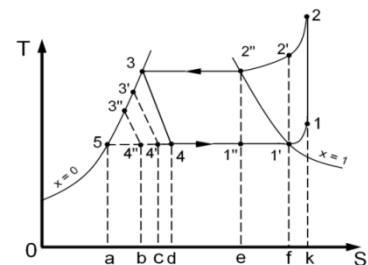


24. Soyuducu agentin həm kondensatorda, həm də regenerativ istilik mübadilə aparatında əlavə soyudulmasından istifadə etməklə şəkildə göstərilən tsikldə soyuqluq məhsuldarlığı hansı sahə qədər artmış olur?

- 1) sah (4''4db4'')
- 2) sah (41''cd4)
- 3) sah (54'ca5)

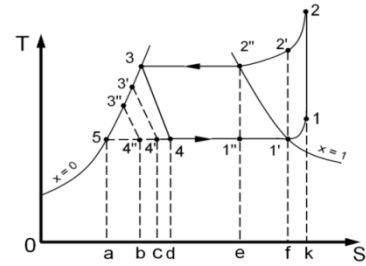


25. Soyuducu agent (1) nöqtəsində hansı haldadır?

- 1) quru doymuş buxar
- 2) qızışmış buxar
- 3) nəm buxar
- 4) doymuş maye
- 5) maye

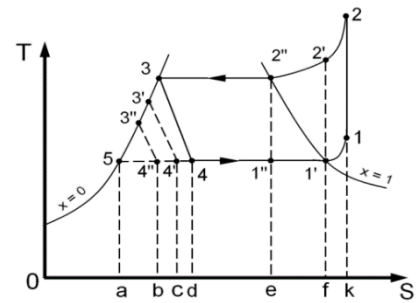

26. Soyuducu agent (2) nöqtəsində hansı haldadır?


- 1) quru doymuş buxar
- 2) qızışmış buxar
- 3) nəm buxar

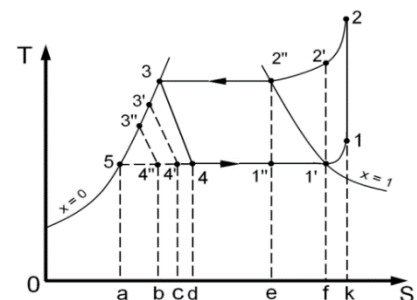

- 4) doymuş maye
- 5) maye


27. Soyuducu agent (2') nöqtəsində hansı haldadır?

- 1) quru doymuş buxar
- 2) qızışmış buxar
- 3) nəm buxar

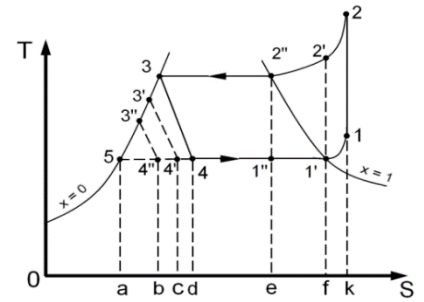


28. Soyuducu agent (2'') nöqtəsində hansı haldadır?

- 1) quru doymuş buxar
- 2) qızışmış buxar
- 3) nəm buxar
- 4) maye halında

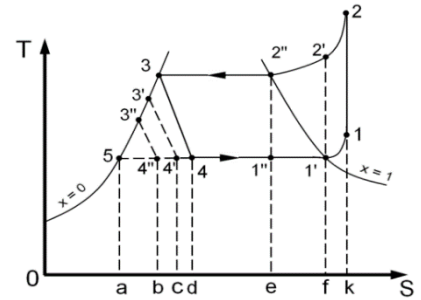

29. Soyuducu agent (3) nöqtəsində hansı haldadır?


- 1) quru doymuş buxar
- 2) qızışmış buxar

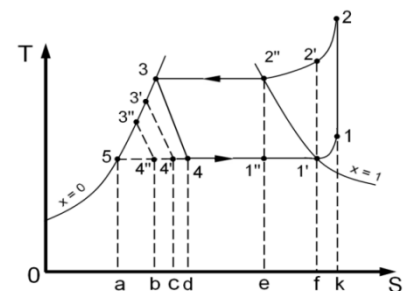

- 3) nəm buxar
- 4) doymuş maye
- 5) maye halında

30. Soyuducu agent (3') nöqtəsində hansı haldadır?

- 1) nəm buxar
- 2) doymuş maye
- 3) maye

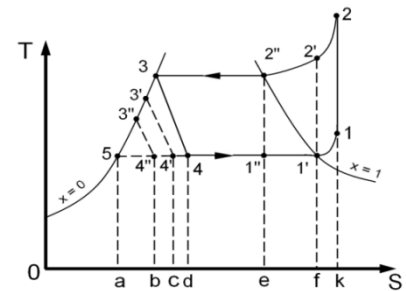

31. Hava ilə soyutma sisteminin əsas üstünlüyü nədən ibarətdir?

- 1) Sadə və ucuz olması
- 2) Mühitdə temperaturun bərabər paylanmasına və ventilyasiyasını təmin etməsi
- 3) Elektrik enerjisinə qənaət etməsi
- 4) Mühitin soyudulması üçün zərərsiz olması

32. Hava ilə soyutma sisteminin əsas çatışmayan cəhəti nədir?

- 1) elektrik enerjisinin ümumi sərfinin artması
- 2) mühitə nəm havanın daxil olması
- 3) kameranın soyudulması müddətinin artması
- 4) kamerada nəmliyin artması
- 5) kamerada istilik mübadiləsinin zəifləməsi

33. Vasitəli soyutma sisteminin üstün cəhətlərindən biri nədən ibarətdir?


- 1) mühitdə temperaturun bərabər paylanması
- 2) elektrik enerjisinə qənaət etməsi
- 3) əlavə miqdarda yığılmış soyutma qabiliyyəti

34. Vasitəli soyutma sisteminin çatışmayan cəhəti nədir?

- 1) soyuqluğun əldə olunmasına çəkilən əlavə xərclərin artması
- 2) mühitdə havanın nəmləşməsi
- 3) kameranın soyudulması müddətinin artması


35. Kompresorun nəzəri tsiklində sorma prosesi hansıdır?

- 1) 1-2''
- 2) 2-3
- 3) 4-1

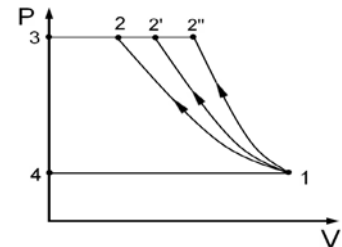

36. Kompresorun nəzəri tsiklində politropik sıxmadan sonra basma təzyiqi prosesi hansıdır?

- 1) 2'-3
- 2) 2''-3
- 3) 1-2'

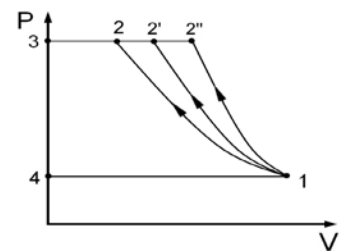

37. Kompresorun həqiqi işçi tsiklində basma təzyiqindəki depressiya (MPa ilə) təxminən nə qədərdir?

- 1) 0,1
- 2) 10
- 3) 5,0
- 4) 0
- 5) 1,5

38. Soyuducu qurğularda quruducu süzgəcdən hansı məqsədlə istifadə olunur?

- 1) duru freonun udulması üçün
- 2) sistemə düşən suyun udulması üçün

- 3) sistemə düşən yağın udulması üçün
- 4) sistemə düşən yağ-freon qarışığının udulması üçün
- 5) sistemə düşən yağ-su qarışığının udulması üçün

39. Quruducu süzgəcin soyuducu qurğuda hansı hissələr arasında quraşdırılır?

- 1) kompressor ilə kondensator arasında
- 2) kondensator ilə tənzimləyici ventillə arasında
- 3) tənzimləyici ventillə ilə istilik mübadilə aparatı arasında
- 4) istilik mübadilə aparatı ilə buxarlandırıcı arasında
- 5) buxarlandırıcı ilə kompressor arasında

40. Soyuducu qurğularda yağ ayırıcısından hansı məqsədlə istifadə olunur?


- 1) buxarlandırıcıdan çıxan freon buxarından yağı ayırmaq üçün
- 2) kondensatordan çıxan duru freondan yağı ayırmaq üçün
- 3) tənzimləyici ventildən çıxan freondan yağı ayırmaq üçün
- 4) buxarlandırıcıdan çıxan yağdan freonu ayırmaq üçün
- 5) kompressorun karterindən freon buxarı ilə aparılan yağı ayırmaq üçün

41. Yağ ayırıcısının soyuducu qurğuda hansı hissələr arasında quraşdırılır?

- 1) buxarlandırıcı ilə kompressor arasında
- 2) kompressorla kondensator arasında
- 3) buxarlandırıcı ilə regenerativ istilik mübadilə aparatı arasında
- 4) istilik mübadilə aparatı ilə kompressor arasında
- 5) tənzimləyici ventillə ilə buxarlandırıcı arasında


42. Havanın resirkulyasiyası ilə (təkrar dövr etməsi ilə) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının birkanallı sisteminin yay iş rejimini göstərən qrafikdə xarici havanın qarışdırıcı kameraya daxil olunmasını hansı xətt üzrə gedən proses əks etdirir?

- 1) 1-4
- 2) 3-1
- 3) 2-1
- 4) 5-6

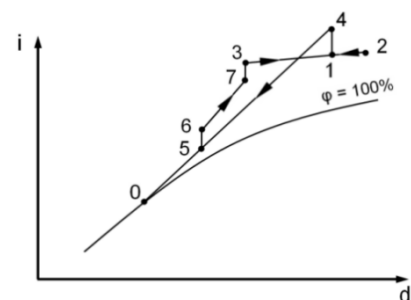


43. Havanın resirkulyasiyası ilə (təkrar dövr etməsi ilə) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının birkanallı sisteminin yay iş rejimini göstərən qrafikdə resirkulyasiya havasının qarışdırıcı kameraya daxil olunmasını hansı proses əks etdirir?

- 1) 3-1
- 2) 2-1
- 3) 6-7

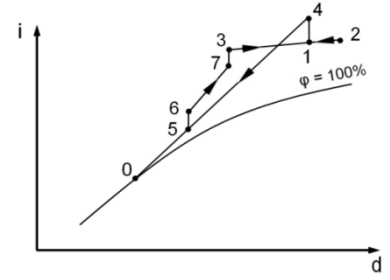


44. Havanın resirkulyasiyası ilə (təkrar dövr etməsi ilə) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının birkanallı sisteminin yay iş rejimini göstərən qrafikdə qarışdırıcı kamerada olan havanın halını bildirən nöqtə hansıdır?

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 1

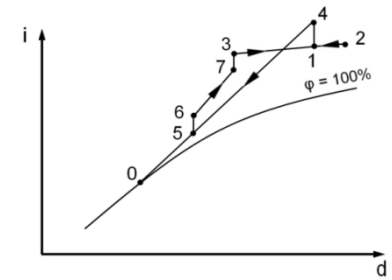

45. Havanın resirkulyasiyası ilə (təkrar dövr etməsi ilə) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının birkanallı sisteminin yay iş rejimini göstərən qrafikdə havanın hava magistralında qızmasını əks etdirən hansı prosesdir?

- 1) 5-6
- 2) 7-3
- 3) 1-4
- 4) 3-1
- 5) 6-7

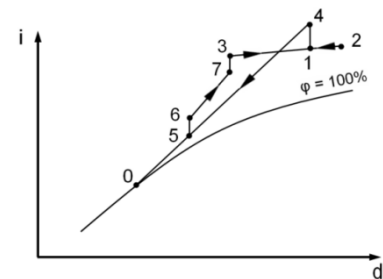

46. Havanın resirkulyasiyası ilə (təkrar dövr etməsi ilə) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının birkanallı sisteminin yay iş rejimini göstərən qrafikdə havanın hava soyuducusunda soyumasını əks etdirən hansı prosesdir?

-

-


-

- 1) 2-3

- 2) 4-3
- 3) 3-5
- 4) 5-6
- 5) 1-2


50. Havanın resirkulyasiyası ilə (təkrar dövr etməsi ilə) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının birkanallı sisteminin qış iş rejimini göstərən qrafikdə havanın ikinci hava qızdırıcısında qızmasını hansı proses əks etdirir?

- 1) 2-3
- 2) 4-3
- 3) 3-5
- 4) 5-6
- 5) 1-2

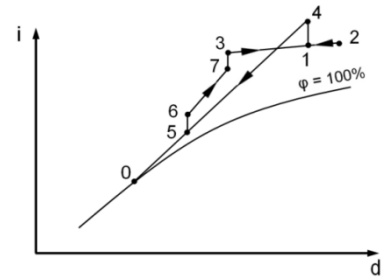


51. Havanın resirkulyasiyasız (təkrar dövr etməyən) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının ikikanallı sisteminin yay iş rejimini göstərən diaqramda birinci kanaldakı havanın magistralda qızmasını hansı xətt üzrə proses əks etdirir?

- 1) 2-3
- 2) 5-10
- 3) 3-5

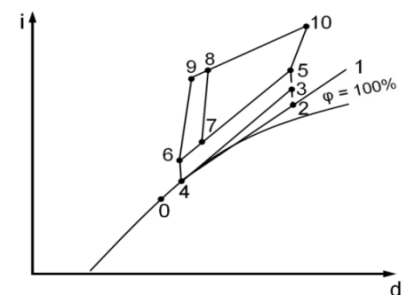


52. Havanın resirkulyasiyasız (təkrar dövr etməyən) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının ikikanallı sisteminin yay iş rejimini göstərən diaqramda xaricdən daxil olan havanın ikinci pillənin hava soyuducusunda soyudulmasını və qurudulmasını hansı xətt üzrə proses əks etdirir?

- 1) 3-4
- 2) 1-4
- 3) 5-6

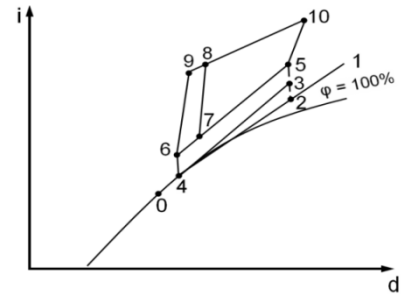


53. Havanın resirkulyasiyasız (təkrar dövr etməyən) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının ikikanallı sisteminin yay iş rejimini göstərən diaqramda ikinci kanaldakı havanın magistralda qızmasını hansı xətt üzrə proses əks etdirir?

- 1) 2-3
- 2) 5-10
- 3) 3-5
- 4) 4-6
- 5) 6-9

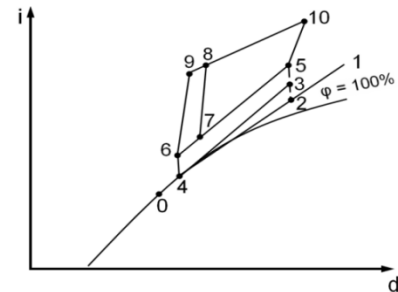


54. Havanın resirkulyasiyasız (təkrar dövr etməyən) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının ikikanallı sisteminin qış iş rejimini göstərən diaqramda havanın otağa yalnız ikinci kanaldan verildiyini əks etdirən xətt üzrə proses hansıdır?

- 1) 3-5
- 2) 6-7
- 3) 7-10

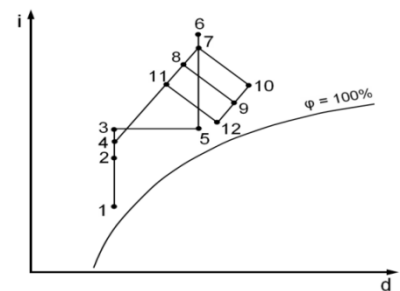


55. Havanın resirkulyasiyasız (təkrar dövr etməyən) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının ikikanallı sisteminin qış iş rejimini göstərən diaqramda otağa verilən hava kütləsinin bir hissəsinin birinci kanaldan, qalan hissəsinin isə ikinci kanaldan verildiyini bildirən xətt üzrə proses hansıdır?

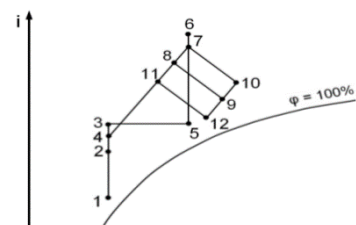

- 1) 8-9
- 2) 11-12
- 3) 3-5

56. Havanın resirkulyasiyasız (təkrar dövr etməyən) ilboyu hava kondisiyalaşdırmasının ikikanallı sisteminin qış iş rejimini göstərən diaqramda 1-2 xətti hansı prosesi əks etdirir?

- 1) havanın buxarla nəmləşməsini
- 2) havanın ikinci hava qızdırıcısında qızmasını
- 3) havanın birinci hava qızdırıcısında qızmasını

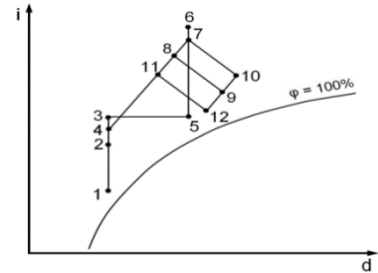

57. Texniki qulluq zamanı soyuducu qurğunun sökmədən öncə nə etmək lazımdır?

- 1) sistemdən şor suyu kənarlaşdırmaq
- 2) sistemdən suyu kənarlaşdırmaq
- 3) sistemdən soyuducu agent, şor suyu və suyu kənarlaşdırmaq

58. Hansı hava balonlarına soyuducu agent doldurmaq olmaz?

- 1) yoxlama müddəti başa çatmış, klapanları işlək vəziyyətdə olmayan, üzərində möhürü olmayan balonlara
- 2) rəngli möhürü olmayan balonlara
- 3) çəkisi normadan artıq olan balonlara
- 4) bütün soyuducu agent balonlarına
- 5) möhürü uyğun gəlməyən balonlara

59. Hava balonuna doldurulmuş freonun çəkisini necə təyin etmək olar?

- 1) başqa balona ötürməklə
- 2) ümumi çəkiddən hava balonunun təmiz çəkisini çıxmaqla
- 3) balonun həcmi hesablayıb, freonun sıxlığını nəzərə almaqla
- 4) manometrlə ölçülmüş təzyiqə əsasən müvafiq cədvəllərdən təyin etməklə
- 5) parametrləri ölçüb hal tənliyindən təyin etməklə

60. Soyuducu qurğunun sınağından əvvəl nəyi yoxlamaq lazımdır?

- 1) işçi təzyiq altında qurğunun qoruyucu klapanlarını və digər hissələrin kipliyini
- 2) kompressorun soyuducu sisteminin işləməsini
- 3) termo tənzimləyici ventilin (TTV) işini
- 4) təzyiq və temperatur relesini
- 5) yağlama sistemini

61. Soyuducu qurğunun kipliyə sınağından sonra ilkin olaraq nə etmək lazımdır?

- 1) sistemi təzyiq altında yoxlamaq
- 2) sistemin xəbərdarlıq işarəsinin verilməsini yoxlamaq
- 3) sistemin vakuum təzyiqini qaldırmalı, havanı və nəmliyi sistemdən kənarlaşdırmaq
- 4) sistemi freon ilə doldurmaq, yağ əlavə etmək
- 5) qurğunu işə qoşmaq

62. Soyuducu qurğunun sistemi vakuum təzyiqi altında nə qədər müddət saxlanılmalıdır?

- 1) Qaydalara əsasən 4 saat
- 2) 12 saat
- 3) fasiləsiz 24 saat
- 4) 30 dəqiqəlik fasilələrlə 6 saat
- 5) fasilələrlə 24 saat

63. Yeni gəmilərdə "Freon-12" ilə işləyən soyuducu qurğuları quraşdırmaq olarmı?

- 1) qurğunun gücü (məhsuldarlığı) 10 000 kkal/saat və daha az olduğu halda olar
- 2) qurğunun bir neçə kompressordan ibarət olduğu halda olar
- 3) MARPOL 73/78 Beynəlxalq Konvensiyasına görə "Freon-12" ilə gəmilərdə işləyən soyuducu qurğuların quraşdırılması qadağandır
- 4) Daxili sulara üzən gəmilərdə quraşdırmaq olar

64. "Freon-12" ilə işləyən soyuducu qurğuları "Freon-22" ilə doldurmaq olarmı?

- 1) qətiyyən olmaz
- 2) bütün hallarda olar
- 3) sistemi "Freon-12"-dən təmizləmək şərti ilə olar
- 4) termo tənzimləyici ventili (TTV) dəyişmək şərti ilə olar
- 5) daxili sulara üzən gəmilərin soyuducu qurğularında olar

65. Hansı soyuducu qurğular kipliyə yoxlanılmalıdırlar?

- 1) bütün soyuducu qurğular
- 2) işçi təzyiqi 50 kPa (0,5 atm) və yuxarı olan soyuducu qurğular

- 3) yalnız işçi təzyiqi 500 kPa və yuxarı olan soyuducu qurğular
- 4) yalnız "Freon-22" ilə işləyən soyuducu qurğular
- 5) yalnız kipkəcli kompressoru olan soyuducu qurğular

66. Hansı üsul ilə soyuducu qurğular kipliyə yoxlanılırlar?

- 1) yağın izi ilə rəngi dəyişən məhlullarda
- 2) elektron axıntı axtaran cihaz ilə
- 3) sabunlu məhlullarla
- 4) boruları müxtəlif boyalarla rəngləməklə
- 5) halloid lampası ilə

67. Soyuducu qurğuların termo tənzimləyici ventildə (TTV) tez-tez buz tıxacları yaranarsa, nə edilməlidir?

- 1) selikogeli dəyişməli
- 2) TTV-dən öndə olan süzgəci dəyişməli
- 3) TTV-ni qızdırmalı
- 4) sistemdə soyuducu agenti dəyişməli
- 5) TTV-ni dəyişməli

68. "Freon-12" və "Freon-22"-nin fiziki xassələri nə ilə fərqlənilirlər?

- 1) heç nə ilə fərqlənilirlər
- 2) bütün fiziki xassələri ilə fərqlənilirlər
- 3) "Freon-22" "Freon-12"-dən 8 dəfə çox özündə nəmlik həll edir
- 4) "Freon-22"-nin kəskin spesifik qoxusu var və rəngi tutqundur
- 5) 1,0 bar təzyiqində qaynama temperaturunun xüsusiyyəti ilə

69. Nəyə görə açıq alov olan yerdə "Freon-12" olması təhlükəlidir?

- 1) 400°S və yuxarı temperaturda "Freon-12"-nin yandığına və zəhərli fosgen qazına çevrildiyinə görə
- 2) çoxlu qaz toplandıqda partlayış təhlükəsi olduğuna görə
- 3) çoxlu qaz toplandıqda öz-özünə alışma təhlükəsi olduğuna görə
- 4) heç bir qorxusu yoxdur
- 5) kəskin iyi olmadığına görə

70. Buxarlandırıcının çıxışında və kompressorun sorma xəttindəki boruların qar ilə örtülməsi nəyi bildirir?

- 1) soyuducu qurğunun yaxşı işini
- 2) freon maye halında kompressora çatdığı üçün termo tənzimləyici ventilin (TTV) keçid en kəskin sahəsinin azaldılmasının tələb olunduğunu
- 3) termo tənzimləyici ventilin (TTV) süzgəcinin tutulduğunu

- 4) sistemdə nəmliyin olmasını
- 5) sistemə xeyli miqdarda yağın düşməsini

71. Soyuducu qurğunun məhsuldarlığı əsasən necə tənzimlənir?

- 1) soyuducu kanalların həcmi dəyişməklə
- 2) TTV-dən əvvəl və sonrakı boruların diametrlərini dəyişməklə
- 3) işləyən kompressorların sayını dəyişməklə və yaxud dövrlər sayını tənzimləməklə
- 4) buxarlandırıcıların səthinin dəyişdirilməsi ilə
- 5) TTV-ni açıb-bağlamaqla

72. Buxarlandırıcıların üzərindəki qar örtüyü necə aradan götürülür?

- 1) soyuducu agentin isti buxarı, elektrik qızdırıcıları vasitəsi ilə və yaxud soyutma kameralarının qızdırılması yolu ilə
- 2) isti su və metal fırça ilə
- 3) kompressorları fasilələrlə işə qoşub-saxlamaqla
- 4) kameranı qızdıraraq, metal fırça və qaba süpürgələrlə
- 5) isti hava ilə