

PRO115

# AVISO DE FALLA EN INSTALACIONES

---

1° Versión – Junio 2015

| INSTANCIAS DE APROBACIÓN | NOMBRE                | CARGO                        |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elaborado por            | Luis Allende Mora     | Ingeniero Operaciones CDEC   |
| Revisado por             | Jorge Arancibia Estay | Jefe Centro Operación Colbún |
|                          | Iván Cabrera Pavez    | Subgerente Mercado CDEC      |
| Aprobado por             | Juan Salinas Ulloa    | Gerente Mercado CDEC         |

## ÍNDICE

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>OBJETIVO Y ALCANCE</b>                                | <b>2</b> |
| 1.1      | OBJETIVOS                                                | 2        |
| 1.2      | ALCANCE                                                  | 2        |
| 1.3      | CONSIDERACIONES GENERALES                                | 2        |
| <b>2</b> | <b>RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD</b>                       | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO</b>               | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO</b>                     | <b>4</b> |
| 4.1      | AVISO DE FALLA EN INSTALACIONES                          | 4        |
| 4.2      | EXTENSIÓN DE AVISOS DE FALLA                             | 6        |
| <b>5</b> | <b>POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES RELACIONADOS</b> | <b>7</b> |
| <b>6</b> | <b>REGISTROS</b>                                         | <b>7</b> |
| <b>7</b> | <b>FORMULARIOS</b>                                       | <b>7</b> |
| <b>8</b> | <b>EXCEPCIONES</b>                                       | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>ANEXOS</b>                                            | <b>7</b> |

| CONTROL DE CAMBIOS |       |                |           |
|--------------------|-------|----------------|-----------|
| N° Versión         | Fecha | Modificaciones | Revisores |
| 1                  |       |                |           |
|                    |       |                |           |

## 1 OBJETIVO Y ALCANCE

### 1.1 OBJETIVOS

- Definir los criterios y condiciones de borde que se deben considerar en la elaboración, aprobación y notificación de avisos de falla que se registren en las instalaciones de Colbún.
- Dar cumplimiento a la normativa vigente establecida por el CDEC-SIC.

### 1.2 ALCANCE

Abarca desde la notificación telefónica de una falla por parte de la Instalación afectada hasta la entrega disponible al CDEC-SIC y la comunicación del cierre de aviso de falla.

### 1.3 CONSIDERACIONES GENERALES


La condición de falla está determinada por la salida o indisponibilidad total o parcial que afecta los aportes de energía de una unidad generadora, la capacidad de transferencia de una línea de transmisión o subestación, pudiendo ser un equipo principal o secundario, de tal forma que producto de una operación imprevista de sus sistemas de protecciones (pudiendo ser del tipo eléctricas, mecánicas, térmicas, hidráulicas, etc.), genere la desconexión total o parcial de la instalación. Ante el evento de falla de una unidad generadora, una línea de transmisión o subestación, el Operador del CC a cargo de la instalación afectada, será el responsable de dar aviso en forma inmediata por medio telefónico (sistema Hot Line) al Operador del COC. De esa forma el Operador del COC comunicará inmediatamente al CDC del hecho del que ha tomado conocimiento, comunicación que se efectúa por los medios de comunicación establecidos y definidos por el CDC del CDEC-SIC.

## 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

**Responsabilidad:** Los responsables de la correcta aplicación y cumplimiento de este procedimiento son todos Operadores Sala Control de Centrales (SCC) y Operadores Centro de Operaciones Colbún (COC).

**Autoridad:** Será responsable de verificar la aplicación de dicho Procedimiento la Gerencia Mercado CDEC.

### 3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

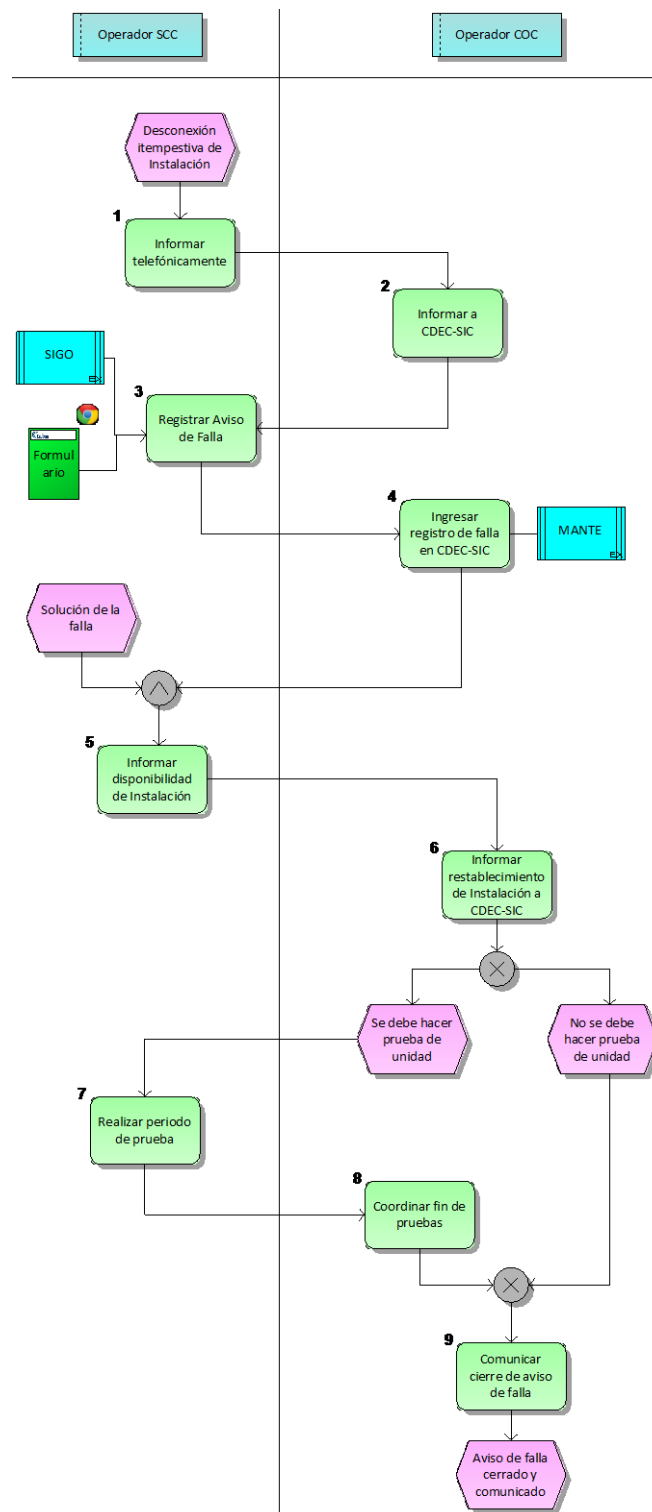

## 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

A continuación se describe cada actividad a desarrollar con su correspondiente ejecutor responsable.

### 4.1 AVISO DE FALLA EN INSTALACIONES

#### **Inmediatamente ocurrida la desconexión intempestiva de la instalación**

##### **Operador SCC**

###### **1 - Informar telefónicamente**

El Operador Sala Control Central (SCC) informa vía telefónica en forma inmediata al Operador de Centro de Operaciones de Colbún en Santiago (COC) las causas que provocaron la limitación o falla de la instalación.

Si no cuenta con toda la información, deberá aportar la información que ha tomado conocimiento y complementarla una vez conozca los demás detalles.

##### **Operador COC**

###### **2 - Informar a CDEC-SIC**

Informa vía telefónica al Despachador CDC de la falla ocurrida.

##### **Operador SCC**

###### **3 - Registrar Aviso de Falla**

a. Ingresa un "aviso de falla" en Sistema SIGO, el que a su vez, envía en forma automática un correo electrónico dirigido al Centro de Operaciones de Colbún en Santiago, con copia a la lista de distribución definida para cada Central.

En caso que SIGO no está disponible, completa formulario y lo envía a través de correo electrónico a la misma lista de distribución.

b. Se comunica vía telefónica con el Operador COC para informar que ha ingresado el Aviso de Falla.

Nota: La fecha y hora de inicio del aviso de falla queda establecido por el momento en que ocurre la falla, normalmente asociada a la operación de la protección correspondiente.

Plazo: A más tardar 1,45 horas desde ocurrido el evento de desconexión.

**Formularios:** Formulario

**Operador COC****4 - Ingresar registro de falla en CDEC-SIC**

a. Revisa en Sistema SIGO, o en su defecto, en formulario correspondiente, que la información ingresada resulte coherente y describa adecuadamente la situación de falla que afecta la instalación.

Si el informe está incompleto, se comunica con Operador SCC para que éste lo complemente.

b. Registra aviso de falla en Sistema Mante que se ubica en la página web del CDEC-SIC.

Con este ingreso, el sistema Mante aporta un número correlativo que identifica la falla en la instalación afectada, número que posteriormente es usado para solicitar información adicional o para incorporarlo en informes del CDC.

c. Se comunica vía telefónica al Despachador del CDC para informarle del ingreso del aviso de falla y del número correlativo obtenido. Una vez revisado y aprobado por parte del Despachador CDC, recibirá las instrucciones del caso, de acuerdo a las condiciones derivadas de la situación de falla.

d. Se comunica vía telefónica con el Operador SCC para informar el ingreso del aviso de falla en CDEC-SIC y el número con el cual quedó registrado.

**Una vez que la falla se ha solucionado en forma parcial o total****Operador SCC****5 - Informar disponibilidad de Instalación**

Informa vía telefónica al Operador COC la solución parcial o total del problema que originó la falla y que permite dejar disponible la instalación afectada.

**Operador COC****6 - Informar restablecimiento de Instalación a CDEC-SIC**

a. Informa vía telefónica al Despachador del CDC la situación anterior y solicitará el permiso correspondiente para proceder con las maniobras asociadas.

Las autorizaciones de parte del CDC quedarán supeditadas a las condiciones que presente el SIC, pudiendo en ocasiones que éstas no sean autorizadas, se retrasen o se anule la puesta en servicio o conexión de la instalación. En cualquier de las decisiones anteriores, el Despachador CDC aportará las justificaciones correspondientes.

b. Informa vía telefónica al Operador SCC la decisión de CDEC-SIC.

**En el caso que CDEC-SIC establece realizar pruebas de la unidad**

**Operador SCC**

**7 - Realizar periodo de prueba**

Sincroniza la unidad que presentaba la falla y monitorea su funcionamiento durante el periodo establecido por CDEC-SIC.

**Operador COC**

**8 - Coordinar fin de pruebas**

Contando con la información del estado de la instalación afectada por la falla y del resultado de la(s) prueba(s) realizada(s), se comunica con el Despachador del CDC, con el fin de informar la situación final, coordinando con este último, la fecha y hora de cancelación del aviso de falla, quedando de esta forma la instalación disponible con o sin limitación para el despacho económico.

**9 - Comunicar cierre de aviso de falla**

Se comunica vía telefónica con la SCC de la instalación afectada para informarle tanto de la cancelación del aviso de falla como del horario de cancelación.

## **4.2 EXTENSIÓN DE AVISOS DE FALLA**

- a) La vigencia de un aviso de Falla se mantendrá hasta que la anormalidad que dio origen al informe haya quedado completamente superada o en caso contrario se haya transformado en un nuevo estado, lo cual deberá ser informado por el Operador del CC de la instalación afectada.
- b) El Operador del CC de la instalación afectada, deberá comunicarse telefónicamente con el Operador del COC para informar la extensión de la vigencia de un Aviso de Falla, identificándolo con los códigos establecidos por el CDEC SIC, indicando en cada caso las causas de la extensión y el aporte de la fecha de término estimada para que la instalación quede disponible.
- c) Por su parte el Operador del COC se comunicará telefónicamente con el Despachador del CDC para informarle de la extensión de la vigencia del Aviso de Falla.
- d) En caso de existir alguna objeción por parte del Despachador del CDC, el Operador del COC comunicará la situación al Operador del CC de la instalación afectada, hasta lograr aclarar la objeción.
- e) Se entiende para todos los efectos y consideraciones que una instalación de Colbún quedará en condición de falla e indisponible parcial o totalmente, mientras no sea cancelado el Aviso de Falla que se generó para informar la anomalía.

## 5 POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES RELACIONADOS

No existen políticas asociadas a este procedimiento.

No existen manuales asociados a este procedimiento.

No existen procedimientos asociados.

## 6 REGISTROS

No existen registros asociados a este procedimiento.

## 7 FORMULARIOS

Los formularios asociados en este procedimiento son:

- [Formulario](#)

## 8 EXCEPCIONES

Toda excepción a este procedimiento debe ser gestionada por el Gerente de División o Gerente de Staff que corresponda a la línea jerárquica del solicitante con el Gerente División Negocios y Gestión de Energía, quien podrá autorizar (en forma documentada) dicha excepción.

## 9 ANEXOS

No existen documentos relacionados a este procedimiento.