




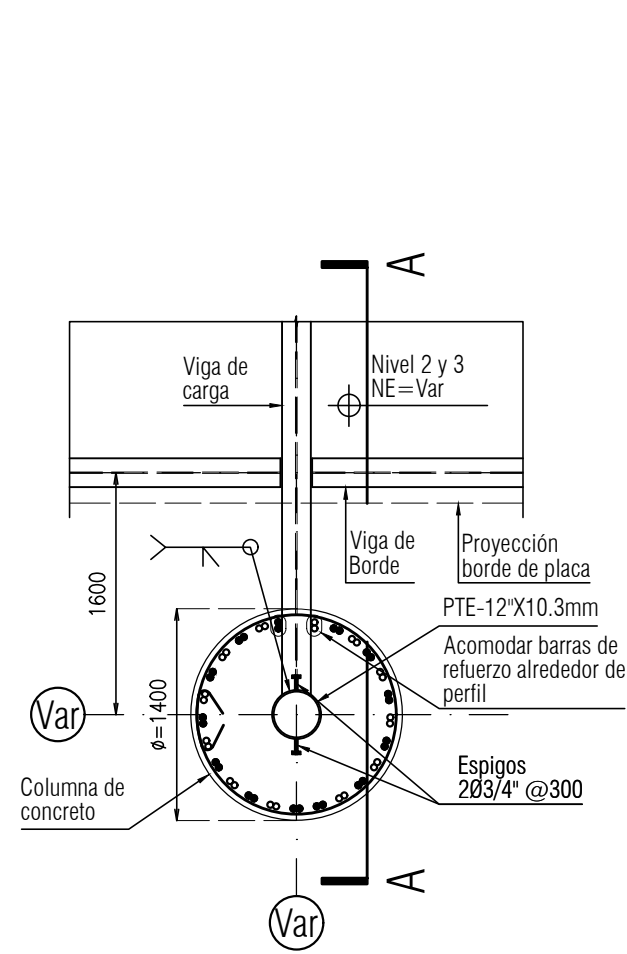


Conexión Vigas de Acero a Columnas de concreto - Niveles 2 y 3
escala 1:50

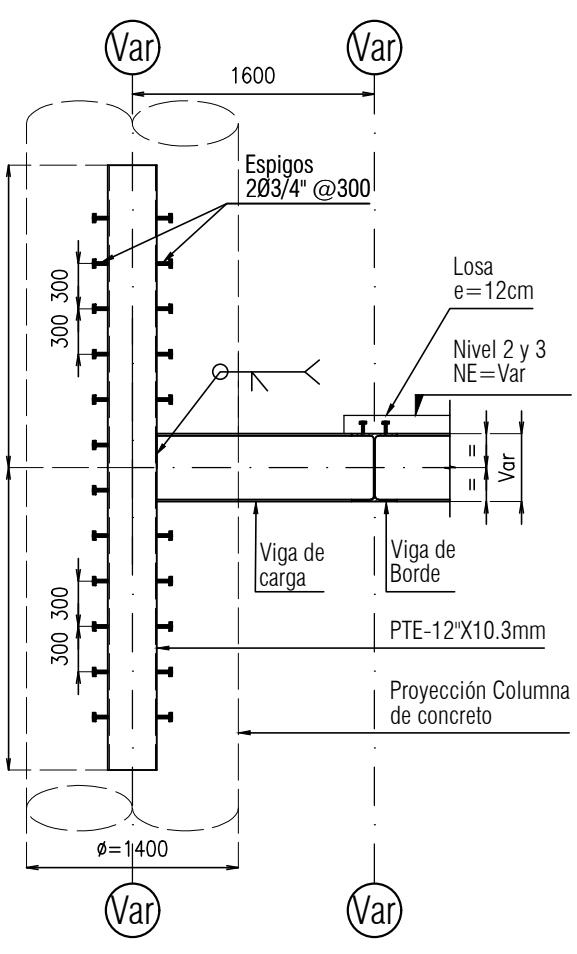


Corte A-A
escala 1:50

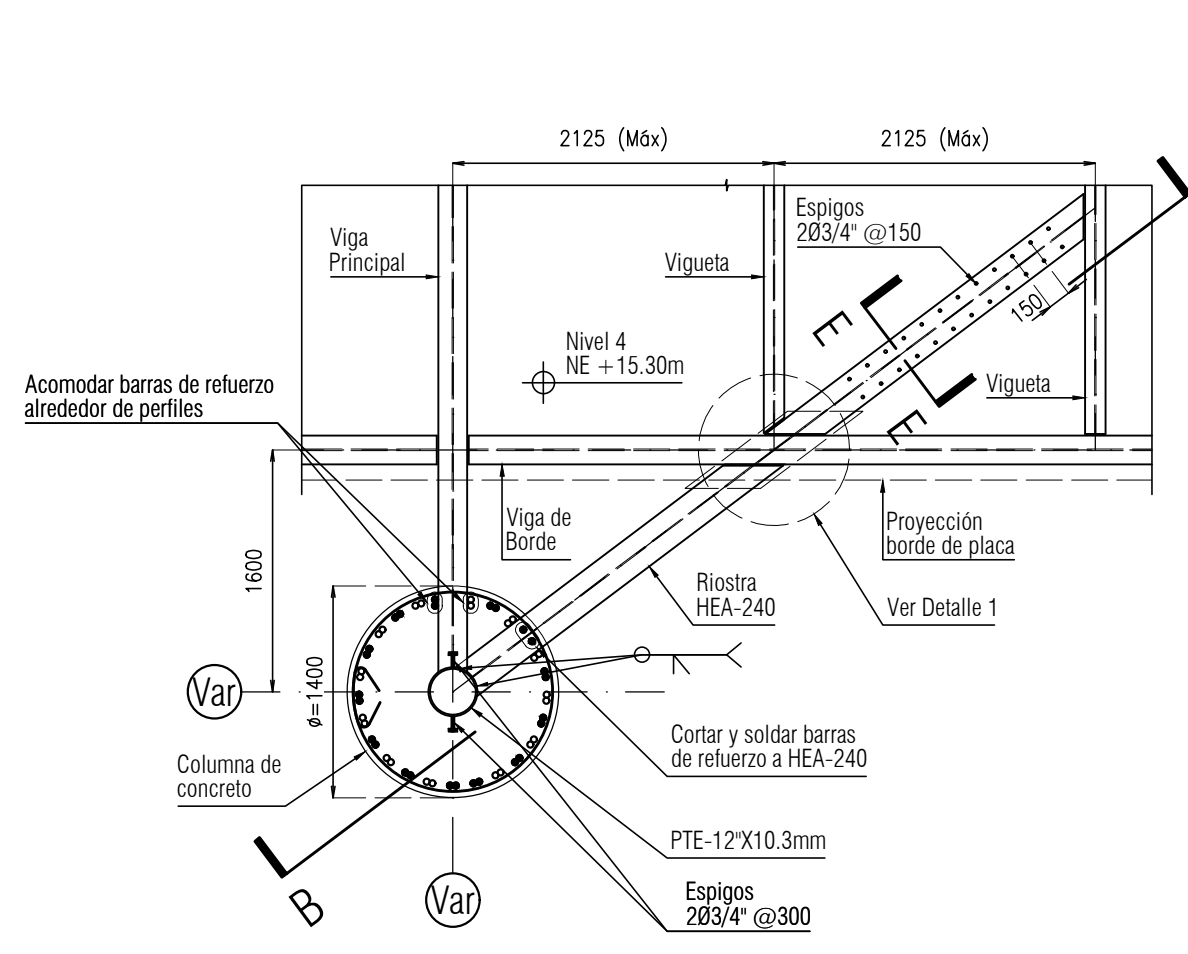


Conexión Vigas y Riostras a Columnas de concreto - Nivel 4
escala 1:50

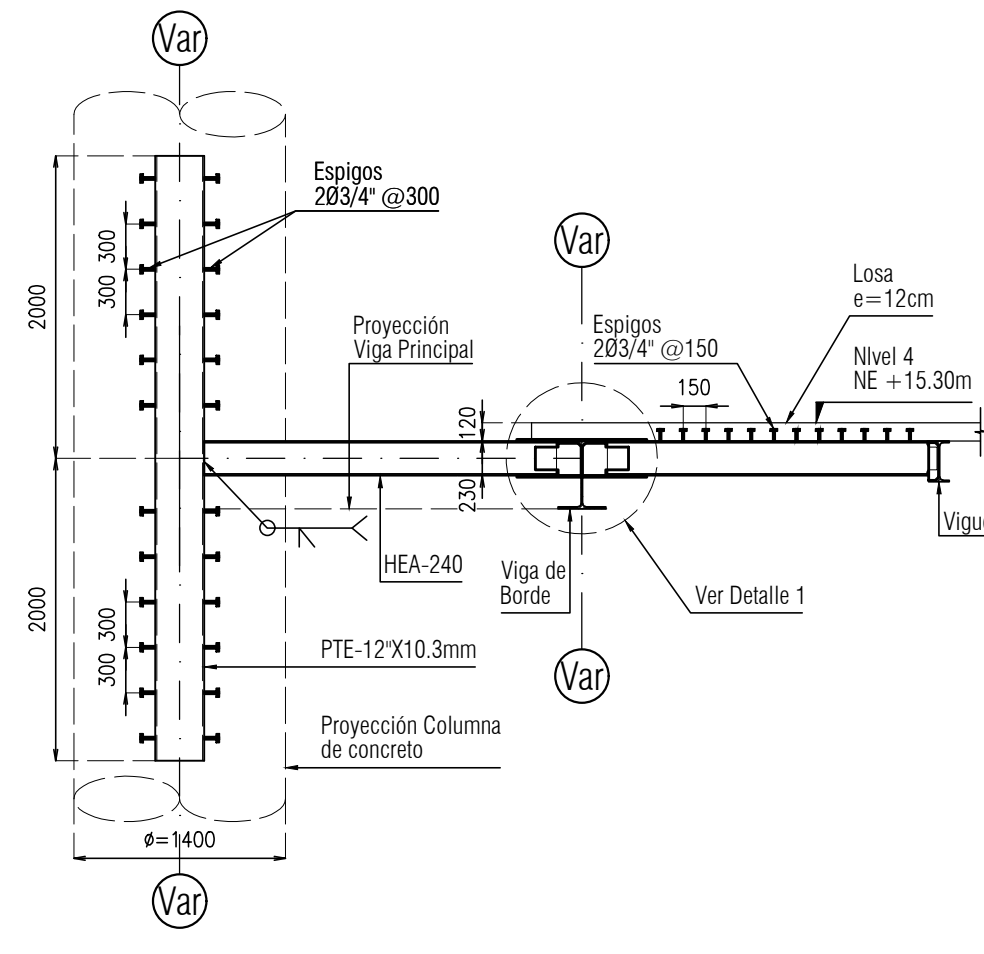


Corte B-B
escala 1:50

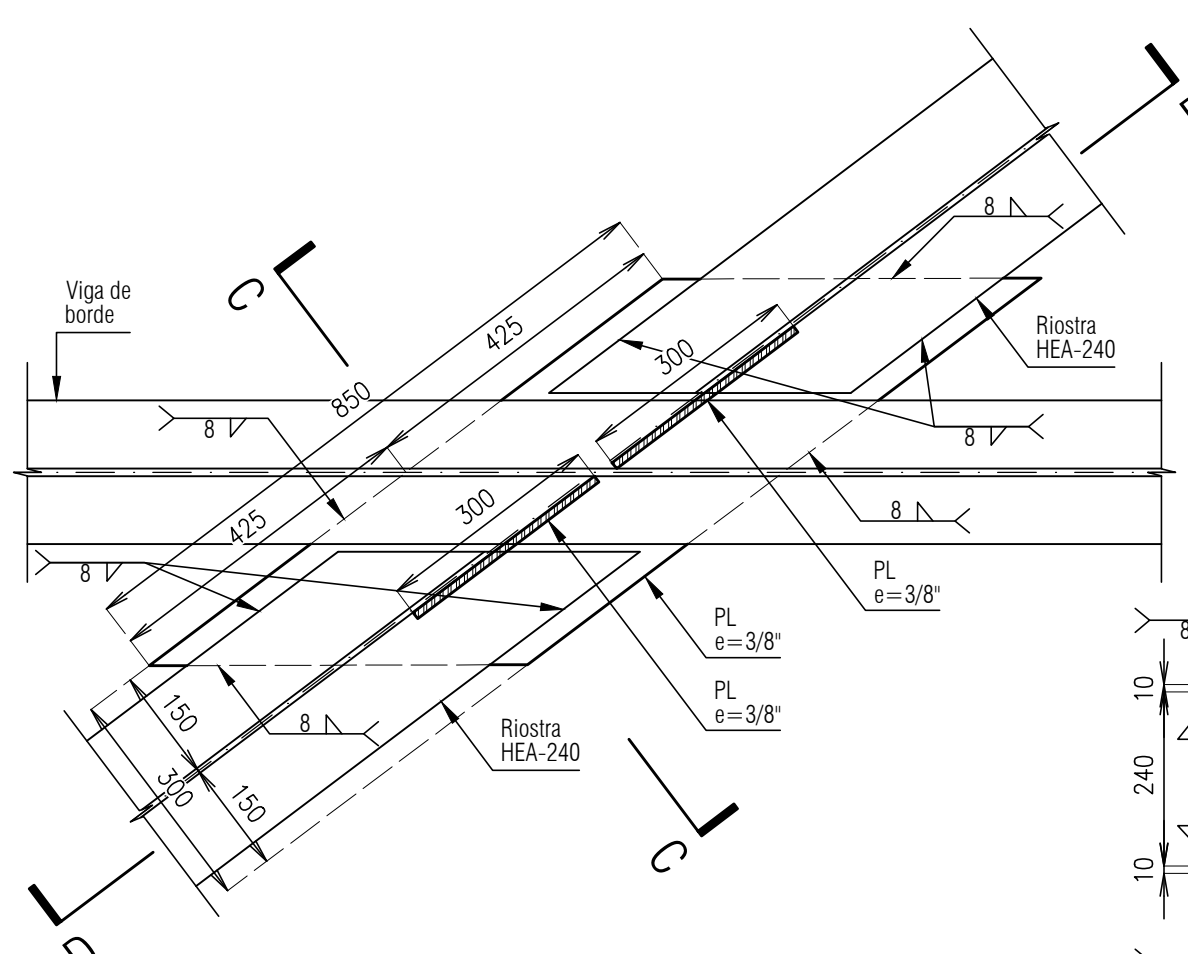


Detalle 1
escala 1:10

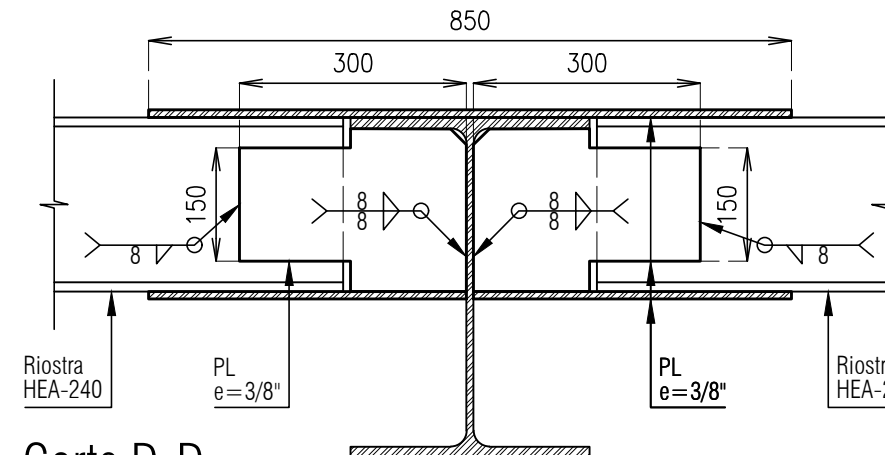


Corte D-D
escala 1:10

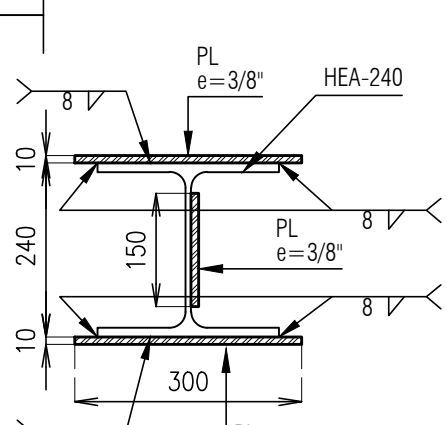


Corte C-C
escala 1:10

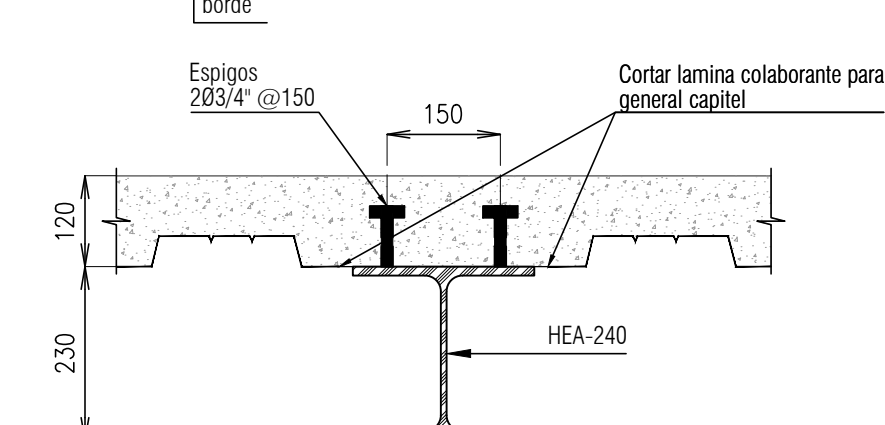


Corte E-E
escala 1:10

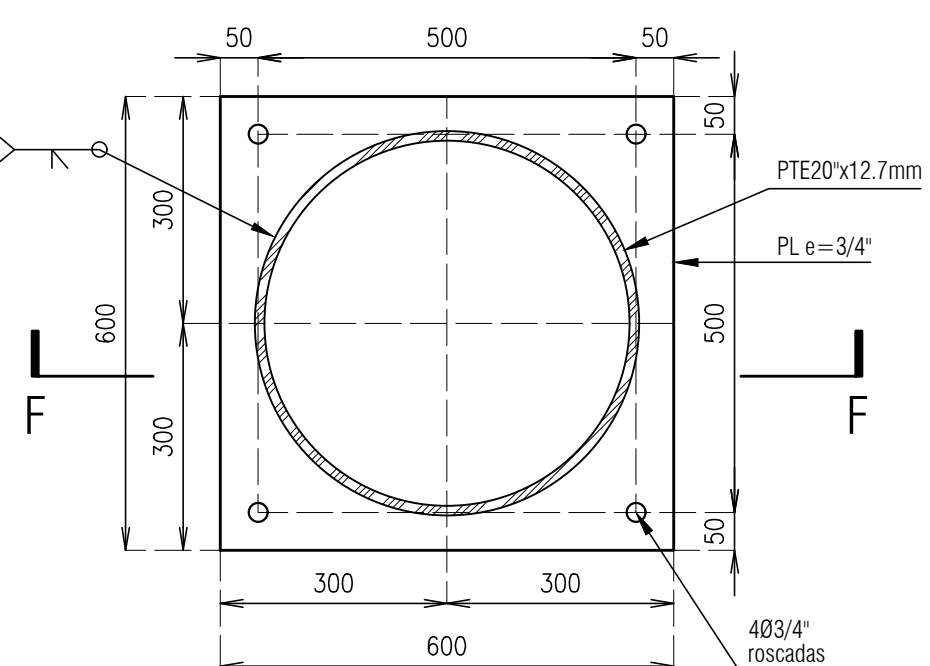


Placa Base PTE 20"x12.7mm
escala 1:10

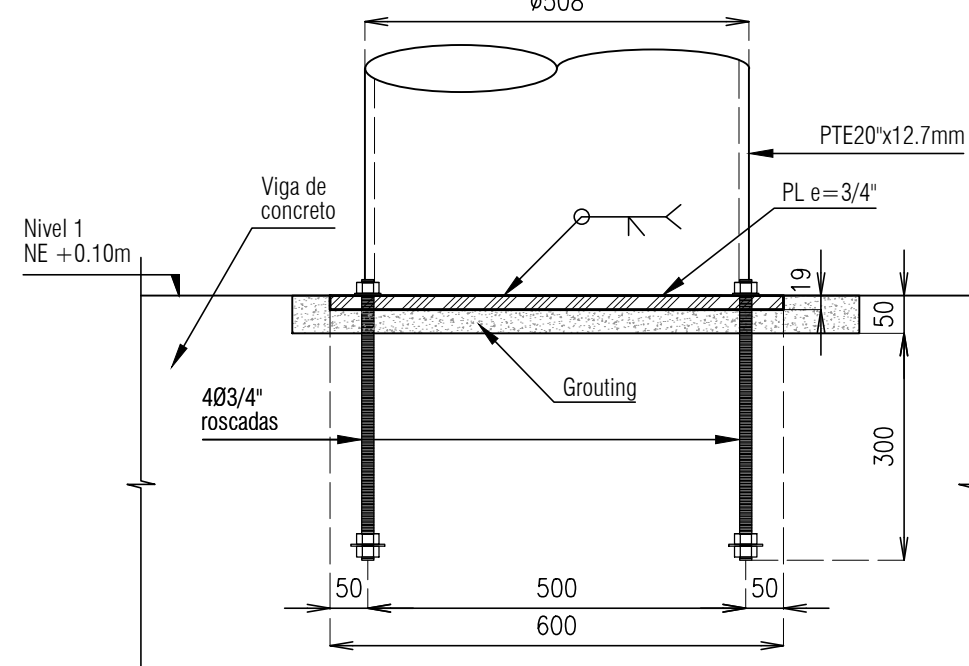


Sección F-F
escala 1:10

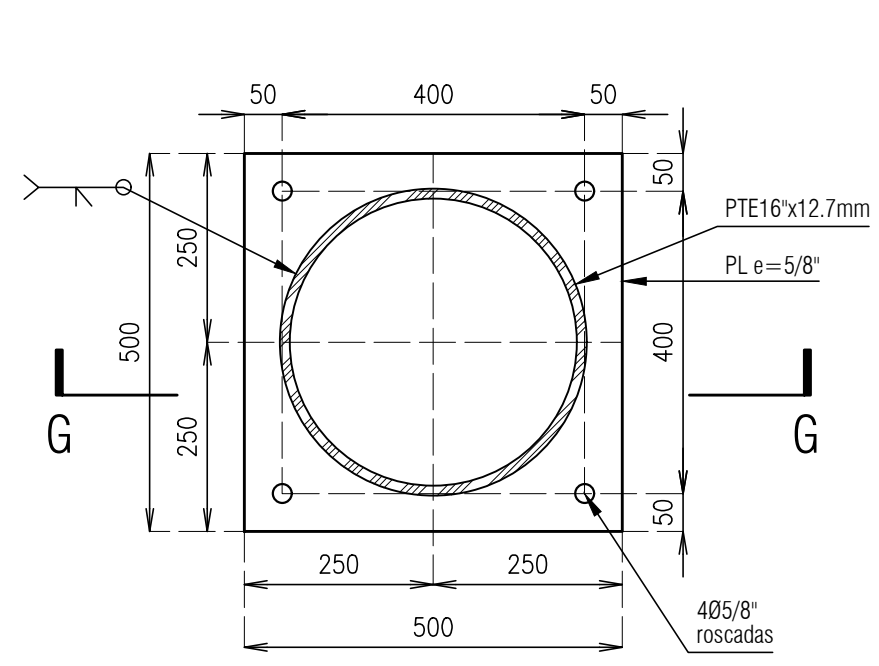


Placa Base PTE 16"x12.7mm
escala 1:10

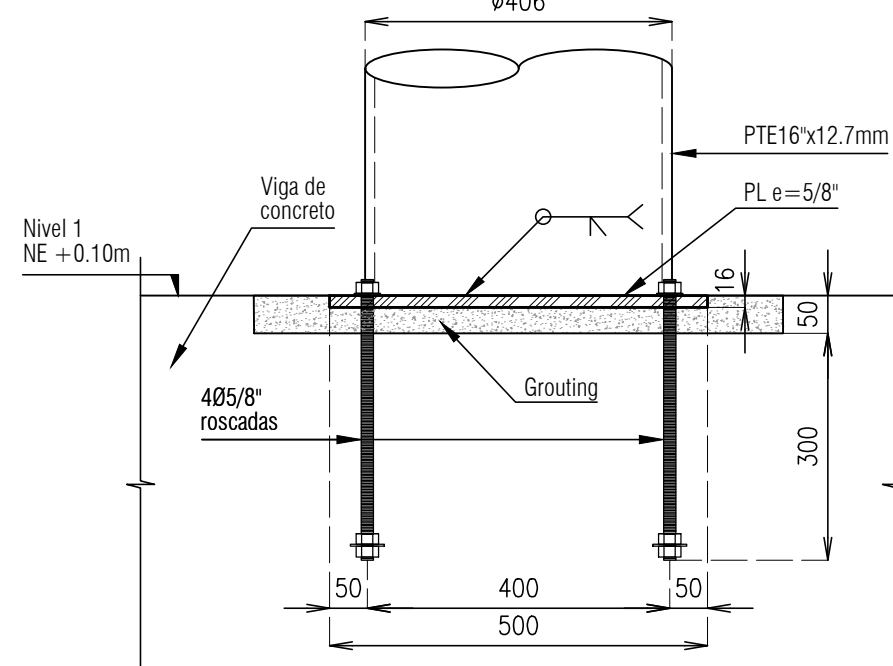


Sección G-G
escala 1:10

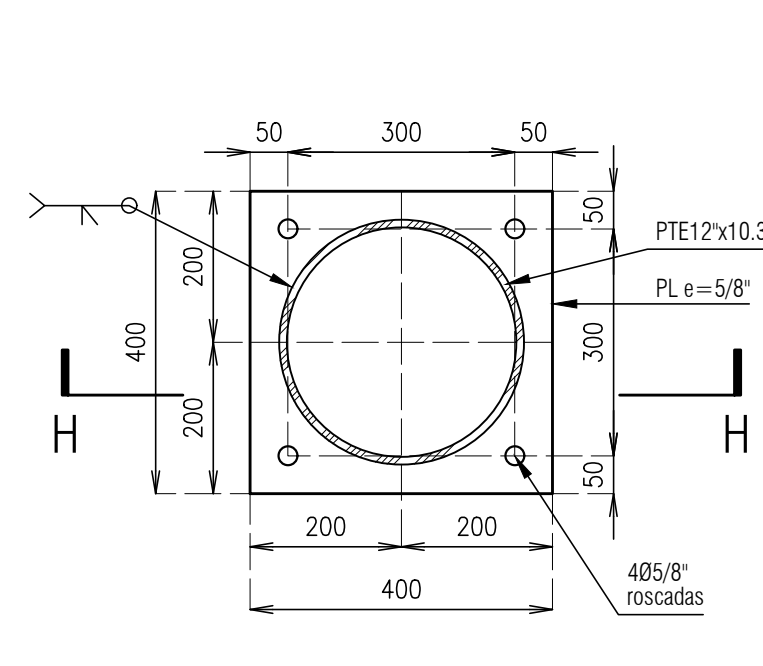


Placa Base PTE 12"x10.3mm
escala 1:10

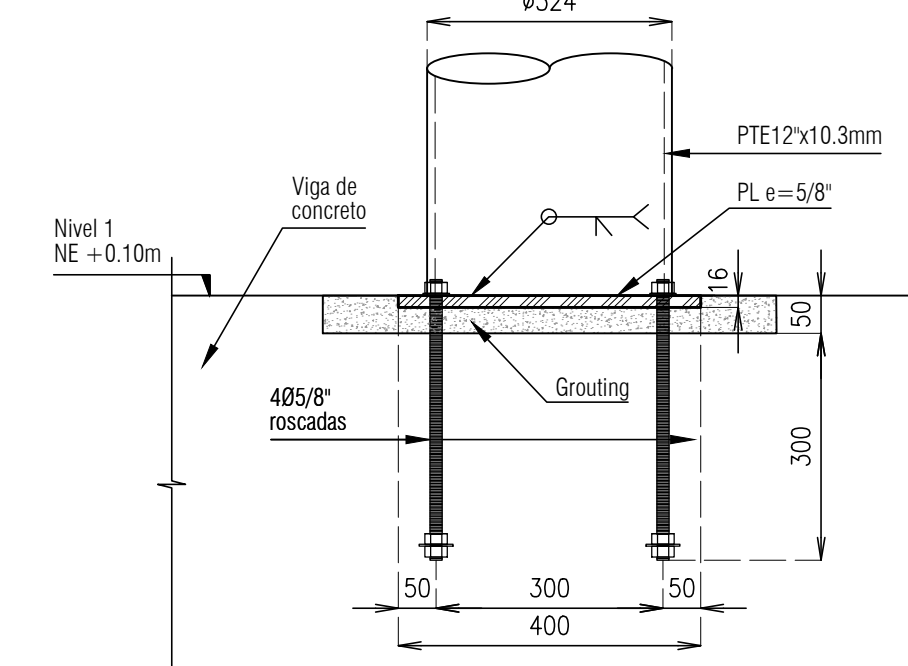


Sección H-H
escala 1:10

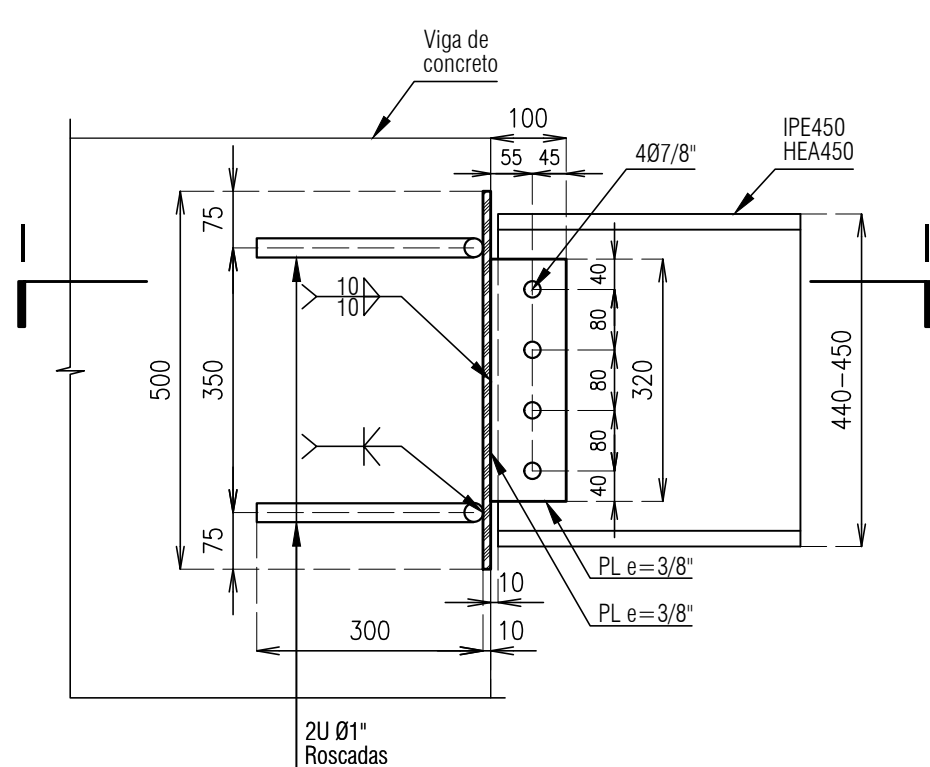


Conexión IPE450/HEA450 a Placa (N2 a N4)
escala 1:10

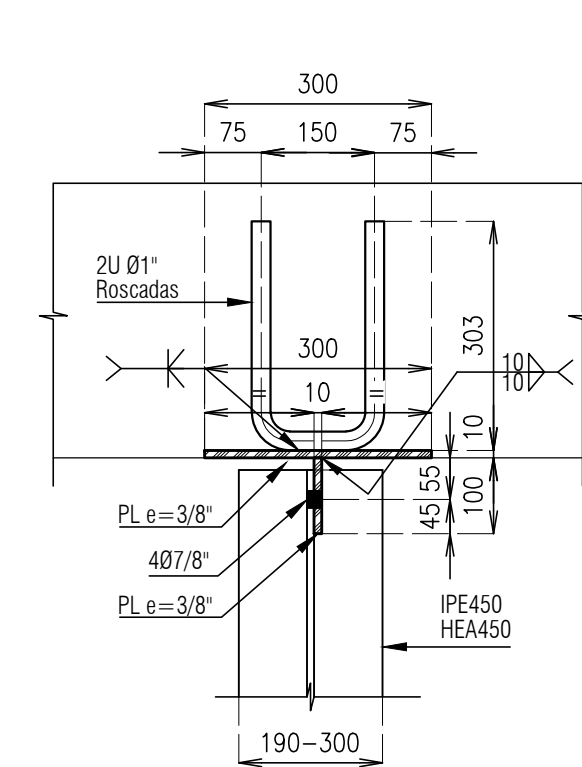


Sección I-I
escala 1:10

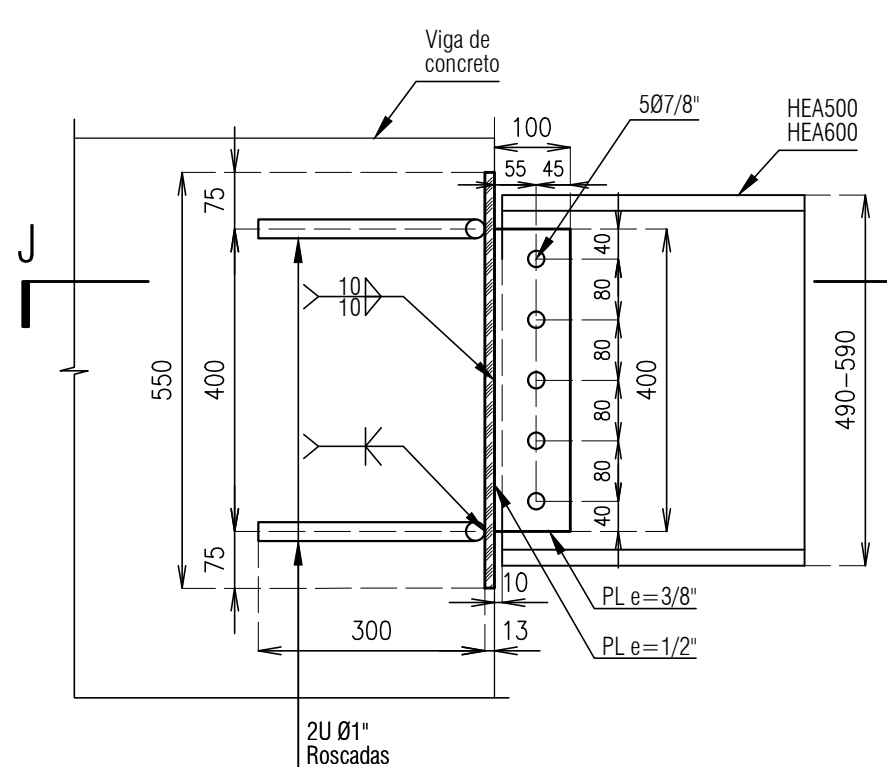


Conexión HEA500/HEA600 a Placa (N2 a N4)
escala 1:10

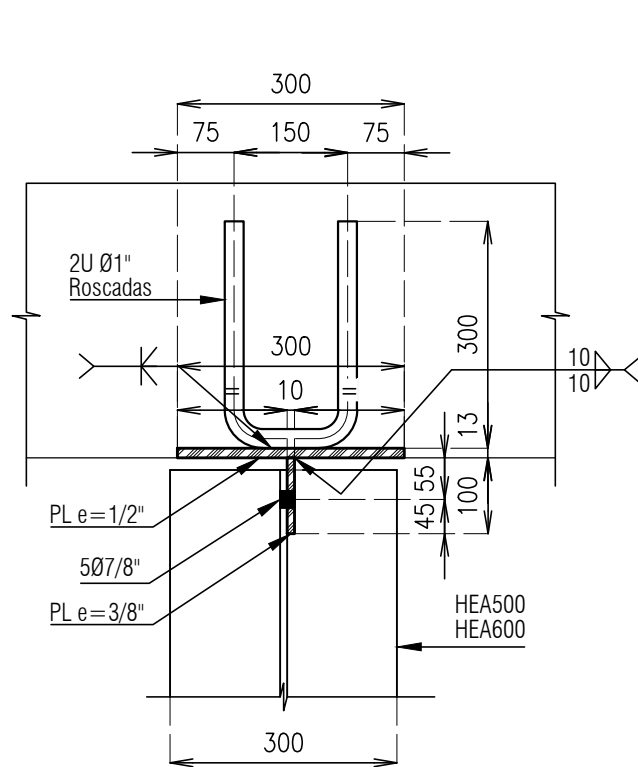


Sección J-J
escala 1:10

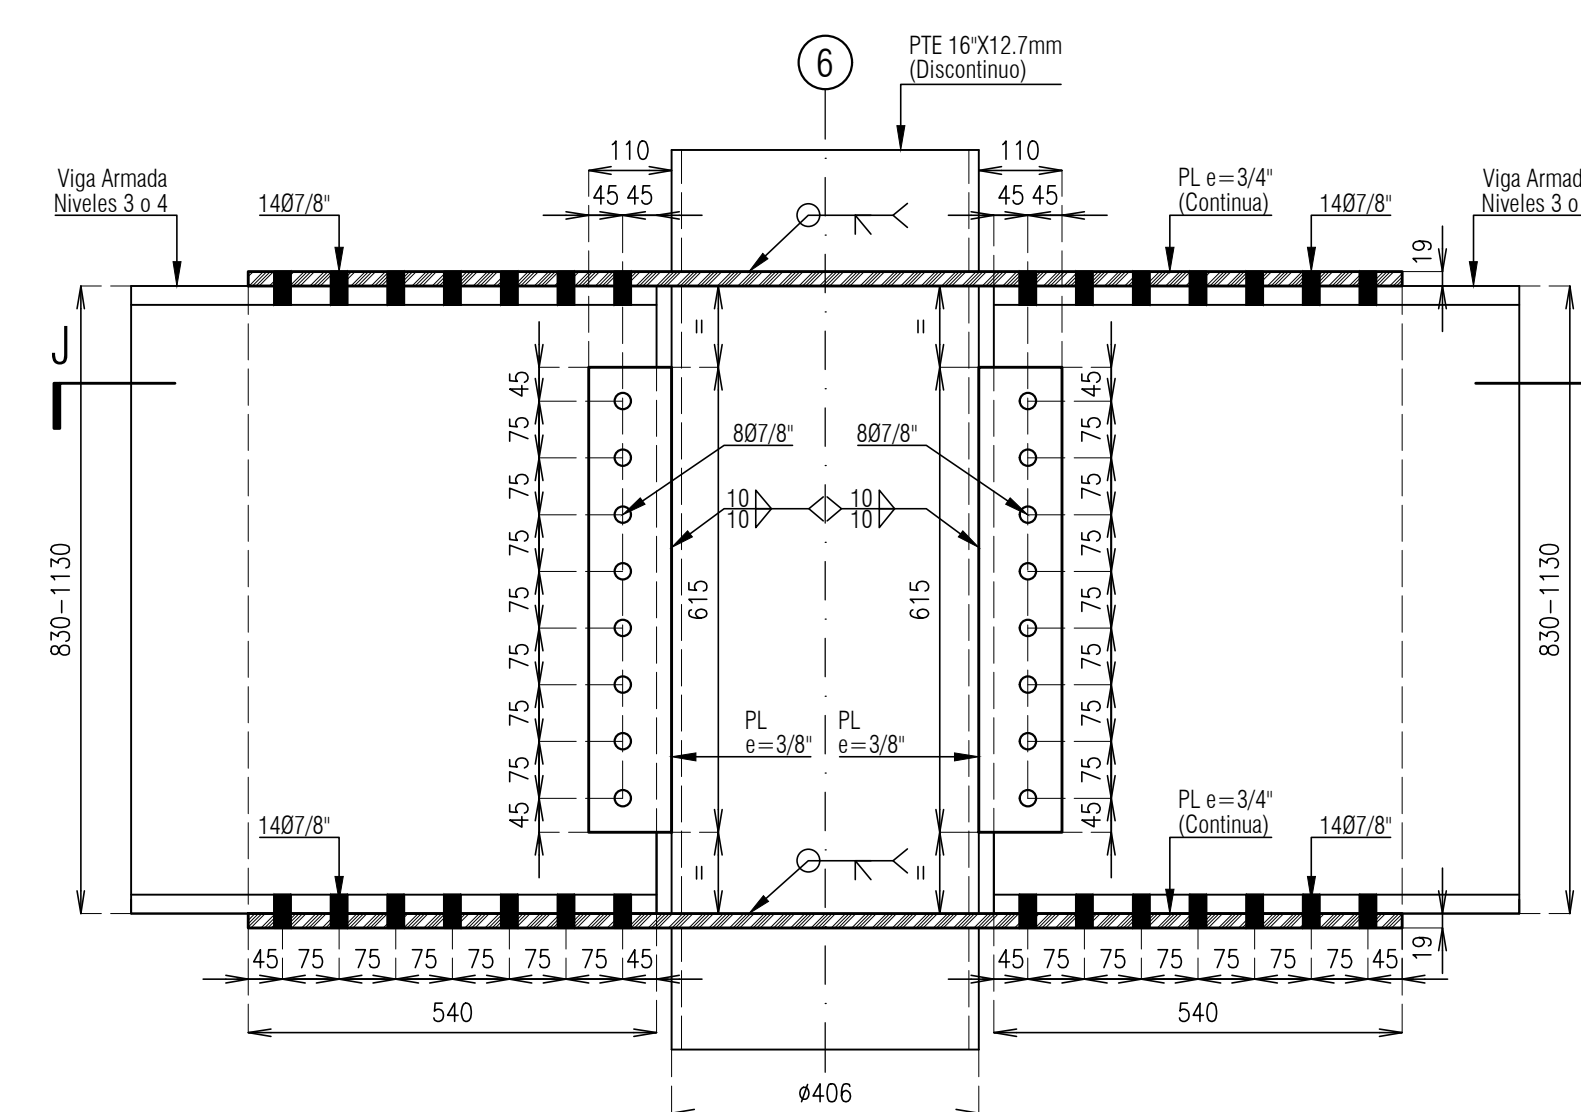


Conexión a Momento Viga Armada a Columna
escala 1:10

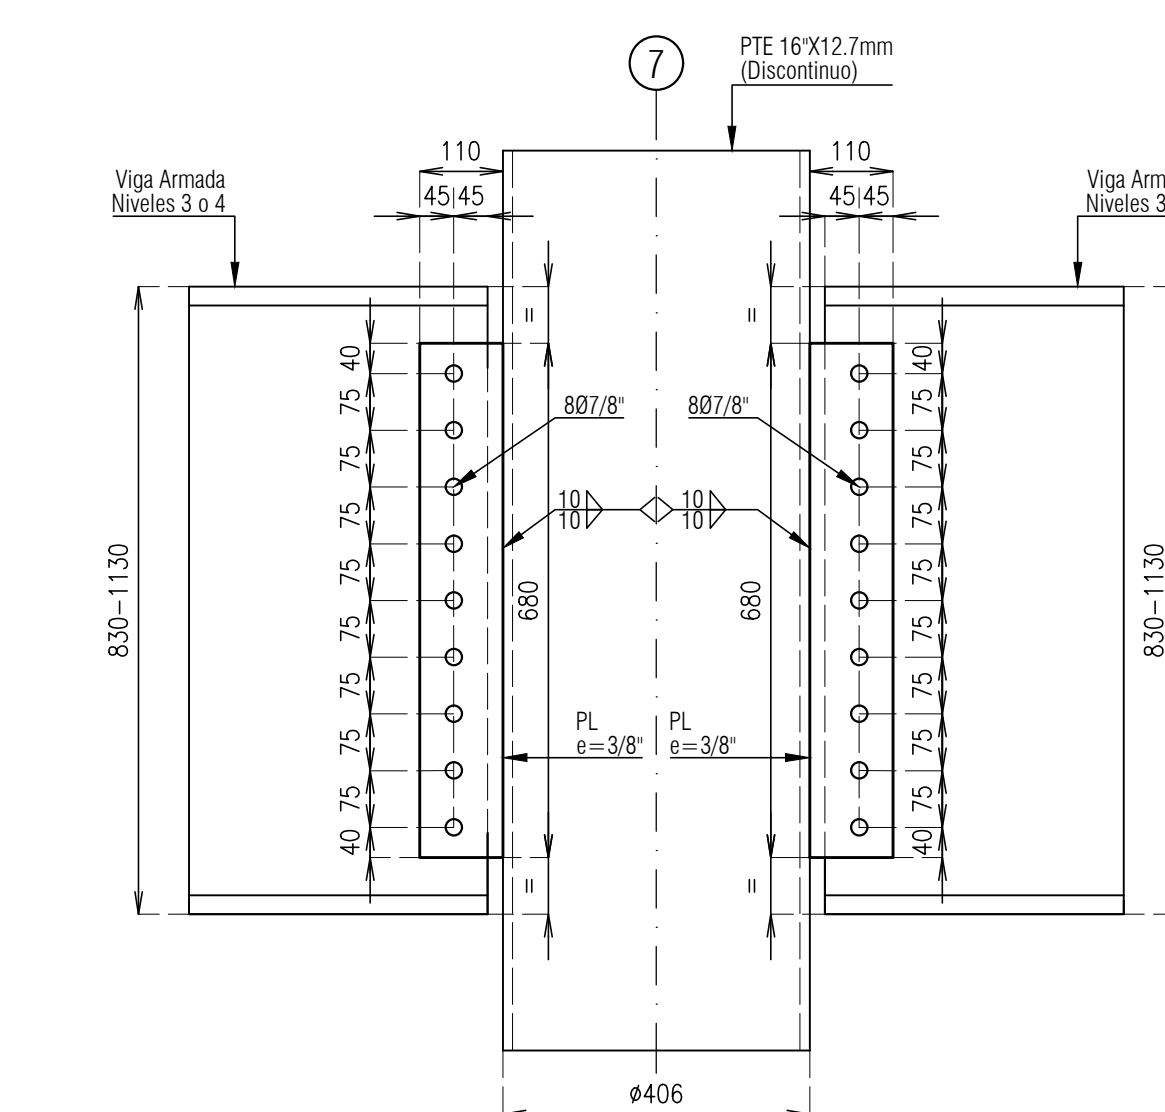


Conexión Simple Viga Armada a Columna
escala 1:10

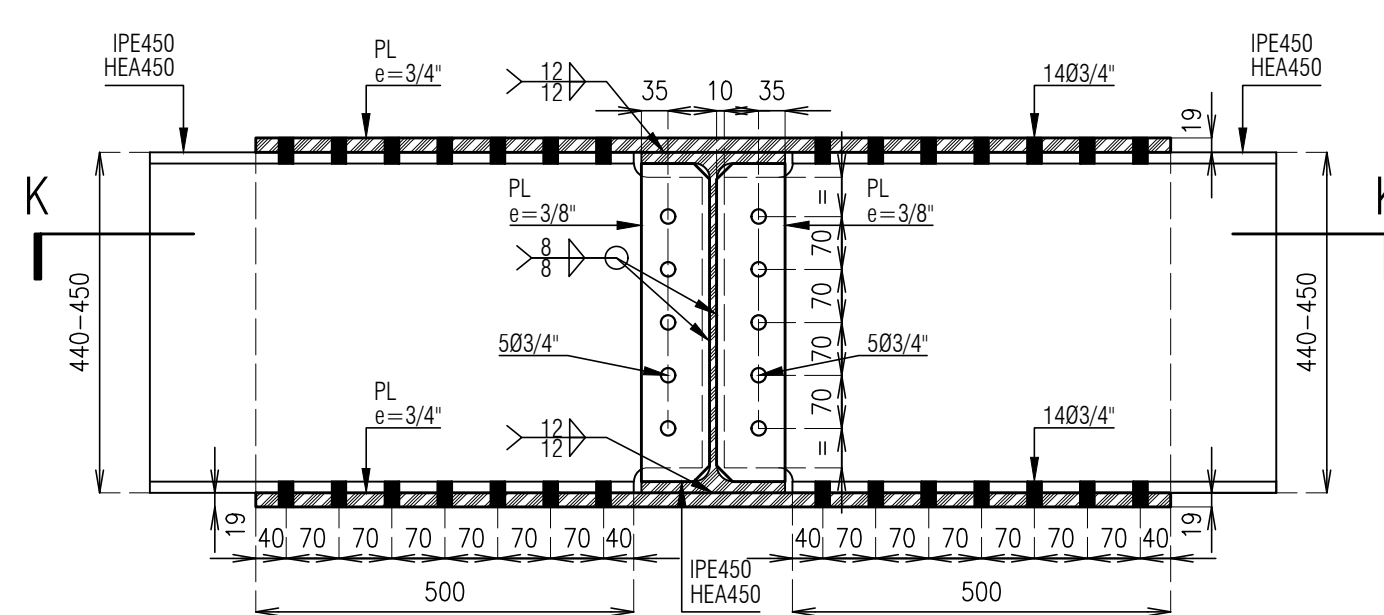


Conexión IPE450/HEA450 a viga
escala 1:10

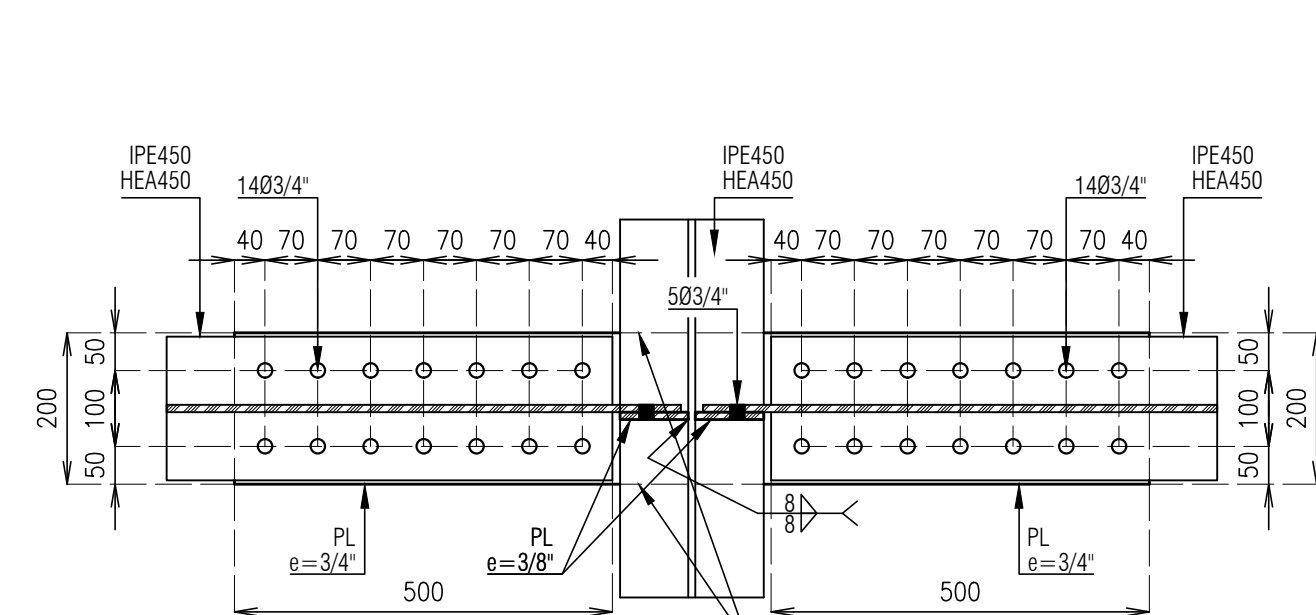


Corte I-I
escala 1:10

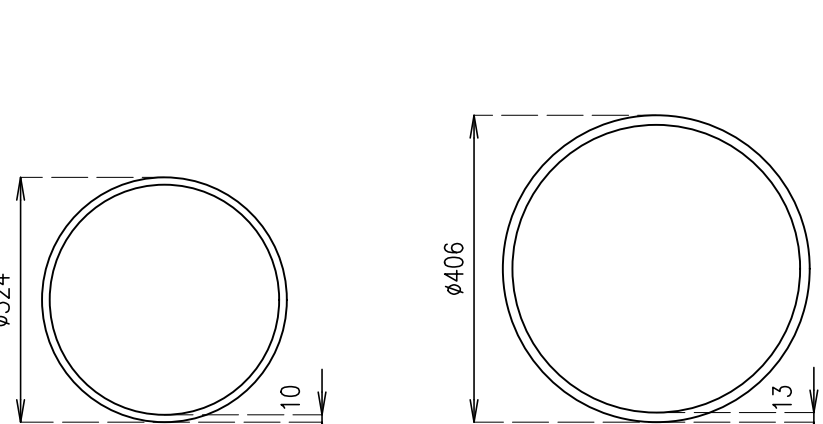


PTE 12"x10.3mm
escala 1:10

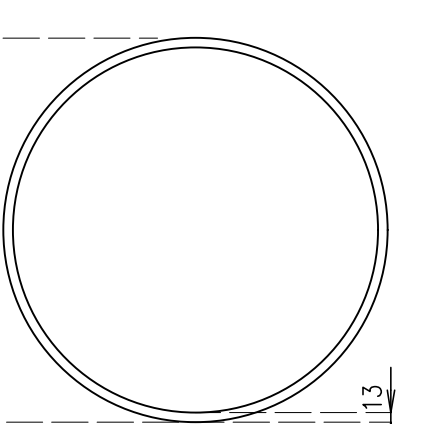


PTE 16"x12.7mm
escala 1:10

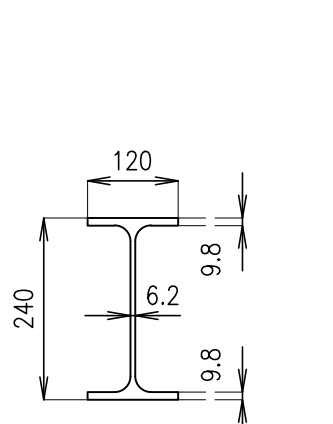


Sección IPE240
escala 1:10

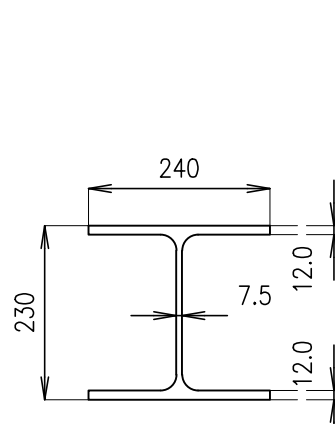


Sección HEA240
escala 1:10

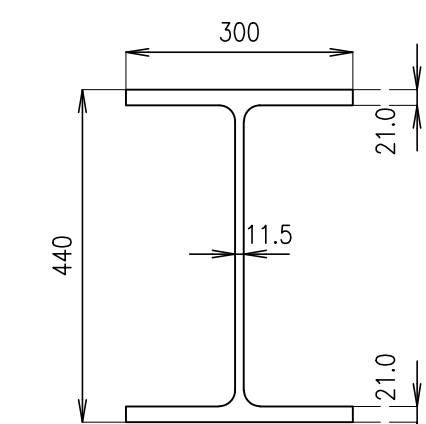


Sección HEA450
escala 1:10

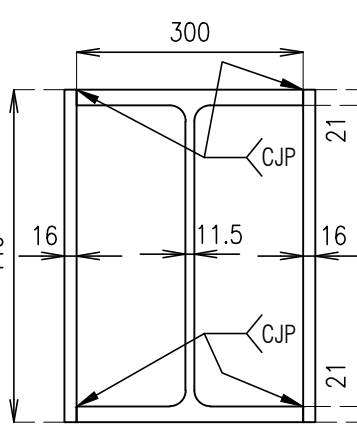


HEA450 Cajón
escala 1:10

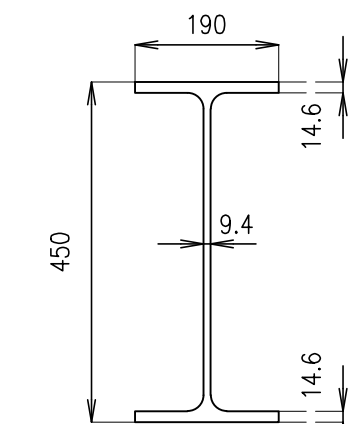


Sección IPE450
escala 1:10

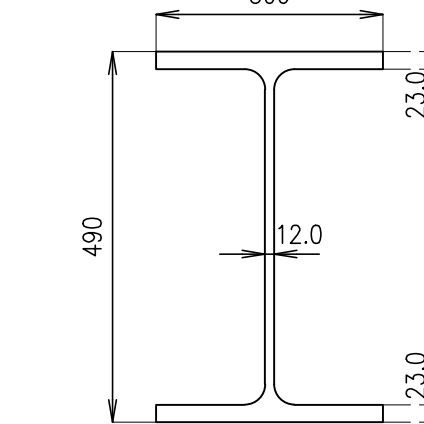


Sección HEA500
escala 1:10

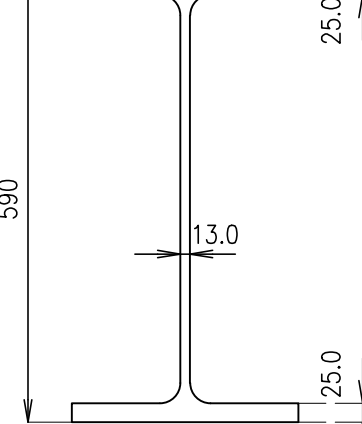


Sección HEA600
escala 1:10

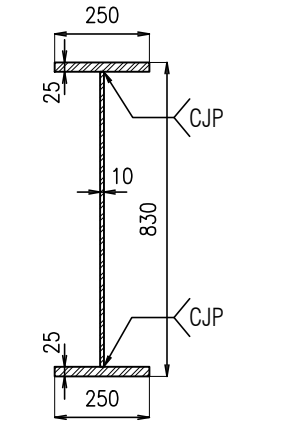

Viga Armada
Nivel 3
escala 1:20

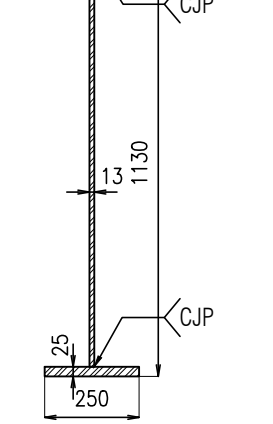

Viga Armada
Nivel 4
escala 1:20

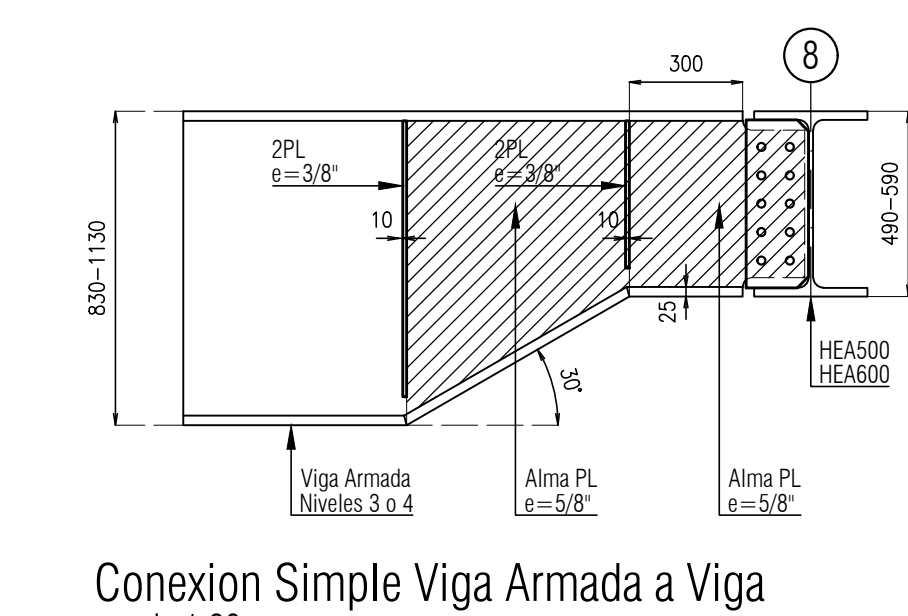

Conexión Simple Viga Armada a Viga
escala 1:20

NOTAS IMPORTANTES:

- Ver especificaciones de materiales en plano CTIB_CNI_EST_000_GEN_XXX
- Los presentes planos son de diseño. El fabricante de la estructura metálica debe elaborar los respectivos planos de taller, los cuales deben ser revisados y aprobados por la interventoría y la supervisión técnica de la obra.
- Las vigas y las viguetas requieren apuntalamiento durante la fundida y endurecimiento de la losa de concreto.
- Implementar en obra tapas de lamina colaborante como testero durante fundida de concreto.
- En los detalles se indican cantidad y diametro de pernos de conexión.

CTIB

Campus de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Bogotá - Región

corferias
Generadores de
Oportunidades y Progreso

**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

BOGOTÁ
Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

ARQUITECTO COORDINADOR

**EL EQUIPO
MAZZANTI + Gensler**

DISÑO ESTRUCTURAL

CNI
CONSTRUCCIONES

ING. NICOLÁS PARRA GARCÍA
MAT. 22021 62063 CND

INTERVENTORIA

GUTIERREZ DÍAZ S.A.S.
SUPERVISIÓN Y LABORATORIOS DE COORDINACIÓN

Director de Interventoría: Ing. Jorge Iván García Mancilla
Mat. 632021 148063 QND

Versión Emisión Descripción

AA 15-06-2023 Ingeniería básica

AB 04-08-2023 Anteproyecto

AC 01-11-2023 Anteproyecto V2 50%

AD 15-12-2023 Anteproyecto V2 100%

DD 13-03-2024 Entrega curaduría

EE 10-05-2024 Proyecto Final 100%

EF 31-05-2024 Respuesta Obs 100%

FF 21-06-2024 Entrega Final

01 28-07-2024 ENTREGA FINAL

PROYECTO:

CAMPUS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE BOGOTÁ

MAT. No. 502-0023470

FASE

ENTREGA FINAL

PROPÓSITO DE EMISIÓN

Curaduría ☐ Coordinación ☐

Revisión ☐ Construcción ☐

Entrega Cliente ☒

SONIFICACIÓN

Nivel 24

Nivel 23

Nivel 22

Nivel 21

Nivel 20

Nivel 19

Nivel 18

Nivel 17

Nivel 16

Nivel 15

Nivel 14

Nivel 13

Nivel 12

Nivel 11

Nivel 10

Nivel 9

Nivel 8

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0

Nivel -1

Nivel -2

Nivel -3

Nivel -4

Nivel -5

Nivel -6

Nivel -7

Nivel -8

Nivel -9

Nivel -10

Nivel -11

Nivel -12

Nivel -13

Nivel -14

Nivel -15

Nivel -16

Nivel -17

Nivel -18

Nivel -19

Nivel -20

Nivel -21

Nivel -22

Nivel -23

Nivel -24