




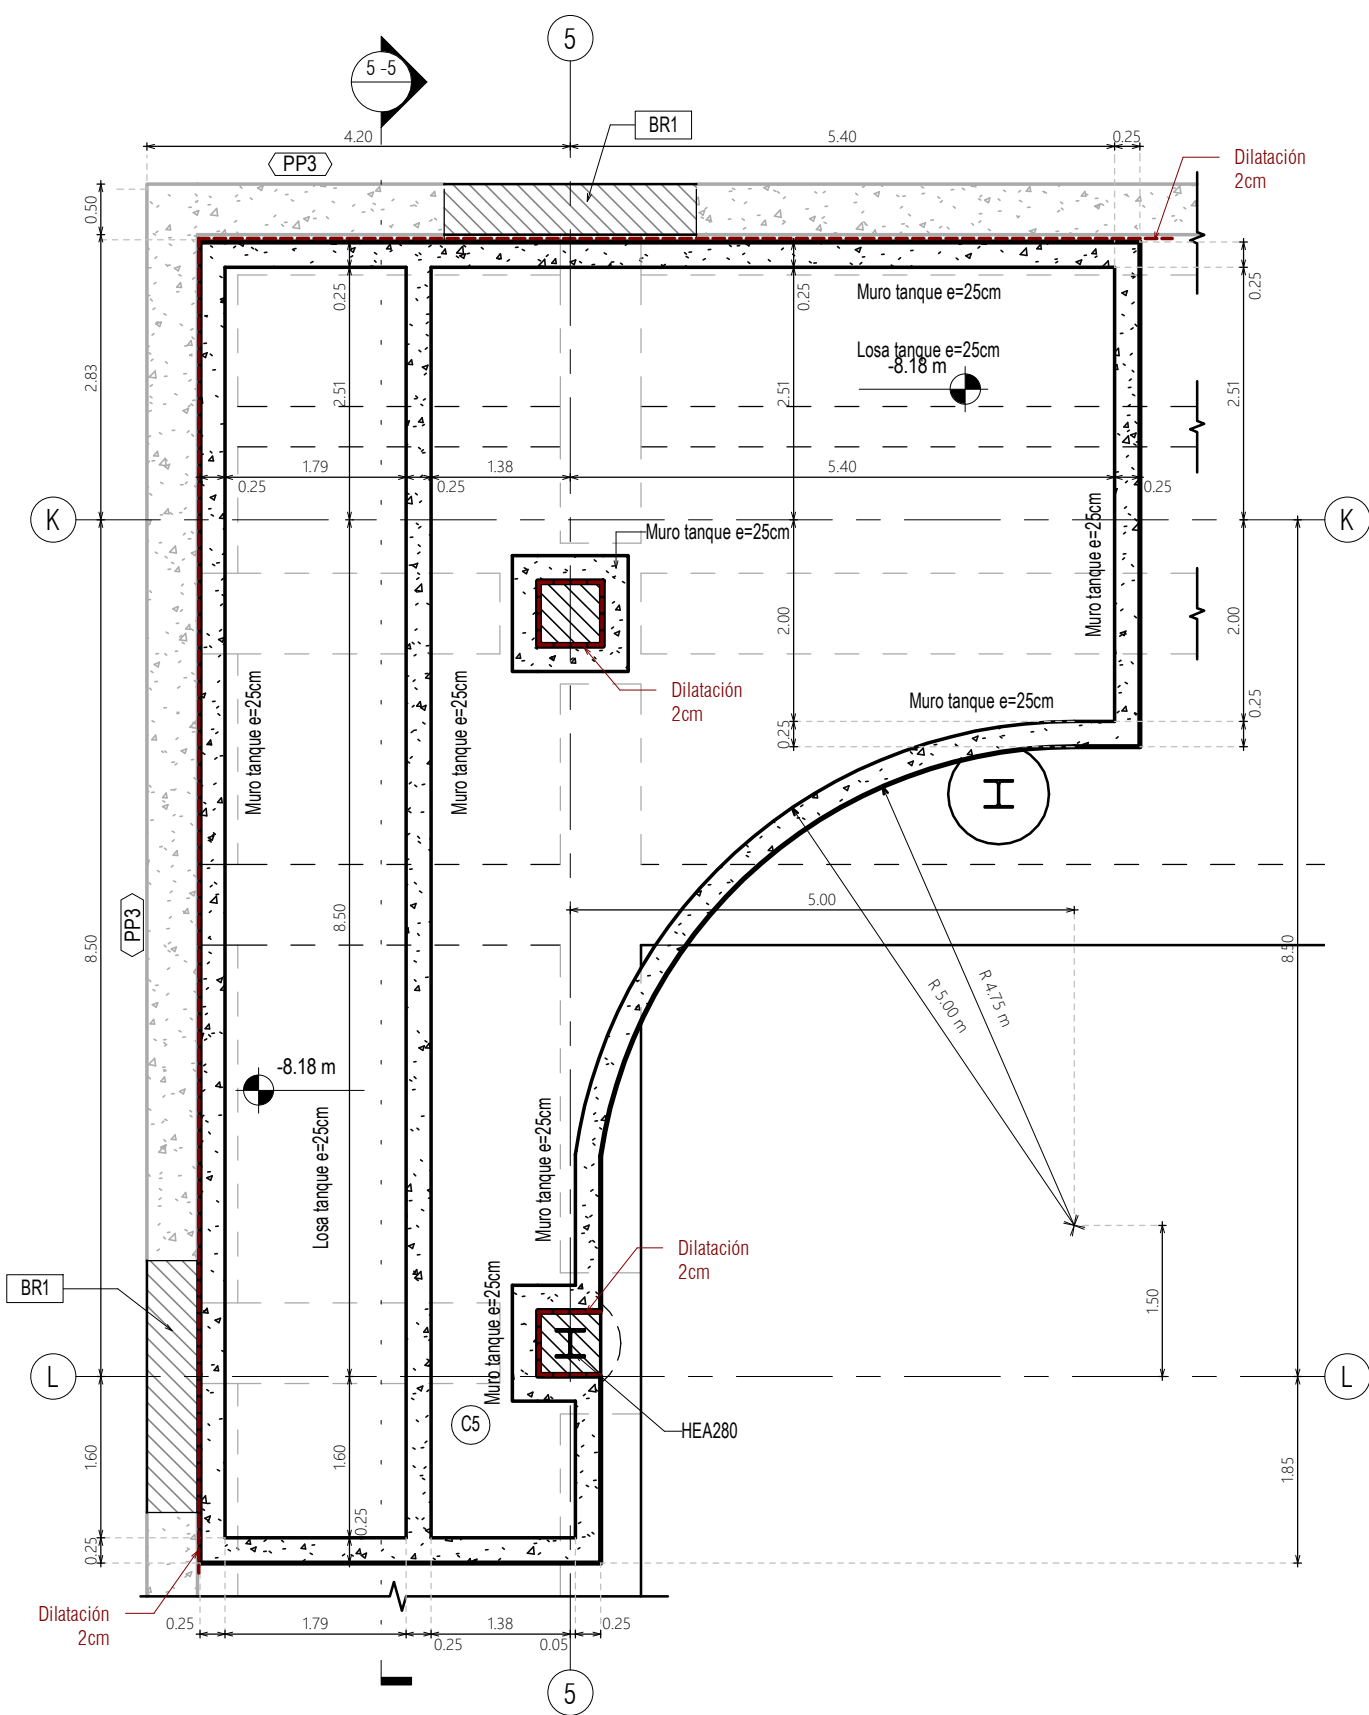


TANQUE 1 - PLANTA
escala 1 : 75

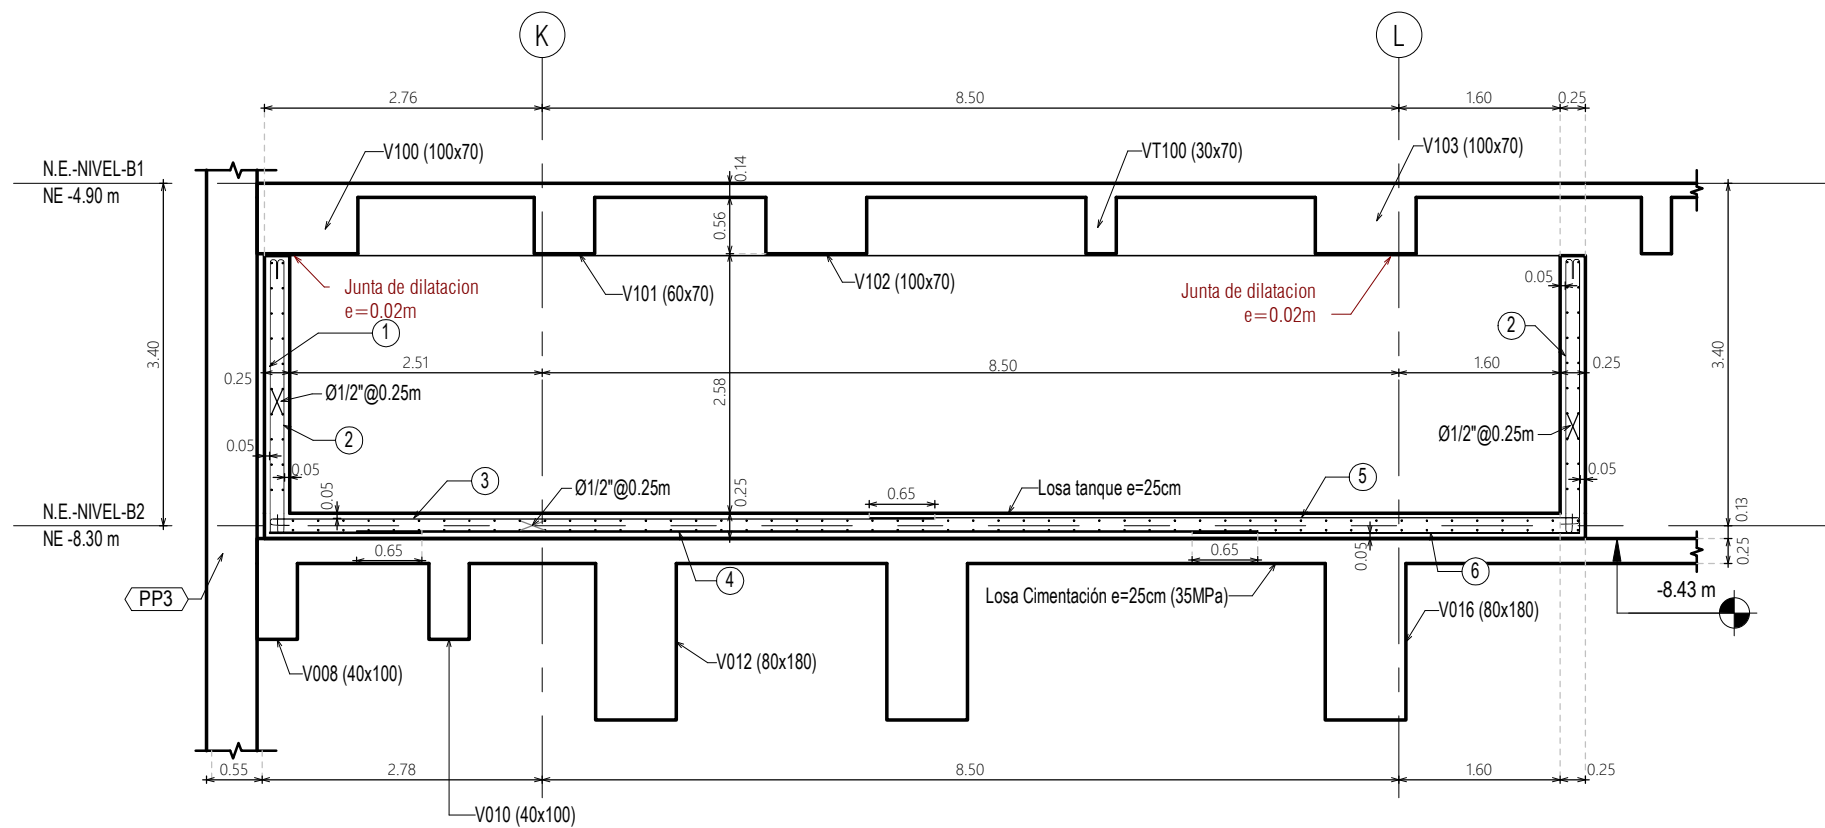


TANQUE 1 - CORTE 5-5
escala 1 : 75

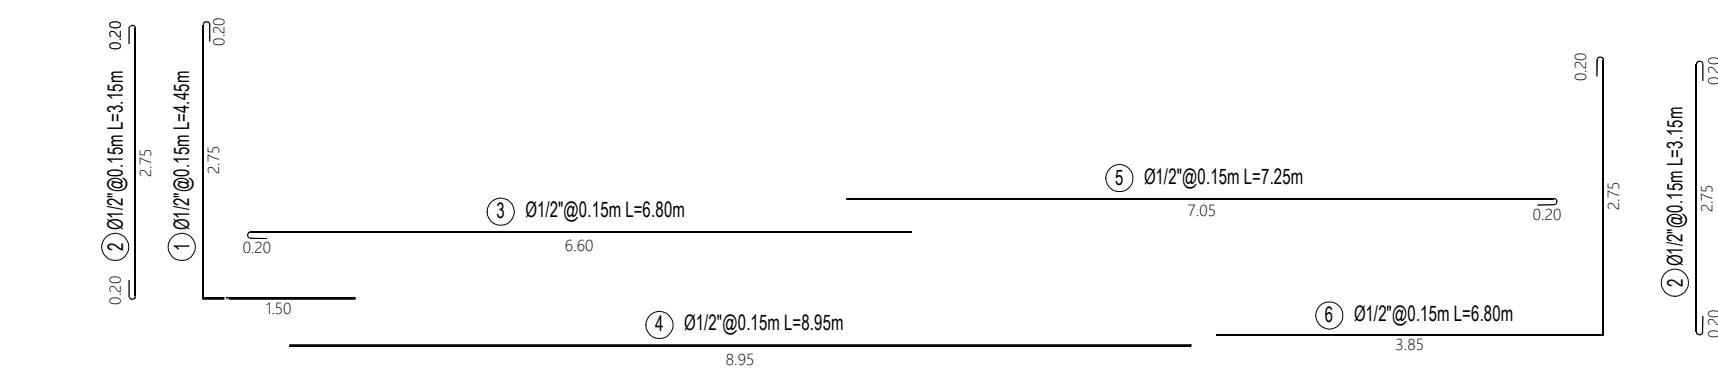


TANQUE 1 - DESPIECE DEL REFUERZO
escala 1 : 75

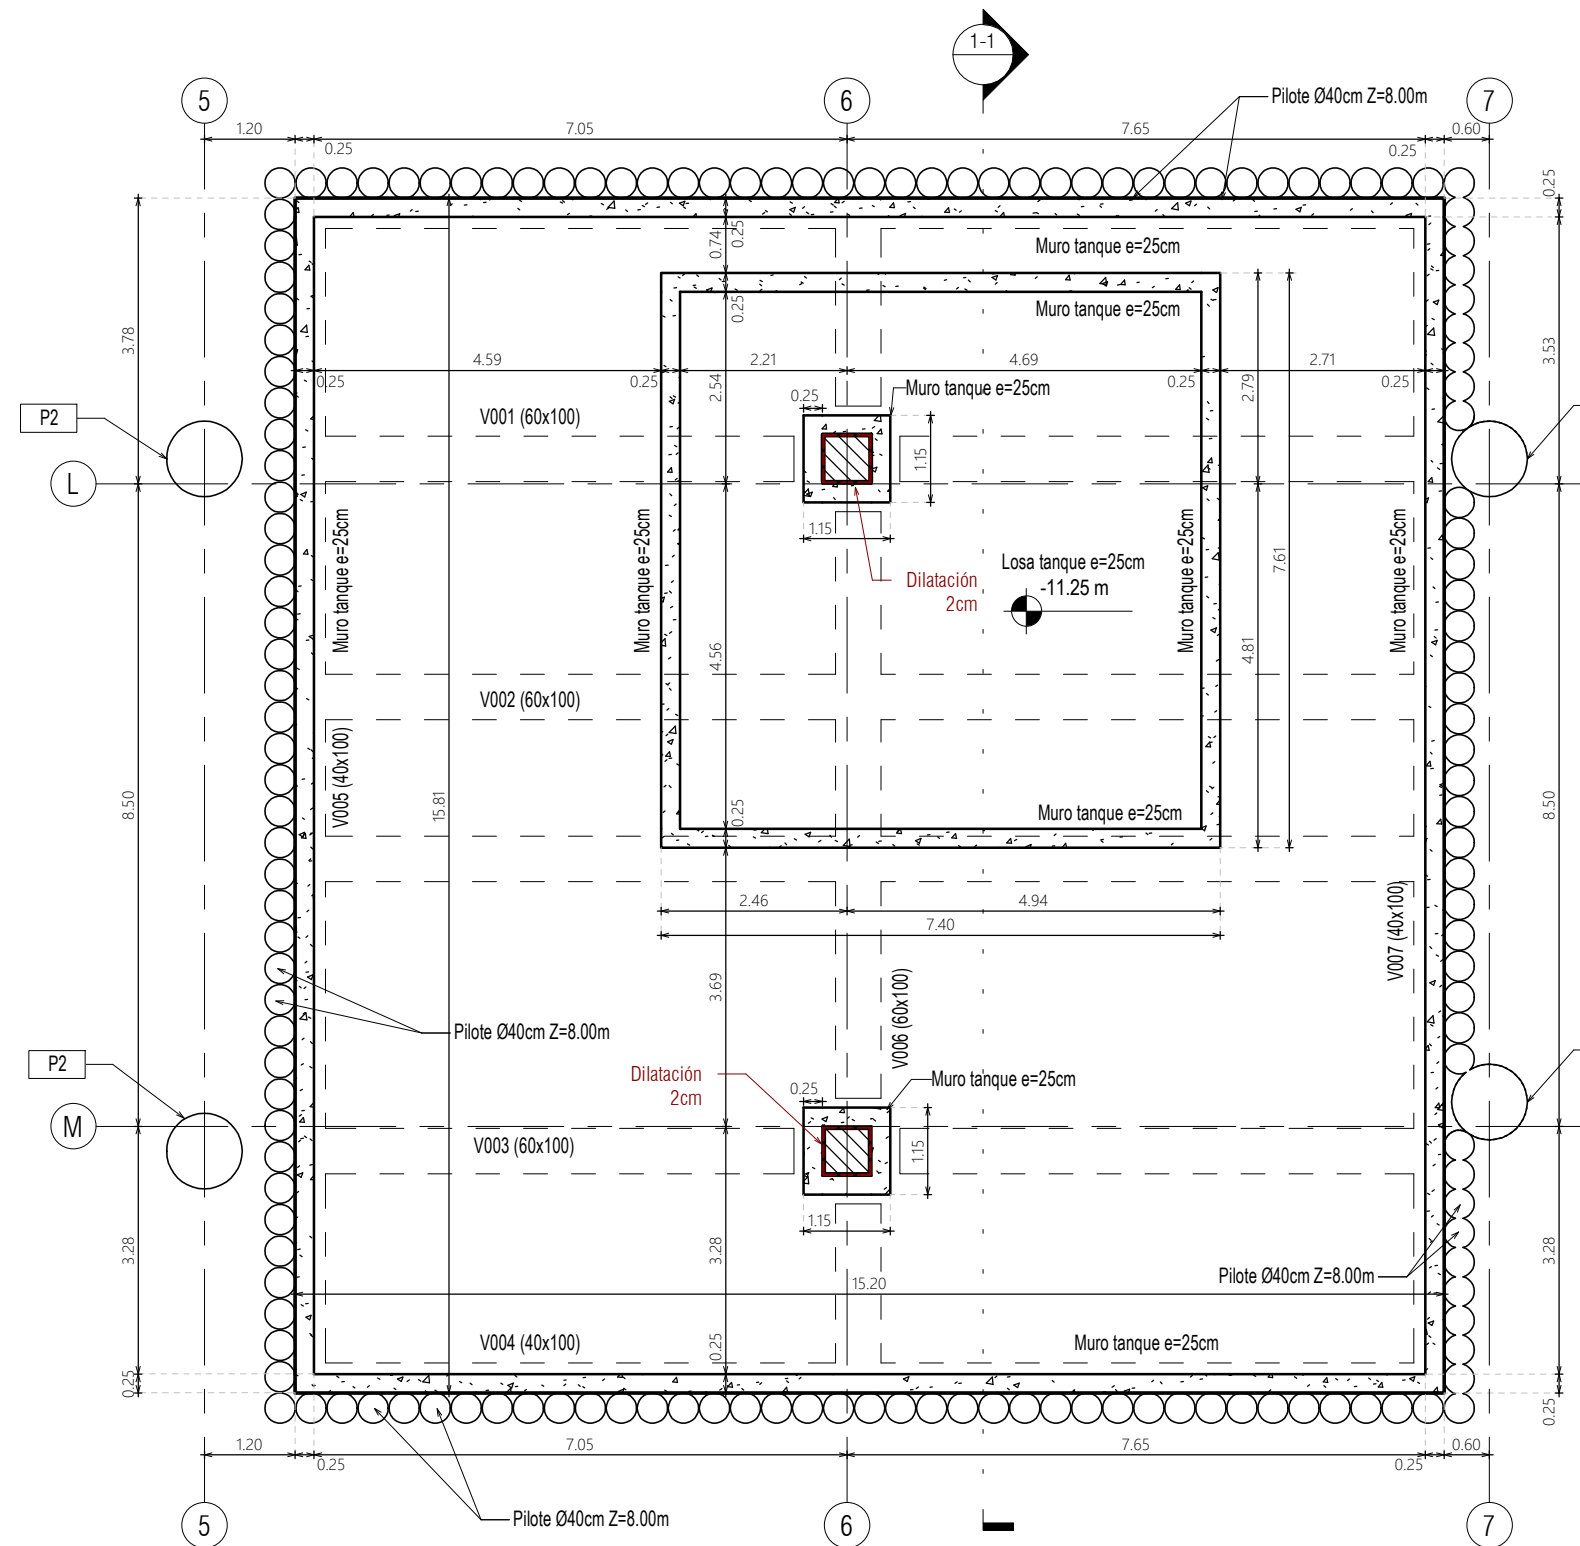


TANQUE 2 - PLANTA
escala 1 : 100

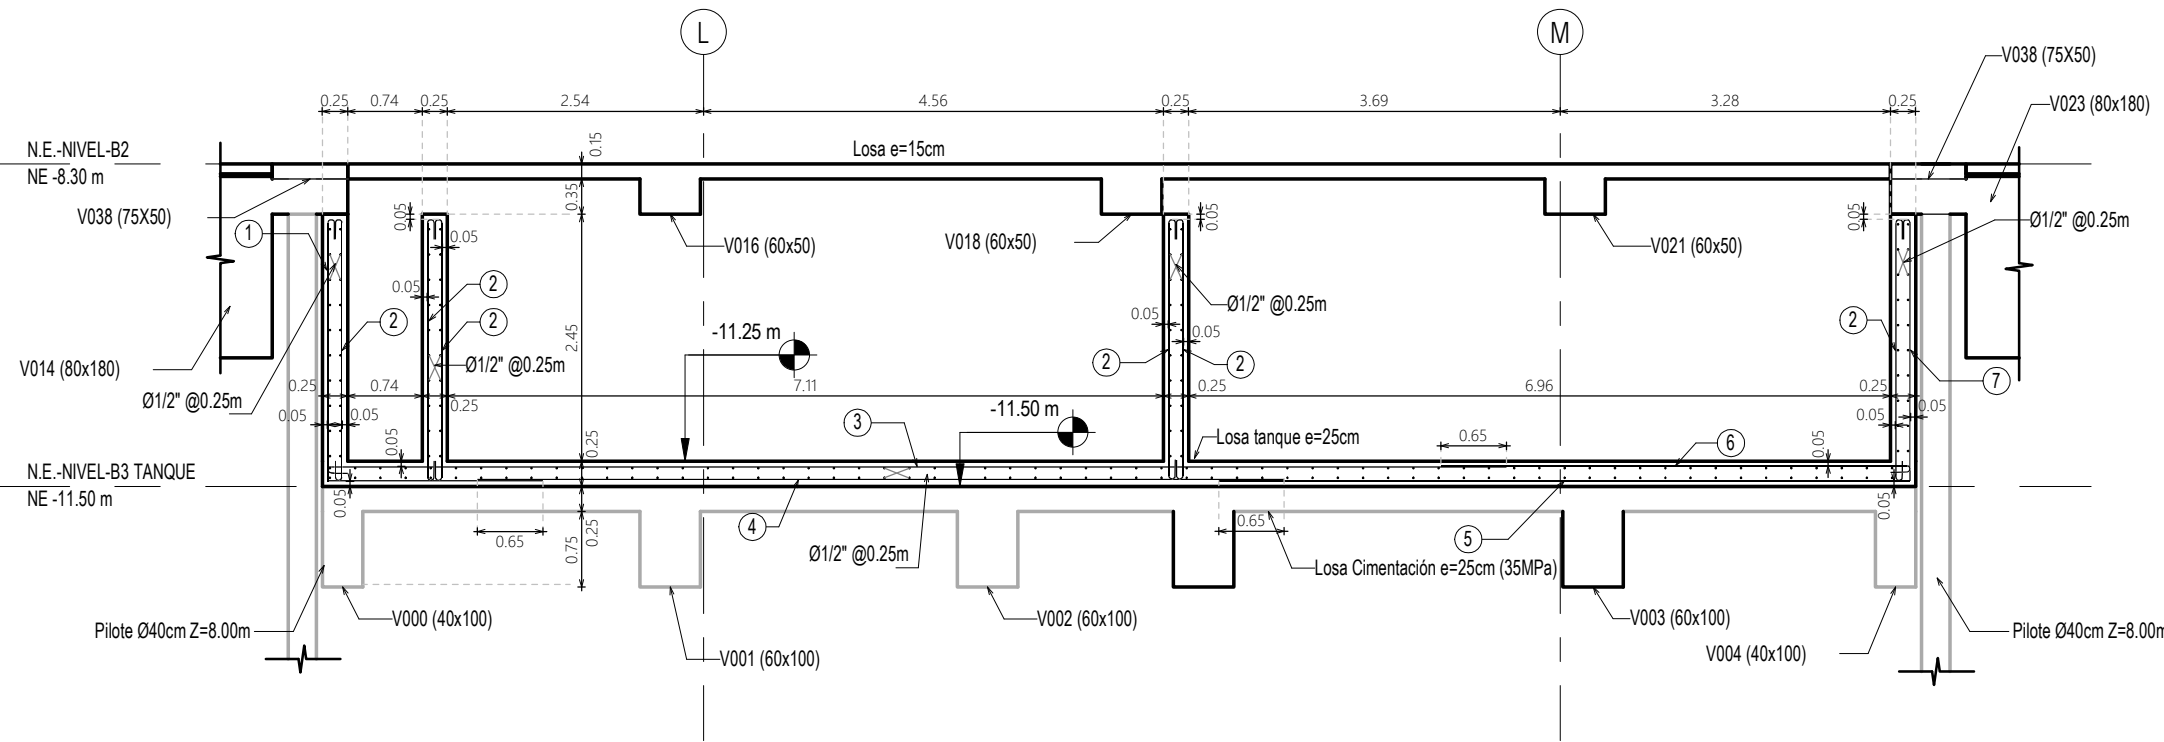


TANQUE 2 CORTE 1-1
escala 1 : 75

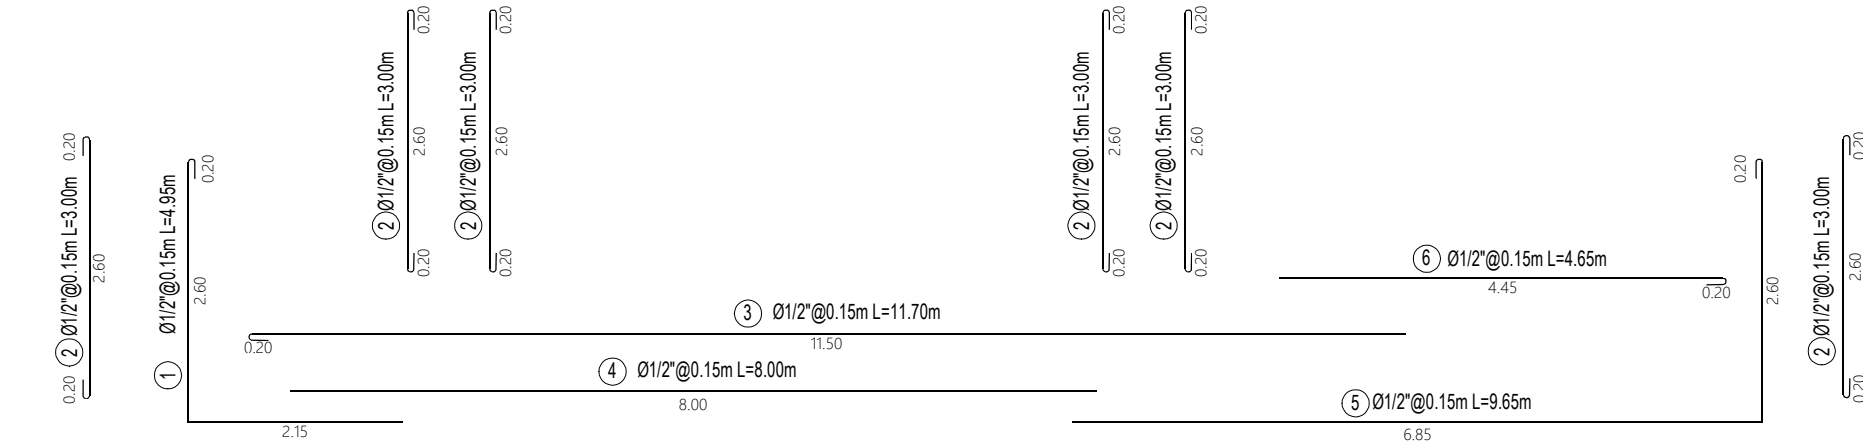


TANQUE 2 - DESPIECE DEL REFUERZO
escala 1 : 75

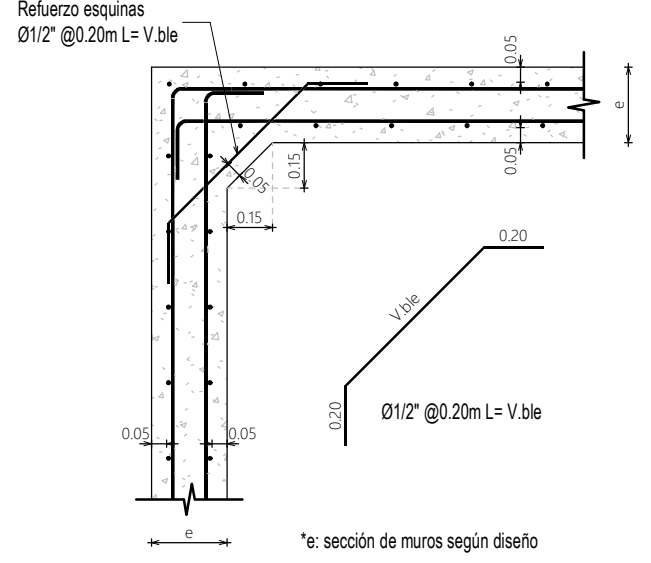


REFUERZO EN ESQUINAS (PLANTA)
escala 1 : 25

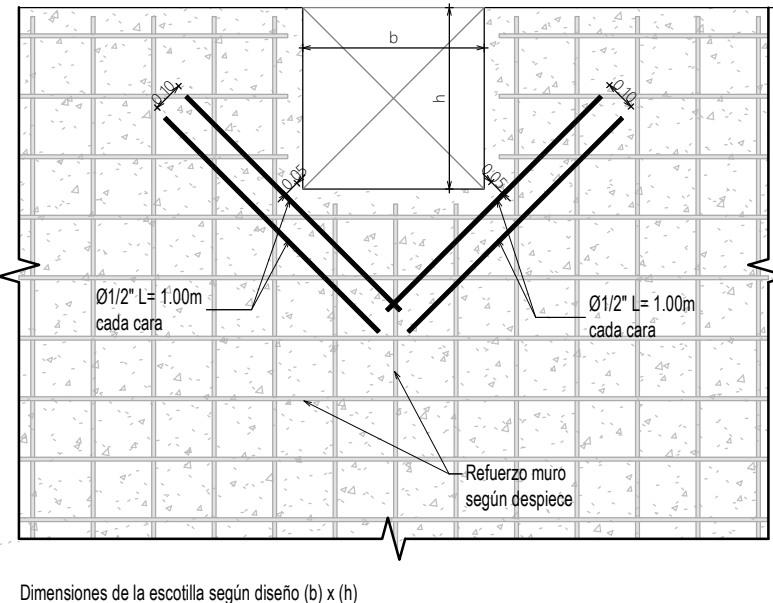


REFUERZO ADICIONAL ESCOTILLA LATERAL
escala 1 : 25

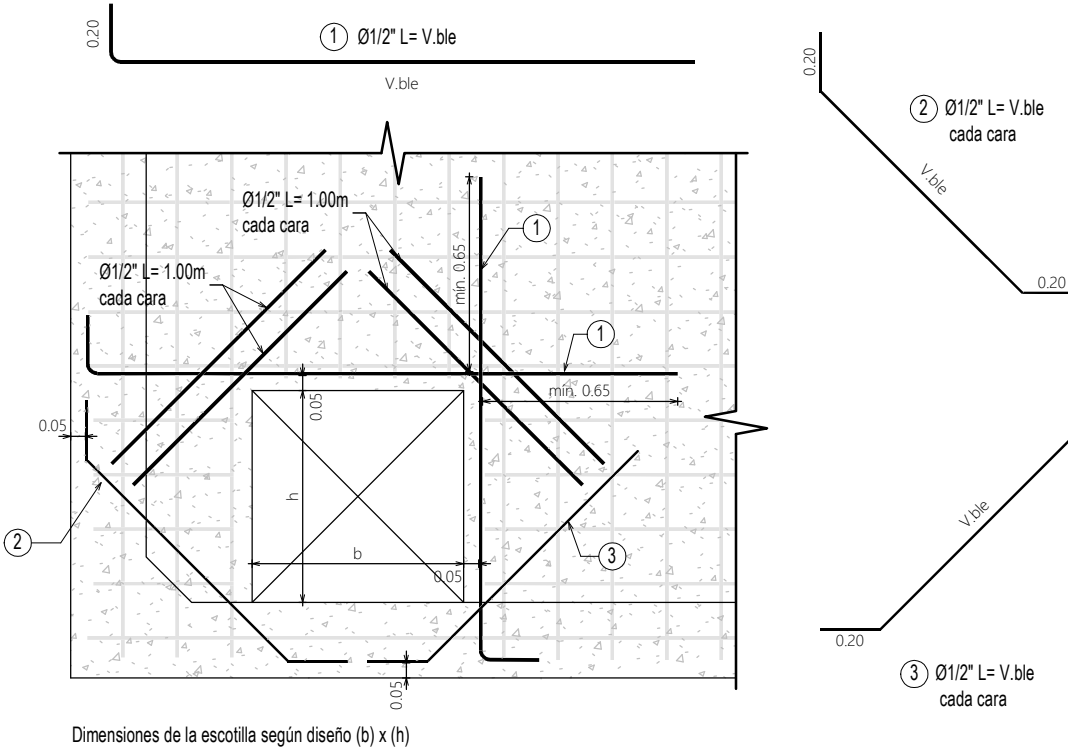


REFUERZO ADICIONAL ESCOTILLA SUPERIOR
escala 1 : 25

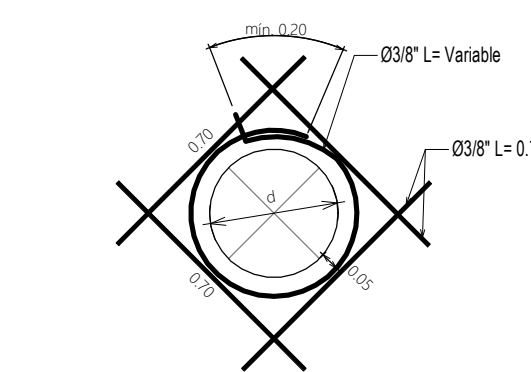


REFUERZO PASES ENTRE 4\"/>

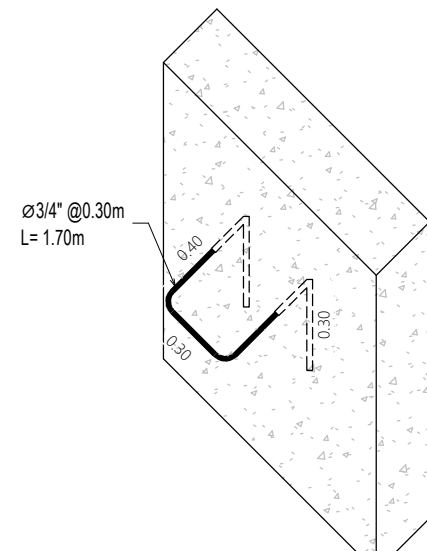


DETALLE ESCALERA ACCESO TANQUE
escala 1 : 25

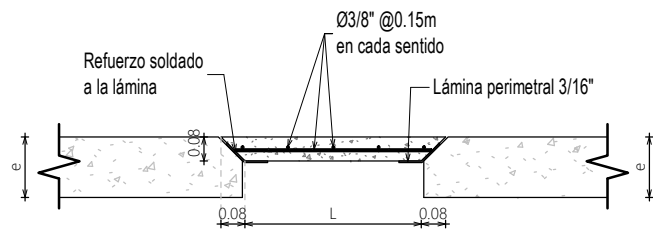


DETALLE TAPA ESCOTILLA ACCESO
escala 1 : 25

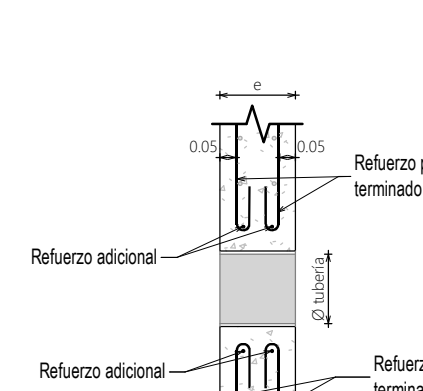


REFUERZO ALREDEDOR PASES
escala 1 : 25

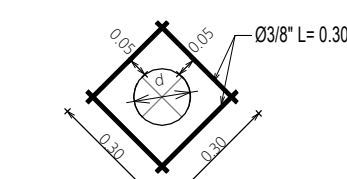


REFUERZO PASES MENORES A 4\"/>

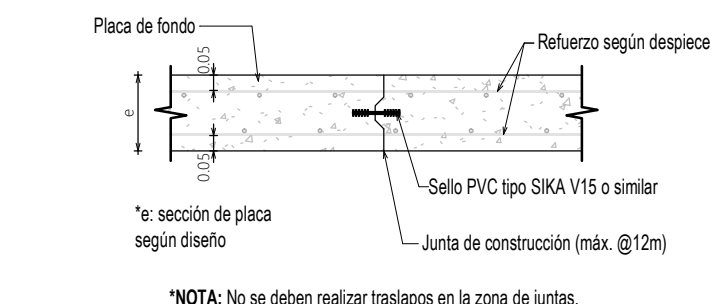

DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCION
escala 1 : 25

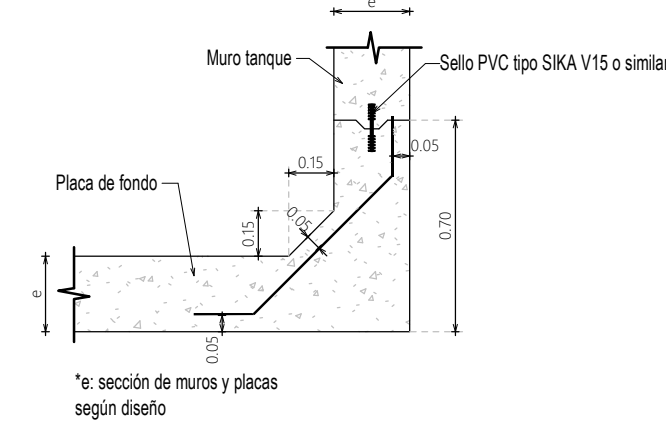

DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCION MUROS
escala 1 : 25

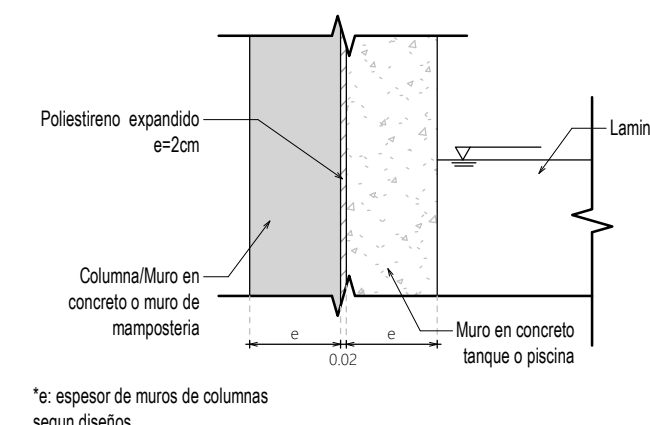

DETALLE DILATACIÓN ENTRE TANQUES Y ESTRUCTURA
escala 1 : 25

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA TANQUES

- La ubicación del tanque y las cotas de cimentación del tanque se deben rectificar con topografía y el diseño hidráulico.
- El recubrimiento mínimo libre para el refuerzo principal será de 5cm.
- Materiales
 - Concreto tanque $f_c = 280\text{Kg/cm}^2$
 - Tamaño máximo agregado 3/4"
 - Relación agua cemento (A/C) < 0.45
 - Contenido mínimo de cemento 330Kg/m^3
 - Concreto pobre $f_c = 140\text{Kg/cm}^2$
 - Acero refuerzo $f_y = 4200\text{Kg/cm}^2$
 - Cinta - Sello PVC tipo Sika V15 o similar
 - Curado continuo durante al menos 7 días.
- Especificaciones técnicas:
 - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
 - ACI 350-06 "Code Requirements for environmental Structures"
- Las dimensiones consignadas en el(los) plano(s) estructural(es) prima sobre las del (de los) plano(s) de referencia.
- La ubicación de pases de tubería se realizará según el plano hidráulico del tanque y la rectificación en sitio de topografía.
- En los casos en los cuales el refuerzo se interrumpe por el paso de las tuberías, se debe adoptar el detalle que corresponda.
- Las juntas constructivas deben tener un lapso mínimo entre vaciados de al menos 48 horas, con el fin de evitar fisuras por retracción de fraguado.
- La placa de fondo debe hacerse de forma continua (a menos que en los planos estructurales se indique lo contrario).

CTIB
Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá - Región

Generadores de
Comunidad y Progreso

Cámara
de Comercio
de Bogotá

BOGOTÁ
Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

ARQUITECTO COORDINADOR
ELEQUIPO MAZZANTI + Gensler

DISÑO ESTRUCTURAL

DISENADOR:
ING. NICOLÁS PARRA GARCÍA
MAT. 25202-62063 QND

INTERVENTORIA

Director de interventoría: Ing. Jorge Iván García Mancilla
Mat. 632021-148063 QND

Versión	Emisión	Descripción
AA	15-06-2023	Ingeniería básica
AB	04-08-2023	Anteproyecto
AC	01-11-2023	Anteproyecto V2 50%
AD	15-12-2023	Anteproyecto V2 100%
DD	13-03-2024	Curaduría V2
DE	10-05-2024	Proyecto final 100%
EF	31-05-2024	Respuestas Obs. 100%
FF	21-06-2024	Entrega final
01	26-07-2024	ENTREGA FINAL

PROYECTO:
CAMPUS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE BOGOTÁ
MAT. No. 500-0025470

FASE
ENTREGA FINAL

PROPOSITO DE EMISION
Curaduría ☐ Coordinación ☐
Revisión ☐ Construcción ☒
Entrega Cliente ☒

ZONIFICACIÓN

Nivel 24
Nivel 23
Nivel 22
Nivel 21
Nivel 20
Nivel 19
Nivel 18
Nivel 17
Nivel 16
Nivel 15
Nivel 14
Nivel 13
Nivel 12
Nivel 11
Nivel 10
Nivel 9
Nivel 8
Nivel 7
Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel B1
Nivel B2

KEY PLAN

Fecha: 26-07-2024

Escala: As indicated

DETALLES DE TANQUES
CTIB_CNI_EST_505_DET_XXX_01

ENTREGA FINAL
APTO PARA CONSTRUCCIÓN

15/08/2024 12:18:22 p.m.

Vobo Ingeniero de Suelos:
Firma: