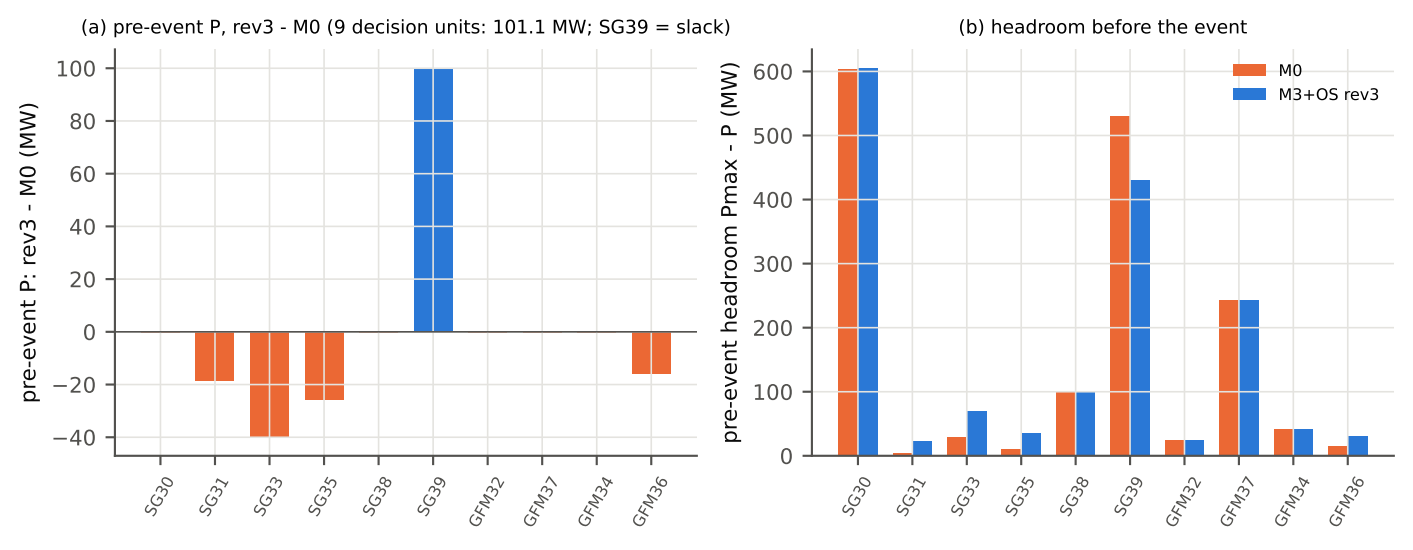
(a) pre-event P, rev3 - M0 (9 decision units: 101.1 MW; SG39 = slack)
pre-event P: rev3 - M0 (MW)
100
80
60
40
20
0
−20
−40
SG30
SG31
SG33
SG35
SG38
SG39
GFM32
GFM37
GFM34
GFM36
(b) headroom before the event
pre-event headroom Pmax - P (MW)
600
500
400
300
200
100
0
M0
M3+OS rev3
SG30
SG31
SG33
SG35
SG38
SG39
GFM32
GFM37
GFM34
GFM36