



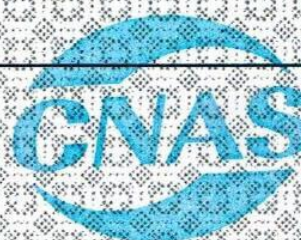

150001282742 (2015)国认监认字(318)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

检验报告

Test Report

No:SL626—230061.

样品名称 共挤塑木地板

委托单位 江苏星和瑞塑木科技有限公司

生产单位 江苏星和瑞塑木科技有限公司

检验类别 普通送样

国家建筑工程材料质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center
for Building and Engineering Materials



150001282742 (2015)国认监认字(318)号

报告编号: SL626-230061.

国家建筑工程材料质量监督检验中心
检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	共挤塑木地板		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	140×23 (mm)		商标	YCH-01
委托单位名称	江苏星和瑞塑木科技有限公司			
生产单位名称	江苏星和瑞塑木科技有限公司			
委托单编号	SL626-230029	送样日期	2023年4月13日	
委托日期	2023年4月13日			
生产日期	2023-3-28	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	1m/20根	
样品状态说明	两面打磨			
检验依据和/或综合判定原则	GB/T24508-2009《木塑地板》			
检验日期	2023年4月20日~2023年5月26日			
检验结论	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标判定为第2页所检项目合格。 <div>检验机构 (盖章) 签发日期: 2023年5月28日</div>			
委托单位通讯资料	地址	江苏省宜兴市徐舍镇徐丰路8号		
	邮政编码	214241	电话	15250828800
备注	1、未经本检验机构同意, 不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。 3、本机构不负责委托单位所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。 4、送样检测结果仅对来样负责。			

批准:

郭青

审核:

王韵

编制:

苏宇

国家建筑工程材料质量监督检验中心
检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总				
序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
1	弯曲破坏载荷, N	≥2500	3482	合格
2	吸水尺寸变化率-长度方向, %	≤0.3	0.1	合格
3	吸水尺寸变化率-宽度方向, %	≤0.4	0.1	合格
4	吸水尺寸变化率-厚度方向, %	≤0.5	0.1	合格
5	加热尺寸变化率, %	正面、背面±1.0 两面尺寸变化率之差≤0.5	正面: -0.1、背面: -0.1 两面尺寸变化率之差: 0	合格
6	耐冷热循环-表面外观	无龟裂、无鼓泡	无龟裂、无鼓泡	合格
7	耐冷热循环-尺寸变化, mm	≤0.5	0.1	合格
8	抗冻融性-弯曲破坏载荷保留率, %	≥80	90	合格
9	抗滑值	≥35	49	合格
10	常温落球冲击, mm	凹坑直径≤12	10	合格
11	表面耐磨, g/100r	≤0.15	0.09	合格
12	耐光色牢度, 级	≥4	4	合格
	(以下空白)			
说 明	1、该样品对应样品编号为：SL626-230029-1。 2、应委托单位要求，序号1~12项按GB/T 24508-2009《木塑地板》进行非全性能检测并判定。 3、委托单位确认试样为公共场所用地板，细齿面作为正面。			