



221201280606

淮北市建设工程质量检测中心有限公司

土工击实试验报告

HBJZ-BG-200



工程编号: 230072


第1页 共1页

委托单位	银邦（安徽）新能源科技有限公司	报告编号	2024-027-00097
工程名称	银邦年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目	委托日期	2024年09月06日
工程部位	压延车间地坪	检测日期	2024年09月06日~2024年09月08日
样品种类	4%灰土 粒径小于20mm的土	报告日期	2024年09月08日
击实类型	重型击实	检测类别	见证取样
样品状态	原状土、无杂物	见证人	王浩
见证单位	安徽恒正建设工程项目管理有限公司		

试验内容

试样编号	1	2	3	4	5	6
含水率 (%)	12.4	14.2	16.4	18.5	20.5	/
干密度 (g/cm³)	1.66	1.71	1.74	1.69	1.63	/

含水率与干密度关系曲线

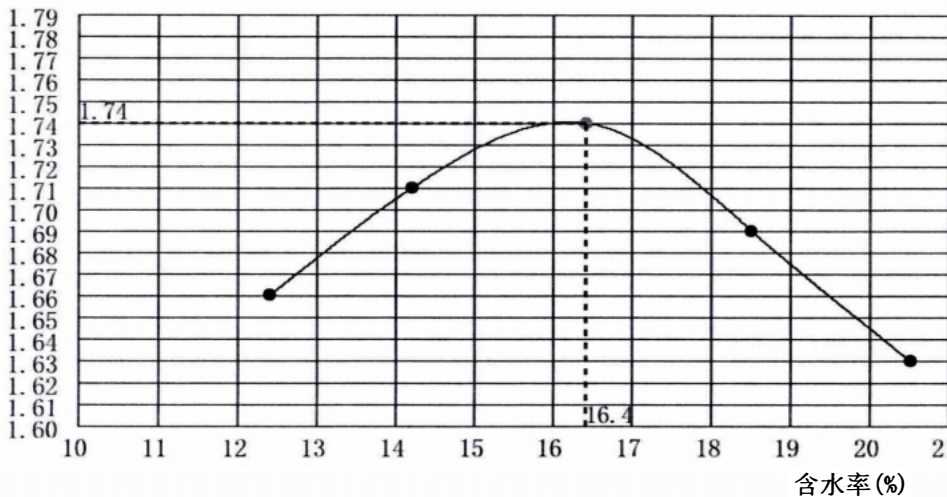

执行标准	《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008
检测设备	数控标准电动击实仪/HZJC-SB-060 电子天平/HZJC-SB-212 电子天平/HZJC-SB-213 电热鼓风干燥箱 / IZJC-SB-202 电子天平/HZJC-SB-223
检验结论	该试样经试验最优含水率为16.4%，最大干密度为1.74g/cm³。
备注	(1) 报告未加盖本公司检验检测专用章、人员签字不全、复印件未重新加盖章，均为无效报告；(2) 检验结果仅对所接收/样本样品本次检验有效；(3) 如对本报告结果有异议，请于收到报告十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。

主检: 陈玉如 审核: 孟祥俊 批准: 陈峰 检测单位(盖章)