

국립환경과학원 시설운영 관리규정

제정 2020.06.15. 국립환경과학원 예규 제791호

개정 2025.02.25. 국립환경과학원 예규 제885호

개정 2026.07.27. 국립환경과학원 예규 제913호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 예규는 국립환경과학원(이하 "과학원"이라 한다) 시설운영과 안전관리에 필요한 사항을 정하고 기능별 임무를 개략적으로 명시·지정함으로써 인적·물적인 사고 또는 재해를 미연에 방지하고, 직원의 생명보호, 쾌적한 근무환경 조성 및 과학원 재산의 유지·보전을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 예규에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "시설운영"이란 과학원의 건축물 내·외부, 시설물, 공작물과 이와 관련된 건축설비, 전기설비, 기계설비, 통신설비, 방재·방범 설비, 하·폐수 설비 등 부속물에 대한 청소·미화, 조정관리, 운전, 수리, 안전관리, 일상점검, 소모품 교체 등 관리업무 일체를 말한다.
2. "안전관리"란 과학원의 전기·기계설비 사고, 화재사고, 가스·화학물질 누출 사고 등으로부터 인명 및 재산상의 피해를 예방할 수 있는 시설운영과 관련된 모든 조치를 말한다.
3. "안전관리자"란 과학원 전기설비, 기계설비, 가스설비, 소방설비 등의 안전한 관리·운전을 위해 다른 법률이 규정하는 바에 따라 선임된 근무자를 말한다.
4. "시설근무자"란 [별표 1]의 조직 체계도 상의 시설소장, 전기선임, 기계선임, 하·폐수선임, 전기 주간근무자, 통신 주간근무자, 기계 주간근

무자, 건축 주간근무자, 방재 교대근무자, 기계 교대근무자, 독성동 교대근무자를 통틀어 지칭한다.

5. "조경근무자"란 [별표 1]의 조직 체계도 상의 조경소장 등 조경 근무자를 말한다.
6. "청소·미화근무자"란 [별표 1]의 조직 체계도 상의 청소·미화 소장 등 청소·미화 근무자를 말한다.
7. "방호근무자"란 [별표 1]의 조직 체계도 상의 방호근무자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 예규는 과학원 및 종합환경연구단지(이하 "단지"라 한다) 운영에 대하여 적용하며, 관련법령이나 기후에너지환경부 규정에 특별히 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 예규에서 정하는 바에 따른다.

제2장 운영체계 및 안전관리

제4조(조직 및 책무) ① 시설운영 안전관리 조직체계도는 [별표 1]과 같다.

② 연구지원과장은 시설운영의 효율성을 도모하고 안전관리를 강화하기 위하여 이 예규에서 정한 사항에 따라 철저히 확인·감독하여야 하며, 근무자가 보완이 필요하다고 요구한 경우에는 가능한 빠른 시일내 필요한 조치들을 하여야 한다.

③ 소장은 각 분야별 시설운영 및 안전관리에 책임을 지고, 시설이 정상적으로 운영되도록 유지관리 하여야 하며, 해당분야 근무자는 시설안전 확보를 위한 소장의 지시에 따라야 한다.

제5조(안전관리자의 선임) ① 국립환경과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 안전관리자를 [별표 2]의 법적근거에 적합한 자로 선임 하여야 한다.

② 원장은 제1항에 따라 안전관리자를 선임 또는 해임하는 경우에는 관계법령에 따라 해당기관에 신고하여야 한다.

제6조(안전사고 예방 등) ① 근무자는 시설운영과 관련된 작업시 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 작업하여야 한다.

- ② 안전관리자는 안전장구의 성능이 적정하게 유지될 수 있도록 외관점검 등 자체 점검을 실시하여야 하며, 별지 제1호서식의 안전장구 관리점검 일지에 따라 그 결과를 작성하여 보고하여야 한다.
- ③ 근무자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.
- ④ 연구지원과장은 근무자의 안전사고 예방 및 원활한 작업을 위해 매년 피복을 지원할 수 있으며, 지원을 위한 예산확보에 노력하여야 한다.

제7조(사고대응 조치) ① 근무자는 화재·폭발·침수 등 재해로 인한 피해 및 작업 중 부상 등 인명피해가 발생한 경우에는 [별표 1]의 조직 체계도 및 비상연락망 체계와 연계하여 신속하게 보고·처리하여야 한다.

② 시설근무자는 전기설비의 정전·복전 등 사고 발생 시 [별표 3]의 대응 매뉴얼에 따라야 하며, 별지 제2호서식의 중대한 전기사고의 통보(상보)를 작성하여 연구지원과장에게 보고하여야 한다. 다만, 긴급한 사항인 경우 유·무선으로 우선 보고하여야 한다.

제8조(위험표시) 안전관리자는 수배전실 등 고압전기 설비와 보일러 설비가 설치되어 있는 장소로서 위험하다고 인정되는 곳에는 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 하여야 한다.

제9조(출입제한 및 예방조치) ① 안전관리자는 수전·변전·배전 시설, 비상발전기, 보일러 설비 등이 설치되어 있는 구역에는 관계자 외의 무단출입을 제한하여야 한다.

② 안전관리자는 출입제한 구역 내에서 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하여 항상 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 점검·관리하여야 한다.

제3장 시설관리

제10조(시설관리) ① 시설소장은 과학원 시설물의 전반적인 관리·운영을

담당하며, 효율적인 시설관리를 위해 인력 및 시설의 운용에 관한 사항을 담당 공무원에게 요청할 수 있다.

② [별표 1]에 따른 각 분야별 시설근무자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 전기설비 관리 : 전력설비, 조명설비, 발전설비, 기타 전기설비와 관련된 운영 및 유지보수와 일상점검 등 일체
2. 기계설비 관리 : 열원설비, 열원이송설비, 냉·난방설비, 소방설비, 위험물저장설비, 위생설비, 가스설비, 기타 기계설비와 관련된 운영 및 유지보수와 일상점검 등 일체
3. 통신설비 관리 : 통신장비, 교환기, 전화기, 기타 통신설비와 관련된 운영 및 유지보수와 일상점검 등 일체
4. 건축설비 관리 : 건축물 및 도로, 우수로, 오·폐수관로, 기타 토목·건축물과 관련된 유지보수와 일상점검 등 일체
5. 하·폐수 관리 : 발생한 하·폐수가 처리시설에 유입되도록 하고 폐시약·폐기물(일반·지정·의료) 관리 등을 관계법령에 따라 적법하게 처리하는 등 일체
6. 방재 관리 : CCTV, 화재수신기, 소화전, 소화기, 기타 방재설비와 관련된 운영, 유지보수 및 화재예방 등 방재점검, 소방설비 계획 점검 등 일체

제11조(시설운영 및 일상점검) ① 시설근무자는 맡은 시설을 정상적으로 운영하여야 한다.

② 시설근무자가 각 분야별로 점검·작성하고 보고하여야 하는 주요 점검사항은 [별표 4]와 같다.

③ 시설소장은 제2항에 따른 점검 결과가 설비기술기준에 적합하지 않을 때에는 부적합 설비의 수리·개조·보수 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 수리·교환 등 특이사항은 별도로 연구지원과장에게 보고하여야 한다.

④ 연구지원과장은 제3항의 조치가 취해지기 전에 설비의 운용으로 인한 안전이 우려되는 경우 설비의 사용을 일시정지하거나 제한할 수 있다.

제12조(법적 안전점검 등) ① 제5조에 따른 분야별 안전관리자 등 시설 근무자는 다른 법에서 규정하고 있는 점검·검사·진단 등 의무사항을 [별표 5]에 따라 실시하여야 한다.

② 제1항에 따라 실시한 점검·검사·진단 결과는 별지 제3호서식 내지 별지 제15호서식에 따라 작성하여 연구지원과장에게 보고하여야 한다.

③ 제2항에 따라 작성한 서류는 관계법령의 보존기간을 따르고 별도 규정이 없는 경우에는 3년간 보존하여야 한다.

④ 연구지원과장은 필요한 경우 정밀 진단장비와 인력을 보유한 외부 전문기관 또는 진단업체에 의뢰하여 정밀점검을 대체할 수 있다.

제13조(CCTV 관리) ① CCTV는 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우에 한해서만 설치·운영하며, 목욕실, 화장실, 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 설치·운영하여서는 아니 된다.

② CCTV 담당자는 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여 과학원 홈페이지에 공개하여야 한다.

③ CCTV 담당자는 분기에 1회 별지 제16호서식의 CCTV 점검현황 및 별지 제17호서식의 CCTV 취급 관리대장에 따라 기록·보존하여야 한다.

④ CCTV 담당자는 매월 별지 제18호서식의 개인영상정보 관리대장에 따라 기록하고, 파기 조치를 하여야 한다.

제14조(계측장비 교정 등) 시설근무자는 설비의 유지·관리를 위해 [별표 6]에 따라 계측장비의 주기적인 점검을 실시하고 필요시 교정하여야 한다.

제15조(용역관리) ① 시설 담당 공무원은 시설물 중 직접관리가 어려운 시설에 대해서는 전문 업체와 용역계약을 체결할 수 있다.

② 용역계약을 체결한 자가 시설물 유지관리 및 보수 등을 위해 과학원에 출입하려는 경우에는 [별표 1]의 조직 체계도 상의 시설 계장에게 보

고한 후 필요한 작업을 실시하여야 한다.

③ 제1항에 따라 용역을 체결한 담당 공무원은 계약사항을 수시 점검하여 미흡하거나 보완이 필요한 사항은 즉시 시정 조치하여야 한다.

제4장 조경관리 및 청소·미화 관리

제16조(조경관리) ① 조경소장은 과학원 정원 및 조경시설물의 전반적인 관리·운영을 담당하며, 효율적인 조경관리를 위해 인력 및 시설의 운용에 관한 사항을 담당 공무원에게 요청할 수 있다.

② 조경근무자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 단지 내 식재의 예초·제초, 병충해 방지, 전정·전지 작업
2. 단지 내 분수 및 연못의 청결 유지
3. 단지 내 제설작업
4. 인적·물적 피해를 유발할 수 있는 위험 수목 제거 등

제17조(청소·미화 관리) ① 청소·미화소장은 과학원 건물 및 단지 내의 전반적인 청소·미화를 담당하며, 효율적인 청소·미화를 위해 인력 및 시설의 운용에 관한 사항을 담당 공무원에게 요청할 수 있다.

② 청소·미화근무자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 과학원 건물 내부의 청소 및 청결 유지
2. 단지 외곽 청소, 낙엽제거 및 제설작업
3. 쓰레기 재활용 분리 작업 및 분리수거장 청소·청결 유지 등

③ 청소·미화소장은 담당 공무원의 지휘를 받아 담당구역별 청소·미화근무자를 지정·배치하며, 필요시 주기적으로 근무자별 담당구역을 변경할 수 있다.

제18조(업무일지 작성) 조경소장 및 청소·미화소장은 실시한 업무를 매일 별지 제19호서식의 청소조경 업무일지에 따라 작성하여 담당 공무원에게 보고하여야 한다.

제19조(출·퇴근 시간) 조정근무자 및 청소·미화근무자는 공무원 출근시간보다 3시간 전에 출근하여 업무를 시작하고 특별한 사유가 없는 한 3시간 전에 퇴근할 수 있다. 다만, 연구지원과장은 효율적 시설관리를 위해 업무시간을 필요에 따라 조정할 수 있다.

제5장 방호관리

제20조(방호관리) 방호근무자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 청사 출입자에 대한 확인 및 청사 순찰
2. 청사 방호 및 보안관리 상태 점검
3. 청사 내부 및 정문에서 방문객 안내
4. 청사 차량출입 통제 및 주차관리
5. 기타 단지 안전 및 질서유지를 위한 사항

제21조(근무장소) ① 연구지원과장은 과학원 여건을 고려하여 방호근무자의 근무장소를 지정하여 운영할 수 있다.

② 제1항에 따라 방호근무자들이 근무하여야 할 장소는 다음 각 호와 같으며, 근무자별 근무일자, 시간, 장소는 근무명령서로 정한다.

1. 본관 안내데스크
2. 정문 1차 출입문
3. 기타 연구지원과장이 지정한 장소

제22조(순찰) 방호근무자는 방화·방범 등 안전관리를 위해 일일 2회 이상 점검 순찰을 실시하여야 하며, 별지 제20호서식의 순찰일지를 작성하여 담당 주무관에게 보고하여야 한다.

제23조(방문자 안내) ① 방문자 중 용무 또는 신분이 불분명한자는 출입을 제한한다.

② 방문객을 맞이할 때 친절하게 안내하고, 신분증에 의한 신분확인

방문목적 등을 검문 후 통과여부를 판단한다.

③ 방호근무자는 일일 방문자 현황 등을 별지 제21호서식의 방문자 출입 관리대장을 작성하여 퇴근 시 서무 계장에게 보고한다.


제24조(준수사항) ① 방호근무자는 근무 중 규정된 복장을 착용하여야 하며 용모를 단정히 하고 품위를 유지하여야 한다.

② 방호근무자는 [별표 7]의 근무수칙을 준수하여야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

시설운영 안전관리 조직 체계도

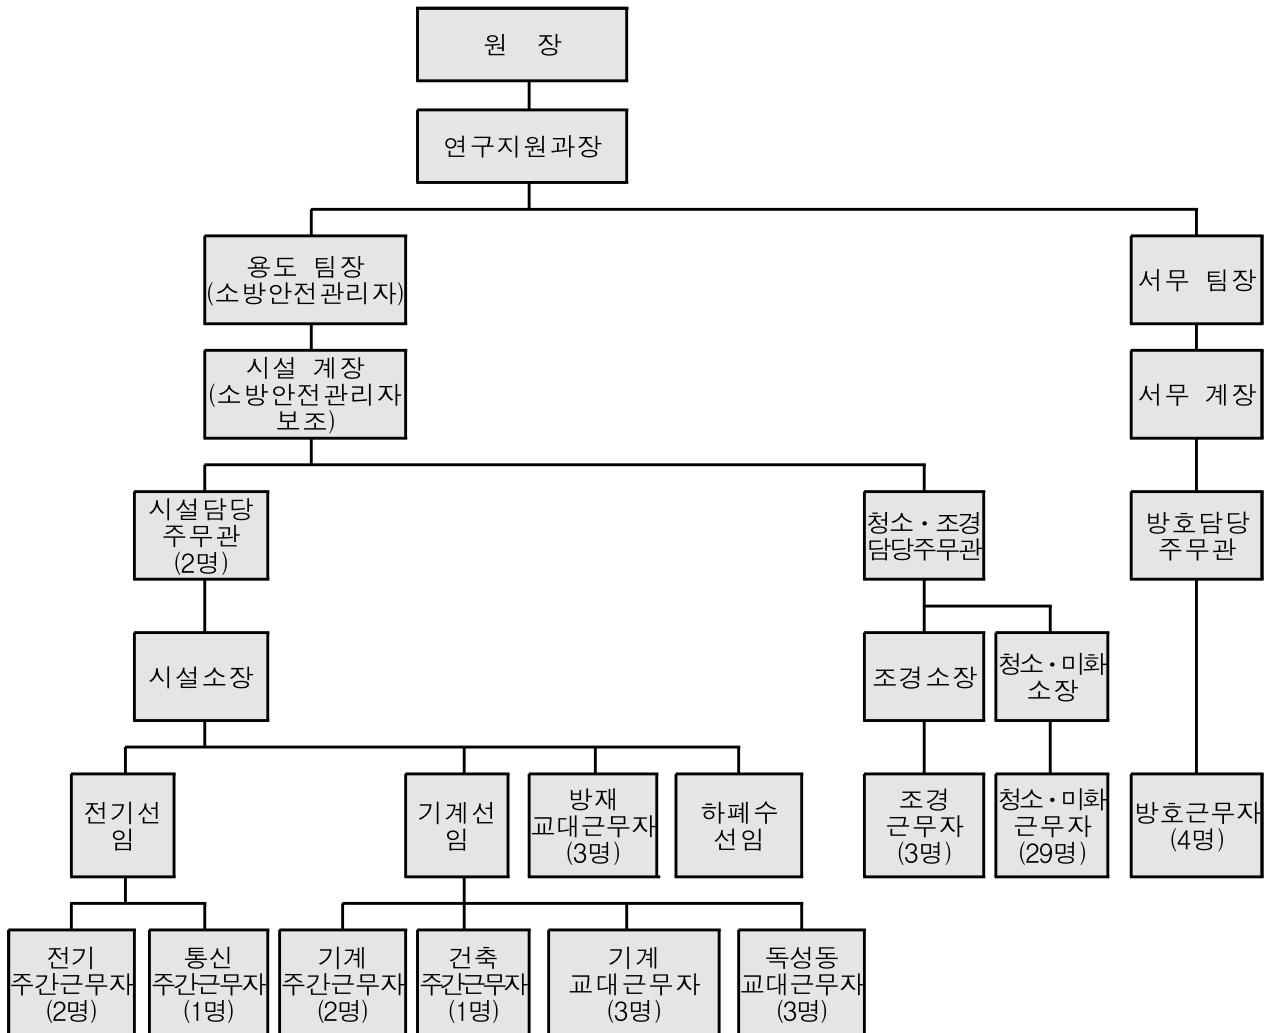

설비관련 유관기관

기 관 명	비상연락망
인천광역시 서구청	032-560-4110
인천광역시 검암 119안전센터	032-568-7119
한국전력공사	(032)-123
한국전기안전공사	032-290-7000
한국가스안전공사	032-435-1525
한국에너지공단	052-920-0114

※ 설비 안전관리 조직 및 유관기관 연락처는 종사자가 근무하는 사무실에 게시하여 비상연락이 상시 유지 될 수 있도록 관리한다.

안전관리자 선임 법적근거

구분	시설명	선임 법적근거	선임 설비 기준 (과학원 시설현황)	선임자격 (과학원 선임현황)
1	보일러	에너지이용 합리화법 제40조 제2항 같은 법 시행규칙 제31조 제26제1항[별표 3의9]	용량 10t/h 이하 (10톤2대, 2.5톤2대)	에너지관리기능장&에너지관리기사&에너지관리산업기사&에너지관리기능사 구역당1명 (에너지관리기능사 2명)
2	냉동기	고압가스안전관리법 제15조제1항 같은 법 시행규칙 제27조제2항[별표 3]	냉동제조 시설 등 (700RT 3대, 450RT 2대)	공조냉동기계기능사 or 냉동시설안전관리자 (해당사항 없음)
3	전기	전기사업법 제73조제1항 같은 법 시행규칙 제40조제2항[별표 12]	수전설비 전압 10만V 미만으로 전기용량 5천~1만kW (11,500Kw)	안전관리자(전기분야 자격으로 2년 이상 실무) 1명, 보조(기능사 이상 또는 5년 이상 실무) 2명 (안전관리자:1명, 보조2명)
4	가스	도시가스사업법 제29조제1항 같은 법 시행령 제15조제3항[별표 1]	특정가스사용시설 월 4천 m ³ 이상 (200,857 m ³)	안전관리책임자(가스기능사 이상 자격 또는 교육이수자):1명 (가스사용시설안전관리자 1명)
5	폐수	물환경보전법 제47조제1항 같은 법 시행령 제59조제2항[별표 17]	제5종 사업장 (3종에 준하는 사업기준)	환경기술인(수질환경산업기사, 기능사 또는 3년 이상 실무):1명 (환경기술인 1명)
6	소방	공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조제1항	공공기관 (일반 소방안전관리대상물)	소방안전관리자(강습교육 이수자): 1명 (소방안전관리자 1명)
7	승강기	승강기 안전관리법 제29조제1항 같은 법 시행규칙 제49조[별표 9]	승강기 관리주체	안전관리자(승강기기능사 이상):1명 (안전관리자 1명)
8	수도시설	수도법 제33조제2항 같은 법 시행령 제50조제1항1호	연면적 5천 m ² 이상 건물 (2만9천 m ²)	소유자나 관리자(건축물관리자 교육):1명 (교육 이수 1명)
9	일반대기 환경기술인 (대기배출 시설)	대기환경보전법 제40조제1항 같은 법 시행령 제39조 [별표 10]	대기오염물질 발생량기준(10톤) 4종 시설물에 해당	일반대기(면제)환경기술인 1명 (2.5톤2대, 10톤2대)

전기설비 정전·복전 및 사고 발생 시 대응 매뉴얼

【 정전 시 】

1. 정전 시 파워플랜트동 지하1층 발전기 가동상태 확인
 - 발전기 정격전압(6,600V), 주파수(60Hz), RPM(1800rpm)등 발전기 상태 확인 및 발전기 메인차단기 투입 확인
2. 동력 비상발전라인(LV-10, LV-11) 자동절환스위치(ATS) 자동투입(절체) 확인 및 자동투입 되지 않은 경우 수동 투입
3. 전등, 전열 비상발전라인(LV-2, LV-13) 차단기 수동 투입 후(자동절환스위치 없음) 전력 공급 상태 확인
 - 차단기 수동 투입 전 한전 측 차단기 OFF 후, 비상발전라인 차단기 ON 시켜야 함.
4. 전산실용 및 자동제어용 UPS 비상전원 정상 투입여부 확인 (비상전원운전)
5. 정전 원인 파악·조치 및 보고
 - 과학원 전기설비 원인: 사고원인 파악 및 선(先)조치 후 지휘계통 보고
 - 한국전력측 원인: 정전원인·복전시간 파악 후 지휘계통 보고 (국번없이 123)
 - ※ 야간·공휴일에는 당직자 및 방호근무자에게 선(先)보고 후 지휘계통 보고
6. 비상발전기에 의해 공급받는 전기설비의 정상 작동여부 현장 확인

【 복전 시 】

1. 수변전실 특고압반(EHV-1) 한전 전원 투입(램프 ON상태) 유, 무 확인
2. 수변전실 특고압반 차단기(EHV-5, 6, 7, 9, 10) 순차적 투입
 - 각 판넬 계전기 리셋 후 차단기 투입
3. 발전기 정지 상태 확인
 - 특고압반 차단기 투입하면 발전기 자동으로 정지(약1분간 공회전후 정지)
4. 수변전실 비상라인(HV-21) 진공차단기(ACB) 한전 전원 투입 후 OFF 여부 확인
 - 자동으로 투입되지 않으면 수동으로 투입
5. 수변전실 비상라인(HV-21) 한전 측 차단기 수동 투입 후 전력 복구 상태 확인
 - 비상발전라인 차단기 OFF 시킨 후, 한전 측 차단기 ON 투입

6. 전산실용 및 자동제어용 UPS 상용전원 정상 투입여부 확인 (상용전원운전)

7. 과학원 전기설비 전체 정상 작동여부 확인

8. 복전 상황 보고

- 복전 상황 지휘계통 보고

※ 야간·공휴일에는 당직자 및 방호근무자에게 선(先)보고 후 지휘계통 보고

【 감전 등 사고 발생 시 】

1. 재해자의 구출

가. 재해자가 감전된 계통의 전원을 차단한다.

나. 접촉된 전기설비로부터 격리시킨다.

다. 구출자가 감전되거나 피해자가 2차적인 재해를 입지 않도록 주의한다.

2. 재해자의 상태관찰

가. 재해자의 의식이 있는지는 귀에 대고 큰소리로 불러보거나, 볼을 두드리거나, 꼬집어서 의식이 있는지 없는지 본다.

나. 재해자의 입이나 코에 손을 가까이 대어 보거나 종이를 대어 호흡이 있는지 살펴본다.

다. 재해자의 손목이나 목의 동맥을 짚어서 맥박이 있는지 살펴본다.

라. 재해자의 출혈상태나 출혈부위를 살펴본다.

마. 재해자가 골절된 곳은 없는지 살펴본다.

3. 응급처치

가. 기도의 확보

의식이 없으면 기도가 막히지 않도록 혀를 꺼내주고 입속에 이물질이 있으면 제거하여 주고 호흡이 쉽도록 아래턱을 들어 올려준다.

나. 인공호흡

호흡이 정지된 후에 1분 이내에 인공호흡을 실시하면 소생률이 95%, 3분이내면 75%, 4분이내면 50%, 6분이내면 25% 정도로 빠를수록 좋다. 인공호흡은 매분 12~15회로 그 자리에서 30분 이상을 실시한다. 만약 호흡이 멎었다고 병원으로 옮기려고만 하면 시간을 놓쳐서 생명을 잃기가 쉽다.

다. 심장마사지

감전사고시 외상이 없는데도 즉사하는 것은 심실세동 때문이다. 맥박이 없으면 호흡

도 정지되어 있으므로 인공호흡과 동시에 심장마사지를 한다. 이를 심폐소생술이라 하는데 재해자를 평평한 곳에 눕히고 인공호흡과 동시에 심장부근을 서서히 눌렀다가 갑자기 힘을 빼는 동작을 바로 한다. 뇌에 산소공급이 9분 이상 중단되면 돌이킬 수 없는 심각한 손상이 시작되기 때문이다.

4. 현장보존

재해자를 구출하고 응급처치를 하기 위해 어지럽혀진 상태 그대로, 수사기관에서 현장조사가 끝나고 정리해도 좋다는 지시가 있을 때까지 현장을 보존해야 불필요한 오해를 사지 않는다.

5. 기타 대응방법

가. 흥분하거나 당황하지 말고 사고내용(과부하, 지락, 단락, 화재, 폭발, 낙뢰, 감전 등)을 파악한다.

나. 사고범위(부하설비, 분전함, 간선, 배전반, 변압기, 수전설비 등)를 파악한다.

다. 보고범위(내부수습, 부서장 이상보고 등)를 결정한다.

라. 전력기술인협회 등 외부기관 협조를 구할 것인지 여부를 결정한다.

마. 내부수습이 가능한 정도의 사고는 즉시 사고복구에 착수한다.

바. 상급자에 보고하는 경우에는 그 지시에 따른다.

6. 중대사고의 통보

감전사고로 사망 2명 이상 또는 부상 3명 이상 발생한 경우 관장은 산업통상자원부장관에게 사고 발생 후 24시간 이내에 전화 또는 팩스를 이용하여 통보하고, 15일 이내에 아래 별지 서식에 따라 통보하여야 한다.

구 분	사고규모 (전기사업법 제96조의3 및 같은 법 시행규칙 제50조의3)
감전사고	• 사망 2명 이상 / 부상 3명 이상

시설운영 점검사항

분야	주요 점검사항	작성서식
기계분야	- 기계설비 일반사항 - 냉·난방설비 및 공조설비의 운영사항 - 급수·배수설비의 운영사항 - 하자보수 및 외주공사 입회사항 - 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등	별지 제3호서식
전기분야 (통신,소방재, 방법 포함)	- 수배전설비·발전설비 등 전기설비 일반사항 - 전자교환기·전관방송 등 통신설비 일반사항 - CCTV·화재수신기 등 방재(방법)설비 일반사항 - 하자보수 및 외주공사 입회사항 - 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등	
건축분야	- 건물주변 축대·옹벽 및 부동침하 등 구조적 안전사항 - 건물 균열누수·백화현상 유무사항 - 건축물 기초부위 빗물유입여부 및 지붕 흡통 기능상태 등 - 하자보수 및 외주공사 입회사항 - 시설물(건축, 영선)의 일반적인 유지·관리 - 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등	
하·폐수 처리분야	- 하·폐수 처리시설의 점검사항 - 폐시약·폐기물(일반·지정·의료) 관리사항 - 하·폐수 처리시설의 전기·기계설비 점검사항 - 하자보수 및 외주공사 입회사항 - 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등	별지 제5호서식
조경분야	- 수목 전정, 수목보호, 병해충 방제, 시비, 예초, 관수, 지주목 관리·고사목 처리사항 - 잔디, 지피식물 및 초화류 점검사항 - 수경시설, 조경시설물·구조물 점검사항 - 하자보수 및 외주공사 입회사항 - 검사 및 점검의 신고·준비·이상발생 시 조치사항 등	별지 제19호서식
청소미화 분야	- 사무실·실험실·전시실·로비·복도·화장실 등 청사 실내 전체 청소사항 - 외곽보도, 도로 및 주차장 청소사항 - 편의시설점검, 포장 및 우배수시설 점검사항 등 - 재활용품 및 폐기물 위탁처리 사항 등	별지 제19호서식

시설별 점검주기

1. 시설운영 법적근거

시설명	점검명	점검횟수	점검기관	법적근거(점검)	비고
보일러	성능검사	1회/년	한국에너지공단	에너지이용 합리화법 제39조제4항 같은 법 시행규칙 제31조의7 [별표 3의4]	
	안전검사	1회/년			
냉동기	정기검사	1회/2년	한국가스안전공사	고압가스안전관리법 제16조의2 제1항 같은 법 시행규칙 제30조제2항 [별표 19]	
	요청검사	필요시			
전기	정기검사	1회/3년	한국전기안전공사	전기사업법 제65조 같은 법 시행규칙 제32조제1항 [별표 10]	
가스	정밀검사	1회/년	한국가스안전공사	도시가스사업법 제17조 같은 법 시행규칙 제25조제2항7[별표 7]	
	정기검사	1회/년			
폐수	정기검사	1회/년	대행기관(자격보유)	물환경보전법 제62조의2	
연구실	정밀안전진단	1회/년	대행기관(자격보유)	연구실안전환경조성에 관한 법률 시행령 제9조	
소방	종합정밀점검	1회/년	대행기관(자격보유)	화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 같은 법 시행규칙 제18조[별표 1]	
	작동기능점검	1회/년			
승강기	정기검사	1회/년	한국승강기안전공단	승강기 안전관리법 제32조제1항1호 같은 법 시행규칙 제54조제1항	
수도시설	청소(수질검사)	2회/년	청소업체 (상수도사업본부)	수도법 제33조제2항 같은 법 시행 규칙 제22조의3	
위험물	안전점검	4회/년	자체점검	위험물 안전관리법 시행령 제15조	
폐기물	적법처리	수시	대행기관(자격보유)	폐기물관리법 제13조제1항 및 같은 법 시행령 제7조제1항제7호	
일반대기 환경기술인	일일점검일지	면제시설	서구청 관리대장 점검	대기환경보전법 제26조 제1항 같은 법 시행령 제36조 [별표 1의3]	

2. 도시가스, 소방·안전·전기설비 점검주기

○ 자체점검, ◎ 외주점검, ● 정밀점검

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	점검주기 (기록서식)
도시가스	도시가스 사용시설 외관점검			○			○			○			○	분기 1회
저수조	저수조 위생점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
옥내 저장소	옥내저장소 일반점검표			○			○			○			○	분기 1회
일상 점검	전기실, EPS실 외관점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1일 1회
	전기실 ACB 부하전류 확인	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
전기 설비	외관 점검 및 부하측정	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
저압 반	절연 저항 측정										●			연 1회
	접지 저항 측정				○						●			연 1회
	적외선 열화상 측정		○			○			○		●			연 1회
고압 반	절연궤차저항 절연내력										●			3년 1회
	적외선 열화상 측정	○			○			○			●			연 1회
	전원 품질 분석										●			3년 1회
변압 기	절연저항 측정										●			3년 1회
	적외선 열화상 측정	○			○			○			●			연 1회
보호 장치	계전기 및 차단기 동작 시험										●			3년 1회
비상 발전 설비	무부하 운전	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	월 1회
	UPS 작동상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	충전지/충전장치	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	절연, 접지 저항 측정										●			3년 1회
제어 설비	최대수요전력 제어 PC 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
	조명 제어 차단기, 계전기 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
소방 점검	소방시설 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	월 1회
안전 점검	전기설비 안전 점검			○			○			○			○	분기 1회

계측장비 점검 및 시험주기

구 분		점검주기	비고
계 측 장비 점검	절연저항 측정기(1,000V, 2,000MΩ)	1년	작동점검
	절연저항 측정기(500V, 100MΩ)	1년	작동점검
	접지저항 측정기	1년	작동점검
	클램프미터	1년	작동점검
안전 장구 시험	특고압 COS 조작봉	1년	외관점검
	저압검전기	1년	작동점검
	고압 · 특고압 검전기	1년	작동점검
	고압절연장갑	1년	외관점검
	절연장화	1년	외관점검
	절연안전모	1년	외관점검

방호근무자 근무수칙

1. 안내데스크 근무자가 준수하여야 하는 일반수칙은 다음 각 목과 같다.
 - 가. 지정된 복장을 착용하고 근무시작 전과 근무 종료 후 서무계장에게 보고한다.
 - 나. 방문객을 맞이할 때 친절하게 안내하고 방문자 출입 관리대장을 작성하여 퇴근 시 서무계장에게 보고한다.
 - 다. 감사원 등 외부기관에서 방문 시 즉시 서무계에 보고한다.
 - 라. 근무시간 중 근무지 무단이탈을 금지한다. 다만, 점심시간은 예외로 한다.
 - 마. 민원인 차량이 원활히 출입할 수 있도록 사회복무요원에게 본관 앞 주차장 차량통제 업무를 수행하도록 한다.
 - 바. 방문객 중 소란, 음주, 풍기문란 등으로 업무에 방해되는 긴급 상황 발생 시 전 처리 후 보고 한다.
 - 사. 근무조를 교체하고자 할 때 사전에 서무계장에게 교체신청 한다.
 - 아. 기타 소속부서장의 지시사항이 있을 경우 이를 따른다.
2. 정문근무자가 준수하여야 하는 일반수칙은 다음 각 목과 같다.
 - 가. 지정된 복장을 착용하고 근무시작 전과 근무 종료 후 서무계장에게 보고한다.
 - 나. 차량 출입차단기는 24시간 운영하되 차량 출입이 원활히 이루어 질 수 있도록 출·퇴근 시간과 점심시간에는 상시 개방하여 관리한다.(평일 08:00~09:00, 12:00~13:00, 18:00~19:30)
 - 다. 출근(08:00~09:00)시간과 퇴근(18:00~18:30)시간에는 통근버스 질서유지 및 출근직원 안전확보를 하며, 통근버스 이용직원 전용 출입문의 개폐(07:30~09:00, 18:00~19:00)를 실시한다.
 - 라. 방화, 방범 등 청사 안전관리를 위해 붙임 4에서 정하는 코스에 따라 일일 2회 이상(평일 23~24시, 06~07, 휴일 10~11시, 16~17시, 23~24시, 06~07시) 이상유무 점검 순찰을 실시하여야 하며, 순찰일지는 평일 09:00에 서무계에 보고한다.
 - 마. 방문객에게 방문 장소를 친절하게 안내한다.
 - 바. 감사원 등 외부기관에서 방문 시 즉시 안내데스크 근무자와 함께 서무계에 보고한다.

사. 방문객 중 소란, 음주, 풍기문란 등으로 업무에 방해가 되는 긴급상황 발생 시 선 처리 후 보고 한다.

아. 근무조를 교체하고자 할 때 사전에 서무계장에게 교체신청 한다.

자. 기관장 출입 시 예의를 갖추어 인사한다.

차. 근무시간 중 외부망 인터넷의 사용을 자제하며, 근무지(정문 1차 출입문 내부) 무단이탈을 금지한다.(12:00~13:00, 18:00~19:30, 00:00~04:00제외)

카. 택배물품을 수발한다.

타. 미세먼지 저감 비상(예비)발령 시 정문에서 운행금지 차량을 통제한다.

파. 일반차량이 원활히 출입할 수 있도록 사회복지무요원에게 주차장의 주차질서 업무를 수행하도록 한다.

하. 기타 소속부서장의 지시사항이 있을 경우 이를 따른다.

3. 근무자가 근무를 교대할 때에는 다음 각 목의 사항을 인계인수한다.

가. 지시받은 사항

나. 근무 중 발생한 특이사항

다. 기타 각종 일지 및 기록사항

4. 날씨 및 근무장소 등을 고려하여 하복, 동복, 춘추복의 착용기간을 정할 수 있으며, 다음 각 목의 사항을 고려하여 착모 여부를 조정할 수 있다.

가. 주요동선 외 근무지와 20:00~익일 06:00 사이에는 현장 여건 등을 고려하여 탈모할 수 있다.

나. 주요동선 외에도 계획된 주요행사, 비상시 등 필요시에는 착모하여야 한다.

다. 근무모 탈모 시 머리를 단정하게 유지하고 예의를 갖추어 근무하여야 한다.

안전장구 관리점검 일지

시설소장	주무관(전기)	주무관(기계)	시설계장

20 . . . ()

보관장소:				점검일	년	월	일
품명	규격	제작사	외관점검	작동점검	점검자	비고	

계측장비 관리기록표

보관장소:				점검일	년	월	일
품명	규격	제작사	외관점검	작동점검	점검자	비고	

■ 전기사업법 시행규칙 [별지 제52호서식]

중대한 전기사고의 통보(상보)

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

사 고 종 류	[] 감전사고 [] 전기설비사고 [] 기타()		
발 생 일	년 월 일(요일)	시 분 날씨	
발 생 구 분	[] 전기설비의 사용 중 [] 공사 중 [] 정지 [] 이동 [] 기타()		
발 생 장 소			
회사명 또는 상호		대표자 성명	전화번호
전기설비 (전압, 용량)	V, kW	전기안전관리자 직책 및 성명	
피 해 현 황	인명피해		
	사망 명, 부상 명		
	재 산피해		
	천원		
특 기 사 항	보험가입 유무		
	[] 가입 [] 미가입		
	보험가입 금액		
	억원		
사 고 발 생 개 요 및 내 용			
조 치 사 항			

「전기사업법 시행규칙」 제50조의3제1항에 따라 위와 같이 중대한 전기사고를 통보합니다.

년 월 일

통보인 (서명 또는 인)

산업통상자원부장관 귀하

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

시설관리업무일지

20 년 월 일 ()

시설소장	주무관(전기)	주무관(기계)	시설계장

근무 현황	구분	기계실 . 전기실	기계.방재(주)	기계.방재 (야)	독성동 (주)	독성동 (야)
	기계					
	전기					
	단독					

업무 및 작업 내용	기계		
	전기		
	하폐수		
	영선		
	통신		

시설 점검	구분	1회	2회	3회
	기계			
	전기			
	독성			

[별지 제4호서식]

보일러 점검일지

20 년 월 일 요일 근무자 :

결	담 당	선 임
재		

점검시간 항 목	보일러 - 호(-)			보일러 - 호(-)			
도시가스압력(kg/cm ²)							
급수온도(℃)							
증기압력(kg/cm ²)							
배기가스온도(℃)							
도시가스 지침(m ³)							
급수계량기 지침(m ³)							
일일 가동시간(hr)							
月 누계:	hr		전일누계:	hr		年 누계:	hr
점검시간 항 목	07:00		10:00		12:00		16:00
시수탱크 수위(%)	/		/		/		/
중수탱크 수위(%)	/		/		/		/
외기온도(℃)							
☐ 특이사항: 외기온도(최고: ℃ / 최저: ℃)							

20 년 월 일 요일 근무자 :

점검시간 항 목	보일러 - 호(-)			보일러 - 호(-)			
도시가스압력(kg/cm ²)							
급수온도(℃)							
증기압력(kg/cm ²)							
배기가스온도(℃)							
도시가스 지침(m ³)							
급수계량기 지침(m ³)							
일일 가동시간(hr)							
月 누계:	hr		전일누계:	hr		年 누계:	hr
점검시간 항 목	07:00		10:00		12:00		16:00
시수탱크 수위(%)	/		/		/		/
중수탱크 수위(%)	/		/		/		/
외기온도(℃)							
☐ 특이사항: 외기온도(최고: ℃ / 최저: ℃)							

방지시설운영일지(폐수)

결 재	담 당	시설소장	주무관(기계)	시설계장

날씨 :	온도 :	℃
------	------	---

1. 배출시설 가동(조업)시간대

구분 \ 시간대	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
업무시간																								

2. 방지시설 가동시간대(처리방법 : 물리·화학적 처리)

시간대 구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
업무시간																								
시간대별 근무자성명																								

3. 용수공급원별 사용량과 폐수배출량

구분 \ 항목	전일지 침 (㎥)	금일지 침 (㎥)	사용량 (㎥/일)	검 침 시간대	구분 \ 항목	전일지침 (㎥)	금일지침 (㎥)	배출 및 사용량 (㎥/일)
계					폐수발생량			
상수도	1호				폐수배출량			
	2호							
공업 용수	1호				냉각수량			
	2호							
지하수	1호				소모 (증발량)			
	2호							
하천수	1호				재사용량			
	2호							
해수 등기타	1호				생활용수량			
	2호							

4. 슬러지처리시설

슬러지발생량(㎥)	처 리 량(㎥)	보 관 량(㎥)	합 수 율(%)	보 관 장 소

※ 위탁업소명 :

방재 업무일지

시설소장	주무관(전기)	시설계장

20 년 월 일 요일

구		분		업 무 내 용	
주 간 근무자 (08:30~18:00)	성 명 () 교대시간 (:)				
		근무지 이석 시간		점검 내용	
		~			
		~			
		~			
		※ 30분이상 이석시 업무내용 기입할 것			
야 간 근무자 (17:30~09:00)	성 명 () 교대시간 (:)				
		야간 순찰시간		점검 내용	
		~			
비 고					

방화관리 일일 점검일지

결	담 당	시설소장
재		

20 년 월 일 요일

항 목	점 검 사 항	점검결과	비 고
화기취급	1. 화기발견시 불연성 깔판위에 전도되지 않는 구조로 설치여부 2. 가연물로부터 1m 이상이격 설치여부 3. 노후,손상,불량기구 사용여부 4. 전열기는 문어발식으로 용량초과 사용여부 5. 사용하지 않는 전열기 전원 차단여부		
소방시설	6. 소화기,피난기구의 적정위치 비치여부 7. 자동화재 탐지설비의 이상유무 8. 각종 수동조작함 커버 손상여부 9. 수신반 이상유무		
소방부대 설비	10. 방화셔터 작동구역 적치물 점검 11. 소화용 펌프의 외관점검 12. 소방용수 수위확인 13. 소방설비의 물 및 에어 누수여부		
위험물 점 검	14. 위험물(가스류) 확인 15. 불필요한 가연물의 방치여부 16. 실내 유해가스 점검 17. 가연물, 위험물 발견시 안전 조치여부		
기 타			

도시가스 사용시설 점검표

수요처명 : 국립환경과학원

20 년 월

담 당	시설소장	주무관(기계)	시설계장

번호	점검항목	점검결과	점검일자							비고
			일	일	일	일	일	일	일	
1	가스차단장치	정압기 입,출구 밸브 설치상태, 이상압력통보 설비 작동상태및 위치								
2	분해점검	설치후 1회/3번 이상 분해점검상태, 1회/1주 이상 작동상태 점검								
3	압력기록장치	정압기 출구가스의 압력을 측정할수있는 장치 설치및 작동상태(뒷면부착								
4	불순물제거	정압기입구에 불순물 제거장치의 설치및 유지 상태(차압관리)								
5	가스누출장치 통보	안전관리자가 상주하는곳에 가스누출을 감지 하여 통보할수있는 설비의작동상태								
6	통풍조치	통풍상태 점검								
7	전기설비	방폭구조의 전기설비 상태 점검								
8	예비정압기	작동상태 점검								
9	배관의 도색	배관의 도색및 부식방지 상태								
10	가스누출경보 자동차단장치	가스누출 경보차단장치 또는 가스누출 자동 차단기 작동상태								
11	배관의 고정	13mm~32mm까지 2M, 33MM이상 3M, 배관 고정 상태								
12	가스계량기	바닥으로부터 1.6M이내에 설치, 주위화기 방치여부								
13	중간밸브	배관 또는 호수와 연소기와의 사이에 설치, 조작하기 쉬운장소 설치상태								
14	가스누출점검	가수누출여부 확인								
15	호스	길이는 연소기까지 3M이내, T형 연결유무, 배관용 연소기와의 접속부 고정상태								
16	가스온수기 및 보일러	환기구,급기구 및 배기통 배기팬 설치 상태								

* 판정: 적합(O), 부적합(X)

* 점검항목: 정압기 설치 수요처

냉동기 가동상태 점검표

20 년 월 일 요일 근무자:

점검시간 항 목	흡수식 호(-)			흡수식 호(-)		
스팀공급압력(kg/cm ²)						
고온재생기(G1)온도(℃)						
고온재생기압력(mmHg)						
냉수 유입 · 유출온도(℃)	/	/	/	/	/	/
냉각수 유입 · 유출온도(℃)	/	/	/	/	/	/
냉수 유입 · 유출압력(kg/cm ²)	/	/	/	/	/	/
냉각수 유입 · 유출압력(kg/cm ²)	/	/	/	/	/	/
스팀밸브 개폐도(%)						
ABS HI 온도상태						
G1 HI 압력상태						
일일 운전시간						

점검시간 항 목	터보 호(-)			터보 호(-)		
운전전류(A)						
Vane 위치(%)						
냉수 유입 · 유출온도(℃)	/	/	/	/	/	/
냉각수 유입 · 유출온도(℃)	/	/	/	/	/	/
냉수 유입 · 유출압력(kg/cm ²)	/	/	/	/	/	/
냉각수 유입 · 유출압력(kg/cm ²)	/	/	/	/	/	/
컴프레샤 오일온도(℃)						
Supply 오일온도(℃)						
냉수흐름상태						
냉각수흐름상태						
응축기압력(고압)						
증발기압력(저압)						
오일압력						
일일 운전시간						
합 계	전일 누계			총 누계		

연구동 일일 점검표

사 업 장 명 : 국립환경과학원										설 비 명 : 냉·난방 설비									
비치장소 : 1연구동 기계실					기 간 : 20 년 월 일 ~ 일														
점 검 내 용		날 짜																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
열교환기 및 난방순환펌프 점검																			
급탕기 및 급탕순환펌프 점검																			
응축수탱크 및 응축수펌프 점검																			
기계실 배수펌프 점검																			
기계실 급.배기환 점검																			
○ : 양 호 △ : 수리요 × : 불 량		점 검 자																	
특이사항																			

(주간점검 : 09:30~11:30 / 야간점검 : 18:30~20:30)

저수조 위생점검표

건축물의 명칭	
담당자	
설치장소	
건축물의 용도	공동주택 · 사무실 · 상가 · 학교 · 공장 · 병원 · 여관 · 기타
위생점검실시일	

조사사항		점검기준	적부 (○ · ×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기 · 오물 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것	
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것 유출관 · 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수 · 밀폐되어 있을 것	
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것	
4	저수조 안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것 수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것 외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것 점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것	
6	월류관 · 통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것 관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것	
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	
8	맛	물이 이상한 맛이 나지 아니할 것	
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	
10	탁도	물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	

전기실 일일 점검표

국립환경과학원				설 비 명 : 수 배 전 반															
비치장소 : 연구1동 전기실				기 간 : 20 년 1월 01일 ~ 31일															
점 검 내 용				날 짜															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
진공차단기 작동상태 점검																			
기중차단기 작동상태 점검																			
변압기 온도 및 작동상태																			
각종 계기 및 표시등 작동상태																			
무정전전원장치 작동상태																			
정류기 작동상태																			
판넬 외관 점검																			
전기실 시건장치																			
○ : 양 호 △ : 수리요 × : 불 량			점 검 자																
특 기 사 항																			

(주간점검 : 09:30 ~ 11:30 / 야간점검 : 18:30 ~ 20:30)

상수도(시수) 검침대장(20 년 월)

	메인상수도	물환경관	인력개발원	녹색관(입구)	생활관	비고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

월간 도청방지 및 통신보안 작업

20 . . .

사무실 이름	불법도청 유무	불법녹화 유무
원장실		
원장실옆 소회의실		
본관동 2층대회의실		
연구지원과장실		
연구전략기획과장실		
기후탄소연구부장실		
대기환경연구부장실		
물환경연구부장실		
환경건강연구부장실		
환경자원연구부장실		

[별지 제15호서식]

전화업무현황

20 년

[illegible]

CCTV 점검현황

○ 기관(부서(명)) : 국립환경과학원(연구지원과)

○ 점검일 : 점검자 : (서명) 확인자 : (서명)

구분	보안대책	이행실태 (O, X)
서버 (중계·관제) 관리용 PC	내부업무망 및 인터넷과 분리하고 별도 단독망 구성	
	단독망을 구성하지 못하고 인터넷을 통해 연동하는 경우 별도 침입 차단시스템을 통하여 접근차단	
	비인가자의 접근방지를 위하여 - telnet등 원격접근서비스 차단 설정 - 접근가능한 IP는 관제용서버 IP로 한정 - 초기설정 비밀번호 변경 - 카메라IP 외부공개 금지	
	관제시스템과 관리용PC는 계정·비밀번호 등 인증절차를 거친 관리자만 접근 허용	
	관제시스템, 관리용 PC 최신 백신 설치, 비인가 USB메모리 사용금지 등 보안조치	
	녹음기능 미사용	
	영상정보 수집 기간(기간산정곤란시 30일 이내)	
	네트워크를 통한 정보 전송시 암호화	
CCTV	설치 수량	대
	안내판 부착(설치목적, 촬영장소, 관리책임자 연락처)	
	임의조작 물리적으로 불가능하도록 위치하거나 시건장치 설치	
	CCTV 운영관리 방침 공개(홈페이지 등)	
	CCTV 상황실은 보호지역으로 지정관리하고 출입통제장치 도입	
개인영상정보 관리	개인영상정보 관리대장(기후에너지환경부 개인정보 보호지침 별지 제3호 서식) 관리	
	보관기간이 만료된 개인영상정보 즉시 파기	
	제3자 위탁시 관리 감독	

[별지 제17호서식]

CCTV 취급 관리대장

부서명 : 연구지원과

연번	CCTV 모니터링용 컴퓨터		CCTV 관리자 계정		부여 일자	해제 일자	담당자	주무관	시설계장	용도팀장
	부팅시(시스템) 비밀번호	윈도우즈 비밀번호	사용자계정(ID)(변경금지)	비밀번호(3개월마다 변경)						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

[별지 제18호서식]

개인영상정보 관리대장

번호	구분	일시	파일명/ 형태	담당자	목적/ 사유	이용· 제공받는 제3자 /열람등 요구자	이용· 제공 근거	이용·제공 형태	기간	결재		
										주무관	시설계장	용도팀장
1	☐ 이용 ☐ 제공 ☐ 열람 ☐ 파기											
2	☐ 이용 ☐ 제공 ☐ 열람 ☐ 파기											
3	☐ 이용 ☐ 제공 ☐ 열람 ☐ 파기											
4	☐ 이용 ☐ 제공 ☐ 열람 ☐ 파기											
5	☐ 이용 ☐ 제공 ☐ 열람 ☐ 파기											
6	☐ 이용 ☐ 제공 ☐ 열람 ☐ 파기											

청소조경 업무일지

20 년 월 일 (요일) 날씨 :

청소소장	조경소장	주무관	시설계장

출근 현황	청 소				조 경			
		여자	남자	계		여자	남자	계
	총원	22	8	30	총원	0	4	4
	사고				사고	0		
	현재				현재	0		
사고 내용								
전일 실시 내용								
금일 실시 예정								
종량봉투	사용 : 재고 :							
기 타								

순찰 일지

담 당	서무계장	서무팀장

순찰일시 : 20 . . 요일

번 호	장 소	시 간	점검내용	이상유무	비 고
1	어린이집				
2	시료은행동				
3	교통8동				
4	지구환경연구동				
5	구내식당				

(순찰 장소 외 청사 주변 확인할 것)

방문자 출입 관리대장

방문일자

담당자	서무계장	서무팀장

출입시간		출입자					동행 직원 성명	방문증		반납 확인	확인자
입	출	성명	소속	연락처	방문부 서명	부서 담당자		번호	교부자		

참고 : 빨강색 부분은 방문자께서 직접 작성, 나머지는 직원이 작성