

1. 제정 이유

「승강기안전관리법 시행규칙」 제48조제1호에 따라 승강기 운행과 이용자 안전을 체계적으로 관리하기 위해 안전관리자의 직무 및 승강기 운행관리 활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정하려는 것임

2. 주요내용

가. 승강기의 안전한 관리를 위한 조직, 구성원별 직무 범위 규정

(안 제3조~제5조)

나. 승강기의 안전이용 안내 표지 부착 위치 등을 규정(안 제9조)

다. 승강기의 비상열쇠, 기계실, 승강장 등에 대한 안전관리자 관리요령과 일상점검 사항 등을 규정(안 제12조~제15조)

라. 중대한 사고 또는 중대한 고장이 발생한 경우 안전관리자가 한국승강기안전공단에 의무적으로 신고하도록 규정(안 제17조)

마. 승강기 관리에 관한 기록 유지·관리 규정(안 제18조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 해당없음

국토발전전시관 승강기운행관리규정 제정예규안

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 규정은 국토발전전시관에 설치되어 있는 승강기의 효율적인 운행과 관리를 위한 기준을 정하여 이용자의 재산과 생명을 보호하고, 승강기 사용상의 불편을 최소화하여 이용자의 권익을 보호함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 국토발전전시관(이하 '전시관'이라 한다)의 모든 승강기에 대하여 적용한다.

② 전시관의 승강기 현황은 별표 1과 같다.

제3조(관리조직) 「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다)에 따른 전시관 승강기의 안전한 관리를 위한 구성원은 다음 각 호와 같으며, 그 조직도는 별표 2와 같다.

1. 관리주체(전시관장)
2. 안전관리자
3. 유지관리 대행업체
4. 유지관리 기술자(자체 점검자)

제4조(관리주체의 직무) ① 관리주체는 승강기 관리에 대하여 총괄적인 책임을 가지며 다음 각 호의 업무를 성실히 수행해야 한다.

1. 승강기 안전관리자의 선임
 2. 승강기 유지관리업체의 선정 및 유지관리 계약에 관한 사항
 3. 승강기 유지관리에 관한 관리·감독
 4. 승강기 관련 기록의 확인
 5. 승강기 유상보수의 결정
 6. 법 제31조에 따른 자체점검의 실시 및 승강기안전 종합정보망에
결과 입력
 7. 법 제32조 제1항에 따른 승강기 안전검사의 신청
- ② 관리주체는 제1항제6호에 따른 자체점검을 법에서 정하는 자격자
를 채용하고 있는 승강기 유지관리업체에 위탁하여 실시할 수 있
다.

제5조(안전관리자의 직무) ① 승강기 안전관리자는 다음 각 호의 업
무를 성실히 수행해야 한다.

1. 승강기 운행 및 관리에 관한 규정 작성
 2. 승강기 사고 또는 고장 발생에 대비한 비상연락망의 작성 및 관리
 3. 자체점검을 대행하게 한 경우 유지관리업자에 대한 관리·감독
 4. 제17조에 따른 중대한 사고 또는 중대한 고장의 통보
 5. 승강기 내에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 승강기 조작
 6. 그 밖에 행정안전부장관이 고시한 「승강기 안전운행 및 관리에
관한 운영규정」에서 정한 사항
- ② 안전관리자는 승강기 내에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 승
강기 조작에 관한 훈련을 매년 1회 이상 실시해야 한다.
- ③ 안전관리자는 법에서 규정하고 있는 승강기 관리교육을 매 3년마

다 이수하여야 하며, 관리주체 또는 안전관리자의 변경사항이 발생한 경우에는 3개월 이내에 그 사실을 한국승강기안전공단에 통보하여야 한다.

④ 제1항의 안전관리자가 교육참가 시 소요되는 제반경비는 예산 범위 내에서 지원한다.

⑤ 승강기 관리주체가 안전관리자를 겸할 수 있다.

제6조(승강기의 유지관리계약) ① 관리주체는 승강기의 효율적인 유지관리를 위하여 승강기 전문 유지관리업체를 선정하고, 계약을 통하여 유지관리에 관한 사항을 위임할 수 있다.

② 관리주체는 제1항의 유지관리 계약에 따라 다음 각 호의 사항을 유지관리업체에 위탁할 수 있다.

1. 제4조제1항제6호의 자체점검의 실시
2. 제4조제1항제7호의 안전검사의 수검

③ 제1항의 유지관리업체를 선정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 운행 중인 승강기의 수리 및 점검능력을 보유한 업체일 것
2. 법에 따라 승강기 유지관리업으로 등록된 업체일 것
3. 법에서 규정하는 자체점검을 계약의 범위에 포함하고, 법에서 규정하고 있는 자체점검 자격자로 하여금 점검을 실시토록 할 것

④ 유지관리업체는 유지관리 업무를 수행하는 자가 안전하게 그 업무를 수행하도록 관리·감독해야 한다.

1. 유지관리업체는 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 사업주에 관한 규정을 준수해야 하며, 유지관리 업무를 수행하는 자는 「산업

안전보건법」이 정하는 바에 따라 근로자에 관한 규정을 준수해야 한다.

2. 유지관리업체는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제162조에 따른 규정을 준수하기 위해 점검반을 소속 직원 2명 이상으로 구성하여 제4조제1항제6호에 따른 자체점검을 해야 한다.

제7조(유지관리 기술자) 제5조제1항에 따라 계약을 체결한 유지관리 기술자는 계약된 자체점검 및 유지관리 등에 관한 사항을 성실히 수행하고 그 결과를 안전관리자에게 보고하여야 한다.

제8조(비상연락체계) 사고 또는 긴급상황에 대비한 승강기 비상연락 체계는 별표 3과 같다.

제9조(승강기의 안전이용 안내) ① 관리주체는 다음 각 호의 내용이 포함된 안내 표지 또는 명판을 승강기 내부에 부착해야 한다. 이 경우 화면 또는 음성 안내 방식으로 대신할 수 있다.

1. 승강기 이용자의 준수사항(별표 5)
2. 비상통화장치 사용 방법

② 관리주체는 다음 각 호의 내용이 포함된 표지 또는 명판을 승강장문 또는 승강장 주위에 부착해야 한다. 이 경우 화면 또는 음성 안내 방식으로 대신할 수 있다.

1. 화재 등 비상시 승강기 탑승금지 및 피난계단 이용 안내
2. 손 끼임 주의
3. 승강장문 충돌 주의

- ③ 관리주체는 승강기 안전이용 안내 방송을 매일 수시로 해야 한다.
- ④ 관리주체는 엘리베이터 출입문 전면 바닥, 문 등 이용자가 인지하기 쉬운 장소에 별표 4에 따른 엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판을 붙여야 하며, 훼손되지 않게 관리해야 한다.

제2장 관리요령

제10조(비상열쇠의 관리) 안전관리자는 다음 각 호의 비상열쇠를 다른 사람이 사용하게 하거나 관리하게 해서는 안 된다.

- 1. 승강기 승강장도어 비상해제 열쇠
- 2. 승강기 운전조작반 열쇠
- 3. 기타 승강기 운전 관련 열쇠

제11조(기계실의 관리) ① 승강기 기계실의 출입문은 항상 잠겨있어야 하고, 일반인의 출입을 통제하여야 한다.

- ② 승강기 기계실에는 승강기와 관련된 것 이외의 물건을 적치하여서는 안 된다.
- ③ 승강기 기계실에는 화재에 대비하여 소화기 등을 비치하여야 한다.

제12조(화물의 운반) ① 승강기로 화물을 운반하는 경우에는 반드시 승강기 안전관리자에게 통보하고 관리자 1인이 입회하여야 한다.

- ② 화물을 운반하기 위해 운전조작반 열쇠를 사용하여야 하는 경우에는 반드시 승강기 안전관리자가 직접 열쇠를 사용하고 운전하여

야 한다.

제13조(승강장의 관리) ① 모든 층의 승강장도어는 비상시 열리는 데 지장이 없도록 물건 등을 적재하여서는 아니된다.

② 승강장 실 뒀에 이물질이 끼어 고장이 발생하지 않도록 항상 청결을 유지하도록 한다.

제14조(수동조작) ① 어떠한 경우라도 승강기 전문가가 아닌 자가 수동조작을 하게 해서는 아니된다.

② 전문가가 아닌 자가 수동조작을 하여 사고 또는 이상 상태가 된 경우에는 제9조제1항에 따른 열쇠 담당자가 그 책임을 진다.

제15조(일상점검) ① 안전관리자는 다음 각 호의 사항을 확인하기 위한 일상점검을 실시해야 한다.

1. 기계실 출입문의 잠금 상태
2. 기계실 온도 및 환기장치의 작동상태
3. 승강기 호출버튼 및 등록버튼의 작동상태
4. 표준부착물의 부착상태
5. 엘리베이터 비상통화장치의 작동상태
6. 기계실 출입문 및 승강장문 등 비상열쇠의 관리상태
7. 그 밖에 관리주체가 승강기 안전운행에 필요하다고 정하는 사항

제16조(비상대기) ① 최소 1인 이상의 안전관리자는 비상 상황 시 엘리베이터의 비상통화장치를 수신할 수 있도록 비상대기 장소에서

대기하고 있어야 한다.

- ② 비상대기 장소에는 이 규정과 별표3에 따른 승강기 비상연락체계가 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

제17조(사고 및 고장 신고) 안전관리자는 법 제48조에 따른 다음 각 호의 중대한 사고 또는 중대한 고장이 발생한 경우에는 별지 제1호 서식을 작성하여 한국승강기안전공단에 지체 없이 신고하여야 한다.

1. 중대한 사고 신고

가. 사망자가 발생한 사고

나. 사고발생일로부터 7일 이내 실시된 의사의 최초 진단 결과 1주 이상의 입원치료 또는 3주 이상의 치료가 필요한 부상자가 발생한 사고

2. 중대한 고장 신고

가. 승강기

- 1) 출입문이 열린 상태로 움직인 경우
- 2) 출입문이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않는 경우
- 3) 최상층 또는 최하층을 지나 계속 움직인 경우
- 4) 운행하려는 층으로 운행되지 않은 경우(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외)
- 5) 운행 중 정지된 고장으로서 이용자가 운반구에 갇히게 된 경우(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외)

나. 에스컬레이터

- 1) 손잡이 속도와 디딤판 속도의 차이가 기준을 초과하는 경우
- 2) 하강 운행 과정에서 기준을 초과하는 경우

- 3) 상승 운행 과정에서 디딤판이 하강 방향으로 역향하는 경우
- 4) 과속 또는 역행을 방지하는 장치가 정상적으로 작동하지 않은 경우
- 5) 디딤판이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않은 경우

제18조(승강기관리에 관한 기록) 관리주체 또는 안전관리자는 효율적인 승강기 관리를 위하여 다음 각 호의 내용을 기록하고 주기적으로 현행화하여야 한다.

- 1. 승강기 비상열쇠 사용 및 관리대장(별지 제2호서식)
- 2. 승강기 고장·수리일지(별지 제3호서식)

제19조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 12월 31일까지 효력을 가진다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.


[별표 1]

승강기 현황

구 분	호 기	용 도	형 식	적재하중	속 도	정지층수	ID
E/L	1	장애인용	권상식	1,600kg	1m/s	6	0120-842
E/S	2	승객용	인버터	4,500/h	0.5m/s	2	1800-929

[별표 2]

1. 관리조직표

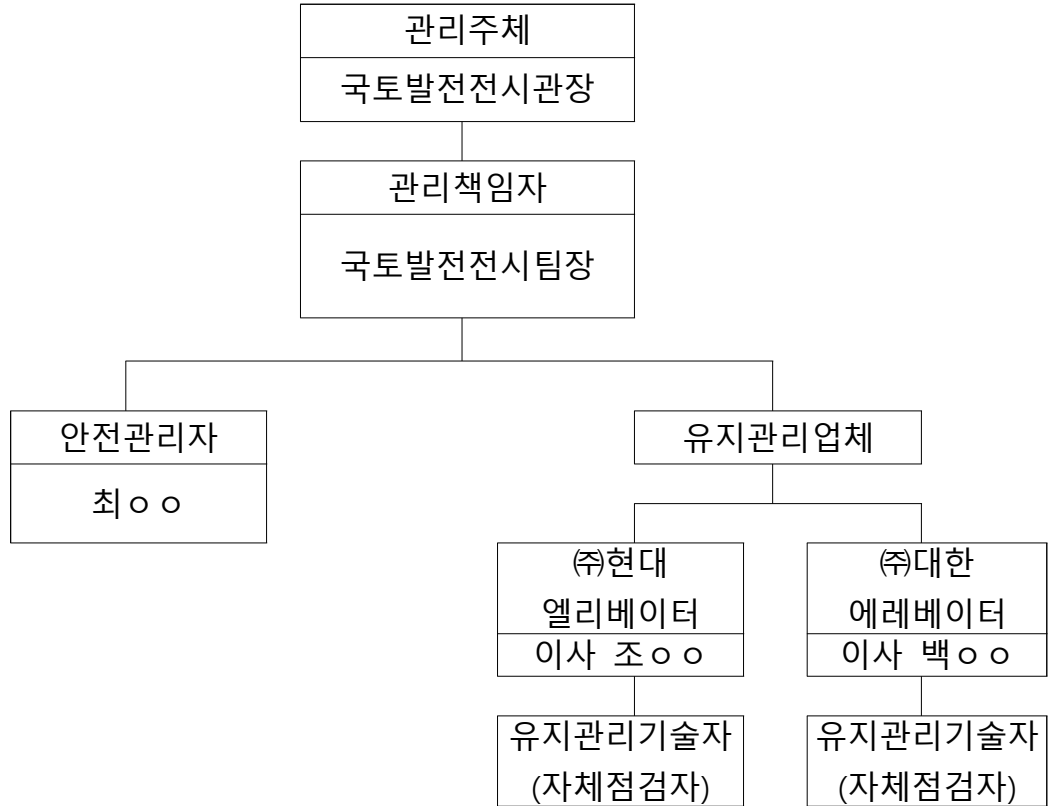

2. 관리자 인적사항


구 분	성 명	주 소	연 락 처
관리주체	이○○	서울시 중구 정동길 18	044) 201-3236
관리책임자	이○○	서울시 중구 정동길 18	02) 3425-8910
안전관리자	최○○	서울시 중구 정동길 18	02) 3425-8913 010-0000-0000
유지관리업체	조○○	(주)현대엘리베이터	02) 3670-4349
	백○○	(주)대한에레베이터	02) 1522-2952
유지관리기술자 (자체점검자)	이○○	(주)현대엘리베이터	010-0000-0000
	이○○	(주)대한에레베이터	010-0000-0000

3. 유관기관 비상연락망

기관명	관련부서	전화	비고
행정안전부	중앙재난안전상황실	044-205-1540~50	
	비상안전기획관실	044-205-1809	
국토교통부	운영지원과	044-201-3151	
국토교통부(당직)	-	044-201-4672	
서울특별시 소방재난본부	-	02-3706-1319(주간) 02-3706-1200(야간)	
서울시 재난안전실 재난안전예방과	-	02-2133-8528	
서울시청(당직)	-	02-731-2120	
다산콜센터	-	120	
중구청(당직)	-	02-3396-4000	
종로경찰서	-	182	
서소문파출소	-	02-2096-8477	
중부소방서	-	02-6981-0119	
강북삼성병원	-	1599-8114	
서울적십자병원	-	02-2002-8000	
중구보건소	-	02-3396-6317	
한국전력공사 서울본부(안전재난부)	-	02-758-3141	
전기안전공사(서울지역본부)	-	02-6488-6200	
승강기안전공단(서울동부지사)	-	02-983-6731	
KBS	-	02-781-1000	
MBC	-	02-780-0011	
현대엘리베이터	-	1577-0603	
대한에레베이터	-	1522-2952	
(주)테스	-	031-204-1288	

[별표 3]

승강기 비상연락 체계도

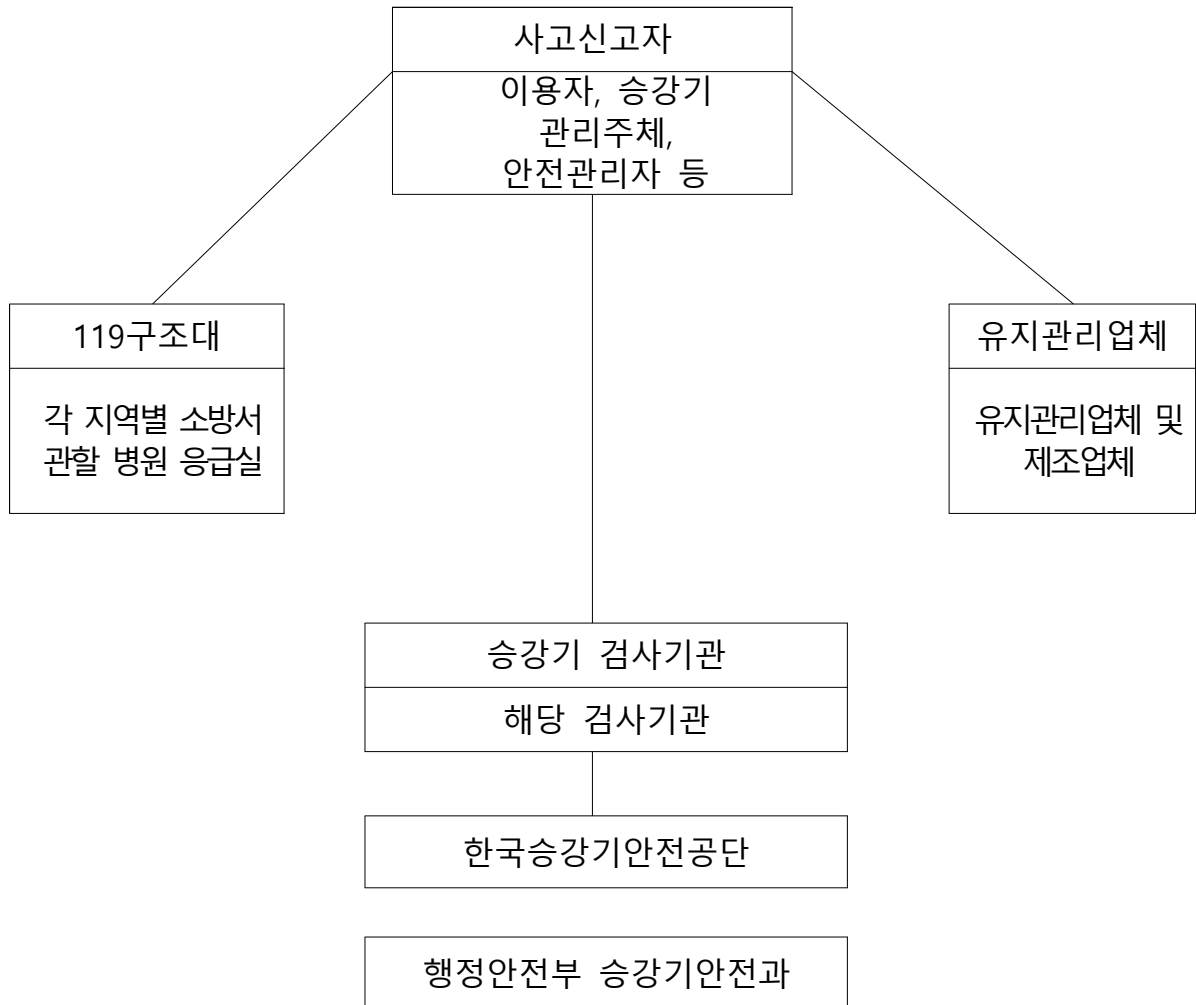

승강기내에 게시하여야 할 비상연락전화번호

비 상 연 락 전 화 번 호	
119구조대	국번없이 119, 관할소방서(6981-0119)
유지관리업체	대한에레베이터 상황실(1522-2952) 현대엘리베이터 상황실(1577-0603)
승강기 검사기관	승강기안전공단 서울동부지사(02-983-6731)

[별표 4]

엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판(제9조제4항 관련)

1. 안내 표지 또는 명판의 규격

문이 열리면 승강기 안의 바닥을 확인한 후 탑승하시기 바랍니다.
- 국토발전전시관장 -

가. 크기: 바닥에 부착하는 경우 가로 1.1미터, 세로 0.11미터로 하되, 부착위치가 변경되거나 부착위치가 협소하여 크기를 준수하기 어려운 경우 비율(가로:세로 10:1)을 준수한다.

나. 색상: 파란색(바닥이 검은색 계열이거나 어두운 장소인 경우 주황색으로 할 수 있다)

다. 재질


- 1) 스티커: PET 필름 0.2밀리미터
- 2) 보호필름: PVC 0.8밀리미터(미끄럼방지기능 포함)

2. 부착방법


바닥, 문 등에 스티커를 부착하는 특성을 고려하여 오염되지 않도록 스티커를 먼저 부착한 후 내구성을 갖춘 보호필름을 스티커 위에 덧붙인다. 다만, 보호필름으로 인하여 엘리베이터 출입문에 간섭이 발생하는 경우 보호필름을 생략할 수 있다.

3. 부착위치: 엘리베이터 출입문 전면 바닥, 문 등 이용자가 인지하기 쉬운 장소

<부착 예시1>

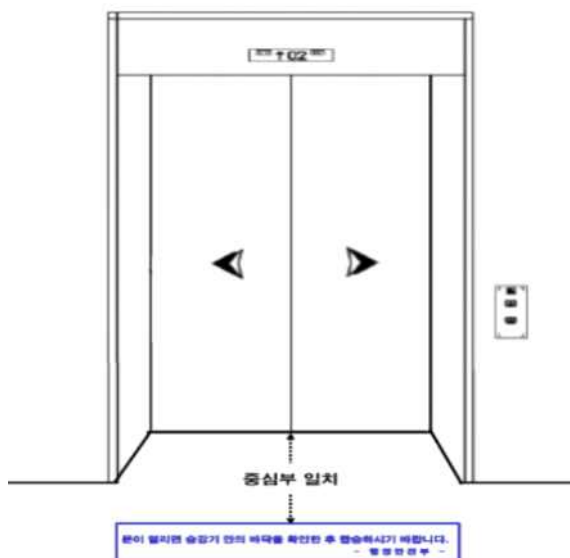

<부착 예시2>

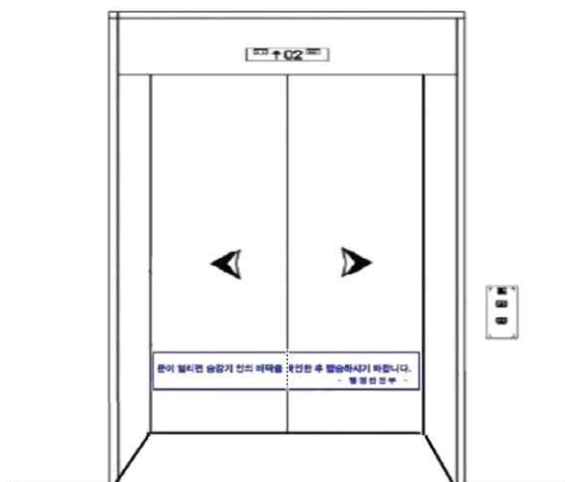

승강기 이용자 준수사항

- 승강기 출입문에 충격을 가하지 않아야 한다.
- 승강기 출입문에 손이나 발을 대지 않아야 한다.
- 승강기 출입문을 강제로 열지 않아야 한다.
- 승강기 출입문이 완전히 열린 후에 타거나 내려야 한다.
- 승강기에서는 뛰거나 장난치지 않아야 한다.
- 정원 또는 정격하중을 준수하여 승강기를 이용해야 한다.
- 어린이나 노약자는 보호자와 함께 승강기를 이용해야 한다.
- 승강기에 갇힌 경우에는 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 않아야 한다.
이 경우 비상통화장치를 통해 외부에 구출을 요청하고 차분히 기다려야 하며, 구출활동 중에는 구출자의 지시에 따라야 한다.
- 검사에 불합격하였거나 운행이 정지된 승강기의 경우에는 임의로 이용하지 않아야 한다.
- 화재 또는 지진 등 재난이 발생한 경우에는 승강기를 이용하지 않아야 한다.
- 줄넘기, 애완동물의 목줄 등이 승강기의 출입문에 끼이지 않도록 주의해야 한다.
- 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다.
- 에스컬레이터에서는 뛰지 않아야 한다.
- 에스컬레이터에서는 걷지 않아야 한다.
- 디딤판의 노란 안전선 안에 탑승하여 에스컬레이터를 이용해야 한다.
- 에스컬레이터를 이용할 때에는 손잡이를 잡고 이용해야 한다.
- 에스컬레이터 손잡이 난간 밖으로 몸을 내밀지 않아야 한다.
- 에스컬레이터 손잡이 난간에 몸을 기대지 않아야 한다.

-
- ■ 에스컬레이터가 운행하는 반대 방향으로 탑승하지 않아야 한다.
 - ■ 유모차 또는 수레 등을 가지고 에스컬레이터에 탑승하지 않아야 한다.
 - ■ 휠체어 또는 전동 스쿠터 등에 탑승한 사람은 에스컬레이터를 이용하지 않아야 한다.
 - ■ 검사에 불합격하였거나 운행이 정지된 에스컬레이터의 경우에는 임의로 이용하지 않아야 한다.
 - ■ 에스컬레이터 비상정지 버튼을 임의로 누르지 않아야 한다.
 - ■ 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다.
-

[] 중대한 사고 보고서
[] 중대한 고장

일반 현황	보고자	보고일
	건물명(상호)	건물용도
	대표자 성명	승강기 안전관리자 성명
	소재지	연락처
	사고 또는 고장 발생 장소(설치호기)	사고 또는 고장 발생 일시
승강기 현황	승강기 번호(ID)	승강기 종류(구조/용도)
	제조업체 또는 수입업체	유지관리업체
	모델명(개별인증의 경우 승강기명)	안전인증번호
검사 현황	설치검사 합격일	최종 검사의 종류 및 검사 대행기관
	최종 검사일	최종 검사 결과
자체점검 현황	최종 점검일	최종 점검 결과
	자체점검자	자격 유무
사고·고장 내용 및 조치사항	중대한 사고 여부 [] 중대한 사고 [] 중대한 사고 아님 [] 중대사고 여부 판단 곤란(전문조사 필요)	현장보존 조치 필요 여부 [] 현장보존 조치 필요 [] 현장보존 조치 불필요
	① 피해자 인적사항(성명, 나이, 성별, 피해정도)	
	② 사고 또는 고장 내용 및 응급조치	
	③ 사고 또는 고장의 원인 및 예방 대책	
비 고	사고 또는 고장 내용의 설명, 그림 등 필요한 자료를 붙임자료로 제출할 수 있습니다.	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)]

