

고압가스 저장시설 안전관리규정 개정 계획(안)

‘24. 7. 5.(금)/ 민속기획과

□ 개정 사유

- 어려운 용어를 쉬운 용어로 순화
- 안전관리조직, 비상연락망 및 유관기관 신고체계 정비

□ 주요 내용

- 안전관리조직 **현행화** (제6조 안전관리조직 및 별첨4)

현행		개정안	
안전관리 총괄자	국립민속박물관장	안전관리 총괄자	국립민속박물관장
안전관리 부총괄자	시설사무관	안전관리 부총괄자	담당사무관(서기관)
안전관리 책임자	안전관리 선임자	안전관리 책임자	안전관리 선임자

- "부등침하"를"부등침하(불균등 지반 침하)"로 개정 (별첨1)

현행			개정안		
번호	점검항목	점검내용	번호	점검항목	점검내용
5	고압가스 설비의 기초	- 부등침하 및 앵커볼트 파손 유무 등	5	고압가스 설비의 기초	- 부등침하(불균등 지반 침하) 및 앵커볼트 파손 유무 등


- "모사전송"을"팩스"로 개정 (별첨6)

현행		개정안	
사고통보 방법		사고통보 방법	
사고의 종류	통보방법	사고의 종류	통보방법
가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 모사전송을 이용한 통보(이하 "속보"라 한다) 및 서면으로 제출 하는 상세한 통보 (이하 "상보"라 한다)	가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 팩스를 이용한 통보(이하 "속보"라 한다) 및 서면으로 제출하는 상 세한 통보 (이하 "상보"라 한다)

붙임 국립민속박물관 고압가스 저장시설 안전관리규정 개정안 신·구조문
대비표 1부.

현행	개정(안)
제6조 (안전관리조직) 자사의 안전관리 조직의 구성은 다음과 같으며 총괄책임은 사업주에게 있다. 필요에 따라서는 안전관리협의체를 구성 운영할 수 있다. <pre> graph TD A[안전관리 총괄자 국립민속박물관장] --> B[안전관리 부총괄자 시설사무관] B --> C[안전관리 책임자 안전관리 선임자] C --> D[안전관리원 (상황반)] C --> E[교육훈련 (비상조치반)] C --> F[현장지원 (복구반)] </pre>	제6조 (안전관리조직) 자사의 안전관리 조직의 구성은 다음과 같으며 총괄책임은 사업주에게 있다. 필요에 따라서는 안전관리협의체를 구성 운영할 수 있다. <개정 2024. 7. 00> <pre> graph TD A[안전관리 총괄자 국립민속박물관장] --> B[안전관리 부총괄자 담당사무관(서기관)] B --> C[안전관리 책임자 안전관리 선임자] C --> D[안전관리원 (상황반)] C --> E[교육훈련 (비상조치반)] C --> F[현장지원 (복구반)] </pre>

현행				개정안			
[별첨 1] 고압가스 저장소시설 안전점검표				[별첨 1] <개정 2024. 7. 00> 고압가스 저장소시설 안전점검표			
고압가스 저장소시설 안전점검표				고압가스 저장소시설 안전점검표			
안전관리원		안전관리책임자	안전관리부총괄자	안전관리원		안전관리책임자	안전관리부총괄자
시설명		점검일		시설명		점검일	
가스종류		점검결과		가스종류		점검결과	
점검원		(인)		점검원		(인)	
번호	점검항목	점검내용	점검주기	점검결과	비고	번호	점검항목
5	고압가스 설비의 기초	- 부등침하 및 앵커볼트 파손 유무 등	일간			5	고압가스 설비의 기초
						- 부등침하(불균등 지반 침하) 및 앵커볼트 파손 유무 등	

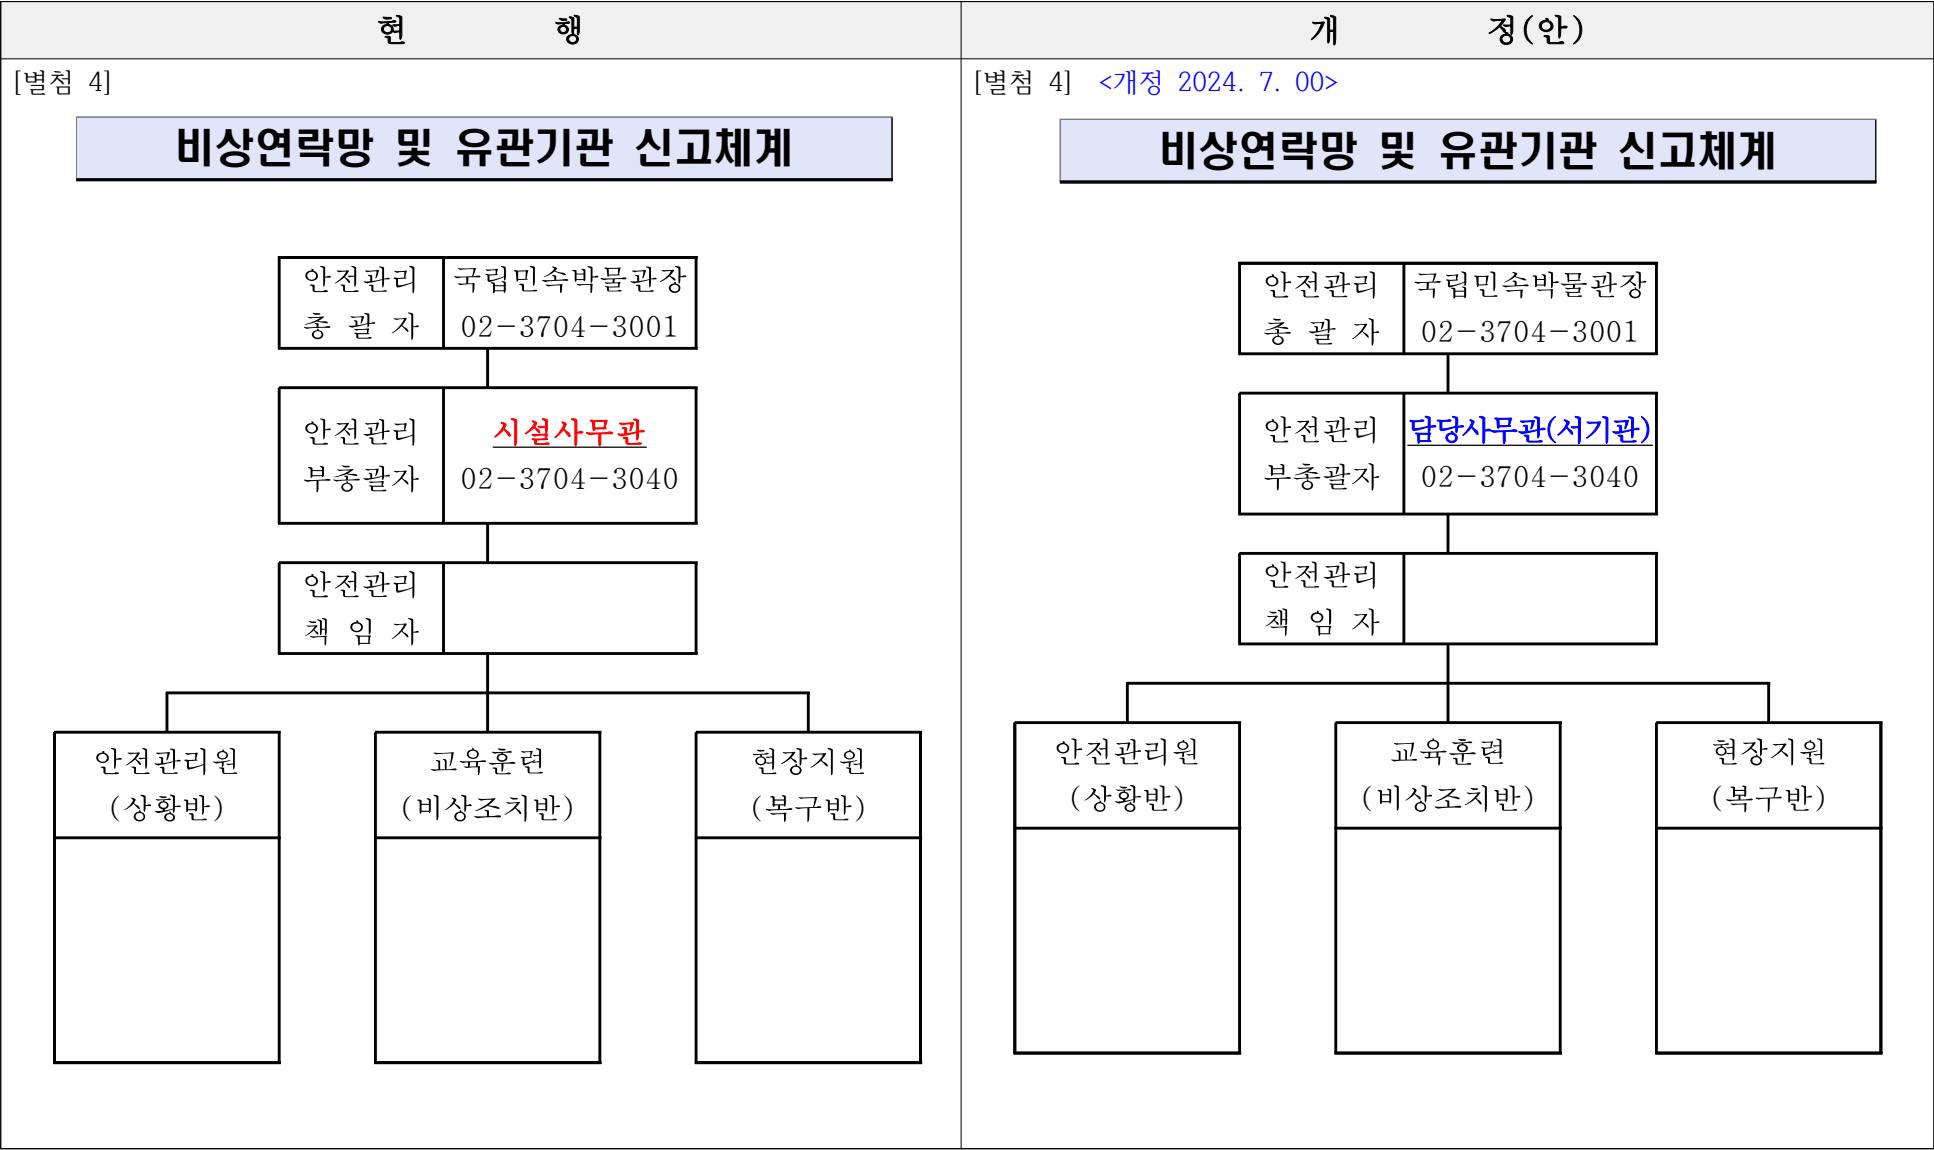

현행	개정(안)																																																				
[별첨 6] 사고통보 방법 <table><tr><th rowspan="2">사고의 종류</th><th rowspan="2">통보방법</th><th colspan="2">통보기한</th></tr><tr><th>속보</th><th>상보</th></tr><tr><td>가. 사람이 사망한 사고</td><td>전화 또는 모사전송을 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보(이하 “상보”라 한다)</td><td>즉시</td><td>사고발생 후 20일 이내</td></tr><tr><td>나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고</td><td>속보 및 상보</td><td>즉시</td><td>사고발생 후 10일 이내</td></tr><tr><td>다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고 (가목 내지 나목의 경우를 제외한다)</td><td>속보</td><td>즉시</td><td></td></tr><tr><td>라.가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고 (가목 및 나목의 경우를 제외한다)</td><td>속보</td><td>즉시</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.</td></tr></table>	사고의 종류	통보방법	통보기한		속보	상보	가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 모사전송 을 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보(이하 “상보”라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내	나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내	다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고 (가목 내지 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시		라.가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고 (가목 및 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시		공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.				[별첨 6] <개정 2024. 7. 00> 사고통보 방법 <table><tr><th rowspan="2">사고의 종류</th><th rowspan="2">통보방법</th><th colspan="2">통보기한</th></tr><tr><th>속보</th><th>상보</th></tr><tr><td>가. 사람이 사망한 사고</td><td>전화 또는 팩스를 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보 (이하 “상보”라 한다)</td><td>즉시</td><td>사고발생 후 20일 이내</td></tr><tr><td>나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고</td><td>속보 및 상보</td><td>즉시</td><td>사고발생 후 10일 이내</td></tr><tr><td>다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고 (가목 내지 나목의 경우를 제외한다)</td><td>속보</td><td>즉시</td><td></td></tr><tr><td>라.가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고 (가목 및 나목의 경우를 제외한다)</td><td>속보</td><td>즉시</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.</td></tr></table>	사고의 종류	통보방법	통보기한		속보	상보	가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 팩스 를 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보 (이하 “상보”라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내	나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내	다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고 (가목 내지 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시		라.가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고 (가목 및 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시		공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.			
사고의 종류			통보방법	통보기한																																																	
	속보	상보																																																			
가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 모사전송 을 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보(이하 “상보”라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내																																																		
나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내																																																		
다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고 (가목 내지 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시																																																			
라.가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고 (가목 및 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시																																																			
공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.																																																					
사고의 종류	통보방법	통보기한																																																			
		속보	상보																																																		
가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 팩스 를 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보 (이하 “상보”라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내																																																		
나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내																																																		
다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고 (가목 내지 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시																																																			
라.가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고 (가목 및 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시																																																			
공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.																																																					