

국립민속박물관 위험성평가 실시규정


제정 2022. 5. 3. 국립민속박물관예규 제243호
개정 2024. 3.26. 국립민속박물관예규 제249호
개정 2026. 7.22. 국립민속박물관예규 제287호

제1조(목적) 이 규정은 우리 박물관 전체의 유해·위험요인을 파악하고 위험성을 추정·결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치를 실시함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 이 규정은 우리 관에서 수행하는 모든 작업, 설비 및 공정의 위험성평가에 대한 범위, 절차, 책임과 권한에 대하여 적용한다.

제3조(조직의 구성) 우리 관 위험성평가 조직의 구성은 <표 1> 과 같이 한다.
<개정 2024.3.26., 2026.7.22.>

<표 1> 위험성평가 조직

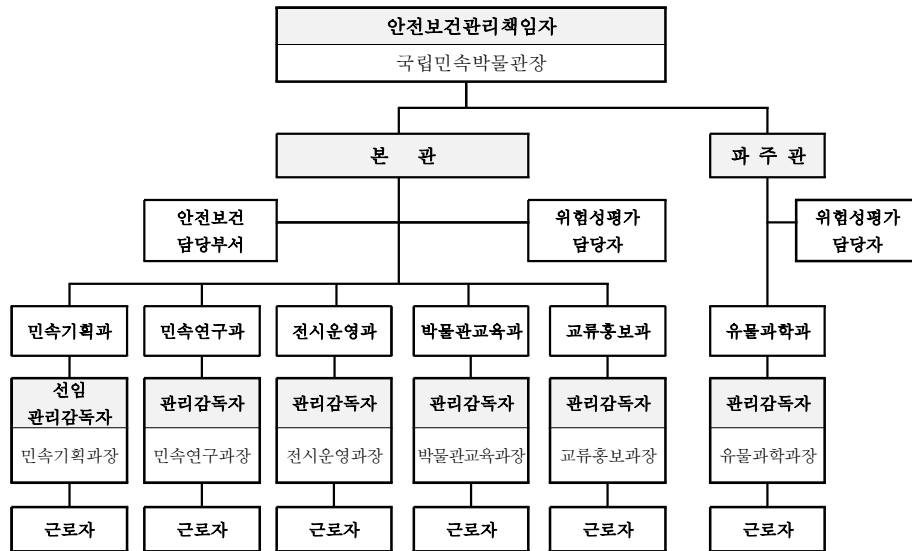

제4조(역할과 책임) 우리 관 위험성평가 조직의 역할과 책임은 <표 2> 와 같이 한다.

<개정 2024.3.26.>

<표 2> 조직의 역할과 책임

조 직	역할과 책임(권한)
안전보건관리책임자 (국립민속박물관장)	< 위험성평가의 총괄 관리 > ○ 관장의 의지 구현 - 방침과 추진목표를 문서화하고 게시 - 실시계획서 작성 지원 - 위험성평가 실행을 위한 조직구성과 역할 부여 ○ 예산지원 및 산업재해예방 노력 ○ 무재해 운동 참여
관리감독자	< 위험성평가 실시 > ○ 유해·위험요인을 파악하고, 위험성 추정 및 결정 ○ 위험성 감소대책의 수립 및 실행 ○ 위험성평가 실시시기, 절차와 내용 ○ 책임과 권한인지 및 이행
근로자(작업자)	< 위험성평가 참여 > ○ 담당업무와 관련된 위험성평가 활동에 참여 ○ 담당업무에 대한 안전보건수칙 및 위험성평가결과 감소대책 ○ 비상상황에 대한 대비 및 대응방법 ○ 출입허가절차 및 위험한 장소
위험성평가 담당자 (본관 및 파주관)	< 위험성평가의 실행 관리 및 지원 > ○ 위험성평가 담당자 교육 이수 ○ 위험성평가 실시계획 수립 및 실행 ○ 안전보건정보 수집 및 재해조사관련 자료 등을 기록 ○ 근로자에게 위험성평가 교육을 실시하고 기록유지 ○ 위험성평가 검토 및 결과에 대한 기록, 보관

제5조(평가대상) 근로자(협력업체, 방문객 포함)에게 안전·보건상 영향을 주는 다음 사항 등을 평가대상으로 한다.

1. 박물관 내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 모든 위험시설

2. 작업장에서 보유 또는 취급하고 있는 모든 유해물질
3. 일상적인 작업(협력업체 포함) 및 비일상적인 작업(수리 또는 정비 등)
4. 위험이 발생할 수 있는 비상조치 작업

제6조(실시시기) 우리 관 위험성평가 실시 시기는 다음과 같다.

- ① 최초평가 : 처음으로 실시하는 위험성평가를 말하며 전체작업을 대상으로 한다.
- ② 정기평가 : 최초 평가 후 사업장 전반에 대해 매년(1회/년) 정기적으로 실시한다.
- ③ 수시평가 : 해당 계획의 실행을 착수하기 전에 실시한다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시하여야 한다.

1. 중대산업사고 또는 산업재해가 발생한 때
2. 작업장 변경 시(작업자, 설비, 작업방법 및 절차 등의 변경)
3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수 작업시


제7조(실시방법) 위험성평가 실시 방법은 다음과 같다.

- ① 관장이 위험성평가 실시를 총괄 관리한다.
- ② 위험성평가 전담 직원을 지정하는 등 위험성평가를 위한 체제를 구축한다.
- ③ 작업내용 등을 상세하게 파악하고 있는 관리감독자에게 유해·위험요인의 파악, 위험성의 추정·결정, 위험성 감소대책의 수립·실행을 하게 한다.
- ④ 유해·위험요인을 파악하거나 감소대책을 수립하는 경우 특별한 사정이 없는 한 해당 작업에 종사하고 있는 근로자를 참여하게 한다.
- ⑤ 기계·기구, 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계·기구, 설비 등에 전문지식을 갖춘 사람을 참여하게 한다.
- ⑥ 위험성평가를 실시하기 위한 필요한 회의 및 교육 등을 실시한다.

제8조(추진절차) 우리 관 위험성평가 절차는 <그림 1> 과 같이 한다.

위험성평가는 【1단계】 사전준비 ⇒ 【2단계】 유해·위험요인 파악 ⇒ 【3단계】 위험성 추정 ⇒ 【4단계】 위험성 결정 ⇒ 【5단계】 위험성 감소대책 수립 및 실행의 절차에 따라 실시한다.

<그림 1> 위험성평가 절차

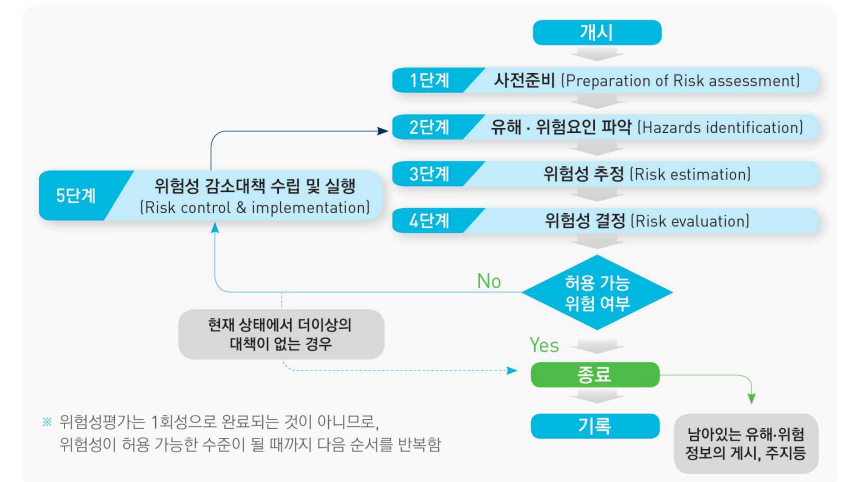

- ① 1단계 : 사전준비[평가대상 작업(공정) 선정 및 안전보건정보 조사]
 - 정확한 작업(공정)의 분류가 중요, 작업(공정) 흐름도에 따라 평가대상 작업(공정)이 결정되면 평가대상 및 범위를 확정
 - 위험성평가 담당자는 위험성평가에 필요한 정보를 수집하여 정리
- ② 2단계 : 유해·위험요인 파악(도출)
 - 관내외 순회점검 및 안전보건 체크리스트 등을 활용하여 유해·위험요인 파악
- ③ 3단계 : 위험성 추정
 - 유해·위험요인을 심사하여 정량화하는 단계, 가능성과 중대성을 조합

$$\text{위험성(Risk)} = \text{사고발생의 가능성} \times \text{사고결과의 중대성}$$

<표 3> 가능성(빈도)

구분	가능성	기 준
상	3	○ 피해가 발생할 가능성이 높음 (높음) - 가드·방호덮개, 기타 안전장치가 없음 - 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 ○ 1일에 1회 정도 노출(빈번)

구분	가능성	기 준
중	2	○ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 (보통) - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 가드가 낮거나 간격이 벌어져 있는 등 미흡 - 안전수칙·작업표준 등은 있지만 일부 준수하기 어려운 점이 있음 ○ 주일에 1회 정도 노출(가끔)
하	1	○ 해가 발생할 가능성이 낮음 (낮음) - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역에의 출입이 곤란한 상태 - 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수 가능 ○ 3개월에 1회 정도 노출(거의 없음)

<표 4> 중대성(강도)

구분	중대성	기 준
대	3	○ 중상(장해발생) - 사망 또는 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정 시점에서는 업무에 복귀 가능(완치 가능))
중	2	○ 경상(병원치료) - 응급조치 이상의 치료가 필요하지만 휴업이 수반되는지 않는 부상 또는 질병
소	1	○ 미미한 재해(비치료) 아차사고를 초래할 수 있는 경우 - 처치(치료) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음)

※ 위험성 추정은 가능성<표 3>과 중대성<표 4>을 조합 또는 곱하거나 더하여 산출할 수 있음.

<표 5> 위험성 추정

중대성(강도) 가능성(빈도)	대 3	중 2	소 1
상 3	높음 (9)	높음 (6)	보통 (3)
중 2	높음 (6)	보통 (4)	낮음 (2)
하 1	보통 (3)	낮음 (2)	낮음 (1)

④ 4단계 : 위험성 결정

- 위험성 수준은 유해·위험요인의 발생 가능성과 중대성을 평가하여 3단계의 낮음(1~2), 보통(3~4), 높음(6~9)로 구분하였고, 위험성 수준이 높은 순서대로 우선적으로 개선할 수 있도록 우선순위 결정

<표 6> 위험성 결정

위험성 수준		관리기준	비 고
1 ~ 2	낮음	현재 상태 유지	○ 근로자에게 유해위험 정보를 제공 및 교육
3 ~ 4	보통	개선	○ 안전보건대책을 수립하여 개선 필요한 상태
6 ~ 9	높음	즉시 개선	○ 작업을 지속하려면 즉시 개선이 필요한 상태

⑤ 5단계 : 위험성 감소대책 수립 및 실행

- 위험성 수준이 높음 또는 보통으로 판정된 위험성에 대해서는 위험성 감소대책을 수립·실행하여 허용가능 위험의 범위로 들어오도록 하고, 필요시 추가 감소대책 수립·실행

※ 남아 있는 유해·위험요인에 대해서는 게시, 주지 등의 방법으로 알림

⑥ 6단계 : 기록

- 위험성평가를 수행한 결과를 관계자들에게 교육하거나 공유하기 위하여 기록

제9조(주지방법) 관장은 구성원들이 알 수 있도록 위험성평가 방침, 추진목표 및 그 밖의 주지사항을 회의 또는 행사 등에서 홍보·주지시키고, 읽을 수 있도록 관내에 공지한다.

제10조(유의사항) ① 위험성평가 담당자는 산업안전보건법 기타 요구사항에 적합한 상태인지를 확인하고 미달하고 있는 경우에는 관장에게 보고한 후 위험성 수준이 높은 것부터 우선적으로 위험성 감소대책을 반영하여 개선한다.

< 감소대책 수립 시 주의사항 >

1. 새로운 위험성의 유무를 확인하고 위험성 감소조치 전의 위험성보다 커지지 않는가를 확인
2. 작업자의 판단, 행동에만 의존하는 대책에 의한 조치, 위험성 감소의 근거가 불분명한 조치 등에 의해 위험성을 낮게 판단하고 있지 않은가를 확인
3. 작업성·생산성에 지장이 없는지, 품질에 문제가 없는지 등을 의견청취에 의해 작업자에게 확인
4. 각 단계에서는 현장에서의 노하우, 아이디어를 적극적으로 활용하도록 함.
(기술면, 비용면, 운영면 등을 고려한 현실성은 다음 단계에서 검토)

② 관장은 제1항에 따른 감소조치 결과 당해 위험성 감소조치가 충분하지 않다고 판단하는 경우에는 담당자에게 조치의 재검토를 지시할 수 있다.

③ 관장은 감소대책을 수립 실행할 때 소요되는 예산을 지원하여야 한다.

제11조(기록) ① 위험성평가 기록은 KRAS(위험성평가시스템)를 통해 온라인으로 관리하고 필요시, 출력하여 관장에게 승인 받는다.

② 위험성평가 기록은 「우리 관 안전보건관리규정」에 준하여 보관하되 3년 이상 보관한다.

③ 위험성평가 기록물은 연 1회 정도 정기적으로 검토하고, 수정·보완이 필요한 경우에는 근로자의 의견을 반영한 후에 변경 여부를 결정하며, 모든 근로자가 알 수 있도록 게시 또는 공지한다.

부 칙(2022. 5. 3.)

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙(2024. 3. 26.)

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙(2026. 7. 22.)

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.