

Tabu GUI

HOME

Βέλη Ευθυγραμμίας

Ανοίγματα (m)

463.4
509.85
319.94
309.87
299.92
304.93
364.91
279.92
294.83
360.32

BA: 350 (374.82 m)

Υψομετρικές Διαφορές (m)

16.35
-78.67
-16.94
-10.81
-10.99
-3.25
-3.41
-3.73
2.55
19.22

Τύπος Αγωγού

Cardinal

Φόρτωση Νέου Αγωγού

Θερμοκρασία (°C)

0

Επίλυση μίας θερμοκρασίας

Επίλυση όλων των θερμοκρασιών

Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε XLSX

Τα πεδία ανοιγμάτων και υψομετρικών επιδέχονται copy-paste


Το βασικό άνοιγμα της ευθυγραμμίας υπολογίζεται αυτόματα και δεν αλλάζει.

Αυτή η στήλη διόρθωσης αντιστοιχεί στο TAN

	ση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Γεωμετρική Διόρθωση	Ελαστική Διόρθωση	Συνολική Διόρθωση
1		14.09	13.6	0.077	0.021	0.098
2	5	17.25	17.14	0.097	0.025	0.122
3	2	6.72	6.73	0.095	0.024	0.119
4	7	6.29	6.35	0.089	0.021	0.11
5	7	5.9	5.98	0.08	0.015	0.095
6	9	6.09	6.2	0.068	0.009	0.077
7	3	8.73	8.91	0.044	-0.001	0.044
8	5	5.13	5.24	0.034	-0.008	0.026
9		5.69	5.82	0.021	-0.016	0.005
10	3	8.52	8.68	0.001	-0.024	-0.023
11						
12	2	14.71	14.18	0.088	0.021	0.108
13	5	18.02	17.89	0.11	0.025	0.135
14	8	7.01	7.03	0.108	0.024	0.132
15	4	6.57	6.64	0.101	0.021	0.122
16	8	6.16	6.25	0.091	0.015	0.106
17	9	6.36	6.48	0.077	0.009	0.086
18		9.11	9.32	0.05	-0.001	0.049
19	3	5.36	5.48	0.038	-0.008	0.03
20	2	5.95	6.08	0.023	-0.016	0.007
21	2	8.9	9.08	-0.0	-0.024	-0.025
22						
23	4	15.4	14.82	0.1	0.021	0.12

21:12

03/05/2026

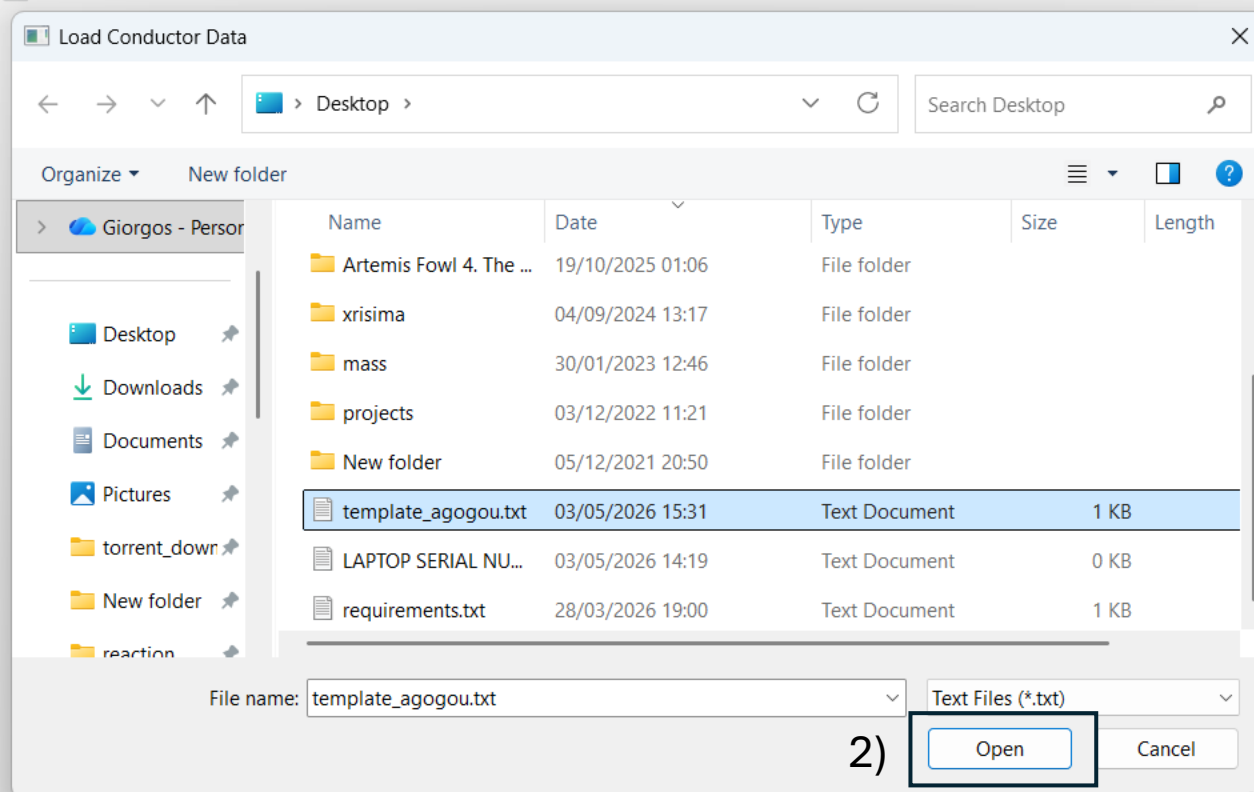

-3.73
2.55
19.22

Τύπος Αγωγού

Cardinal

Θερμοκρασία (°C)

0

Επίλυση μίας θερμοκρασίας

Επίλυση όλων των θερμοκρασιών

Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε XLSX

1)

Φόρτωση Νέου Αγωγού

2)

Open

Cancel

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Γεωμετρική Διόρθωση	Ελαστική Διόρθωση	Συνολική Διόρθωση
	13.6	0.077	0.021	0.098
	17.14	0.097	0.025	0.122
	6.73	0.095	0.024	0.119
	6.35	0.089	0.021	0.11
	5.98	0.08	0.015	0.095
	6.2	0.068	0.009	0.077
	8.91	0.044	-0.001	0.044
	5.24	0.034	-0.008	0.026
	5.82	0.021	-0.016	0.005
	8.68	0.001	-0.024	-0.023
	14.18	0.088	0.021	0.108
	17.89	0.11	0.025	0.135
	7.03	0.108	0.024	0.132
	6.64	0.101	0.021	0.122
	6.25	0.091	0.015	0.106
	6.48	0.077	0.009	0.086
	9.32	0.05	-0.001	0.049
	5.48	0.038	-0.008	0.03
	6.08	0.023	-0.016	0.007
	9.08	-0.0	-0.024	-0.025
	14.82	0.1	0.021	0.12



Search



ENG



21:13

03/05/2026

Ανοίγματα (m)

463.4
509.85
319.94
309.87
299.92
304.93
364.91
279.92
294.83
360.32

BA: 350 (374.82 m)

Υψομετρικές Διαφορές (m)

16.35
-78.67
-16.94
-10.81
-10.99
-3.25
-3.41
-3.73
2.55
19.22

Τύπος Αγωγού

Υπέρθερμος_Linnet

Φόρτωση Νέου Αγωγού

Cardinal

Grosbeak

Linnet

SW150_0_396

SW150_0_460

SW400

Υπέρθερμος_Linnet

3) Ο νέος αγωγός εμφανίζεται στη λίστα.

Αν το πρόγραμμα κλείσει, χρειάζεται ξανά φόρτωμα εκ νέου.

	ση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Γεωμετρική Διόρθωση	Ελαστική Διόρθωση	Συνολική Διόρθωση
1		14.09	13.6	0.077	0.021	0.098
2	5	17.25	17.14	0.097	0.025	0.122
3	2	6.72	6.73	0.095	0.024	0.119
4	7	6.29	6.35	0.089	0.021	0.11
5	7	5.9	5.98	0.08	0.015	0.095
6	9	6.09	6.2	0.068	0.009	0.077
7	3	8.73	8.91	0.044	-0.001	0.044
8	5	5.13	5.24	0.034	-0.008	0.026
9		5.69	5.82	0.021	-0.016	0.005
10	3	8.52	8.68	0.001	-0.024	-0.023
11						
12	2	14.71	14.18	0.088	0.021	0.108
13	5	18.02	17.89	0.11	0.025	0.135
14	8	7.01	7.03	0.108	0.024	0.132
15	4	6.57	6.64	0.101	0.021	0.122
16	8	6.16	6.25	0.091	0.015	0.106
17	9	6.36	6.48	0.077	0.009	0.086
18		9.11	9.32	0.05	-0.001	0.049
19	3	5.36	5.48	0.038	-0.008	0.03
20	2	5.95	6.08	0.023	-0.016	0.007
21	2	8.9	9.08	-0.0	-0.024	-0.025
22						
23	4	15.4	14.82	0.1	0.021	0.12

```
CONDUCTORS = {  
  "Υπερθερμος Linnet": {  
    "w": 0.7024,  
    "A_cm2": 2.0,  
    "E_kg_per_m2": 6.18e9,  
    "T350": np.array([1827.0, 1757.0, 1686.0, 1627.0, 1569.0]),  
    "T500": np.array([1244.0, 1219.0, 1185.0, 1172.0, 1149.0]),  
  },  
}
```

Το template του αρχείου πρέπει να έχει υποχρεωτικά την παραπάνω μορφή. Υπόδειγμα του template μπορεί να βρεθεί στην ίδια τοποθεσία με αυτόν τον οδηγό. Το όνομα του αρχείου δεν έχει σημασία, αλλά πρέπει να είναι σε μορφή .txt

Αλλαγή επιδέχονται μόνο τα νούμερα, καθώς και το όνομα του αγωγού.

Τα πεδία T350 και T500 πρέπει να έχουν υποχρεωτικά 5 τιμές το καθένα.

- Βάρος αγωγού = [kg/m]
- Διατομή αγωγού = [cm^2]
- Μέτρο ελαστικότητας = [kg/m^2]
- T350/T500 = [kg]