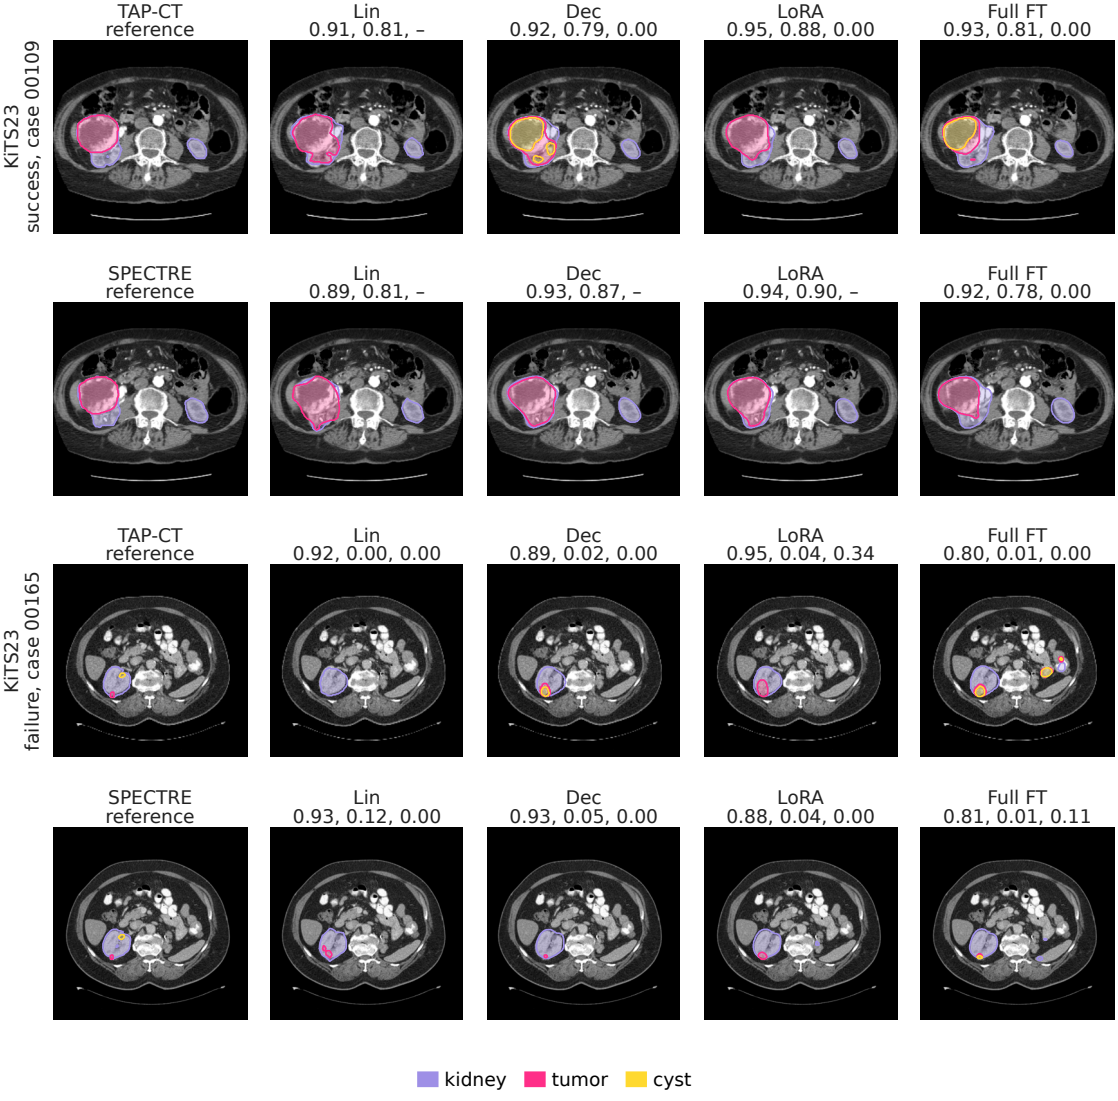

KiTS23
success, case 00109
TAP-CT
reference
Lin
0.91, 0.81, –
Dec
0.92, 0.79, 0.00
LoRA
0.95, 0.88, 0.00
Full FT
0.93, 0.81, 0.00
SPECTRE
reference
Lin
0.89, 0.81, –
Dec
0.93, 0.87, –
LoRA
0.94, 0.90, –
Full FT
0.92, 0.78, 0.00
KiTS23
failure, case 00165
TAP-CT
reference
Lin
0.92, 0.00, 0.00
Dec
0.89, 0.02, 0.00
LoRA
0.95, 0.04, 0.34
Full FT
0.80, 0.01, 0.00
SPECTRE
reference
Lin
0.93, 0.12, 0.00
Dec
0.93, 0.05, 0.00
LoRA
0.88, 0.04, 0.00
Full FT
0.81, 0.01, 0.11
kidney
tumor
cyst