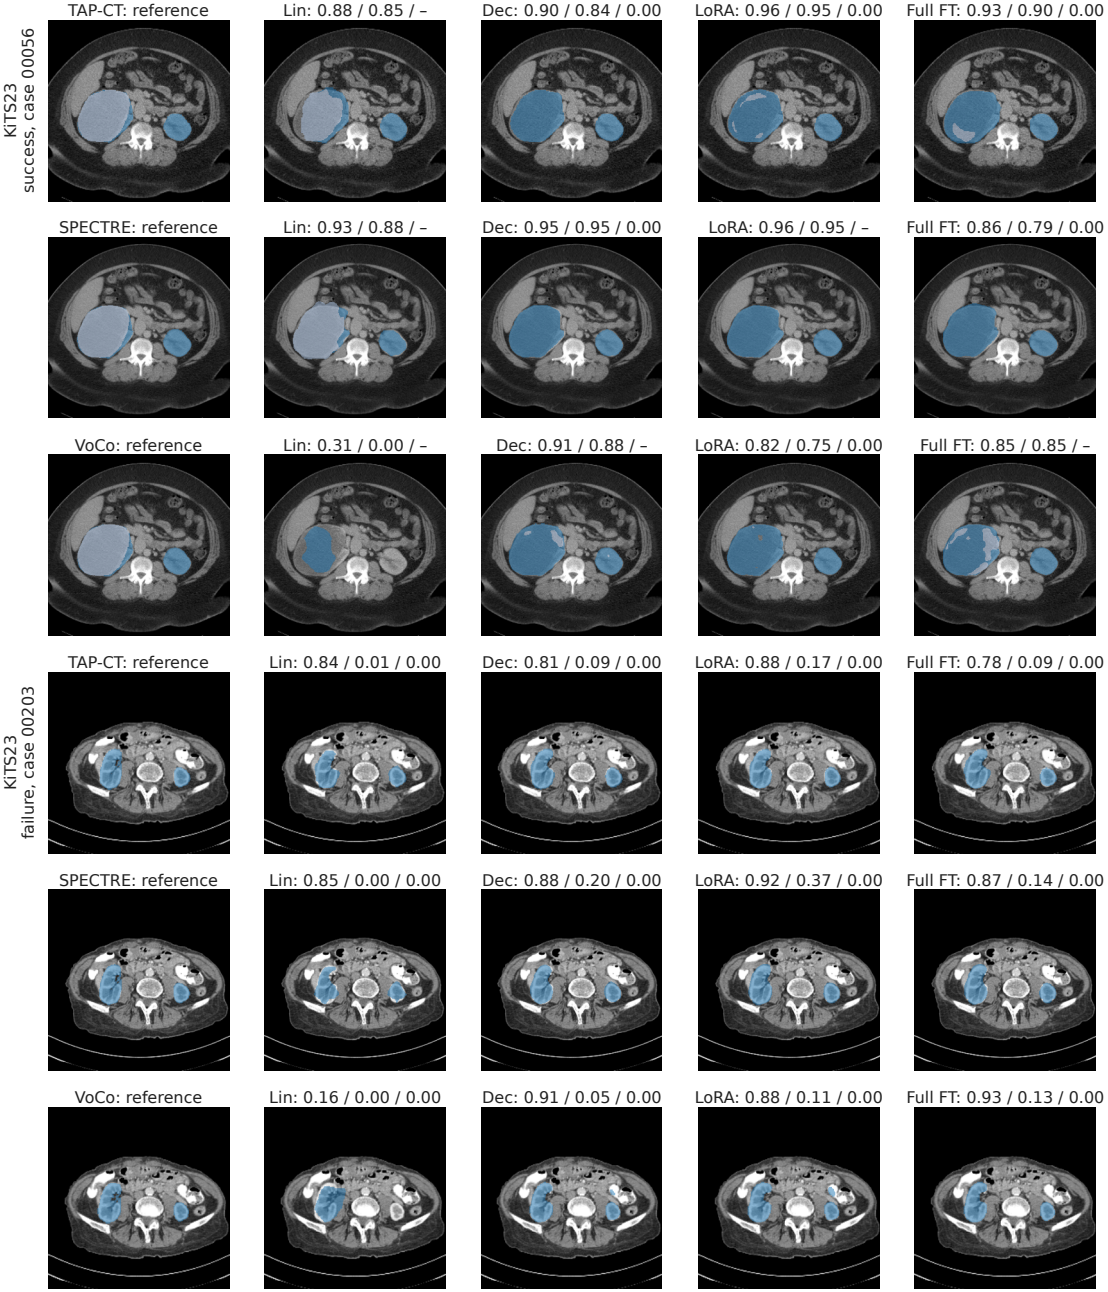

KiTS23
success, case 00056
TAP-CT: reference
Lin: 0.88 / 0.85 / –
Dec: 0.90 / 0.84 / 0.00
LoRA: 0.96 / 0.95 / 0.00
Full FT: 0.93 / 0.90 / 0.00
SPECTRE: reference
Lin: 0.93 / 0.88 / –
Dec: 0.95 / 0.95 / 0.00
LoRA: 0.96 / 0.95 / –
Full FT: 0.86 / 0.79 / 0.00
VoCo: reference
Lin: 0.31 / 0.00 / –
Dec: 0.91 / 0.88 / –
LoRA: 0.82 / 0.75 / 0.00
Full FT: 0.85 / 0.85 / –
KiTS23
failure, case 00203
TAP-CT: reference
Lin: 0.84 / 0.01 / 0.00
Dec: 0.81 / 0.09 / 0.00
LoRA: 0.88 / 0.17 / 0.00
Full FT: 0.78 / 0.09 / 0.00
SPECTRE: reference
Lin: 0.85 / 0.00 / 0.00
Dec: 0.88 / 0.20 / 0.00
LoRA: 0.92 / 0.37 / 0.00
Full FT: 0.87 / 0.14 / 0.00
VoCo: reference
Lin: 0.16 / 0.00 / 0.00
Dec: 0.91 / 0.05 / 0.00
LoRA: 0.88 / 0.11 / 0.00
Full FT: 0.93 / 0.13 / 0.00