

## REQUISITOS PARA PEDIR A LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTOS


- ❑ A rede de encanamentos dentro do imóvel até a caixa de inspeção na calçada deverá estar concluída, com inclinação (mínimo 3%) e diâmetro (mín. 100 mm) recomendados;
- ❑ Necessário ter tubo de ventilação (Ø 75 mm) no encanamento do banheiro com 0,50 m acima do telhado (ver detalhe A);
- ❑ Caixa de gordura com inspeção nos encanamentos da pia de cozinha, churrasqueira etc. (ver detalhe B), com capacidade mínima de 18 L (para 1 pia);
- ❑ Deixar deflexões disponíveis para inspeções (ver detalhe C);
- ❑ Deverão ser utilizados ralos sifonados para lavatórios, tanques e máquina de lavar roupas;
- ❑ Não poderá ser lançada água da máquina de lavar roupas ou do tanque na caixa de gordura;
- ❑ A rede de esgoto deverá estar protegida das águas da chuva;
- ❑ É necessário ter a ligação de água na rede;
- ❑ Após a conclusão da ligação de esgotos, a fossa deverá ser esgotada e aterrada.

## LEGISLAÇÃO PERTINENTE


- ❑ Norma Técnica Brasileira – NBR 8160 – Sistemas prediais de esgotos sanitários;
- ❑ Lei Municipal nº 2.977/1996 – Código de Obras do Município;
- ❑ Lei Municipal nº 3.399/1999 – Sistema Tributário do DAEV;
- ❑ Decreto Municipal nº 5.263/2000 – Regulamento do Sistema Tributário do DAEV;
- ❑ Lei Municipal nº 3.455/2000 – Sistema Tarifário do DAEV;
- ❑ Decreto Municipal nº 5.420/2001 – Regulamento do Sistema Tarifário do DAEV.

Conforme anexo I da Lei nº 2.977/1996:

- ❑ “Item 2 – Interrupção de escoamento natural das águas pluviais em viela sanitária” (multa de 1 a 7 UFMV, dobrando na reincidência)
- ❑ “Item 3 – Ligação de águas pluviais da rede de esgotos” (multa de 4 a 10 UFMV, dobrando na reincidência)

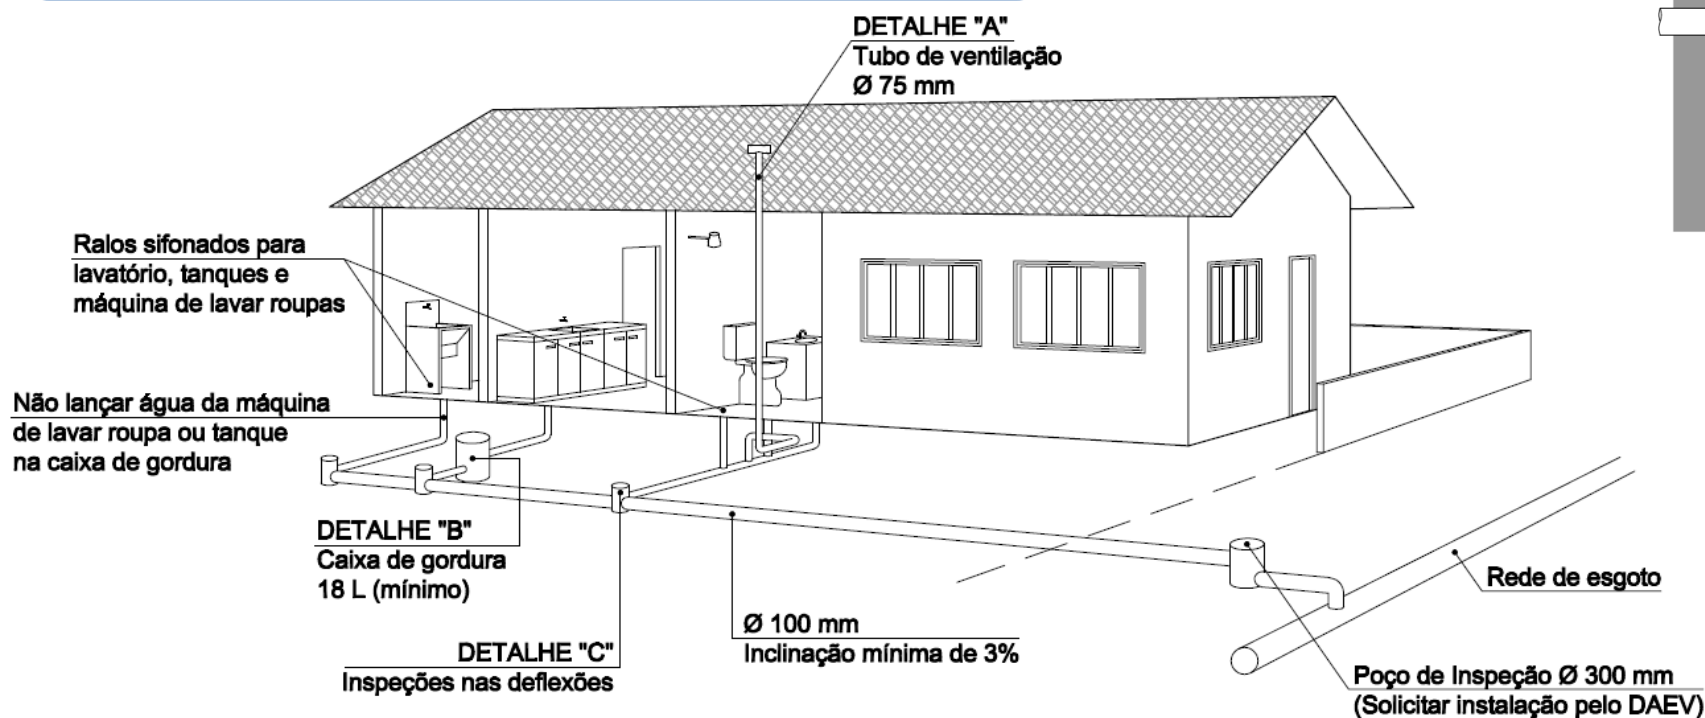


**Detalhe "B"**

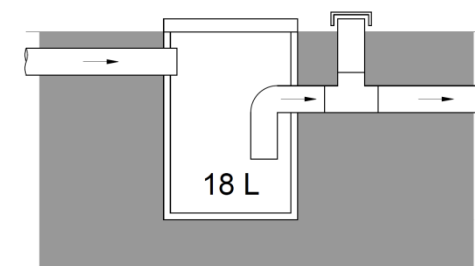

**Caixa de Gordura com inspeção para 01 pia**

**Detalhe "C"**



**Inspeção**