

CONSULTA DE REGISTRS EN LA TABLA DE BIGQUERY

Record Count
288

Filtro por fecha y
equipo

1 jun 2026 - 1 jun 2026

device

Tabla de datos principal

	device	Fecha	Hora	potencia_kw	potencia_kva
1.	PAC3200-1	1 jun 2026	20:15:00	30.871	54.901
2.	PAC3200-1	1 jun 2026	05:00:00	27.097	48.188
3.	PAC3200-1	1 jun 2026	15:00:00	27.098	48.19
4.	PAC3200-1	1 jun 2026	06:00:00	27.199	48.37
5.	PAC3200-1	1 jun 2026	19:30:00	27.535	48.968
6.	PAC3200-1	1 jun 2026	08:45:00	28.253	50.245
7.	PAC3200-1	1 jun 2026	22:00:00	29.465	52.4
8.	PAC3200-1	1 jun 2026	18:00:00	30.922	54.991
9.	PAC3200-1	1 jun 2026	16:45:00	31.393	55.828
10.	PAC3200-1	1 jun 2026	05:15:00	32.301	57.443
11.	PAC3200-1	1 jun 2026	21:15:00	32.879	58.471
12.	PAC3200-1	1 jun 2026	04:00:00	26.909	47.855
13.	PAC3200-1	1 jun 2026	00:45:00	27.918	49.649
14.	PAC3200-1	1 jun 2026	17:30:00	29.103	51.757
15.	PAC3200-1	1 jun 2026	03:45:00	29.321	52.143
16.	PAC3200-1	1 jun 2026	09:15:00	29.731	52.873
17.	PAC3200-1	1 jun 2026	11:15:00	30.295	53.876
18.	PAC3200-1	1 jun 2026	06:15:00	30.451	54.154
19.	PAC3200-1	1 jun 2026	03:00:00	31.029	55.182
20.	PAC3200-1	1 jun 2026	02:00:00	31.687	56.352

Record Count
6

Primera - Ultima Lectura


	device	Fecha	T_energia_act_kwh
1.	PAC3200-1	1 jun 2026, 23:45:00	448283.995
2.	PAC3200-1	1 jun 2026, 0:00:00	445380.688
3.	PAC3200-2	1 jun 2026, 23:45:00	1211760.416
4.	PAC3200-2	1 jun 2026, 0:00:00	1204803.671
5.	PAC3200-3	1 jun 2026, 23:45:00	266318.786
6.	PAC3200-3	1 jun 2026, 0:00:00	264866.386

CONSUMOS HORA A HORA 2026

Selecciona un periodo ▾

device ▾

device	hora_inicio	energia_activa_kwh	energia_reactiva...	potencia_pro
PAC3200-2	1 ene 2026, 0:00:00	233,82	343,85	78.
	1 ene 2026, 1:00:00	315,76	464,36	81.
	1 ene 2026, 2:00:00	299,16	439,93	68.
	1 ene 2026, 3:00:00	278,78	409,98	69.
	1 ene 2026, 4:00:00	265,55	390,51	68.
	1 ene 2026, 5:00:00	277,98	408,79	70.
	1 ene 2026, 6:00:00	281,57	414,07	70.
	1 ene 2026, 7:00:00	281,83	414,46	69.
	1 ene 2026, 8:00:00	260,35	382,87	64.
	1 ene 2026, 9:00:00	249,96	367,59	65.
	1 ene 2026, 10:00:00	316,29	465,13	75.
	1 ene 2026, 11:00:00	308,41	453,55	79.
	1 ene 2026, 12:00:00	303,88	446,88	79.
	1 ene 2026, 13:00:00	317,57	467,02	77.
	1 ene 2026, 14:00:00	281,3	413,68	66.
	1 ene 2026, 15:00:00	283,35	416,68	75.
	1 ene 2026, 16:00:00	278,32	409,29	69.
	1 ene 2026, 17:00:00	288,33	424,02	75.
	1 ene 2026, 18:00:00	296,86	436,56	71.
Total		2.295.677,2	3.241.684,62	-4.446.608,93

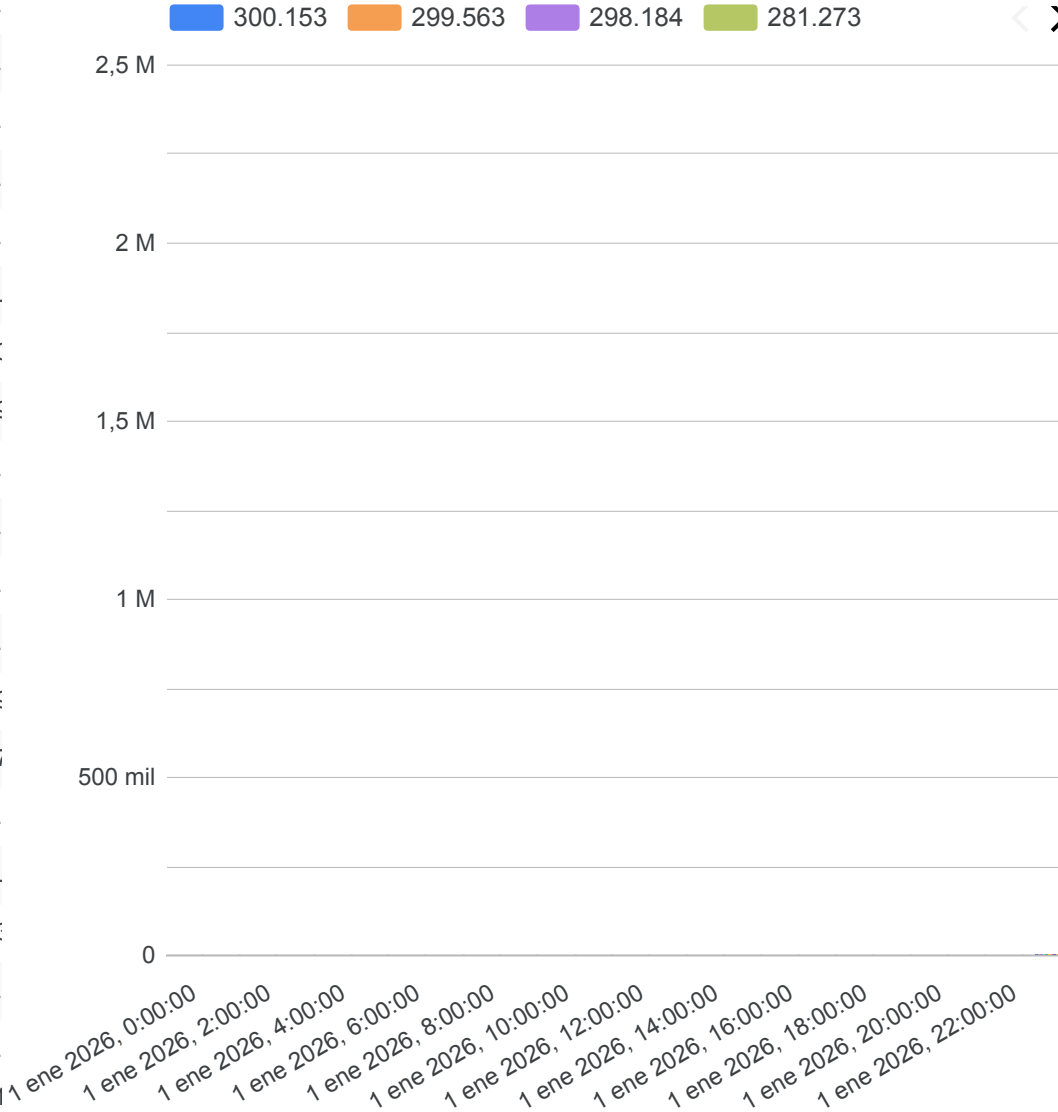

energia_activa_kwh

2.295.682,87

1



CONSUMOS DIARIOS 2026

BUSCAR POR :

Selecciona un periodo

device

	dia_inicio / kWh / kW.prom														
	2026-06-17 00:00		2026-06-18 00:00		2026-06-19 00:00		2026-06-20 00:00		2026-06-21 00:00		2026-06-22 00:00		2026-06-23 00:00		2...
device	kWh	kW.p...	kWh	kW.p...	kWh	kW.p...	kWh	kW.p...	kWh	kW.p...	kWh	kW.p...	kWh	kW.p...	kW
PAC3200-1	2943	31	2942	31	2956	31	2940	31	2923	30	3003	31	2981	31	293
PAC3200-1ME02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAC3200-1ME05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAC3200-1ME06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAC3200-1ME07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAC3200-1ME08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAC3200-1ME09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	11511	121	11671	122	11485	119	11542	121	11454	119	11501	120	11454	119	1151

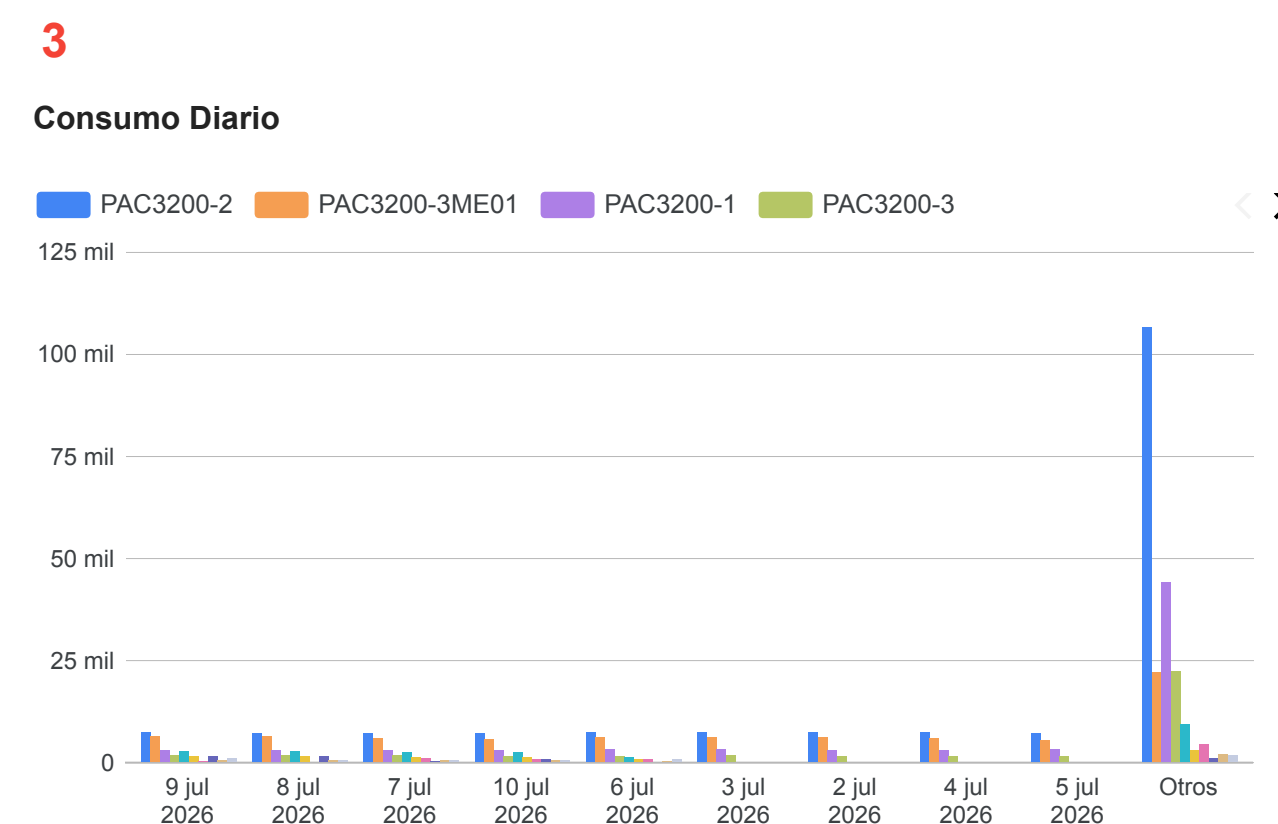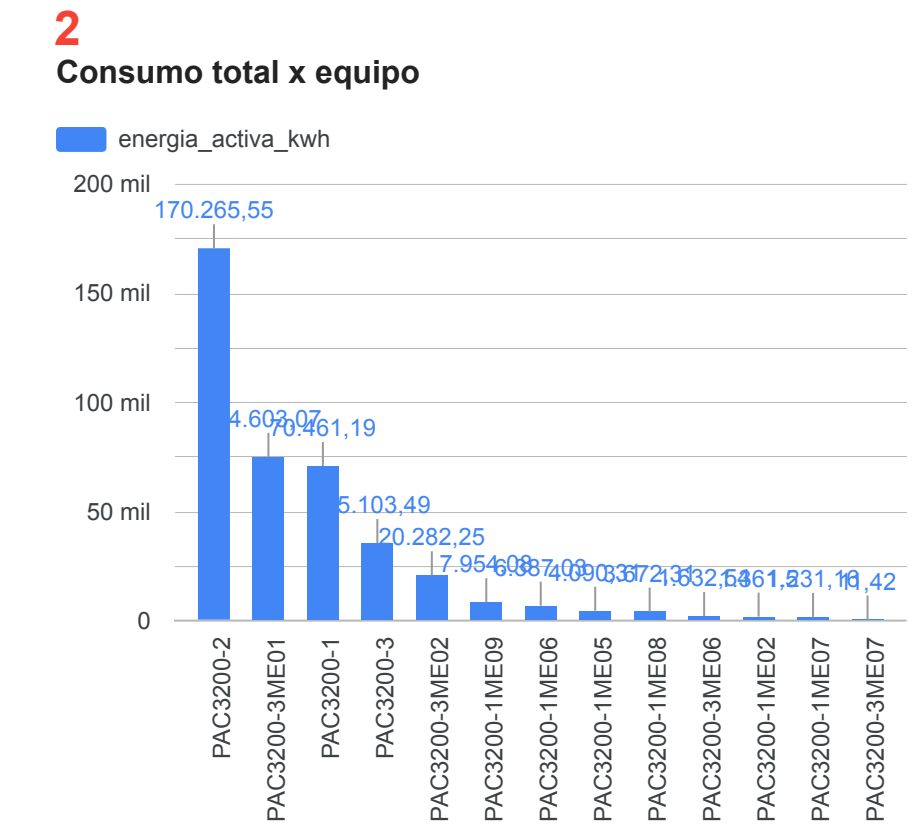

Record Count
678

INDICADORES DIARIOS 2026

BUSCAR POR :

Selecciona un periodo


device

1

Fecha	device	kW.prom	kVA.prom	kVar.prom	kW.max	kW.min	Fp
1 ene 2026	PAC3200-2	72,12	128,25	106,05	87,33	59,88	0,56
	PAC3200-1	27,24	48,45	40,06	36,14	0,01	0,5
	PAC3200-3	12,05	21,42	17,71	18,07	0,01	0,43
2 ene 2026	PAC3200-2	70,07	124,62	103,05	87,62	0,01	0,53
	PAC3200-1	28,63	50,92	42,11	36,75	0,01	0,53
	PAC3200-3	14,51	25,81	21,34	18,38	0,01	0,53
3 ene 2026	PAC3200-2	67,47	119,99	99,22	87	0,01	0,51
	PAC3200-1	28,53	50,74	41,96	36,38	0,01	0,51
	PAC3200-3	14,31	25,45	21,05	18,25	0,01	0,51
4 ene 2026	PAC3200-2	66,69	118,61	98,08	88,51	0,01	0,5
	PAC3200-1	30,56	54,35	44,95	37,12	24,86	0,56
	PAC3200-3	15,31	27,23	22,52	18,44	12,61	0,56
5 ene 2026	PAC3200-2	73,03	129,88	107,4	88,5	61,33	0,56
	PAC3200-1	30,09	53,51	44,25	36,75	25,2	0,56
	PAC3200-3	15,51	27,58	22,81	18,25	12,43	0,56
6 ene 2026	PAC3200-2	74,41	132,32	109,42	87,32	59,87	0,56
	PAC3200-1	31,04	55,2	45,65	36,25	25,11	0,56
	PAC3200-3	15,27	27,16	22,46	18,01	12,65	0,56
7 ene 2026	PAC3200-2	74,08	131,75	108,95	87,91	60,91	0,56
	PAC3200-1	30,88	54,91	45,41	37,12	25,03	0,56
	PAC3200-3	15,05	26,76	22,13	18,07	12,52	0,56
8 ene 2026	PAC3200-2	74,41	132,33	109,42	87,02	60,92	0,56
	PAC3200-1	30,83	54,83	45,34	36,14	25,03	0,56
	PAC3200-3	15,15	27,17	22,72	18,12	12,6	0,56
Total		-2.727.815....	-608.613.1...	-478.911.6...	141.481.33...	-459.314.9...	105.109.68...


2

Potencia x equipo

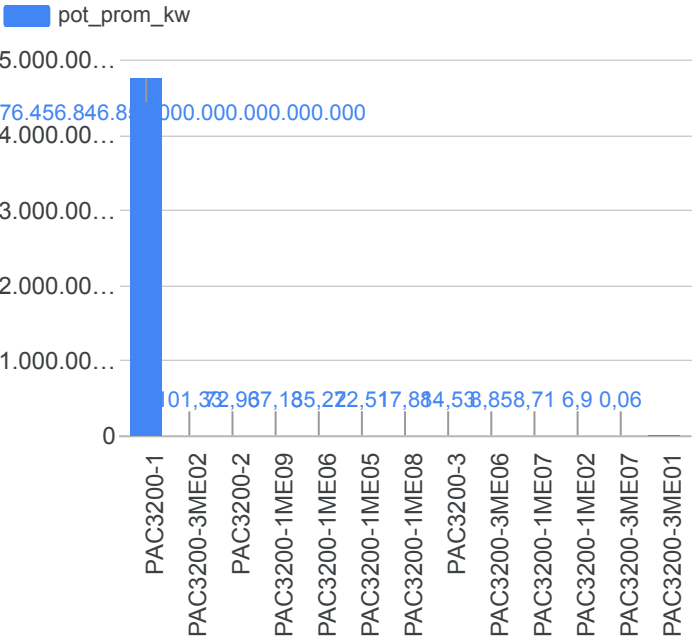

3

Potencia Diaria

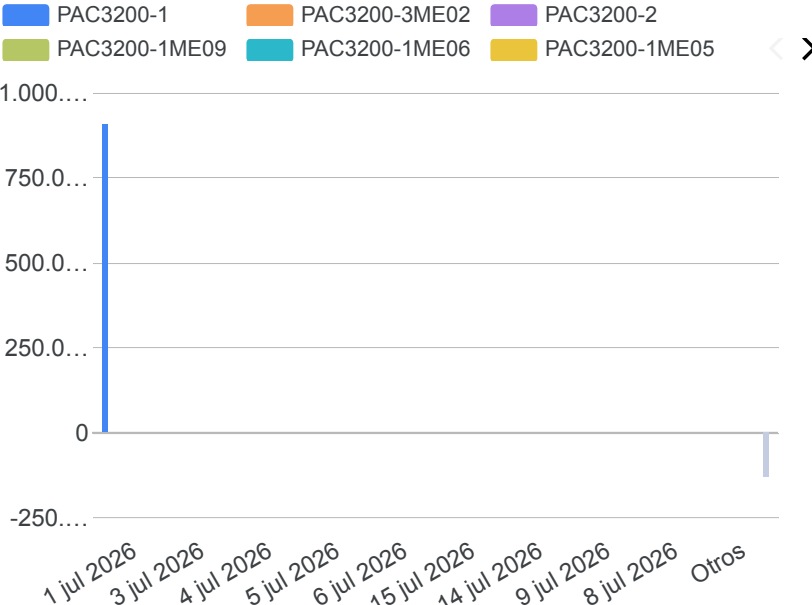

TIEMPOS OPERATIVOS


Record Count
678

Selecciona un periodo


device


device	dia	Inac_hr	Act_Hr
PAC3200-1	1 ene 2026	3	21
	2 ene 2026	1,25	22,75
	3 ene 2026	2	22
	4 ene 2026	0	24
	5 ene 2026	0	24
	6 ene 2026	0	24
	7 ene 2026	0	24
	8 ene 2026	0	24
	9 ene 2026	0	24
	10 ene 2026	0	24
Total		1.174	15.098

Tiempo no operativo o inactivo

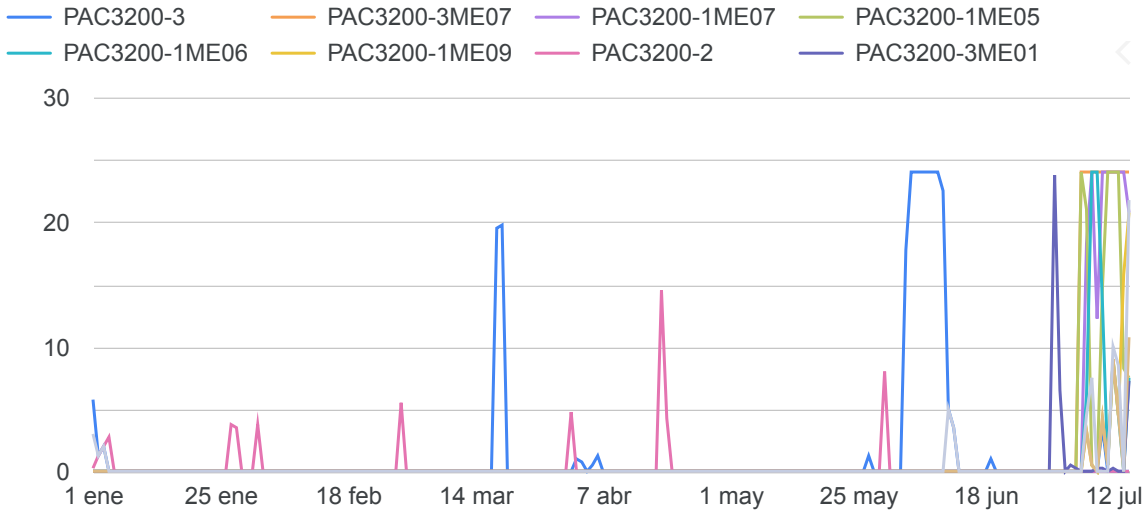

Tiempo operativo o activo

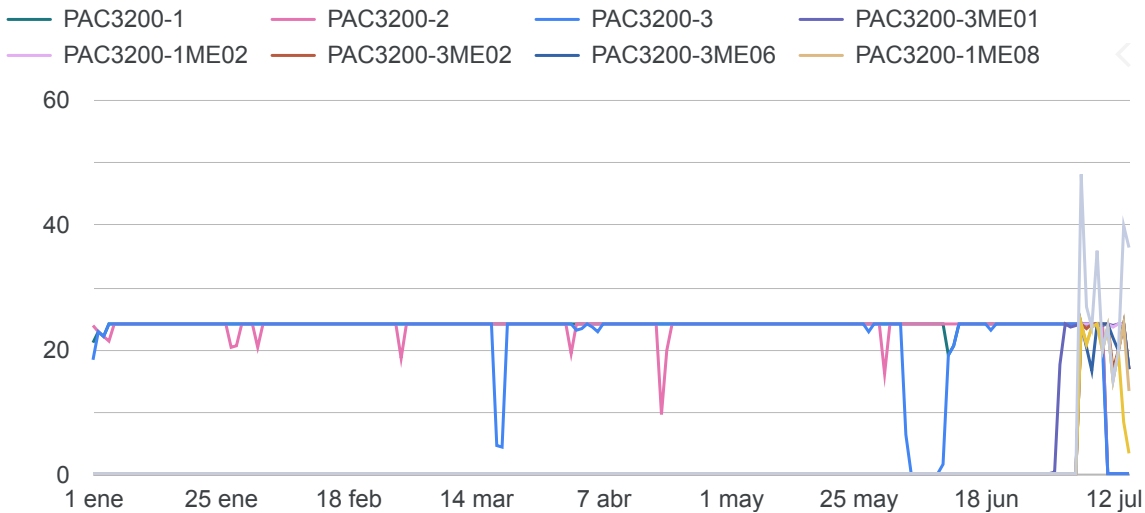


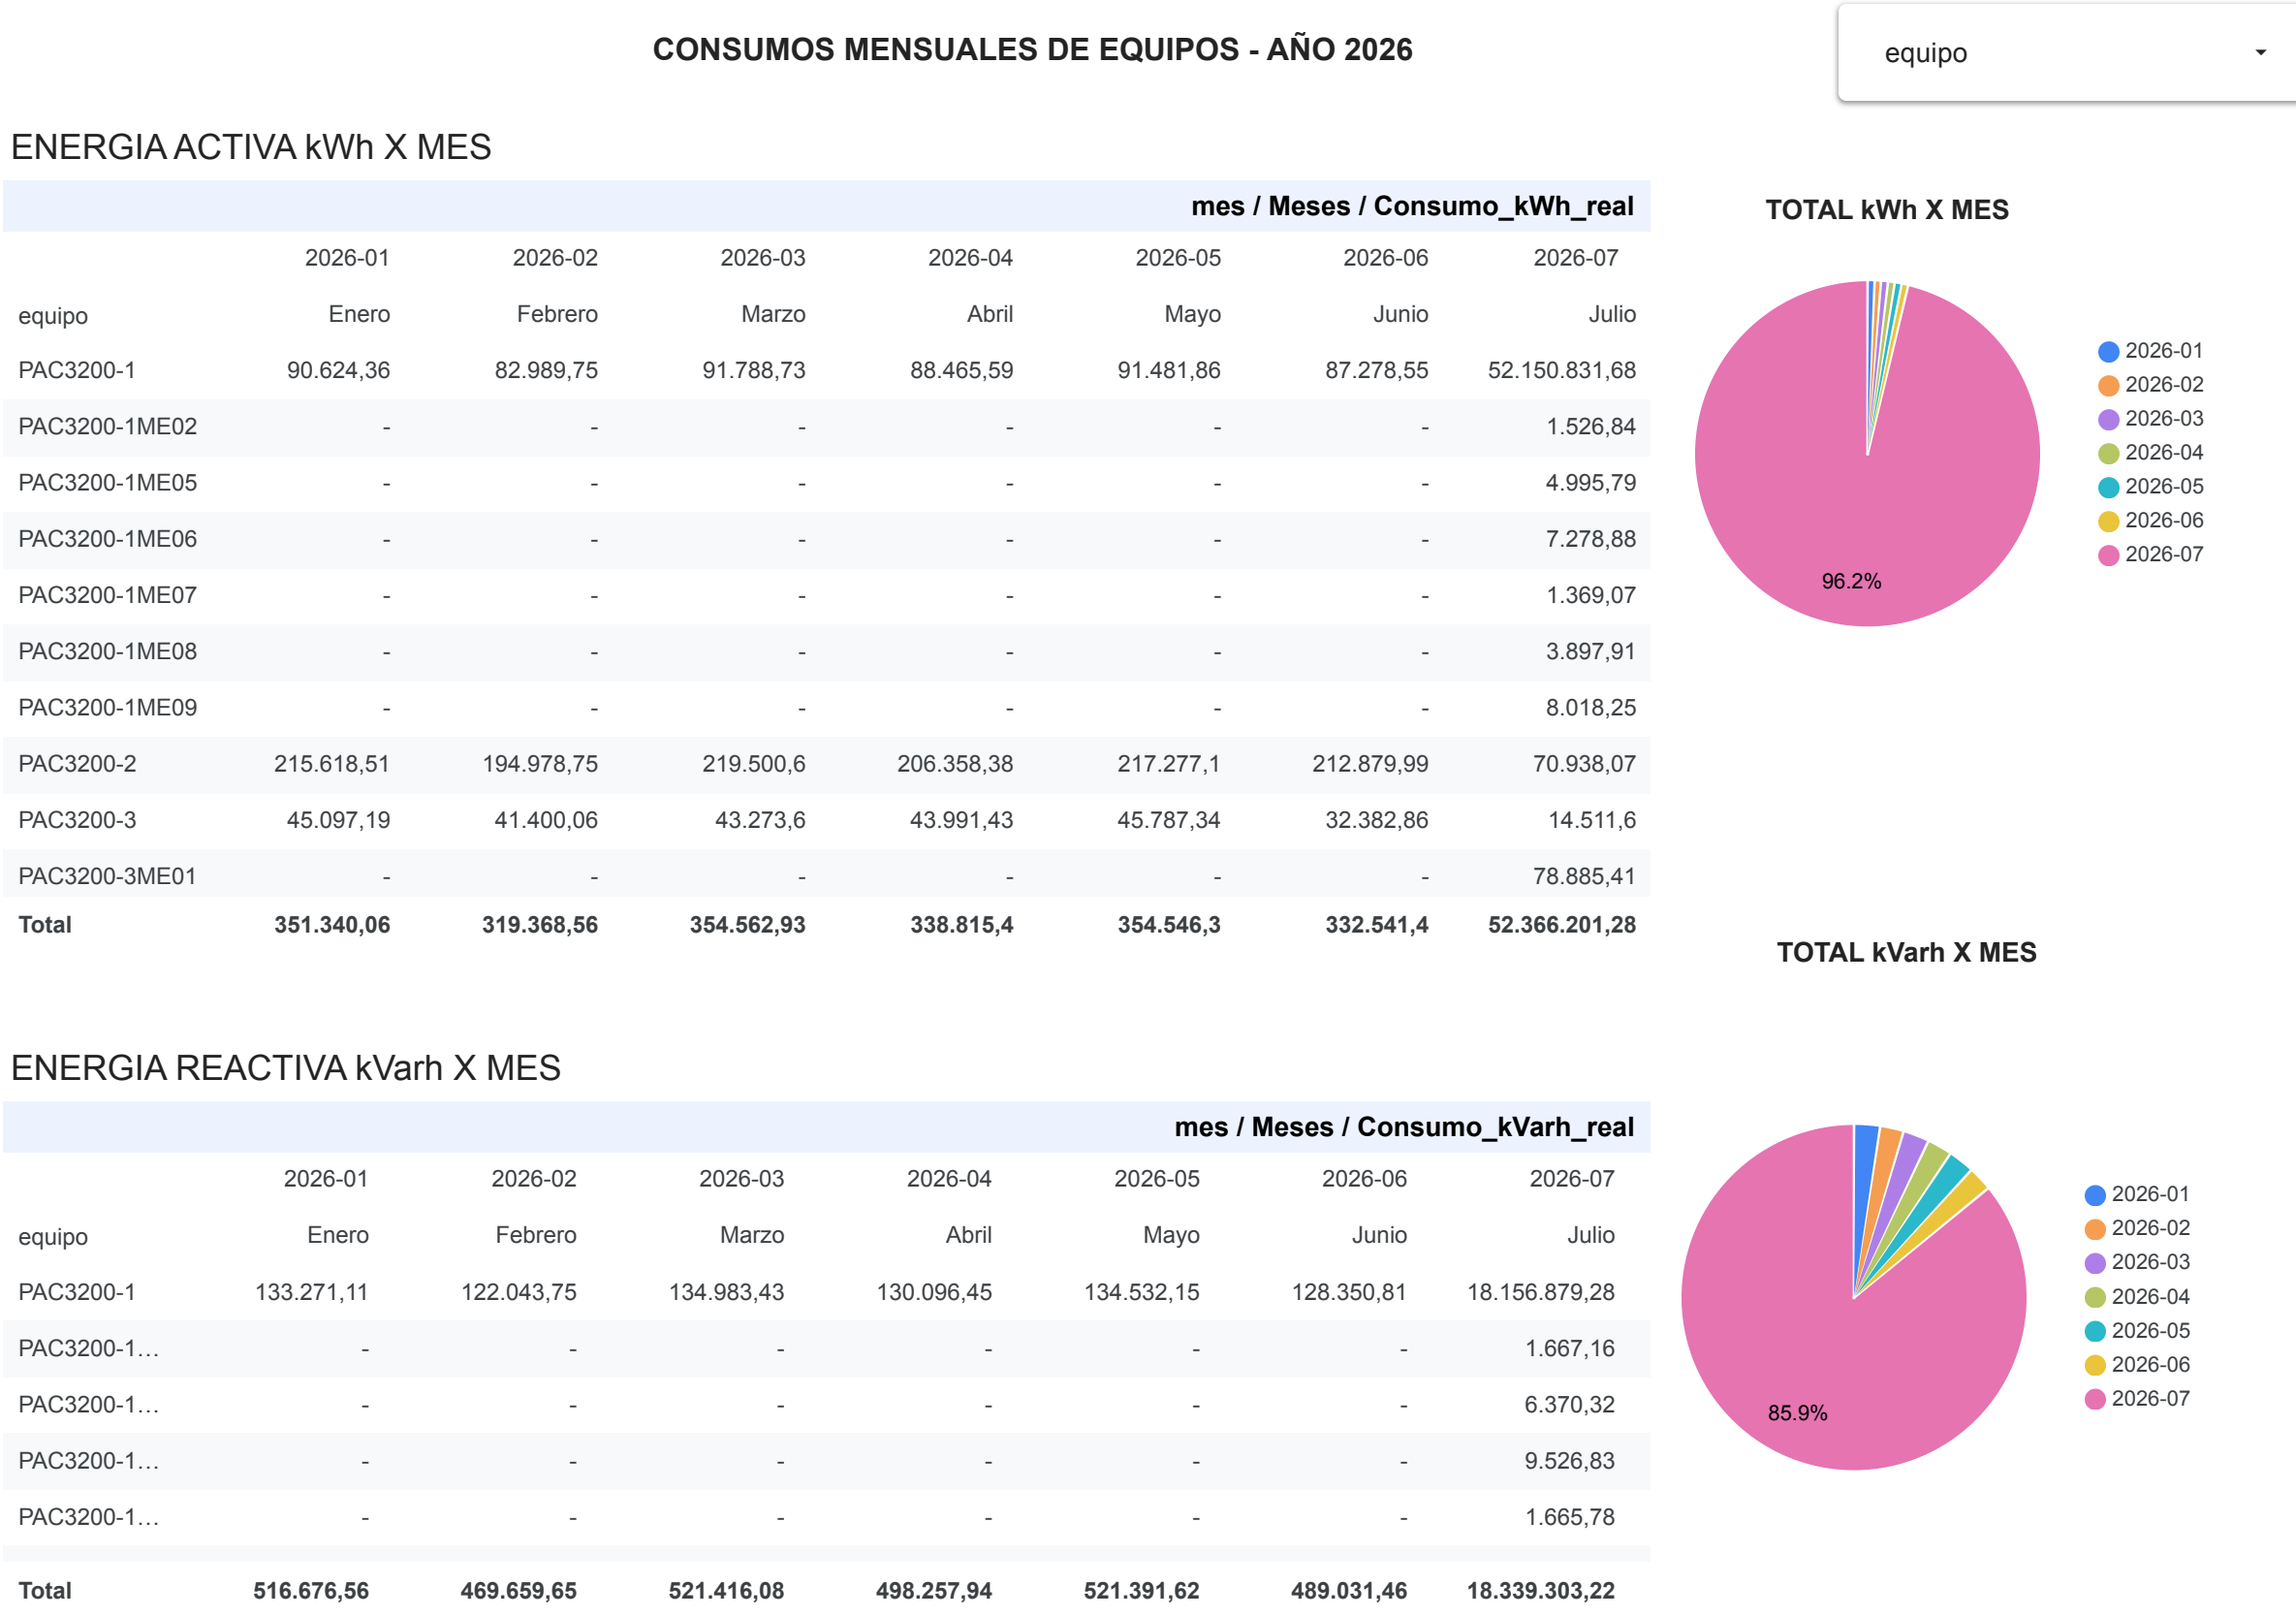

INDICADORES DE ENERGIA DEL 2026

FILTRO DE DE DATOS

Horas de Inactividad

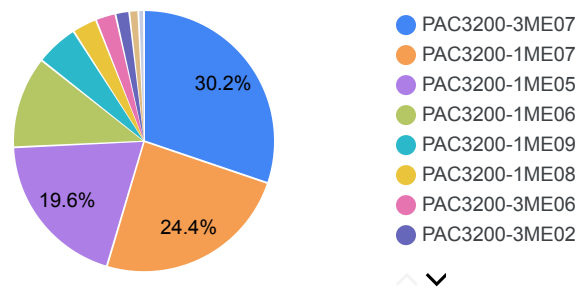

Selecciona un periodo

equipo

Tabla de Indicadores

equipo	Dias	kW.prom	T_dete_hr	N_paradas	MTTR_hr	MTBF_hr	Dispo_%_p...	prom_op_dia	prom_paro...
PAC3200-1	24	40.645.213.4...	0	3	0	192	100	24	0
PAC3200-3ME01	13	29.070.653.7...	8	9	1	33,78	97,44	23,38	0,62
PAC3200-3ME02	9	100,77	12,25	2	6	101,88	94,33	22,64	1,36
PAC3200-2	24	73,94	0	0	-	-	100	24	0
PAC3200-1ME09	9	41,02	37,75	11	3	16,2	82,52	19,81	4,19
PAC3200-1ME06	9	33,47	81,5	9	9	14,94	62,27	14,94	9,06
Total		3.128.791.08...	55,02	4,15	33	696,66	74,72	233,11	78,89