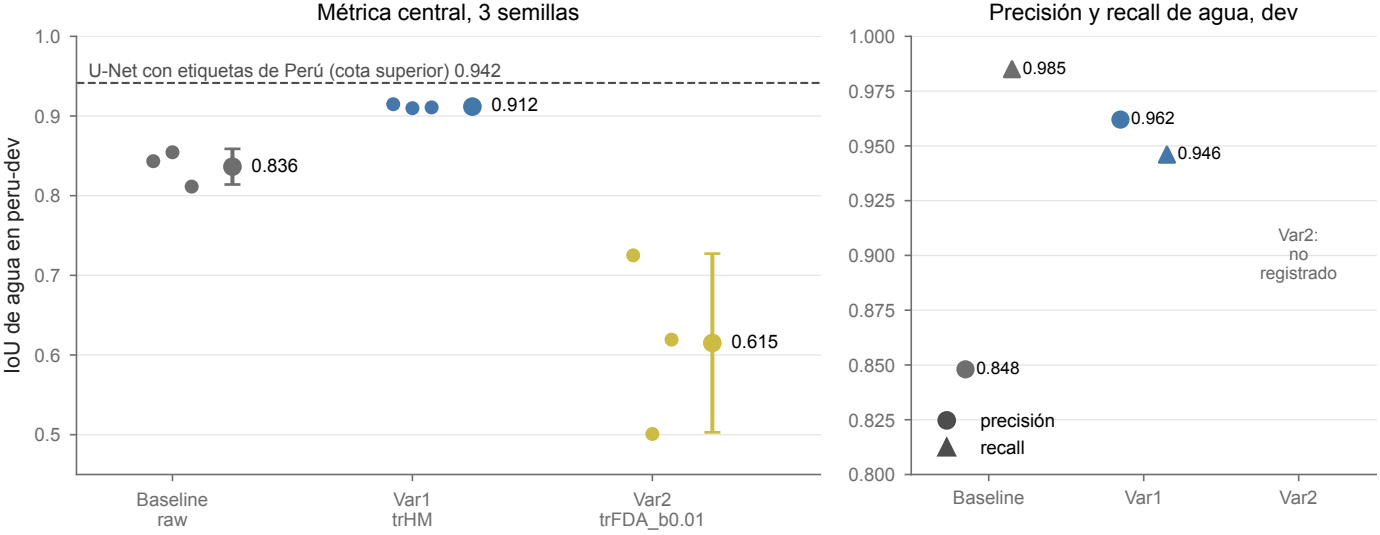
Métrica central, 3 semillas
IoU de agua en peru-dev
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
U-Net con etiquetas de Perú (cota superior) 0.942
0.836
0.912
0.615
Baseline
raw
Var1
trHM
Var2
trFDA_b0.01
Precisión y recall de agua, dev
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
0.985
0.962
0.946
0.848
Var2:
no
registrado
precisión
recall
Baseline
Var1
Var2