



200515100173

检测报告

TEST REPORT

报告编号：PDJC-2025BG-1602



普迪检测
PUDI Testing Center

项目名称：内蒙古圣牧低温乳品有限公司洁净区检测

检测区域：生产车间洁净区

检测类型：现场检测

委托单位：内蒙古圣牧低温乳品有限公司

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

声 明

- 1.本报告页码、“检验检测专用章”、“公章”、“骑缝章”、“CMA 章”齐全时生效。
- 2.未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。
- 3.报告无审核、批准人签字无效。
- 4.检测报告仅对检测当时的现场环境负责。
- 5.对检测报告若有异议，可在收到报告 15 日内向检测单位提出，逾期则视为认可。



通讯资料

地 址	内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期 2 号写字楼 902 室
网 址	www.pudi-test.com
E-mail	puditest001@163.com
业务电话	16647183666
投诉电话	15848916138

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

委托单位	内蒙古圣牧低温乳品有限公司		
项目地址	和林格尔县盛乐经济开发区食源街交燕京东路路口东北角	联系方式	18504713578
项目名称	内蒙古圣牧低温乳品有限公司洁净区检测		
项目概述	本次委托检测项目为内蒙古圣牧低温乳品有限公司洁净区检测，项目地点位于和林格尔县盛乐经济开发区食源街交燕京东路路口东北角，本次检测区域为生产车间洁净区。		
检测状态	☐ 空态 ☒ 静态 ☐ 动态		
气象条件	温度：28.3℃ 相对湿度：21.1% 大气压力：863.8hPa		
检测依据	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		
判定依据	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB 50687-2011		
检测结论	本次检测的生产车间洁净区所测参数，符合判定依据中的相应规定。 检验检测专用章 签发日期： 年 月 日		

编制人：

审核人：

批准人：宋霖霞

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

序号	检测项目	检测方法	检测仪器			
			设备名称	设备编号	不确定度	有效检/校证书编号
1	换气次数	GB 50591-2010 附录 E. 1	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	U=0. 15m/s (k=2)	JZSJLS25000203
2	静压差	GB 50591-2010 附录 E. 2	数字式气压计	PDJC/YQ-028	U=0. 5hPa (k=2)	JZSJRL25000748
3	洁净度级别 (悬浮粒子数)	GB 50591-2010 附录 E. 4	激光尘埃粒子 计数器	PDJC/YQ-004	粒径浓度 U=14% (k=2)	DN240554720002
					粒径分布 U=10% (k=2)	
4	温度	GB 50591-2010 附录 E. 5	温度表	PDJC/YQ-028	检定合格	内气检字 第 HBJ20250018 号
5	相对湿度	GB 50591-2010 附录 E. 5	湿度表		检定合格	内气检字 第 HBJ20250017 号
6	照度	GB 50591-2010 附录 E. 7	照度计	PDJC/YQ-032	U=2. 5% (k=2)	JZSJCJ25000338
7	噪声	GB 50591-2010 附录 E. 6	声级计	PDJC/YQ-002	检定合格	JDSJLS25000181
			声校准器	PDJC/YQ-030	检定合格	JDSJLS25000104
8	沉降菌 (平均菌落数)	GB 50591-2010 附录 E. 8	电热恒温培养箱	PDJC/YQ-009	U=0. 5℃ (k=2)	RG2024081153
9	浮游菌 (平均菌落数)	GB 50591-2010 附录 E. 8	浮游菌采样器	PDJC/YQ-039	U=2% (k=2)	DN250166780001
			电热恒温 培养箱	PDJC/YQ-008	U=0. 5℃ (k=2)	RG2024081152

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	换鞋间	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S（m ² ）=30.2 体积 V（m ³ ）=90.7						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.7		合格	
静压差	Pa	≥10(对大气)		30.6		合格	
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	91166	Ⅲ级 （十万级）	
				95%UCL	169127		
		各采样点 平均值中的 最大值		8127			
		95%UCL		16195			
		≥5 μm: ≤29300					
温度	℃	18~26		20.1		合格	
湿度	%RH	30~70		42.2		合格	
照度	lx	≥100		520		合格	
噪声	dB(A)	≤60		56.5		合格	
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4		2		合格	
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		30		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	男存更衣	检测日期	2025-05-21		洁净度设计级别		Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S（m ² ）=8.8 体积 V（m ³ ）=26.5								
项目	单位	标准（设计）要求			检测结果		单项结论		
换气次数	次/h	≥15			16.4		合格		
静压差	Pa	≥5(对换鞋间)			5.3		合格		
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³		洁净度 级别 Ⅲ级 （十万级）	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格	
		≥0.5 μm: ≤3520000			各采样点 平均值中的 最大值		231590		Ⅲ级 （十万级）
					95%UCL		357397		
		≥5 μm: ≤29300			各采样点 平均值中的 最大值		2508		
					95%UCL		5229		
		温度	℃		18~26				20.5
湿度	%RH	30~70			41.1		合格		
照度	lx	≥100			490		合格		
噪声	dB(A)	≤60			54.2		合格		
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4			3		合格		
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150			25		合格		

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	女存更衣	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别		Ⅲ级（十万级）	
房间参数	面积 S（m ² ）=21.8 体积 V（m ³ ）=65.5						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.6		合格	
静压差	Pa	≥5（对换鞋间）		8.9		合格	
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	446325	Ⅲ级 （十万级）	
				95%UCL	666887		
				各采样点 平均值中的 最大值	1201		
				95%UCL	2327		
温度	℃	18～26		21.2		合格	
湿度	%RH	30～70		43.2		合格	
照度	lx	≥100		498		合格	
噪声	dB(A)	≤60		55.2		合格	
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4		3		合格	
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		40		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	洗消间（男）	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别		Ⅲ级（十万级）	
房间参数	面积 S（m ² ）=10.1 体积 V（m ³ ）=30.4						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		15.2		合格	
静压差	Pa	≥5(对男存更衣)		5.8		合格	
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	237738	Ⅲ级 （十万级）	
				95%UCL	316731		
		≥5 μm: ≤29300		各采样点 平均值中的 最大值	19681		
				95%UCL	23434		
温度	℃	18～26		21.2		合格	
湿度	%RH	30～70		41.8		合格	
照度	lx	≥100		488		合格	
噪声	dB(A)	≤60		56.3		合格	
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4		3		合格	
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		25		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	消毒间	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）			
房间参数	面积 S（m ² ）=18.4 体积 V（m ³ ）=55.2							
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论		
换气次数	次/h	≥15		18.2		合格		
静压差	Pa	≥5(对洗消间)		16.7		合格		
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格	
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	182155	Ⅲ级 （十万级）		
				95%UCL	231878			
		≥5 μm: ≤29300		各采样点 平均值中的 最大值	13250			
				95%UCL	15502			
		温度		℃	18～26			21.3
湿度	%RH	30～70		41.8		合格		
照度	lx	≥100		492		合格		
噪声	dB(A)	≤60		56.2		合格		
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min·Φ90 皿	≤4		2		合格		
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		15		合格		

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	洗消间（女）	检测日期	2025-05-21		洁净度设计级别		Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S（m ² ）=10.1 体积 V（m ³ ）=30.4								
项目	单位	标准（设计）要求			检测结果		单项结论		
换气次数	次/h	≥15			18.5		合格		
静压差	Pa	≥5(对女存更衣)			5.4		合格		
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³		洁净度 级别 Ⅲ级 （十万级）	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格	
		≥0.5 μm: ≤3520000			各采样点 平均值中的 最大值		98233		Ⅲ级 （十万级）
					95%UCL		104331		
					各采样点 平均值中的 最大值		7738		
		≥5 μm: ≤29300			95%UCL		7926		
温度				℃	18~26		21.3		合格
湿度		%RH	30~70		43.2		合格		
照度		lx	≥100		510		合格		
噪声		dB(A)	≤60		55.3		合格		
沉降菌 （平均菌落数）		cfu/30min • Φ90 皿	≤4		2		合格		
浮游菌 （平均浓度）		个/m ³	≤150		50		合格		

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	男二更	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别		Ⅲ级（十万级）	
房间参数	面积 S（m ² ）=14.7 体积 V（m ³ ）=44.2						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		18.1		合格	
静压差	Pa	≥5(对洗消间男)		5.5		合格	
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	114346	Ⅲ级 （十万级）	
				95%UCL	137331		
				各采样点 平均值中的 最大值	8091		
				95%UCL	12125		
温度	℃	18~26		20.8		合格	
湿度	%RH	30~70		43.2		合格	
照度	lx	≥100		512		合格	
噪声	dB(A)	≤60		52.5		合格	
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		40		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	女二更	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别		Ⅲ级（十万级）	
房间参数	面积 S（m ² ）=23.9 体积 V（m ³ ）=71.8						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.7		合格	
静压差	Pa	≥5(对洗消间女)		5.3		合格	
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	231484	Ⅲ级 （十万级）	
				95%UCL	267321		
				各采样点 平均值中的 最大值	20424		
				95%UCL	27835		
温度	℃	18~26		21.3		合格	
湿度	%RH	30~70		42.5		合格	
照度	lx	≥100		492		合格	
噪声	dB(A)	≤60		51.3		合格	
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4		3		合格	
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		30		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	洗消间 2	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别		III级（十万级）	
房间参数	面积 S（m ² ）=32.3 体积 V（m ³ ）=96.8						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		15.6		合格	
静压差	Pa	≥5(对男二更)		17.6		合格	
		≥5(对女二更)		7.5			
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	171766	III级 （十万级）	
				95%UCL	181992		
				各采样点 平均值中的 最大值	16431		
				95%UCL	18588		
≥5 μm: ≤29300							
温度	℃	18~26		21.1		合格	
湿度	%RH	30~70		42.3		合格	
照度	lx	≥100		492		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.9		合格	
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4		3		合格	
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		40		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	低温灌装间	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别		III级（十万级）	
房间参数	面积 S（m ² ）=880.0 体积 V（m ³ ）=5984.0						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果			单项结论
换气次数	次/h	≥15		15.5			合格
静压差	Pa	≥5(对洗消间 2)		47.4			合格
		≥5(对内包材暂存间)		31.4			
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	324876	III级 （十万级）	
				95%UCL	68999		
				各采样点 平均值中的 最大值	32049		
				95%UCL	5890		
		≥5 μm: ≤29300					
温度	℃	18~26		20.8			合格
湿度	%RH	30~70		41.8			合格
照度	lx	≥200		480			合格
噪声	dB(A)	≤60		53.6			合格
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4		1			合格
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		10			合格

检测报告


报告编号：PDJC-2025BG-1602

受检区域名称	常温灌装间	检测日期	2025-05-21		洁净度设计级别		III级（十万级）		
房间参数	面积 S（m ² ）=660.0 体积 V（m ³ ）=4488.0								
项目	单位	标准（设计）要求			检测结果		单项结论		
换气次数	次/h	≥15			16.3		合格		
静压差	Pa	≥5(对内包材暂存间)			10.9		合格		
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³		洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格	
		≥0.5 μm: ≤3520000		III级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值		358268		III级 （十万级）
					95%UCL		116338		
		≥5 μm: ≤29300			各采样点 平均值中的 最大值		29717		
					95%UCL		10663		
温度	℃	18~26			21.3		合格		
湿度	%RH	30~70			41.5		合格		
照度	lx	≥200			530		合格		
噪声	dB(A)	≤60			54.6		合格		
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4			1		合格		
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150			15		合格		


检测报告

报告编号：PDJC-2025BG-1602


受检区域名称	内包材暂存间	检测日期	2025-05-21	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S（m ² ）=369.6 体积 V（m ³ ）=1108.8						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		17.2		合格	
静压差	Pa	≥10(对大气)		10.9		合格	
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	219328	III级 （十万级）	
		95%UCL		153344			
		各采样点 平均值中的 最大值		16678			
		95%UCL		12050			
温度	℃	18~26		21.6		合格	
湿度	%RH	30~70		43.2		合格	
照度	lx	≥200		490		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.3		合格	
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min • Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		25		合格	

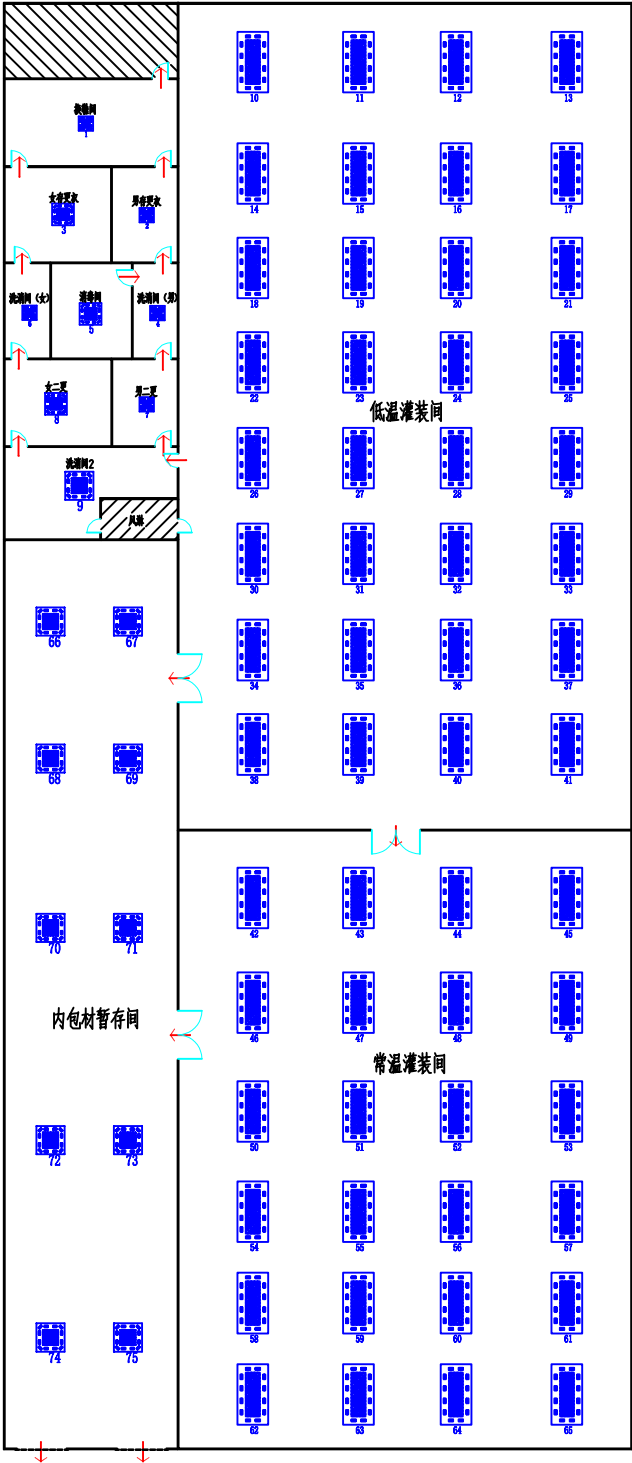

换气次数、静压差检测点位图

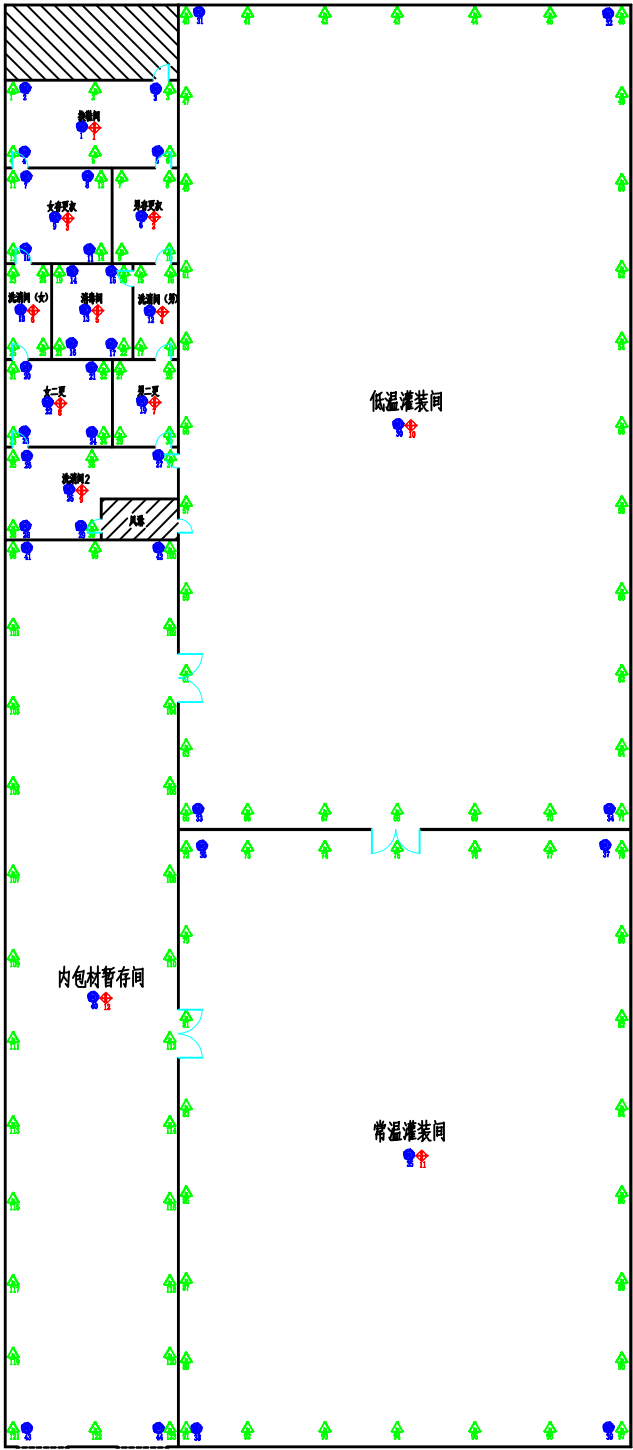

温度、相对湿度、噪声、照度检测点位图

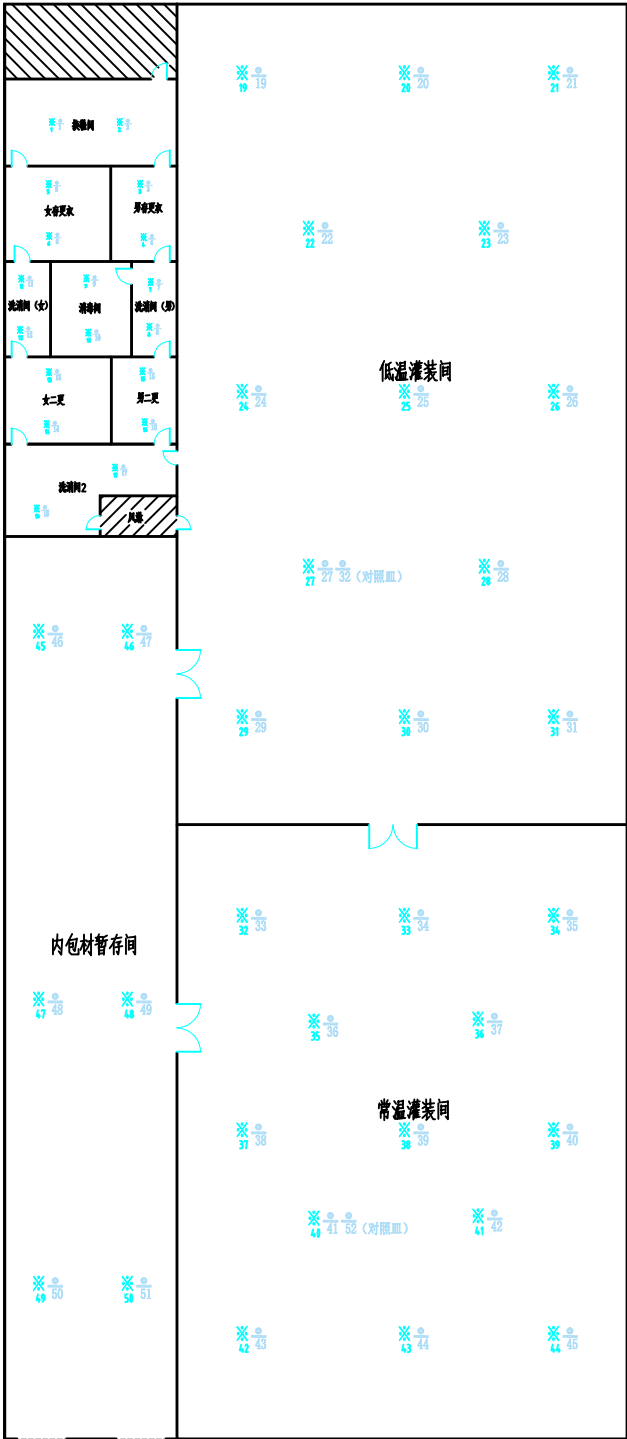

悬浮粒子数、沉降菌、浮游菌检测点位图