



200515100173

检测报告

TEST REPORT

报告编号: PDJC-2024BG-2801



普迪检测

PUDI Testing Center

项目名称: 内蒙古盛健生物科技有限责任公司

生产车间洁净区现场检测

检测区域: 生产车间洁净区

检测类型: 现场检测

委托单位: 内蒙古盛健生物科技有限责任公司

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

检验检测专用章

声 明

- 1.本报告页码、“检验检测专用章”、“公章”、“骑缝章”、“CMA 章”齐全时生效。
- 2.未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。
- 3.报告无审核、批准人签字无效。
- 4.检测报告仅对检测当时的现场环境负责。
- 5.对检测报告若有异议，可在收到报告 15 日内向检测单位提出，逾期则视为认可。

普迪检测
PUDI Testing Center

通讯资料

地 址	内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期 2 号写字楼 902 室
网 址	www.pudi-test.com
E-mail	puditest001@163.com
业务电话	16647183666
投诉电话	15848916138

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

委托单位	内蒙古盛健生物科技有限责任公司		
项目地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐北街东 200 米	联系方式	18947127115
项目名称	内蒙古盛健生物科技有限责任公司生产车间洁净区现场检测		
项目概述	本次委托检测项目为生产车间洁净区现场检测，项目地点位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐北街东 200 米，检测区域为奶粉车间。		
检测状态	☐ 空态 ☒ 静态 ☐ 动态		
气象条件	温度：28.6℃ 相对湿度：46.2% 大气压力：898.7hPa		
检测依据	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 《医药工业洁净室浮游菌的测试方法》GB/T 16293-2010 《医药工业洁净室沉降菌的测试方法》GB/T 16294-2010		
判定依据	《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB 50687-2011 《食品安全国家标准 粉状婴幼儿配方食品良好生产规范》GB 23790-2010 婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022 版）		
检测结论	本次检测的生产车间洁净区所测参数，符合判定依据中的相应规定。 普迪检测技术有限公司 检验检测专用章 签发日期：2024 年 05 月 10 日 检验检测专用章		

编制人：党凯强

审核人：党凯强

批准人：宋霖霞 宋霖霞

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

序号	检测项目	检测方法	检测仪器			
			设备名称	设备编号	不确定度	检/校证书编号
1	换气次数	GB 50591-2010 附录 E. 1	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	U=0.15m/s (k=2)	JZSJLS24000249
2	静压差	GB 50591-2010 附录 E. 2	数字式气压计	PDJC/YQ-028	0.2 级合格	内气检字 第 PS20240004 号
3	送风高效 过滤器检漏 (透过率)	GB/T25915.3-2010 附录 B. 6. 2	气溶胶光度计	PDJC/YQ-006	U=12% (k=2)	802253016
			气溶胶发生器	PDJC/YQ-040	/	/
4	洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	GB/T 16292-2010	激光尘埃粒子 计数器	PDJC/YQ-004	粒径 U=11%, (k=2)	TS2023F075369
					流量 U=2%, (k=2)	
5	温度	GB 50591-2010 附录 E. 5	温度表	PDJC/YQ-028	检定合格	内气检字 第 HB20240017 号
6	相对湿度	GB 50591-2010 附录 E. 5	湿度表		检定合格	内气检字 第 HB20240018 号
7	照度	GB 50591-2010 附录 E. 7	照度计	PDJC/YQ-032	U=1.3% (k=2)	JZSJJC24ZD0022
8	噪声	GB 50591-2010 附录 E. 6	声级计	PDJC/YQ-029	检定合格	第 20240221269 号
			声校准器	PDJC/YQ-030	检定合格	第 20240221295 号
9	沉降菌 (平均菌落数)	GB/T 16294-2010	电热恒温 培养箱	PDJC/YQ-009	U=0.5℃ (k=2)	RG2023080778
10	浮游菌 (平均菌落数)	GB/T 16293-2010	浮游菌采样器	PDJC/YQ-039	U=2% (k=2)	DN240189130004
			电热恒温 培养箱	PDJC/YQ-008	U=0.5℃ (k=2)	RG2023080777
11	表面微生物	《药品 GMP 指南》 (质量控制实验 室) 国家食品药品 监督管理局(2011) 18.4.3 接触平皿法	电热恒温 培养箱	PDJC/YQ-009	U=0.5℃ (k=2)	RG2023080778

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	二次更鞋区	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）				
房间参数	面积 S (m²) =14.0 体积 V (m³) =35.0								
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论			
换气次数	次/h	≥15		16.0		合格			
静压差	Pa	≥10(对大气)		10.5		合格			
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格		
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	48162	III级 (十万级)			
				95%UCL	112332				
				各采样点 平均值中的 最大值	4275				
				≥5 μm: ≤29300				95%UCL	10842
温度	℃	16~25		23.5		合格			
相对湿度	%	≤65		35.5		合格			
照度	lx	≥110		256		合格			
噪声	dB(A)	≤60		55.5		合格			
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		2		合格			
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		35		合格			
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		2		合格			

检测 报 告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	工具暂存间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）
房间参数	面积 S (m²) =4.6 体积 V (m³) =11.6				
项目	单位	标准（设计）要求	检测结果	单项结论	
温度	℃	16~25	24.5	合格	
相对湿度	%	≤65	36.1	合格	
照度	lx	≥110	178	合格	
噪声	dB(A)	≤60	51.5	合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	男更衣室	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =10.9 体积 V (m³) =27.3						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.2		合格	
静压差	Pa	≥5(对二次更鞋区)		5.3		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	19222	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	37892		
				各采样点 平均值中的 最大值	6431		
				95%UCL	13373		
温度	℃	16~25		23.2		合格	
相对湿度	%	≤65		36.3		合格	
照度	lx	≥110		256		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		3		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		40		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		1		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	女更衣室	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =10.9 体积 V (m³) =27.3						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.7		合格	
静压差	Pa	≥5(对二次更鞋区)		5.2		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	6325	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	14862		
				各采样点 平均值中的 最大值	1519		
				95%UCL	5178		
温度	℃	16~25		23.2		合格	
相对湿度	%	≤65		35.5		合格	
照度	lx	≥110		212		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		2.0		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		30		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		1		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	缓冲间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =9.6		体积 V (m³) =24.0				
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		18.3		合格	
静压差	Pa	≥5(对男更衣室)		5.2		合格	
		≥5(对女更衣室)		5.3		合格	
送风高效过滤器 检漏 (透过率)	%	≤0.01		4 [#]	0.0004	合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	20918	III级 (十万级)	
				95%UCL	47656		
				各采样点 平均值中的 最大值	4487		
				95%UCL	8052		
≥5 μm: ≤29300							
温度	℃	16~25		24.5		合格	
相对湿度	%	≤65		35.4		合格	
照度	lx	≥110		267		合格	
噪声	dB(A)	≤60		55.3		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90 mm	≤4		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		35		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		2		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	工具间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =4.6 体积 V (m³) =11.6						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		15.8		合格	
静压差	Pa	≥5(对洁净走廊)		5.5		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	16749	III级 (十万级)	
		95%UCL		24911			
		各采样点 平均值中的 最大值		2932			
		95%UCL		2932			
温度	℃	16~25		24.8		合格	
相对湿度	%	≤65		35.4		合格	
照度	lx	≥110		234		合格	
噪声	dB(A)	≤60		54.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90 mm	≤4		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		25		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		0		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	洁净走廊 (1楼)	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =17.4 体积 V (m³) =43.6						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		15.9		合格	
静压差	Pa	≥5(对缓冲间)		5.1		合格	
送风高效过滤器 检漏 (透过率)	%	≤0.01		6 [#]	0.0007	合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	5759	III级 (十万级)	
				95%UCL	15235		
				各采样点 平均值中的 最大值	1060		
				95%UCL	3405		
温度	℃	16~25		23.4		合格	
相对湿度	%	≤65		35.1		合格	
照度	lx	≥110		243		合格	
噪声	dB(A)	≤60		54.1		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		3		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		30		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		2		合格	

检测 报 告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	25kg 灌装间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =49.9 体积 V (m³) =379.1						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		21.6		合格	
静压差	Pa	≥5(对洁净走廊)		5.5		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000 ≥5 μm: ≤29300	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	21908	III级 (十万级)	
				95%UCL	27818		
				各采样点 平均值中的 最大值	15583		
				95%UCL	13745		
温度	℃	16~25		24.1		合格	
相对湿度	%	≤65		35.6		合格	
照度	lx	≥220		389		合格	
噪声	dB(A)	≤60		54.5		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		30		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		1		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	灌装间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S（m ² ）=327.4 体积 V（m ³ ）=2488.4						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.0		合格	
静压差	Pa	≥10(对大气)		21.5		合格	
		≥5(对 25kg 灌装间)		5.2		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	10424	II级 (万级)	
				95%UCL	9577		
				各采样点 平均值中的 最大值	2438		
				95%UCL	2109		
≥5 μm: ≤29300							
温度	℃	16~25		23.6		合格	
相对湿度	%	≤65		35.5		合格	
照度	lx	≥220		356		合格	
噪声	dB(A)	≤60		56.7		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤150		20		合格	
表面微生物	cfu/25cm ²	≤50		1		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	干混间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =50.7 体积 V (m³) =331.8						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		28.0		合格	
静压差	Pa	≤-5(对灌装间)		-5.3		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000 ≥5 μm: ≤29300	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	5971	II级 (万级)	
				95%UCL	9536		
				各采样点 平均值中的 最大值	600		
				95%UCL	882		
温度	℃	16~25		24.2		合格	
相对湿度	%	≤65		34.2		合格	
照度	lx	≥220		314		合格	
噪声	dB(A)	≤60		55.8		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		40		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		2		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	半成品粉仓间 (下)	检测日期	2024-05-08		洁净度设计级别	III级（十万级）	
房间参数	面积 S (m ²) =76.5				体积 V (m ³) =229.5		
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		15.7		合格	
静压差	Pa	≤-5(对洁净走廊)		-5.6		合格	
送风高效过滤器 检漏 (透过率)	%	≤0.01		34 [#]		0.0009	合格
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	39717	III级 (十万级)	
				95%UCL	75367		
		≥5 μm: ≤29300		各采样点 平均值中的 最大值	6501		
				95%UCL	16727		
温度	℃	16~25		24.2		合格	
相对湿度	%	≤65		35.6		合格	
照度	lx	≥220		333		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤150		35		合格	
表面微生物	cfu/25cm ²	≤50		0		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	下粉缓冲间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =41.4 体积 V (m³) =124.2						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.9		合格	
静压差	Pa	≤-5(对半成品粉厂间下)		-5.3		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	4664	II级 (万级)	
				95%UCL	10387		
				各采样点 平均值中的 最大值	530		
				95%UCL	1562		
温度	℃	16~25		24.5		合格	
相对湿度	%	≤65		33.6		合格	
照度	lx	≥220		356		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.1		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		30		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		1		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	流化床间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =160.2 体积 V (m³) =727.6						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		15.8		合格	
静压差	Pa	≥10(对大气)		10.8		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	80530	III级 (十万级)	
				95%UCL	75286		
				各采样点 平均值中的 最大值	3427		
				95%UCL	3212		
温度	℃	16~25		24.2		合格	
相对湿度	%	≤65		36.1		合格	
照度	lx	≥220		278		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.5		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		20		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		1		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	半成品粉仓间 (上)	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =93.0 体积 V (m³) =260.4						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		15.1		合格	
静压差	Pa	≥5(对洁净走廊 3 楼)		5.2		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000 ≥5 μm : ≤29300	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	4840	Ⅱ级 (万级)	
				95%UCL	9531		
				各采样点 平均值中的 最大值	388		
				95%UCL	1420		
温度	℃	16~25		24.8		合格	
相对湿度	%	≤65		33.9		合格	
照度	lx	≥220		314		合格	
噪声	dB(A)	≤60		55.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		40		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		2		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	洁净走廊 (3楼)	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m ²) =14.8 体积 V (m ³) =34.9						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.4		合格	
静压差	Pa	≤-5(对干区投料间)		-5.4		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000 ≥5 μm: ≤29300	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	4628	II级 (万级)	
				95%UCL	6317		
				各采样点 平均值中的 最大值	671		
				95%UCL	1890		
温度	℃	16~25		23.1		合格	
相对湿度	%	≤65		34.7		合格	
照度	lx	≥110		215		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤150		30		合格	
表面微生物	cfu/25cm ²	≤50		2		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	干区投料间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =61.1 体积 V (m³) =171.1						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		21.9		合格	
静压差	Pa	≥10(对大气)		11.1		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	III级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	9717	II级 (万级)	
				95%UCL	18629		
				各采样点 平均值中的 最大值	459		
				95%UCL	646		
温度	℃	16~25		24.4		合格	
相对湿度	%	≤65		36.1		合格	
照度	lx	≥220		356		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.7		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min·Φ90皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		25		合格	
表面微生物	cfu/25cm²	≤50		1		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	称量间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）
房间参数	面积 S (m²) =5.0 体积 V (m³) =14.1				
项目	单位	标准（设计）要求	检测结果		单项结论
温度	℃	16~25	24.2		合格
相对湿度	%	≤65	35.6		合格
照度	lx	≥110	213		合格
噪声	dB(A)	≤60	53.2		合格

检测报告

报告编号：PDJC-2024BG-2801

受检区域名称	成品粉仓间	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别		III级（十万级）	
房间参数	面积 S（m ² ）=197.5			体积 V（m ³ ）=553.0			
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.5		合格	
静压差	Pa	≥10(对大气)		11.8		合格	
		≤-5(对干区投料间)		-5.4		合格	
洁净度级别 （悬浮粒子浓度）	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm：≤3520000	III级 （十万级）	各采样点 平均值中的 最大值	5865	II级 （万级）	
				95%UCL	5889		
				各采样点 平均值中的 最大值	883		
				95%UCL	843		
≥5 μm：≤29300							
温度	℃	16~25		24.5		合格	
相对湿度	%	≤65		35.6		合格	
照度	lx	≥220		378		合格	
噪声	dB(A)	≤60		55.4		合格	
沉降菌 （平均菌落数）	cfu/30min·Φ90皿	≤4		2		合格	
浮游菌 （平均浓度）	个/m ³	≤150		15		合格	
表面微生物	cfu/25cm ²	≤50		1		合格	

检测 报 告

报告编号：PDJC-2024BG-2801


受检区域名称	暂存间 1	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）
房间参数	面积 S (m²) =9.8 体积 V (m³) =27.3				
项目	单位	标准（设计）要求	检测结果	单项结论	
温度	℃	16~25	24.1	合格	
相对湿度	%	≤65	33.6	合格	
照度	lx	≥110	198	合格	
噪声	dB(A)	≤60	55.2	合格	

检测 报 告

报告编号：PDJC-2024BG-2801


受检区域名称	暂存间 2	检测日期	2024-05-08	洁净度设计级别	III级（十万级）
房间参数	面积 S (m²) =9.8 体积 V (m³) =27.3				
项目	单位	标准（设计）要求	检测结果	单项结论	
温度	℃	16~25	23.6	合格	
相对湿度	%	≤65	33.9	合格	
照度	lx	≥110	178	合格	
噪声	dB (A)	≤60	52.1	合格	

（本页以下无正文）

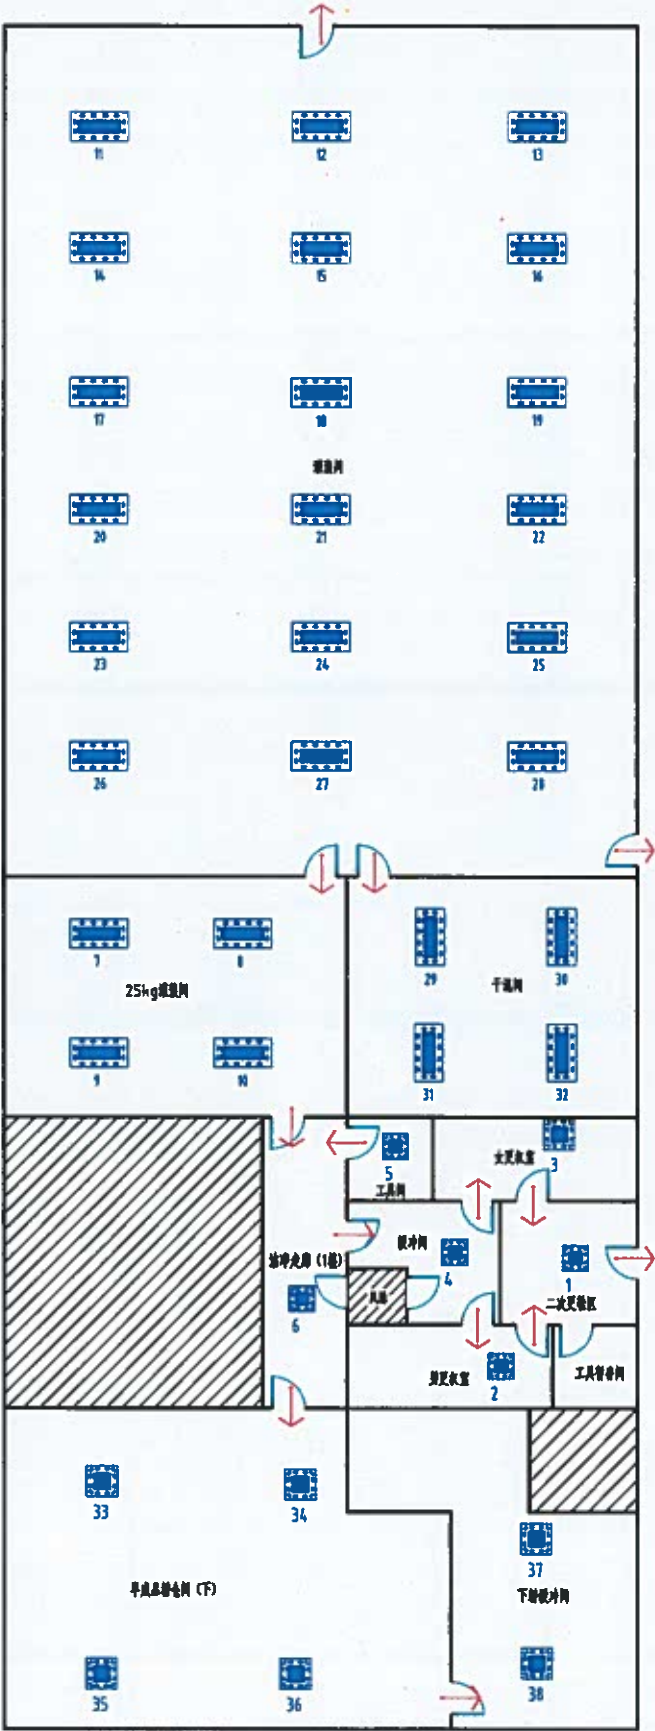


换气次数、静压差检测点位图

 内蒙古普迪检测技术服务有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 高效送风口	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降菌/浮游菌测点
		 悬浮粒子量测点	 静压差测点	 照度测点	 细菌强度测点

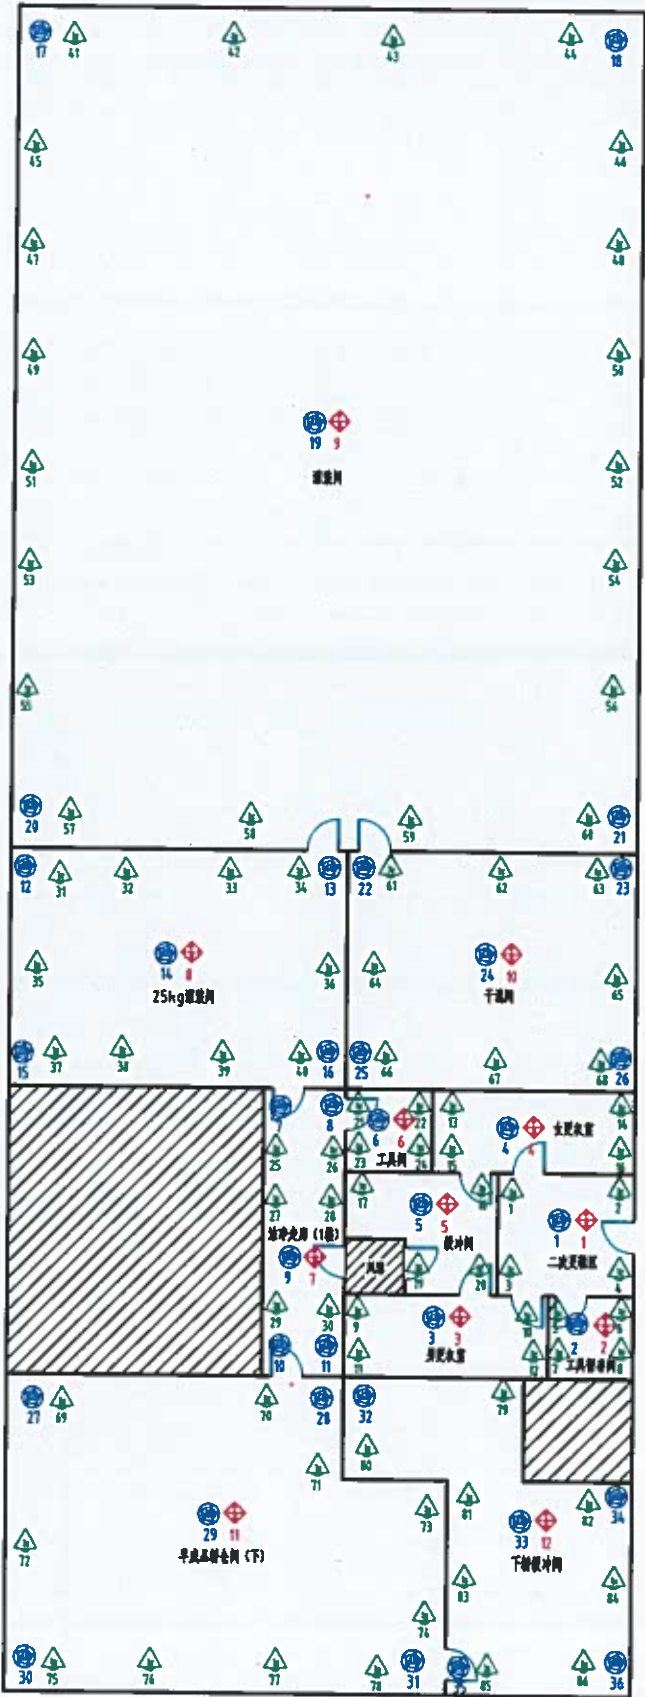


温度、相对湿度、噪声、照度检测点位图

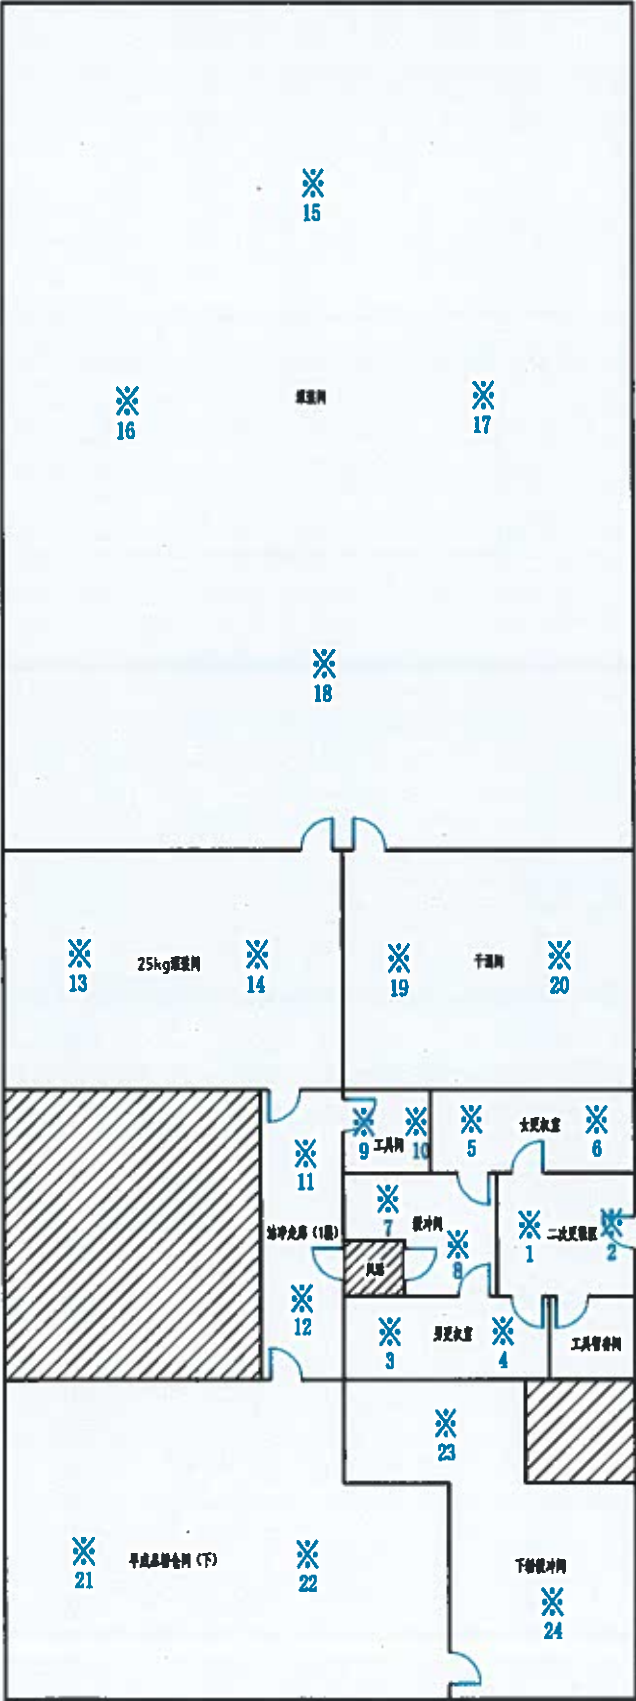


悬浮粒子数检测点位图

 内蒙古普迪检测技术服务有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 高效送风口	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降尘/悬浮尘测点
		 悬浮粒子数测点	 静压测点	 照度测点	 振动强度测点

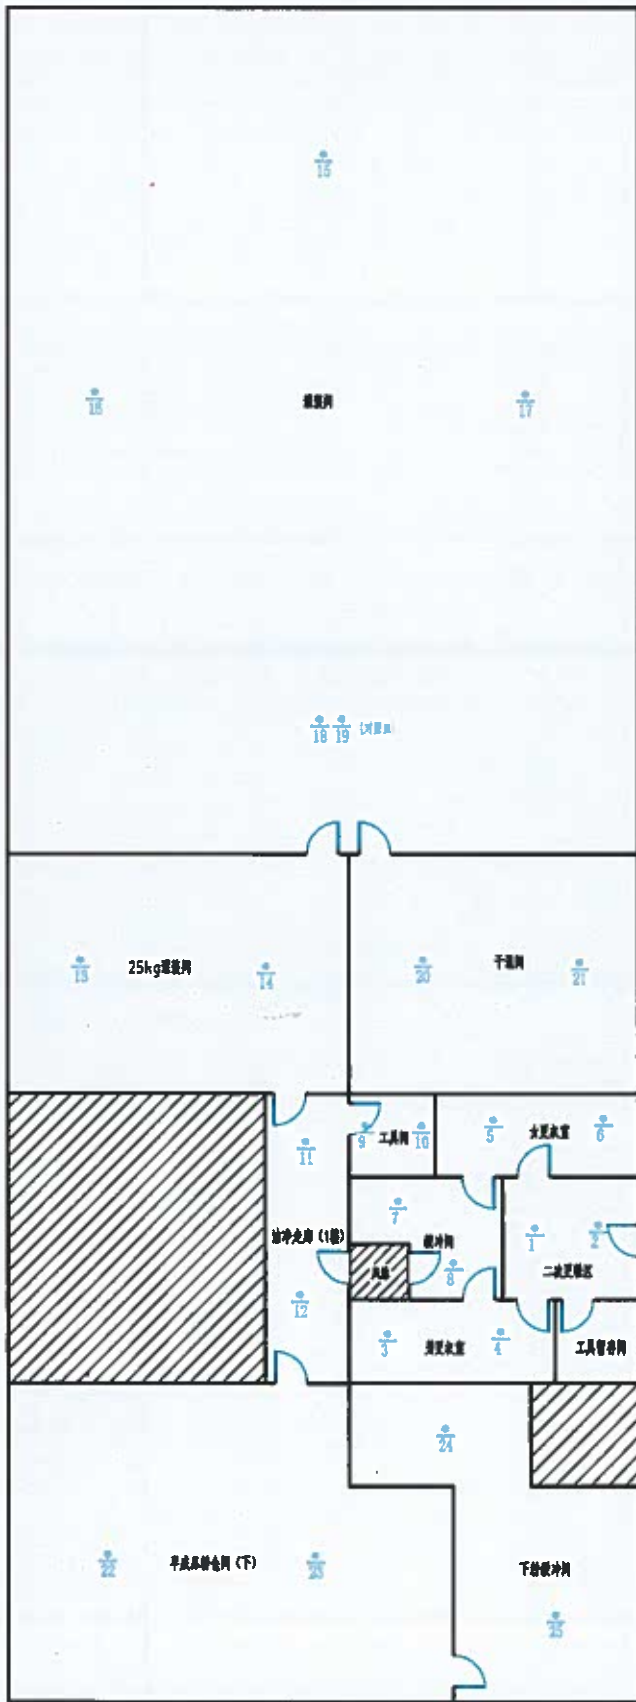

沉降菌、浮游菌检测点位图

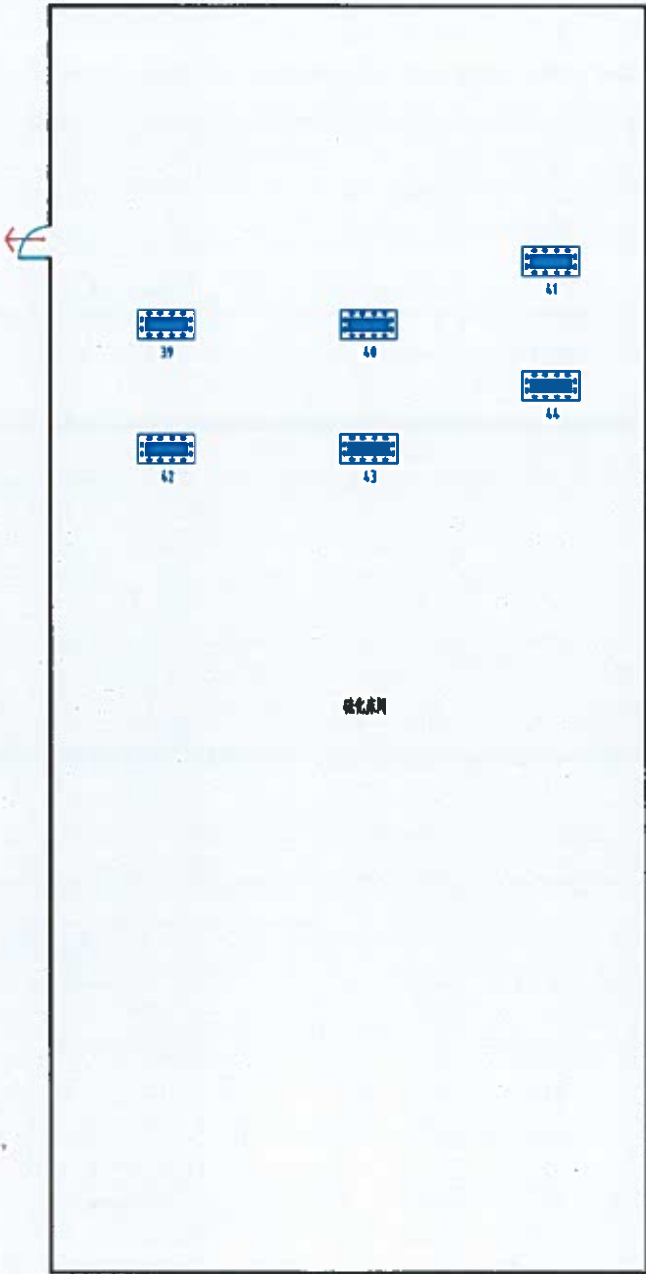

换气次数、静压差检测点位图

 内蒙古普迪检测技术服务有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 高效送风口	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降菌/浮游菌测点
		 悬浮粒子数测点	 静压差测点	 照度测点	 振动强度测点



温度、相对湿度、噪声、照度检测点位图

 内蒙古普迪检测技术服务有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 高效送风口	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降尘/浮游尘测点
		 悬浮颗粒物测点	 静压测点	 照度测点	 辐射测点




悬浮粒子数检测点位图

 内蒙古普迪检测技术服务有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 高效送风口	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降菌/浮游菌测点
		 悬浮粒子数测点	 静压差测点	 风速度测点	 辐射强度测点




沉降菌、浮游菌检测点位图


 内蒙古普迪检测技术服务有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 高效送风口	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降菌/浮游菌测点
		 悬浮粒子数测点	 静压差测点	 照度测点	 辐照强度测点

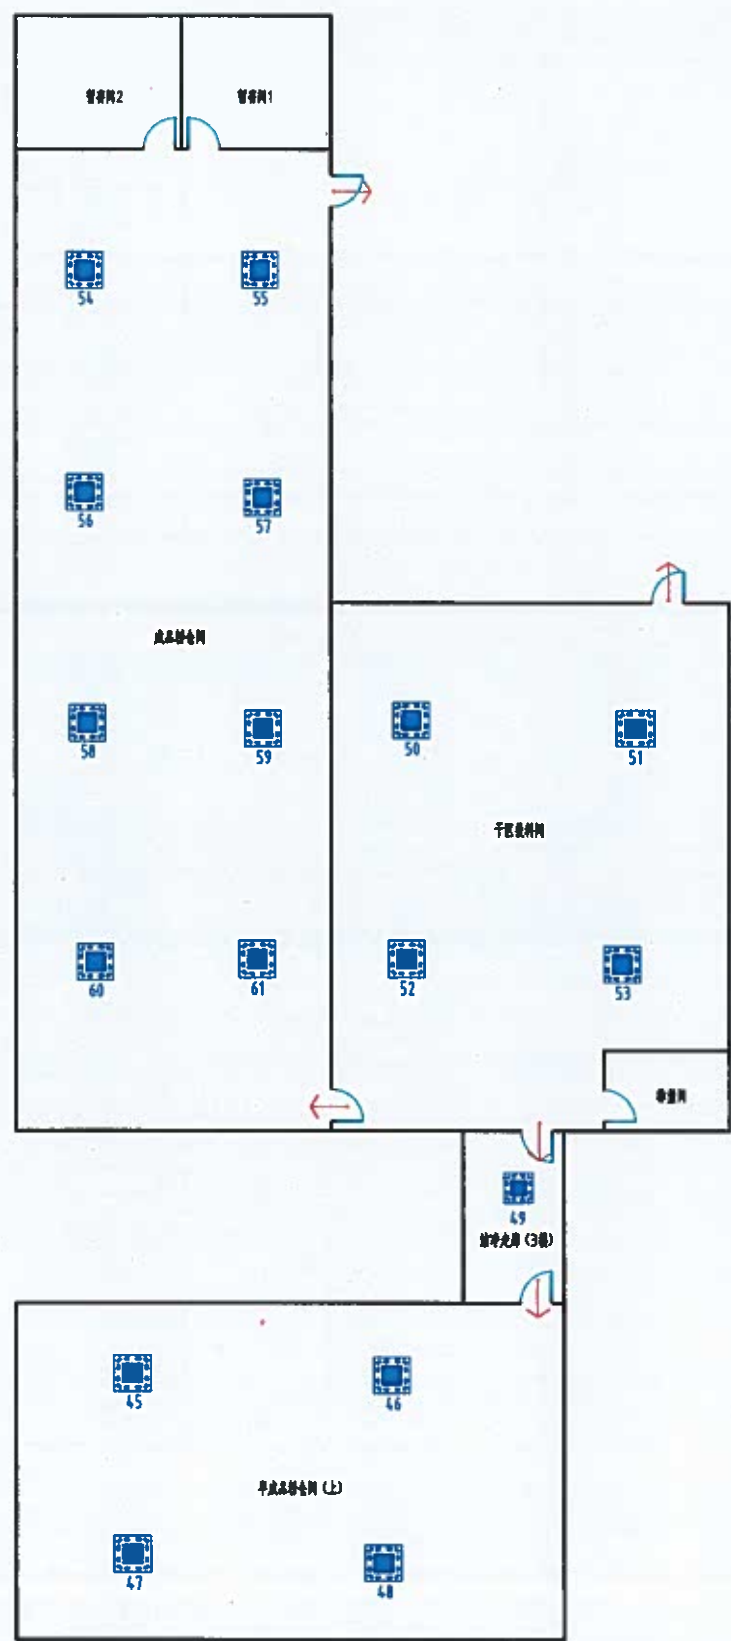

换气次数、静压差检测点位图

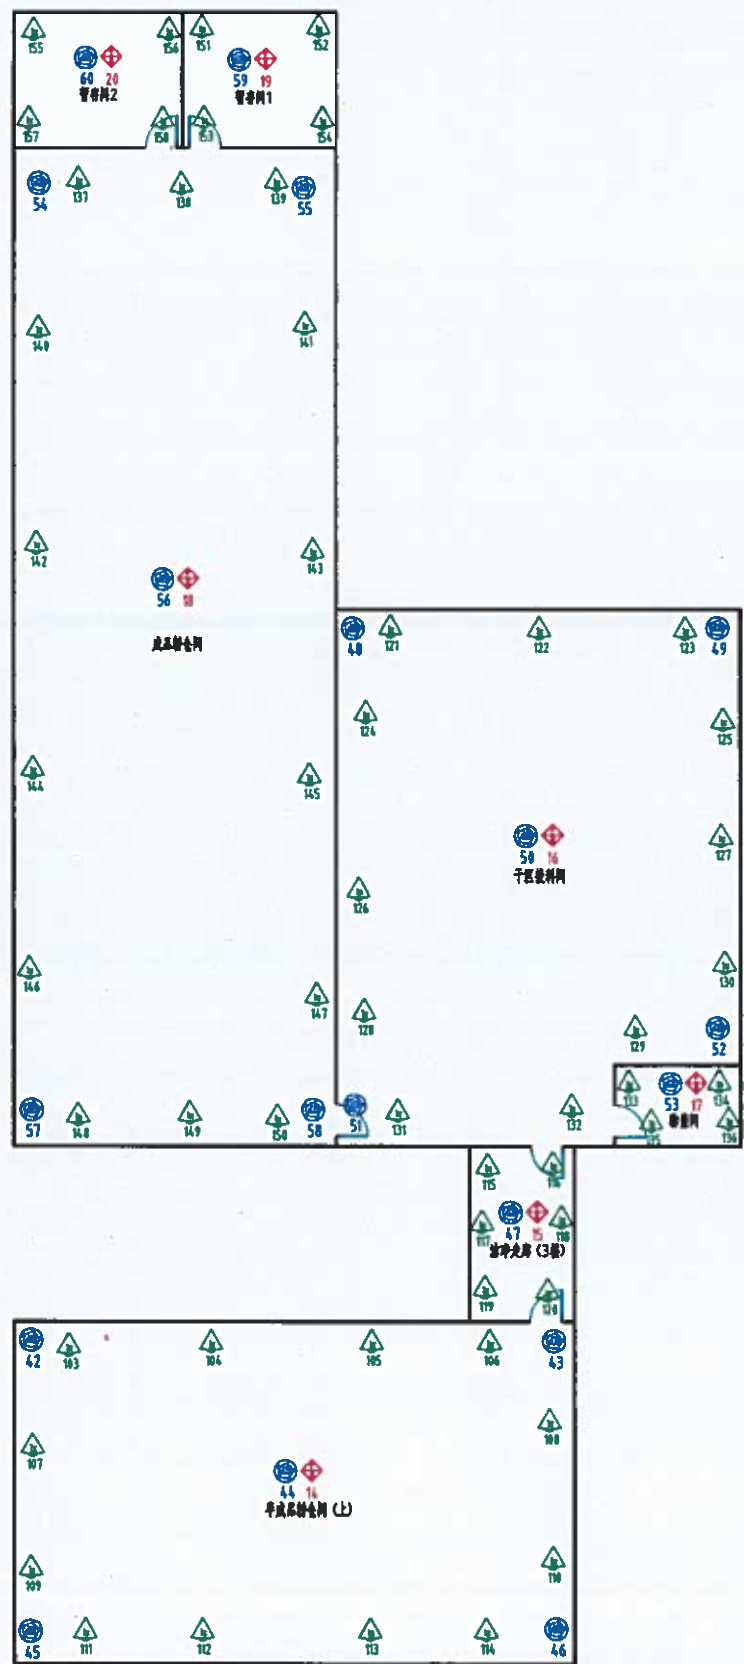


温度、相对湿度、噪声、照度检测点位图

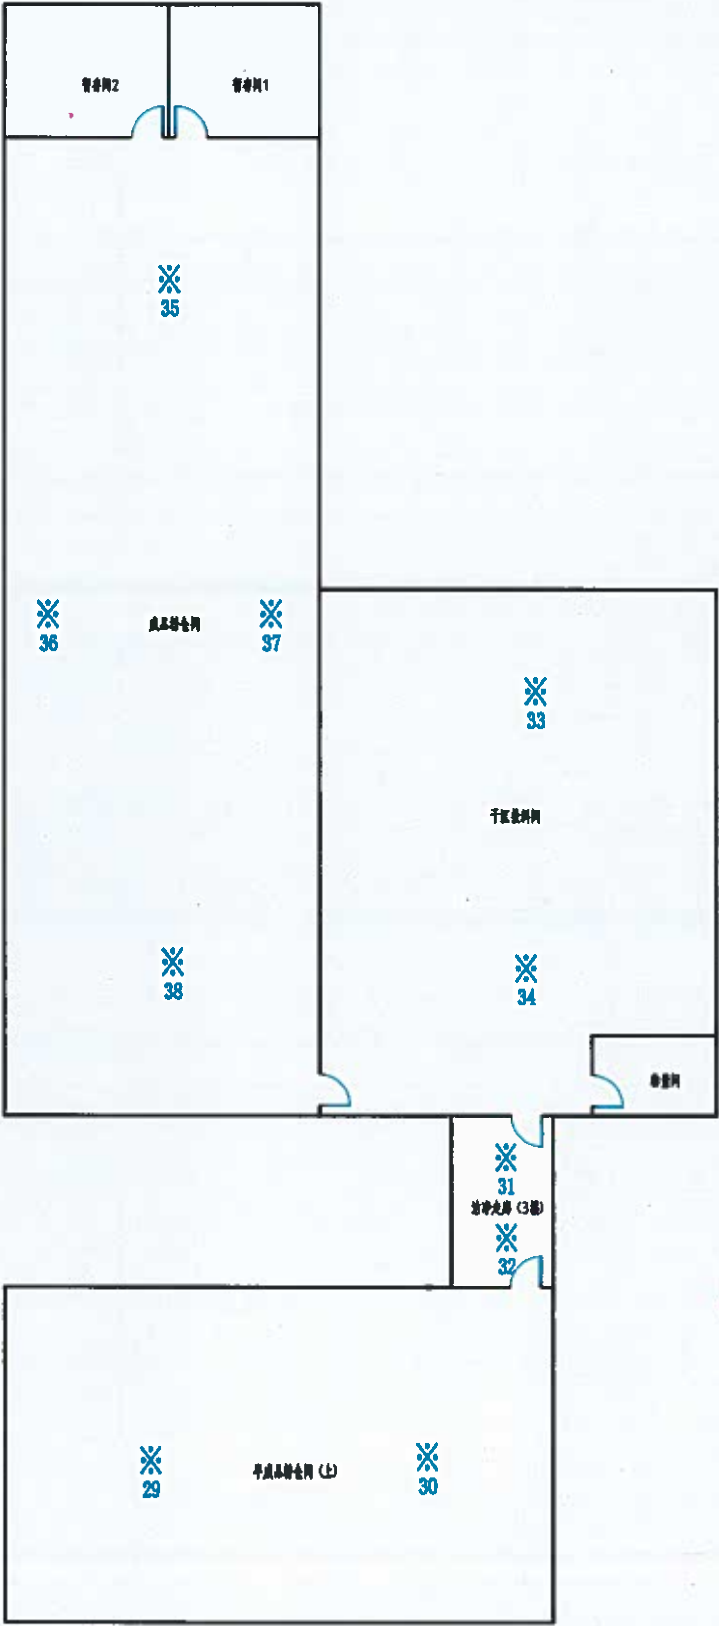

悬浮粒子数检测点位图

 内蒙古普迪检测技术有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 高效送风口	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降菌/浮游菌测点
		 悬浮粒子数测点	 静压测点	 照度测点	 振动测点

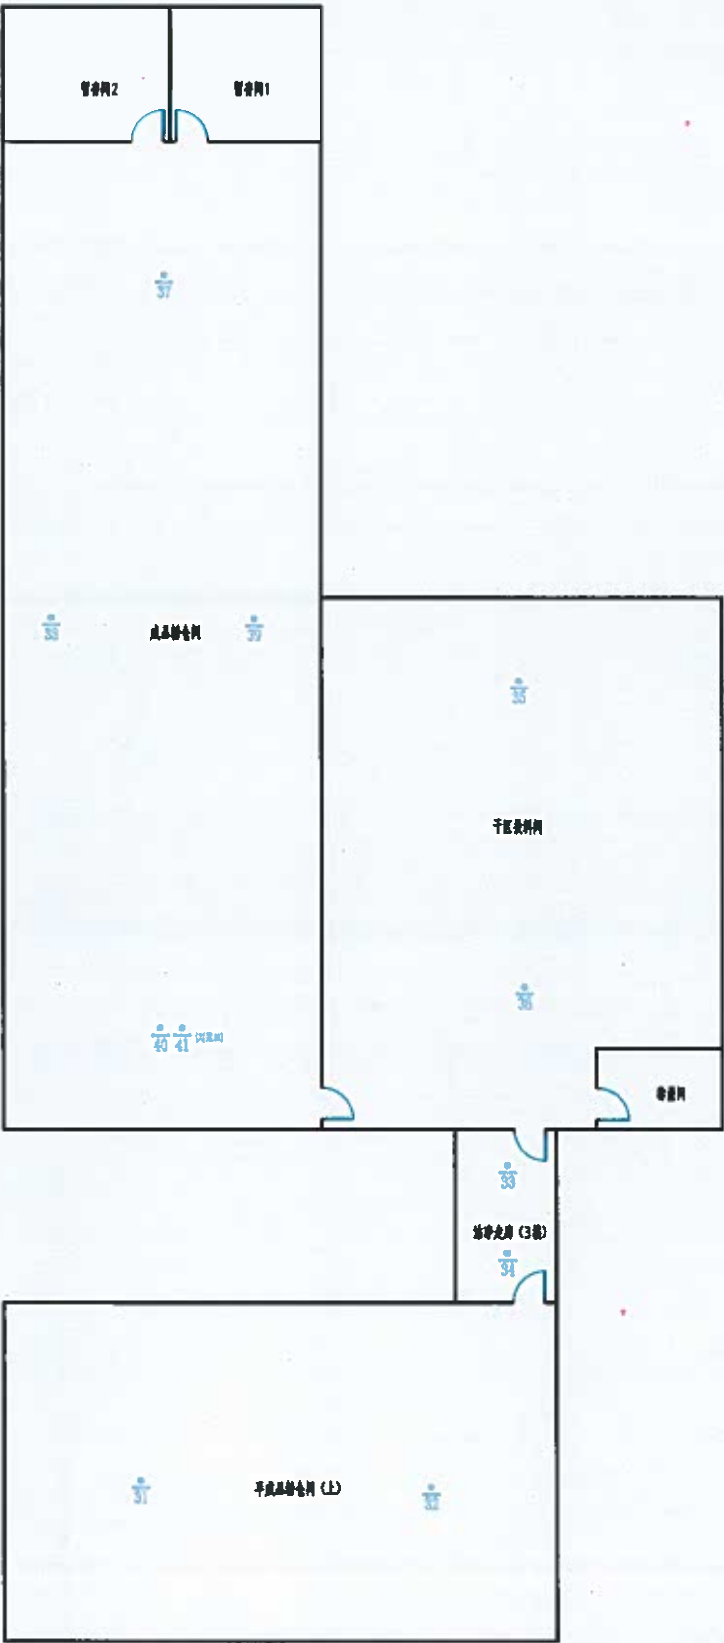

沉降菌、浮游菌检测点位图