



200515100173

检测报告

TEST REPORT

报告编号: PDJC-2026BG-1702



普迪检测

PUDI Testing Center

项目名称: 内蒙古圣牧低温乳品有限公司

2026 年和林生产车间洁净区检测

检测区域: 生产车间洁净区

检测类型: 现场检测

委托单位: 内蒙古圣牧低温乳品有限公司



内蒙古普迪检测技术服务有限公司

声 明

- 1.本报告页码、“检验检测专用章”、“公章”、“骑缝章”、“CMA 章”齐全时生效。
- 2.未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。
- 3.报告无审核、批准人签字无效。
- 4.检测报告仅对检测当时的现场环境负责。
- 5.对检测报告若有异议，可在收到报告 15 日内向检测单位提出，逾期则视为认可。

普迪检测
PUDI Testing Center

通讯资料

地 址	内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期 2 号写字楼 801 室
网 址	www.pudi-test.com
E-mail	puditest001@163.com
业务电话	16647183666
投诉电话	15848916138

检测报告

报告编号：PDJC-2026BG-1702

委托单位	内蒙古圣牧低温乳品有限公司		
项目地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区食园街	联系方式	18504713578
项目名称	内蒙古圣牧低温乳品有限公司 2026 年和林生产车间洁净区检测		
项目概述	本次委托检测项目为内蒙古圣牧低温乳品有限公司 2026 年和林生产车间洁净区检测，项目地点位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区食园街，本次检测区域为生产车间洁净区。		
检测状态	☐ 空态 ☒ 静态 ☐ 动态		
气象条件	温度：26.5℃ 相对湿度：23.4% 大气压力：873.2hPa		
检测依据	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		
判定依据	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB 50687-2011		
检测结论	本次检测的生产车间洁净区所测参数，符合判定依据中的相应规定。 检验检测专用章 签发日期：2026年05月26日		

编制人：党凯强 审核人：宋祥俊 批准人：刘国毅

检验检测专用章

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

序号	检测项目	检测方法	检测仪器			
			设备名称	设备编号	不确定度	有效检/校证书编号
1	换气次数	GB 50591-2010 附录 E.1	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	$U=0.15\text{m/s}$ ($k=2$)	JZSJLS2600016
2	静压差	GB 50591-2010 附录 E.2	数字式气压计	PDJC/YQ-028	$U=0.5\text{hPa}$ ($k=2$)	JZSJRL26000892
3	洁净度级别 (悬浮粒子数)	GB 50591-2010 附录 E.4	激光尘埃粒子 计数器	PDJC/YQ-004	粒径浓度 $U=14\%(k=2)$	DN250684200002
					粒径分布 $U=10\%(k=2)$	
4	温度	GB 50591-2010 附录 E.5	温度表	PDJC/YQ-028	$U=0.5^{\circ}\text{C}$ ($k\geq 2$)	内气检字 第 HBJ20260023 号
5	相对湿度	GB 50591-2010 附录 E.5	湿度表		$U=2.0\%\text{RH}$ ($k\geq 2$)	内气检字 第 HBJ20260021 号
6	照度	GB 50591-2010 附录 E.7	照度计	PDJC/YQ-032	$U=2.5\%$ ($k=2$)	JZSJCJ26000364
7	噪声	GB 50591-2010 附录 E.6	声级计	PDJC/YQ-002	检定合格	JDSJLS26000084
8	沉降菌 (平均菌落数)	GB 50591-2010 附录 E.8	电热恒温培养箱	PDJC/YQ-009	$U=0.5^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	RG2025080740
9	浮游菌 (平均菌落数)	GB 50591-2010 附录 E.8	浮游菌采样器	PDJC/YQ-039	$U=2\%$ ($k=2$)	DN250166780001
			电热恒温 培养箱	PDJC/YQ-008	$U=0.5^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	RG2025080741

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	换鞋间	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =30.2 体积 V (m³) =90.7						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		18.5		合格	
静压差	Pa	≥10(对大气)		11.8		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	186148	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	201440		
				各采样点 平均值中的 最大值	11424		
				95%UCL	11953		
温度	℃	18 ~ 26		19.8		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		34.5		合格	
照度	lx	≥100		550		合格	
噪声	dB(A)	≤60		54.3		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		25		合格	

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	女存更衣	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =8.8 体积 V (m³) =26.5						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		16.7		合格	
静压差	Pa	≥5(对换鞋间)		5.4		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	787738	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	1343130		
				各采样点 平均值中的 最大值	13498		
				95%UCL	25600		
温度	℃	18 ~ 26		18.6		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		35.4		合格	
照度	lx	≥100		365		合格	
噪声	dB(A)	≤60		54.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		15		合格	

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	男存更衣	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =21.8 体积 V (m³) =65.5						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		17.8		合格	
静压差	Pa	≥5(对换鞋间)		5.8		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	614098	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	781189		
				各采样点 平均值中的 最大值	7667		
				95%UCL	18175		
温度	℃	18 ~ 26		18.4		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		32.3		合格	
照度	lx	≥100		302		合格	
噪声	dB(A)	≤60		55.5		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		20		合格	

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	洗消间（女）	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S（m ² ）=10.1 体积 V（m ³ ）=30.4						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		18.9		合格	
静压差	Pa	≥5(对女存更衣)		5.5		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	180812	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	239826		
				各采样点 平均值中的 最大值	12014		
				95%UCL	13046		
温度	℃	18 ~ 26		21.2		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		41.8		合格	
照度	lx	≥100		488		合格	
噪声	dB(A)	≤60		56.3		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		0		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤150		30		合格	

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	洁具间	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =18.4 体积 V (m³) =55.2						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		18.2		合格	
静压差	Pa	≥5(对洗消间女)		5.3		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	795724	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	1484147		
				各采样点 平均值中的 最大值	9858		
				95%UCL	27214		
温度	℃	18 ~ 26		20.5		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		31.8		合格	
照度	lx	≥100		488		合格	
噪声	dB(A)	≤60		55.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		10		合格	

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	洗消间（男）	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =10.1 体积 V (m³) =30.4						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		20.1		合格	
静压差	Pa	≥5(对男存更衣)		5.5		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	182508	Ⅲ级 (十万级)		
			95%UCL	241783			
			各采样点 平均值中的 最大值	11837			
			95%UCL	19811			
温度	℃	18 ~ 26		21.1		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		33.5		合格	
照度	lx	≥100		485		合格	
噪声	dB(A)	≤60		52.3		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		25		合格	

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	女二更	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =14.7 体积 V (m³) =44.2						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		20.6		合格	
静压差	Pa	≥5(对洗消间女)		8.7		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	230424	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	267669		
				各采样点 平均值中的 最大值	15583		
				95%UCL	19148		
≥5 μm: ≤29300							
温度	℃	18 ~ 26		20.2		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		32.5		合格	
照度	lx	≥100		510		合格	
噪声	dB(A)	≤60		51.5		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		10		合格	

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	男二更	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =23.9 体积 V (m³) =71.8						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		21.1		合格	
静压差	Pa	≥5(对洗消间男)		8.6		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	2182190	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	2357158		
				各采样点 平均值中的 最大值	10353		
				95%UCL	14950		
温度	℃	18 ~ 26		18.9		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		36.3		合格	
照度	lx	≥100		482		合格	
噪声	dB(A)	≤60		51.5		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 mm	≤4		0		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		10		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	洗消间	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =32.3 体积 V (m³) =96.8						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		22.3		合格	
静压差	Pa	≥5(对男二更)		5.7		合格	
		≥5(对女二更)		6.4			
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	167067	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	198401		
				各采样点 平均值中的 最大值	2226		
				95%UCL	7198		
≥5 μm: ≤29300							
温度	℃	18 ~ 26		22.4		合格	
湿度	% RH	30 ~ 70		35.3		合格	
照度	lx	≥100		450		合格	
噪声	dB(A)	≤60		52.4		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		5		合格	

检测报告

报告编号：PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	低温灌装间	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别		Ⅲ级（十万级）	
房间参数	面积 S (m²) =880.0 体积 V (m³) =5984.0						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		25.6		合格	
静压差	Pa	≥5(对洗消间 2)		8.3		合格	
		≥5(对内包材暂存间)		20.4			
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	1197314	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	896371		
		各采样点 平均值中的 最大值		5371			
		95%UCL		4033			
温度	℃	18 ~ 26		21.3		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		35.3		合格	
照度	lx	≥200		455		合格	
噪声	dB(A)	≤60		52.3		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		0		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		5		合格	

检测报告


报告编号: PDJC-2026BG-1702

受检区域名称	常温灌装间	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m²) =660.0 体积 V (m³) =4488.0						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		26.8		合格	
静压差	Pa	≥5(对内包材暂存间)		11.4		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	1563180	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	884433		
				各采样点 平均值中的 最大值	6466		
				95%UCL	1666		
≥5 μm: ≤29300							
温度	℃	18 ~ 26		22.5		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		36.5		合格	
照度	lx	≥200		515		合格	
噪声	dB(A)	≤60		55.6		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		0		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤150		5		合格	


检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1702


受检区域名称	内包暂存间	检测日期	2026-05-13	洁净度设计级别	Ⅲ级（十万级）		
房间参数	面积 S (m ²) =369.6 体积 V (m ³) =1108.8						
项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥15		27.5		合格	
静压差	Pa	≥10(对大气)		21.5		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	Ⅲ级 (十万级)	各采样点 平均值中的 最大值	1023851	Ⅲ级 (十万级)	
				95%UCL	949293		
				各采样点 平均值中的 最大值	5618		
				95%UCL	3601		
≥5 μm: ≤29300							
温度	℃	18 ~ 26		24.1		合格	
湿度	%RH	30 ~ 70		31.3		合格	
照度	lx	≥200		440		合格	
噪声	dB(A)	≤60		53.5		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤4		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤150		5		合格	

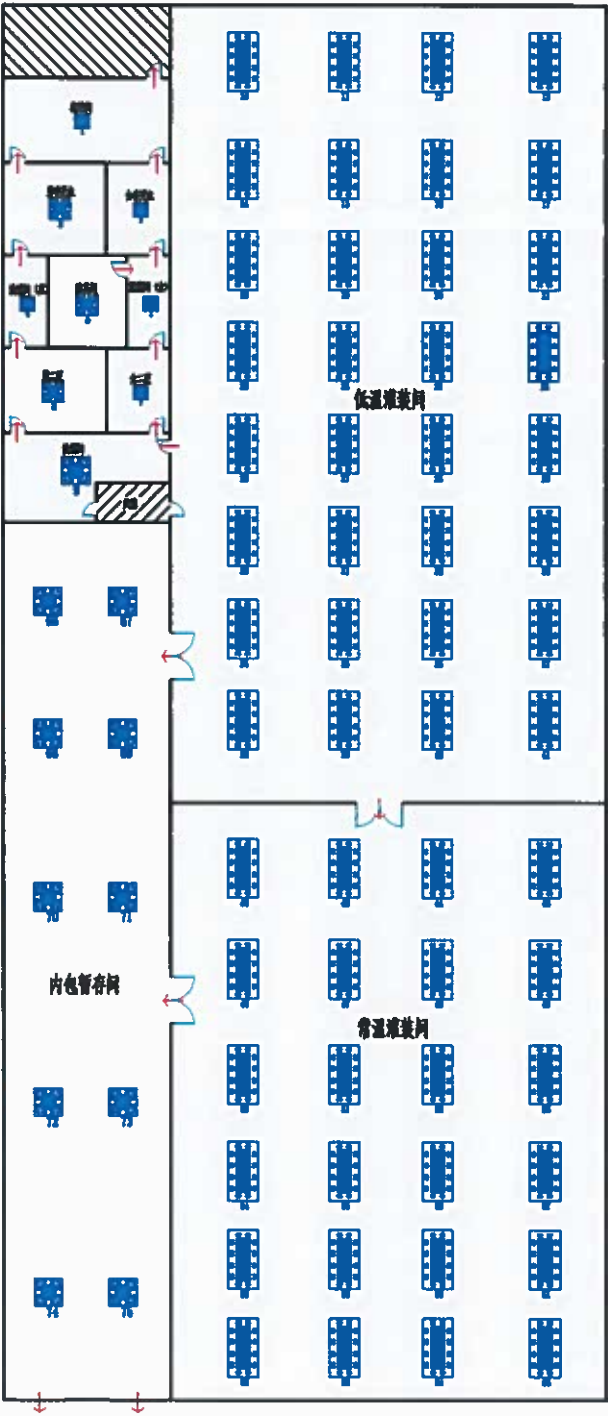

换气次数、静压差检测点位图

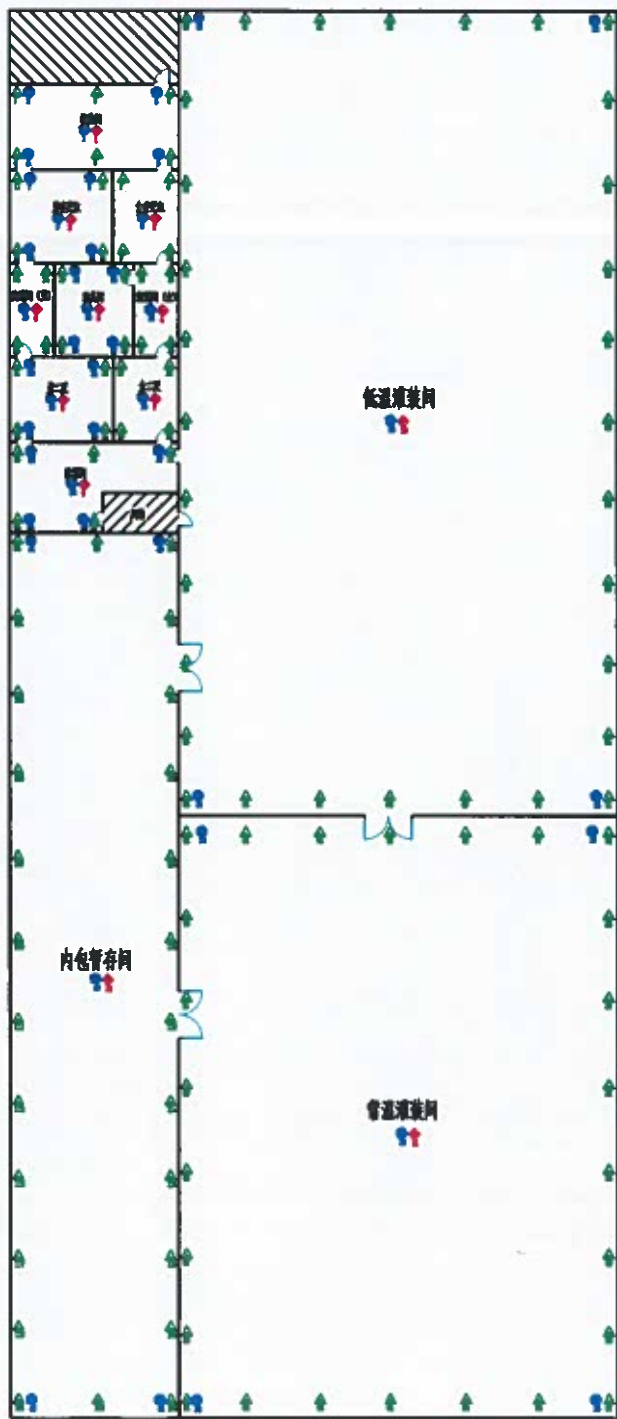

温度、相对湿度、噪声、照度检测点位图

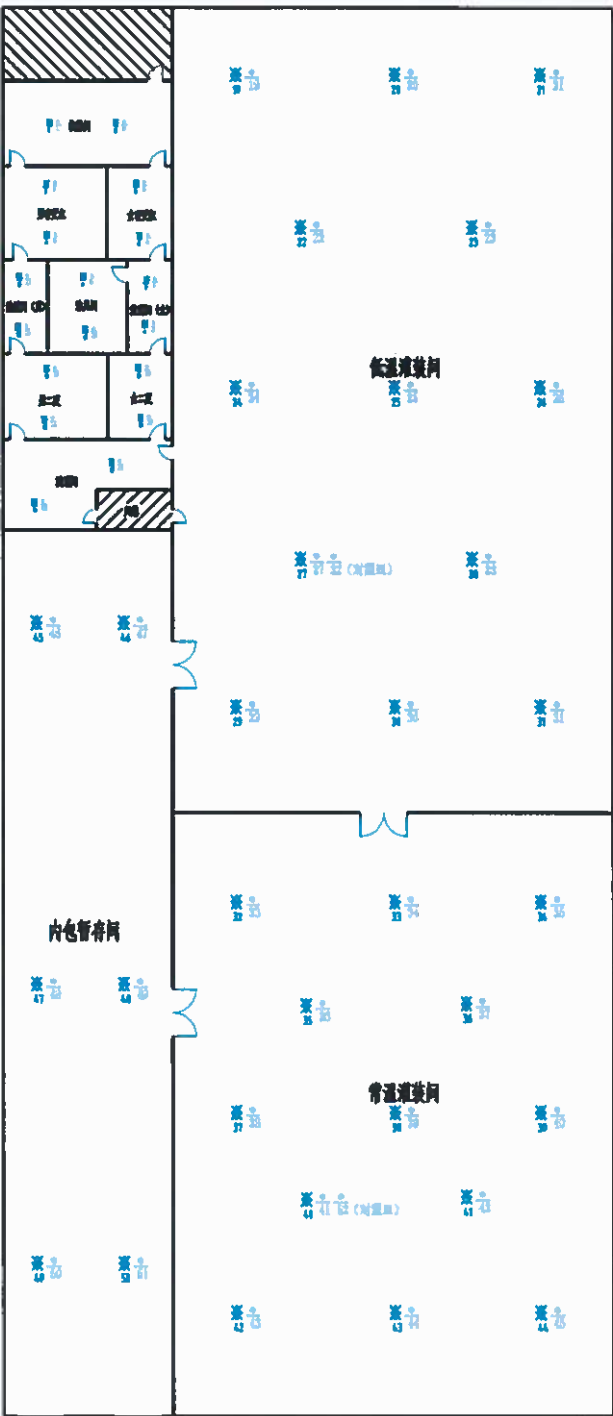

悬浮粒子数、沉降菌、浮游菌检测点位图