IT-규정-일반총무-24연구실안전관리규정

연구실 안전관리 규정

제정 2025. 10. 27

iT eyes Inc.

목 차

제 1 조 목 적
제 2 조 적용범위
제 3 조 용어의 정의
제 4 조 연구실책임자의 지정
제 5 조 연구실안전관리담당자 지정
제 6 조 연구실안전관리담당자 임무
제 7 조 연구실책임자의 의무
제 8 조 연구실안전환경관리자의 임무
제 9 조 안전점검의 실시
제 10 조 안전교육 및 훈련
제 11 조 사고조사의 보고
제 12 조 행정조치 등
제 13 조 안전사고 예방 및 안전수칙의 준수
제 14 조 보험가입 의무

부 칙

제 1 조 시행일

제 1 조 (목 적)

이 규정은 ㈜아이티아이즈 기업부설연구소(이하 "부설연구소"라 한다)의 연구(실험, 실습)실(이하 "연구실"이라 한다) 안전관리에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위)

이 규정은 ㈜아이티아이즈 기업부설연구소 내 과학기술분야 연구활동을 위하여 설치된 연구실 및 활동종사자에 한하여 적용한다.

제 3 조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "연구실"이라 함은 연구개발활동을 위하여 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실·실습실·실험준비실을 말한다.
2. "연구주체의 장"이라 함은 ㈜아이티아이즈의 대표자 또는 해당연구실의 연구소장을 말한다.
3. "연구실안전환경관리자"란 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실안전관리담당자를 지도하는 자를 말한다.
4. "연구실책임자"란 각 연구실에서 과학기술분야 연구개발활동 및 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독 할 책임이 있는 자를 말한다.
5. "연구활동종사자"란 대학. 연구기관 등에서 과학기술분야 연구개발 활동에 종사하는 연구원. 대학원생 및 연구보조원을 등을 말한다.
6. "연구실안전관리담당자"란 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.
7. "안전점검"이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 검사를 실시함으로써 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.
8. "정밀안전진단"이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 대통령령이 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.
9. "연구실 사고"란 연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

제 4 조 (연구실책임자의 지정)

연구주체의 장은 연구실 안전관리에 관한 임무를 수행하기 위해 연구실책임자를 지정하여야 한다.

제 5 조 (연구실안전관리담당자 지정)

연구실안전관리담당자는 연구실 책임자가 1년 이상 재직한 연구원 중에서 지정하

나, 필요 시 신규 연구활동종사자, 1년 이하 재직 연구원 또는 경험이 있는 연구원 중에서도 지정할 수 있다.

제 6 조 (연구실안전관리담당자 임무)

연구실안전관리담당자는 해당 연구실에 대하여 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 연구실의 안전관리 및 사고예방 업무
2. 연구실 책임자 부재 시 안전관리업무 대행
3. 연구실 일상점검 및 기록관리 업무

제 7 조 (연구실책임자의 임무)

연구실책임자는 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구개발 활동의 안전에 관한 책임을 지며, 연구실사고 예방시책에 적극 참여하여야 한다. 연구실책임자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 소속 연구활동종사자의 지도·관리·감독
2. 연구실안전관리담당자의 지정
3. 연구실 점검 및 연구활동종사자의 교육
4. 연구실 유해인자에 대한 안전교육
5. 사전유해인자위험분석 실시 및 보고
6. 연구실 사고 발생 시 보고
7. 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 모든 업무

제 8 조 (연구실안전환경관리자의 임무)

연구실안전환경관리자는 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실책임자 등 연구활동종사자에게 조언・지도하는 업무를 수행한다. 연구실안전환경관리자는 다음 각 호의 임무를 수행한다. 소속 연구활동종사자의 지도·관리·감독

1. 연구실의 안전점검의 실시계획 수립 및 실시
2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시
3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언
4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지· 관리

제 9 조 (안전점검의 실시)

① 연구주체의 장은 연구실의 기능 및 안전을 유지관리하기 위하여 소관 연구실에 관한 안전점검을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따라 실시하는 안전점검의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검: 연구개발활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관 상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 연구개발활동을 시작하기 전에 일상점검을 매일 1회 실시 다만, 저위험 연구실의 경우에는 매주 1회 이상 실시해야 한다.
2. 정기점검: 연구개발활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로 매년 1회 이상 실시 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연구실의 경우에는 정기점검을 면제한다.

2의1. 저위험연구실

2의2. 안전관리 우수연구실 인증을 받은 연구실. 이 경우 인증 유효기간의 만료일이 속하는 연도의 12월 31일까지 면제한다.

2. 특별안전점검: 폭발사고·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시

제 10 조 (안전교육 및 훈련)

연구주체의 장은 연구활동종사자에 대하여 안정성 확보 및 사고예방에 필요한 교육 및 훈련을 실시하여야 한다.

제 11 조 (사고조사의 보고)

연구주체의 장은 연구실사고가 발생한 경우에는 과학기술정보통신부령으로 정하는 절차 및 방법에 따라 과학기술정보통신부장관에게 보고하고 이를 공표하여야 한다.

제 12 조 (행정조치 등)

연구실에서 안전사고가 발생하였거나 안전점검 결과 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 연구실 폐쇄 등 행정조치를 위원회에서 결정할 수 있다.

제 13 조 (안전사고 예방 및 안전수칙의 준수)

안전사고 예방을 위하여 연구활동종사자는 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. 안전사고 예방을 위한 안전수칙을 준수한다.
2. 실험·실습 또는 연구활동수행 시 실험복, 보안경, 안전장갑, 마스크 등 필요한 보호구를 반드시 착용하여야 한다.
3. 연구실 안전관리 유지를 위하여 각종 안전관리 기록 및 현황을 유지·보존한다.

제 14 조 (보험가입 의무)

연구주체의 장은 연구활동종사자의 안전을 보장하기 위하여 상해보험에 가입하여야 한다. 다만, 연구활동종사자가 4대보험 중 산재보험에 가입되어 있는 경우에는 이를 상해보험 가입에 갈음할 수 있다.

부 칙

제 1 조 (시행일)

본 규정은 2025년 10월 27일부터 시행한다.

[별첨 1] 안전표지의 종류와 형태

<금지표지>			<지시표지>	
	출입을 통제하여야 할 장소			보안경을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소
		<경고표지>		
안전장갑을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	방열복 및 방한복등의 안전복을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소		휘발유나 그 저장소등 화기의 취급을 극히 주의하여야 하는 물질이 있는 장소	가열압축하거나 강산 알카리등이 첨가됨으로써 강한 산화성을 나타내는 물질이 있는 장소
폭발성의 물질이 있는 장소	독극물이 있는 장소	신체나 물체에 떨어짐으로써 그 신체나 물체를 부식시키는 물질이 있는 장소	방사능물질이 있는 장소	기타 인체에 해로운 물체가 있는 장소
		※ 기타 표지는 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표2] 및 [별표3] 준용		
기타 위험한 물체가 있는 장소 또는 당해 물체	고압가스 보관 장소			

[별첨 2] 연구실 안전관리 조직도

안전관리 조직도

'25.10.27.

➢ 안전관리 체계

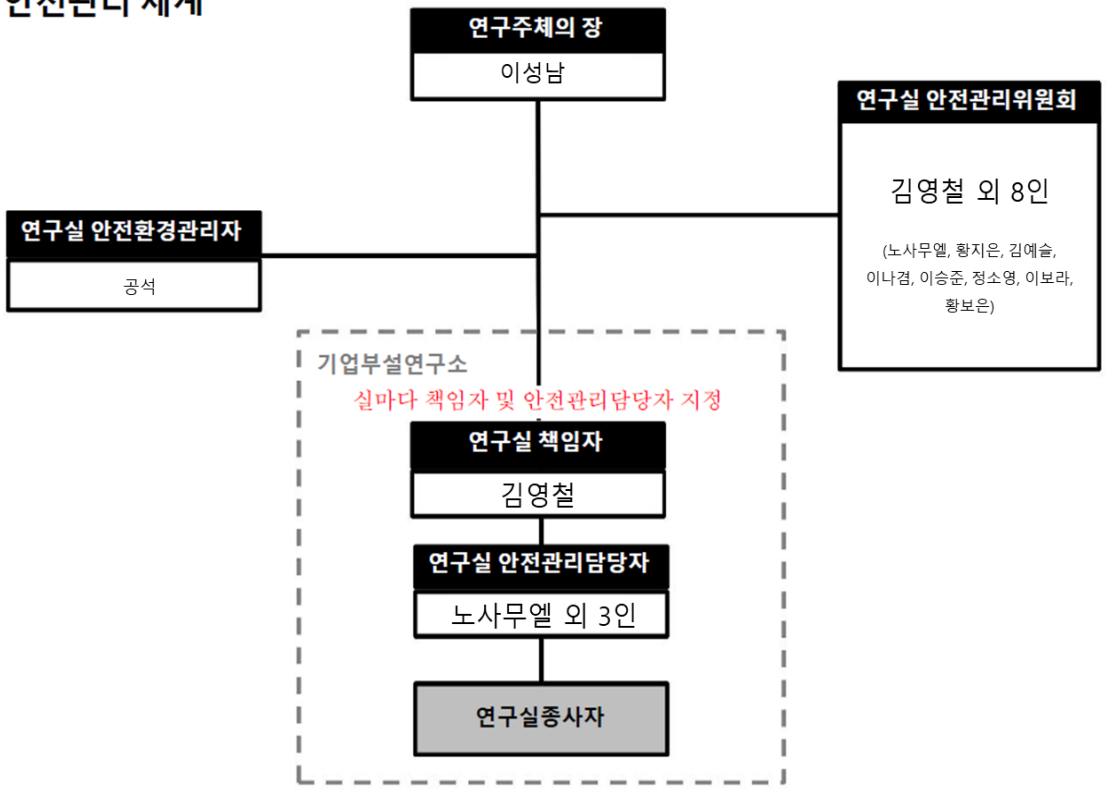

▶ '연구실 안전환경관리자' 지정: 연구활동종사자가 50명 이상인 경우 1명 이상을 지정

[별첨 3] 연구실 사고발생 시 대처 요령

1. 연구실 사고 발생 시 일반적 대처요령

(1) 안전사고발생 시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 그들에게 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.

(2) 가능한 사고를 초기에 신속히 진압하여 사고로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 조치한다.

(3) 건물에서 피신 시 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 출구로 빠져나가도록 한다. 이때 승강기 이용은 절대 삼가 하도록 한다.

(4) 소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화요청 시 응급상황의 성격과 발생위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 한다.

(5) 응급요원에게 사고 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 알린다.

(6) 연구자는 사고발생시 안전장비의 사용방법 등을 포함하여 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 사고 상황별 대처요령

2.1 화 재

(1) 화재의 경우 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다. 소규모의 화재 발생 시 근처에 있는 소화기로 신속히 진화하고 화재의 범위가 큰 경우에는 소화전을 사용하며, 초기 진압이 어려운 경우에는 즉시 진화를 포기하고 대피토록 한다.

(2) 화재나 폭발 등으로 인하여 연구자의 머리나 옷에 불이 붙었을 경우, 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll)방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.

(3) 일반적인 소화약재를 사용하거나 미세한 물을 분무한다.

(4) 화재 원인물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도한다. 화재 원인물질의 누출을 즉시 중단시킬 수 없는 경우, 소방관서에 연락하고, 위험하지 않다고 판단되면 화재 원인물질을 야외로 이동시킨다.

(5) 화재 진압은 바람을 등지고 시도한다.

(6) 가능한 한 먼 거리에서 화재를 진압한다.

(7) 화재 원인물질이 화학물질인 경우, 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 한다.

(8) 화재가 진화된 후에도 용기(화학물질, 가스 등)에 다량의 물을 뿌려 용기 내의 온도를 내린다.

2.2 화 상

(1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상 시

가) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.

나) 그리스를 사용하지 않는다. 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 만든다.

(2) 중증화상

가) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.

나) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

다) 화상부위를 씻는다든지 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.

라) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

(3) 눈 화상

가) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.

나) 즉시 응급구조대에 연락한다.

(4) 전기에 의한 화상

가) 전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

(5) 화학물질에 의한 화상

가) 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.

나) 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.

다) 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 급구조대에 연락한다.

(6) 화재에 의한 연기 흡입

가) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.

나) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

2.3 출 혈

(1) 외부 출혈

가) 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.

나) 가능하면 소독된 붕대를 사용한다.

다) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

라) 5~15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다.(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다)

마) 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

(2) 내부 출혈

가) 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

나) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.

다) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.

라) 응급구조대에 연락한다.

2.4 두부 상해

(1) 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.

(2) 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처 부위에 압박을 가한다.

(3) 심한 두부상해 시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

(4) 응급구조대에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.

(5) 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

2.5 심장 마비

(1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

가) 가슴에 심한 통증

나) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증

다) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐

라) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

(2) 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

가) 호흡이 느려지거나 멈춤

나) 심장박동이 느려지거나 멈춤

(3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.

(4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

2.6 감 전

(1) 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다. 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.

(2) 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.

(3) 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.

(4) 응급구조대에 도움을 요청한다.

(5) 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

(6) 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

[별첨 4] 비상연락망 및 비상시 행동요령

비상연락망 및 비상시 행동요령

가. 비상연락망

구분	소속	성명	사무실	휴대전화
연구실책임자	기술연구소	김영철		010-9219-8550
안전관리담당자	기술연구소	노사무엘		010-4568-7787
	기술연구소	정소영	070-4442-7100	010-4108-9786
	기술연구소	이보라		010-4124-4509
	기술연구소	황보은		010-3442-5630

부서명	담당업무	전화번호
기술연구소	연구실 안전	070-4442-7100
기술연구소	경미한 상해	070-4442-7100
카톨릭대학교 여의도성모병원	응급센터	1616-7575
119안전센터	응급 상황 발생	국번 없이 119

나. 비상 시 행동요령

1. 화재 발생시

1. 복도에 설치된 소화전 발신기 작동 및 주변 사람에게 사고를 전파한다.
2. 안전관리담당 부서에 화재발생을 통보한다.

가. 주간 : 119안전센터,경비실, 기술연구소, 경영관리실

나. 야간 : 병원응급실, 119안전센터

3. 화재를 쉽게 진화할 수 있을 경우 소화기로 진화한다.
4. 초기 진화에 실패한 경우 화재가 발생한 연구실의 문을 닫고, 안전하게 대피.
5. 건물 안의 사람들을 신속히 대피시키고, 연구실책임자에게 사고사실을 보고한다.

2. 부상을 당한 경우

1. 상해정도가 경미한 경우 비치한 응급의약품으로 처치 후 필요 시 가까운 병원에서 치료를 받는다.
2. 상해정도가 중상으로 판단되거나 주말의 경우 119안전센터에 전화하여 구호요청.

3. 간호사 및 119구급대원이 도착할 때까지 필요한 응급처치를 한다.
4. 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자에게 사고를 보고한다.

[별첨 4-1] 비상연락망 및 비상시 행동요령(외국인용)

Emergency Network and Action Plans

A. Emergency Network

Division	Belong	Name	Office	Phone
Laboratory Director	Technical Research Center	Young cul, Kim		010-9219-8550
Safety Management Personnel	Technical Research Center	Samuel, Noh		010-4568-7787
		Soyeong, Jeong	070-4442-7100	010-4108-9786
		Bora, Lee		010-4124-4509
		Bo-eun, Hwang		010-3442-5630

부서명	담당업무	전화번호
Technical Research Center	Laboratory safety	070-4442-7100
Technical Research Center	Management and control	070-4442-7100
Hospital	Emergency room	1616-7575
119 Safety Center	Emergency	119 without area code

B. Emergency Action Plans

1. In case of fire

1. Activate the fire alarm transmitter installed in the corridor and alert nearby personnel of the incident.
2. Notify safety management team of fire occurrence.

- Daytime : Notify the 119 Safety Center, Security Office, Technical Research Center, and Management Office.
- Nighttime : Notify the Hospital Emergency Room and the 119 Safety Center.

3. If a fire can easily evolve, it will evolve into a fire extinguisher.
4. If the initial evolution fails, close the door of the laboratory where the fire occurred and safely evacuate.

5. Quickly evacuate people in the building and report the incident to the laboratory supervisor.

2. In case of be injured

1. If the injury is minor, administer first aid using the emergency medical supplies provided. If deemed necessary, the injured person shall seek further medical treatment at the nearest medical facility.
2. If you are seriously injured call the 119 Safety Center for assistance.
3. Nurses and 119 paramedics will be required to take emergency care until they arrive.
4. Report the incident to the laboratory supervisor and the laboratory safety officer.

[별첨 5] 연구실 일상 점검표

연구실 일상 점검표

iT eyes Inc. | 연구실명 : | 점검년월 : 년 월

작성방법 ➔ 해당없음 : (/) 양호 : (O) 보통 : (△) 불량 : (X) ※ 성실히 점검하여 기록함.

	점 검 내 용	첫째주					둘째주					셋째주					넷째주					다섯째주				
		월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금
일반안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태																									
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부																									
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태																									
	사전유해인자위험분석 보고서 게시																									
기계기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부																									
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태																									
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태																									
전기안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부																									
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태																									
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태																									
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부																									
화공안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치																									
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부																									
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함.보관용기에 경고표시 부착 여부																									
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액 분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개 체결상태 등)																									
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부																									
소방안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태																									
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부																									
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부																									
가스안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태																									
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노출잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부																									
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인																									
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태																									
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부																									
생물안전	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)																									
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태																									
	생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부																									
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태																									
점검자 서명	연구실 책임자	성 명																								
	연구실 안전관리담당자	성 명																								

[별지 1] 정기 · 신규 교육 일지

안 전 교 육 일 지

작성일자 : 202 . . 작성자 :

교육의 구 분	1. 신규채용시 교육 2. 작업내용 변경시 교육 3. 특별안전보건 교육		4. 일반 안전보건 교육 5. 관리감독자 교육 6. 기 타 ( ) 교육		
교육인원	구 분	계	남	여	교육미실시 사유
	교육 대상자수				
	교육 실시자수				
	교육 미실시자수				
교육과목					
교 육 내 용					
교육실시자 및 장소	성 명	교육시간(H)	교육실시 장소	비 고	

[(주)아이티아이즈 기업부설연구소 연구실안전관리규정] 10조에 따라 위와 같이 안전교육을 실시하였음을 확인함.

확인자 : 관리감독자 (인)

[별지 1의 2호] 정기 · 신규 안전교육 참석자 명단

안 전 교 육 참 석 자 명 단

202 년 월 일

교 육 구 분 : 정 기 교 육 □, 안 전 보 건 특 별 교 육 □, 신 규 채 용 자 교 육 □, 기 타 ( )

NO	직 종	성 명	서 명	NO	직 종	성 명	서 명
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
20				40			