


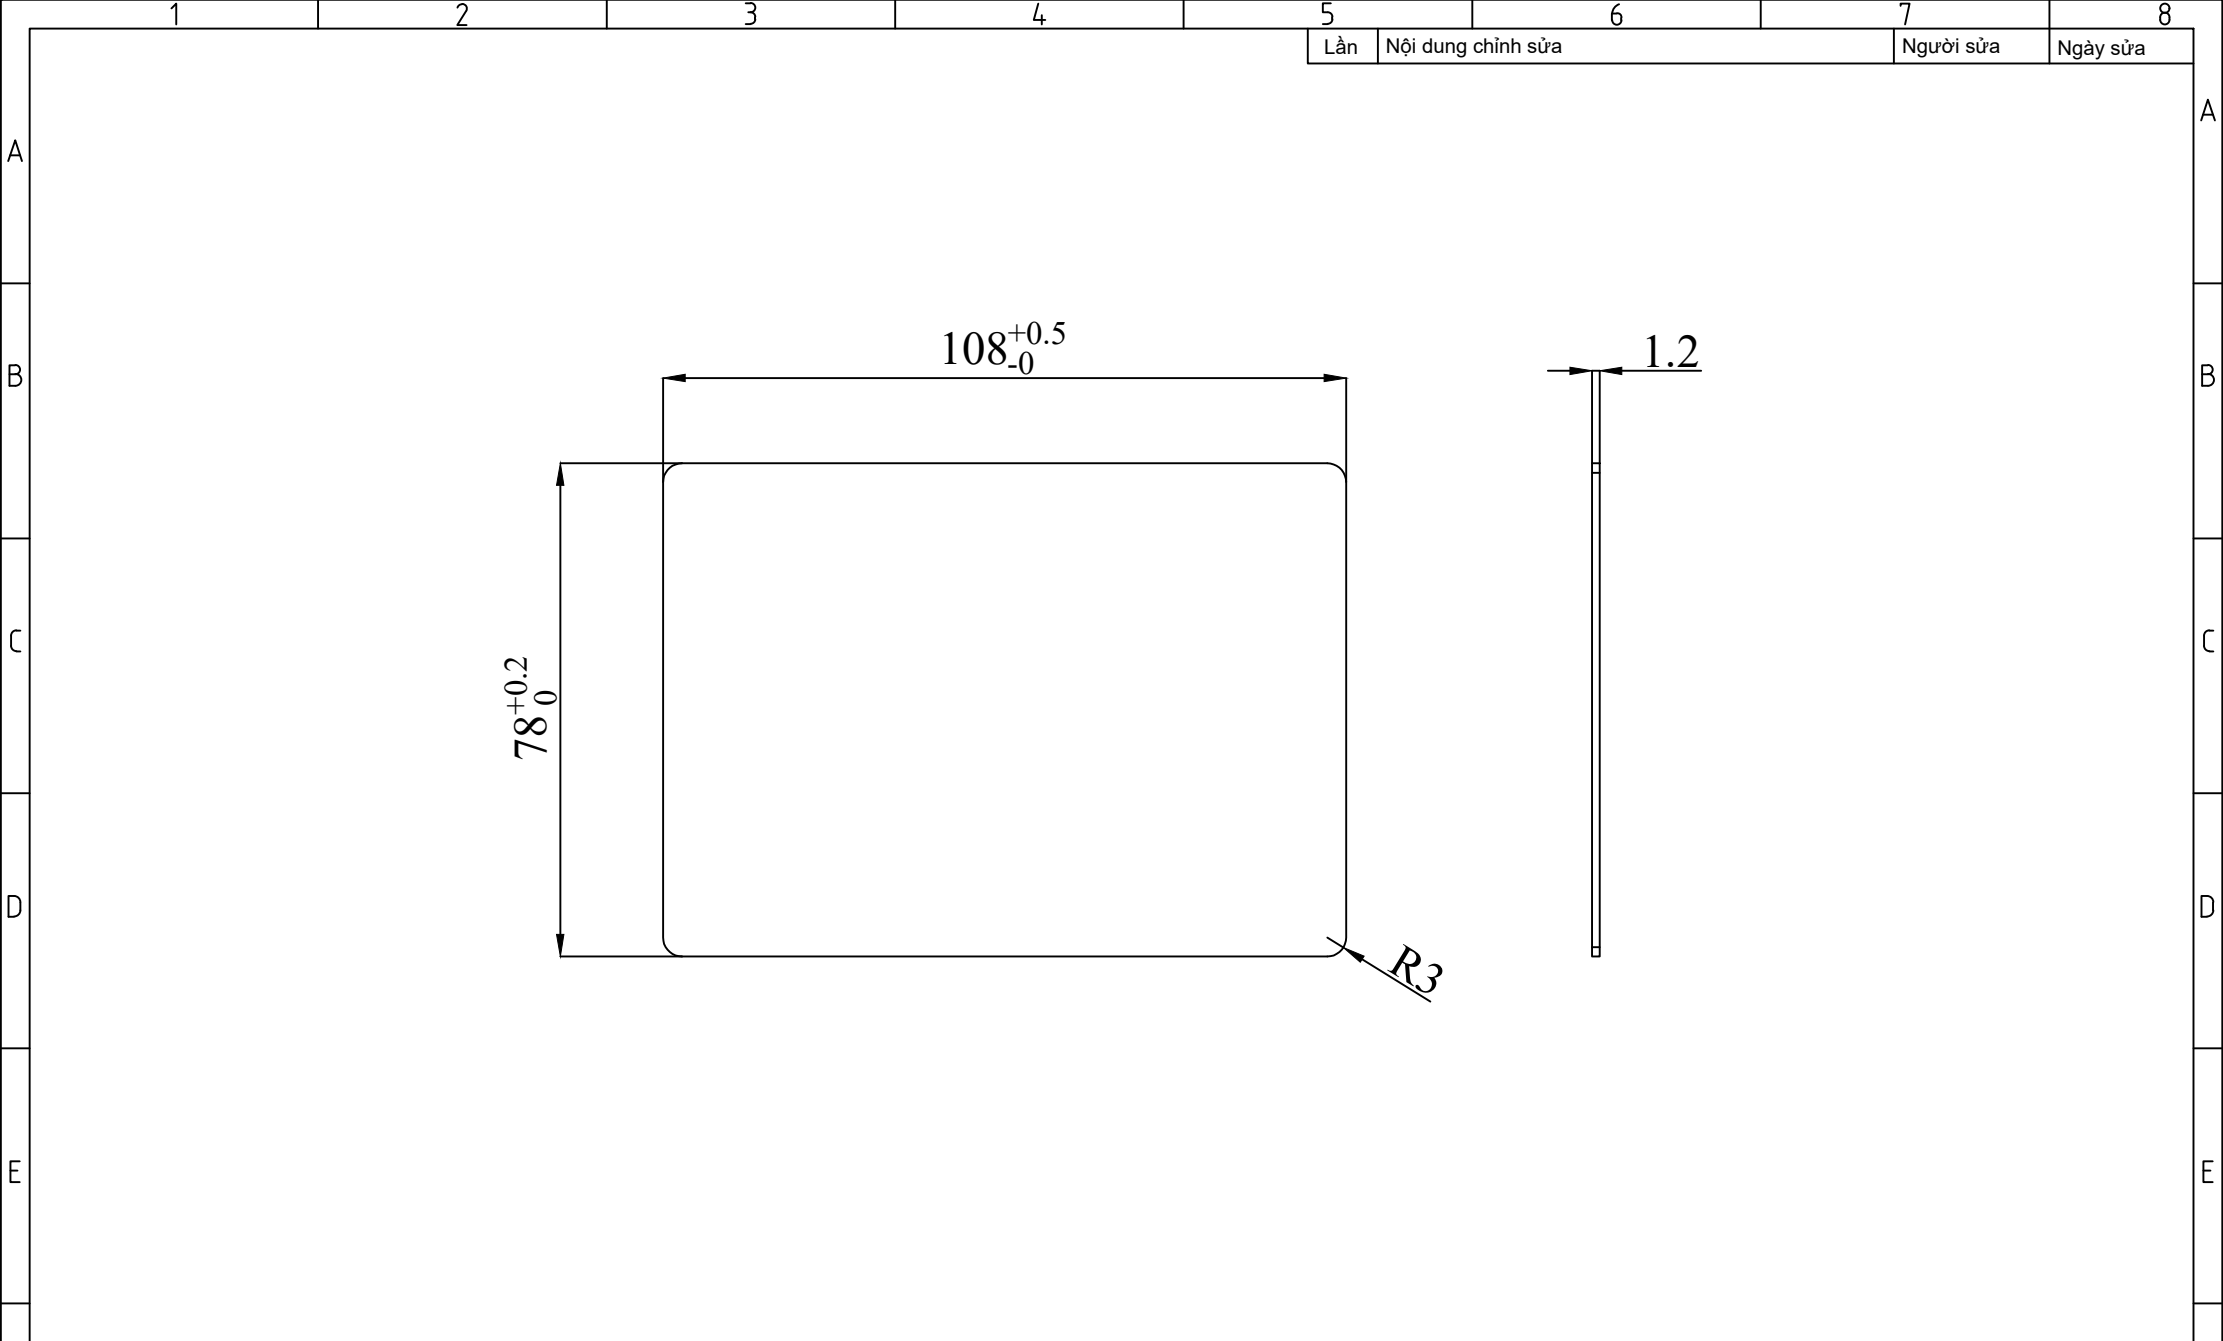

F	YCKT1: -Tổ dập nhận phối từ tổ phối tiến hành dập cắt theo đúng biên dạng và kích thước trên bản vẽ. -Chuyển công đoạn dập lỗ.		YCKT 2 : - Dung sai độ dày vật liệu : ± 0.2 mm - Dung sai các kích thước khác : ± 0.5 mm		Người lập: TRẦN QUỐC	Kiểm tra :	Duyệt :	Mã TP : 9.1.00678 Mã BTP : 8.1.02710.014		Mục Đích Sử Dụng : Tổ Dập			
						DNTN SX-TM-DV QUỐC TRƯỞNG		Tên sản phẩm : Bas sắt V_CH 55x55x78x1.2mm (Dập)		Vật liệu : Sắt	Tỷ lệ : 1/1		
										Số lượng :	Ngày vẽ : 22/12/2020		
											Số tờ : 03/07		
1		2		3		①					6	7 F.03.01/PKT.R.v1(10/08/2020)	