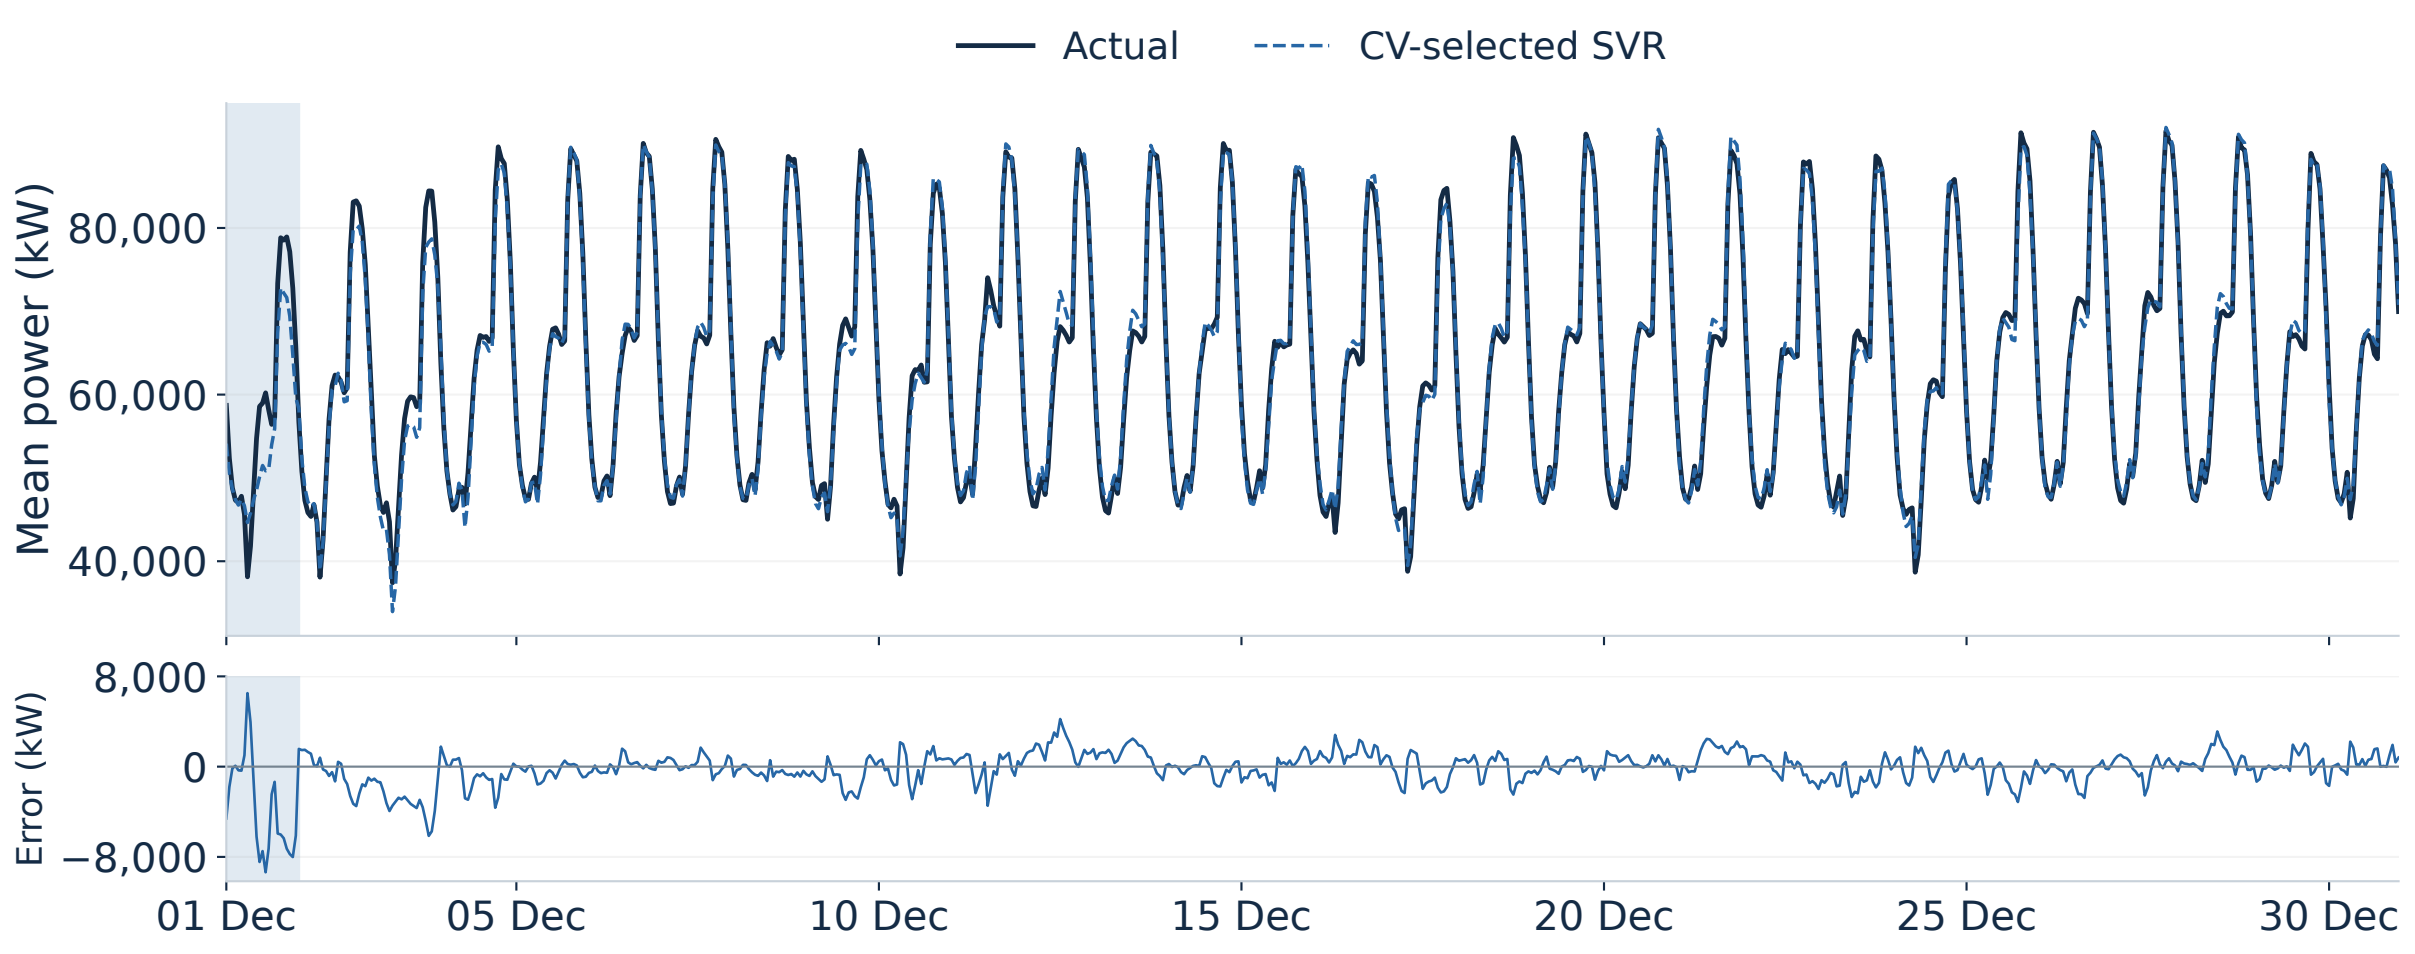
Actual
CV-selected SVR
Mean power (kW)
80,000
60,000
40,000
Error (kW)
8,000
0
−8,000
01 Dec
05 Dec
10 Dec
15 Dec
20 Dec
25 Dec
30 Dec