


Messtechnischer Nachweis für das PT1-Einschwingverhalten der Blindleistung

Anlagenname	SP Kiermeier Imming Wurmsham	Anlagenbetreiber	Solarpark Imming GmbH & Co. Kg	Energieparknr.	961273
Angeschlossen an	1000315885 Söllfeld 1	Inst. Leistung $P_{b \text{ inst}}$ (kW) ¹⁾	6498,00		
Energieart	Photovoltaik	max. Scheinleistung $S_{A \text{ max}}$ (kVA)	6498,00	Toleranz stationärer Betrieb	$\pm 2 \%$ $Q/P_{b \text{ inst}}$

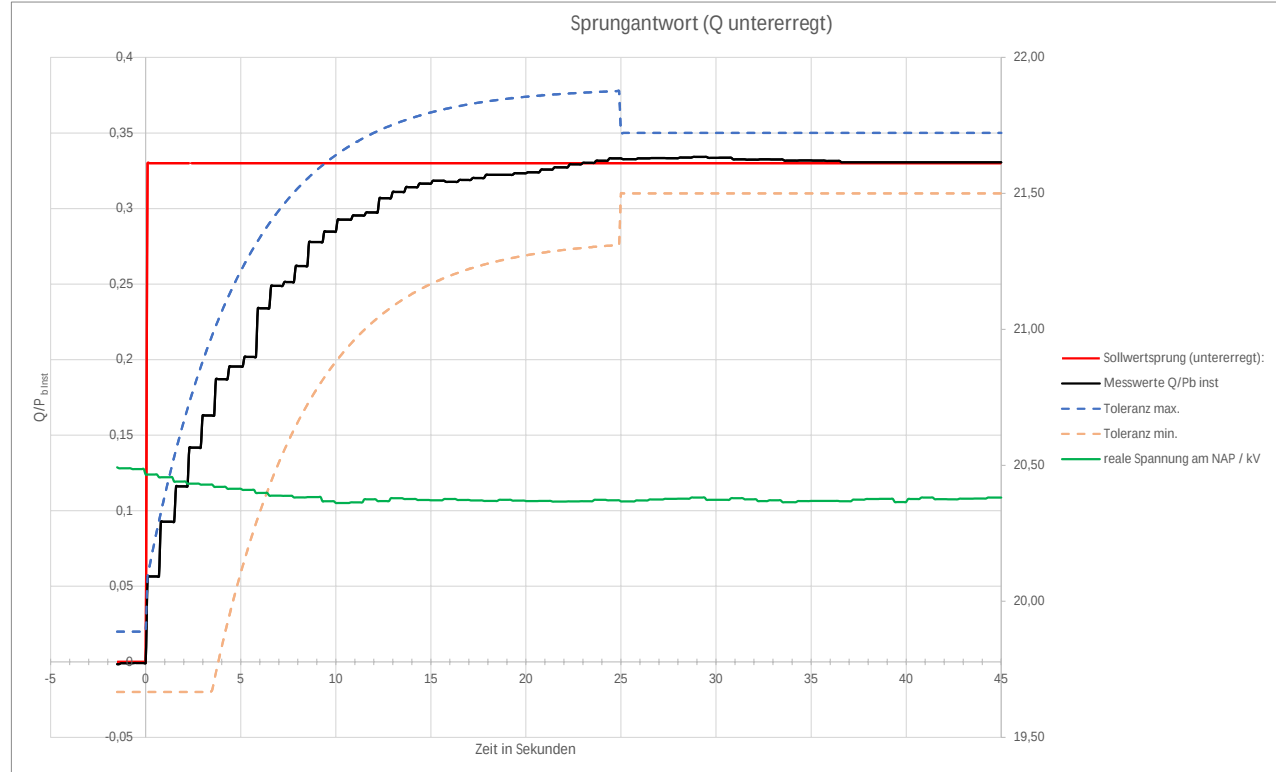

¹⁾ Bei einer klassischen Erzeugungsanlage (keine Mischanlage) mit $P_{AV,E}$ -Leistungsüberwachung ist statt $P_{b \text{ inst}}$ die vertragliche Einspeiseleistung $P_{AV,E}$ anzugeben

Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung:

Prüfer vor Ort:	Trafomacher GmbH H. Schratzenstaller	Datum:	11.03.2025
-----------------	--------------------------------------	--------	------------