

检 验 报 告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角 121 号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net、www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net



由 扫描全能王 扫描创建

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

任务来源: 福建洁博利厨卫科技有限公司

检验性质: 委托测试


报告编号: (2020)MJJC-W0464

签发日期: 2020-08-24


第 1 页 共 4 页

委 托 单 位	名称	福建洁博利厨卫科技有限公司			样品名称	爱尚-面盆感应龙头	
	地址	福建省福州市仓山区浦上工业园B区54栋			商 标 型 号	洁博利 GBL-6170D	
	电话	18650060890	邮编	/	规 格	/	
	传真	/	电子 邮箱	/	等 级	/	
					出厂编号	/	
					生产日期	/	
生产单位		福建洁博利厨卫科技有限公司					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	3件			接收日期	2020-06-04	
	说明	样品符合试验条件要求。					
检 验 依 据	CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》 JC/T 2115-2012《非接触感应给水器具》 GB 25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 T/CBMF 24-2018/T/CBCSA 2-2018《智能水嘴》 《感应水龙头定时关水保护功能技术要求和试验方法》 《2020“沸腾质量奖”感应水龙头质量性能测评评测标准与评定方法》						
检 验 结 果	(详见续页)						
检 验 结 论	本报告仅提供实测数据, 详见本报告续页。						
说 明	1. 生产单位和商标信息由委托单位提供; 2. 检验地点: 整机能耗、防触电保护和电气安全检验地点在马尾基地, 其余项目检验地点在杨南街实验室。						
检验日期		2020-07-14 ~ 2020-08-11		检验地点		(详见说明栏)	


批准:



审定:



主检:



注: 本报告由封面、扉页及正文构成完整报告, 不得部分复制报告! 复制报告未重新加盖检验检测专用章无效!



由 扫描全能王 扫描创建

福建省产品质量检验研究院

检验报告

(续页)

编号: (2020)MJJC-W0464
第 2 页 共 4 页


爱尚一面盆感应龙头检验结果

样品描述及照片

1. 样品描述:

- ①产品用途: 水嘴;
- ②连接管螺纹类型: ☐ 金属管螺纹 ☒ 连接软管螺纹;
- ③供电方式: ☒ 直流 ☐ 交流;
- ④明示定时关水时间: 180 s;
- ⑤明示水效等级: ☒ 1 级 ☐ 未标注;
- ⑥产品明示的欠压保护值: 4.5 V。

2. 样品照片:

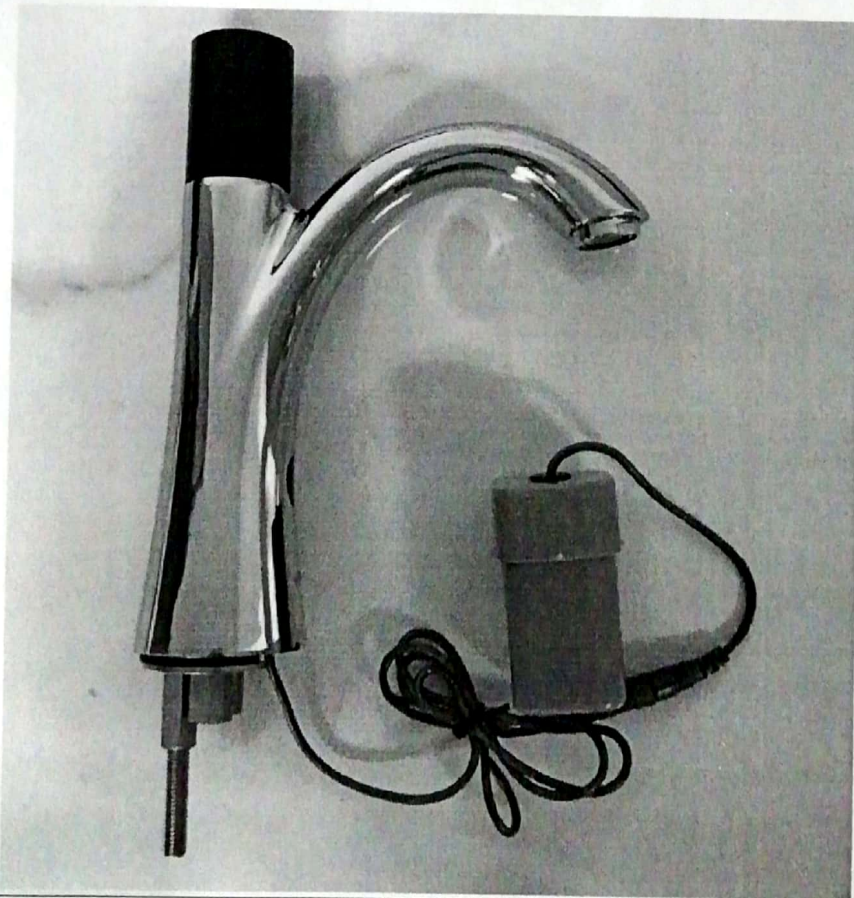

由 扫描全能王 扫描创建

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

(续页)

编号: (2020)MJJC-W0464
第 3 页 共 4 页

爱尚一面盆感应龙头检验结果

序号	检验项目 (依据标准)	技术要求	检验结果
一、节能性能			
1	水流量 (CJ/T 194-2014/7.10)	$0.05\text{L/s} \leq \text{流量 } Q \leq 0.125\text{L/s}$	0.051L/s
2	整机能耗 (CJ/T 194-2014/7.6)	交流供电: 待机能耗 $\leq 2\text{W}$, 工作能耗 $\leq 4\text{W}$	不适用
		直流供电: 待机能耗 $\leq 0.2\text{mW}$	0.108mW
3	流量均匀性 (GB 25501-2010)	$\leq 0.1\text{L/s}$	0.037L/s
4	用水效率等级 (GB 25501-2010)	小于等于用水效率等级的 2 级	1 级
5	定时关水保护功能 (《感应水龙头定时关水保护功能技术要求和试验方法》)	感应水龙头应具有定时关水保护功能, 定时关水时间与产品明示定时关水时间的误差应在 $\pm 10\%$ 之间。	+1.4%
二、耐用性能			
6	乙酸盐雾试验 (CJ/T 194-2014/7.1.2)	按照 GB/T 10125-2012 进行 24h 乙酸盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (R_a) 9 级的要求。	10 级
		继续进行 24h 乙酸盐雾试验。	10 级
7	耐高低温性能 (CJ/T 194-2014/7.14)	经高温、低温试验后应能正常工作, 并能在水压为 $(0.05 \pm 0.01)\text{MPa}$ 和 $(0.60 \pm 0.02)\text{MPa}$ 的条件下, 出水口无渗漏。	符合要求
8	耐潮湿性能 (CJ/T 194-2014/7.15)	经潮湿试验后应能正常工作, 并能在水压为 $(0.05 \pm 0.01)\text{MPa}$ 和 $(0.60 \pm 0.02)\text{MPa}$ 的条件下, 出水口无渗漏。	符合要求
9	电池盒性能 (CJ/T 194-2014/7.10)	电池应放入独立密封的电池盒内, 更换电池应方便。电池盒应能多次更换电池, 不应出现破损或螺丝溢扣等现象。电池盒经耐潮湿性能试验后应能正常工作, 盒内金属部件不用有锈蚀现象。	符合要求
10	水击性能 (CJ/T 194-2014/7.13)	关闭瞬间的峰值压力与静压之差 $\leq 0.2\text{MPa}$ 。	0.154MPa



由 扫描全能王 扫描创建

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

(续页)

编号: (2020)MJJC-W0464
第 4 页 共 4 页

爱尚一面盆感应龙头检验结果

序号	检验项目 (依据标准)	技术要求	检验结果
三、安全性能			
11	强度性能 (JC/T 2115-2012/6.8)	按照 JC/T 2115-2012 标准中 7.8 条进行强度性能试验, 阀体应无永久性变形。	符合要求
12	密封性能 (JC/T 2115-2012/6.9)	按照 JC/T 2115-2012 标准中 7.9 条进行密封性能试验, 密封元件及阀体各部位应无渗漏。	符合要求
13	抗安装负载 (CJ/T 194-2014/7.2)	按照 CJ/T 194-2014 标准中 8.2 条进行抗安装负载试验, 应无裂纹、无损坏。	符合要求
14	防触电保护 (CJ/T 194-2014/7.3)	交流供电的给水器具应符合 GB 14536.1-2008 中 II 类防触电控制器要求。	不适用
		直流供电的给水器具应符合 GB 14536.1-2008 中 III 类防触电控制器要求。	符合要求
15	断电保护 (CJ/T 194-2014/7.8.1)	给水器具在开启状态下电源中断时, 应能自动关闭。给水器具在关闭状态下电源中断时, 应能保持关闭状态。	符合要求
16	欠压保护 (CJ/T 194-2014/7.8.2)	给水器具电源电压降至设定的欠压保护值时, 应具有信息提示功能。给水器具电源欠压至其不能正常工作时, 应处于关闭状态。	符合要求
17	电气安全 (T/CBMF 24-2018/T/CBCSA 2-2018/7.7.11.2)	给水器具电气安全应符合 GB 4706.1-2005 要求。	符合要求

注: 定时关水保护功能和电气安全项目本院未取得资质认定, 仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
(以下无正文)



由 扫描全能王 扫描创建