배치 실적 보고 (가상)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. 배치 실적은 그림 2와 같다. B-05가 4.1 g/L로 가장 높고 B-01이 3.2 g/L로 가장 낮다.

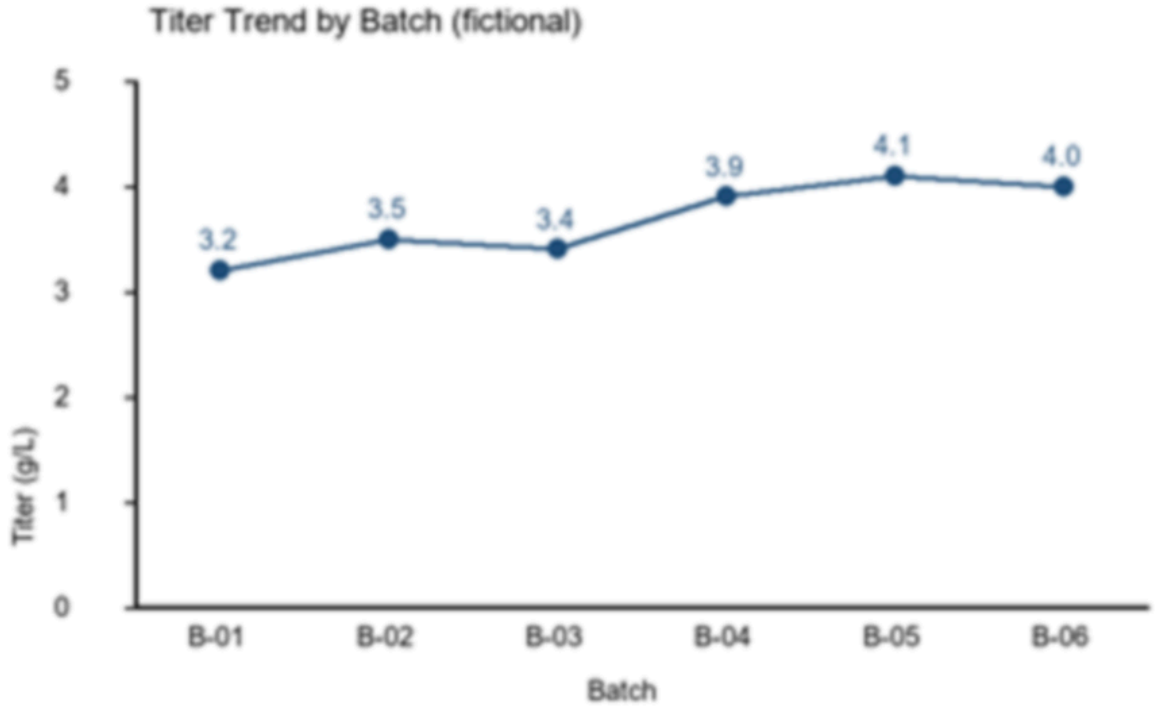


그림 2. 배치별 titer 추이 (가상)

다음 분기에는 B-06 조건을 기준으로 삼는다.