



Manual da Manutenção Preventiva

Casa de Oração e suas Dependências, Complexos Administrativos e Anexos

ANO:	_____
ADMINISTRAÇÃO/REGIONAL:	_____
CIDADE:	_____UF:_____
SETOR:	_____
NOME DA CASA DE ORAÇÃO:	_____
Nº DA CASA DE ORAÇÃO/RELATÓRIO:	_____
BR	_____ - _____
Nº SEQUENCIAL DO LIVRO:	_____



Administração São Paulo

GT – Manutenção Preventiva

GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Vídeo 2

INICIAR ATIVIDADE CASA DE ORAÇÃO	1 - Iniciar atividade: Casa de Oração: Toda a atividade na Obra de Deus deve, primeiramente, ser iniciada com uma oração a Deus em nome do Senhor Jesus.
CADASTRAR NOS LIVROS CASA DE ORAÇÃO	2 - Cadastrar no Sistema Siga: Casa de Oração: Os voluntários devem estar cadastrados no Sistema Siga, e assinar o livro modelo 2, de presença, que é utilizado pelos voluntários nas construções, reformas e manutenções preventivas e estar cadastrados no Siga e assinar o livro modelo 4, de presença, que é utilizado pelos voluntários das Administrações, limpeza etc.
ASSEGURAR / GARANTIR CASA DE ORAÇÃO	3 - Assegurar / Garantir: Casa de Oração: Para execução das atividades voluntárias, quando necessário, utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPCs) apropriados, garantindo a plena segurança aos irmãos e irmãs envolvidos nas atividades voluntárias.
INSPECIONAR OS ITENS CASA DE ORAÇÃO	4 - Inspecionar os itens: Casa de Oração: Com uma folha de rascunho, no mínimo dois irmãos ou irmãs deverão realizar a inspeção detalhada de cada item constante do relatório de manutenção e seguindo as orientações deste manual.
REGISTRAR NO SIGA CASA DE ORAÇÃO	5 - Registrar no Sistema Siga Casa de Oração: Após as anotações na folha de rascunho, estas deverão ser transcritas para o Siga e/ou livro azul, lembrando sempre de informar a data da inspeção e o número de voluntários que participaram das atividades.
EXECUTAR REPAROS CASA DE ORAÇÃO	6 - Executar reparos: Casa de Oração: Caso o reparo apontado pela equipe de manutenção, exceda a simples gestão, a Administração deverá apresentar o assunto em RRM (Reunião Regional Ministerial) munido do parecer técnico da RA (Reunião Administrativa), para obter a prévia aprovação da RRM.

	7 - Entregar: Casa de Oração: No início de cada mês, o Manual da Manutenção Preventiva deverá ser apresentado para conferência na Administração local. Conforme o CALENDÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS.
	8 - Conferir/Orientar: Administração: O Secretário/Coordenador responsável deve conferir cada relatório de forma qualitativa sobre o seu preenchimento. Havendo registro no campo "descrição da avaria" verificar se foram executadas.
	9 - Consolidar as informações: Administração: Cada item apontado nos Relatórios de Manutenção, Check-list de Elétrica, Check-list da Inspeção Predial e Check-list Sistema Fotovoltaico FV, deverão ser consolidados pelo Secretário/Coordenador responsável para demonstrar a real situação de cada Casa de Oração.
	10 - Apresentar: Administração: Os resultados apurados deverão ser apresentados pelos responsáveis pela manutenção preventiva em RMA (Reunião do Ministério e Administração) evidenciando os casos apontados como prioridades para obter da reunião uma deliberação sobre o caso.
	11 - Validar: Administração e Casa de Oração: A Equipe de Apoio responsável deverá realizar visitas técnicas periódicas, devendo checar os registros apontados no livro azul e comparar com o real estado de conservação da Casa de Oração.



Resumo



O Manual da Manutenção Preventiva tem como objetivo, através de um relatório de manutenção, registrar as inspeções e atividades de manutenção, preservação e a segurança na Casa de Oração e em suas dependências, orientando o que deve ser inspecionado, qual a periodicidade, o que deve ou não ser substituído, mantendo assim, o bom estado de conservação do patrimônio, evitando a paralisação dos cultos por longos períodos, despesas maiores e grandes reformas, que tanto custam a nossa irmandade.

Sumário

GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA		Vídeo 2	2
Introdução			6
1. DADOS DA CASA DE ORAÇÃO		Vídeo 4	7
2. DESCRIÇÃO DA CASA DE ORAÇÃO		Vídeo 5	9
3. DEPENDÊNCIAS DA CASA DE ORAÇÃO		Vídeo 6	10
4. APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA		Vídeo 7	11
5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA		Vídeo 8	13
6. TELHADO (COM ESTRUTURA DE MADEIRA, AÇO OU CONCRETO) – INSPEÇÃO PREDIAL		Vídeo 16	33
7. FORRO E ENTREFORRO – CHECK-LIST DA INSPEÇÃO PREDIAL		Vídeo 17	35
8. CALHAS, RUFOS E CONDUTORES		Vídeo 18	37
9. SISTEMA DE PARA-RAIOS (SPDA)		Vídeo 19	38
10. SISTEMA DE ALARME		Vídeo 20	39
11. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		Vídeo 21	40
12. SISTEMA DE SOM		Vídeo 22	42
13. CALÇADAS, REVESTIMENTOS, ALVENARIAS, GRELHAS e RALOS		Vídeo 23	44
14. PINTURA		Vídeo 24	45

15. JANELAS E VITRÔS (MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO) 	Vídeo 25.....	46
16. PORTAS (MADEIRA, FERRO, AÇO, ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO) 	Vídeo 26	48
17. PORTÕES, GRADES, CORRIMÃOS, TOLDOS, ESCADA MARINHEIRO E GUARDA-CORPO 	Vídeo 27	50
18. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, PIAS, VÁLVULAS, REGISTROS, TORNEIRAS, BEBEDOUROS, CHUVEIROS, TANQUES DE LAVAR ROUPA E TESTE DE HIDRÔMETRO) 	Vídeo 28.....	51
19. INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP E GN) 	Vídeo 29.....	53
20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	Vídeo 30	58
21. VENTILADORES, EXAUSTORES E CLIMATIZADORES 	Vídeo 31	60
22. INSPEÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO (FV) 	Vídeo 32	62
23. EXTINTORES DE INCÊNDIO 	Vídeo 33.....	63
24. HIDRANTES E BOMBAS DE INCÊNDIO 	Vídeo 34.....	64
25. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA/SEGURANÇA/PATRIMONIAL 	Vídeo 35	66
26. EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS 	Vídeo 36	67
27. CASA DO COMODATÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 	Vídeo 37.....	68
28. JARDIM, VASOS E FLOREIRAS 	Vídeo 38	69
29. BANCOS, CADEIRAS, TRIBUNA E DEMAIS MOBÍLIAS 	Vídeo 39.....	70
30. SISTEMA DE ESGOTO 	Vídeo 40	71
31. LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA 	Vídeo 41	73
32. IMPERMEABILIZAÇÃO 	Vídeo 42	75
33. EQUIPAMENTOS DE AR – CONDICIONADO 	Vídeo 43	76
34. TANQUE DE BATISMO 	Vídeo 44	77
35. LIMPEZA 	Vídeo 45	81
36. GARAGEM (ESTACIONAMENTO) 	Vídeo 57.....	82
37. CALENDÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS.....		86
A APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS NA ADMINISTRAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELO COORDENADOR VOLUNTÁRIO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO OU PELO VOLUNTÁRIO DA ATIVIDADE DO PREENCHIMENTO DO LIVRO 		
	Vídeo 47.....	86



38. TABELA ORIENTATIVA DOS MELHORES PERÍODOS PARA REVISÃO DOS TELHADOS

 Vídeo 48.....	88
---	----

Introdução

A Casa de Oração, que constar de nosso relatório, deverá possuir o Manual da Manutenção Preventiva, um Coordenador (a) Voluntário da Atividade de Manutenção e um Voluntário (a) da Atividade de Preenchimento do Livro.



1. DADOS DA CASA DE ORAÇÃO

 **Vídeo 4**

_____, ____ de _____ de _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____

Regional: _____ Administração: _____

Setor: _____ Subsetor: _____

Imóvel Próprio: ☐ Imóvel Cedido: ☐ Imóvel Alugado: ☐

Data oficial da abertura da Casa de Oração: ____/____/____.

Última reforma (mês/ano): ____/____. Com acréscimo de área? Sim ☐ Não ☐

Data da aprovação em Reunião Ministerial Administrativa: ____/____.

É Sede de Administração? Sim ☐ Não ☐

É Sede de Regional Administrativa? Sim ☐ Não ☐

É local de Reunião Ministerial ou RGE? Sim ☐ Não ☐



MINISTÉRIO DA CASA DE ORAÇÃO Vídeo 4

1) Nome: _____ Ministério: _____

Assinatura: _____

2) Nome: _____ Ministério: _____

Assinatura: _____

3) Nome: _____ Ministério: _____

Assinatura: _____

4) Nome: _____ Ministério: _____

Assinatura: _____

5) Nome: _____ Ministério: _____

Assinatura: _____

6) Nome: _____ Ministério: _____

Assinatura: _____



2. DESCRIÇÃO DA CASA DE ORAÇÃO



Área do Salão onde é realizado o Culto:

Largura: _____ m. Comprimento: _____ m. Área Total: _____ m²

Legenda: m = metros / m² = metros quadrados.

Nota: Para determinar a área total do salão, devemos multiplicar a largura pelo comprimento.

Última lavagem das paredes – a cada 3,5 (três anos e meio) (mês/ano): ____/____/____.

Próxima pintura programada – a cada 7(sete anos) (mês/ano): ____/____/____.

Auto de Inspeção do Corpo de Bombeiros:

AVCB nº _____ Validade: ____/____/____. Renovação: ____/____/____.

Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros: CLCB nº _____ Validade: ____/____/____.

Renovação: ____/____/____.

Possui Ar-Condicionado: Sim ☐ Não ☐ Contrato Terceiro/Voluntário (Habilitado) ☐

Possui Ar-Climatizado: Sim ☐ Não ☐

Contrato de Manutenção Ar-Condicionado/Climatizado:

Elaborado em: ____/____/____ Validade: ____/____/____.

Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC):

Elaborado em: ____/____/____ Validade: ____/____/____.

Contrato de Manutenção/Conservação Elevadores e Plataformas Elevatórias:

Possui Elevador/Plataforma? Sim ☐ Não ☐

Contrato Terceiro – Validade: ____/____/____.

Relatório de Inspeção Anual (RIA):

Realizado em: ____/____/____ Validade: ____/____/____.

Possui Quadro de Documentação? Sim ☐ Não ☐

Faz uso do Sistema CCLIMP? Sim ☐ Não ☐

3. DEPENDÊNCIAS DA CASA DE ORAÇÃO



Assinale com "X" apenas as dependências que a Casa de Oração possui, ou "NT" que não tem:

Dependências	X ou NT	Dependências	X ou NT	Dependências	X ou NT
Administração		Espaço Infantil		Sala de Música	
Casa do Comodatário		Garagem/ Estacionamento		Sala da Piedade	
Cozinha / Copa / Refeitório		Lavanderia		Secretaria	
Depósito de Material de Limpeza		Sala de Costura		Vestiário	
Dormitório		Sala de Gerador		Tanque de Batismo	

Assinale com "S" (Sim = possui) ou "N" (Não = não possui) e as quantidades dos itens abaixo:

Itens	"S" ou "N"	Quant.	Itens	"S" ou "N"	Quant.
Bebedouro			Sistema de Ar-Condicionado		
Elevador			Sistema de Ar-Climatizado		
Filtro de água			Sistema de Gerador		
Monta-Cargas			Ventilador		
Plataforma Elevatória			Câmara Fria/Congelamento		

4. APRESENTAÇÃO DO MANUAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA



4.1 O que é o Manual da Manutenção Preventiva?

É um documento de origem interna para controle administrativo das atividades voluntárias de manutenção preventiva nos imóveis em uso pela Congregação Cristã no Brasil. Conforme abaixo, segue tabela do Plano da Manutenção que tem como objetivo, relatar quais são as frequências e periodicidade das atividades de manutenção.

PLANO DA MANUTENÇÃO	
Tipo de Documento	Periodicidade
Relatório de Manutenção	Inspeções Semanais
	Inspeções Mensais
	Inspeções Trimestrais
	Inspeções Semestrais
Ata Reunião	Trimestral
Check-list da Inspeção do Sistema Fotovoltaico (FV)	Inspeção Anual
Check-list de Elétrica	Inspeção Anual
Check-list da Inspeção Predial	Inspeção Anual
Limpeza	Inspeção Anual

4.2 Qual é o objetivo?

O Manual da Manutenção Preventiva (Livro Azul) tem como objetivo, através de um Relatório de Manutenção, registrar as inspeções e atividades de manutenção, preservação e a segurança na Casa de Oração e em suas dependências, orientando o que deve ser inspecionado, qual a periodicidade, o que deve ou não ser substituído, mantendo assim, o bom estado de conservação do patrimônio, evitando a paralisação



dos cultos por longos períodos, despesas maiores e grandes reformas, que tanto custa a nossa irmandade.

E tendo como propósito atender aos Tópicos Administrativos de Ensinaamentos de:

- 2009: Tópico nº3 (Manutenção Preventiva para evitar acidentes);
- 2010: Tópico nº3 (Conservação das Casas de Oração);
- 2011: Tópico nº2 (Manutenção preventiva);
- 2014: Tópico nº8 (Manutenção preventiva);
- 2019: Tópico nº6 (Normas de Segurança – Construções, reformas, manutenção e limpezas de Casas de Oração).

4.3 Como funciona?

A Casa de Oração, que constar em nosso relatório, deverá possuir o Manual da Manutenção Preventiva (Livro Azul), um Coordenador (a) Voluntário da Atividade de Manutenção e um Voluntário (a) da Atividade de Preenchimento do Livro.

O Manual da Manutenção Preventiva (Livro Azul) não deve ser retirado da Casa de Oração, exceto quando solicitado pela Administração. As devidas anotações devem ser realizadas dentro da Casa de Oração.

Nota: Se, porventura, a Casa de Oração não possuir voluntários qualificados para determinadas funções, poderá pedir apoio para outras Casas de Oração de sua região ou setor, mediante aprovação da Administração local responsável.

4.4 Por que o Manual da Manutenção Preventiva?

Além de permanecer com seu principal objetivo, que é “zelar pelo patrimônio”, na manutenção, conservação e a segurança nas atividades das Casas de Oração e em todas as suas dependências, houve a necessidade de atualização e melhoria em sua estrutura, buscando com isso:

- Um melhor entendimento e uma melhor interpretação em seu preenchimento;
- E ainda, um cuidado maior com a segurança de nossos irmãos e irmãs envolvidos nas atividades voluntárias da manutenção preventiva.



4.5 O que mudou?

Houve um despertar para os riscos de possíveis acidentes, pela falta de atenção nas atividades e, até mesmo, pelo uso incorreto dos EPIs e EPCs, mantendo dessa forma um cuidado maior para que esses riscos sejam eliminados ou minimizados, com melhorias e atualizações de procedimentos.

5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA



5.1 Finalidade da Manutenção Preventiva

Atender ao Estatuto, os tópicos Administrativos de ensinamentos e proporcionar um maior conforto para a nossa irmandade. Realizar a manutenção de uma Casa de Oração implica mantê-la em perfeitas condições de uso, conservando o prédio e suas dependências, de forma que os efeitos do tempo, como chuva, sol, entre outras, venham causar-lhe o menor desgaste possível.

5.2 Composição e responsabilidades

Cabe à Administração coordenar para que a manutenção de cada Casa de Oração, sob sua responsabilidade, seja realizada com a colaboração do Ministério e da irmandade local. Para tanto, devem ser selecionados, indicados, com anuência do Ministério, os irmãos e irmãs para a equipe de manutenção que, permanentemente, cuidarão dessa finalidade e que possam responder com presteza a todas as necessidades locais.

A equipe de manutenção deverá ser constituída por: coordenador voluntário da atividade de manutenção, voluntário da atividade de preenchimento do livro, pedreiros, pintores, eletricitas, encanadores e de outros voluntários com conhecimento em áreas diferentes das citadas, porém, importantes para a manutenção e preservação da Casa de Oração e suas dependências.

E é de extrema importância a presença de profissionais capacitados em Segurança do Trabalho, nos canteiros de obras, reformas e manutenções da Casa de Oração, dando todo suporte para as Administrações, no cumprimento de suas atribuições.

Responsabilidades dos Colaboradores das Atividades Voluntárias:



Colaborador
voluntário

Colaborador voluntário:

- ✓ Apresentar-se ao Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção;
- ✓ Apresentar a documentação para cadastro;
- ✓ Executar as atividades conforme a necessidade e orientação do Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção;



Coordenador
voluntário

Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção:

- ✓ Planejar com **antecedência** as atividades (vide anexo – SIGA – Intranet/InfoCCB – Áreas Técnicas – Manutenção Preventiva – Material de Apoio – Pasta Anexos);
- ✓ Organizar o ambiente da atividade em geral;
- ✓ Distribuir as atividades para os colaboradores voluntários;
- ✓ Cobrar assinaturas no livro de presença;
- ✓ Cobrar o uso dos EPIs dos voluntários;
- ✓ Reportar ao Voluntário da atividade de preenchimento as atividades realizadas, através das folhas de rascunhos das inspeções (vide anexo – SIGA – Intranet/InfoCCB – Áreas Técnicas – Manutenção Preventiva – Material de Apoio – Pasta Anexos);



Voluntário
preenchimento

Voluntário da atividade de preenchimento dos relatórios de manutenção:

- ✓ Receber do Coordenador as folhas de rascunho das inspeções;
- ✓ Lançar as informações das inspeções no sistema SIGA e/ou Livro Azul;

• Equipe de limpeza

Deverá ser constituída de irmãos e irmãs dispostos a atuarem voluntariamente na limpeza da Casa de Oração e de todas as suas dependências.

NOTA: Obrigatório o uso de EPIs e EPCs conforme determinação da equipe de Segurança do Trabalho.

5.3 Execução das atividades

Para a realização das atividades de rotina, a equipe de manutenção deverá se **planejar** e estar alinhada com o Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção e este deverá se reportar e comunicar ao Ministério local, para que todos saibam que a equipe



de manutenção estará reunida em dia e local previamente definidos e agendados. Isto ajudará para que o calendário de atividades de manutenção não conflite com o calendário da Casa de Oração, como por exemplo, reuniões ministeriais, batismos etc. A Administração deve estar ciente e orientar a equipe de manutenção sobre como proceder para a aquisição dos materiais necessários para a realização das atividades, contratação de mão de obra terceirizada, quando necessário, bem como os que dependem de autorização.

5.4 Prazo para realização dos Check-lists das Instalações Fotovoltaico, Elétricas, e Inspeção Predial

O preenchimento dos check-lists das inspeções deve ser feito no mês em que a Administração junto da equipe de manutenção julgarem ser o melhor período, e a sua apresentação na Administração deve ser feita até o mês de dezembro e as necessidades ou reparos que surgirem, devem ser realizados e inseridos na Ata do trimestre correspondente à sua realização.

5.5 Pontos de ancoragem e linhas de vida

A Casa de Oração e demais dependências devem possuir uma estrutura de pontos de ancoragem, para que seja realizada a atividade em altura com segurança nas manutenções preventivas. Estes pontos de ancoragem, por meio de olhais, devidamente testados e aprovados pela Administração (Departamento de Engenharia e Segurança), devem estar instalados na parte interna e externa das Casas de Oração e demais dependências.

Abaixo as fotos de alguns pontos instalados em uma Casa de Oração.



No telhado, também, deverá ter um sistema de linha de vida, por meio de olhais e cabos adequados e de acordo com a legislação vigente, para que as atividades realizadas aconteçam com a maior segurança.

Fica deliberado pelo Ministério que, as Casas de Oração que não possuírem linhas de vida instaladas para ancoragem, terão suspensas, temporariamente, qualquer atividade relacionada à altura, como reformas, construções, manutenções e limpezas.



O Ministério está comprometido com a questão da segurança de nossos irmãos e irmãs, e não autorizará nenhuma atividade em altura, onde não tenham instalados os pontos de ancoragem e os irmãos ou irmãs não estejam treinados para atividades em altura, com o certificado da NR 35 dentro da validade de 2 anos, e o exame ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), dentro da validade de 1 ano, atestando sua aptidão para realizar tais atividades.

Conforme consta do nosso [ESTATUTO](#), no Capítulo V:

“Art. 34. O Patrimônio da CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, em cada localidade, responde por suas obrigações. A irmandade não responde, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações da entidade.

Parágrafo 1º. Os integrantes do Ministério e da Administração responderão pelos excessos eventualmente praticados que ocasionarem danos morais ou patrimoniais à CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL ou a terceiros.”



INSTRUÇÕES GERAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE (SSMA)



Estas instruções orientam quanto às Normas e Procedimentos de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente para as atividades da Manutenção Preventiva nas Casas de Oração e em suas dependências. A Segurança do Trabalho atua na prevenção de acidentes nas execuções das atividades voluntárias na Congregação Cristã no Brasil, sendo um conjunto de normas estabelecidas e bem definidas devendo sempre ser consultados os procedimentos do manual de instrução (SSMA) como também ao Manual Técnico na Seção: 2, folhas de 1 a 9 na Edição 5, disponíveis no sistema SIGA, atendendo às exigências das NRs - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho conforme as atividades realizadas.

Orientações Gerais:

1. Realizar a atividade com segurança e **NUNCA** se expor a risco de acidente. Na dúvida, não faça a atividade e procure pela Administração.
2. Realizar a atividade com, no mínimo, 2 (dois) voluntários. **Se estiver sozinho, não faça a atividade, por mais simples que seja.**
3. Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) para realização das atividades. O EPI não evita o acidente, mas reduz os seus efeitos. Veja no quadro **Descrição de EPI por função** (pag. 25 e 26), quais são os EPIs que os voluntários devem utilizar de acordo com a atividade a ser executada.
4. Realizar atividades em horário diurno, ou seja, durante o dia. **Qualquer atividade que for necessária a realização em horário noturno, deve ter autorização prévia da Administração e o Ministério responsável pela Casa de Oração deverá estar ciente.**



Prevenção:

As atividades devem ser planejadas sempre com antecedência, as equipes da Manutenção Preventiva e Limpeza devem solicitar ao Departamento da Segurança do Trabalho uma análise e avaliação dos riscos existentes no ambiente ou alguma condição insegura que possa vir a causar um acidente. Observando a necessidade de ASO, APR e PT e o DDS modelo referência por atividade.

Ato inseguro: Algum comportamento de um voluntário que possa causar um acidente, por exemplo, deixar de utilizar o cinto de segurança com talabarte duplo para subir ou estar em altura acima de 2 metros do piso em que se encontrar.

Condição Insegura: Alguma deficiência no ambiente da atividade a ser realizada que possa causar um acidente, como por exemplo, um buraco aberto no piso, escadas defeituosas, condutores elétricos próximos e/ou desencapados, etc.

Acidente: Acontecimento indesejado que possa ocorrer com um voluntário por consequência de um Ato ou Condição Insegura, vindo a causar uma lesão leve, grave ou fatal.

Atividade em Altura

Conforme a [Norma Regulamentadora da NR 35](#) (Trabalho em Altura) os voluntários devem estar em boas condições de saúde e com o ASO – Atestado de Saúde Ocupacional e com treinamento dentro da validade.

Observando que os treinamentos são periódicos havendo a necessidade de um planejamento e controle destes processos. Seguir os 4 itens de segurança estabelecidos no início desta página, assim como as recomendações de Prevenção.

Suporte da Segurança

Seguindo o manual de instrução deve-se sempre realizar um planejamento entre a Engenharia de Segurança do trabalho com a Manutenção para a identificação dos possíveis riscos que possam gerar acidentes na execução das atividades. Caso não haja irmãos ou irmãs habilitados e com os conhecimentos técnicos em Segurança do Trabalho para auxiliar a equipe de Manutenção ou Limpeza da Casa de Oração e de suas



dependências, quando necessário, reportar-se à Administração ou Engenharia de Segurança do Trabalho que, na ausência de recursos e mão de obra qualificada, deverá reportar-se à Regional Administrativa que, com devido planejamento, proverá o suporte e recursos necessários.

Brigada de Incêndio

Realizar com antecedência um planejamento com a Engenharia de Segurança do Trabalho juntamente com as Administrações e Regionais a convocação de irmãos e/ou irmãs em boas condições de saúde para formação da brigada de incêndio promovendo treinamentos periódicos conforme as Normas Regulamentadoras. Após este processo de treinamento e habilitação os irmãos e irmãs deverão ser identificados como Brigadistas para atuação frente a necessidade ou emergência. Na ausência de recursos para o treinamento e certificação da Brigada de Incêndio reportar-se à Administração e Regional que fará um planejamento para suprir os recursos e suporte necessários.

Primeiros Socorros

Se ocorrer algum acidente durante a atividade de Manutenção Preventiva ou Limpeza, os voluntários presentes devem acionar o serviço do resgate pelos telefones úteis listados abaixo. Se houver no local, algum voluntário que seja brigadista, enfermeiro, ou que seja habilitado a exercer esta função, este deve proceder com o atendimento para os primeiros socorros, conforme instruções recebidas em treinamento.

Telefones úteis no Brasil:

190 – Polícia Militar

192 – Ambulância / Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

193 – Corpo de Bombeiros



RECOMENDAÇÕES GERAIS:



É importante que cada equipe de manutenção tenha irmãos ou irmãs designados para cada inspeção e execução da atividade, podendo o voluntário exercer mais de uma função, desde que se mostre habilitado para executá-las.

A Casa de Oração deve ter cópia dos projetos atualizados de: arquitetura, proteção e combate a incêndio, instalações hidráulicas e elétricas, além de cópias de documentos complementares, como licenças ou certificados emitidos pela Prefeitura e Corpo de Bombeiros, cópia de notas fiscais de recarga dos extintores, e outros para agilizar os processos sempre que solicitados.

Aviso Importante:

Recomenda-se desenvolver antecipadamente um planejamento e elaborar um cronograma com as atividades a serem executadas. Em quaisquer atividades, nos ambientes da Congregação Cristã no Brasil, devem ser cumpridas as medidas de prevenção, com ações de controle e redução dos riscos, sempre com orientação da Engenharia, Saúde e Segurança do Trabalho, conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

É obrigatório que os irmãos e irmãs envolvidos na manutenção preventiva e limpeza da Casa de Oração, recebam treinamentos para execução das atividades de maior risco, como por exemplo, atividade em altura. É importante que tenham voluntários treinados e com certificação válida em brigada de incêndio e primeiros socorros, para atuarem em alguma emergência.

Manual de Procedimentos e Instruções da Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente – SSMA

IMPORTANTE:

Antes do início de qualquer atividade o Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local, deve assegurar o cumprimento dos procedimentos de Segurança.



NOTA: Para acessar as documentações e procedimentos da área de Segurança acessar: SIGA/INTRANET/INFOCCB/ÁREAS TÉCNICAS/SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO/MATERIAL DE APOIO.

Extintores

 **Vídeo 11**

Os extintores devem ser mantidos conforme aprovados em projeto e inspeção do Corpo de Bombeiros.

Preencher a tabela (pág. 23) abaixo com as informações dos extintores.

Legenda	
AP	Extintor de Água Pressurizada
PQS	Extintor de Pó Químico Seco
CO₂	Extintor de Gás Carbônico
ABC	Extintor de Pó Químico Seco ABC



Nº Etiqueta de Patrimônio	Localização do Extintor	Tipo do Extintor (ver legenda)	Validade da Recarga	Vencimento do Teste Hidrostático	Suporte do extintor: em bom estado? (S/N)

Hidrantes



Preencher a tabela abaixo com as informações do sistema de hidrantes.

Tipo de Equipamento	Quantidade de Equipamento	Data do Teste	Condição Identificada na Inspeção
Bomba de incêndio			
Hidrante			
Abrigo ou caixa de mangueira			
Mangueira			
Chave de mangueira Storz			
Esguicho			
Botoeiras de acionamento			
Registro de recalque			
Reserva de incêndio (água)			
Tubulações			

Importante

A bomba de incêndio é fundamental para o sistema de segurança da Casa de Oração e deve estar em perfeito funcionamento para suporte em caso de uma ocorrência (incêndio).

Caso a bomba de incêndio ou alguns dos itens acima estejam inoperantes ou danificados, deverá ser realizada a manutenção imediatamente, garantindo assim o bom andamento dos serviços dos cultos e reuniões, preservando a vida e a integridade física de quem estiver nas dependências da Casa de Oração, em caso de incêndio.

Os hidrantes devem estar sempre desobstruídos e com acesso livre para emergências.

DESCRIÇÃO DE EPI POR FUNÇÃO



O quadro abaixo possui a descrição dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual – Norma Regulamentadora nº 06 – NR 06) e o código da função no SIGA, para que os Irmãos e Irmãs, na realização das atividades, devam obrigatoriamente utilizar.

EPI																								
	NOME/CÓDIGO DA FUNÇÃO (SIGA)	CALÇADO DE SEGURANÇA	CALÇADO IMPERMEÁVEL	CAPACETE	TOUCA DE PROTEÇÃO	ÓCULOS CONTRA IMPACTO	VISEIRA PROTETORA FACIAL	MÁSCARAS DE SOLDA	GORRO CAPUZ	AVENTAL DE RASPA	AVENTAL IMPERMEÁVEL	MANGOTE DE RASPA	PERNEIRA DE RASPA	PROTECTOR AUDITIVO	LUVAS (MALHA DE ALGODÃO OU AÇO)	RESPIRADOR (VAPORES ORGÂNICOS)	LUVAS DE VAQUETA	LUVAS DE RASPA	LUVAS DE LÁTEX/NITRÍLICA	PROTECTOR SOLAR	MÁSCARAS DE SCARTÁVEIS (PFF1 E 2)	MÁSCARAS DE SCARTÁVEIS (PFF1 E 2)	TRAVA-QUEDAS	
1	VOLUNTÁRIO RESPONSÁVEL DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO - 1020	X		X		X			X					X	X		X			X¹		X²	X²	
2	PEDREIRO - 1024	X		X		X			X					X	X				X	X¹	X	X²	X²	
3	AZULEJISTA - 1006	X		X		X			X					X	X				X	X¹	X	X²	X²	
4	CARPINTEIRO AJUDANTE - 1007	X		X		X	X		X					X			X	X		X¹		X²	X²	
5	CARPINTEIRO OFICIAL - 1008	X		X		X	X		X					X			X	X		X¹		X²	X²	
6	ENCANADOR - 1013	X	X	X		X			X					X		X	X		X	X¹	X	X²	X²	
7	ENCANADOR AJUDANTE - 1014	X	X	X		X			X					X		X	X		X	X¹	X	X²	X²	
8	MESTRE DE OBRA - 1023	X		X		X			X					X	X				X	X¹		X²	X²	
9	ARMADOR - 1005	X		X		X			X					X				X		X¹		X²	X²	
10	PINTOR OFICIAL - 1025 AJUDANTE - 1026	X		X		X			X					X	X	X			X	X¹		X²	X²	
11	ELETRICISTA AJUDANTE - 1009	X		X		X			X					X	X					X¹		X²	X²	
12	ELETRICISTA OFICIAL - 1010	X		X		X			X					X	X					X¹		X²	X²	

EPI																							
	NOME/CÓDIGO DA FUNÇÃO (SIGA)	CALÇADO DE SEGURANÇA	CALÇADO IMPERMEÁVEL	CAPACETE	TOUCA DE PROTEÇÃO	ÓCULOS CONTRA IMPACTO	VISEIRA PROTETORA FACIAL	MÁSCARA DE SOLDA	GORRO CAPUZ	AVENTAL DE RASPA	AVENTAL IMPERMEÁVEL	MANGOTE DE RASPA	PERNEIRA DE RASPA	PROTECTOR AUDITIVO	LUVAS (MALHA DE ALGODÃO OU AÇO)	RESPIRADOR (VAPORES ORGÂNICOS)	LUVAS DE VAQUETA	LUVAS DE RASPA	LUVAS DE LÁTEX/NITRÍLICA	PROTECTOR SOLAR	MÁSCARA DESCARTÁVEIS (PFF1E2)	MÁSCARA DESCARTÁVEIS (PFF1E2)	TRAVA - QUEDAS
13	SOLDADOR							X		X		X	X										
14	VOLUNTÁRIO RESPONSÁVEL DA ATIVIDADE DE LIMPEZA - 223	X	X	X		X			X		X			X			X		X	X¹		X²	X²
15	COLABORADOR DE LIMPEZA - 222	X	X	X		X			X		X			X			X		X	X¹		X²	X²
16	JARDINEIRO - 1015	X	X	X		X	X		X		X				X					X¹		X²	X²
17	JARDINEIRO AJUDANTE - 1016	X	X	X		X	X		X		X				X					X¹		X²	X²
18	COLABORADOR DE LAVANDERIA - 204		X			X					X			X			X		X				
19	COLABORADOR DE COSTURA - 252	X				X								X	X³								
20	COZINHEIRO GERAL - 1044	X	X		X	X					X			X	X³		X		X		X		

X¹ Atividades expostas ao sol

X² Atividades em altura

X³ Costura e/ou Cozinha: Para atuar em atividade que exija o uso de facas, tesouras, ou outro objeto cortante, para manipulação em tecidos, carnes ou legumes, o voluntário deve utilizar a luva de malha de aço, para proteção das mãos.

Orientação geral

Cabe ao usuário, quanto aos EPIs:

- Usar apenas para a finalidade a que se destinam;
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação.



- Comunicar ao Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção ou Limpeza sobre alguma alteração que torne o EPI impróprio ao uso;
- Devolver os EPIs após o uso diário.

Importante:

O irmão ou irmã Engenheiro (a), Técnico (a) em Segurança do Trabalho, Ministério, Administração ou outro cargo/função, que for realizar alguma atividade de manutenção preventiva, na Casa de Oração ou em suas dependências, deve utilizar o EPI de acordo com a atividade que for executar seguindo orientações da equipe de Segurança do Trabalho. **Os EPIs devem ser higienizados após o uso.**

Relação de EPIs e EPCs



- Preencher a tabela (pag. 28 a 30) abaixo com as informações solicitadas SOMENTE dos EPIs e EPCs disponíveis para a realização da Manutenção Preventiva e Limpeza, armazenados na Casa de Oração.
- Aviso Importante: Seguir as recomendações dos Departamentos de Compras e de Segurança de sua localidade, em relação aos equipamentos de segurança homologados pela Congregação Cristã no Brasil.
- É de responsabilidade da Administração Local comprar, controlar, distribuir e orientar quanto ao uso e conservação dos EPIs e EPCs para as Casas de Oração.
- É de responsabilidade da equipe de Segurança do Trabalho a inspeção dos EPIs e EPCs.



Tipo de EPI	Quantidade de EPI	Número do CA	Validade do EPI	Condição identificada na inspeção
Avental de raspa de couro				
Avental impermeável				
Calçado antiderrapante (cozinha)				
Calçado de segurança com bico em aço				
Calçado de segurança com bico em PVC				
Calçado impermeável em borracha				
Capa para chuva				
Capacete (com jugular)				
Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo				
Corda (linha de vida)				
Extensão telescópica 3 fases com 6 metros				
Fita de ancoragem				
Gorros de brim ou em raspa				
Luva de vinil ou silicone descartáveis				



Luva de látex (tipo cirúrgica)				
Luva de látex (Nitrílica)				
Luva de malha em algodão				
Luva de raspa (couro)				
Luva de borracha				
Luva de vaqueta				
Luva em malha de aço				
Mangote de raspa (couro)				
Máscara facial descartável				
Máscara facial de solda				
Mosquetão (cinto de segurança)				
Óculos de proteção				
Perneira em raspa (couro)				
Placa sinalizadora para piso molhado				
Protetor auricular silicone/espuma				
Protetor auricular (tipo concha)				
Protetor solar				
Respirador descartável				
Respirador com filtro				



Touca descartável				
Trava-quedas				
Viseira protetora facial				

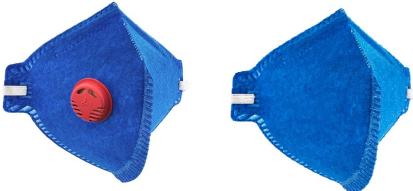
Observação: Todos os EPIs e EPCs que pertencem à Congregação Cristã no Brasil devem permanecer na Casa de Oração após o uso.

Tabela Ilustrativa dos EPIs e EPCs

 **Vídeo 15**

Vide tabela de EPI por função

(1) Calçado de segurança 	(2) Calçado impermeável 	(3) Capacete 
(4) Touca de proteção 	(5) Óculos de segurança contra impacto 	(6) Viseira Protetora Facial 
(7) Máscara de solda 	(8) Gorro ou Capuz 	(9) Avental de raspa 
(10) Avental impermeável 	(11) Mangote de raspa 	(12) Perneira de raspa 

(13) Protetor auditivo 	(14) Luvas (malha de algodão e de aço) 	(15) Respirador (vapores orgânicos) 
(16) Luva de vaqueta 	(17) Luva de raspa 	(18) Luva de látex / Nitrílica 
(19) Protetor solar 	(20) Respirador descartável P1 	(21) Trava-quedas 
(22) Cinto de segurança tipo paraquedista/ talabarte duplo 	(23) Fita zebraada - isolamento de área em atividade 	(24) Placa sinalizadora 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ORIENTAÇÕES PARA AS INSPEÇÕES:

6. TELHADO (COM ESTRUTURA DE MADEIRA, AÇO OU CONCRETO) – INSPEÇÃO PREDIAL



Periodicidade: ANUAL –  Vídeo 16

MEDIDA DE SEGURANÇA

É proibida a atividade em telhado com chuva ou vento, bem como, concentrar cargas num mesmo ponto.

Quando houver programação de atividade e chover no dia anterior, as atividades devem ser canceladas por medida de segurança e para não expor nenhum irmão ou irmã a risco de queda de altura.

Passarelas para telhados e forros com linha de vida: Única forma de andar com segurança em telhados, forros e cobertura.

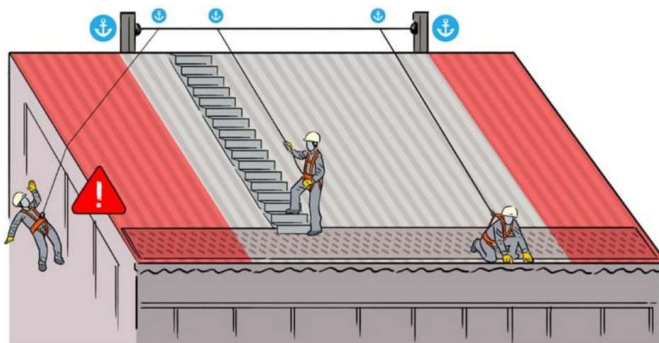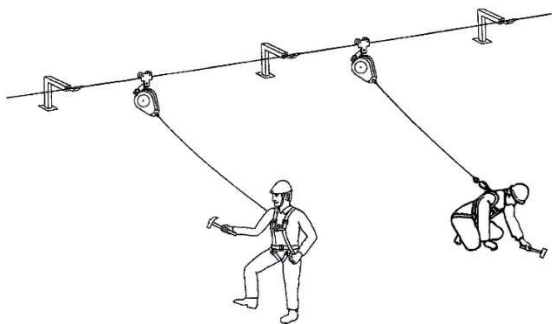

Fonte: <https://www.gulin.com.br/trabalho-em-telhados-e-coberturas>

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e com os seguintes documentos: DDS (Diálogo Diário de Segurança), APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de



Trabalho), ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

As atividades sobre o telhado devem ser executadas somente por voluntários com experiência nesse tipo de atividade, com total segurança e fora do período de chuvas e ventos fortes (vide página 88 e 89 “TABELA ORIENTATIVA DOS MELHORES PERÍODOS PARA REVISÃO DOS TELHADOS”).

As Casas de Oração devem possuir pontos de ancoragem por meio de olhais de segurança na parte interna e externa, e linhas de vida no telhado, para segurança dos irmãos ou irmãs que forem realizar atividades em altura.

Para as Casas de Oração que ainda não tenham os sistemas de linha de vida e pontos de ancoragem instalados, a equipe de manutenção deve procurar pela Administração para adequação do local. Para a instalação, a Administração deve possuir um projeto técnico elaborado por engenheiro responsável, dentro das normas de segurança e legislação vigente.

Atentar para o estado de conservação das tesouras do telhado, seus componentes e apoios. Corrigir qualquer defeito **IMEDIATAMENTE**. Eliminar infiltrações e goteiras. Às vezes, a aplicação de silicone nos parafusos de fixação das telhas tipo sanduíche resolve o problema.

Verificar as remontas das telhas e reapertar ou substituir os parafusos de fixação. Efetuar a troca das telhas quebradas. Especial cuidado ao subir e descer os materiais, as ferramentas e as telhas.

Verificar o estado de conservação da estrutura. Efetuar a limpeza em geral.

Observar os pontos de fixação do sistema de para-raios e manter em bom estado de conservação.



7. FORRO E ENTREFORRO – CHECK-LIST DA INSPEÇÃO PREDIAL

Periodicidade: ANUAL –  Vídeo 17

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Essa atividade, em determinadas situações, será realizada em ambientes fechados e escuros e, caso o voluntário se sinta desconfortável para realizá-la, não deverá executá-la, e comunicar a equipe de segurança.

O acesso ao forro deverá ser feito de forma segura, se possível, por meio de escada tipo marinheiro, do lado de fora do salão, na parte de trás, através de porta.

Para Casas de Oração que não tenham escada tipo marinheiro, esta atividade deve ser avaliada pela equipe de segurança do trabalho, para que sua realização ocorra de forma segura, devendo ser utilizado andaimes homologados e em bom estado de conservação ou outra alternativa técnica segura.

O entreforro deve possuir iluminação própria com interruptor na entrada do mesmo. Deverá ter passarela que ligue a entrada do forro a todos os pontos que necessitem de acesso como: tesouras, apoios das tesouras e seus componentes, fixação de lustres, ventiladores, caixas de som, etc.

A passarela deve ter estrutura de ferro, corrimão / guarda-corpo à altura de 1,00 m (um metro) do piso. O piso deve ser, preferencialmente, em chapa de aço ou alumínio corrugado, antiderrapante e com bordas com ressalto suficiente para servir de anteparo para os pés em caso de escorregão e, também, para impedir a queda de ferramentas. As passarelas deverão ser suficientemente sustentadas para a locomoção sobre elas, com segurança. Se possuírem tábuas, estas não devem ser pintadas nem envernizadas



e devem estar fixadas.

Caso esteja faltando algum dos itens acima mencionados, deverá ser providenciado.

Verificar possíveis apodrecimentos e, caso existam, substituir as partes apodrecidas. Verificar se há focos de cupins e, se possível, eliminá-los. Deve-se acompanhar se o objetivo foi atingido. No caso de o ataque de cupins estar muito avançado, comprometendo inclusive a estrutura de madeira do telhado, é necessário solicitar uma inspeção dos engenheiros da Administração, a fim de verificar os procedimentos necessários. Em casos extremos a descupinização não resolve. Todo trabalho de empresa terceirizada, quando necessário, deverá ser autorizado pela Administração.

Observação:

A estrutura da passarela deverá ser devidamente projetada e dimensionada pela equipe de engenharia. A estrutura metálica da passarela deve ser aterrada.

Para Casas de Oração que não tenham passarela, se aplica a mesma análise feita para ambientes que não tenham escada tipo marinho.

A limpeza do forro consiste na retirada do pó acumulado, por meio de cabo extensor e, quando necessário, poderá ser acessado por meio de andaimes.

A limpeza do entreforro consiste na retirada do pó acumulado, removido preferencialmente por meio de aspirador de pó o qual deverá estar devidamente amarrado de forma segura, em ponto adequado, como por exemplo, na estrutura do telhado, passarela ou andaime, para evitar a queda durante o uso. O entreforro deve permanecer livre do acúmulo de objetos e de emaranhados de fios de energia elétrica. Os fios devem ser instalados dentro de eletrocalha conforme exigência da norma técnica brasileira.



8. CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

Periodicidade: Trimestral –  **Vídeo 18**

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Verificar e manter o bom estado de conservação e limpeza, desentupir os condutores quando necessário, retirar todo dejetos existente (Ex.: areia, folhas, penas e fezes de animais, entre outros) e, em seguida, lavar para tirar limo e eventuais resíduos mais finos deixando a superfície limpa.

Quando metálicos e constatando-se partes oxidadas, lixar e pintar com fundo protetor com ação anticorrosiva. Se porventura, nas emendas for detectado algum vazamento, aplicar manta asfáltica ou elastômero (manta líquida). Pintar com duas demãos de tinta asfáltica (Ex.: Neutrol ou similar), anualmente. As chapas galvanizadas devem ser limpas e pintadas com fundo aderente (Ex.: Galvite ou similar), com duas demãos cruzadas. Em caso de vazamento nas calhas de concreto, tratar as fissuras ou trincas e, após o tratamento, aplicar manta asfáltica. Se necessário, fazer a proteção mecânica sobre a manta asfáltica, sempre com o acompanhamento do Departamento de Engenharia da Administração.

Observação: As atividades em altura deverão ser executadas somente por voluntários com experiência nesse tipo de atividade, com total segurança e fora do período de chuvas e ventos fortes (vide páginas 88 e 89 "**TABELA ORIENTATIVA DOS MELHORES PERÍODOS PARA REVISÃO DOS TELHADOS**").

Cuidado com as fezes de animais, como pombos, gatos, roedores, entre outros, pois



podem transmitir doenças como leptospirose, entre outras. Consultar o vídeo para maiores orientações quanto aos procedimentos para limpeza de forma segura.

Antes do início de quaisquer atividades os irmãos (as) envolvidos, bem como o Coordenador da Manutenção ou responsável, devem assegurar o cumprimento dos procedimentos específicos para cada atividade.

9. SISTEMA DE PARA-RAIOS (SPDA)

Periodicidade: Semestral –  Vídeo 19

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 10](#) (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

O **SPDA** - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, também conhecido como para-raios, é composto pelos sistemas de:

- **Captação:** Gaiola de Faraday ou Franklin;
- **Descidas:** Externas (cabo de cobre nu ou barras chatas de alumínio) ou através das estruturas metálicas ou armaduras do concreto armado;
- **Aterramento:** deve ser do tipo em anel, através de cordoalha (cabo de cobre nu) embutida no solo.

Devem ser realizadas inspeções em todo o sistema com medição dos aterramentos utilizando-se de aparelho específico (Terrômetro) e emissão de laudo técnico acompanhado da [ART](#) - Anotação de Responsabilidade Técnica. Verificar sempre o



estado de preservação dos componentes, fixação das partes do sistema, efetuando a substituição sempre que for necessário.

Todo o sistema deve atender à norma da ABNT **NBR 5419** vigente.

10. SISTEMA DE ALARME

Periodicidade: Semanal –  Vídeo 20

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 10](#) (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

Existem dois tipos de sistema de alarme:

Sistema de alarme de incêndio:

Devem ser inspecionados todos os dispositivos que compõem o sistema: Central de alarme, baterias, botoeiras de acionamento, sirenes e detectores de fumaça.

As Casas de Oração que não possuírem esse sistema instalado devem solicitar na Administração a visita do departamento de Engenharia, para que este avalie as reais necessidades, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros.

Sistema de alarme de segurança patrimonial:

Devem ser inspecionados todos os dispositivos que compõem o sistema: Central de



alarme, baterias, sensores (infravermelho, de contato/abertura e de movimento) e sirenes.

As Casas de Oração que não possuírem esse sistema instalado devem solicitar na Administração a visita de voluntários capacitados, para que avaliem as reais necessidades de implantação.

Observação: as centrais devem ser alimentadas através de circuitos independentes e devidamente identificados nos quadros elétricos.

11. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Periodicidade: Semanal e Trimestral –  Vídeo 21

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 10](#) (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

O sistema de iluminação de emergência deve ser instalado e alimentado conforme exigência do Corpo de Bombeiros (Ex.: bloco autônomo, bateria, nobreak e grupo motorizador).

Verificar se as instalações atendem a norma vigente específica NBR 10.898 da ABNT e manual do fabricante. O sistema de iluminação de emergência deve ser testado semanalmente, desligando a energia elétrica.



Na inspeção trimestral deve ser testada a autonomia do sistema de iluminação de emergência (horas e minutos), e anotado no relatório de manutenção (fevereiro, maio, agosto e novembro).

O sistema de iluminação de emergência deve possuir autonomia de, no mínimo, 2 (duas) horas, para que a Casa de Oração tenha iluminação adequada, caso ocorra queda de energia elétrica.

Para os sistemas que possuam baterias, seguir as orientações abaixo:

As baterias estacionárias de chumbo-ácido, utilizadas nos nobreaks, possuem tensão nominal de 12 V. Quando as mesmas estão em plena carga, atingem a tensão máxima de 12,6 V (100% de carga). As estacionárias chumbo-ácido não são projetadas para terem uma alta profundidade de descarga, ou seja, no teste, limitaremos ao máximo de 30% de descarga. Caso isso ocorra com frequência, reduzimos muito a sua vida útil.

Teste de carga das baterias:

1. Devemos conhecer o tempo inicial de um banco de baterias novas instaladas e devidamente carregadas no sistema de nobreak. Como a capacidade de baterias e a carga conectadas ao nobreak podem variar nas Casas de Oração, esse tempo inicial servirá de referência (padrão) para dimensionarmos o momento de troca das mesmas no futuro.
2. Com um aparelho multímetro, ajustado para medição de tensão contínua (VDC), devemos medir individualmente as baterias para certificar que as mesmas estão com 12,6 V (admite-se variações de + ou - 0,2 V).

Obs.: caso a medição revele tensões por volta de 13 V ou mais, significa que o nobreak está alimentando o conjunto de baterias com tensões de carga ou flutuação. Nesse caso, medir a tensão na bateria quando o nobreak é desconectado da rede elétrica.

3. Após certificar que o novo conjunto de baterias está em plena carga, iniciaremos a medição do tempo inicial.
 - Ligar todas as carga alimentadas pelo circuito do nobreak;



- Desconectar o nobreak da rede elétrica para que o mesmo passe a utilizar a carga das baterias para alimentação dos aparelhos com suas respectivas cargas;
- Com o medidor multímetro, monitorar a descarga das baterias, que passarão a reduzir gradativamente a tensão fornecida. **A descarga deverá ser interrompida com 11,5 V (limite) medido em cada bateria** (a interrupção poderá ocorrer com o desligamento das cargas e em seguida do nobreak, ou reconectando o mesmo à rede elétrica);
- 4. **O tempo de descarga do novo conjunto de baterias (partindo de plena carga (12,6 V) até o limite de 11,5 V) será o tempo padrão de descarga dessa Casa de Oração.**
- 5. **Esse teste deverá ser realizado a cada 3 meses.**
- 6. **Será notada uma diminuição desse tempo padrão inicial com o decorrer dos testes quadrimestrais. Baseado em norma de baterias, quando essa diferença de tempo atingir 80%, é o momento de iniciarmos o processo de troca das baterias.**

Exemplo: tempo padrão inicial era de 30 minutos – quando esse tempo reduzir para 6 minutos, é o momento de iniciar o processo de troca de conjunto de baterias.

Nos casos das Casas de Oração que possuam grupo moto-gerador, estes deverão contar com QTA – Quadro de Transferência Automático ou QTM - Quadro de Transferência Manual, devidamente intertravados elétrica e mecanicamente minimizando riscos de energia reversa (retorno) à rede elétrica comum.

12. SISTEMA DE SOM

Periodicidade: Semanal –  Vídeo 22

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 10](#) (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.



As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

Os sistemas de som são compostos, basicamente, por: mesa de som, amplificadores de potência, microfones, cabeamento e caixas de som.

Antes de ligar o aparelho (mesa de som) ou equipamentos pela primeira vez, confirmar se a tensão (voltagem) da rede elétrica local é compatível.

Testar o conjunto lembrando que não devemos bater na cápsula do microfone.

O teste semanal deve ser feito pelo operador de som, antes de a organista iniciar a meia hora, bastando ligar o aparelho com todos os potenciômetros (botões de controle) na posição inicial zerada. Em seguida, cada potenciômetro (botão de controle) deve ser aberto e fechado individual e gradativamente até que o aparelho apresente microfonia, caso contrário, o microfone pode estar com algum problema. Se o defeito não puder ser resolvido antes do culto (ou demais atividades), deve-se utilizar um microfone reserva. Os defeitos devem ser reparados por mão de obra especializada.

Nos dias e horários em que não houver culto, os operadores de som devem exercitar o manuseio do aparelho e conhecer os seus recursos.

Nas inspeções, deve-se observar se os terminais dos fios (plugs) possuem oxidação e, caso afirmativo, removê-la com cuidado utilizando pinça, pincel macio e produto específico (Ex.: limpa contato ou álcool isopropílico). É aconselhável executar essa limpeza a cada 2 ou 3 meses, por voluntários capacitados.

Sugerimos que as espumas das cápsulas dos microfones sejam sempre higienizadas e, quando necessário, substituídas.

Após a lavagem das espumas, aguardar a secagem completa e armazenar individualmente em recipiente limpo e higienizado. A bateria ou as pilhas do microfone



sem fio devem ser recarregadas pelo período aproximado de 2 horas.

Verificar também o funcionamento dos microfones do tanque de batismo. Verificar a isolação da fiação do microfone fixo. É proibido o uso de microfone com extensão dentro do tanque. Sugerimos que seja utilizado o microfone sem fio ou microfone fixo na borda do tanque.

Caso necessite de orientações, o operador de som deve procurar pelo coordenador voluntário da manutenção, para as devidas providências.

Para maiores informações, seguir as orientações do Manual Técnico, na seção de Elétrica e Eletrônica, ou consultara Administração.

O sistema digital requer os mesmos cuidados já citados anteriormente. A principal diferença entre sistema digital e o analógico é que o digital utiliza rede de comunicação sem fio (Wi-Fi).

13. CALÇADAS, REVESTIMENTOS, ALVENARIAS, GRELHAS e RALOS

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 23

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

As calçadas devem ser mantidas em condições adequadas para o tráfego de pedestres, devendo estar de acordo com a legislação municipal vigente. As calçadas devem possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição.

Sendo detectadas quaisquer avarias em pisos ou azulejos, como parte oca, fissuras, trincas ou manchas, deverá ser observado se sob o piso existem passagens de águas pluviais, tubos ou canaletas, redes de esgoto, tubulações com água ou caixas de inspeção, pois tais características podem ser indício de foco de umidade e infiltração



de água.

Irregularidade no assentamento dos pisos e azulejos, qualidade do material, ou ainda, fatores externos, como exposição ao sol e movimentação do solo, também podem causar anomalias nos revestimentos.

Manter os rejuntas nos pisos, rodapés e azulejos sempre em perfeitas condições, com todos os vãos entre pisos e azulejos devidamente preenchidos.

Verificar o estado de conservação das fitas e/ou pisos antiderrapantes.

Recomendamos que os degraus do tanque de batismo estejam dotados de material ou revestimento antiderrapante.

Nas paredes ou muros, quando ocorrerem problemas, tais como estufamento no chapisco, no reboco ou em revestimento de pedra natural, etc. estes também devem ser corrigidos.

Durante as inspeções, sendo detectada a necessidade de algum reparo, identificar a origem do problema e corrigi-la antes da execução da atividade, para evitar gastos e retrabalhos desnecessários. Caso haja dificuldade em identificar o problema, deverá recorrer-se à equipe de engenharia da Administração.

14. PINTURA

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 24

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade. Mediante o programa de “Pintura Programada” recomendado pela CNS (Comissão de Negociadores de Suprimentos), visando uma maior economia, o estado de conservação da pintura da Casa de Oração deverá ser avaliado por voluntário capacitado, verificando se há a necessidade de apenas a lavagem/limpeza ou, efetivamente, a execução da



pintura.

Deve-se atentar, também, para os problemas que surgirem na pintura por motivo de umidade, corrosão, etc. Sempre que for feito algum reparo na parede, barra lisa interna, vitrô ou gradil, deverá ser providenciada a pintura apenas no local reparado. Para realização da pintura, deve-se seguir as orientações do Manual Técnico e/ou voluntários capacitados.

As tintas a serem utilizadas nas Casas de Oração e suas dependências devem seguir o padrão da Congregação Cristã no Brasil, conforme Manual Técnico, e ser homologadas pela CNS.

A cor padrão para as paredes externas e muros é o cinza claro, código J-162.

Quando for fazer uma pintura geral na Casa de Oração, em vitrôs, portas de aço, gradil, etc a pintura (tinta) antiga deve ser removida.

Observação:

A pintura com compressor (vaso de pressão) deve ser realizada somente por voluntário capacitado, com todos os cuidados necessários com o entorno (edificações vizinhas, vegetação, automóveis, etc.).

O compressor não deve ser utilizado em dias com vento.

Antes de utilizar o compressor, deve ser verificado se está em bom estado de conservação, inclusive a regulagem (calibragem) do pressostato.

15. JANELAS E VITRÔS (MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO)

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 25

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde



Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

A manutenção deve ser realizada para garantir o bom funcionamento de todas as peças, fazendo a troca quando necessária, visando a segurança dos irmãos e irmãs.

Verificar o funcionamento dos mecanismos de acionamento dos caixilhos (janelas e vitrôs) e lubrificar com óleo ou desengripante (Ex: WD-40 ou similar).

Para as esquadrias de madeira, quando necessário, pintar, envernizar e executar tratamento, caso haja indícios de presença de insetos (Ex.: cupins, formigas, etc).

Nas esquadrias de ferro, verificar possíveis pontos de ferrugem e tratar. Quando as massas de fixação dos vidros estiverem ressecadas e trincadas devem ser substituídas para evitar infiltrações de água ou que os vidros fiquem soltos, podendo causar acidentes. Antes da aplicação de nova massa a superfície deve ser limpa e preparada.

A pintura deve ser feita após o período de cura (secagem total da massa).

A limpeza das esquadrias de alumínio deverá ser feita com solução de água e detergente neutro e com o auxílio de pano ou esponja macia.

Em caso de utilização de vidros temperados e/ou laminados como fixos, em maxim-ar, em basculantes ou em pivotantes (giratórios), deve-se atentar para alguns cuidados com os pontos de fixação, articulações, freios, batentes, molas, escovas de vedação, roldanas, trava de segurança, aparador inferior e superior, guia, suporte de parede, puxador e dobradiça. A limpeza dos vidros pode ser feita utilizando-se limpa-vidros.

Recomendações

1. É proibido o uso de materiais abrasivos sobre a superfície das esquadrias, como saponáceos (Ex.: Sapólio ou similar), e esponja de aço, etc.
2. Não utilizar produtos ácidos ou alcalinos, pois sua aplicação poderá manchar, tornar a pintura opaca, ou até mesmo descascar.
3. Não usar objetos cortantes ou pontiagudos para limpeza dos "cantinhos". Para isso, deve ser usado um pincel de cerdas macias embebido na solução de água e detergente neutro.
4. Não utilizar produtos derivados de petróleo, como vaselina líquida, removedor ou solventes em geral.



5. Todas as articulações e roldanas trabalham sobre uma camada de nylon deslizante, razão pela qual não deve ser utilizado nenhum tipo de lubrificante, como graxa, vaselina, óleo, etc.

16. PORTAS (MADEIRA, FERRO, AÇO, ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO)

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 26

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

A manutenção deve ser realizada para garantir o bom funcionamento de todas as peças, fazendo a troca quando necessária, visando a segurança dos irmãos e irmãs.

Verificar o funcionamento das dobradiças, fechaduras, maçanetas, rodízios e trilhos das portas e lubrificar com óleo ou desengripante (Ex: WD-40 ou similar). No miolo das fechaduras, utilizar grafite em pó.

Para as portas, batentes e guarnições de madeira, quando necessário, pintar, envernizar e executar tratamento, caso haja indícios de presença de insetos (Ex.: cupins, formigas, etc.).

Nas portas de ferro, verificar possíveis pontos de ferrugem e tratar. Quando as massas de fixação dos vidros estiverem ressecadas e trincadas devem ser substituídas para evitar infiltrações de água ou que os vidros fiquem soltos, podendo causar acidentes. Antes da aplicação de nova massa a superfície deve ser limpa e preparada. A pintura deve ser feita após o período de cura (secagem total da massa).

A limpeza das portas de alumínio deve ser feita com solução de água e detergente neutro e com o auxílio de pano ou esponja macia.

Em caso de utilização de portas de vidro temperado e/ou laminado, como fixos ou



pivotantes (giratórios), deve-se atentar para alguns cuidados com os pontos de fixação, articulações, freios, batentes, molas, escovas de vedação, roldanas, trava de segurança, guia, suporte de parede, puxador e dobradiça. A limpeza dos vidros pode ser feita utilizando-se limpa-vidros.

Portas de aço de enrolar, manuais ou automáticas, devem ser verificados e lubrificados os trilhos e fechaduras bem como os pontos de fixação na estrutura, pintura, etc. A parte elétrica da instalação e do motor deve ser inspecionada e cuidada por mão de obra qualificada e habilitada.

Observações:

1. É proibido o uso de materiais abrasivos sobre a superfície das portas, como saponáceos (Ex.: Sapólio ou similar), e esponja de aço, etc.
2. Não utilizar produtos ácidos ou alcalinos, pois sua aplicação poderá manchar, tornar a pintura opaca, ou até mesmo descascar.
3. Não usar objetos cortantes ou pontiagudos para limpeza dos "cantinhos". Para isso, deve ser usado um pincel de cerdas macias umedecido na solução de água e detergente neutro.
4. Não utilizar produtos derivados de petróleo, como vaselina líquida, removedor ou solventes em geral.
5. Todas as articulações e roldanas trabalham sobre uma camada de nylon deslizante, razão pela qual não deve ser utilizado nenhum tipo de lubrificante, como graxa, vaselina, óleo, etc.
6. Para melhorar a vida útil das dobradiças, sempre observar a posição dos pinos das articulações.



17. PORTÕES, GRADES, CORRIMÃOS, TOLDOS, ESCADA MARINHEIRO E GUARDA-CORPO.

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 27

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

A manutenção deve ser realizada para garantir o bom funcionamento de todas as peças, fazendo a troca quando necessária, visando a segurança dos irmãos e irmãs.

Nos portões, verificar o funcionamento das dobradiças, fechaduras, maçanetas, rodízios e trilhos, e lubrificar com óleo ou desengripante (Ex: WD-40 ou equivalente). No miolo das fechaduras, utilizar grafite em pó.

Quando for necessário executar alguma atividade de pintura ou retoque, deve-se lixar para eliminar eventuais pontos de ferrugem, depois remover o pó, e aplicar um neutralizador de ferrugem (Ex.: Ferrox ou similar). Os produtos de limpeza não devem ser agressivos, principalmente quando se tratar de alumínio.

Em materiais metálicos, constatando-se partes oxidadas, deve-se lixar e pintar com fundo protetor com ação anticorrosiva.

As chapas galvanizadas devem ser limpas e pintadas com fundo aderente (Ex.: Galvite ou equivalente), com duas demãos cruzadas.

Observação:

Sempre inspecionar as fixações dos corrimãos (inclusive do tanque de batismo), guarda-corpos, escadas do tipo marinheiro e grades em geral, verificando se estão firmes e bem fixados. Sendo detectada alguma irregularidade, a área deve ser interditada imediatamente, e liberada somente após o término do reparo.



18. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, PIAS, VÁLVULAS, REGISTROS, TORNEIRAS, BEBEDOUROS, CHUVEIROS, TANQUES DE LAVAR ROUPA E TESTE DE HIDRÔMETRO)

Periodicidade: Semanal e Mensal –  Vídeo 28

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade. Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

Antes de cada serviço litúrgico (cultos, reuniões, ensaios, etc.) verificar:

- ✓ se as válvulas de descarga, registros, torneiras, chuveiros e bebedouros estão funcionando adequadamente. Sendo detectada alguma irregularidade, corrigir a falha constatada o mais breve possível.

Após cada serviço litúrgico (cultos, reuniões, ensaios, etc.) verificar:

- ✓ se as válvulas de descarga, registros, torneiras, chuveiros e bebedouros apresentam vazamento. Caso apresentem algum vazamento, fechar o registro geral (do ambiente ou de saída da caixa d'água) até que o problema seja solucionado;
- ✓ se os vasos sanitários, mictórios, pias, lavatórios e tanques encontram-se

entupidos. Nesse caso, providenciar o desentupimento o mais breve possível;

- ✓ se os vasos sanitários ou demais louças estão firmes e bem fixados ou apresentam trincas. Sendo detectada alguma irregularidade, a área deve ser interditada imediatamente, e liberada somente após o término do reparo.

Mensalmente:

Bebedouros: Para garantir o bom funcionamento, estes devem ser inspecionados, verificando a validade do filtro e realizando a limpeza ou a substituição periodicamente, obrigatória segundo as leis sanitárias. Seguir manual do fabricante.

Verificar se houve alteração ou aumento do consumo na conta de água, se há paredes úmidas ou ocas, pisos úmidos ou ocas, vazamento em tubulações, etc.

Baixa pressão de água nas torneiras elétricas e chuveiros pode causar a queima da resistência elétrica. Sendo detectada, verificar se existe ar nas tubulações ou alguma outra obstrução.

Observação:

Litros de água desperdiçados em 1 dia na torneira mal fechada.



Fonte: Sabesp e DAE Americana



Pesquisa/detecção de vazamentos: Os vazamentos nas tubulações podem estar:

1. Entre o medidor (cavalete) e a caixa d' água: deve-se prender a boia da caixa d' água e deixar liberada a entrada de água do hidrômetro e verificar se o relógio marcador continua girando. Caso afirmativo, o vazamento está nesse trecho e deverá ser feita a sondagem na tubulação até encontrá-lo e efetuar o devido reparo.
2. Na própria caixa d' água: Verificar trincas ou se a água está saindo pelo extravasor, popularmente conhecido como "ladrão".
3. Depois da caixa d' água (entre a caixa d' água e os pontos de utilização): amarrar, travando a boia (fechar a entrada de água), demarcar com giz ou lápis o nível d' água e depois de um período de, aproximadamente, seis horas **sem uso**, verificar se o nível d' água baixou. Caso afirmativo, o vazamento está nesse trecho e deverá ser feita a sondagem na tubulação até encontrá-lo e efetuar o devido reparo.

19. INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP E GN)

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 29

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade. Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.



Manutenção nas instalações de gás:

✓ Gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo):

Onde armazenar o botijão?

Obrigatoriamente, o botijão (**NBR 13523**) deve ficar do lado de fora da cozinha em local arejado, coberto e protegido das intempéries, desde que não fique confinado. Não armazenar o botijão em compartimentos fechados (armários, gabinetes, vão de escada, porões etc).

Guardar o recipiente sempre em locais ventilados para facilitar a dispersão do gás em caso de vazamento.

Não colocar o botijão próximo a tomadas, interruptores, instalações elétricas (mantenha distância mínima de 1,50 m).

Não instalar o botijão próximo a ralos ou grelhas de escoamento de água (mantenha distância mínima de 1,50 m). Por ser mais pesado do que o ar, em caso de vazamento, o gás pode se depositar nesses locais. Assim, qualquer chama ou faísca poderá provocar uma explosão.

Não utilizar capas de tecido ou plástico para cobrir o botijão.

Quais são os componentes básicos para instalação segura do botijão?

Mangueira

O tipo padrão é de plástico **PVC** transparente, trançada, com tarja amarela, exibindo a inscrição **NBR 8613**, o logo do **INMETRO**, o prazo de validade (**5 anos**) e o nome do fabricante. O comprimento deve estar entre **80 cm e 1,25 m**.

Importante: A mangueira não deve passar e nem encostar na parte de trás do fogão, já que a temperatura nessa região é alta devido ao forno e pode danificar a mangueira.

Braçadeiras

Servem para fixar a mangueira no fogão e no regulador de pressão de gás. Nunca use arame, esparadrapo ou outro material no lugar das braçadeiras.



Regulador de pressão de gás:

Os reguladores de pressão são obrigatórios em todas as instalações de botijões de GLP. Quando o gás está contido nos botijões, encontra-se sob pressão superior à de trabalho dos fogões e a função dos reguladores é justamente adequar a pressão para garantir o perfeito funcionamento nos aparelhos de queima. Além disso, o regulador também controla a vazão do gás, mantendo a chama estável. O prazo de validade é de **5 anos**, e possui o selo de aprovação do **INMETRO**.

Use apenas a força das mãos para apertar a borboleta do regulador. Jamais utilize ferramentas para apertar a borboleta, pois o excesso de força pode danificá-la.

Atenção: Nunca use um botijão de GLP sem regulador de pressão. É um elemento imprescindível ao uso seguro do GLP.

Para cada tipo de cilindro existe um regulador de pressão adequado, consultar o fornecedor do equipamento.

Todo botijão tem um anel de vedação localizado na sua válvula, que deve estar em perfeitas condições ao acoplar o regulador para evitar vazamentos.

Quando o gás acaba?

Quando a alimentação dos queimadores do fogão estiver insuficiente, provavelmente o gás está acabando e talvez esteja na hora de trocar o seu botijão. Porém, é muito importante seguir as orientações abaixo:

Não tente forçar a saída de gás. Nunca vire ou deite o botijão. Se ainda existir algum resíduo de gás, ele poderá escoar na fase líquida, o que anula a função do regulador de pressão, podendo provocar graves acidentes, assim como entupir o regulador de pressão, a mangueira e os queimadores.

Não aqueça o botijão, pois pode causar vazamento de gás e riscos de acidentes.

Quando o queimador do fogão apagar, feche o botão deste queimador.

Como trocar o botijão?

Antes de trocar o botijão, certifique-se de que todos os botões dos queimadores do fogão estejam desligados.



Nunca efetue a troca do botijão na presença de chamas, brasas, faíscas ou qualquer outra fonte de calor. Mantenha o ambiente arejado.

Nunca role o botijão, transporte-o sempre na posição vertical.

Retire o lacre de segurança do botijão levantando a própria aba do anel externo e gire-a no sentido anti-horário até o disco central sair completamente. Não use ferramentas, pois pode danificar a válvula ou causar vazamento.

Retire a etiqueta e leia atentamente as instruções para o correto manuseio do produto, e guarde-a para consultas futuras.

Retire o regulador de pressão de gás do botijão vazio e, em seguida, encaixe e rosqueie sobre a válvula do botijão cheio.

Novamente, use apenas as mãos. Não utilize ferramentas como martelo, alicate ou qualquer outro equipamento.

Antes de trocar o botijão, examine sempre as condições da mangueira, do regulador de pressão de gás e a fixação das braçadeiras, verificando sempre o prazo de validade e as condições de conservação.

Faça o teste de vazamento no botijão que acabou de retirar o regulador, passe espuma de sabão na válvula de saída de gás. Se perceber que está vazando gás, coloque o botijão em um local ventilado, longe de tomadas, ralos e grelhas de escoamento de água. Chame imediatamente a assistência técnica do seu fornecedor de gás ou ligue para o número da assistência técnica da distribuidora que consta da etiqueta que acompanha o vasilhame.

O que fazer em caso de vazamento de gás?

O GLP é sem cor (incolor) e inodoro, ou seja, não possui cheiro. Por medidas de segurança, é adicionado ao GLP um composto à base de enxofre (etil-mercaptano) para caracterizar seu cheiro. Dessa forma, é possível detectar eventuais vazamentos.

É preciso muito cuidado com as instalações dos botijões. Lembre-se sempre que para verificar se há vazamento, basta passar uma esponja com água e sabão sobre a conexão da válvula com o regulador de pressão. Se houver vazamento, aparecerão bolhas. Se



não aparecerem bolhas nesse local e o cheiro persistir, o vazamento poderá estar em algum ponto da mangueira. Não tente eliminar vazamentos de maneira improvisada. Atenção: nunca utilize fósforo, isqueiro ou vela para verificar se há vazamento de gás. Isso pode causar acidentes.

Em caso de vazamento de gás sem fogo:

Afastar as pessoas do local.

Não acione interruptores de eletricidade e não ligue ou desligue nenhum equipamento eletrônico ou que possa produzir faísca, como o celular.

Desligue a chave geral de eletricidade somente se ela estiver fora da residência e longe do vazamento.

Não acenda fósforos ou isqueiros.

Se ocorrer em ambiente fechado, abra as portas e as janelas (não ligue ventiladores).

Feche o registro do regulador de pressão de gás.

Desconecte o regulador de pressão de gás da válvula e, caso o vazamento continue, leve para longe de fontes de ignição e de ralos.

Entre em contato com a assistência técnica do seu fornecedor de gás ou da distribuidora e, em casos mais graves, com o Corpo de Bombeiros discando 193.

Alerte as pessoas sobre o vazamento.

Vazamento de gás com fogo:

Afastar-se do local e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros discando 193.

Se possível, feche o registro de gás do regulador de pressão de gás.

Afastar as pessoas do local.

Desligue a chave geral da eletricidade somente se ela estiver fora da residência e longe do vazamento.

Retire do local todos os materiais combustíveis.

Não deite o botijão, pois isso vai agravar o incêndio.



✓ **Gás GN (Gás Natural):**

Manutenção do aquecedor de passagem a gás:

A manutenção do aquecedor de passagem a gás deve ser realizada por empresa especializada, a cada 12 meses ou conforme instrução do fabricante. Os seguintes itens devem ser avaliados durante a manutenção preventiva, sempre que aplicável:

- a) Limpeza do aparelho;
- b) Verificação da interligação da conexão do aparelho à rede de distribuição interna de gás (aperto, vazamento, prazo de validade, etc.);
- c) Verificação da interligação da conexão do aparelho à rede de água quente a água fria;
- d) Verificação da interligação do aparelho à rede elétrica;
- e) Verificação do sistema de exaustão (sinais de oxidação, amassamentos e/ou perfurações);
- f) Limpeza de filtros;
- g) Verificação de área útil de ventilação permanente;
- h) Verificação do sistema de combustão;
- i) Verificação de demais requisitos estabelecidos no manual do fabricante;
- j) Verificação de funcionamento dos componentes de segurança (ex.: sensor de chama, sensor de temperatura, etc.);
- k) Verificação dos dispositivos de controle;

Manutenção no medidor de gás, somente deve ser realizada pela concessionária local (ex.: Comgás – São Paulo);

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 30

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 10](#) (Segurança em Instalações e Serviços em



Eletricidade), com sua certificação válida.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

ANTES DE INICIAR QUALQUER ATIVIDADE EM ELETRICIDADE, DEVEMOS ISOLAR O LOCAL COM OS EPCs ADEQUADOS E CERTIFICAR QUE A REDE ELÉTRICA ESTEJA DESLIGADA.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

As inspeções devem ser feitas para constatar possíveis defeitos nas instalações como, por exemplo: Superaquecimento na fiação, queima constante de lâmpadas, excesso de consumo de energia elétrica, etc.

Quadro de força: constatando partes oxidadas na caixa, lixar e pintar com tinta fundo protetor com ação anticorrosiva, e após, pintar com duas demãos de tinta fundo aderente (Ex.: Galvite ou equivalente), verificar se os disjuntores estão armando e desarmando corretamente, verificar possíveis oxidações nos pontos de contato entre barramento e disjuntores, verificar as conexões dos fios na barra terra, barra neutro e na caixa de inspeção de aterramento.

Porventura, se a Casa de Oração ainda fizer uso de chave faca, fusível, etc., recomendamos substituir por "DR" (dispositivo residual) e verificar se possui instalado "DPS" (Dispositivo Protetor de Surto), atendendo a NBR 5410. **Torneira elétrica e chuveiro:** ocorrendo choque ao ligar ou desligar, devem ser verificadas as instalações e o aterramento.

Tomadas: Devem estar com suas tensões identificadas (110 V/ 220 V). As tomadas que não tiverem equipamentos plugados (em uso) devem estar com a tampa protetora de tomada. Após a utilização das dependências da Casa de Oração, verificar se todas



as tomadas permanecem com suas tampas protetoras.

Lâmpadas: a cada substituição de lâmpadas queimadas, verificar as condições dos soquetes, interruptores, luminárias, poste de iluminação, etc. Sempre que possível, substituir as lâmpadas incandescentes pelas do tipo de menor consumo (Ex.: Fluorescentes).

Obs.: Nas edificações ou Casas de Oração onde a energia é fornecida em média tensão deverá ser realizada a inspeção anual (de acordo com o Prontuário de Instalações Elétricas – P.I.E.) da cabine primária / subestação **por profissional ou empresa especializados**, com prévia apresentação de ART e termo de responsabilidade, para protocolo junto à Concessionária de Energia Elétrica, no qual será solicitada a desenergização das instalações elétricas para realização da manutenção.

21. VENTILADORES, EXAUSTORES E CLIMATIZADORES

Periodicidade: Mensal -  Vídeo 31

ANTES DE INICIAR QUALQUER ATIVIDADE EM ELETRICIDADE, DEVEMOS ISOLAR O LOCAL COM OS EPCs ADEQUADOS E CERTIFICAR QUE A REDE ELÉTRICA ESTEJA DESLIGADA.

Ventiladores/Exaustores:

Os ventiladores de teto não devem mais ser instalados. Caso ainda exista, recomendamos a troca pelo modelo de parede. Enquanto não forem substituídos, verificar as hastes de fixação e cabos de aço de sustentação.

Todos os ventiladores e exaustores devem ser conservados limpos e em bom funcionamento.

Verificar se os sistemas de fixação dos aparelhos estão bem firmes e se os parafusos estão bem apertados. Se estiver apresentando ruídos em excesso, retirar e enviar para o conserto.

Todo conserto deve ser feito por voluntário capacitado ou empresa especializada.



Observação:

Os ventiladores, inclusive as hélices, não devem ser pintados.

Caso as hélices apresentem pequenas fissuras ou trincas, devem ser substituídas imediatamente.

Por se tratar de equipamentos ligados à rede de energia elétrica, deve ser evitado qualquer proximidade ou contato com umidade. Sempre atentar para a presença de vazamentos ou infiltrações em superfícies próximas.

Climatizadores:

Com o passar do tempo, acumulam-se bactérias, fungos, ácaros, etc. Por isso, é fundamental a manutenção preventiva, que inclui testes de funcionamento e higienização do aparelho para:

- Eliminar contaminações;
- Mau cheiro;
- Sujeira;
- Proliferação do mosquito *Aedes aegypti* (Mosquito da dengue);
- Evitar problemas respiratórios;
- Diminuir ruídos do aparelho;
- Garantir o funcionamento perfeito do aparelho;
- Minimizar a necessidade de troca de peças em pouco tempo.

Como funciona a manutenção de climatizadores:

Antes de iniciar a manutenção no aparelho, deve-se desligar os disjuntores e fechar o registro de entrada de água. Fazer a drenagem da água e limpeza total do reservatório, utilizando uma esponja ou pano com sabão neutro e enxaguar retirando todo o sabão. NUNCA colocar qualquer tipo de produto químico na água, evitando-se danificar as colmeias que são constituídas de papel celulose, além do risco de contaminação por inalação no interior do salão, pela nossa irmandade.

Retirar as colmeias, manuseando-as com cuidado, removendo sujeiras ou insetos grudados. Utilizar água corrente (mangueira) para sua lavagem.



Verificar avarias e fazer a limpeza das proteções e conexões das bombas. Inspecionar o motor, fiação, parafusos e correia, fazendo o ajuste e troca de algum item se necessário.

Limpar com pano úmido toda a hélice e aletas, sempre utilizando luvas pois pode conter partes cortantes.

22. INSPEÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO (FV)

Periodicidade: Semestral ou mediante orientação do monitoramento FV –  Vídeo 32

Esta atividade só deve ser realizada por profissional habilitado em instalação de sistema fotovoltaico.

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário.

As atividades de inspeção nas instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários habilitados com treinamento da Norma Regulamentadora:

[NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;](#)

[NR 35 - Trabalho em Altura;](#)

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, com suas certificações válidas, e estar em boas condições de saúde.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Equipe de Segurança do Trabalho.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Equipe de Segurança ou da Administração.

NOTA: Deverá ser monitorada a geração de energia FV semanalmente pelo responsável técnico.

Para iniciar a manutenção ou lavagem dos painéis do sistema FV (fotovoltaico), é necessário fazer o desligamento do sistema.



Iniciando pela desenergização da rede CA (Corrente Alternada), desligando o disjuntor no quadro de proteção CA do sistema FV instalada ao lado do inversor, esse procedimento é obrigatório em sistema **on-grid** (conectado à rede da Concessionária). Depois, o próximo passo é desligar o disjuntor/chave seccionadora no quadro de proteção CC (Corrente Contínua), que também está ao lado do inversor. Se for necessária a manutenção no cabeamento entre os painéis FV e o quadro de proteção CC, é necessário primeiro desconectar o MC4 (conector FV) na saída do arranjo, desligar o MC4 somente após o sistema estar desenergizado para evitar arco elétrico, cuja tensão gira em torno de 1.000 Volts.

Se for necessário substituir um painel FV, por motivo de falha na geração de energia, quebra do vidro ou queima, deve-se tomar cuidado pois os painéis estando expostos ao sol geram energia, apresentando terminais MC4 energizados.

Após realizar as atividades, o religamento do sistema FV segue a ordem inversa: primeiro conectar os MC4 aos painéis (se estiverem desconectados), depois ligar o disjuntor/chave seccionadora no quadro de proteção CC e por último, ligar o disjuntor no quadro de proteção CA onde será energizado o inversor, iniciando o processo de geração novamente.

Uma observação muito importante é: em hipótese alguma pisar, caminhar ou se apoiar sobre os painéis fotovoltaicos.

23. EXTINTORES DE INCÊNDIO

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 33

Esta atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários brigadistas com treinamento válido, nunca por um único voluntário. Essa atividade deve ser realizada por voluntários brigadistas.

Todos os extintores devem, **obrigatoriamente**, estar posicionados e seguir a especificação conforme determinação do Corpo de Bombeiros e/ou projeto aprovado.

Após retirar os extintores do local para eventuais manutenções/recargas, reposicioná-los exatamente no mesmo local e posição, observando o tipo do extintor conforme



determinação do Corpo de Bombeiros e/ou projeto aprovado. O acesso aos extintores deve estar sempre livre e desimpedido (Ex.: bancos, caixas de instrumentos, guarda-chuva, etc). Verificar se as placas de sinalização estão legíveis e bem fixadas. Caso seja necessário substituir as placas por qualquer motivo, atentar para o modelo exato, conforme o tipo do extintor.

Manter os extintores e seus componentes sempre limpos.

Verificar se todos os extintores possuem etiquetas de validade da recarga e do teste hidrostático, se estão legíveis e se estão dentro do prazo de validade.

A recarga dos extintores deve ser anual e feita somente por empresas idôneas que possuam marca de conformidade expedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação.

Cada extintor deve possuir um lacre de segurança e este não pode estar violado.

Verificar se os sistemas de fixação dos aparelhos estão bem firmes e se os parafusos estão bem apertados. Verificar se as mangueiras dos extintores possuem deformações ou ressecamento e se os bicos possuem alguma obstrução.

Verificar se o manômetro do extintor está legível e em condições de uso, e se o ponteiro está na posição de cor verde (carregado). Caso esteja em outra posição/cor, obrigatoriamente, deve ser levado para manutenção.

Os extintores de CO₂ (gás carbônico) não possuem manômetro.

Nunca deixar a Casa de Oração sem extintores.

Para maiores esclarecimentos, consultar a NBR 12962 (Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio), NBR 12693 (Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio), o Manual Técnico ou a Equipe de Segurança/Engenharia da Administração.

24. HIDRANTES E BOMBAS DE INCÊNDIO

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 34

Esta atividade deve ser executada sempre por três ou mais voluntários brigadistas com treinamento válido, nunca por um único voluntário.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja



risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

Todos os hidrantes devem, **obrigatoriamente**, estar instalados conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

As Casas de Oração que possuem esses equipamentos devem testá-los mensalmente ligando a bomba de incêndio e estendendo as mangueiras a fim de simular o uso em caso de necessidade.

Os abrigos das mangueiras **NUNCA** devem ser trancados e devem estar livres, desimpedidos, limpos e em bom estado de conservação, e com todos os seus componentes, como: esguicho, chave de mangueira (Storz) e mangueiras.

As mangueiras devem estar em bom estado de conservação, possuir as demarcações de certificação e ser acondicionadas dentro dos abrigos aduchadas (enroladas corretamente).

As instalações da bomba também devem ser mantidas em bom estado de conservação, devendo ser verificada a parte estrutural, elétrica e hidráulica. Havendo qualquer irregularidade, o reparo deve ser feito imediatamente e comunicar o coordenador voluntário da atividade de manutenção e a equipe brigadista.

Verificar o nível do reservatório de escorva (quando houver), mantendo no mínimo com 200 litros. O dispositivo de recalque deve estar limpo, bem sinalizado, desobstruído e sem vazamentos.

Verificar junto às bombas se os manômetros e pressostatos (quando houver) estão em boas condições e funcionando corretamente.

Verificar se as tubulações estão sem vazamento, sem corrosão ou obstrução interna (entupimento), pintada, identificada e bem fixadas (com suportes e braçadeiras).

Verificar se todas as válvulas angulares estão abrindo e fechando com facilidade.



Para manutenção e remoção do conjunto motobomba a rede elétrica deve ser desligada. Os locais dos hidrantes e botoeiras devem sempre estar corretamente identificados com placas conforme exigência do Corpo de Bombeiros.

O sistema de alarme de incêndio deve possuir uma sirene próxima a cada hidrante, com circuitos independentes e em perfeito funcionamento. Havendo qualquer irregularidade, o reparo deve ser feito imediatamente e comunicar o coordenador voluntário da atividade de manutenção e a equipe brigadista.

Os registros ou válvulas instaladas na sucção e recalque da bomba devem estar sempre abertos.

25. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA/SEGURANÇA/PATRIMONIAL

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 35

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

A sinalização de emergência, segurança e patrimonial é um conjunto constituído por: proibição, alerta, orientação e salvamento, equipamentos, etc.

Tem por finalidade orientar e reduzir o risco de ocorrência de acidente, incêndio e pânico, facilitando a localização dos equipamentos, outras dependências e rotas de saída para abandono seguro até o ponto de encontro da Casa de Oração (deliberado pela equipe de segurança e brigada de incêndio), conforme exigência do Corpo de Bombeiros.

Verificar se as placas estão legíveis, limpas, devidamente posicionadas e bem fixadas acima dos extintores e junto aos hidrantes, botoeiras de alarme, botoeiras de acionamento da bomba, sirenes, portas de saída, escadas, rampas, macas, painéis de



energia elétrica e telefonia, área de armazenamento de gás inflamável, indicações de rotas de saída (rotas de fuga), etc. Se a Casa de Oração não possuir as sinalizações descritas, providenciar junto ao Departamento de Segurança da Administração.

26. EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 36

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade. As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da Norma Regulamentadora - NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.

São consideradas máquinas e ferramentas: motores de: portões, bombas hidráulicas, plataforma elevatória de tribuna, etc., furadeiras, lavadoras de alta pressão (Ex.: WAP ou similar), serra circular, lixadeira, freezer, geladeira, micro-ondas, etc.

Todas as máquinas e ferramentas existentes devem estar relacionadas em uma ficha de controle da Casa de Oração, devem estar adequadas (com capas e protetores), em perfeito estado de conservação para uso e organizadas em seus respectivos lugares (armazenamento adequado).

Antes de ligar os equipamentos na rede elétrica para testá-los, confirmar a tensão (110 V/220 V), tanto do equipamento quanto da tomada a ser utilizada.

Os equipamentos pertencem ao Patrimônio Móvel e devem permanecer na Casa de Oração e não devem ser emprestados para terceiros.

Os equipamentos que apresentarem irregularidades NÃO devem ser usados, devendo ser enviados para conserto (em empresa especializada) ou substituídos IMEDIATAMENTE, a fim de se evitar acidentes. Os equipamentos inventariados somente



poderão ser enviados para conserto, descartados e/ou substituídos após a DELIBERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO.

Observação:

Nenhum equipamento deve ser ligado direto no barramento do quadro elétrico.

27. CASA DO COMODATÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Periodicidade: Semanal e Mensal –  Vídeo 37

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade. As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da Norma Regulamentadora - NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

A casa do comodatário e as demais dependências (estacionamento, administração, cozinha, sala da costura, espaço infantil, sala de música, dormitórios, vestiários, lavanderia, etc.) requerem os mesmos cuidados e atenção destinados à Casa de Oração, devendo obedecer a periodicidade e atividades propostas nos relatórios de manutenção.

Para efetuar inspeção, manutenção ou reparo na casa do comodatário, a equipe de manutenção deve comunicar, com antecedência, o comodatário e o Ministério da Casa de Oração.

O espaço infantil deve estar localizado em área de fácil acesso. Caso o acesso se dê através de escadas, estas devem possuir total condições de segurança, inclusive, portão de acesso tanto para quem sobe quanto para quem desce.



Toda implantação e adequação necessária em qualquer dependência deve ser realizada mediante projeto e acompanhamento da equipe de segurança e engenharia da Administração.

28. JARDIM, VASOS E FLOREIRAS

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 38

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Essa atividade deve ser realizada por voluntário capacitado.

Antes de iniciar qualquer atividade, o voluntário deve analisar o local a fim de evitar possíveis acidentes com animais peçonhentos e isolar a área com os equipamentos de proteção coletiva (telas de proteção, fita zebra, etc.).

Os jardins, vasos e floreiras requerem cuidados de limpeza, poda e adubação mensalmente, além do controle de pragas e doenças. Esse controle pode ser realizado através de produtos encontrados em lojas de jardinagem ou de produto agrícola.

Ao realizar o corte (poda) do gramado, dar preferência à utilização de roçadeira com fio de nylon, sempre utilizando telas de proteção.

Os horários mais adequados para irrigação são pela manhã ou final da tarde.

Todas as ferramentas utilizadas devem ser limpas após o uso e armazenadas adequadamente. Durante a utilização, **nunca** deixar as ferramentas expostas / espalhadas.

Observação:

A poda e remoção de árvores com mais de 5 cm de DAP (diâmetro à altura do peito) necessitam de liberação de órgãos competentes.



Antes de qualquer plantio (árvores, jardins, floreiras, etc.) consultar a Administração. Nenhum equipamento elétrico deve ser ligado direto no barramento do quadro elétrico.

29. BANCOS, CADEIRAS, TRIBUNA E DEMAIS MOBÍLIAS

Periodicidade: Semestral –  Vídeo 39

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário.

Esta atividade consiste em inspecionar toda a mobília (bancos, cadeiras, tribuna, fundo bíblico, armários, mesas, etc) da Casa de Oração, a fim de mantê-la bem conservada e em perfeitas condições de uso.

Verificar e reapertar os parafusos soltos e recolocar os que estiverem faltando.

Recomendamos não remover os bancos do lugar. Contudo, na necessidade de removê-los, tomar cuidado para não os danificar.

Verificar se há foco de cupins e, em caso afirmativo, eliminá-los com aplicação de produto adequado e acompanhar o resultado.

Verificar se o posicionamento dos bancos está de acordo com o projeto de arquitetura e/ou de proteção e combate a incêndio. Sendo necessária qualquer adequação, consultar a equipe de segurança e engenharia da Administração. Os espaços demarcados para PCDs – Pessoas com Deficiências como: cadeirantes, surdo-mudos, devem estar sempre livres para o uso a que se destinam, e sua sinalização deve estar sempre legível.

Atentar para a fixação dos locais de se ajoelhar (genuflexórios) e estante para músicos, visto que podem ter um desgaste maior.

Sendo detectado desgaste nos genuflexórios, verificar a possibilidade de se utilizar a outra face. Sendo necessário envernizar a mobília, executá-la em local bastante ventilado e com tempo seco.

Observação:

Comunicar ao Ministério a ocorrência de danos nos bancos, como riscos de canetas, unhas, brinquedos, instrumentos musicais, goma de mascar (chiclete), etc.

Antes de qualquer alteração física ou descarte da mobília deve ser consultado o



Departamento de Patrimônio e Administração.

Nenhuma mobília poderá ser retirada da Casa de Oração sem a comunicação ao Patrimônio e deliberação em Reunião da Administração/Ministério.

30. SISTEMA DE ESGOTO

Periodicidade: Semestral –  Vídeo 40

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

Esse sistema é o conjunto de tubulações e acessórios destinados a coletar e transportar os dejetos, evitando riscos químicos e biológicos e, conseqüentemente, a contaminação ambiental. O destino final adequado é a rede pública coletora ou fossa séptica, desde que aprovada pelos órgãos competentes.

Deverão ser verificados: aparelhos sanitários, sifão, ralos sifonados e secos, grelhas, caixas de gordura e de inspeção, tubulações, ventilação (respiro), fossas rudimentares (negras) ou sépticas e biodigestores.

Verificar o estado de conservação das caixas de inspeção e gordura. Caso estejam rachadas, trincadas ou quebradas, providenciar o reparo. A não realização do reparo pode provocar infiltração de água e, conseqüentemente, acarretar recalque do piso, muro, ou até mesmo da estrutura dos prédios da Casa de Oração, suas dependências e dos vizinhos.

As tampas dos dispositivos de acesso (caixas, alçapões, etc.) devem ser mantidas vedadas, podendo ser removidas, quando necessário.

Em caso de entupimento das tubulações, sugerimos utilizar desentupidor de esgoto em



formato de mola helicoidal. **Não utilizar os seguintes métodos de desentupimento:** descarga de extintores de incêndio para fins de desobstrução de qualquer parte do sistema de esgoto, hastes e arames flexíveis com pontas, bomba de borracha para bombeamento, martelo pneumático ou limpeza química à base de soda cáustica.

Havendo a necessidade de efetuar reparo nas tubulações de plásticos (PVC), não utilizar calor (soprador térmico) ou aquecimento a fogo para unir as peças. Deve-se utilizar conexões ou peças adequadas, tais como luvas simples e de correr, joelho (cotovelo), curva, etc.

A atividade que envolve a limpeza ou desentupimento das tubulações e dos aparelhos sanitários requer conhecimento suficiente do problema ocorrido e capacitação no manuseio de máquinas, equipamentos, ferramentas e na utilização de produtos de desentupimento e limpeza.

Nos aparelhos sanitários, onde for necessário o uso de substâncias ou produtos químicos em geral para desentupimento, ao término da atividade, estes devem ser limpos e higienizados.

Nas Casas de Oração, onde possuam o sistema de fossas rudimentares ou tanques sépticos ou biodigestores, a remoção periódica dos resíduos deve ser feita por empresas e profissionais especializados que disponham de equipamentos adequados, para garantir o não contato direto entre pessoas e resíduos (Lodo).

Orientamos que as Casas de Oração que utilizam o sistema de fossa rudimentar, quando possível, substituam esse sistema pelo de fossa séptica ou biodigestor, desde que não tenham rede coletora de esgoto disponível no local, pois neste caso a ligação a essa rede será obrigatória.

Fossas devem estar, no mínimo, distante 15,00 metros longe de poço.

É **PROIBIDO** direcionar os resíduos de esgoto para corpos de água (rios, córregos, minas, açudes, igarapés, mangues) ou galerias de águas pluviais.

Os resíduos sólidos (Lodo seco) devem ser descartados em aterro sanitário homologado.

A Casa de Oração que utilizar bomba no sistema de esgoto, e esta apresentar defeito,



deve acionar, com urgência, o sistema de “limpa fossa”, e enviar a bomba com defeito para assistência técnica. Sendo possível, manter uma bomba reserva para eventuais necessidades.

Nunca ligar o sistema de captação de águas de chuva e drenagem ao sistema de esgoto.

Observação:

Para toda e qualquer atividade ou manutenção no sistema de esgoto, devem, obrigatoriamente, ser utilizados os EPIs e EPCs, conforme constam deste livro, nos quadros “**Descrição de EPI por Função**” e “**Tabela Ilustrativa de EPIs e EPCs**”, determinados pela equipe de Segurança, conforme a atividade a ser executada.

Em caso de dúvidas, consultar o Manual Técnico ou os Departamentos de Engenharia e Segurança da Administração.

31. LIMPEZA DA CAIXA D’ÁGUA

Periodicidade: Semestral –  Vídeo 41

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

Durante a atividade de limpeza, também verificar e corrigir possíveis vazamentos, funcionamento da boia, tampa trincada, desobstrução do extravasor (ladrão) ou até a substituição da caixa d’água, se necessário. ([Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013](#))

Quando possível, substituir as caixas d’água de amianto para as de PVC (polietileno), sempre com a autorização e o acompanhamento da Administração.

As atividades em caixas d’água devem ser executadas somente por voluntários com



experiência nesse tipo de atividade, com total segurança, utilizando todos os EPIs e EPCs determinados pela equipe de segurança, fora do período de chuvas e ventos fortes (vide página 88 e 89 **"TABELA ORIENTATIVA DOS MELHORES PERÍODOS PARA REVISÃO DOS TELHADOS"**).

Antes de efetuar a atividade de limpeza da caixa d'água, fazer o planejamento para que, na data programada para a limpeza, tenha o mínimo de água possível dentro da caixa d'água, a fim de evitar desperdícios.

Procedimentos para limpar a caixa d'água:

Materiais básicos necessários: esponja + vassoura + panos + balde + água sanitária (diluída conforme informado no rótulo do fabricante).

1. Fechar o registro da entrada de água da Casa de Oração ou amarrar a boia. Onde houver boia elétrica, desligar o circuito elétrico antes do início das atividades.
2. Armazenar água da própria caixa para usar enquanto estiver fazendo a limpeza. O fundo da caixa deve estar com 25 cm (aproximadamente um palmo) de água.
3. Tampar a saída de água para poder usar este palmo de água do fundo e para que a sujeira não desça pela tubulação.
4. Desconectar os bebedouros e filtros dos pontos de água, a fim de evitar a contaminação do sistema.
5. Utilizar um pano úmido ou esponja para lavar as paredes e o fundo da caixa. Se a caixa for de fibrocimento, substituir o pano úmido por uma escova de fibra vegetal ou de fio de plástico macio. Não usar escova de aço, vassoura, sabão, detergente ou outros produtos químicos. Lavar e enxaguar a tampa.
6. Retirar a água suja com um balde, pá de plástico e panos. Secar o fundo com panos limpos e evitar passá-los nas paredes.
7. Ainda com a saída da caixa fechada, deixar entrar um palmo de água e adicionar dois litros de água sanitária. Deixar por duas horas e usar esta solução desinfetante para molhar as paredes com a ajuda de uma esponja e um balde ou caneca de plástico.
8. Não usar esta água de forma alguma por duas horas.



9. Passadas as duas horas, ainda com a boia amarrada ou o registro fechado, abrir a saída da caixa e a esvaziar. Abrir todas as torneiras e acionar as descargas para desinfetar todas as tubulações. A água descartada **NÃO** pode ser reaproveitada para limpeza da Casa de Oração e, em hipótese alguma, para consumo.
10. Tampar bem a caixa para que não entrem insetos, sujeiras ou pequenos animais. Isso evita a transmissão de doenças. A tampa deve ser lavada e enxaguada antes de ser colocada no lugar.
11. Anotar do lado de fora da caixa a data da limpeza realizada e da próxima limpeza a ser efetuada. Abrir a entrada de água da Casa de Oração ou desamarrar a boia e deixar a caixa encher. Esta água já pode ser usada.
12. Reconectar os bebedouros e filtros.

Toda a atividade de limpeza da caixa d'água deve ser realizada com a liberação e acompanhamento da equipe de segurança.

Para a manipulação de produtos químicos, seguir orientações da tabela FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, conforme NBR 14725.

32. IMPERMEABILIZAÇÃO

Periodicidade: Semestral –  Vídeo 42

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Consiste em verificar os locais como lajes, paredes, azulejos, beirais, platibandas, rufos, canaletas de concreto, vigas-calha, floreiras e marquises descobertas, a fim de identificar possíveis falhas, infiltrações de água, bolor, desgaste, trincas ou danos causados diretamente na impermeabilização ou na sua proteção mecânica (camada de argamassa mista de cimento e areia). As atividades de impermeabilização devem ser



executadas por voluntários capacitados ou empresa especializada, após a avaliação e liberação do Departamento de Engenharia da Administração, o qual deve verificar possíveis interferências com eletrodutos, tubulações, etc.

Quando realizada a aplicação de manta (líquida ou asfáltica), esta deve ser aplicada, sem cortes/emendas, até pelo menos 30 cm (quando possível) nas paredes adjacentes à superfície tratada, ou seja, em toda a sua borda.

Nos casos de floreiras sobre laje, utilizar manta asfáltica, e aplicá-la em toda a superfície da floreira, até sobrepor as bordas.

Após a atividade de impermeabilização, é necessária a execução da proteção mecânica (camada de argamassa mista de cimento e areia).

Para a manipulação de produtos químicos, seguir orientações da tabela FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, conforme NBR 14725.

33. EQUIPAMENTOS DE AR – CONDICIONADO

Periodicidade: Trimestral/Semestral –  Vídeo 43

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Trimestralmente realizar a higienização simples dos equipamentos de ar-condicionado com pano úmido para remoção de pó, removendo os filtros para lavagem e aplicando bactericida no interior dos equipamentos.

Semestralmente esses equipamentos devem ser inspecionados e as manutenções devem ser feitas por empresas especializadas e/ou voluntário habilitado, por meio de contrato de manutenção da qualidade do ar, conforme orientações do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC) e de acordo com as determinações do [Decreto Federal Lei nº 13.589](#) de 4 de janeiro de 2018 (DOU de 05/01/2018 Seção I pag.01),



Portaria 3523 de 1998, seguindo as seguintes atividades: 1. Manutenção preventiva: realizar o check-list de acordo com o tipo de sistema instalado, seguindo o cronograma do PMOC para cada parte do sistema, assinado por engenheiro mecânico ou técnico em refrigeração, com recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 2. Laudo de Medições: deve ser realizado por laboratório especializado e assinado por profissional habilitado, a fim de avaliar a qualidade do ar. O check-list preventivo, Laudo de Medições e ART, deverão ficar arquivados na Casa de Oração, para eventual apresentação quando solicitado pelos órgãos fiscalizadores. Conforme Decreto Federal Lei nº 13.589, nos casos em que a capacidade total do sistema de ar-condicionado, ou seja, a soma de todas as máquinas, for menor que 5 TRs (toneladas de refrigeração) ou 60.000 BTUs (British Thermal Unit), não há a obrigatoriedade de emissão do Laudo de Medições e da ART. Onde ainda houver sistema de ventilação evaporativa (sem compressor/refrigerador), efetuar a limpeza. Em caso de bandeja com água, usar pastilhas bactericidas. Caso os equipamentos apresentem algum defeito em seu funcionamento comunicar imediatamente a Administração para as devidas providências. Para a manipulação de produtos químicos, seguir orientações da tabela FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, conforme NBR 14725.

34. TANQUE DE BATISMO

Periodicidade: Semanal e Mensal –  Vídeo 44

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 10](#) (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.



Essa atividade consiste na manutenção preventiva dos equipamentos, acessórios, estrutura e tratamento físico/químico da água do tanque de batismo.

Manutenção Semanal:

Todos os tipos de tanque – fixos e portáteis:

1. É proibido o uso de qualquer equipamento energizado dentro do tanque, estando ele úmido, com pouca água ou cheio.
2. Nos tanques portáteis, verificar os suportes de fixação e kit de reparo de furos;
3. Verificar o sistema de abastecimento de água;
4. Quando houver sistema de filtragem dos tanques, verificar a pressão nos manômetros. Se o ponteiro do manômetro estiver fora da posição de cor verde, ou seja, acima de 1 kgf/cm², significa que o filtro está sujo. Nesse caso, é necessário fazer a retrolavagem e enxágue do filtro;
5. Verificar o sistema de aquecimento da água, quando houver. A temperatura ideal da água é entre 28 e 30,5° C, medidos com auxílio de um termômetro;
6. Armazenar os produtos químicos para uso no tanque de batismo em local devidamente seco, ventilado, separado (evitando qualquer contato com os demais produtos de limpeza utilizados na Casa de Oração), e trancados (com acesso restrito somente aos voluntários treinados a efetuar o tratamento da água do tanque). Recomendamos que as embalagens sejam, de no máximo, 1 kg de produtos químicos para uso no tanque (para evitar estoques desnecessários) e sempre manuseá-los com os EPIs adequados. Seguir orientações da tabela FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos. **(O não cumprimento desta orientação poderá ocasionar danos sérios à saúde dos voluntários, inclusive, levar a óbito)**. Se possível, armazenar os produtos sólidos acima dos líquidos, para evitar uma contaminação caso haja vazamento;
7. Conservar os produtos químicos na embalagem original. Caso a embalagem seja violada, impossibilitando a sua utilização, o produto deve ser DEVIDAMENTE descartado;
8. Nunca realizar o fracionamento dos produtos químicos e nunca retirar o rótulo das



embalagens;

9. Todo descarte de produto químico deve ser feito em local adequado, seguindo as orientações do fabricante;

Tanques vazios fixos (que são esvaziados após o serviço de batismo) **ou tanques portáteis:**

1. Higienizar os tanques com produto "Limpador Geral Profissional", homologado pela CCLimp ou detergente neutro, utilizar EPI para esfregar as paredes com escova ou vassoura com cerdas macias, enxaguar e, no caso de tanque portátil, secar bem antes de guardá-lo;
2. Quando houver serviço de batismo, encher o tanque com **ÁGUA POTÁVEL**;
3. Adicionar cloro granulado na proporção de 3 colheres de chá para cada 1.000 litros de água (6 gramas/ 1.000 litros), dissolvendo primeiramente num balde, em seguida, adicionando na água do tanque, misturando e agitando por no mínimo 3 minutos. Não utilizar cloro líquido ou água sanitária. No caso dos tanques portáteis, independente da capacidade, utilizar a medida de 3 colheres de chá de cloro granulado;
4. **Nunca** misturar os tipos de cloro no tanque (Ex.: dicloro com hipoclorito de cálcio ou qualquer outra combinação);

Tanques cheios fixos (que permanecem cheios entre um serviço de batismo e outro):

1. Verificar o nível da água e sua coloração;
2. Verificar se existem materiais em suspensão/boiando (Ex.: animais, insetos, folhas, etc.), e havendo, fazer a peneiração da água. Esfregar as paredes e fundo do tanque, se necessário, utilizando "Escova de Parede Curva" (com cerdas laterais) ou vassoura de cerdas macias;
3. Fazer a filtragem pelo menos 2 vezes por semana, adicionar cloro granulado na proporção de 3 colheres de chá para cada 1.000 litros de água (6 gramas / 1.000 litros), dissolvendo primeiramente num balde, em seguida, adicionando na água do tanque, misturando e agitando por no mínimo 3 minutos. Nas Casas de Oração com



sistema de filtragem, posicionar a alavanca da válvula do filtro em “recircular”, por no mínimo 5 minutos. Não utilizar cloro líquido ou água sanitária. As Casas de Oração que não possuem o sistema de filtragem, consultar o Departamento de Engenharia da Administração;

4. Fazer a leitura de pH (potencial hidrogeniônico), alcalinidade e cloro livre da água, através de Fita Teste. Se na marcação estiver com menos de 2 ppm (parte por milhão) de cloro, proceder a adição de cloro granulado, na proporção indicada no item 3;
5. Se necessário, fazer as correções de pH e alcalinidade conforme indicações do fabricante na embalagem dos produtos ou consultar o Manual Técnico;
6. Um dia antes do serviço de batismo, verificar através de Fita Teste a quantidade de cloro livre na água. Se na marcação estiver com menos de 2 ppm de cloro, proceder a adição de cloro granulado, na proporção indicada no item 3.
7. **Nunca** misturar os tipos de cloro no tanque (Ex.: dicloro com hipoclorito de cálcio ou qualquer outra combinação);
8. Verificar a existência de vazamentos. Se o nível da água estiver baixando, proceder o teste de estanqueidade* e, confirmado o vazamento, comunicar imediatamente ao Departamento de Engenharia da Administração. Para maiores esclarecimentos, consultar o Manual Técnico.

* **Teste de estanqueidade (vazamento):** Completar o tanque, fazer uma marcação no nível atual da água, aguardar no mínimo um dia, se o nível da água abaixar em relação a marcação feita, é sinal de que há vazamentos.

Manutenção Mensal:

Tanques fixos:

1. Realizar a limpeza do sistema de filtragem, quando houver, executando a retrolavagem e enxágue do filtro;
2. Verificar o funcionamento dos registros (abrir e fechar para confirmar se está com livre curso e verificar se há gotejamento), das bombas (verificar pressão através dos manômetros) e dos filtros;



3. Esfregar as paredes e fundo do tanque, utilizando EPIs e “Escova de Parede Curva” (com cerdas laterais) ou vassoura de cerdas macias.

Considerações finais:

Antes de instalar os tanques portáteis e os equipamentos necessários, consultar o Departamento de Engenharia da Administração para avaliação técnica das instalações.

Recomendamos que o tanque portátil fique seco antes de ser guardado na Casa de Oração, para as devidas limpezas e possíveis manutenções.

35. LIMPEZA

Periodicidade: Anual –  Vídeo 45

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.

Para atividades de limpeza em altura utilizar andaimes, conforme NR18 e NR35.

A Limpeza Geral é aquela programada e que consiste na lavagem dos pisos internos e externos, movimentação dos bancos e órgão, limpeza dos ventiladores, letreiros, blocos de iluminação de emergência, luminárias e lustres, bandôs de cortina, sanitários, janelas, portas, forros, etc. Caso o voluntário se sinta desconfortável para realizar alguma dessas atividades, não a execute, e comunique o coordenador voluntário da atividade de manutenção.

Ao utilizar lavadora de alta pressão (Ex.: WAP ou similar), não direcionar o jato para os rejuntas, para não removê-los. Não utilizar substâncias compostas ou produtos químicos nos bancos e demais mobílias. Utilizar apenas panos úmidos em água (bem torcidos). Para limpeza e desinfecção de sanitários ou pisos utilizar apenas água



sanitária, diluída conforme a recomendação do fabricante (Vide rótulo / embalagem).

Recomendação:

- Utilizar bico regulador de água na mangueira, para evitar o desperdício.
- Separar o material de limpeza utilizado em geral na Casa de Oração, dos materiais sanitários (Ex.: panos, esponjas, etc.), para evitar a contaminação e proliferação cruzada de vírus e bactérias.

Antes da realização dessa atividade deve ser elaborado um planejamento, devendo estar cientes a Administração e Ministério, para a devida deliberação. Para a manipulação de produtos químicos, seguir orientações da tabela FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, conforme NBR 14725. Sendo necessário, utilizar somente extensões elétricas homologadas pelo Inmetro, que estejam em bom estado de conservação, sem emendas e que atendam à NR10.

Observação: As Casas de Oração que aderiram ao programa CCLimp devem seguir as orientações e procedimentos de limpeza já estabelecidos pelo CCLimp.

36. GARAGEM (ESTACIONAMENTO)

Periodicidade: Mensal –  Vídeo 57

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário. As atividades em instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários capacitados com treinamento da [Norma Regulamentadora - NR 10](#) (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da [Norma Regulamentadora – NR 35](#) (Trabalho em Altura), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válidos e estar em boas condições de saúde no dia da atividade.



ANTES DE INICIAR QUALQUER ATIVIDADE EM ELETRICIDADE, DEVEMOS ISOLAR O LOCAL COM OS EPCs ADEQUADOS E CERTIFICAR QUE A REDE ELÉTRICA ESTEJA DESLIGADA.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

As garagens (estacionamentos) devem ser mantidas em condições adequadas para o tráfego de veículos e pedestres, devendo estar de acordo com a legislação municipal vigente inclusive as demarcações de vagas preferenciais (idosos, cadeirantes, entre outros). As garagens (estacionamentos) devem possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sempre que possível.

Não permitir o tráfego de veículos sobre as tampas de concreto das fossas, filtros, sumidouros, cisternas, poços e caixas de inspeção para não danificá-las.

Sendo detectadas quaisquer avarias no piso, como parte oca, fissuras, trincas ou manchas, deverá ser observado se sob o piso existem passagens de águas pluviais, tubos ou canaletas, redes de esgoto, tubulações com água potável ou caixas de inspeção, pois tais características podem ser indício de foco de umidade e infiltração de água.

Irregularidade no assentamento do piso, qualidade do material, ou ainda, fatores externos, como exposição ao sol e movimentação do solo, também podem causar anomalias no piso.

Verificar o estado de conservação das fitas e/ou pisos antiderrapantes nas rampas.

Nas paredes ou muros, quando ocorrerem problemas, tais como estufamento no chapisco, no reboco ou em revestimento de pedra natural, etc. estes também devem ser corrigidos.

Durante as inspeções, sendo detectada a necessidade de algum reparo, identificar a origem do problema e corrigi-lo antes da execução da atividade, para evitar gastos e retrabalhos desnecessários. Caso haja dificuldade em identificar o problema, deverá recorrer-se à equipe de engenharia da Administração.

Sempre inspecionar as fixações dos corrimãos, guarda-corpos e grades em geral, verificando se estão firmes e bem fixados. Sendo detectada alguma irregularidade, a



área deve ser interditada imediatamente, e liberada somente após o término do reparo. As inspeções das medidas de segurança contra incêndio, como extintores, sinalização e iluminação de emergência, hidrantes, rotas de fuga e portas corta fogo, devem seguir as orientações dos tópicos específicos. No caso de detectores de temperatura em subsolos, consultar a equipe de engenharia.

Quando exigido o sistema de ventilação forçada (exaustão), todo conserto deve ser feito por voluntário capacitado ou empresa especializada.

Quando for piso vegetal (grama) essa atividade deve ser realizada por voluntário capacitado.

Antes de iniciar qualquer atividade, o voluntário deve analisar o local a fim de evitar possíveis acidentes com animais peçonhentos e isolar a área com os equipamentos de proteção coletiva (telas de proteção, fita zebra, etc.).

Os jardins e pisos gramados requerem cuidados de limpeza e poda mensalmente, além do controle de pragas e doenças. Esse controle pode ser realizado através de produtos encontrados em lojas de jardinagem ou de produtos agrícolas.

Ao realizar o corte (poda) do gramado, dar preferência à utilização de roçadeira com fio de nylon, sempre utilizando telas de proteção.

Os horários mais adequados para irrigação são pela manhã ou final da tarde.

Todas as ferramentas utilizadas devem ser limpas após o uso e armazenadas adequadamente. Durante a utilização, **nunca** deixar as ferramentas expostas / espalhadas.

Nenhum equipamento elétrico deve ser ligado direto no barramento do quadro elétrico.



OCORRÊNCIAS

Vídeo 46

Registrar toda e qualquer informação relevante que tenha ocorrido na Casa de Oração, como: período de suspensão de cultos, seja por reforma ou pequenas manutenções, acidente ou qualquer outra informação. As anotações devem conter histórico, data ou período da ocorrência, nome e assinatura do voluntário que preencheu as informações.

Observação: Sempre que forem registradas novas anotações, escanear e enviar junto com os relatórios mensais, para arquivamento na Administração.

37. CALENDÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS

A APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS NA ADMINISTRAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELO COORDENADOR VOLUNTÁRIO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO OU PELO VOLUNTÁRIO DA ATIVIDADE DO PREENCHIMENTO DO LIVRO

 **Vídeo 47**

Mês de apresentação na Administração	Relatórios a serem apresentados na Administração	Data da apresentação	Nome legível de quem conferiu na Administração
Janeiro	Relatório Mensal de Dezembro do ano anterior	___/___/___	
Fevereiro	Relatório Mensal de Janeiro	___/___/___	
	Ata da Reunião do 4º Trimestre do ano anterior e Lista de Presença	___/___/___	
	Livro de Manutenção do ano anterior	___/___/___	
Março	Relatório Mensal de Fevereiro	___/___/___	
Abril	Relatório Mensal de Março	___/___/___	
Maio	Relatório Mensal de Abril	___/___/___	
	Ata da Reunião do 1º Trimestre e Lista de Presença	___/___/___	
Junho	Relatório Mensal de Maio	___/___/___	



Mês de apresentação na Administração	Relatórios a serem apresentados na Administração	Data da apresentação	Nome legível de quem conferiu na Administração
Julho	Relatório Mensal de Junho	___/___/___	
Agosto	Relatório Mensal de Julho	___/___/___	
	Ata da Reunião do 2º Trimestre e Lista de Presença	___/___/___	
Setembro	Relatório Mensal de Agosto	___/___/___	
Outubro	Relatório Mensal de Setembro	___/___/___	
Novembro	Relatório Mensal de Outubro	___/___/___	
	Ata da Reunião do 3º Trimestre e Lista de Presença	___/___/___	
Dezembro	Relatório Mensal de Novembro	___/___/___	
A data da execução é definida pela Regional, Administração ou Setor	Check-list da Inspeção do Sistema Fotovoltaico (FV)	___/___/___	
	Check-list da Inspeção de Elétrica	___/___/___	
	Check-list da Inspeção Predial e Fotos	___/___/___	

38. TABELA ORIENTATIVA DOS MELHORES PERÍODOS

PARA REVISÃO DOS TELHADOS

 **Vídeo 48**

As atividades a serem desenvolvidas nos telhados ou coberturas das Casas de Oração deverão ser executadas de acordo com a tabela orientativa abaixo. O quadro assinalado em **PRETO** indica o mês de menor precipitação (chuva), logo é orientado que esse deverá ser o mês para as verificações nos telhados e coberturas.

CENTRO OESTE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Brasília - DF												
Campo Grande - MS												
Cuiabá - MT												
Goiânia - GO												
NORDESTE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aracaju - SE												
Fortaleza - CE												
João Pessoa - PB												
Natal - RN												
Maceió - AL												
Recife - PE												
Salvador - BA												
São Luiz - MA												
Teresina - PI												
NORTE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Belém - PA												

Boa Vista - RR												
Macapá - AP												
Manaus - AM												
Palmas - TO												
Porto Velho - RO												
Rio Branco - AC												
SUDESTE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Belo Horizonte - MG												
Rio de Janeiro - RJ												
São Paulo - SP												
Vitória - ES												
SUL	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Curitiba - PR												
Florianópolis - SC												
Porto Alegre - RS												

Anualmente no período que antecede os meses de chuva em cada região, realizar de forma criteriosa a revisão dos telhados e estruturas sem, entretanto, descuidar-se dos demais itens.

“Menor Precipitação Anual – Fonte: INPE – CPTEC”

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **JANEIRO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref.= Referência, pg. = Página e Vd.= Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡							Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
	Legenda ➡	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20							
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21							
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22							
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28							ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29							
Tanque de Batismo	Ref. pg. 78 - vd. 44							

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.

INSPEÇÃO MENSAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)					
			IS/IA/N/NT						
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14								
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23								
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24								
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25								
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26								
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27								
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28								
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30								
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31								
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33								
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34								
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35								
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36								
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38								
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44								
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57								

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

No mês de fevereiro junto deste relatório mensal deverão ser digitalizadas:

Ata da reunião do 4º trimestre, lista de presença e devolução do livro de manutenção preventiva do ano anterior.

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

Nome

Assinatura

Ministério

Nome

Assinatura
Voluntário da Atividade
de Preenchimento do Relatório de
Manutenção

Nome

Assinatura
Coordenador Voluntário da
Atividade de Manutenção Local

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.
Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).



Registro do hidrômetro mensalmente

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

Consumo semanal		

m³
m³
m³
m³

Consumo mensal (opcional)			

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção

Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **FEVEREIRO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref. = Referência, pg. = Página e Vd. = Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡							Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
	Legenda ➡	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20							
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21							
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22							
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28							ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29							
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44							

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.

INSPEÇÃO MENSAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)				
			IS/IA/N/NT					
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14							
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23							
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24							
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25							
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26							
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27							
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28							
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30							
Ventiladores/Exaustores/Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31							
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33							
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34							
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35							
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36							
Jardins/Vasos/Flores	Ref. pg. 69 - vd. 38							
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44							
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57							

INSPEÇÃO TRIMESTRAL

		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)				
			IS/IA/N/NT					
Calhas/Rufos/Condutores	Ref. pg. 37 - vd. 18							
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21			(autonomia mínima 2h)	O sistema atende ao tempo mínimo exigido?	() Sim	() Não	
Equip. de Ar-Condicionado	Ref. pg. 76 - vd. 43							

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPI's utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

Este Relatório não foi preenchido por motivo de:

☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

_____ Nome	_____ Nome	_____ Nome
_____ Assinatura	_____ Assinatura Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	_____ Assinatura Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
_____ Ministério		

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.

Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalente**

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5ª Semana

**Consumo semanal**

m^3

m^3

m^3

m^3

Consumo mensal (opcional)

 m^3 **Anotações complementares do Relatório de Manutenção****Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **MARÇO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref. = Referência, pg. = Página e Vd. = Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada				
			IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20						
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21						
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28						ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29						
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						
Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.							

INSPEÇÃO MENSAL	Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada				
			IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14						
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23						
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24						
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25						
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26						
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27						
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28						
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30						
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31						
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33						
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34						
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35						
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36						
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38						
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57						

INSPEÇÃO SEMESTRAL	Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada				
			IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT
Sistema de Para-Raios(SPDA)	Ref. pg. 38 - vd. 19						
Bancos/Cadeiras/Tribuna...	Ref. pg. 70 - vd. 39						
Sistema de Esgoto	Ref. pg. 71 - vd. 40						
Limpeza de Caixa D'água	Ref. pg. 73 - vd. 41						
Impermeabilização	Ref. pg. 75 - vd. 42						
Equip. de Ar-Condicionado	Ref. pg. 76 - vd. 43						

A Casa de Oração que não aderiu ao sistema CCBLIMP deverá realizar a limpeza geral semestralmente seguir o item 35 LIMPEZA GERAL e o vídeo 45.

Datas das inspeções realizadas durante o mês									
Total de voluntários participantes em cada data da inspeção									

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

Nome	Nome	Nome
Assinatura	Assinatura	Assinatura
	Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
Ministério		

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.
Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

Consumo semanal		

m³
m³
m³
m³

Consumo mensal (opcional)			

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção**Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **ABRIL** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref. = Referência, pg. = Página e Vd. = Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡ Legenda ➡	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)				
		IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20					
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22					
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21					
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28					ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29					
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44					

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.

INSPEÇÃO MENSAL	Data	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)				
		IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14					
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23					
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24					
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25					
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26					
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27					
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28					
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30					
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31					
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33					
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34					
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35					
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36					
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38					
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44					
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57					

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

No mês de maio junto deste relatório mensal deverão ser digitalizadas:

Ata da reunião do 1º trimestre e lista de presença.

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

_____ Nome	_____ Nome	_____ Nome
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura
	Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
_____ Ministério		

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.

Mês: _____


Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana



Consumo
semanal

m³
m³
m³
m³

Consumo
mensal
(opcional)

m³**Anotações complementares do Relatório de Manutenção****Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**



ATA DE REUNIÃO DO 1º TRIMESTRE (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO)

Vídeo 52

Administração: _____ Casa de Oração: _____

Esta reunião foi aberta “**EM NOME DO SENHOR JESUS**” com uma oração a **DEUS**.

Aos ____ dias de **Abril** de ____, nas dependências da Casa de Oração do(a) _____

Teve início às ____ h ____ minutos, esta reunião ordinária do trimestre de **Janeiro, Fevereiro e Março** com a presença **indispensável** de, no mínimo, um membro do Ministério Local, juntamente com os Colaboradores da Manutenção Preventiva e foram tratados os seguintes assuntos:

1.OS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO FORAM ENVIADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL? SIM ☐ NÃO ☐

OS CHECK-LISTS ANUAIS ABAIXO FORAM ENVIADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL?

FOTOVOLTAICO: SIM ☐ NÃO ☐ **ELÉTRICA:** SIM ☐ NÃO ☐ **PREDIAL:** SIM ☐ NÃO ☐

2.PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR (Referente à ata de reunião do trimestre de Outubro, Novembro e Dezembro):

3.AVARIAS DETECTADAS NO TRIMESTRE ATUAL (Janeiro, Fevereiro e Março):

4.PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS (Referente às pendências do trimestre anterior (item 2 e do trimestre atual (item 3):

5.PENDÊNCIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO (Providências a serem tomadas no próximo trimestre de Abril, Maio e Junho):

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado nesta reunião, já que nenhum dos presentes manifestou o desejo de abordar qualquer outro assunto, ela foi encerrada às ____h ____ minutos, com uma oração de agradecimento a Deus. Em seguida lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada fica devidamente assinada pelos Irmãos do Ministério presentes e demais membros da Equipe da Manutenção. Segue a lista de presença no verso desta folha.

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE REUNIÃO DO 1º TRIMESTRE (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO) DO ANO: _____

Nº	Nome:	Assinatura	Ministério/Cargo/Função
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **MAIO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref. = Referência, pg. = Página e Vd. = Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡ Legenda ➡						Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
		IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20						
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21						
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28						ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29						
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.

INSPEÇÃO MENSAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
			IS/IA/N/NT	
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14			
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23			
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24			
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25			
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26			
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27			
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28			
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30			
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31			
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33			
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34			
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35			
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36			
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38			
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44			
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57			

INSPEÇÃO TRIMESTRAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada			
			IS/IA/N/NT	(Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)			
Calhas/Rufos/Condutores	Ref. pg. 37 - vd. 18						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21			(autonomia mínima 2h)	O sistema atende ao tempo mínimo exigido?	() Sim () Não	
Equip. de Ar-Condicionado	Ref. pg. 76 - vd. 43						

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

_____ Nome	_____ Nome	_____ Nome
_____ Assinatura	_____ Assinatura Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	_____ Assinatura Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
_____ Ministério		

Controle da Limpeza da Caixa D'água


A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.

Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª SemanaConsumo
semanalm³
m³
m³
m³Consumo
mensal
(opcional)

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção**Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **JUNHO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref.= Referência, pg. = Página e Vd.= Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡							Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
	Legenda ➡	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20							
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22							
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21							
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28							ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29							
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44							
Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.								

INSPEÇÃO MENSAL	Data	Legenda		Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)					
		IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT						
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14								
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23								
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24								
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25								
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26								
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27								
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28								
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30								
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31								
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33								
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34								
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35								
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36								
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38								
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44								
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57								

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

Nome _____

Nome _____

Nome _____

Assinatura _____

Assinatura _____

Assinatura _____

Voluntário da Atividade de Preenchimento
do Relatório de Manutenção

Coordenador Voluntário da
Atividade de Manutenção Local

Ministério _____

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.
Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

Consumo semanal		

m³
m³
m³
m³

Consumo mensal (opcional)			

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção**Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **JULHO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: **IS** = Inspecionado e sem avaria, **IA** = Inspecionado e com avaria, **N** = Não Inspecionado, **NT** = Não Tem,
Ref. = Referência, **pg.** = Página e **Vd.** = Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "**N**" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡ Legenda ➡						Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
		IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20						
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21						
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28						ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29						
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.

INSPEÇÃO MENSAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
			IS/LA/N/NT	
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14			
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23			
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24			
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25			
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26			
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27			
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28			
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30			
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31			
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33			
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34			
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35			
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36			
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38			
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44			
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57			

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

No mês de agosto junto deste relatório mensal deverão ser digitalizadas:

Ata da reunião do 2º trimestre e lista de presença.


Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

_____ Nome	_____ Nome	_____ Nome
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura
	Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
_____ Ministério		

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.
Mês: _____

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

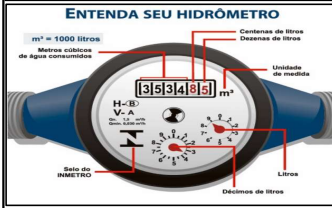

Registro do hidrômetro mensalmente

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

		Consumo semanal		

	m^3
	m^3
	m^3
	m^3

Consumo mensual (opcional)			

 m^3

Anotações complementares do Relatório de Manutenção

[illegible]

Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.

[illegible]



ATA DE REUNIÃO DO 2º TRIMESTRE (ABRIL, MAIO E JUNHO)

Vídeo 52

Administração: _____ Casa de Oração: _____

Esta reunião foi aberta “**EM NOME DO SENHOR JESUS**” com uma oração a **DEUS**.

Aos ____ dias de **Julho** de _____, nas dependências da Casa de Oração do(a) _____

Teve início às _____ h _____ minutos, esta reunião ordinária do trimestre de **Abril, Maio e Junho** com a presença **indispensável** de, no mínimo, um membro do Ministério Local, juntamente com os Colaboradores da Manutenção Preventiva e foram tratados os seguintes assuntos:

1.OS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO FORAM ENVIADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL? SIM ☐ NÃO ☐

OS CHECK-LISTS ANUAIS ABAIXO FORAM ENVIADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL?

FOTOVOLTAICO: SIM ☐ NÃO ☐ **ELÉTRICA:** SIM ☐ NÃO ☐ **PREDIAL:** SIM ☐ NÃO ☐

2.PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR (Referente à ata de reunião do trimestre de Janeiro, Fevereiro e Março):

3.AVARIAS DETECTADAS NO TRIMESTRE ATUAL (Abril, Maio e Junho):

4.PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS (Referente às pendências do trimestre anterior (item 2 e do trimestre atual (item 3):

5.PENDÊNCIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO (Providências a serem tomadas no próximo trimestre de Julho, Agosto e Setembro):

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado nesta reunião, já que nenhum dos presentes manifestou o desejo de abordar qualquer outro assunto, ela foi encerrada às _____h _____ minutos, com uma oração de agradecimento a Deus. Em seguida lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada fica devidamente assinada pelos Irmãos do Ministério presentes e demais membros da Equipe da Manutenção. Segue a lista de presença no verso desta folha.

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE REUNIÃO DO 2º TRIMESTRE (ABRIL, MAIO E JUNHO) DO ANO: _____

Nº	Nome:	Assinatura	Ministério/Cargo/Função
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **AGOSTO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref.= Referência, pg. = Página e Vd.= Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡						Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
	Legenda ➡	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20						
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21						
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28						ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29						
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						
Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.							

INSPEÇÃO MENSAL	Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)				
		IS/IA/N/NT					
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14						
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23						
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24						
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25						
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26						
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27						
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28						
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30						
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31						
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33						
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34						
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35						
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36						
Jardins/Vasos/Flores	Ref. pg. 69 - vd. 38						
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57						

INSPEÇÃO TRIMESTRAL	Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)				
		IS/IA/N/NT					
Calhas/Rufos/Condutores	Ref. pg. 37 - vd. 18						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21		(autonomia mínima 2h)	O sistema atende ao tempo mínimo exigido?	() Sim	() Não	
Equip. de Ar-Condicionado	Ref. pg. 76 - vd. 43						

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

Nome	Nome	Nome
Assinatura	Assinatura	Assinatura
	Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
Ministério		

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.
Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

Consumo semanal		

m³
m³
m³
m³

Consumo mensal (opcional)			

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção**Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

Vídeo 51

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____ -
Setor: _____ Mês: **SETEMBRO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,
Ref. = Referência, pg. = Página e Vd. = Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡ Legenda ➡						Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
		IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20						
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21						
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28						ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29						
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						
Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.							

INSPEÇÃO MENSAL	Data	Legenda IS/IA/N/NT	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)				
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14						
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23						
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24						
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25						
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26						
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27						
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28						
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30						
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31						
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33						
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34						
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35						
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36						
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38						
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57						

INSPEÇÃO SEMESTRAL	Data	Legenda IS/IA/N/NT	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)				
Sistema de Para-Raios(SPDA)	Ref. pg. 38 - vd. 19						
Bancos/Cadeiras/Tribuna...	Ref. pg. 70 - vd. 39						
Sistema de Esgoto	Ref. pg. 71 - vd. 40						
Limpeza de Caixa D'água	Ref. pg. 73 - vd. 41						
Impermeabilização	Ref. pg. 75 - vd. 42						
Equip. de Ar-Condicionado	Ref. pg. 76 - vd. 43						

A Casa de Oração que não aderiu ao sistema CCBLIMP deverá realizar a limpeza geral semestralmente seguir o item 35 LIMPEZA GERAL e o vídeo 45.

Datas das inspeções realizadas durante o mês											
Total de voluntários participantes em cada data da inspeção											

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

Nome	Nome	Nome
Assinatura	Assinatura	Assinatura
	Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
Ministério		

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.

Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

Consumo semanalm³
m³
m³
m³**Consumo mensal (opcional)**

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção**Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **OUTUBRO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref. = Referência, pg. = Página e Vd. = Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡							Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
	Legenda ➡	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20							
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22							
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21							
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28							ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29							
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44							
Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.								

INSPEÇÃO MENSAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)					
			IS/IA/N/NT						
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14								
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23								
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24								
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25								
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26								
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27								
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28								
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30								
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31								
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33								
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34								
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35								
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36								
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38								
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44								
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57								

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

No mês de novembro junto deste relatório mensal deverão ser digitalizadas:

Ata da reunião do 3º trimestre e lista de presença.

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

_____ Nome	_____ Nome	_____ Nome
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura
	Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
_____ Ministério		

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.
Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

m³
m³
m³
m³

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção**Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**



ATA DE REUNIÃO DO 3º TRIMESTRE (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)

Vídeo 52

Administração: _____ Casa de Oração: _____

Esta reunião foi aberta “**EM NOME DO SENHOR JESUS**” com uma oração a **DEUS**.

Aos ____ dias de **Outubro** de ____, nas dependências da Casa de Oração do(a) _____

Teve início às ____ h ____ minutos, esta reunião ordinária do trimestre de **Julho, Agosto e Setembro** com a presença **indispensável** de, no mínimo, um membro do Ministério Local, juntamente com os Colaboradores da Manutenção Preventiva e foram tratados os seguintes assuntos:

1.OS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO FORAM ENVIADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL? SIM ☐ NÃO ☐

OS CHECK-LISTS ANUAIS ABAIXO FORAM ENVIADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL?

FOTOVOLTAICO: SIM ☐ NÃO ☐ **ELÉTRICA:** SIM ☐ NÃO ☐ **PREDIAL:** SIM ☐ NÃO ☐

2.PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR (Referente à ata de reunião do trimestre de Abril, Maio e Junho):

3.AVARIAS DETECTADAS NO TRIMESTRE ATUAL (Julho, Agosto e Setembro):

4.PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS (Referente às pendências do trimestre anterior (item 2 e do trimestre atual (item 3):

5.PENDÊNCIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO (Providências a serem tomadas no próximo trimestre de Outubro, Novembro e Dezembro):

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado nesta reunião, já que nenhum dos presentes manifestou o desejo de abordar qualquer outro assunto, ela foi encerrada às ____h ____ minutos, com uma oração de agradecimento a Deus. Em seguida lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada fica devidamente assinada pelos Irmãos do Ministério presentes e demais membros da Equipe da Manutenção. Segue a lista de presença no verso desta folha.

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE REUNIÃO DO 3º TRIMESTRE (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO) DO ANO DE: _____

Nº	Nome:	Assinatura	Ministério/Cargo/Função
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: **NOVEMBRO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref.= Referência, pg. = Página e Vd.= Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡ Legenda ➡	Data ➡ Legenda ➡					Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
		IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20						
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21						
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28						ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29						
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						
Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.							

INSPEÇÃO MENSAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
			IS/IA/N/NT	
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14			
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23			
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24			
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25			
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26			
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27			
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28			
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30			
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31			
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33			
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34			
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35			
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36			
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38			
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44			
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57			

INSPEÇÃO TRIMESTRAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada			
			IS/IA/N/NT	(Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)			
Calhas/Rufos/Condutores	Ref. pg. 37 - vd. 18						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21			(autonomia mínima 2h)	O sistema atende ao tempo mínimo exigido?	() Sim	() Não
Equip. de Ar-Condicionado	Ref. pg. 76 - vd. 43						

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

_____ Nome	_____ Nome	_____ Nome
_____ Assinatura	_____ Assinatura	_____ Assinatura
	Voluntário da Atividade de Preenchimento do Relatório de Manutenção	Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção Local
_____ Ministério		

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.

Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

Consumo semanal		

m³
m³
m³
m³

Consumo mensal (opcional)			

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção**Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____ -
 Setor: _____ Mês: **DEZEMBRO** Ano: _____

Atenção: 1. Realizar a atividade com **Segurança** e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer a atividade e procurar pela Administração.
 2. Toda atividade deve ser realizada por, no mínimo, (2) dois voluntários.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

LEGENDAS: IS = Inspecionado e sem avaria, IA = Inspecionado e com avaria, N = Não Inspecionado, NT = Não Tem,

Ref.= Referência, pg. = Página e Vd.= Vídeo. **NOTA:** Quando assinalado "N" é obrigatório registrar uma justificativa da não realização.

INSPEÇÃO SEMANAL	Data ➡						Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
	Legenda ➡	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	IS/IA/N/NT	
Sistema de Alarme	Ref. pg. 39 - vd. 20						
Sistema de Som	Ref. pg. 42 - vd. 22						
Sist. de Ilum. de Emergência	Ref. pg. 40 - vd. 21						
Inst. Hidráulica (vazamento)	Ref. pg. 51 - vd. 28						ATENÇÃO: Registrar os números do hidrômetro no verso desta folha
Inst. de Gás (vazamento)	Ref. pg. 53 - vd. 29						
Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44						

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção.

INSPEÇÃO MENSAL		Data	Legenda	Descrição da avaria encontrada (Caso os espaços abaixo sejam insuficientes, completar os registros no verso da folha)
			IS/LA/N/NT	
EPIs e EPCs (armazenamento)	Ref. pg. 27 - vd. 14			
Calçada/Revest./Alvenaria	Ref. pg. 44 - vd. 23			
Pintura	Ref. pg. 45 - vd. 24			
Janelas e Vitrôs	Ref. pg. 46 - vd. 25			
Portas	Ref. pg. 48 - vd. 26			
Portões/Grades/Corrimãos	Ref. pg. 50 - vd. 27			
Instalações Hidráulicas	Ref. pg. 51 - vd. 28			
Instalações Elétricas	Ref. pg. 58 - vd. 30			
Ventiladores/Exaustores/ Climatizadores	Ref. pg. 60 - vd. 31			
Extintores de Incêndio	Ref. pg. 63 - vd. 11/33			
Hidrantes/Bombas Incêndio	Ref. pg. 64 - vd. 12/34			
Placas de Sinalização	Ref. pg. 66 - vd. 35			
Equip. Máq. e Ferramentas	Ref. pg. 67 - vd. 36			
Jardins/Vasos/Floreiras	Ref. pg. 69 - vd. 38			
Controle Tanque de Batismo	Ref. pg. 77 - vd. 44			
Garagem (estacionamento)	Ref. pg. 82 - vd. 57			

Datas das inspeções realizadas durante o mês

Total de voluntários participantes em cada data da inspeção

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

No mês de janeiro junto deste relatório mensal deverão ser digitalizadas:

Ata da reunião do 3º trimestre e lista de presença.

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção

Ao assinalar com uma das opções acima, os campos do cabeçalho e assinaturas devem estar preenchidos.

Nome

Nome

Nome

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Voluntário da Atividade de Preenchimento
do Relatório de Manutenção

Coordenador Voluntário da
Atividade de Manutenção Local

Ministério

Controle da Limpeza da Caixa D'água

A Limpeza deverá ser realizada a cada 6 meses.
Mês: _____

Data: ____/____/____

Controle da troca do Filtro

A Troca deverá ser realizada a cada 6 meses. Na limpeza da caixa d'água é obrigatória a troca dos elementos filtrantes (filtros).

**Registro do hidrômetro mensalmente**

1ª Semana
2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana

Consumo semanal		

m³
m³
m³
m³

Consumo mensal (opcional)			

m³

Anotações complementares do Relatório de Manutenção**Atividades executadas referentes às Inspeções: Semanal e Mensal.**

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: _____ Ano: _____

***Recomendamos seguir a Tabela Orientativa dos Melhores Períodos para a Revisão dos Telhados" (Página nº 88).**

PERIODICIDADE: Semestral ou mediante orientação do monitoramento FV

Esta atividade só deve ser realizada por profissional habilitado em instalação de sistema fotovoltaico. Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário.

As atividades de inspeção nas instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários habilitados com treinamento da Norma Regulamentadora:

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 35 - Trabalho em Altura;

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, com suas certificações válidas, e estar em boas condições de saúde.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação da Equipe de Segurança do Trabalho.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação da Equipe de Segurança ou da Administração.

NOTA: Deverá ser monitorada a geração de energia FV semanalmente pelo responsável técnico.

Para iniciar a manutenção ou lavagem dos painéis do sistema FV (fotovoltaico), é necessário fazer o desligamento do sistema. Iniciando pela desenergização da rede CA (Corrente Alternada), desligando o disjuntor no quadro de proteção CA do sistema FV instalada ao lado do inversor, esse procedimento é obrigatório em sistema **on-grid** (conectado à rede da Concessionária). Depois, o próximo passo é desligar o disjuntor/chave seccionadora no quadro de proteção CC (Corrente Contínua), que também está ao lado do inversor. Se for necessária a manutenção no cabeamento entre os painéis FV e o quadro de proteção CC, é necessário primeiro desconectar o MC4 (conector FV) na saída do arranjo, desligar o MC4 somente após o sistema estar desenergizado para evitar arco elétrico, cuja tensão gira em torno de 1.000 Volts.

Se for necessário substituir um painel FV, por motivo de falha na geração de energia, quebra do vidro ou queima, deve-se tomar cuidado pois os painéis estando expostos ao sol geram energia, apresentando terminais MC4 energizados.

Após realizar as atividades, o religamento do sistema FV segue a ordem inversa: primeiro conectar os MC4 aos painéis (se estiverem desconectados), depois ligar o disjuntor/chave seccionadora no quadro de proteção CC e, por último, ligar o disjuntor no quadro de proteção CA onde será energizado o inversor, iniciando o processo de geração novamente. Uma observação muito importante é: em hipótese alguma pisar, caminhar ou se apoiar sobre os painéis fotovoltaicos.

**INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL (BAIXA TENSÃO) - NORMAS BRASILEIRAS:
 NBR 5410 E NBR 16690.**

DEVERÁ SER REALIZADO E DIGITALIZADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO.

LEGENDAS: IS = Inspeccionado e sem avaria, **IA** = Inspeccionado e com avaria e **NT** = Não Tem

1	INSPEÇÃO DAS ESTRUTURAS (TELHADOS/CARPORT/SOLO) E COMPONENTES FV	Legenda	Descrição das NÃO CONFORMIDADES encontradas e/ou Sugestões
		IS/IA/NT	
1.1	Inspeccionar a integridade dos painéis (quebrado).		
1.2	Inspeccionar a estrutura de fixação: trilho, suporte e clamps (grampos).		
1.3	Inspeccionar a conexão dos terminais MC4.		
1.4	Inspeccionar os pontos de conexão do aterramento.		
1.5	Inspeccionar as vedações dos pontos de entrada dos cabos elétricos e suporte de sustentação dos trilhos.		
1.6	Inspeccionar a presença de árvores ou prédios projetando sombreamento nos painéis fotovoltaico.		

CHECK-LIST DA INSPEÇÃO DE ELÉTRICA EM GERAL (Baixa Tensão)

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
Setor: _____ Mês: _____ Ano: _____

***Recomendamos seguir a Tabela Orientativa dos Melhores Períodos para a Revisão dos Telhados*.**

Toda atividade deve ser executada sempre por dois ou mais voluntários, nunca por um único voluntário.

As atividades de Legenda nas instalações elétricas devem ser realizadas por voluntários habilitados com treinamento da Norma Regulamentadora - NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), com sua certificação válida.

As atividades em altura (acima de 2,00 metros do nível inferior onde haja risco de queda) só devem ser iniciadas após avaliação e liberação do Departamento de Segurança do Trabalho e ser executadas por voluntários capacitados, com treinamento da Norma Regulamentadora - NR 35 (Trabalho em Altura), com sua certificação válida, e estar em boas condições de saúde e exame ASO válido.

Toda a atividade com dificuldade de acesso só será executada após análise e liberação do Departamento de Segurança ou da Administração.

INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL (BAIXA TENSÃO) - NORMAS BRASILEIRAS:
NBR 5410 e NR-10
DEVERÁ SER REALIZADO E DIGITALIZADO ATÉ O MÊS DE **DEZEMBRO**.

LEGENDAS: **IS** = Inspecionado e sem avaria, **IA** = Inspecionado e com avaria e **NT** = Não Tem

1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Legenda	Descrição da NÃO CONFORMIDADES encontradas e/ou Sugestões
		IS/IA/NT	
1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA		
1.1.1	Verificar compatibilidade entre disjuntores e cabos (ex.: Cabo 16 mm ² - disjuntor de 70 A).		
1.1.2	Verificar presença de aterramento e condições das conexões e poço de inspeção de aterramento.		
1.1.3	Verificar instalação de protetores contra surtos de tensões (para-raios de linha).		
1.1.4	Verificar riscos contra choques / contato direto.		
1.2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
1.2.1	Verificar existência de equipamentos superados, tais como chaves faca, chaves com fusíveis NH, disjuntores antigos que não atuam mais.		
1.2.2	Verificar compatibilidade entre disjuntores e cabos (ex.: Cabo 2,5 mm ² - disjuntor até 20 A).		
1.2.3	Verificar aterramento.		
1.2.4	Verificar instalação do dispositivo de proteção de surto de tensões-DPS.		
1.2.5	Verificar a instalação e o dimensionamento do DR-dispositivo residual nos quadros elétricos.		
1.2.6	Verificar riscos contra choques por contato direto acidental (ponto "vivo" sem proteção) como barramentos sem proteção, sem porta espelho, cabos com isolamento danificada, e outros pontos semelhantes.		
1.2.7	Verificar as plaquetas de identificação dos quadros e circuitos.		
1.2.8	Verificar as condições dos barramentos de cobre: presença de oxidação e reaperto.		
1.2.9	Verificar a presença de superaquecimento nos pontos de contato entre cabo/dispositivo e barramento/dispositivo. Verificar a existência de sobrecarga.		

1.3	CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS / PERFILADOS / CAIXAS DE PASSAGEM) - ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS		
1.3.1	Verificar condições de instalação dos alimentadores de força e distribuição.		
1.3.2	Verificar e identificar o nível de tensão das tomadas. Todas as tomadas deverão atender à NBR 14.136.		
1.3.3	Verificar as condições gerais da caixa e emendas no cabeamento.		
1.3.4	Verificar a instalação da infraestrutura para os sistemas de: elétrica, som, iluminação de emergência e alarmes (incêndio e segurança). Obs.: Fiação de alarme pode estar junto à fiação de som.		
1.3.5	Verificar se a fiação da iluminação interna do forro (para manutenção) está embutida em eletrodutos ou perfilados e as lâmpadas são fluorescentes compactas.		
1.3.6	Verificar conexão entre as luminárias e fiação. Deverão ser utilizadas tomadas 2P+T/ macho - fêmea.		
1.3.7	Os reatores das luminárias/lustres deverão estar instalados sobre chapas metálicas. Não devem estar apoiados sobre madeiras.		
1.3.8	Verificação das passarelas técnicas de manutenção com guarda-corpo.		
2	SISTEMA DE EMERGÊNCIA		
2.1	Verificar os locais e baterias em atendimento à NBR.		
2.2	Verificar o sistema fazendo o teste de autonomia.		
2.3	Verificar a tensão e a corrente total do banco de baterias.		
2.4	Verificar a tensão total do banco de baterias.		
2.5	Verificar a condição da Central de Emergência quanto à recarga do nobreak.		
2.6	Verificar o risco de curto-circuito/ contato direto acidental nas baterias.		
2.7	Verificar a instalação de quadro de distribuição de emergência - QDE.		
2.8	Verificar a existência de rotas de saída que, obrigatoriamente, devem possuir iluminação de emergência.		
2.9	Verificar a instalação em todos os pontos do sistema de iluminação de emergência.		
3	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
3.1	Verificar a central de alarme de incêndio quanto ao funcionamento e instalação.		
3.2	Verificar a tensão e a carga das baterias.		
3.3	Verificar a identificação dos setores na central.		
3.4	Verificar a instalação dos periféricos: acionador manual, detector de fumaça, botoeiras de acionamento da bomba e sirene.		
3.5	Verificar a instalação e o funcionamento da bomba de incêndio.		

4	SISTEMAS DE ALARME DE SEGURANÇA		
4.1	Verificar a central quanto ao funcionamento e instalação.		
4.2	Verificar a tensão e carga das baterias.		
4.3	Verificar instalação da central e sensores (infravermelho, de movimento, de abertura e ativo), sirenes e teclados.		
5	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PARA-RAIOS) NBR 5419/2015		
5.1	Verificar o sistema de captação: gaiola; mini captadores – terminais aéreos, e captadores Franklin.		
5.2	Verificar a instalação das descidas de aterramento e proteção mecânica.		
5.3	Verificar o sistema de aterramento: caixa de inspeção, hastes de aterramento, e conectores cabo/hastes. A NBR 5419/2015 determina que o sistema de aterramento deverá ser do tipo em anel.		
5.4	Verificar todas as conexões, contatos, interligações e tração nos condutores (barras ou cabos).		
5.5	Verificar o aterramento de todos os elementos metálicos existentes sobre a edificação (telhas metálicas, exaustores, escadas). Obs.: As telhas metálicas não devem ser utilizadas com sistema de captação, porém, devem estar aterradas para equipotencialização elétrica.		
5.6*	Realizar a medição ôhmica a cada seis meses. O Laudo é trienal (a cada três anos) acompanhado de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e com as medições semestrais obtidas.		
Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido. A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade. Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).			
CHECK-LIST DA INSPEÇÃO DE ELÉTRICA EM GERAL (Baixa Tensão) foi Realizado em: ____/____/____.			
Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Fechada ☐ Reforma ☐ Construção			

[illegible]

CHECK-LIST DA INSPEÇÃO PREDIAL

Administração: _____ Casa de Oração: _____ Nº Relatório: BR- _____
 Setor: _____ Mês: _____ Ano: _____

"Recomendamos seguir a Tabela Orientativa dos Melhores Períodos para a Revisão dos Telhados".

- 1 - Realizar a atividade com segurança e nunca se expor aos fatores de riscos.
- 2 - Se a Equipe de Engenharia encontrar dificuldades para realizar as atividades, não as executar e comunicar o Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção para solução. Persistindo o problema envolver a Administração local.
- 3 - Tirar fotos com data e anexar nas páginas específicas:
- 4 - Toda a Inspeção Predial deve ser realizada pela Equipe de Engenharia, Arquiteto, Tecnólogo e Técnico em construção civil indicados pela Administração local. Havendo alguma necessidade de realização de reparo na estrutura será obrigatória a emissão e o recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica). Para maiores esclarecimentos, consultar a Equipe de Engenharia da Administração.

Marcar com um "X" o local inspecionado

☐ Casa de Oração e suas Dependências ☐ Complexo Administrativo ☐ Anexos

Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão Modelo nº 1 e assinar no livro de presença Modelo nº 2.

TIPO DE ESTRUTURA

☐ Concreto Armado ☐ Pré-Moldada ☐ Bloco Estrutural ☐ Outras: _____

Estado de Conservação: ☐ Bom ☐ Regular ☐ Insatisfatório

Havendo necessidade, registrar as condições gerais da estrutura no verso da folha.

TIPO DE ALVENARIA

☐ Concreto Armado ☐ Pré-Moldada ☐ Bloco Estrutural ☐ Outras: _____

Estado de Cobservação: ☐ Bom ☐ Regular ☐ Insatisfatório

Havendo necessidade, registrar as condições gerais da estrutura no verso da folha.

ESTRUTURA DO TELhado

☐ Concreto ☐ Madeira ☐ Metálica ☐ Outras: _____

Estado de Conservação: ☐ Bom ☐ Regular ☐ Insatisfatório

Havendo necessidade, registrar as condições gerais da estrutura no verso da folha.

COBERTURA DO TELhado

☐ Barro ☐ Fibrocimento ☐ Metálica ☐ Outras: _____

Estado de Cobservação: ☐ Bom ☐ Regular ☐ Insatisfatório

Havendo necessidade, registrar as condições gerais da estrutura no verso da folha.

FORRO

Tipo: _____ Estrutura e Fixação: _____

Estado de Conservação: ☐ Bom ☐ Regular ☐ Insatisfatório

Havendo necessidade, registrar as condições gerais da estrutura no verso da folha.

Para execução em atividade de altura o voluntário deve possuir o treinamento NR35 e exame ASO válido.

A equipe de segurança deverá analisar, liberar e acompanhar a atividade.

Documentações Obrigatórias: Análise Preliminar de Riscos (APR), Permissão de Trabalho (PT) e Diálogo de Segurança (DDS).

Marcar as alternativas abaixo com a letra "X" para os EPIs utilizados em todas as atividades executadas.

☐ Capacete de segurança ☐ Protetor auricular ☐ Trava-quedas ☐ Viseira de proteção ☐ Óculos de segurança
☐ Luvas de proteção ☐ Cinto de segurança ☐ Talabarte duplo ☐ Calçado de segurança
☐ Outros _____

Este Relatório não foi preenchido por motivo de: ☐ Reforma ☐ Construção

[illegible][illegible]

Nome

Nome

Nome

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Ministério

de Preenchimento do Check-list da
Inspeção Predial

Atividade de Manutenção Local

Assinatura Técnica	
---------------------------	--

Assinatura

Engenheiro Civil, Arquiteto, Técnico e
Técnico em Construção Civil

Nº do CREA ou CAU

Nº da ART ou RRT

POSIÇÃO PARA TIRAR AS FOTOS

Foto A: FACHADA PRINCIPAL

Foto B: LATERAL DIREITA

Foto C: LATERAL ESQUERDA

Foto D: CALHA DO TELHADO

Foto E: TELHADO


Foto F: TESOURA

Foto G: APOIO TESOURA

Foto H: SALÃO DA CASA DE ORAÇÃO

Fotos - DIVERSAS DA CASA DE ORAÇÃO

Observação as fotos deverão estar na posição "PAISAGEM"

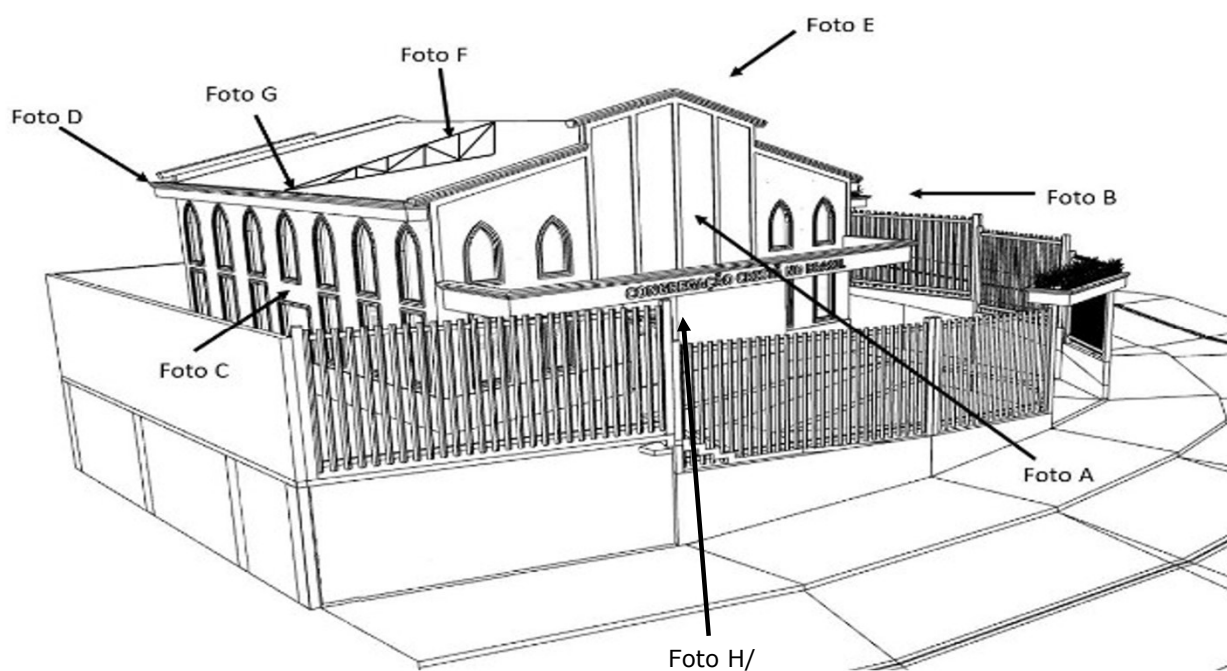

As fotos foram digitalizadas:

☐ Sim

☐ Não

As fotos mencionadas na imagem anterior são obrigatórias e deverão ser tiradas no ato da inspeção do telhado, que é realizada de acordo com a **Tabela Orientativa Dos Melhores Períodos Para Revisão Dos Telhados** (pag. 88). As demais fotos são complementares do panorama da Casa de Oração, como: bancos, escadas, jardim, etc.




Foto A: FACHADA PRINCIPAL




Foto B: LATERAL DIREITA




Foto C: LATERAL ESQUERDA




Foto D: CALHA DO TELHADO




Foto E: TELHADO




Foto F: TESOURA



Foto G: APOIO DA TESOURA

Foto H - SALÃO DA CASA DE ORAÇÃO



Fotos - DIVERSAS DA CASA DE ORAÇÃO

Fotos - DIVERSAS DA CASA DE ORAÇÃO



Fotos - DIVERSAS DA CASA DE ORAÇÃO

Fotos - DIVERSAS DA CASA DE ORAÇÃO



ATA DE REUNIÃO DO 4º TRIMESTRE (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO)

Vídeo 52

Administração: _____ Casa de Oração: _____

Esta reunião foi aberta "EM NOME DO SENHOR JESUS" com uma oração a **DEUS**.

Aos ____ dias de **Janeiro** de _____, nas dependências da Casa de Oração do(a) _____

Teve início às ____ h ____ minutos, esta reunião ordinária do trimestre de **Outubro, Novembro e Dezembro** com a presença **indispensável** de, no mínimo, um membro do Ministério Local, juntamente com os Colaboradores da Manutenção Preventiva e foram tratados os seguintes assuntos:

1.OS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO FORAM ENVIADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL? SIM ☐ NÃO ☐

OS CHECK-LISTS ANUAIS ABAIXO FORAM ENVIADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL?

FOTOVOLTAICO: SIM ☐ NÃO ☐ **ELÉTRICA:** SIM ☐ NÃO ☐ **PREDIAL:** SIM ☐ NÃO ☐

2.PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR (Referente à ata de reunião do trimestre de Julho, Agosto e Setembro):

3.AVARIAS DETECTADAS NO TRIMESTRE ATUAL (Outubro, Novembro e Dezembro):

4.PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS (Referente às pendências do trimestre anterior (item 2 e do trimestre atual (item 3):

5.PENDÊNCIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO (Providências a serem tomadas no próximo trimestre de Janeiro, Fevereiro e Março):

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado nesta reunião, já que nenhum dos presentes manifestou o desejo de abordar qualquer outro assunto, ela foi encerrada às ____ h ____ minutos, com uma oração de agradecimento a Deus. Em seguida lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada fica devidamente assinada pelos Irmãos do Ministério presentes e demais membros da Equipe da Manutenção. Segue a lista de presença no verso desta folha.

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE REUNIÃO DO 4º TRIMESTRE (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) DO ANO DE: _____

Nº	Nome:	Assinatura	Ministério/Cargo/Função
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

**Aponte seu celular para esta imagem para
acessar os vídeos orientativos:**



Congregação Cristã no Brasil

Rua Visconde de Parnaíba, 1616 - Brás

Tel.: (11) 3299-0200

São Paulo - SP - CNPJ 61.526.398/0001-99

Edição 2024