Resumen · 29 de octubre 2026

El 29 de octubre, Santa Rosa promedió 30.08 USD/MWh, 42.0% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -20% frente al mismo período de 2025. Para el 30 de octubre se programan hasta 491 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 30 de octubre
30.08 USD/MWh	**8,501 MW**	**444 MW**	**491 MW**
Santa Rosa 220 · -42.0% diario	pico a las 12:00 h · +520 MW vs 2025 · mes +6.9% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 386 / forz. 11 MW prom.	Santa Rosa Ii TG8 · 180 MW · 00:00–24:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 30.08 USD/MWh: -42.0% frente a ayer y 72% bajo el promedio del mes (106.75).
- **Demanda.** Energía del mes 5,310 GWh, +6.9% frente a los mismos 29 días de 2025; máxima del 29 de octubre 8,501 MW, +520 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,699 MW (+640 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -20% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: Chimay (-54.0 GWh), San Gaban III (-46.8 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 420 MW, -15% frente a 2025; el 29 de octubre promedió 499 MW.
- **Operación.** Hasta 444 MW fuera de servicio a la vez (08:00 h), de los cuales 19 MW forzados.

Qué vigilar · 30 de octubre

1. Santa Rosa II TG8 fuera de servicio (180 MW): 1. cambio de filtros de admision por saturacion. 2. correccion de… (00:00–24:00)

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. 15 líneas ≥220 kV intervenidas; la de mayor tensión: L-5033 (Poroma – Yarabamba) (00:00–24:00)


Huanchor

- Huanchor generó **379.4 MWh** (-13% vs mismo día 2025); en el mes 11,047 MWh (-5.6%).
- Precio capturado del día 29.75 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 11,069 USD, cobertura 98% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 111.54 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 93% de la energía; cobertura 93%). Promedio de la misma referencia: 110.73.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 8.1 m3/s (-3%), volumen 151 Hm3 (-14%) vs año anterior.


Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)

Barra	Día 29/10	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	30.08	51.91	-42.0%	106.75
Socabaya 220	31.44	55.36	-43.2%	113.78
Piura 220	32.67	56.99	-42.7%	123.66


Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 29/10	Promedio mes
Punta (18-23 h)	35.65	142.60
Media (6-18 h)	26.60	92.22
Base (23-6 h)	32.09	106.05

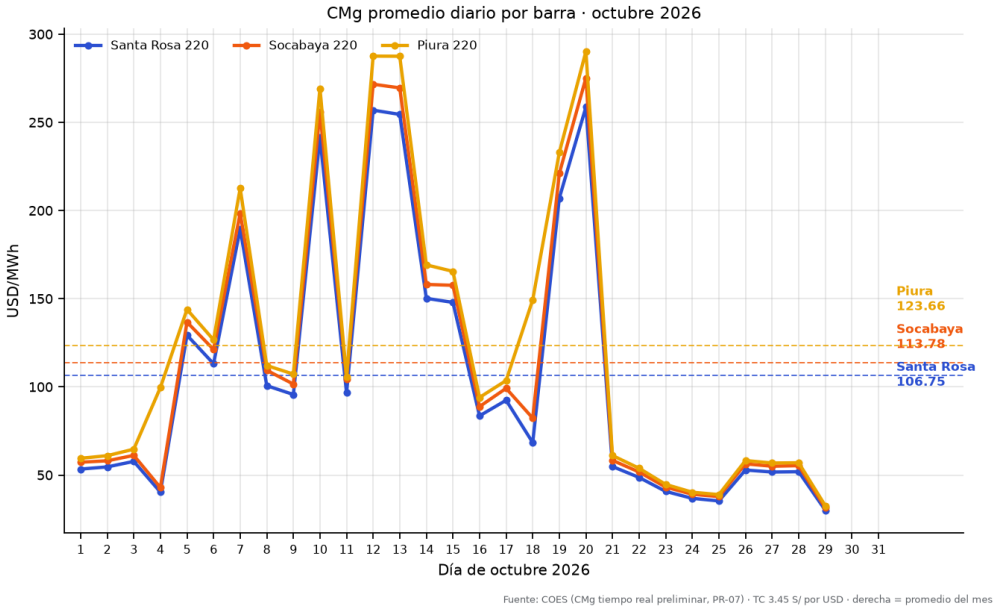
CMg promedio diario por barra · octubre 2026
Santa Rosa 220
Socabaya 220
Piura 220
USD/MWh
300
250
200
150
100
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Día de octubre 2026
Piura
123.66
Socabaya
113.78
Santa Rosa
106.75
Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

Precios: detalle

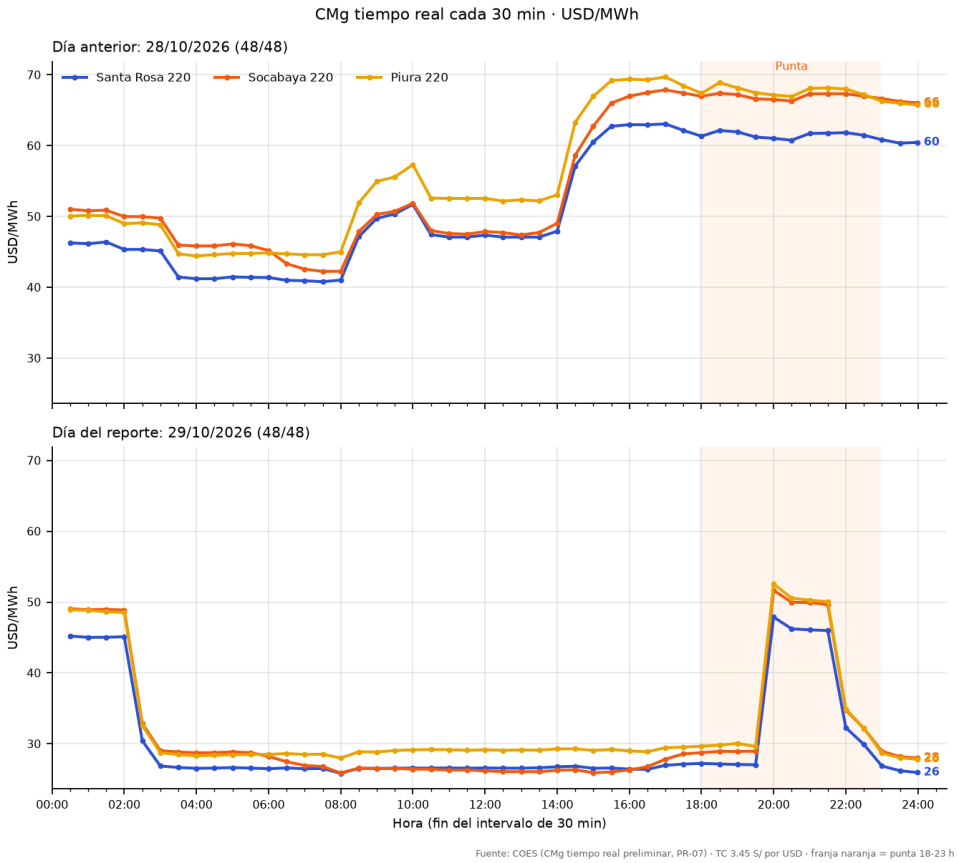


Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · franja naranja = punta 18-23 h

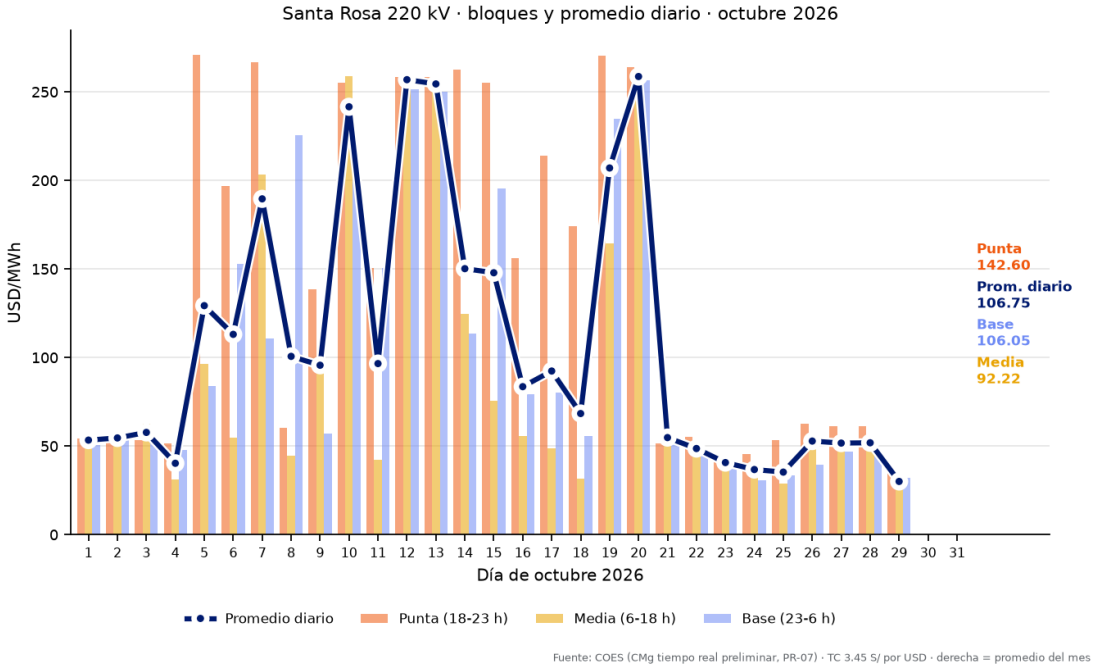


Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

Oferta y demanda

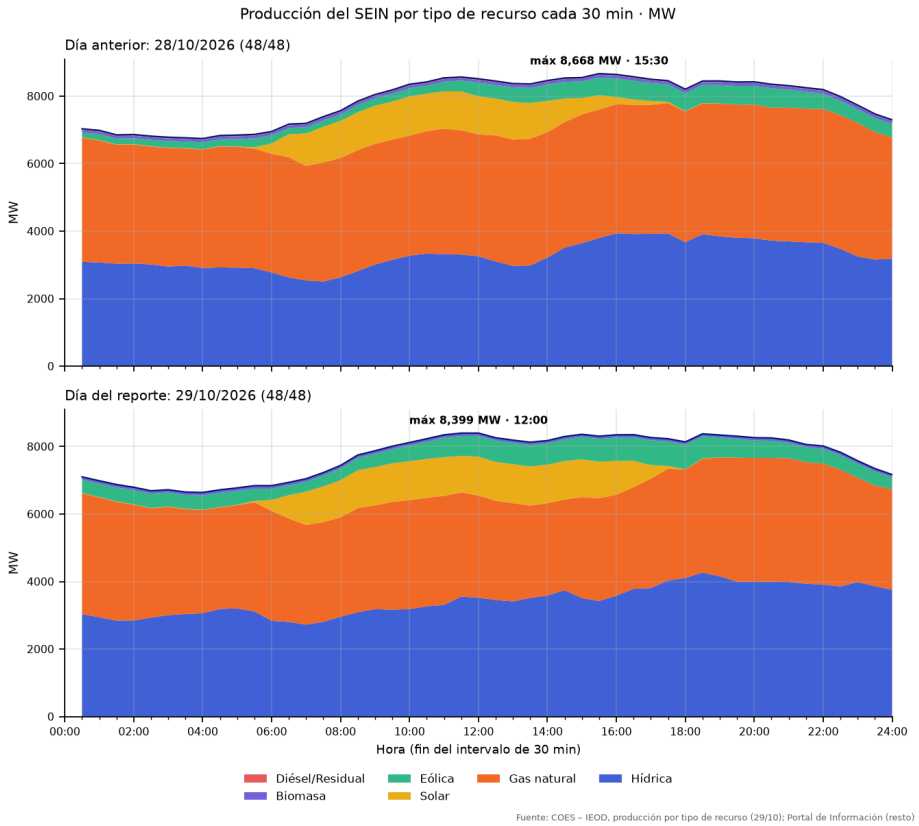

Fuente: COES – IEOD, producción por tipo de recurso (29/10); Portal de Información (resto)

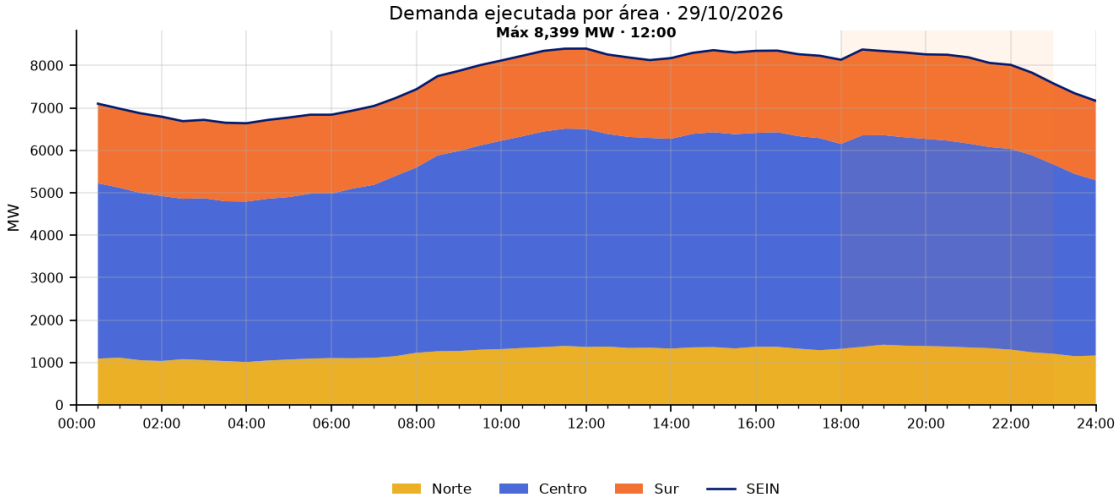



Fuente: COES – IEOD (Anexo A)

Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 29/10/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	42.9	1,019	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

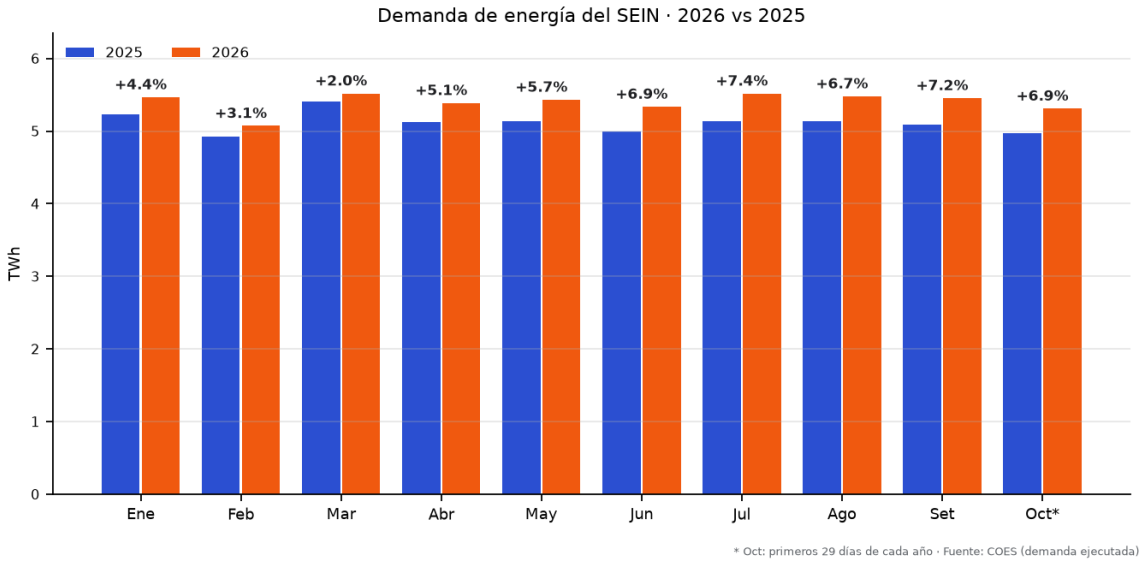


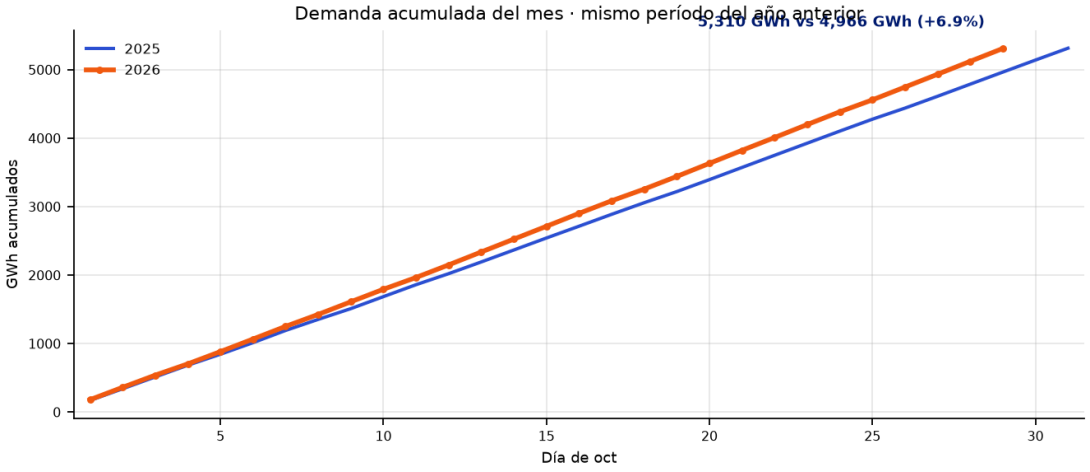


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

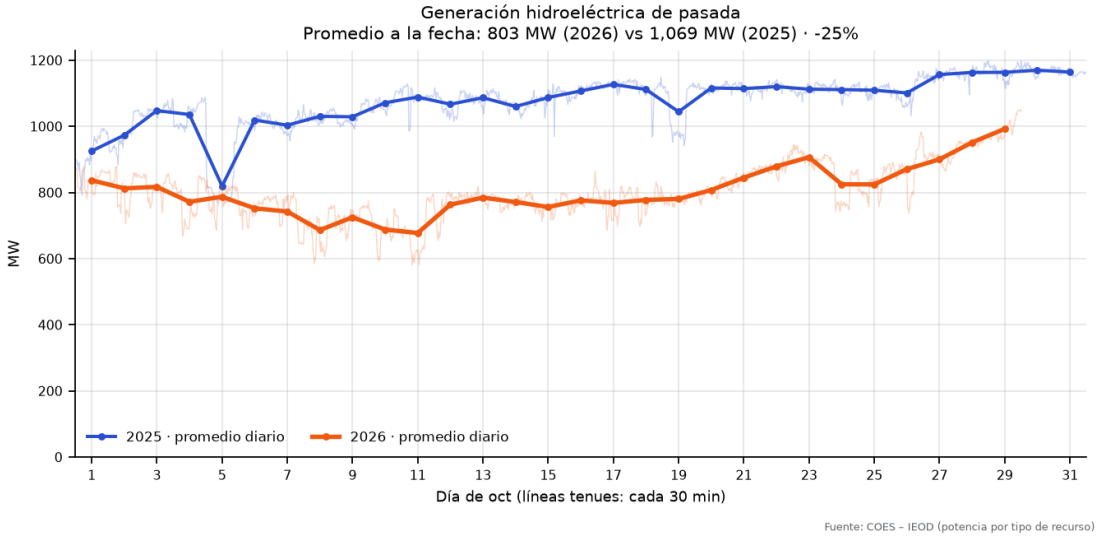

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

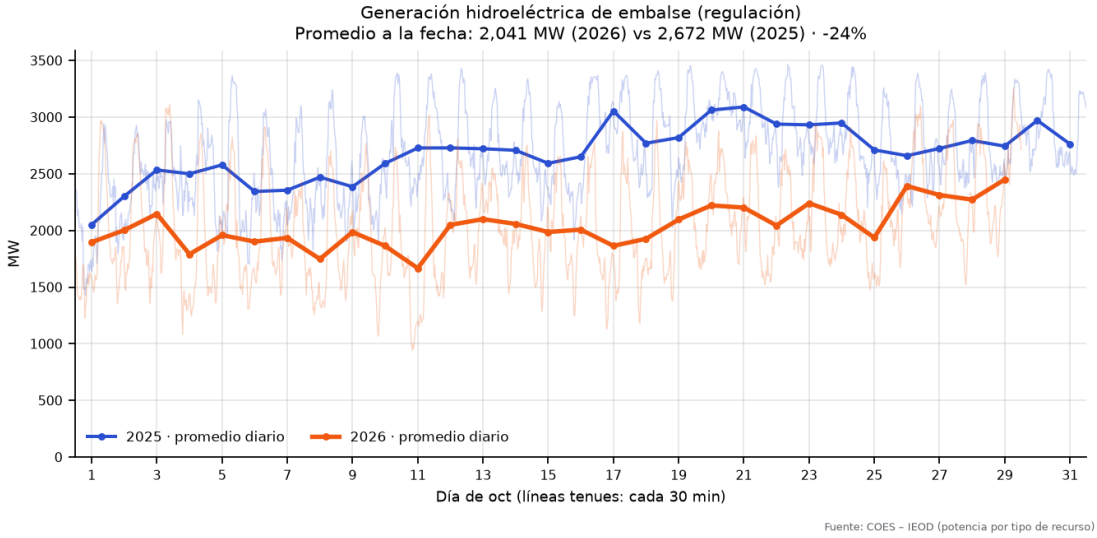

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

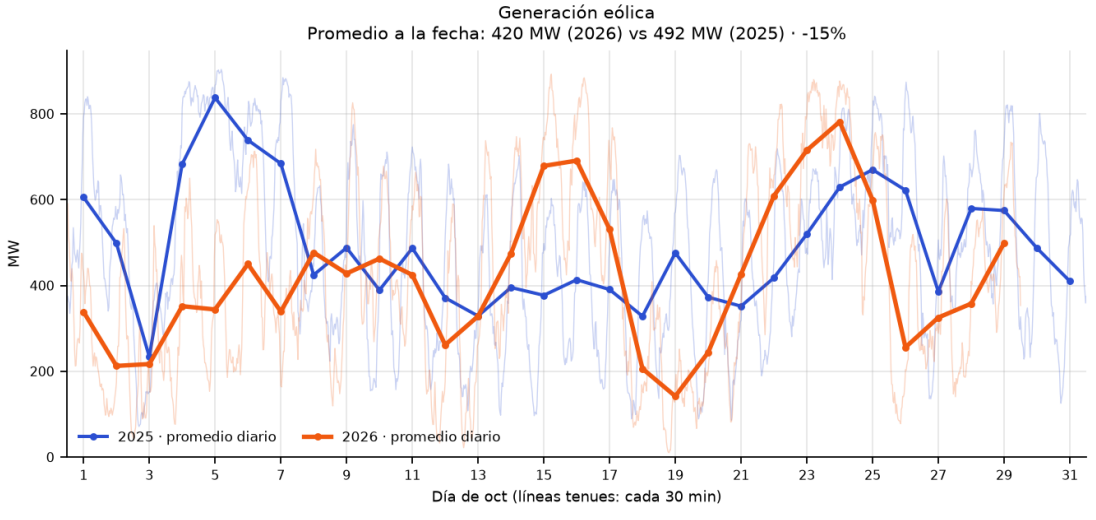

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–29 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	38.53	92.50	-53.97	-58%
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	61.72	108.50	-46.79	-43%
Mantaro	Electroperu	Regulación	392.66	432.81	-40.14	-9%
El Platanal	Celepsa	Regulación	58.53	93.95	-35.42	-38%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	77.54	110.40	-32.86	-30%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	45.93	71.86	-25.93	-36%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	52.45	72.42	-19.97	-28%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	37.94	56.45	-18.51	-33%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	41.26	59.63	-18.38	-31%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	52.14	69.60	-17.45	-25%
Restitución	Electroperu	Pasada	131.61	147.26	-15.65	-11%
La Virgen	La Virgen	Regulación	17.71	32.50	-14.79	-46%
Carhuaquero	Orazul Energy Perú	Regulación	35.51	48.46	-12.94	-27%
Cañón Del Pato	Orazul Energy Perú	Regulación	104.21	116.13	-11.92	-10%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	3.85	13.67	-9.81	-72%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	2.62	11.41	-8.79	-77%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	8.46	-8.46	-100%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	10.89	19.09	-8.20	-43%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	0.96	8.52	-7.56	-89%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	3.73	11.10	-7.36	-66%
Potrero	Empresa Electrica Agua Azul	Pasada	2.81	9.94	-7.13	-72%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	4.07	11.10	-7.03	-63%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	4.12	10.85	-6.73	-62%
Rucuy	Sinersa	Pasada	7.96	13.65	-5.69	-42%
Malpaso	Statkraft S.A	Regulación	12.32	17.97	-5.65	-31%

Total hidro: 1,787.2 GWh vs. 2,229.2 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 29/10/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
444 MW	**396 MW**	**386** / **11** MW	**598 MW**
a las 08:00 h	9,510 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (453 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 255 MW · Gas natural 186 MW · Eólica 9 MW · Biomasa 3 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa II	TG8	Gas natural	00:00–24:00	**180.0**	Prog.	CAMBIO DE FILTROS DE ADMISION POR SATURACION.CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN BUSHINGS DE TRAFO PRINCIPAL TG8.INSPECCION
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Orygen Peru S.A.A.	Huinco	G1	Hídrica	08:05–17:55	**68.0**	Prog.	CAMBIO DE POLO RESERVA POR FASE V PARA TRATAMIENTO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**44.7**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Statkraft S.A	Yaupi	G2	Hídrica	00:00–17:57	**23.2**	Prog.	Mantenimiento semestral UG2
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	Hídrica	00:00–14:51	**6.4**	Forzado	Mantenimiento correctivo en la celda de la salida del generador.
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-11 y TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**5.9**	Prog.	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	08:21–11:43	**5.9**	Forzado	A6.3 Pit ALU Rase y revisión del sistema de refrigeración
Egesur	Independencia	INDEP_G2	Gas natural	00:00–24:00	**5.7**	Prog.	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	12:09–12:10	**3.1**	Forzado	TH-16 103038 Hub: No feedback MTS-sens A Reset
Petramas	Huaycoloro	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.4**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G2
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL U2
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	213.7	Prog.	REPARACIÓN TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Engie Energia Peru S.A.A.	Ilo 4	TG43	Diésel · excluido	00:00–24:00	200.0	Prog.	TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2002	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Huinco	08:07–16:26	F/S	REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA L-2002 DE T18 a T28
L-2062	220	Minera Cerro Verde	Socabaya - Cerro Verde	10:40–10:56	F/S	Linea L-2062 F/S por inspeccion Correctiva.
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2217	220	Aceros Arequipa	Independencia - Aceros Arequipa	06:00–18:00	F/S	PUESTA EN SERVICIO DE NUEVOS RELES EN LA CELDA CL-2217 DE LA S.E. INDEPENDENCIA. SE REPONDRA EL DISPARO AL INTERRUPTOR D
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	E/S	INSPECCION TERMOGRAFICA L-2260
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2365	220	Compa?Ia Transmisora Norperuana S.A.C	Ishcayucro - Raurapata	00:00–24:00	E/S	VERIFICACION RPAT L-2365

Eventos relevantes del día


Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Agrolmos Sociedad Anonima - Agrolmos S.A.	TV2 · Agrolmos	18:07–18:58			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV2 DE LA C.T. AGROLMOS
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	22:41–24:00			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	06:09–23:47			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	07:21–23:02		18.3	RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DE LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Falla	Electro Oriente	L-1016 · Tocache - Juanjui	00:41–24:00	138	14.2	DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1016 (TOCACHE - JUANJUI) DE 138 KV
Falla	Electro Puno	L-6021 · Azángaro - Antauta	11:21–24:00	60	1.8	DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6021 (AZÁNGARO - ANTAUTA) DE 60 kV
Falla	Generadora De Energía Del Perú	G2-ANGI · Ángel I	17:29–18:47	7		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. ÁNGEL I
Falla	Generadora De Energía Del Perú	G2-ANGI · Ángel I	18:59–24:00	7		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. ÁNGEL I
Evento	Red De Energia Del Peru S.A.	T47-131 · Quencoro	09:29–22:33		0.6	RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO
Falla	Transmantaro	SVC-5 · Socabaya	19:18–24:00			DESCONEXIÓN DEL SVC-5 DE LA S.E. SOCABAYA

Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Atria Energia S.A.C.	C.H. Purmacana	CENTRAL	00:00–24:00	Conforme a lo informado por ATRIA mediante carta, la C.H. PURMACANA se encuentrá fuera de servicio debido a qu
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 01/10, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 42 · 17/10 al 23/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 42	53.2 -11%	15.6	18.4	-15%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 42	60.5 -63%	123.3	147.2	-16%	113.3 (29/10) –	1,571.3 MW
Rímac	sem. 42	8.1 -3%	151.3	176.6	-14%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 42	8.4 -49%	20.3	11.5	+76%	19.9 (29/10) +76%	387.2 MW
Chaglla	sem. 42	27.5 -66%	0.7	4.0	-82%	4.0 (29/10) -53%	456.4 MW

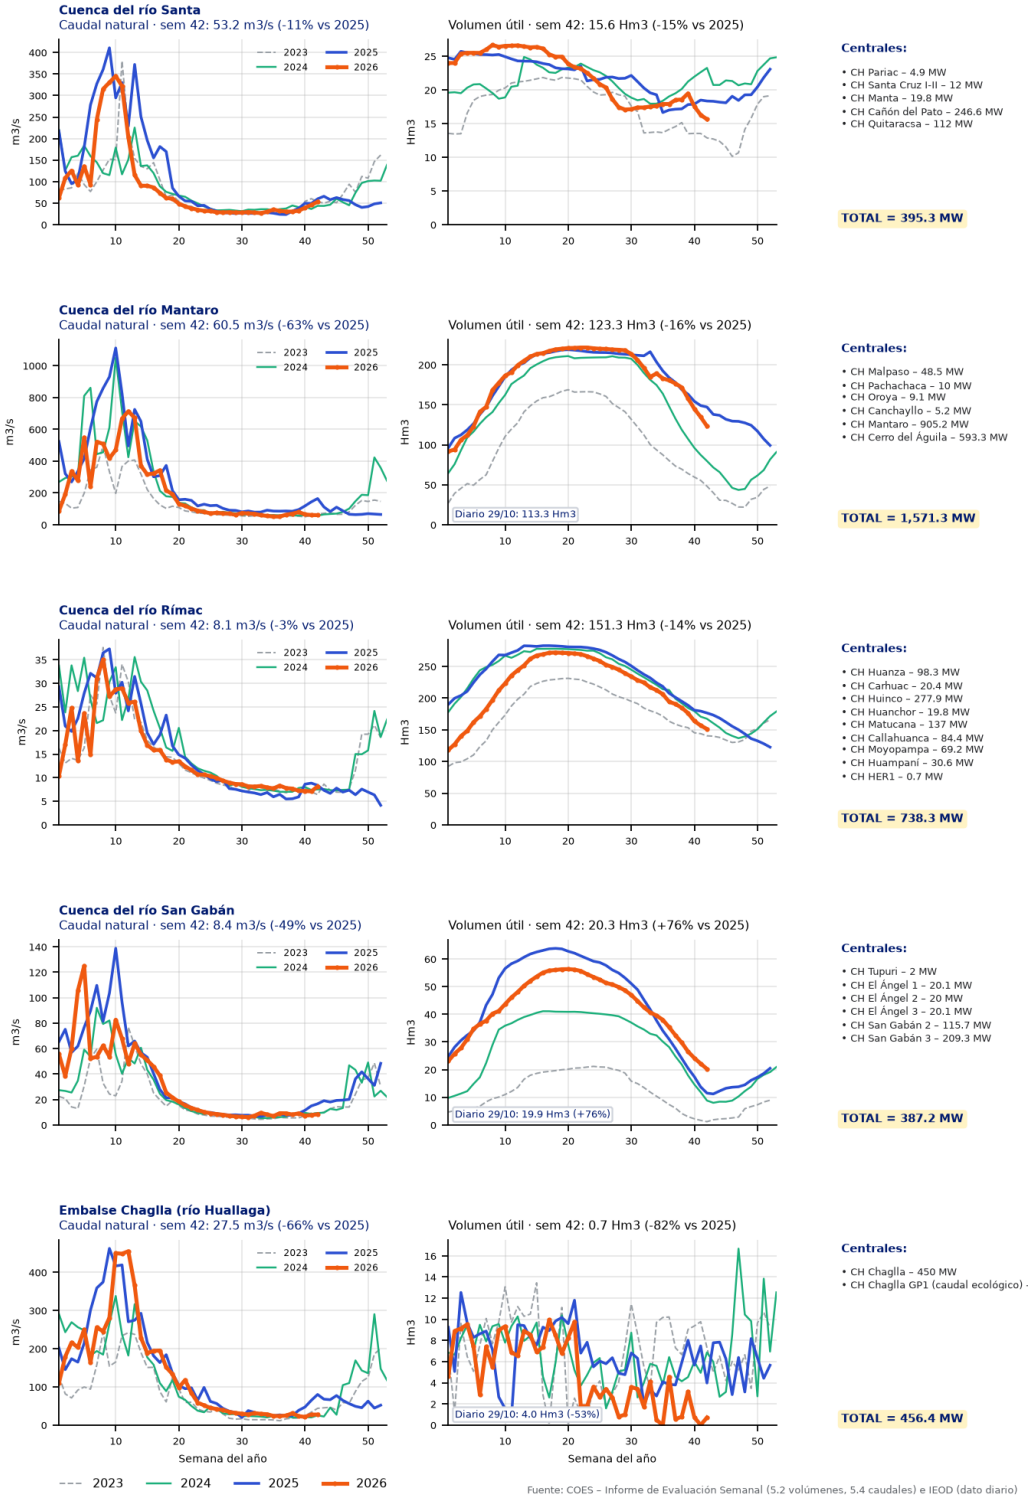

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · viernes 30 de octubre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (10 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	213.7	REPARACIÓN TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Engie Energia Peru S.A.A.	Ilo 4	TG43	00:00–24:00	200.0	TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa II	TG8	00:00–24:00	180.0	1. CAMBIO DE FILTROS DE ADMISION POR SATURACION. 2. CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN BUSHINGS DE TRAFO PRINCIPAL TG8. 3. INSPECCION BOROSCOPICA DE CAMA
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Electroperu	Mantaro	G3	07:00–13:00	101.0	SAM G3: Inspección de rodete.
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	00:00–24:00	44.7	OVERHAUL GENERADOR U5
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	28.6	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADO POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 03 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Statkraft S.A	Yaupi	G3	08:00–24:00	23.2	Mantenimiento semestral UG3
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)
Egesur	Independencia	INDEP_G2	00:00–24:00	5.7	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Petramas	Huaycoloro	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	La Gringa V	G2	08:00–18:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 65750 HRS
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.4	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2002	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Huinco	08:00–16:00	F/S	REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA L-2002 DE T18 a T28
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2248	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Pariñas - Valle Del Chira	07:00–17:00	F/S	Tendido y flechado cable F.O. (R0140274)
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–17:00	E/S	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA L-2260
L-2277	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Quitaracsa - Kiman Ayllu	08:00–17:00	E/S	VERIFICACIÓN DE PRESICIÓN DE MEDIDORESDE ENERGIA – L2277 E/S
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2365	220	Compañia Transmisora Norperuana S.A.C	Ishcayucro - Raurapata	00:00–17:00	E/S	VERIFICACION RPAT L-2365