Resumen · 7 de noviembre 2026

El 7 de noviembre, Santa Rosa promedió 45.67 USD/MWh, 20.0% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -14% frente al mismo período de 2025. Para el 8 de noviembre se programan hasta 424 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 8 de noviembre
45.67 USD/MWh	**8,478 MW**	**384 MW**	**424 MW**
Santa Rosa 220 · -20.0% diario	pico a las 12:00 h · +866 MW vs 2025 · mes +11.6% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 198 / forz. 12 MW prom.	Ventanilla TV · 150 MW · 04:00–06:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 45.67 USD/MWh: -20.0% frente a ayer y 5% bajo el promedio del mes (48.16).
- **Demanda.** Energía del mes 1,284 GWh, +11.6% frente a los mismos 7 días de 2025; máxima del 7 de noviembre 8,478 MW, +866 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,618 MW (+920 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -14% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: San Gaban III (-14.4 GWh), Chimay (-10.7 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 442 MW, -27% frente a 2025; el 7 de noviembre promedió 410 MW.
- **Operación.** Falla en líneas ≥220 kV: L-2053 (Cotaruse – Socabaya), L-2059 (Cotaruse – Suriray), L-2249 (Talara – Zorritos); sin desacople relevante de precios.

Qué vigilar · 8 de noviembre

1. Ventanilla TV fuera de servicio (150 MW): pruebas att en turbina de vapor (se requiere minimo tecnico en planta… (04:00–06:00)

2. Chimay fuera de servicio (150 MW): normalizacion de la redundancia de los sistema de comunicación de la… (08:00–12:00)

3. 21 líneas ≥220 kV intervenidas; la de mayor tensión: L-5033 (Poroma – Yarabamba) (00:00–24:00)


Huanchor

- Huanchor generó **360.1 MWh** (-17% vs mismo día 2025); en el mes 2,526 MWh (-16.5%).
- Precio capturado del día 45.66 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 16,104 USD, cobertura 98% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 47.74 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 98% de la energía; cobertura 98%). Promedio de la misma referencia: 47.87.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 7.4 m3/s (+1%), volumen 145 Hm3 (-16%) vs año anterior.

Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 07/11	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	45.67	57.10	-20.0%	48.16
Socabaya 220	48.87	60.51	-19.2%	51.16
Piura 220	49.75	62.99	-21.0%	52.90


Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 07/11	Promedio mes
Punta (18-23 h)	43.25	52.37
Media (6-18 h)	46.61	46.19
Base (23-6 h)	45.78	48.51

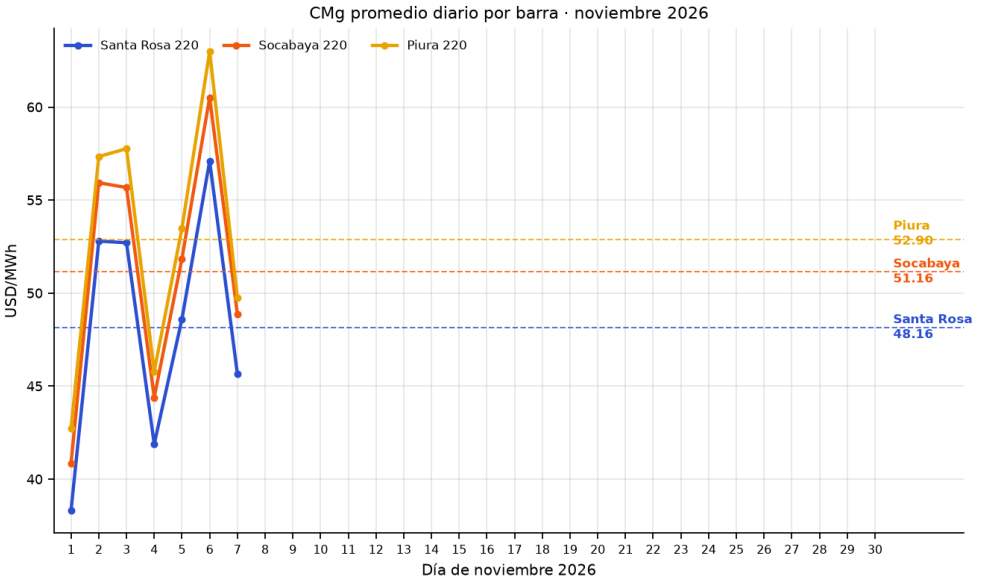


Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes


Precios: detalle

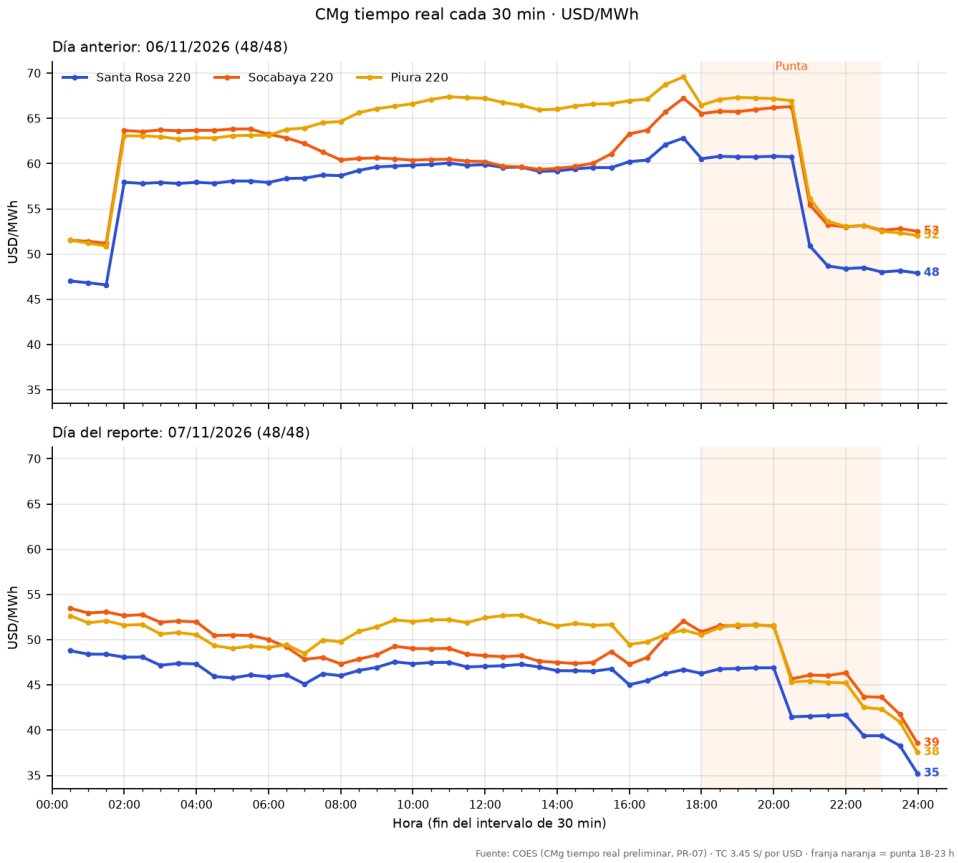

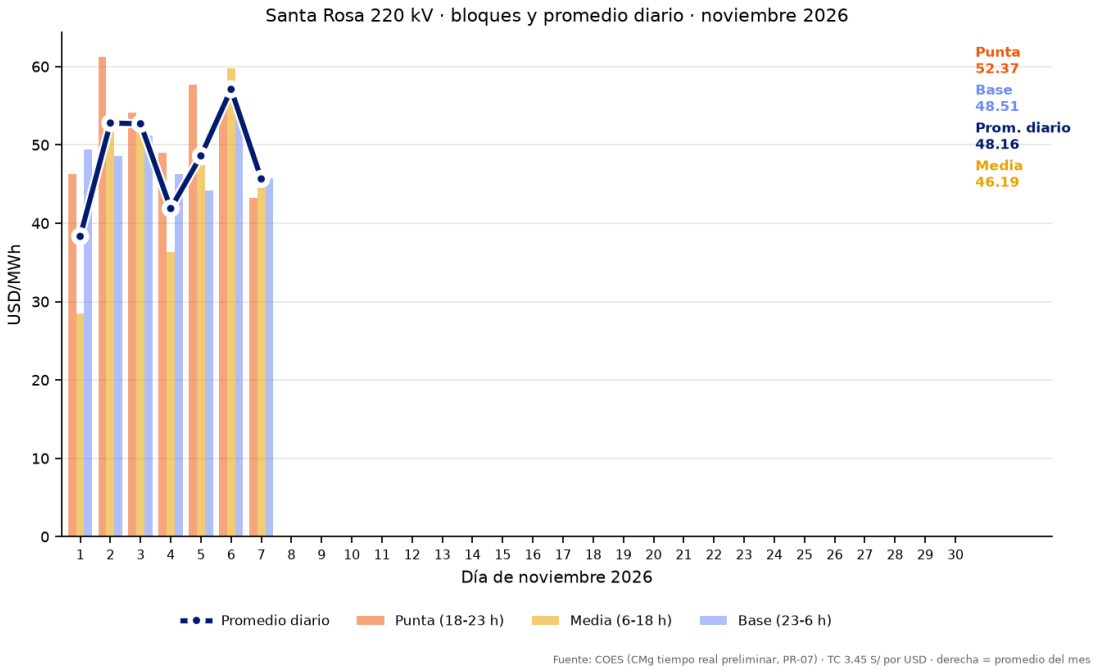

Oferta y demanda

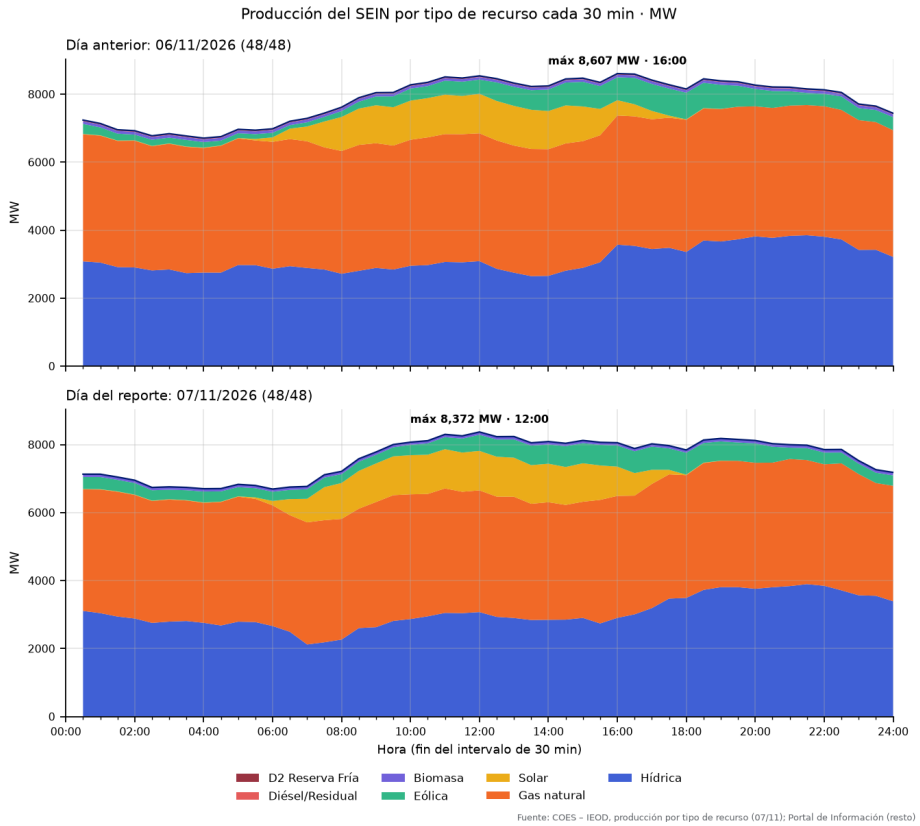


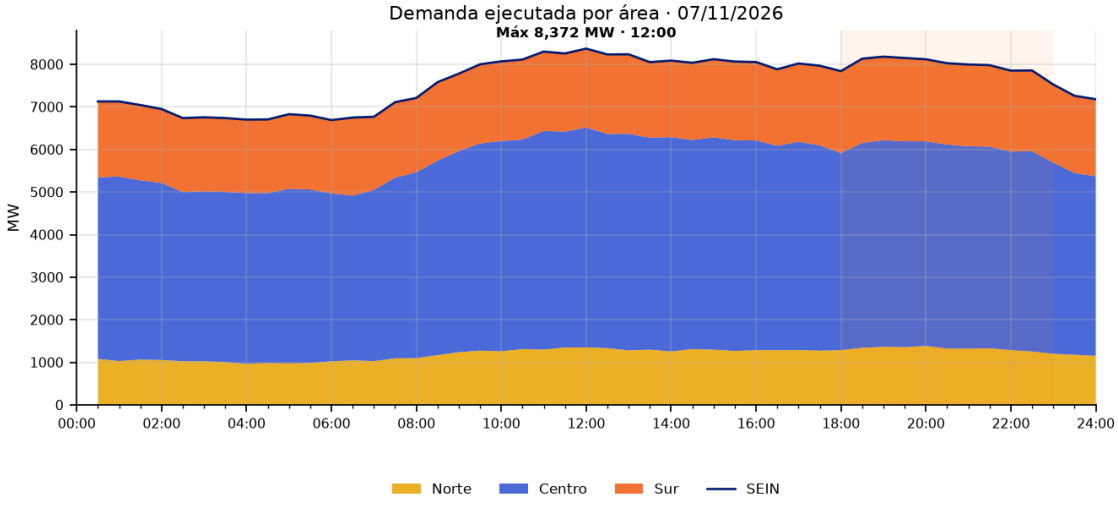


Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 07/11/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
Rf Pto Maldonado	Infraestructuras Y Energias Del Peru S.A.C.	Reserva Fría	Diésel D2 (D2)	09:03–09:49	1.8	1	Por pruebas
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	43.5	1,017	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

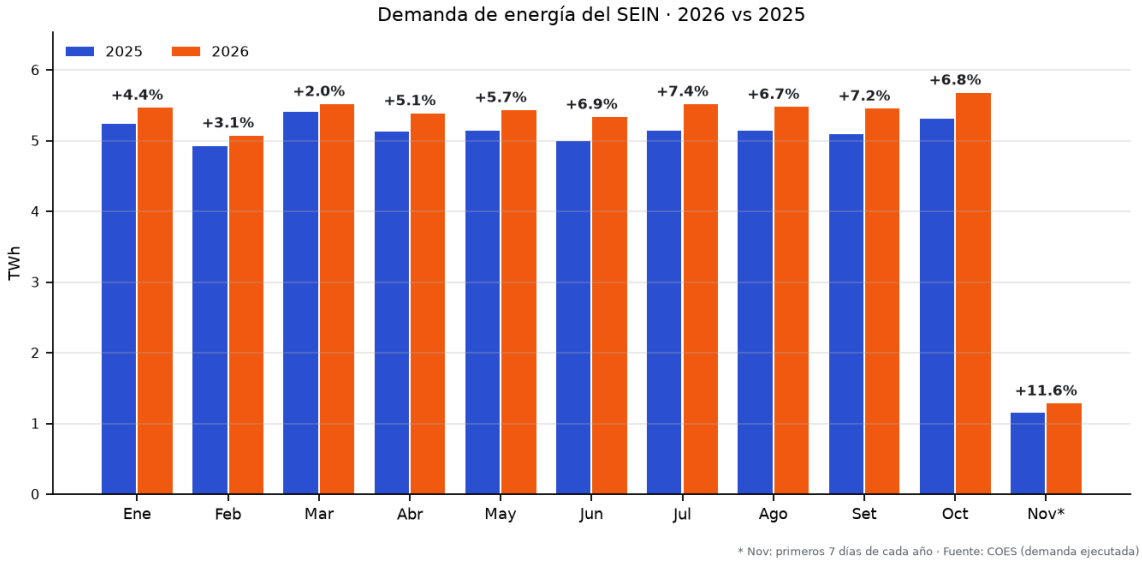


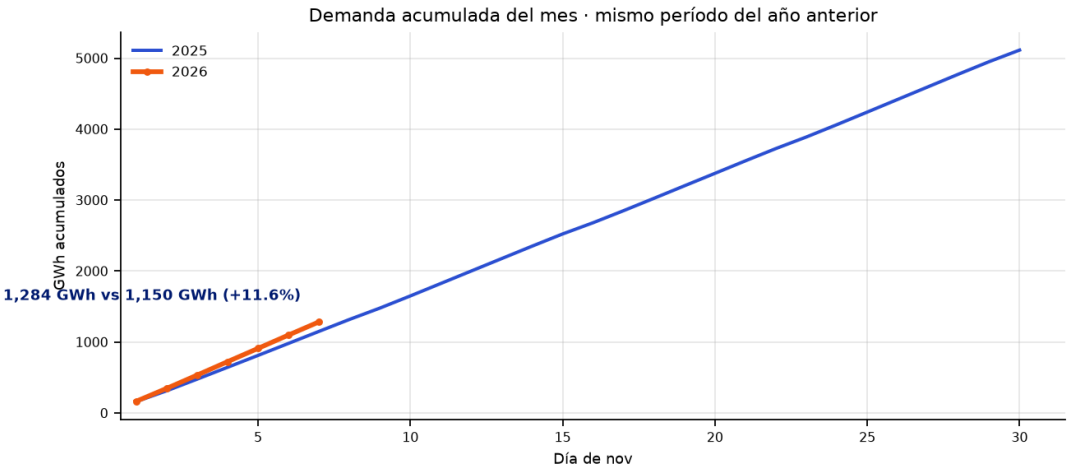


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

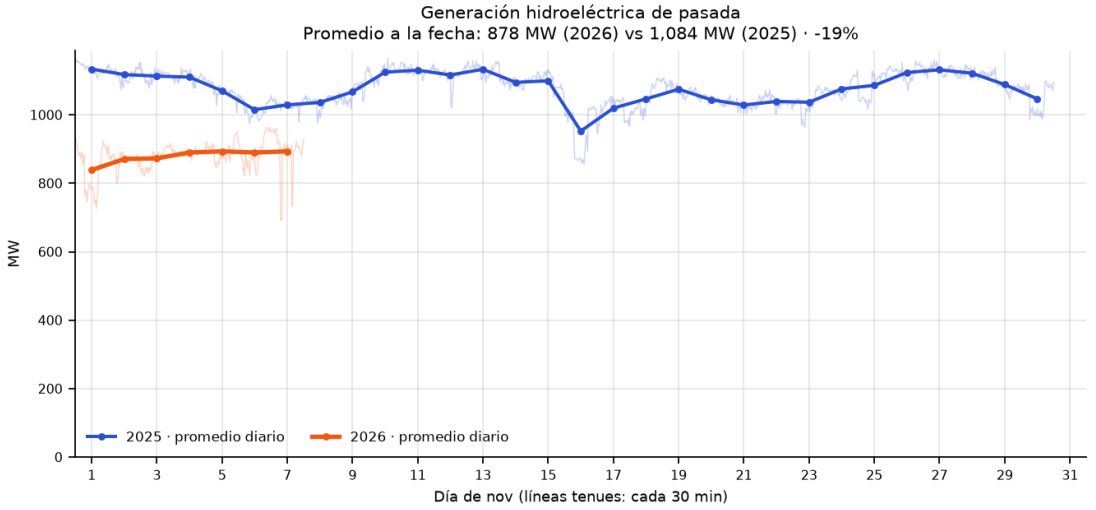

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

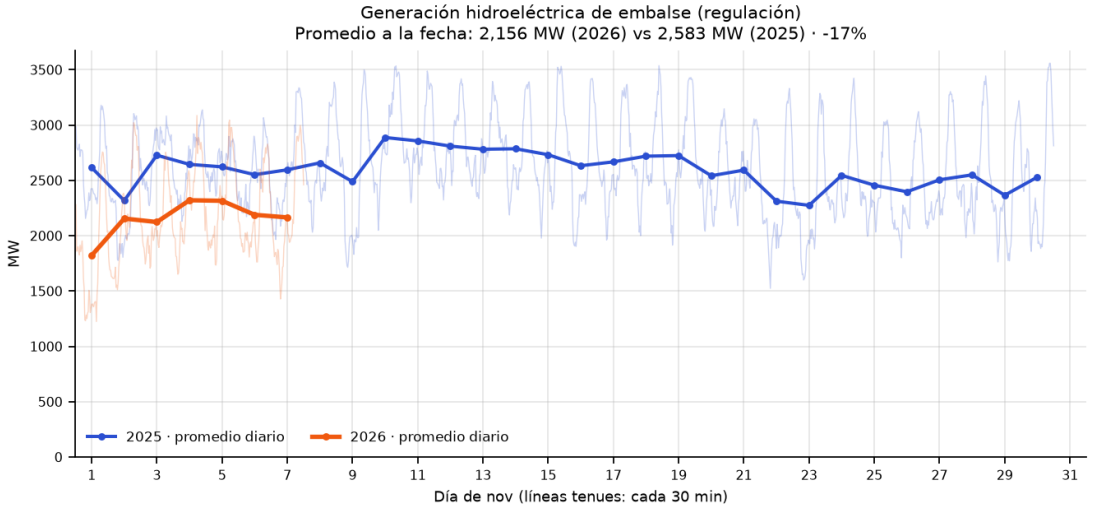

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

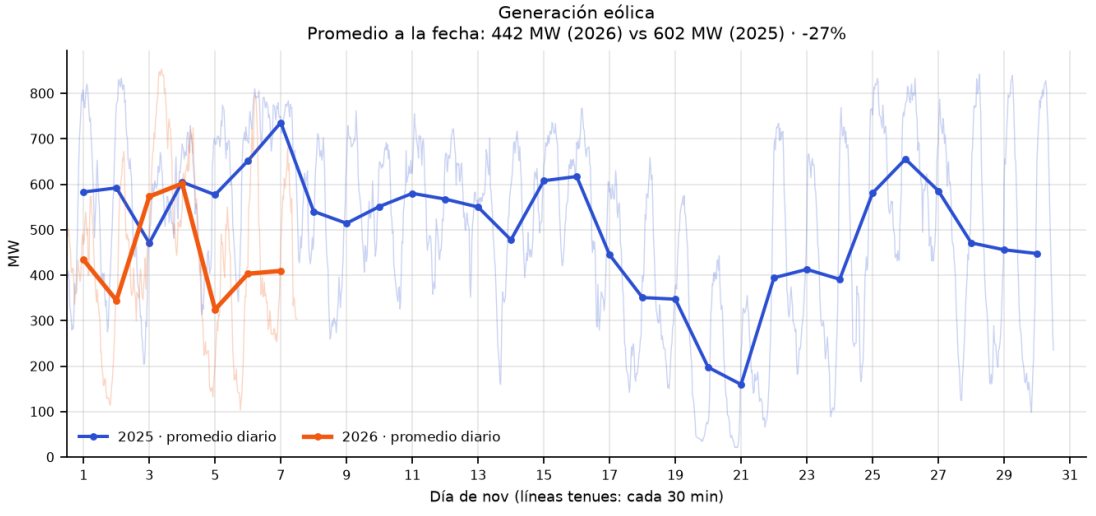

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–7 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	17.21	31.63	-14.42	-46%
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	12.20	22.94	-10.75	-47%
El Platanal	Celepsa	Regulación	10.60	19.34	-8.74	-45%
Mantaro	Electroperu	Regulación	97.47	104.47	-7.01	-7%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	19.54	25.03	-5.50	-22%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	12.69	17.85	-5.16	-29%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	10.63	15.69	-5.06	-32%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	12.89	17.73	-4.85	-27%
La Virgen	La Virgen	Regulación	5.12	8.94	-3.82	-43%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	10.14	13.46	-3.32	-25%
Restitución	Electroperu	Pasada	32.84	35.73	-2.90	-8%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	9.94	12.05	-2.11	-18%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	1.17	3.20	-2.03	-63%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	1.99	-1.99	-100%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	1.29	3.26	-1.97	-60%
Manta I	Celaris Energy S.A.	Pasada	0.91	2.83	-1.92	-68%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	1.32	3.22	-1.90	-59%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	1.66	3.41	-1.75	-51%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	2.86	4.49	-1.63	-36%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	1.22	2.54	-1.32	-52%
Cahua	Statkraft S.A	Pasada	5.76	6.96	-1.21	-17%
Huasahuasi I	Egejunin	Pasada	0.80	1.83	-1.03	-56%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	0.86	1.78	-0.92	-52%
Rucuy	Sinersa	Pasada	1.72	2.57	-0.85	-33%
Potrero	Empresa Electrica Agua Azul	Pasada	1.69	2.48	-0.79	-32%

Total hidro: 457.7 GWh vs. 531.6 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 07/11/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
384 MW	**210 MW**	**198** / **12** MW	**421 MW**
a las 09:00 h	5,042 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (527 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 498 MW · Eólica 15 MW · Gas natural 11 MW · Biomasa 3 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Chinango S.A.C.	Chimay	CENTRAL	Hídrica	08:13–09:45	**150.0**	Prog.	NORMALIZACION DE LA REDUNDANCIA DE LOS SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA TARJETAS DE CONTROL
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Electroperu	Mantaro	G1	Hídrica	07:28–17:33	**101.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS
Chinango S.A.C.	Chimay	G2	Hídrica	08:11–15:44	**75.0**	Prog.	ALISADO DE ANILLOS ROTORICOS DEL GENERADOR
Egasa	Charcani V	G3	Hídrica	15:13–24:00	**48.0**	Prog.	Instalación de repuestos de interruptor de potencia.
Egesur	Aricota II	G1	Hídrica	06:35–14:58	**10.6**	Prog.	UNIDAD INDISPONIBLE - RESERVA / MANTENIMIENTO DE SUB ESTACIÓN ARICOTA II
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	Hídrica	08:49–16:45	**6.4**	Prog.	F/S POR LIMPIEZA DE ASILADORES POSTES EXTERIOR PCH (previo a AVENIDA)
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-11 y TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Egesur	Independencia	INDEP_G2	Gas natural	23:30–24:00	**5.7**	Forzado	Mantenimiento correctivo por baja temperatura del cilindro A3
Egesur	Independencia	INDEP_G2	Gas natural	02:22–02:50	**5.6**	Forzado	Mantenimiento correctivo por baja temperatura del cilindro A3.
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	01:21–05:02	**3.1**	Forzado	TH-04 salió de servicio por alarma TCM-VS vibr MB(front) high incr.
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	09:47–24:00	**3.1**	Forzado	TH-04 Fuera de servicio por falla en componente mayor
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**2.3**	Forzado	TH-23 fuera de servicio por alarma 63302 - IO module 1 powerdown detected
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	Biomasa	00:00–24:00	**1.2**	Prog.	MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control G2
Egemsa	Machupicchu	G3	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G3
Enel Generacion Piura S.A.	Malacas 1	TG6	Gas natural	11:37–23:00	**0.0**	Forzado	Trip TG6 por detección de gas. Indisponible en modo gas; disponible en modo diesel.
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL (MENOR) U2
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Statkraft S.A	Yaupi	G4	Hídrica	08:00–11:44	**0.0**	Prog.	Mantenimiento correctivo Celda UG4 Yaupi
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	213.7	Prog.	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Egasa	Chilina D	CENTRAL	Diésel · excluido	08:01–14:14	22.7	Prog.	Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5031	500	Transmantaro	Colcabamba - Poroma	09:15–16:55	F/S	FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA CL-R35. (R0112497)
L-5031	500	Transmantaro	Colcabamba - Poroma	09:15–16:55	F/S	FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL REACTOR R-35. (R0105039)
L-5031	500	Transmantaro	Colcabamba - Poroma	09:15–16:55	F/S	FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL REACTOR -R29. (R0124583)
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2020	220	Compa?Ia Minera Antapaccay S.A.	Tintaya Nueva - Antapacay	07:18–18:56	F/S	- Mantenimiento rutinario y Limpieza manual de aisladores y ferreteria de las estructuras. LT 2020 - 220kV (T3, T4, T6,
L-2037	220	Atn S.A.	Rubi - Montalvo	07:34–16:05	E/S	Medicion SPAT
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2232	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chimu - Chimbote 1	08:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE POSTES DE MADERA CON AGUJEROS P22, REFORZAR POSTE P53, CAMBIO DE POSTE P266, CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE
L-2242	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ventanilla - Zapallal	06:49–17:38	F/S	REEMPLAZO DE FIBRA OPTICA OPGW ENTRE LAS TORRES T-12 A T-15 POR CORROSION G3, REQUIERE L-2243 CON RECIERRES DESHABILITAD
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	06:30–13:28	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679)
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	07:30–17:30	F/S	LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	07:30–24:00	F/S	CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERIA, SPAT Y PINTADOT47 A T82
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL

Eventos relevantes del día

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Agrolmos Sociedad Anonima - Agrolmos S.A.	TV1 · Agrolmos	15:23–15:32			DESCONEXION DEL GENERADOR TV1 DE LA C.T. AGROLMOS POR FALLA
Evento	Celaris Energy S.A.	G1 · Manta I	04:26–05:46			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. MANTA POR FALLA
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	00:00–01:00			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	10:14–24:00			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Egemsa	G1 · Machupicchu	04:32–05:33			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. MACHUPICCHU POR FALLA
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	14:32–15:56			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	17:37–21:58			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Falla	Enel Generacion Piura S.A.	TG6 · Malacas 1	11:37–23:00	14		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG6 DE LA CT MALACAS POR FALLA
Falla	Minera Buenaventura	L-6017 · Ares - Huancarama	14:07–14:09	66		DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6023 (HUANCARAMA - CHIPMO) DE 66 KV POR FALLA.
Falla	Red De Energia Del Peru S.A.	L-2249 · Talara - Zorritos	20:20–20:20	220		RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2249 (TALARA - ZORRITOS) DE 220 KV
Falla	Sinersa	L-6947 · Ch Chancay - Huaral	17:35–23:12	60		DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6947 (CHANCAY - HUARAL) DE 60 KV POR FALLA
Falla	Transmantaro	L-2053 · Cotaruse - Socabaya	06:30–08:58	220		DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-2053 (COTARUSE - SOCABAYA) DE 220 kV POR FALLA
Falla	Transmantaro	L-2059 · Suriray - Cotaruse	15:13–15:50	220		DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-2059 (COTARUSE - SURIRAY) DE 220 kV POR FALLA


Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 03/11, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 03/11, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas 1	TG6	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por correo el 01.10.2026 la CT Malacas TG6 presenta una limitación de 40 MW por te
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas 1	TG6	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por correo el 01.10.2026 la CT Malacas TG6 presenta una limitación de 40 MW por te
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 43 · 24/10 al 30/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 43	57.3 -13%	13.8	18.3	-24%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 43	76.9 -31%	114.9	138.0	-17%	85.3 (07/11) -10%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 43	7.4 +1%	144.9	173.3	-16%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 43	11.8 -38%	19.4	11.2	+73%	19.2 (07/11) +69%	387.2 MW
Chaglla	sem. 43	44.3 -35%	2.5	7.8	-67%	6.8 (07/11) -19%	456.4 MW

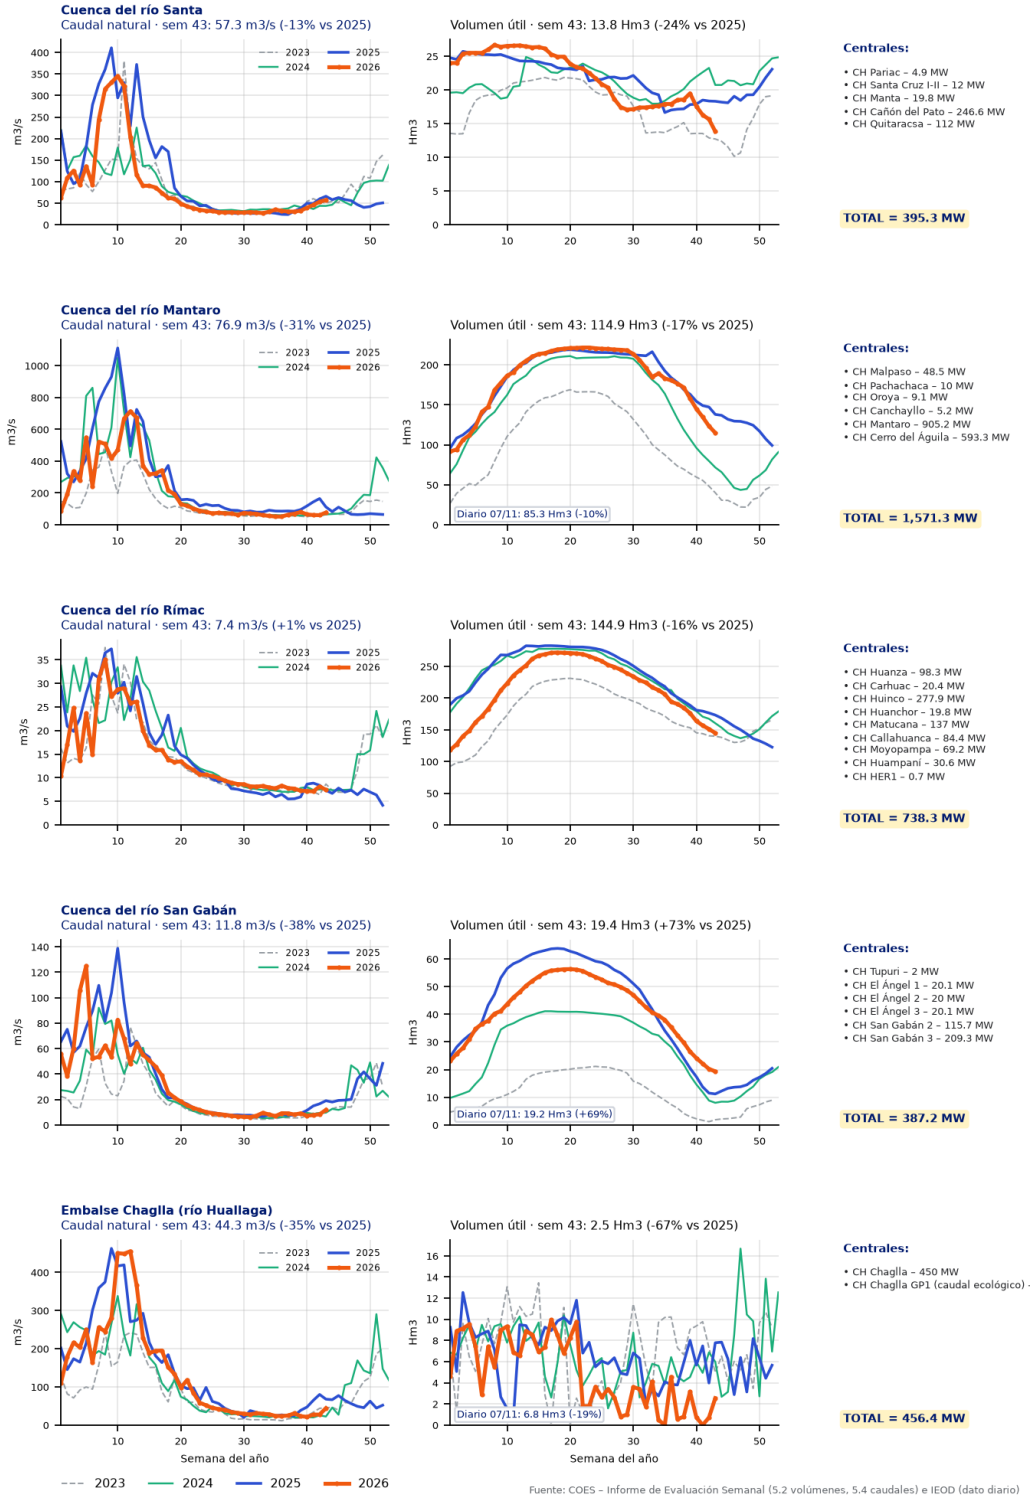

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · domingo 8 de noviembre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (14 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	217.1	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Chinango S.A.C.	Chimay	CENTRAL	08:00–12:00	150.0	NORMALIZACION DE LA REDUNDANCIA DE LOS SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA TARJETAS DE CONTROL
Orygen Peru S.A.A.	Ventanilla	TV	04:00–06:00	150.0	PRUEBAS ATT EN TURBINA DE VAPOR (SE REQUIERE MINIMO TECNICO EN PLANTA 2x1 POR DOS HORAS)
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Chinango S.A.C.	Chimay	G2	08:00–16:00	75.0	ALISADO DE ANILLOS ROTORICOS DEL GENERADOR
Electroperu	Restitución	G1	07:00–17:30	66.0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS
Egasa	Charcani V	G3	00:00–24:00	48.0	Instalación de repuestos de interruptor de potencia.
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	23.4	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Egesur	Aricota I	G1	06:00–14:00	11.0	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / GRUPO DE GENERACIÓN EN RESERVA POR MANTENIMIENTO SE ARICOTA 1
Egesur	Aricota I	G2	06:15–14:30	11.0	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / GRUPO DE GENERACIÓN EN RESERVA POR MANTENIMIENTO SE ARICOTA 1
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)
Egasa	Charcani III	CENTRAL	06:00–17:00	4.7	FS Charcani 1, 2,3
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Inversiones Shaqsha S.A.C.	Misapuquio	G1	08:00–18:00	1.9	Mantenimiento del sistema de protecciones G1 y TR
Egasa	Charcani I	CENTRAL	06:00–17:00	1.6	FS Charcani 1, 2,3
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	00:00–24:00	1.2	MANTENIMEINTO DE 43750 HRS/LIMPIEZA DE CULATAS
Egasa	Charcani II	CENTRAL	06:00–17:00	0.6	FS Charcani 1, 2,3

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5012	500	Concesionaria Linea De Transmisión La Niña S.A.C.	La Niña - Miguel Grau	07:00–17:00	F/S	Línea L-5012, Limpieza y siliconado de cadenas; cantidad 60 cadenas de la T098-T103, T122, T128, T147 y T149.
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2015	220	Conelsur Lt Sac	Chavarría - Cajamarquilla	06:30–17:30	F/S	DESCONEXION POR MANTENIMIENTO EN CELDA CAJAMARQUILLA
L-2020	220	Compañia Minera Antapaccay S.A.	Tintaya Nueva - Antapacay	07:00–17:00	F/S	- Mantenimiento rutinario y Limpieza manual de aisladores y ferretería de las estructuras. LT 2020 - 220kV (T3, T4, T6,
L-2036	220	Transmisora Electrica Del Sur 3 S.A.C. -Tesur 3	Montalvo - Los Héroes	07:30–15:30	F/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISIÓN DE ACCESORIOS DE FERRETERIA.
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	08:00–17:00	F/S	FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL BAIPÀS L-2091/L-2305 A SOLICITUD DE UNIDAD MINERA CERRO LINDO POR TRABAJOS EN S.E. DESIERTO.

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2232	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chimu - Chimbote 1	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE POSTES DE MADERA CON AGUJEROS P22, REFORZAR POSTE P53, CAMBIO DE POSTE P266, CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE
L-2234	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Guadalupe - Trujillo Norte	07:30–17:30	F/S	A SOLICITUD DE CONELSUR, POR EL CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA LÍNEA L-2260, SE REQUIERE LA DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-2235
L-2235	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Guadalupe - Trujillo Norte	07:30–17:30	F/S	A SOLICITUD DE CONELSUR, POR EL CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA LÍNEA L-2260, SE REQUIERE LA DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-2235
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	08:00–17:00	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE ANTAMINA EL CORTE INICA
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	F/S	CAMBIO DE CONDUCTORES, AISLADORES, CABLE DE GUARDA Y REEMPLAZO DE FERRETERÍA, SPAT Y PINTADOT47 A T82
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante la primera energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	08:00–17:00	F/S	BKL: CAMBIO PERFILES EN LAS TORRES T8, T201, T202 Y T208. REQUIERE CL-2091 EN SE DESIERTO CON RECIERRES DESHABILITADOS.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	08:00–17:00	F/S	FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL BAIPÀS L-2091/L-2305 A SOLICITUD DE UNIDAD MINERA CERRO LINDO POR TRABAJOS EN S.E. DESIERTO.
L-2307	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Desierto-Chincha	08:00–17:00	F/S	FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE UNIDAD MINERA CERRO LINDO POR TRABAJOS EN S.E. DESIERTO.
L-2312	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Derivación - Cahuachi	07:00–17:00	F/S	A SOLICITUD DE ENGIE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2312 SE DERIVACIÓN.
L-2313	220	Engie Energia Peru S.A.A.	Derivacion - Punta Lomitas	07:00–17:00	F/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2313 SE PUNTA LOMITAS