Resumen · 25 de octubre 2026

El 25 de octubre, Santa Rosa promedió 35.35 USD/MWh, 4.0% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -21% frente al mismo período de 2025. Para el 26 de octubre se programan hasta 311 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 26 de octubre
35.35 USD/MWh	**8,285 MW**	**767 MW**	**311 MW**
Santa Rosa 220 · -4.0% diario	pico a las 19:00 h · +448 MW vs 2025 · mes +6.6% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 463 / forz. 26 MW prom.	Mantaro G7 · 101 MW · 00:00–24:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 35.35 USD/MWh: -4.0% frente a ayer y 70% bajo el promedio del mes (116.82).
- **Demanda.** Energía del mes 4,560 GWh, +6.6% frente a los mismos 25 días de 2025; máxima del 25 de octubre 8,285 MW, +448 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,699 MW (+640 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -21% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: Chimay (-48.5 GWh), San Gaban III (-42.1 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 429 MW, -11% frente a 2025; el 25 de octubre promedió 600 MW.
- **Operación.** Falla en líneas ≥220 kV: L-2051 (Campo Armiño – Cotaruse); sin desacople relevante de precios.

Qué vigilar · 26 de octubre

1. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

2. Matucana G1 fuera de servicio (69 MW): cambio de rele de proteccion de tierra cojinete (00:00–24:00)

3. Desde el 30 de octubre: Ventanilla TG3 145 MW en mantenimiento

■ **Menor producción de Huanchor:** 343.5 MWh, -20% vs mismo día 2025 (umbral –20%).


Huanchor

- Huanchor generó **343.5 MWh** (-20% vs mismo día 2025); en el mes 9,622 MWh (-3.4%).
- Precio capturado del día 52.72 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 1,387 USD, cobertura 8% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 122.35 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 92% de la energía; cobertura 92%). Promedio de la misma referencia: 122.27.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 8.1 m3/s (-3%), volumen 151 Hm3 (-14%) vs año anterior.


Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 25/10	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	35.35	36.80	-4.0%	116.82
Socabaya 220	37.80	39.14	-3.4%	124.56
Piura 220	38.92	40.28	-3.4%	135.80

Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 25/10	Promedio mes
Punta (18-23 h)	53.33	156.57
Media (6-18 h)	28.94	100.23
Base (23-6 h)	33.50	116.43

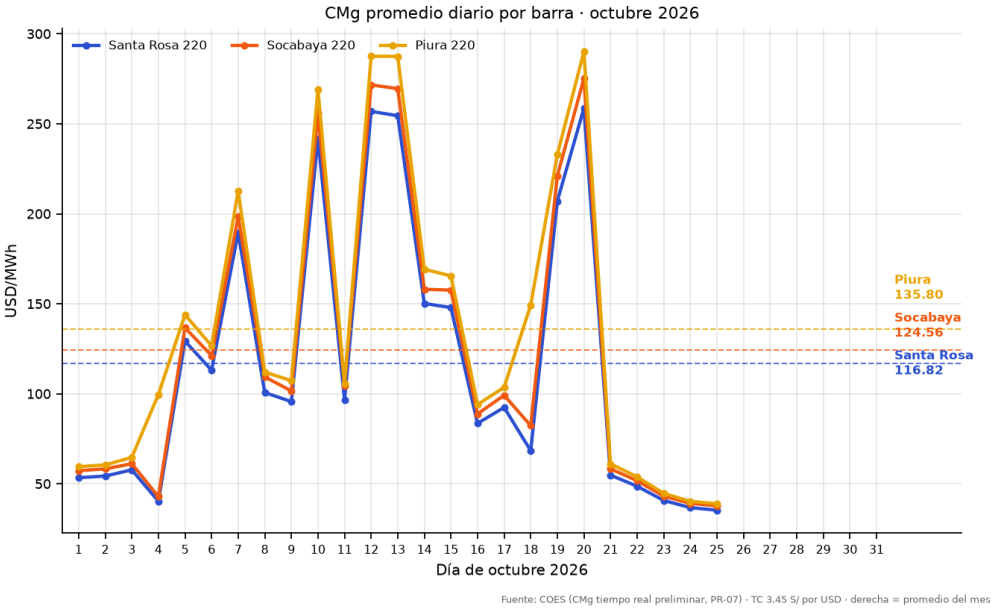

CMg promedio diario por barra · octubre 2026
Santa Rosa 220
Socabaya 220
Piura 220
USD/MWh
300
250
200
150
100
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Día de octubre 2026
Piura
135.80
Socabaya
124.56
Santa Rosa
116.82
Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes


Precios: detalle

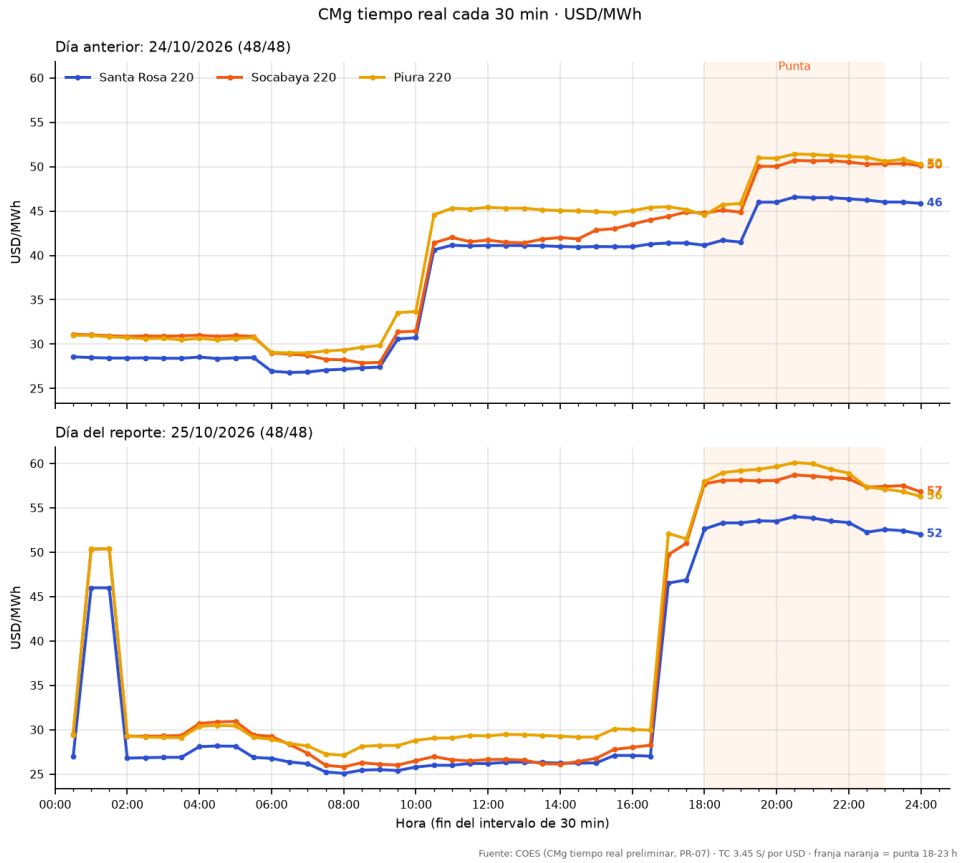

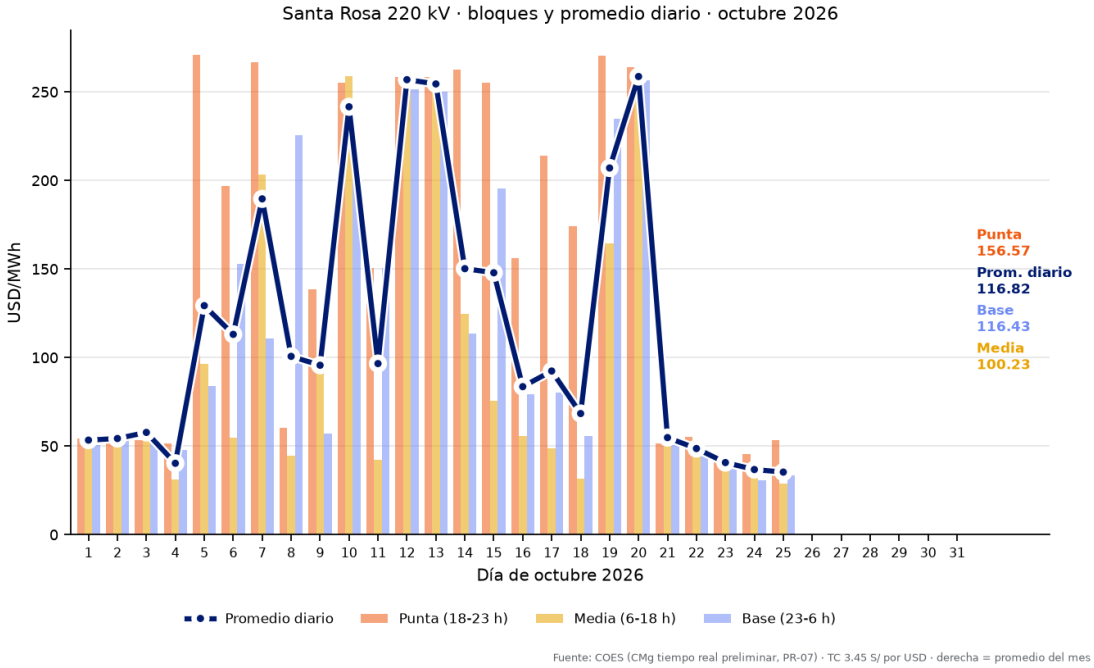

Oferta y demanda

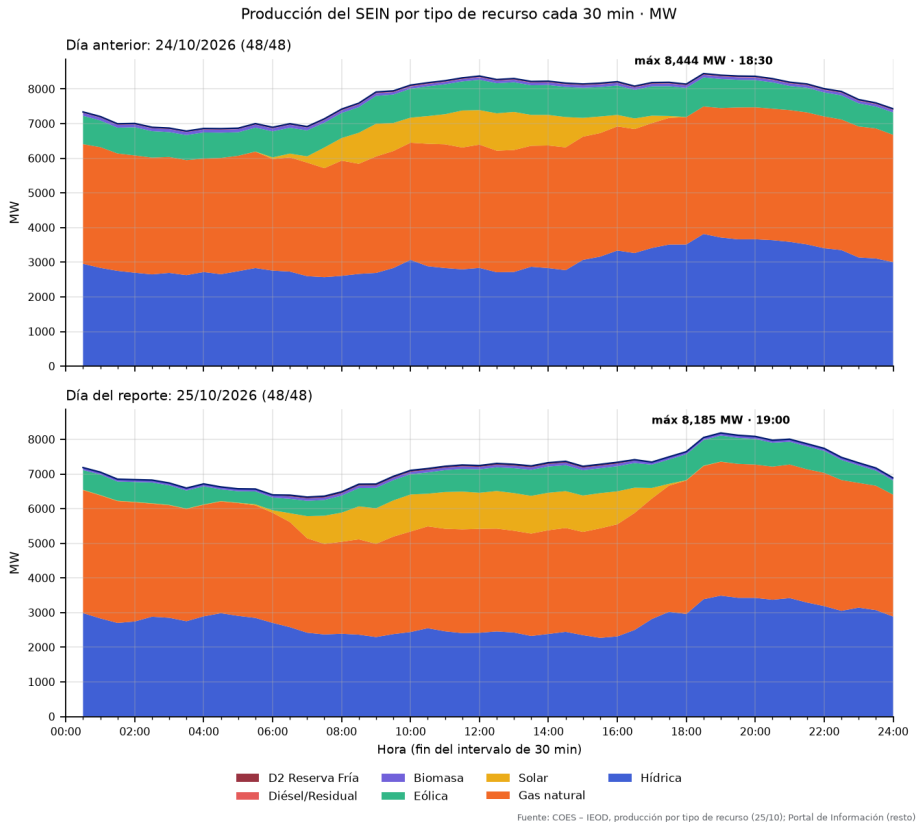


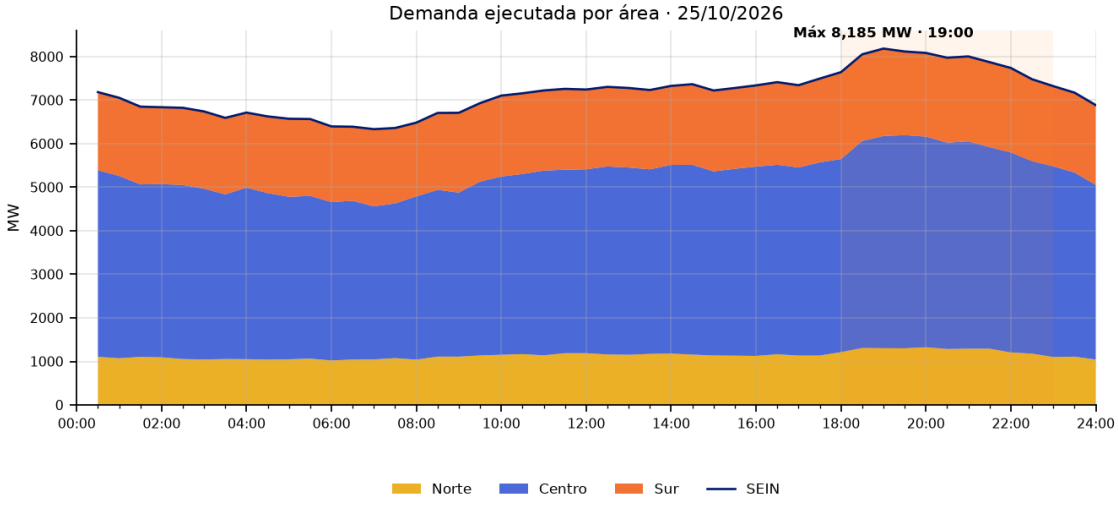


Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 25/10/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
Rf Pucallpa	Infraestructuras Y Energias Del Peru S.A.C.	Reserva Fría	Diésel D2 (D2)	05:57–16:32	39.6	403	Por seguridad
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	42.7	1,010	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

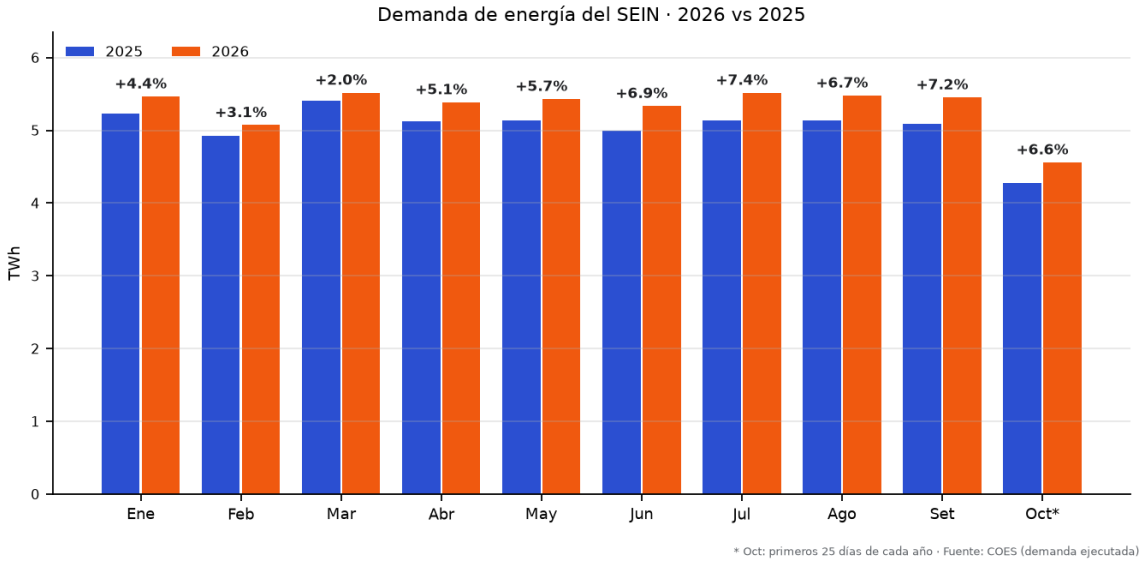


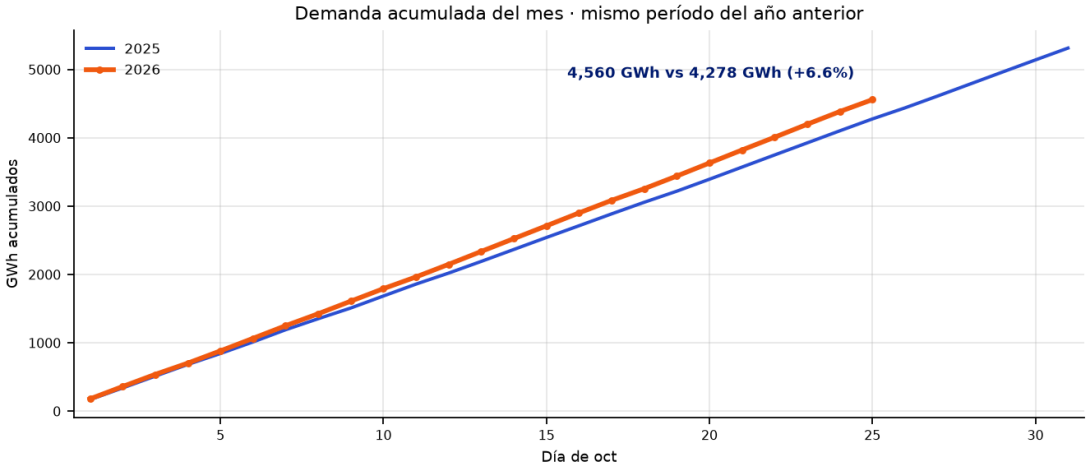


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

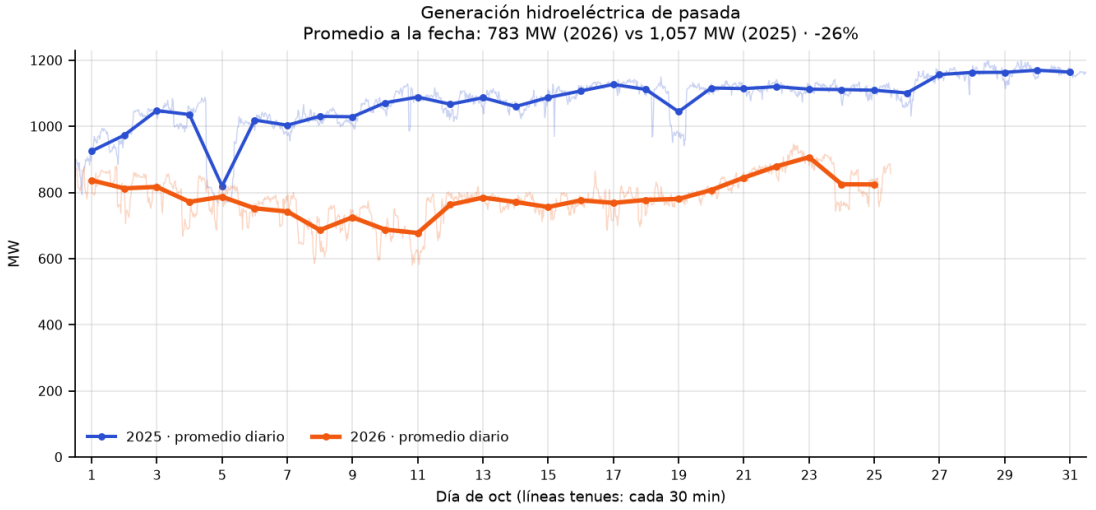

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

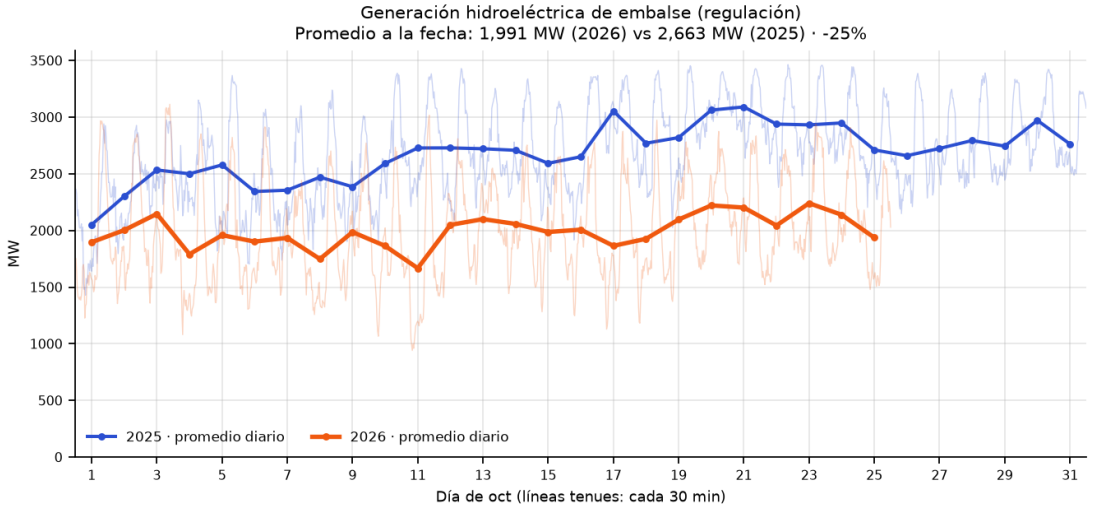

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

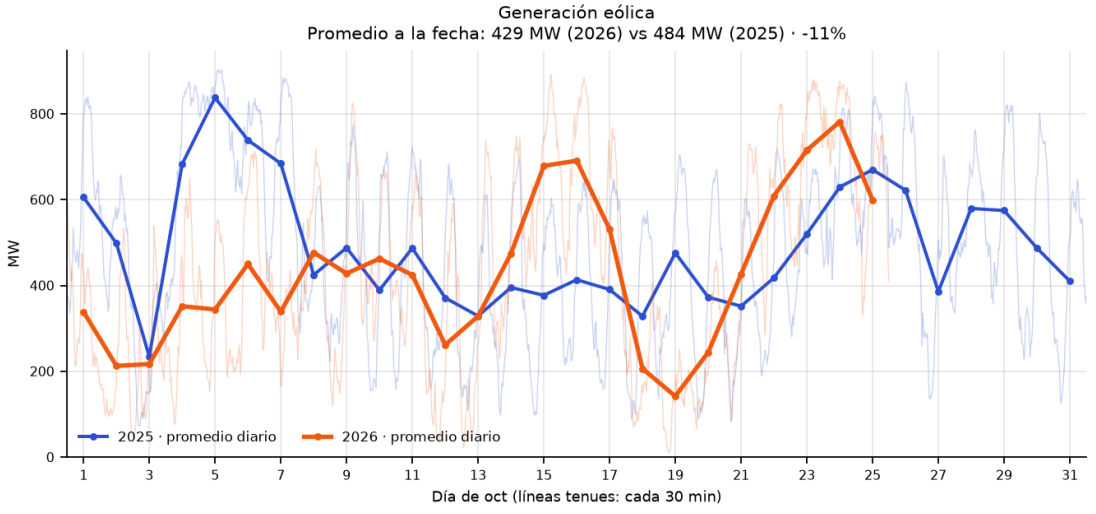

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–25 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	30.51	79.00	-48.49	-61%
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	49.30	91.37	-42.07	-46%
Mantaro	Electroperu	Regulación	334.08	373.17	-39.09	-10%
El Platanal	Celepsa	Regulación	50.02	81.12	-31.10	-38%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	63.68	94.61	-30.93	-33%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	39.24	61.17	-21.94	-36%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	33.77	51.04	-17.28	-34%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	31.90	48.64	-16.74	-34%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	45.82	62.24	-16.43	-26%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	43.81	59.10	-15.29	-26%
Restitución	Electroperu	Pasada	111.77	126.93	-15.16	-12%
Carhuaquero	Orazul Energy Perú	Regulación	27.27	40.73	-13.46	-33%
La Virgen	La Virgen	Regulación	14.60	27.45	-12.85	-47%
Cañón Del Pato	Orazul Energy Perú	Regulación	86.95	96.23	-9.28	-10%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	3.16	11.79	-8.64	-73%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	2.12	10.00	-7.87	-79%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	7.28	-7.28	-100%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	9.05	16.29	-7.24	-44%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	2.78	9.17	-6.39	-70%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	3.03	9.16	-6.14	-67%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	0.56	6.58	-6.02	-92%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	3.12	8.94	-5.82	-65%
Potrero	Empresa Electrica Agua Azul	Pasada	2.32	8.09	-5.77	-71%
Rucuy	Sinersa	Pasada	6.12	11.77	-5.66	-48%
Malpaso	Statkraft S.A	Regulación	10.18	15.68	-5.50	-35%

Total hidro: 1,512.0 GWh vs. 1,907.7 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 25/10/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
767 MW	**490 MW**	**463** / **26** MW	**398 MW**
a las 14:30 h	11,754 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (945 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 867 MW · Gas natural 57 MW · Eólica 18 MW · Biomasa 3 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Celepsa	El Platanal	CENTRAL	Hídrica	08:02–14:51	**227.0**	Prog.	Liberación y limpieza de guías para instalación de ataguía, para mantenimiento de compuerta de Fondo N°2 en Presa Capill
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Electroperu	Restitución	G1	Hídrica	14:39–17:49	**70.0**	Forzado	Mantenimiento Correctivo: Actuación del relé de sobrefrecuencia debido a la salida de la L-2051
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G1	Hídrica	00:00–24:00	**69.0**	Prog.	MANTENIMIENTO VALVULA PRINCIPAL + INTRODUCTOR (4D)
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G1	Hídrica	00:00–24:00	**69.0**	Prog.	LIMPIEZA DE TOMA TAMBORAQUE
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G2	Hídrica	00:00–24:00	**68.0**	Prog.	LIMPIEZA DE TOMA TAMBORAQUE
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G2	Hídrica	00:00–24:00	**68.0**	Prog.	CAMBIO DE RELE DE PROTECCION DE TIERRA COJINETE
San Gaban	San Gabán II	G2	Hídrica	07:03–16:54	**55.0**	Prog.	Mantenimiento preventivo mensual.
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**44.7**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G6	Hídrica	00:00–23:03	**44.2**	Prog.	CAMBIO DE RODETES U6
Egesur	Independencia	CENTRAL	Gas natural	06:00–16:05	**23.0**	Prog.	Indisponible por mantenimiento de patio de llaves en ISA-REP
Statkraft S.A	Cahua	G1	Hídrica	00:00–24:00	**22.8**	Prog.	Mantenimiento anual G1 y cambio de turbina
Celaris Energy S.A.	Manta I	CENTRAL	Hídrica	07:33–17:59	**20.0**	Prog.	INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-6682 POR PARTE DE HIDRANDINA.
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	Hídrica	00:00–24:00	**6.4**	Prog.	F/S POR CAMBIO DE CABLES MEDIA TENSION CELDA 34.5KV SE PIEDRA BLANCA
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-05 Y TH-11 F/S por alarma TCM-VS vibr MB(front) high increase
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 - (FE6) HMI WTG Manual Stop - F/S hasta intervención
Egesur	Independencia	INDEP_G1	Gas natural	06:00–16:05	**5.7**	Prog.	Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA
Egesur	Independencia	INDEP_G2	Gas natural	06:00–16:05	**5.7**	Prog.	Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA
Egesur	Independencia	INDEP_G3	Gas natural	06:00–16:05	**5.7**	Prog.	Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA
Egesur	Independencia	INDEP_G4	Gas natural	06:00–16:05	**5.7**	Prog.	Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA
Egesur	Independencia	INDEP_G4	Gas natural	20:03–24:00	**5.7**	Forzado	Desconexión intempestiva de la unidad por falla - Protección del Generador. La unidad queda F/S por mantenimiento correc
Egesur	Independencia	INDEP_G3	Gas natural	21:09–24:00	**5.7**	Forzado	Desconexión intempestiva por falla de comunicación del sistema WECS de la unidad.
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	19:27–24:00	**3.1**	Forzado	TH-18 Hub Blade A valve error, Hub Blade B valve error, Hub Blade C valve error
Parque Eolico Marcona S.A.C.	Parque Eolico Marcona	CENTRAL	Eólica	00:00–14:08	**2.3**	Forzado	M-04 Converter tripped, general
Petramas	Huaycoloro	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	06:15–24:00	**1.2**	Forzado	INSPECCIÓN POR DETONACIÓN EN EL CILINDRO N°01
Inversiones Shaqsha S.A.C.	Pariac	CH3 - G1	Hídrica	14:00–17:00	**0.8**	Prog.	Contraste de medidores por requerimiento del PR30
Inversiones Shaqsha S.A.C.	Pariac	CH2 - G1	Hídrica	08:00–11:00	**0.5**	Prog.	Contraste de medidores por requerimiento del PR30
Inversiones Shaqsha S.A.C.	Pariac	CH2 - G2	Hídrica	11:00–14:00	**0.3**	Prog.	Contraste de medidores por requerimiento del PR30
Egasa	Charcani II	G3	Hídrica	11:04–11:51	**0.2**	Forzado	Salida intempestiva de la unidad por actuación de la protección de sobretensión.
Agroaurora S.A.C.	Maple Etanol	CENTRAL	Biomasa	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA.
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G2
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL U2
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–23:11	**0.0**	Prog.	INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE RODETES U6
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G6	Hídrica	23:03–23:11	**0.0**	Prog.	Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad.
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	213.7	Prog.	REPARACIÓN TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5012	500	Concesionaria Linea De Transmision La Ni?A S.A.C.	La Ni?A - Miguel Grau	08:01–17:14	F/S	Limpieza y siliconado de cadena de aisladores de estructuras de la linea L-5012.
L-5032	500	Atlantica Transmision Sur S.A.	Chilca Ctm - Poroma	08:19–15:47	F/S	Limpieza y cambio de cadena de aisladores
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2002	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Huinco	08:09–19:49	F/S	EN COORDINACION CON REP, PRUEBAS END TO END EN LA LINEA L2002
L-2007	220	Conelsur Lt Sac	Matucana - Callahuanca	00:00–22:20	F/S	A SOLICITUD DE ORYGEN POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN CH MATUCANA
L-2007	220	Conelsur Lt Sac	Matucana - Callahuanca	10:04–14:15	F/S	LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENA DE AISLADORES.
L-2009	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Callahuanca	07:18–15:25	F/S	DESCONEXION POR MANTENIMENTO SECT 2 CALLAHUANCA
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2126	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Paramonga Nueva - Medio Mundo	08:39–16:37	F/S	CAMBIAR PERFILES CON CORROSION GRADO 3 EN TORRE T8 Y CAMBIO DE PERFILES CON CORROSION GRADO 2 EN TORRES T40, T42 Y T51.
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2162	220	Red De Energia Del Peru S.A.	La Ni?A - Miguel Grau	22:00–24:00	F/S	A SOLICITUD DE ALUPAR: INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2162 PARA PRUEBAS DE DISPARO DIFERENCIAL 87B POR NUEVA BAHIA ALUPA
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2238	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chiclayo Oeste - Felam	07:31–17:43	F/S	PROYECTO CAMBIO DE CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW DE INTERNEXA. MIGRACION DE CABLE, FLECHADO DE TENDIDO NUEVO ENTRE LAS ESTR
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL

Eventos relevantes del día


Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Egasa	G3 · Charcani II	11:04–12:20	5		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. CHARCANI II
Falla	Egesur	INDEP_G4 · Independencia	20:03–24:00			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA.C.T. INDEPENDENCIA
Falla	Egesur	INDEP_G3 · Independencia	21:09–24:00			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA.C.T. INDEPENDENCIA
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	18:12–22:15			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Evento	Electro Ucayali	SS.EE. · Pucallpa	07:41–16:22		15.7	RECHAZO MANUAL DE CARGA A LOS USUARIOS REGULADOS DE LA S.E. PUCALLPA
Falla	Transmantaro	L-2051 · Mantaro - Cotaruse	14:39–17:48	220		DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2051 (CAMPO ARMIÑO - COTARUSE) DE 220 KV Y EL GENERADOR G1 DE LA C.H. RESTITUCIÓN

Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Atria Energia S.A.C.	C.H. Purmacana	CENTRAL	00:00–24:00	Conforme a lo informado por ATRIA mediante carta, la C.H. PURMACANA se encuentrá fuera de servicio debido a qu
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 01/10, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 42 · 17/10 al 23/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 42	53.2 -11%	15.6	18.4	-15%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 42	60.5 -63%	123.3	147.2	-16%	127.5 (25/10) +12%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 42	8.1 -3%	151.3	176.6	-14%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 42	8.4 -49%	20.3	11.5	+76%	19.9 (25/10) +56%	387.2 MW
Chaglla	sem. 42	27.5 -66%	0.7	4.0	-82%	2.2 (25/10) -52%	456.4 MW

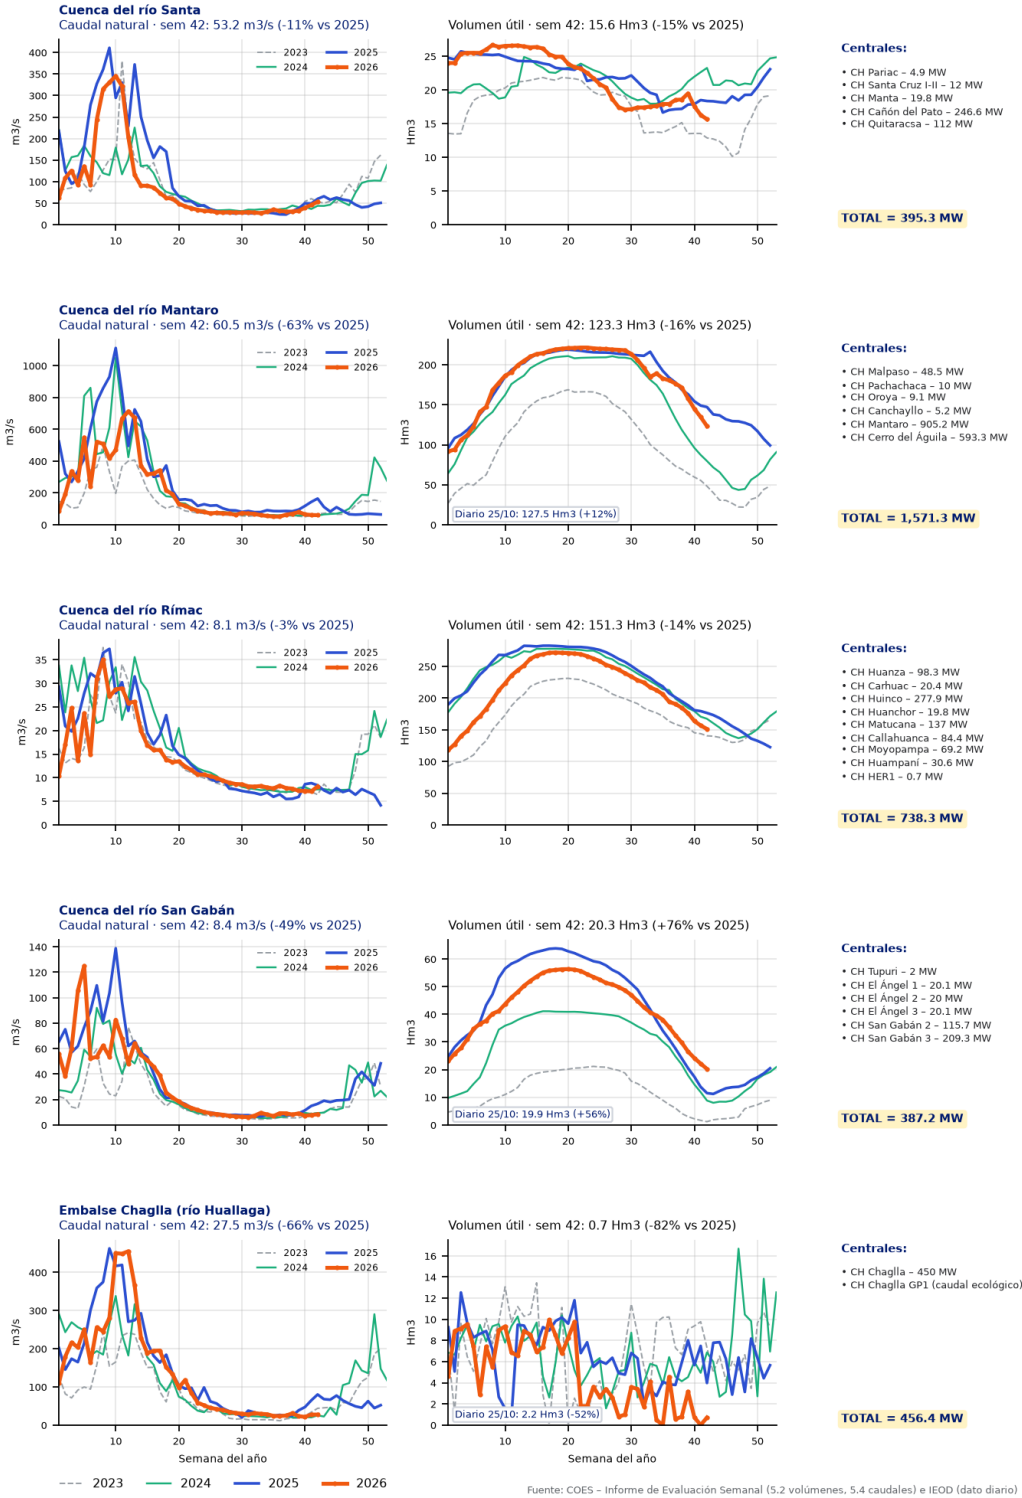

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · lunes 26 de octubre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (10 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	213.7	REPARACIÓN TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Engie Energia Peru S.A.A.	Ilo 4	TG43	00:00–24:00	200.0	TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G1	00:00–24:00	69.0	CAMBIO DE RELE DE PROTECCION DE TIERRA COJINETE
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G1	00:00–24:00	69.0	MANTENIMIENTO VALVULA PRINCIPAL + INTRODUCTOR (4D)
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	00:00–24:00	44.7	OVERHAUL GENERADOR U5
Infraestructuras Y Energias Del Peru S.A.C.	Reserva Fria Pucallpa	CENTRAL	07:30–18:30	40.0	ENSAYO DE POTENCIA Y RENDIMIENTO CONFORME SE ESTIPULA EN EL PR17 COES
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	28.6	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADO POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 03 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Statkraft S.A	Cahua	G1	00:00–24:00	22.8	Mantenimiento anual G1 y cambio de turbina
Agroaurora S.A.C.	Maple Etanol	CENTRAL	00:00–24:00	17.0	CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA.
Transmision Andina De Generacion S.A.C.	Oroya	CENTRAL	06:00–18:00	9.1	Indisponible por limpieza de toma Cut off
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	00:00–24:00	6.4	F/S POR CAMBIO DE CABLES MEDIA TENSION CELDA 34.5KV SE PIEDRA BLANCA
Egesur	Independencia	INDEP_G2	08:00–24:00	5.7	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Petramas	Huaycoloro	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Ctb Callao	G1 CALLAO	06:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 43500 HRS
Petramas	Ctb Callao	G2 CALLAO	06:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 44000 HRS

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2162	220	Red De Energia Del Peru S.A.	La Niña - Miguel Grau	00:00–08:00	F/S	A SOLICITUD DE ALUPAR: INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2162 PARA PRUEBAS DE DISPARO DIFERENCIAL 87B POR NUEVA BAHIA ALUPA
L-2162	220	Red De Energia Del Peru S.A.	La Niña - Miguel Grau	23:00–24:00	F/S	A SOLICITUD DE ALUPAR: INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2162 PARA PRUEBAS DE DISPARO DIFERENCIAL 87B POR NUEVA BAHIA ALUPA
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2254	220	Isa Peru	Vizcarra - Paragsha 2	08:00–17:00	F/S	POA: CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-180 A T-286. (R0118679)

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	E/S	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA L-2260
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL