Resumen · 26 de octubre 2026

El 26 de octubre, Santa Rosa promedió 56.28 USD/MWh, 59.2% más que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -21% frente al mismo período de 2025. Para el 27 de octubre se programan hasta 512 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 27 de octubre
56.28 USD/MWh	**8,572 MW**	**767 MW**	**512 MW**
Santa Rosa 220 · +59.2% diario	pico a las 19:00 h · +939 MW vs 2025 · mes +6.9% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 463 / forz. 26 MW prom.	El Platanal · 227 MW · 08:00–15:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 56.28 USD/MWh: +59.2% frente a ayer y 51% bajo el promedio del mes (114.71).
- **Demanda.** Energía del mes 4,747 GWh, +6.9% frente a los mismos 26 días de 2025; máxima del 26 de octubre 8,572 MW, +939 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,699 MW (+640 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -21% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: Chimay (-48.5 GWh), San Gaban III (-42.1 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 429 MW, -12% frente a 2025.
- **Operación.** Falla en líneas ≥220 kV: L-2051 (Campo Armiño – Cotaruse); sin desacople relevante de precios.

Qué vigilar · 27 de octubre

1. El Platanal fuera de servicio (227 MW): liberación y limpieza de guías para instalación de ataguía, para… (08:00–15:00)

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. Desde el 30 de octubre: Ventanilla TG3 145 MW en mantenimiento

■ **IEOD pendiente:** El IEOD del 26/10 aún no está publicado; se usa el del 25/10.

■ **CMg incompleto:** Solo 43 de 48 intervalos del día tienen CMg publicado.


Huanchor

- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 122.35 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 92% de la energía; cobertura 92%). Promedio de la misma referencia: 122.27.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 8.1 m3/s (-3%), volumen 151 Hm3 (-14%) vs año anterior.


Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 26/10	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	56.28	35.35	+59.2%	114.71
Socabaya 220	60.22	37.80	+59.3%	122.32
Piura 220	61.82	38.92	+58.8%	133.22

Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 26/10	Promedio mes
Punta (18-23 h)	62.39	152.95
Media (6-18 h)	57.08	98.75
Base (23-6 h)	49.80	114.22

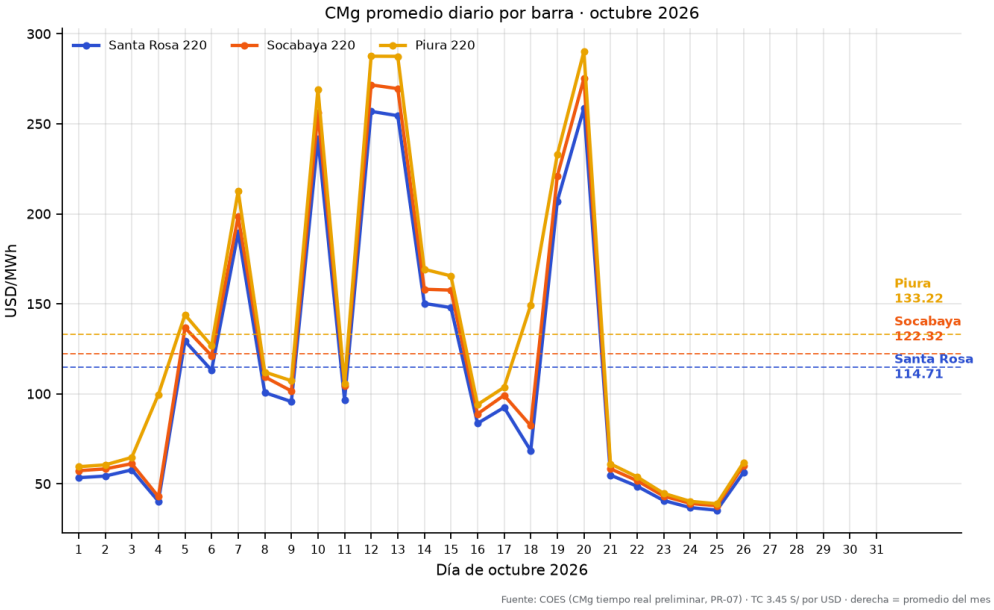

CMg promedio diario por barra · octubre 2026
Santa Rosa 220
Socabaya 220
Piura 220
USD/MWh
300
250
200
150
100
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Día de octubre 2026
Piura
133.22
Socabaya
122.32
Santa Rosa
114.71
Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes


Precios: detalle

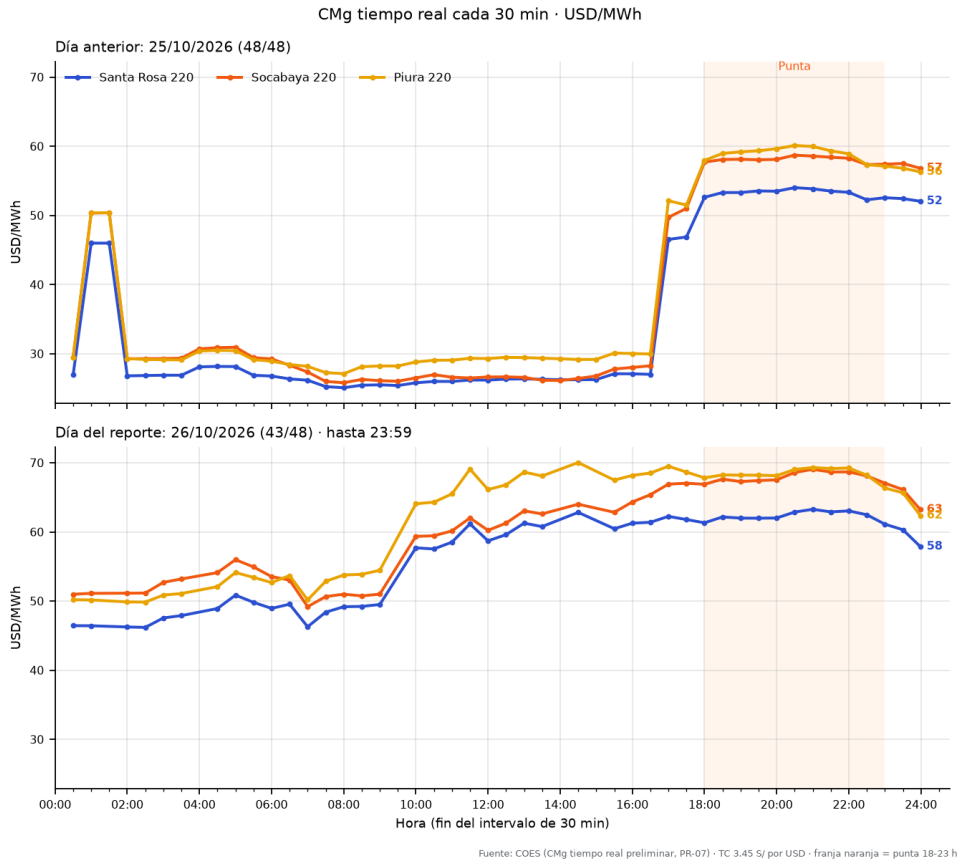

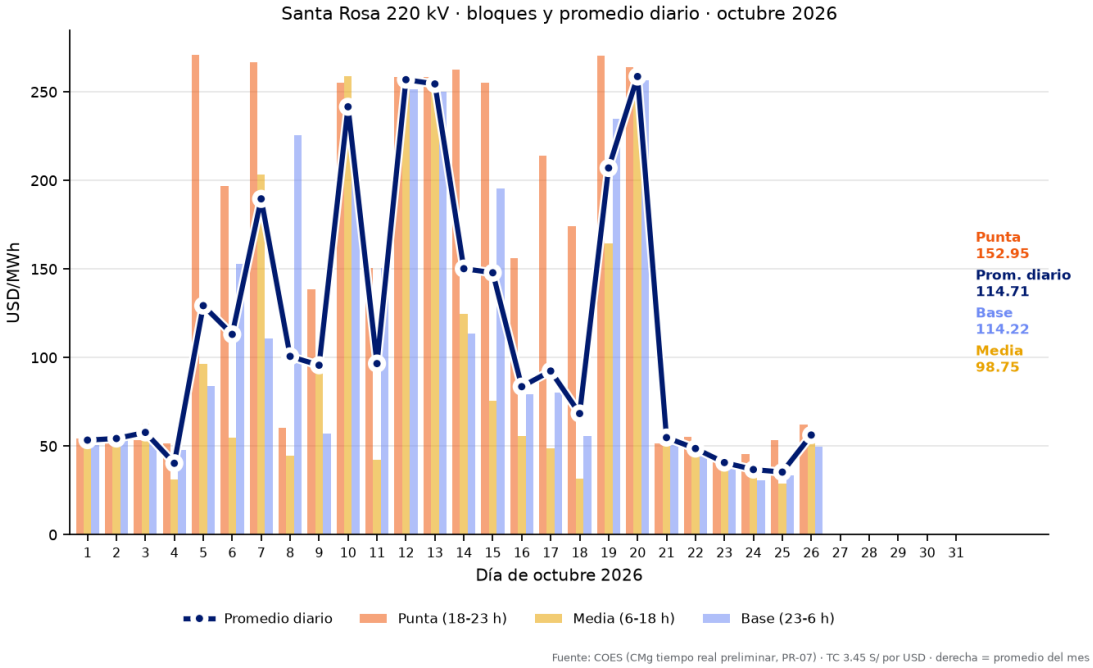

Oferta y demanda

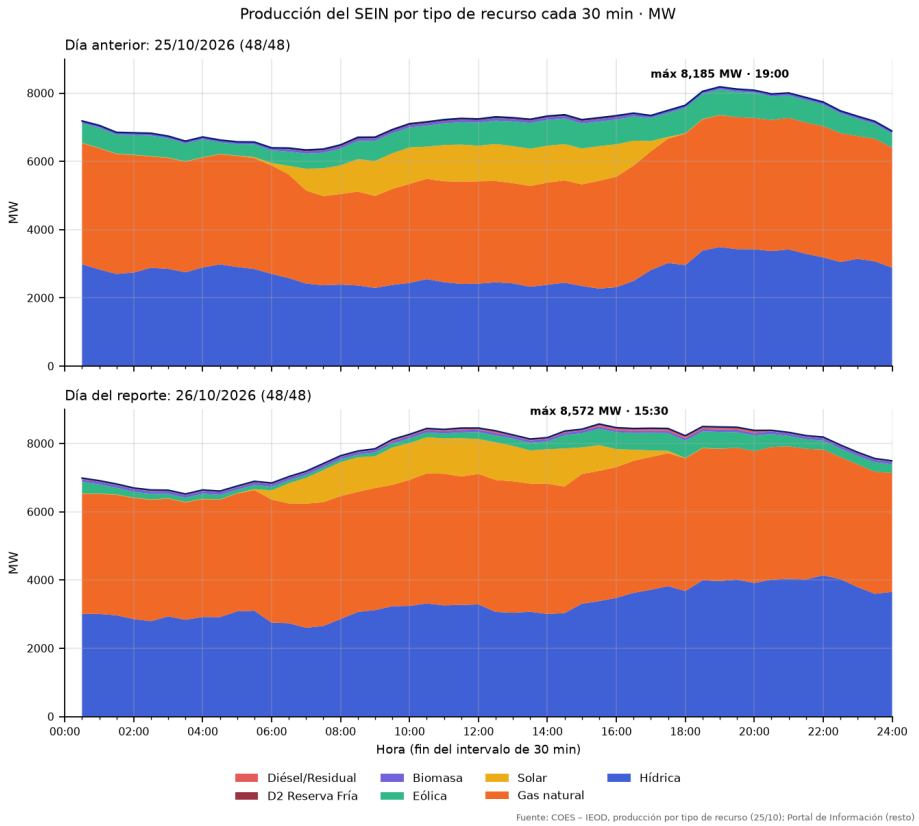


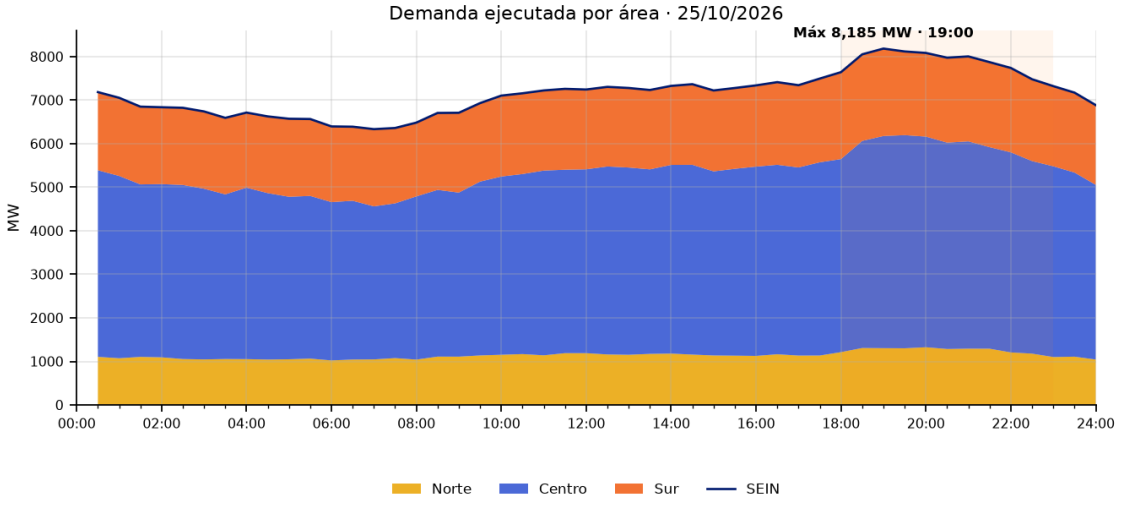


Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 25/10/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
Rf Pucallpa	Infraestructuras Y Energias Del Peru S.A.C.	Reserva Fría	Diésel D2 (D2)	05:57–16:32	39.6	403	Por seguridad
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	42.7	1,010	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

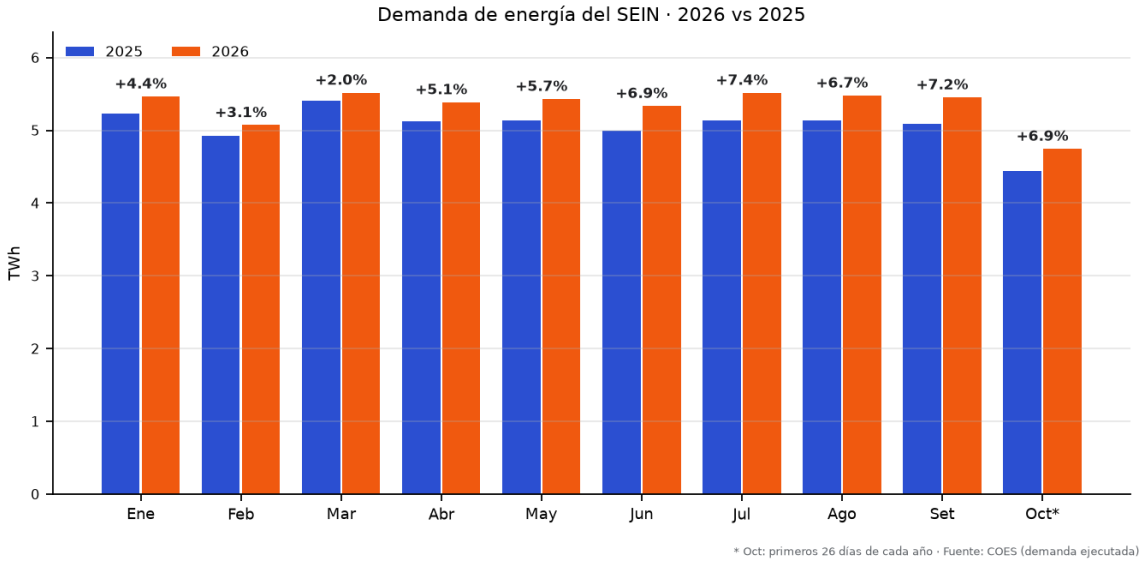


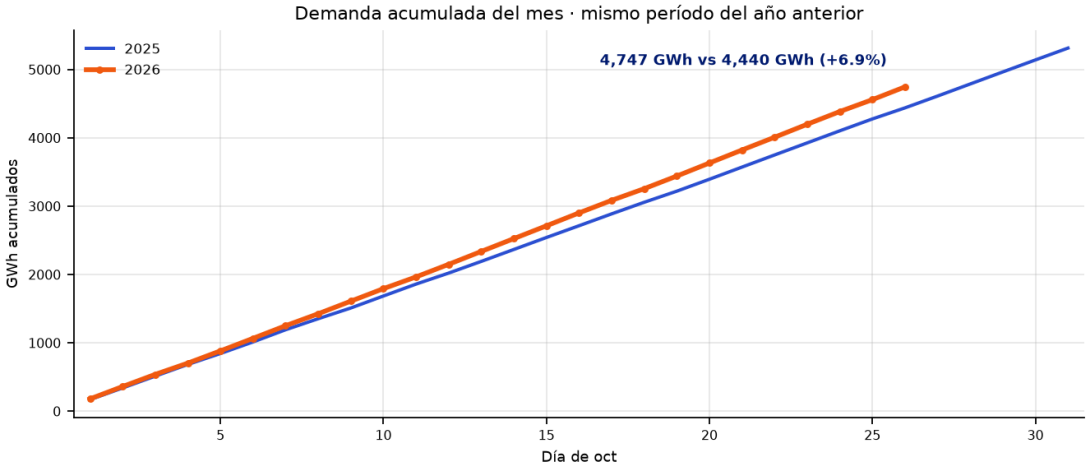


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

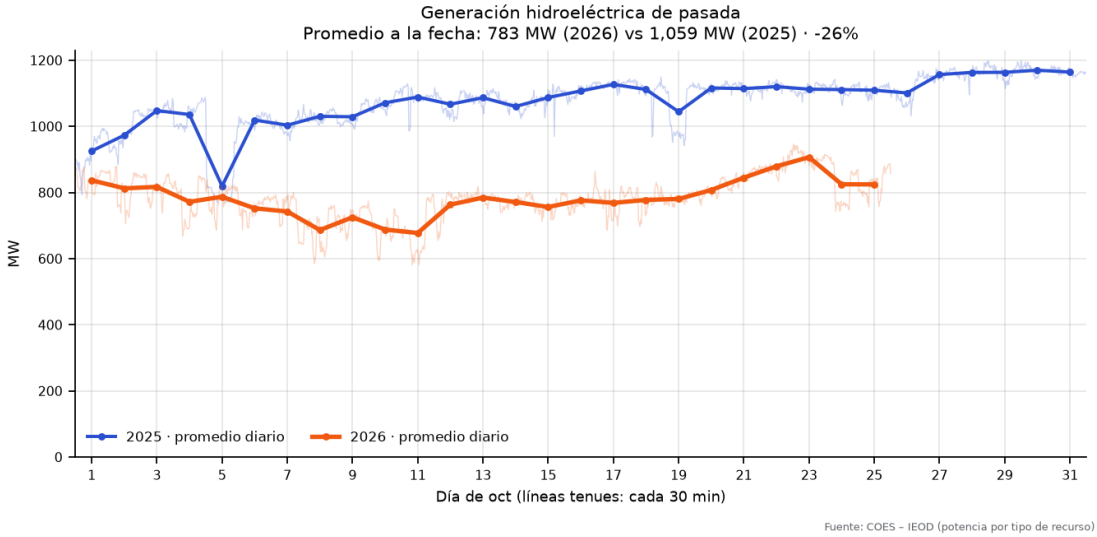

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

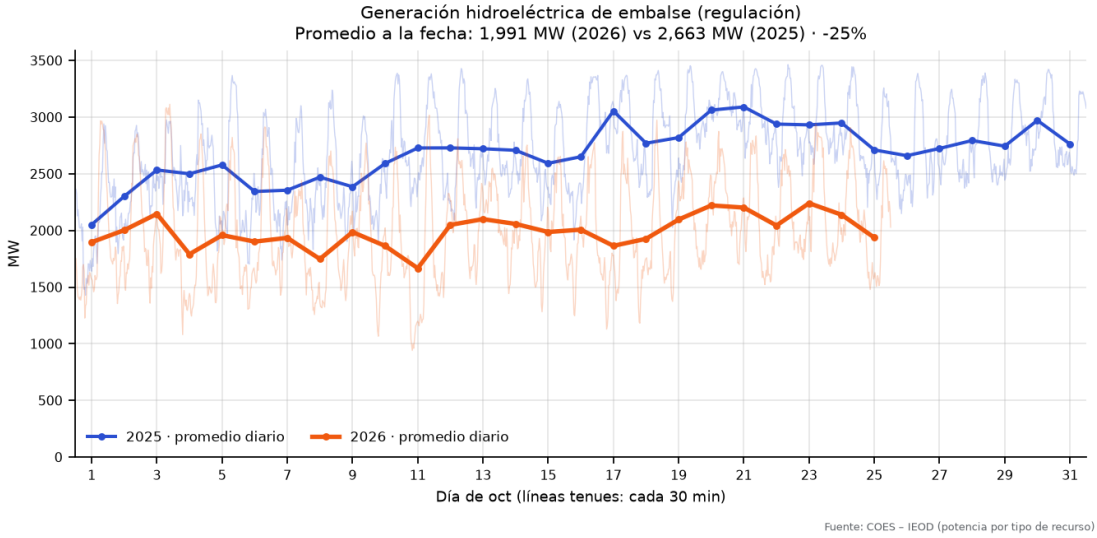

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

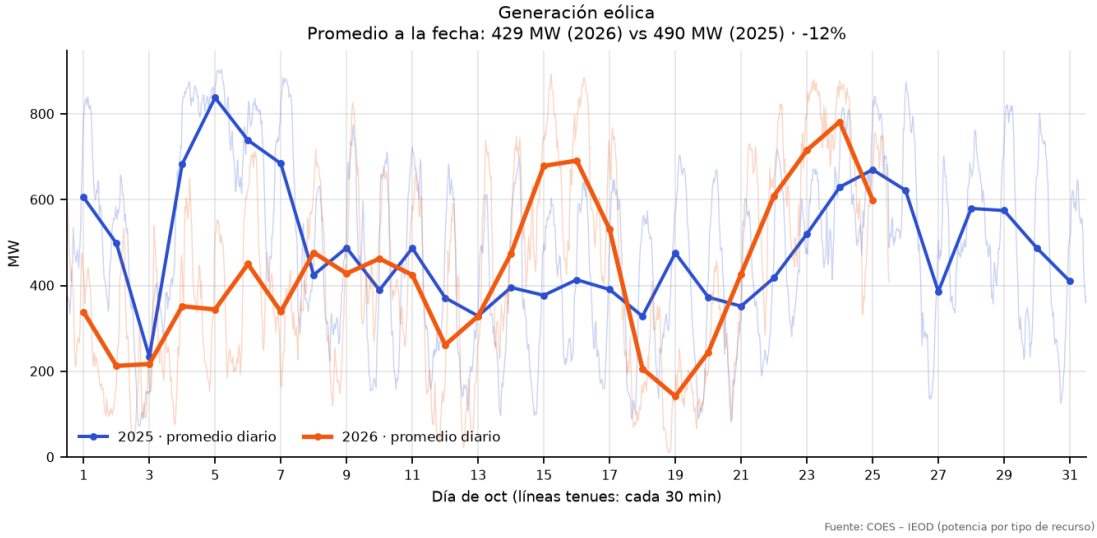

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–25 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	30.51	79.00	-48.49	-61%
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	49.30	91.37	-42.07	-46%
Mantaro	Electroperu	Regulación	334.08	373.17	-39.09	-10%
El Platanal	Celepsa	Regulación	50.02	81.12	-31.10	-38%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	63.68	94.61	-30.93	-33%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	39.24	61.17	-21.94	-36%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	33.77	51.04	-17.28	-34%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	31.90	48.64	-16.74	-34%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	45.82	62.24	-16.43	-26%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	43.81	59.10	-15.29	-26%
Restitución	Electroperu	Pasada	111.77	126.93	-15.16	-12%
Carhuaquero	Orazul Energy Perú	Regulación	27.27	40.73	-13.46	-33%
La Virgen	La Virgen	Regulación	14.60	27.45	-12.85	-47%
Cañón Del Pato	Orazul Energy Perú	Regulación	86.95	96.23	-9.28	-10%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	3.16	11.79	-8.64	-73%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	2.12	10.00	-7.87	-79%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	7.28	-7.28	-100%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	9.05	16.29	-7.24	-44%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	2.78	9.17	-6.39	-70%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	3.03	9.16	-6.14	-67%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	0.56	6.58	-6.02	-92%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	3.12	8.94	-5.82	-65%
Potrero	Empresa Electrica Agua Azul	Pasada	2.32	8.09	-5.77	-71%
Rucuy	Sinersa	Pasada	6.12	11.77	-5.66	-48%
Malpaso	Statkraft S.A	Regulación	10.18	15.68	-5.50	-35%

Total hidro: 1,512.0 GWh vs. 1,907.7 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 25/10/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
767 MW	**490 MW**	**463** / **26** MW	**398 MW**
a las 14:30 h	11,754 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (945 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 867 MW · Gas natural 57 MW · Eólica 18 MW · Biomasa 3 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Celepsa	El Platanal	CENTRAL	Hídrica	08:02–14:51	**227.0**	Prog.	Liberación y limpieza de guías para instalación de ataguía, para mantenimiento de compuerta de Fondo N°2 en Presa Capill
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Electroperu	Restitución	G1	Hídrica	14:39–17:49	**70.0**	Forzado	Mantenimiento Correctivo: Actuación del relé de sobrefrecuencia debido a la salida de la L-2051
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G1	Hídrica	00:00–24:00	**69.0**	Prog.	MANTENIMIENTO VALVULA PRINCIPAL + INTRODUCTOR (4D)
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G1	Hídrica	00:00–24:00	**69.0**	Prog.	LIMPIEZA DE TOMA TAMBORAQUE
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G2	Hídrica	00:00–24:00	**68.0**	Prog.	LIMPIEZA DE TOMA TAMBORAQUE
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G2	Hídrica	00:00–24:00	**68.0**	Prog.	CAMBIO DE RELE DE PROTECCION DE TIERRA COJINETE
San Gaban	San Gabán II	G2	Hídrica	07:03–16:54	**55.0**	Prog.	Mantenimiento preventivo mensual.
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**44.7**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G6	Hídrica	00:00–23:03	**44.2**	Prog.	CAMBIO DE RODETES U6
Egesur	Independencia	CENTRAL	Gas natural	06:00–16:05	**23.0**	Prog.	Indisponible por mantenimiento de patio de llaves en ISA-REP
Statkraft S.A	Cahua	G1	Hídrica	00:00–24:00	**22.8**	Prog.	Mantenimiento anual G1 y cambio de turbina
Celaris Energy S.A.	Manta I	CENTRAL	Hídrica	07:33–17:59	**20.0**	Prog.	INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-6682 POR PARTE DE HIDRANDINA.
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	Hídrica	00:00–24:00	**6.4**	Prog.	F/S POR CAMBIO DE CABLES MEDIA TENSION CELDA 34.5KV SE PIEDRA BLANCA
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-05 Y TH-11 F/S por alarma TCM-VS vibr MB(front) high increase
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 - (FE6) HMI WTG Manual Stop - F/S hasta intervención
Egesur	Independencia	INDEP_G1	Gas natural	06:00–16:05	**5.7**	Prog.	Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA
Egesur	Independencia	INDEP_G2	Gas natural	06:00–16:05	**5.7**	Prog.	Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA
Egesur	Independencia	INDEP_G3	Gas natural	06:00–16:05	**5.7**	Prog.	Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA
Egesur	Independencia	INDEP_G4	Gas natural	06:00–16:05	**5.7**	Prog.	Unidad indisponible por mantenimiento de patio de llaves y SSAA
Egesur	Independencia	INDEP_G4	Gas natural	20:03–24:00	**5.7**	Forzado	Desconexión intempestiva de la unidad por falla - Protección del Generador. La unidad queda F/S por mantenimiento correc
Egesur	Independencia	INDEP_G3	Gas natural	21:09–24:00	**5.7**	Forzado	Desconexión intempestiva por falla de comunicación del sistema WECS de la unidad.
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	19:27–24:00	**3.1**	Forzado	TH-18 Hub Blade A valve error, Hub Blade B valve error, Hub Blade C valve error
Parque Eolico Marcona S.A.C.	Parque Eolico Marcona	CENTRAL	Eólica	00:00–14:08	**2.3**	Forzado	M-04 Converter tripped, general
Petramas	Huaycoloro	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	06:15–24:00	**1.2**	Forzado	INSPECCIÓN POR DETONACIÓN EN EL CILINDRO N°01
Inversiones Shaqsha S.A.C.	Pariac	CH3 - G1	Hídrica	14:00–17:00	**0.8**	Prog.	Contraste de medidores por requerimiento del PR30
Inversiones Shaqsha S.A.C.	Pariac	CH2 - G1	Hídrica	08:00–11:00	**0.5**	Prog.	Contraste de medidores por requerimiento del PR30
Inversiones Shaqsha S.A.C.	Pariac	CH2 - G2	Hídrica	11:00–14:00	**0.3**	Prog.	Contraste de medidores por requerimiento del PR30
Egasa	Charcani II	G3	Hídrica	11:04–11:51	**0.2**	Forzado	Salida intempestiva de la unidad por actuación de la protección de sobretensión.
Agroaurora S.A.C.	Maple Etanol	CENTRAL	Biomasa	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA.
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G2
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL U2
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–23:11	**0.0**	Prog.	INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE RODETES U6
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G6	Hídrica	23:03–23:11	**0.0**	Prog.	Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad.
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	213.7	Prog.	REPARACIÓN TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5012	500	Concesionaria Linea De Transmision La Ni?A S.A.C.	La Ni?A - Miguel Grau	08:01–17:14	F/S	Limpieza y siliconado de cadena de aisladores de estructuras de la linea L-5012.
L-5032	500	Atlantica Transmision Sur S.A.	Chilca Ctm - Poroma	08:19–15:47	F/S	Limpieza y cambio de cadena de aisladores
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2002	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Huinco	08:09–19:49	F/S	EN COORDINACION CON REP, PRUEBAS END TO END EN LA LINEA L2002
L-2007	220	Conelsur Lt Sac	Matucana - Callahuanca	00:00–22:20	F/S	A SOLICITUD DE ORYGEN POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN CH MATUCANA
L-2007	220	Conelsur Lt Sac	Matucana - Callahuanca	10:04–14:15	F/S	LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENA DE AISLADORES.
L-2009	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Callahuanca	07:18–15:25	F/S	DESCONEXION POR MANTENIMENTO SECT 2 CALLAHUANCA
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2126	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Paramonga Nueva - Medio Mundo	08:39–16:37	F/S	CAMBIAR PERFILES CON CORROSION GRADO 3 EN TORRE T8 Y CAMBIO DE PERFILES CON CORROSION GRADO 2 EN TORRES T40, T42 Y T51.
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2162	220	Red De Energia Del Peru S.A.	La Ni?A - Miguel Grau	22:00–24:00	F/S	A SOLICITUD DE ALUPAR: INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2162 PARA PRUEBAS DE DISPARO DIFERENCIAL 87B POR NUEVA BAHIA ALUPA
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2238	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chiclayo Oeste - Felam	07:31–17:43	F/S	PROYECTO CAMBIO DE CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW DE INTERNEXA. MIGRACION DE CABLE, FLECHADO DE TENDIDO NUEVO ENTRE LAS ESTR
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL

Eventos relevantes del día


Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Egasa	G3 · Charcani II	11:04–12:20	5		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. CHARCANI II
Falla	Egesur	INDEP_G4 · Independencia	20:03–24:00			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA.C.T. INDEPENDENCIA
Falla	Egesur	INDEP_G3 · Independencia	21:09–24:00			DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA.C.T. INDEPENDENCIA
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	18:12–22:15			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Evento	Electro Ucayali	SS.EE. · Pucallpa	07:41–16:22		15.7	RECHAZO MANUAL DE CARGA A LOS USUARIOS REGULADOS DE LA S.E. PUCALLPA
Falla	Transmantaro	L-2051 · Mantaro - Cotaruse	14:39–17:48	220		DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2051 (CAMPO ARMIÑO - COTARUSE) DE 220 KV Y EL GENERADOR G1 DE LA C.H. RESTITUCIÓN

Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Atria Energia S.A.C.	C.H. Purmacana	CENTRAL	00:00–24:00	Conforme a lo informado por ATRIA mediante carta, la C.H. PURMACANA se encuentrá fuera de servicio debido a qu
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 01/10, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 42 · 17/10 al 23/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 42	53.2 -11%	15.6	18.4	-15%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 42	60.5 -63%	123.3	147.2	-16%	127.5 (25/10) +12%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 42	8.1 -3%	151.3	176.6	-14%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 42	8.4 -49%	20.3	11.5	+76%	19.9 (25/10) +56%	387.2 MW
Chaglla	sem. 42	27.5 -66%	0.7	4.0	-82%	2.2 (25/10) -52%	456.4 MW

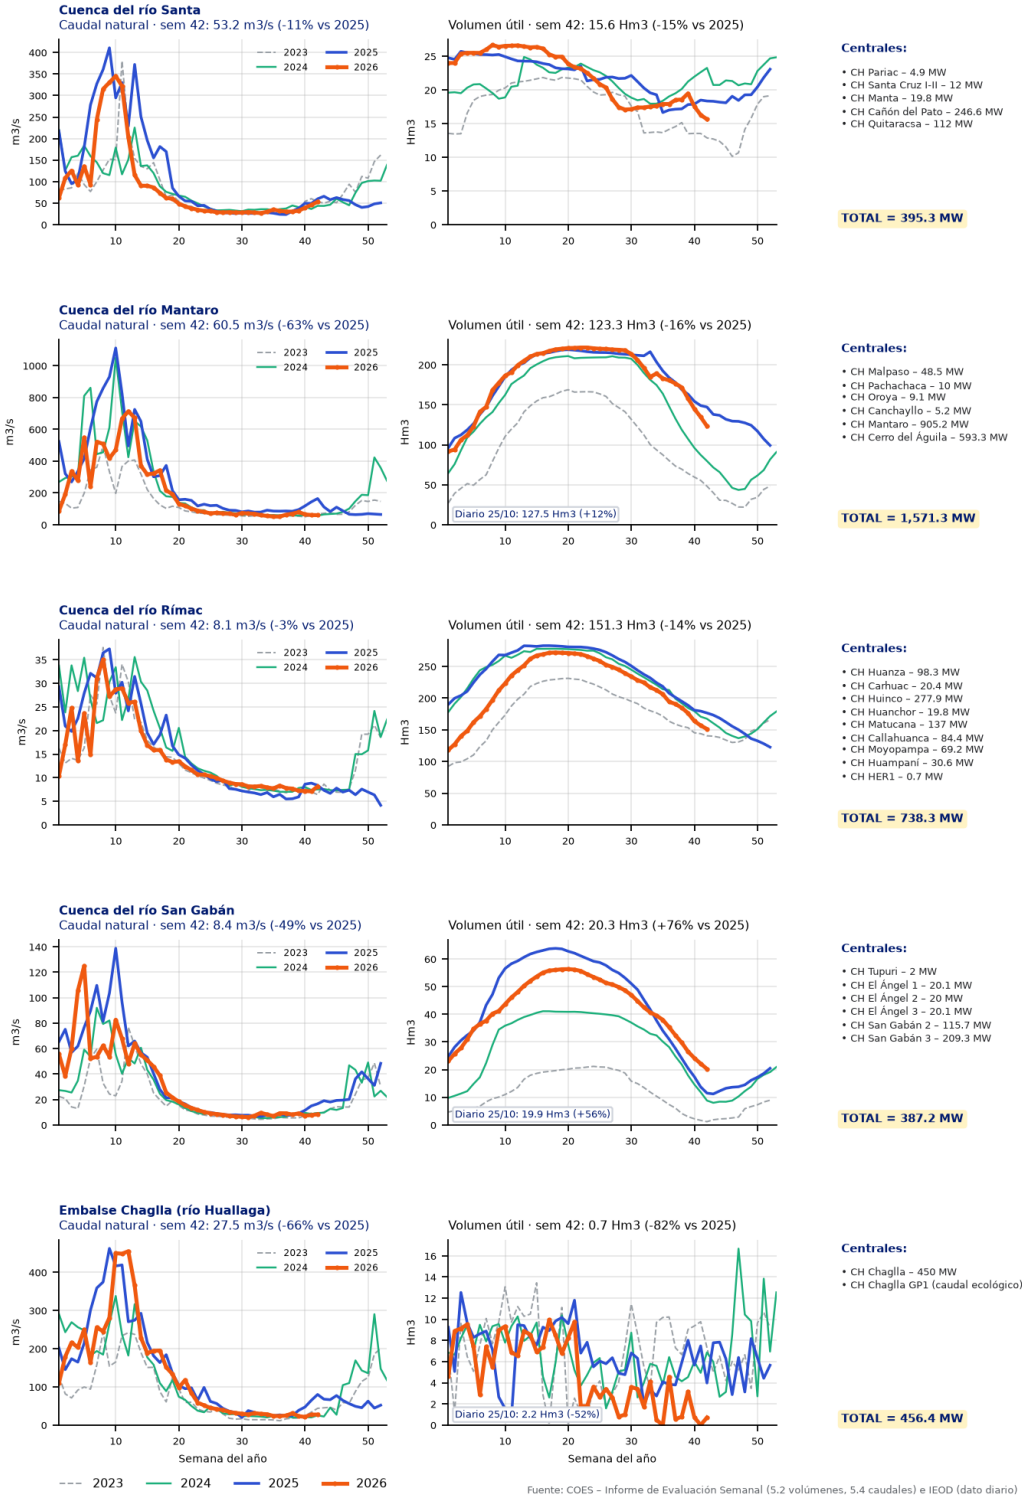

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · martes 27 de octubre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (10 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Celepsa	El Platanal	CENTRAL	08:00–15:00	227.0	Liberación y limpieza de guías para instalación de ataguía, para mantenimiento de compuerta de Fondo N°2 en Presa Capillucas. Así mismo se requiere co
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	213.7	REPARACIÓN TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Engie Energia Peru S.A.A.	Ilo 4	TG43	00:00–24:00	200.0	TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G1	00:00–24:00	69.0	CAMBIO DE RELE DE PROTECCION DE TIERRA COJINETE
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	00:00–24:00	44.7	OVERHAUL GENERADOR U5
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	28.6	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADO POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 03 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Statkraft S.A	Cahua	G1	00:00–24:00	22.8	Mantenimiento anual G1 y cambio de turbina
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	00:00–24:00	6.4	F/S POR CAMBIO DE CABLES MEDIA TENSION CELDA 34.5KV SE PIEDRA BLANCA
Egesur	Independencia	INDEP_G2	00:00–24:00	5.7	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Petramas	Huaycoloro	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.4	INSPECCIÓN POR DETONACIÓN EN EL CILINDRO N°01
Petramas	Ctb Callao	G2 CALLAO	00:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 44000 HRS
Egasa	Charcani II	G3	07:00–15:00	0.2	Cambio de cojinete turbina, lado volante

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2001	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Huinco	08:00–16:00	F/S	REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA L-2001 DE T18 a T28
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2162	220	Red De Energia Del Peru S.A.	La Niña - Miguel Grau	00:00–08:00	F/S	A SOLICITUD DE ALUPAR: INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2162 PARA PRUEBAS DE DISPARO DIFERENCIAL 87B POR NUEVA BAHIA ALUPA
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	E/S	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA L-2260
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	08:00–16:00	F/S	CAMBIAR AISLADOR CON CORROSIÓN GRADO G3 EN LA TORRE T676. (R0137763)

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2365	220	Compañia Transmisora Norperuana S.A.C	Ishcayucro - Raurapata	08:00–24:00	E/S	VERIFICACION RPAT L-2365