Resumen · 27 de octubre 2026

El 27 de octubre, Santa Rosa promedió 51.74 USD/MWh, 2.2% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -20% frente al mismo período de 2025. Para el 28 de octubre se programan hasta 547 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 28 de octubre
51.74 USD/MWh	**8,461 MW**	**587 MW**	**547 MW**
Santa Rosa 220 · -2.2% diario	pico a las 16:00 h · +630 MW vs 2025 · mes +7.0% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 288 / forz. 114 MW prom.	El Platanal · 227 MW · 08:00–15:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 51.74 USD/MWh: -2.2% frente a ayer y 54% bajo el promedio del mes (112.01).
- **Demanda.** Energía del mes 4,934 GWh, +7.0% frente a los mismos 27 días de 2025; máxima del 27 de octubre 8,461 MW, +630 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 8,699 MW (+640 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -20% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: Chimay (-51.6 GWh), San Gaban III (-44.6 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 419 MW, -14% frente a 2025; el 27 de octubre promedió 325 MW.
- **Operación.** Hasta 587 MW fuera de servicio a la vez (08:00 h), de los cuales 117 MW forzados.

Qué vigilar · 28 de octubre

1. El Platanal fuera de servicio (227 MW): mantenimiento correctivo en compuerta de fondo a2 en presa capillucas. (08:00–15:00)

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. Desde el 30 de octubre: Ventanilla TG3 145 MW en mantenimiento

■ **Menor producción de Huanchor:** 319.6 MWh, -27% vs mismo día 2025 (umbral –20%).


Huanchor

- Huanchor generó **319.6 MWh** (-27% vs mismo día 2025); en el mes 10,283 MWh (-5.1%).
- Precio capturado del día 51.42 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 16,016 USD, cobertura 98% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 117.55 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 92% de la energía; cobertura 92%). Promedio de la misma referencia: 116.70.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 8.1 m3/s (-3%), volumen 151 Hm3 (-14%) vs año anterior.


Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 27/10	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	51.74	52.88	-2.2%	112.01
Socabaya 220	55.04	56.37	-2.4%	119.42
Piura 220	56.85	58.24	-2.4%	129.96

Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 27/10	Promedio mes
Punta (18-23 h)	61.35	149.56
Media (6-18 h)	50.57	96.73
Base (23-6 h)	46.87	111.02

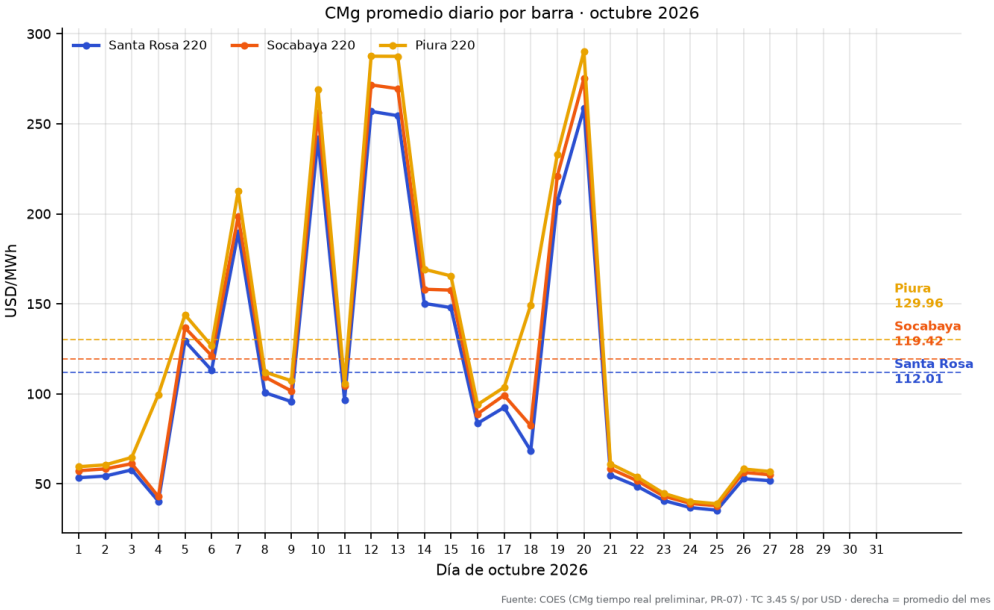

CMg promedio diario por barra · octubre 2026
Santa Rosa 220
Socabaya 220
Piura 220
USD/MWh
300
250
200
150
100
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Día de octubre 2026
Piura
129.96
Socabaya
119.42
Santa Rosa
112.01
Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

Precios: detalle

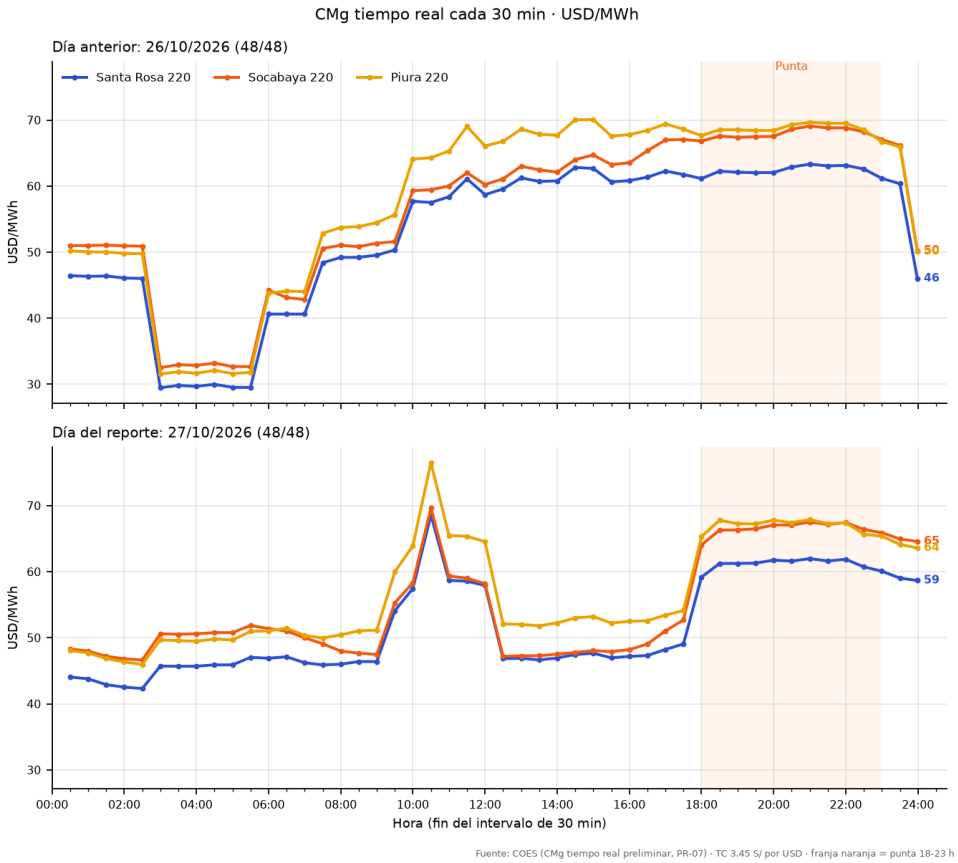


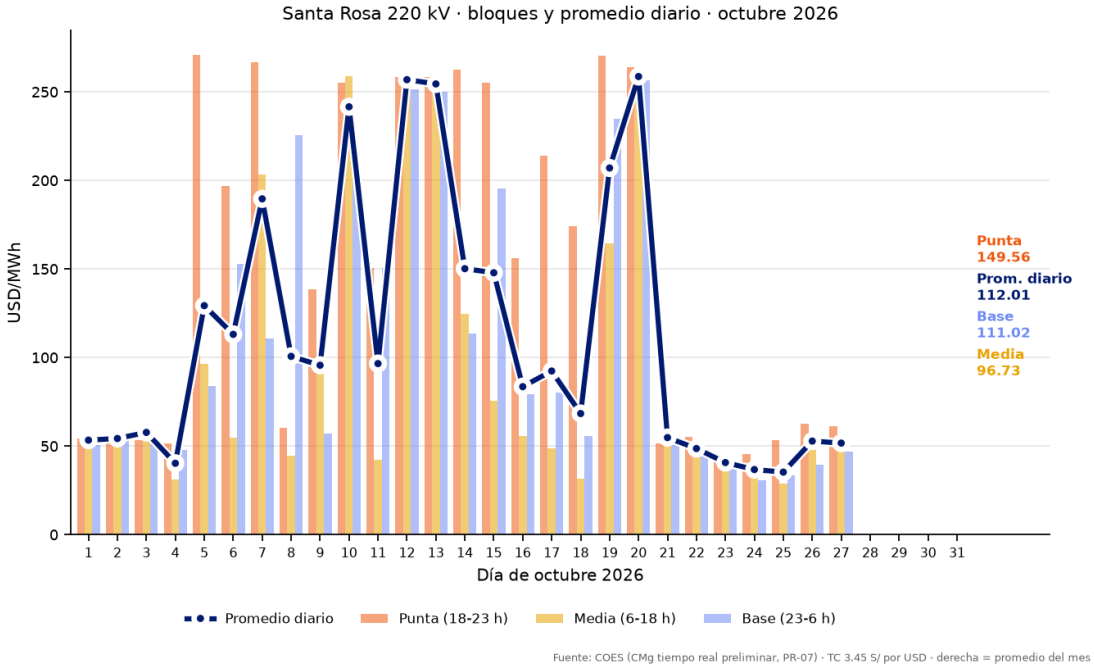

Oferta y demanda

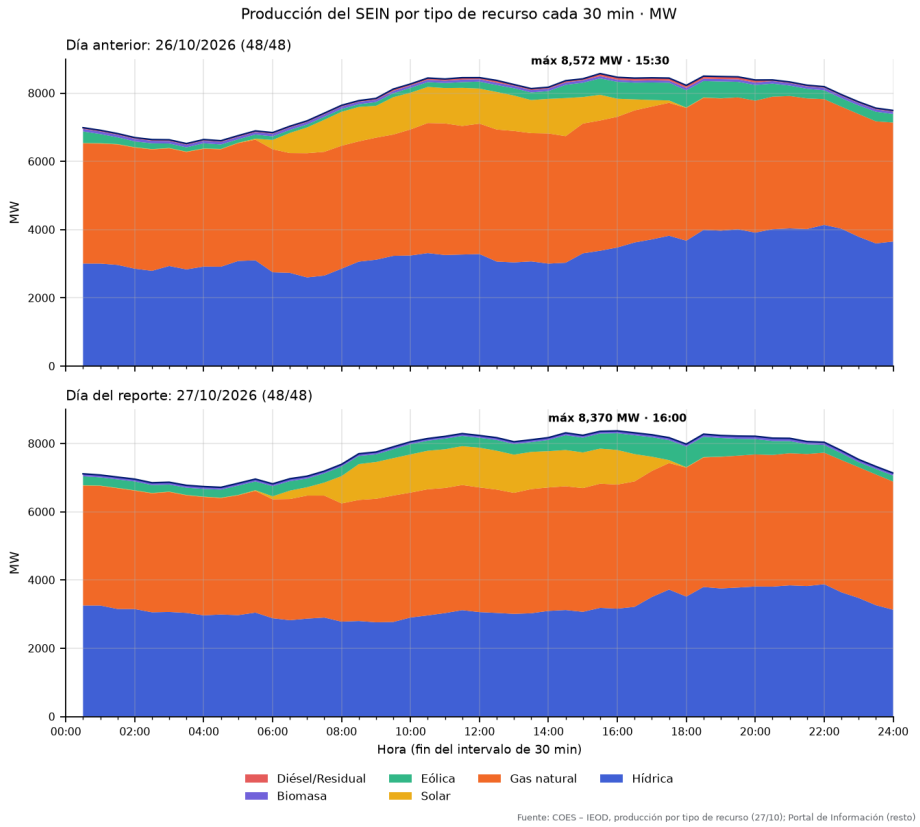

Fuente: COES – IEOD, producción por tipo de recurso (27/10); Portal de Información (resto)

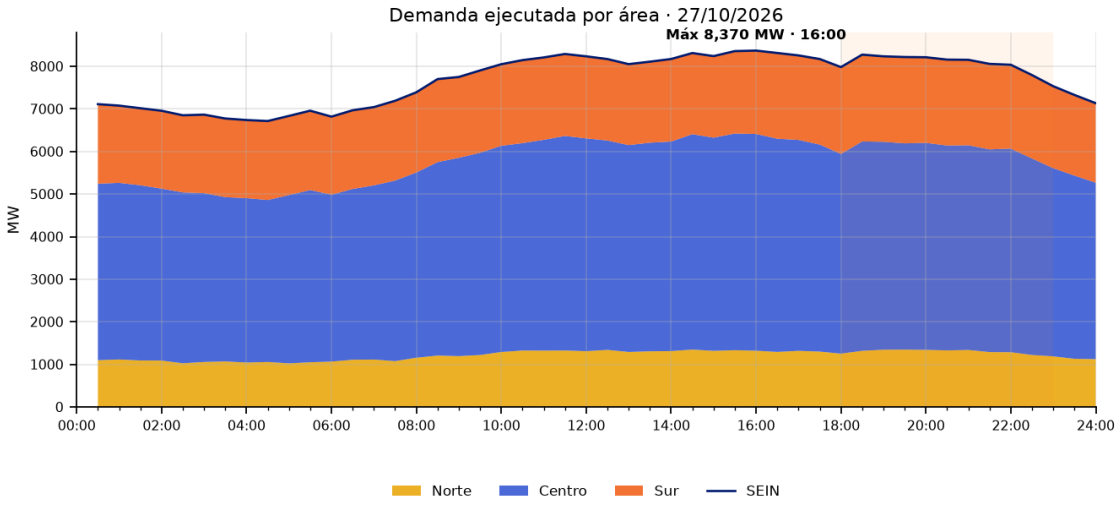



Fuente: COES – IEOD (Anexo A)

Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 27/10/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–00:00	42.6	1,007	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

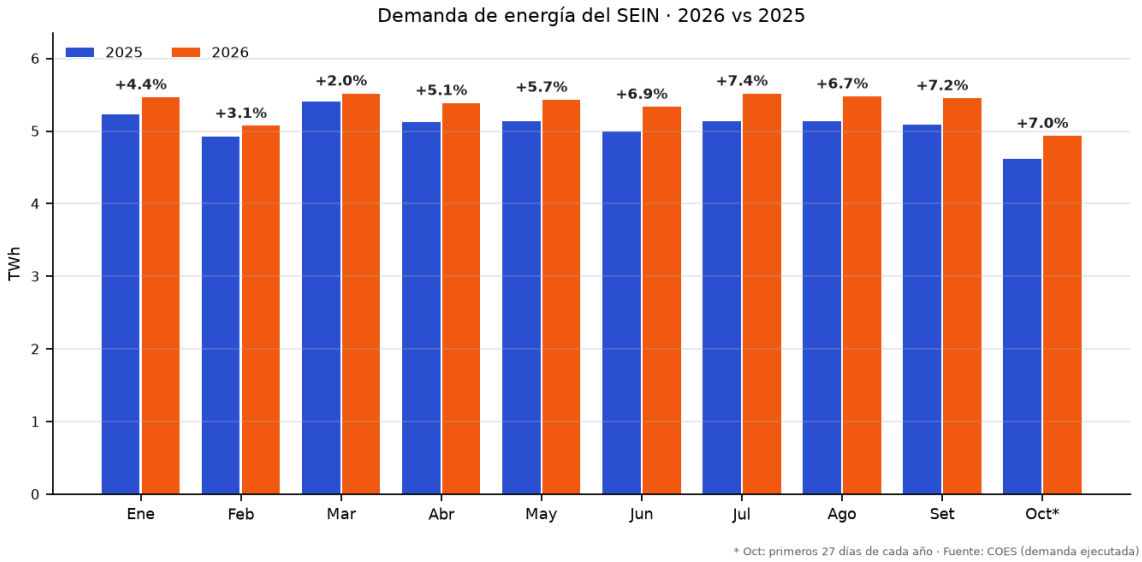


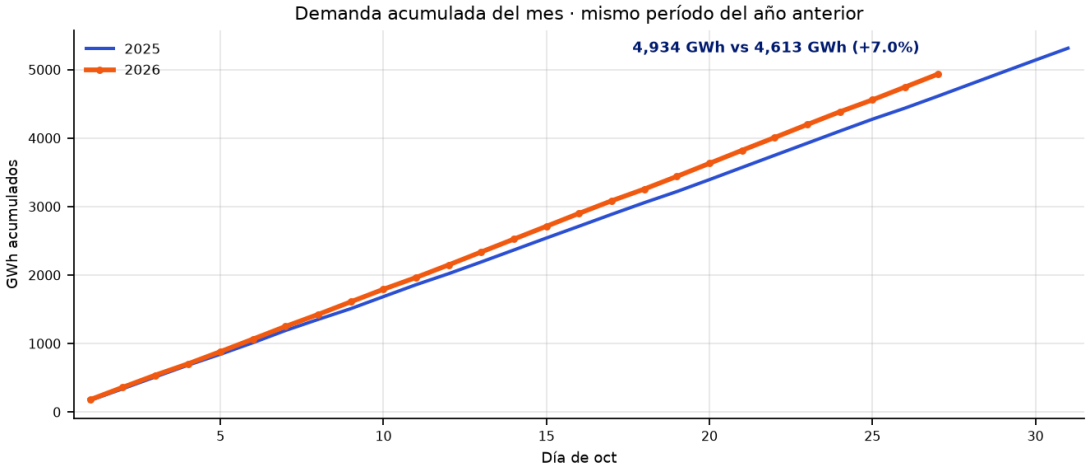


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

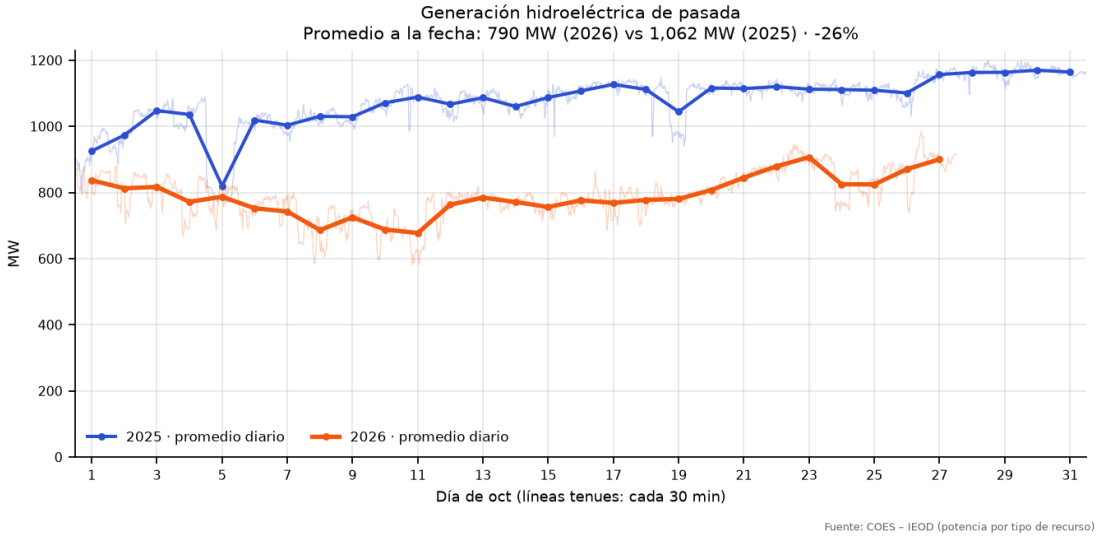

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

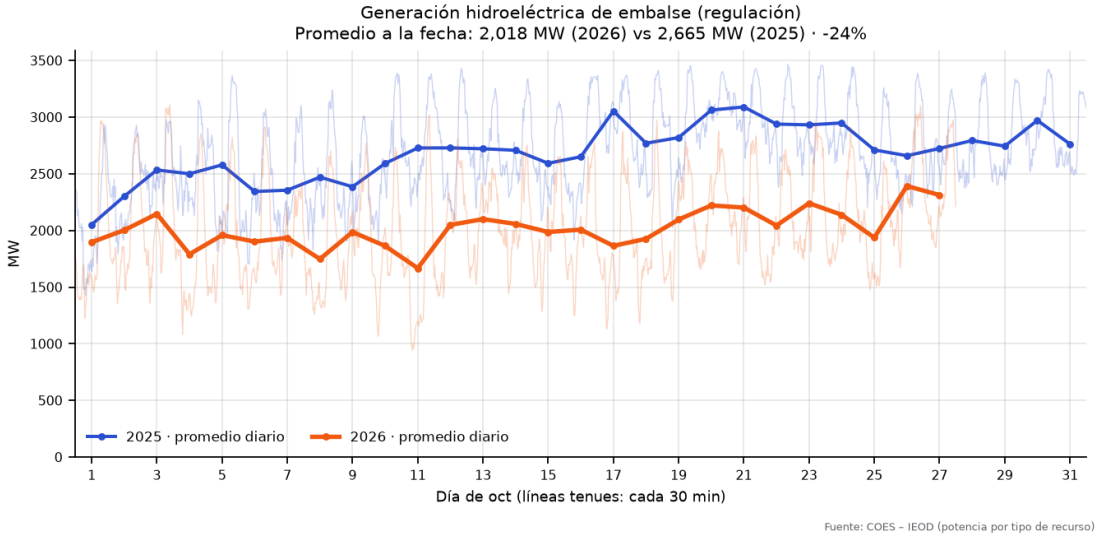

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

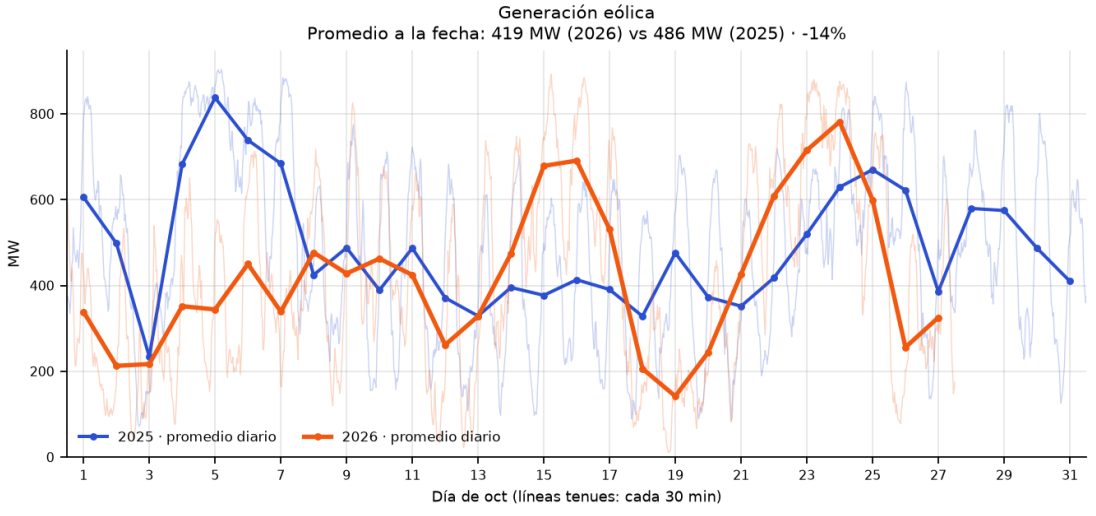

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–27 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	33.94	85.56	-51.62	-60%
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	55.07	99.71	-44.63	-45%
Mantaro	Electroperu	Regulación	363.38	402.65	-39.28	-10%
El Platanal	Celepsa	Regulación	54.66	87.67	-33.00	-38%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	70.08	102.46	-32.38	-32%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	42.43	65.85	-23.42	-36%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	48.63	67.32	-18.70	-28%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	37.20	55.31	-18.11	-33%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	35.23	52.44	-17.21	-33%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	47.74	64.29	-16.55	-26%
Restitución	Electroperu	Pasada	121.69	136.94	-15.24	-11%
La Virgen	La Virgen	Regulación	15.92	29.99	-14.07	-47%
Carhuaquero	Orazul Energy Perú	Regulación	31.46	44.56	-13.10	-29%
Cañón Del Pato	Orazul Energy Perú	Regulación	95.98	106.12	-10.14	-10%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	3.54	12.74	-9.20	-72%
Runatullo II	Egejunin	Pasada	2.39	10.69	-8.29	-78%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	7.87	-7.87	-100%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	9.96	17.69	-7.74	-44%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	0.56	7.57	-7.01	-93%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	3.17	10.12	-6.95	-69%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	3.45	10.13	-6.67	-66%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	3.53	9.88	-6.36	-64%
Potrero	Empresa Electrica Agua Azul	Pasada	2.64	8.98	-6.34	-71%
Rucuy	Sinersa	Pasada	7.00	12.73	-5.73	-45%
Malpaso	Statkraft S.A	Regulación	11.46	16.64	-5.17	-31%

Total hidro: 1,647.0 GWh vs. 2,066.7 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 27/10/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
587 MW	**400 MW**	**288** / **114** MW	**598 MW**
a las 08:00 h	9,596 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (608 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 476 MW · Gas natural 106 MW · Eólica 22 MW · Biomasa 4 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Celepsa	El Platanal	CENTRAL	Hídrica	08:06–14:39	**227.0**	Prog.	Liberación y limpieza de guías para instalación de ataguía, para mantenimiento de compuerta de Fondo N°2 en Presa Capill
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Orygen Peru S.A.A.	Matucana	G1	Hídrica	00:00–18:20	**69.0**	Prog.	CAMBIO DE RELE DE PROTECCION DE TIERRA COJINETE
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	UTI5	Gas natural	00:00–24:00	**50.0**	Forzado	Cambio de interruptor principal, Revisión del chip detector del generador de gas, Revisión de la bleed valve izquierda.
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	UTI6	Gas natural	00:00–24:00	**50.0**	Forzado	Revisión de la bleed valve superior.
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**44.7**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5
Statkraft S.A	Cahua	G1	Hídrica	00:00–18:21	**22.8**	Prog.	Mantenimiento anual G1 y cambio de turbina
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-05 Y TH-11 F/S por alarma TCM-VS vibr MB(front) high increase
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	09:11–13:53	**5.9**	Prog.	A4.3 Inspección del Rotorbreak y componentes del drive train
Egesur	Independencia	INDEP_G2	Gas natural	00:00–24:00	**5.7**	Prog.	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Parque Eolico Marcona S.A.C.	Parque Eolico Marcona	CENTRAL	Eólica	22:52–23:20	**3.1**	Forzado	M-02 Oscillations in gen. speed monitor, low limit Reset
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:04–00:29	**3.1**	Forzado	TH-09 117001 Stop for powerdown AutoReset
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	02:04–12:08	**3.1**	Forzado	TH-09 117001 Stop for powerdown Revisión de UPS y cambio de baterías
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	09:34–16:19	**3.1**	Prog.	TH-16 122001 Manual idle stop Mantenimiento 11vo Anual
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	12:24–17:23	**3.1**	Prog.	TH-27 1001 Manual stop Revisión y reparación de sistema de refrigeración IM.
Petramas	Huaycoloro	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.4**	Forzado	INSPECCIÓN POR DETONACIÓN EN EL CILINDRO N°01
Petramas	Ctb Callao	G2 CALLAO	Biomasa	00:00–19:47	**1.2**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 44000 HRS
Egasa	Charcani II	G3	Hídrica	07:33–11:25	**0.2**	Prog.	Cambio de cojinete turbina, lado volante
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio de sistema de control SCADA del G2
Engie Energia Peru S.A.A.	Yuncán	G1	Hídrica	08:35–10:59	**0.0**	Prog.	IMPLEMENTACIÓN D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO U1 F/S
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL U2
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	213.7	Prog.	REPARACIÓN TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Engie Energia Peru S.A.A.	Ilo 4	TG43	Diésel · excluido	00:00–24:00	200.0	Prog.	TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2001	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Huinco	08:07–17:20	F/S	REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA L-2001 DE T18 a T28
L-2012	220	Luz Del Sur	San Juan - Balnearios	08:46–11:53	F/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2162	220	Red De Energia Del Peru S.A.	La Ni?A - Miguel Grau	00:00–08:00	F/S	A SOLICITUD DE ALUPAR: INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2162 PARA PRUEBAS DE DISPARO DIFERENCIAL 87B POR NUEVA BAHIA ALUPA
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	E/S	INSPECCION TERMOGRAFICA L-2260
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	08:00–16:00	F/S	CAMBIAR AISLADOR CON CORROSION GRADO G3 EN LA TORRE T676. (R0137763)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2365	220	Compa?Ia Transmisora Norperuana S.A.C	Ishcayucro - Raurapata	08:00–24:00	E/S	VERIFICACION RPAT L-2365

Eventos relevantes del día

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Andean Power S.A.C.	G2 · Carhuac	02:18–04:46	7		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CARHUAC
Falla	Concesionaria Linea De Transmisión La Niña S.A.C.	IN-2206 · Miguel Grau	08:05–08:29	220		APERTURA DEL INTERRUPTOR IN-2206 DE LA S.E. MIGUEL GRAU 220 KV
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	00:00–08:15			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	09:17–22:03			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Falla	Hidrandina	L-6653 · Guadalupe - Pacasmayo Pueblo	07:19–07:52	60	20.9	DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6653 (GUADALUPE - PACASMAYO) DE 60 kV
Falla	Inland Energy Sac	G1 · Santa Teresa	01:25–02:54	14		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. SANTA TERESA
Falla	Inland Energy Sac	G1 · Santa Teresa	03:08–03:38	14		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. SANTA TERESA
Evento	Red De Energia Del Peru S.A.	T47-131 · Quencoro	14:30–22:04		0.6	RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO


Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
P.Energ	Repartición Arcus S.A.C.	BESS-REPARTICIÓN · San Camilo	01:32–03:05			PRIMERA ENERGIZACIÓN DEL BESS DE LA S.E. SAN CAMILO
Falla	San Gaban	G1 · Pch Tupuri	10:54–10:54	2		DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA P.C.H TUPURI

Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Atria Energia S.A.C.	C.H. Purmacana	CENTRAL	00:00–24:00	Conforme a lo informado por ATRIA mediante carta, la C.H. PURMACANA se encuentrá fuera de servicio debido a qu
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 01/10, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 42 · 17/10 al 23/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 42	53.2 -11%	15.6	18.4	-15%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 42	60.5 -63%	123.3	147.2	-16%	118.9 (27/10) +2%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 42	8.1 -3%	151.3	176.6	-14%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 42	8.4 -49%	20.3	11.5	+76%	19.9 (27/10) +75%	387.2 MW
Chaglla	sem. 42	27.5 -66%	0.7	4.0	-82%	2.2 (27/10) -62%	456.4 MW

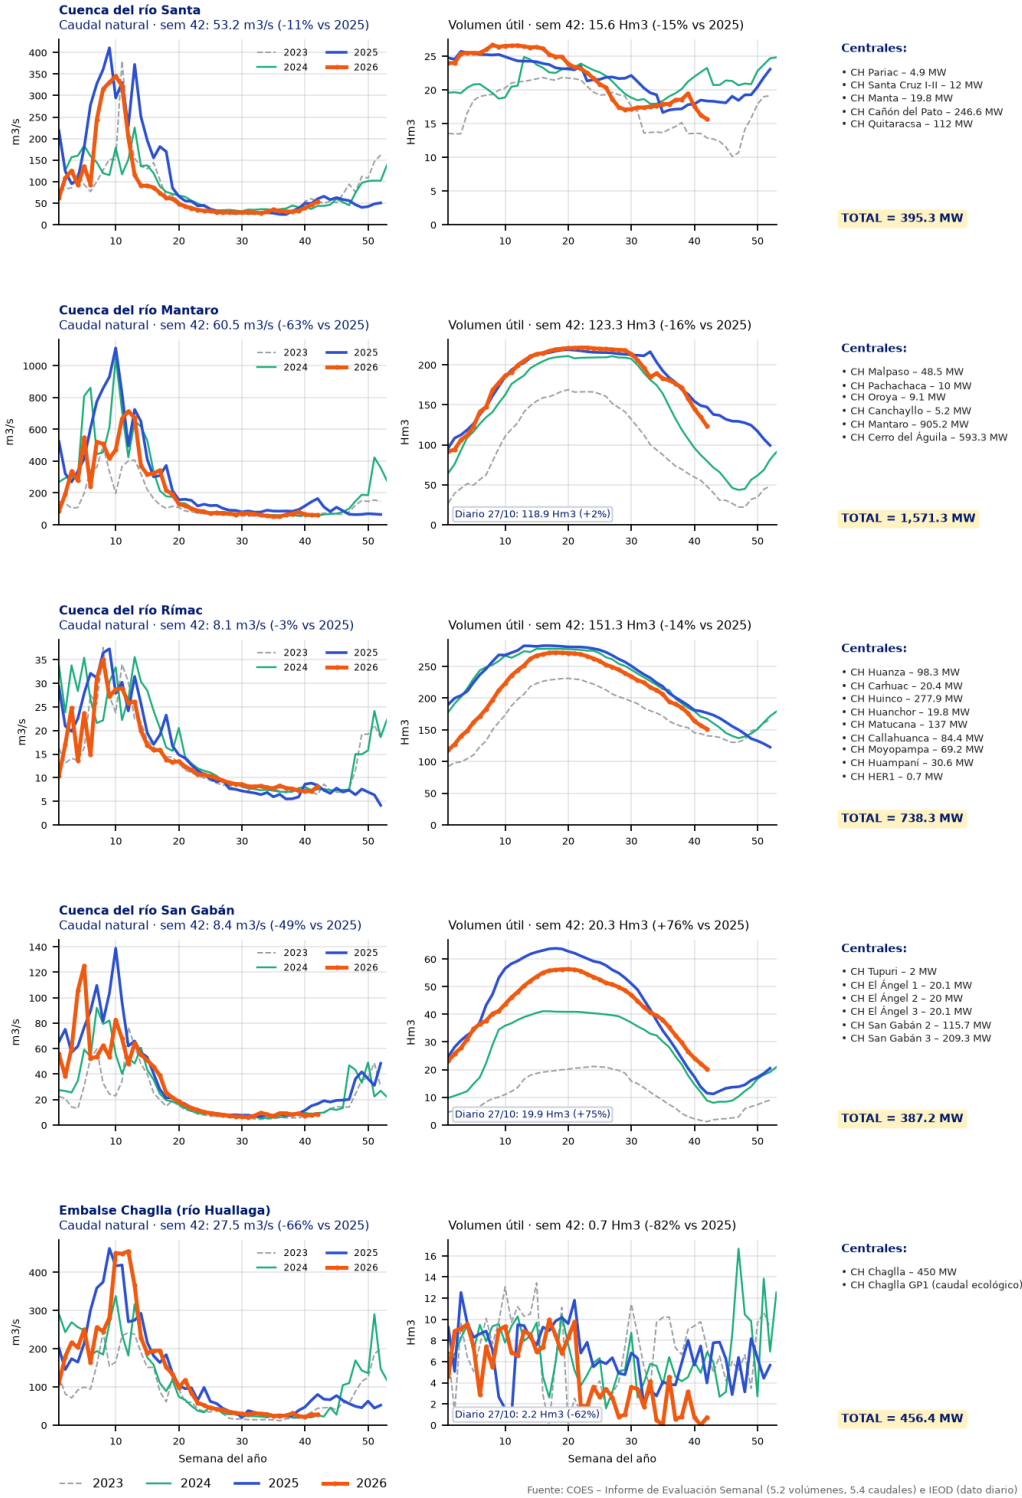

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · miércoles 28 de octubre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (9 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Celepsa	El Platanal	CENTRAL	08:00–15:00	227.0	Mantenimiento correctivo en compuerta de fondo A2 en Presa Capillucas.
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	213.7	REPARACIÓN TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Engie Energia Peru S.A.A.	Ilo 4	TG43	00:00–24:00	200.0	TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Orygen Peru S.A.A.	Huinco	G4	08:00–17:00	67.0	REVISION DE SENSORES DE CONTROL Y CONTROLADORES DEL REGULADOR DE VELOCIDAD.
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	UTI5	00:00–06:00	50.0	CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	UTI6	00:00–06:00	50.0	Revisión de la bleed valve superior - Seguridad trabajos unidad UTI5
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	00:00–24:00	44.7	OVERHAUL GENERADOR U5
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G4	07:00–17:00	44.7	REPARACIÓN DE SECCIONADOR U4 BARRA C. REQUIERE INDISPONER LA BARRA C DE HUALLANCA
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	28.6	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADO POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 03 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Statkraft S.A	Yaupi	G2	08:00–24:00	23.2	Mantenimiento semestral UG2
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	Mantenimiento Correctivo: Fuga de agua en cámara de válvulas de escape. (Falla de la unidad MAK 2 el dia 04.10.2026)
Egesur	Independencia	INDEP_G2	00:00–24:00	5.7	Mantenimiento por 4,000 horas de operación
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
Petramas	Huaycoloro	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.4	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2001	220	Conelsur Lt Sac	Carapongo - Huinco	08:00–16:00	F/S	REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA L-2001 DE T18 a T28
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2260	220	Conelsur Lt Sac	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	00:00–24:00	E/S	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA L-2260
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2286	220	Minera Antamina	Vizcarra - Antamina	05:30–17:30	F/S	PE-YANA: INSTALACIÓN DE POLEAS, DESMONTAJE EHS Y TENDIDO 2do OPGW (Tiro 1) SE VIZCARRA-T30 EXISTDE LA L2286 (REPOSICIÓN
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL
L-2365	220	Compañia Transmisora Norperuana S.A.C	Ishcayucro - Raurapata	00:00–24:00	E/S	VERIFICACION RPAT L-2365