Resumen · 1 de noviembre 2026

El 1 de noviembre, Santa Rosa promedió 37.31 USD/MWh, 15.7% menos que el día anterior. La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -17% frente al mismo período de 2025. Para el 2 de noviembre se programan hasta 349 MW indisponibles a la vez (sin diésel, 08:00 h).

Precio de referencia	Demanda máxima	Indisponibilidad	Próxima jornada · 2 de noviembre
37.31 USD/MWh	**7,844 MW**	**722 MW**	**349 MW**
Santa Rosa 220 · -15.7% diario	pico a las 20:00 h · +398 MW vs 2025 · mes +2.9% vs 2025	máx. simultáneo · prog. 327 / forz. 87 MW prom.	Santa Rosa TG7 · 120 MW · 00:00–24:00

Lo que debes saber

- **Precio.** Santa Rosa 37.31 USD/MWh: -15.7% frente a ayer y 0% sobre el promedio del mes (37.31).
- **Demanda.** Energía del mes 165 GWh, +2.9% frente a los mismos 1 días de 2025; máxima del 1 de noviembre 7,844 MW, +398 MW frente al mismo día de 2025. Máxima del mes 7,844 MW (+398 MW vs 2025).
- **Oferta hídrica.** La generación hidroeléctrica acumulada del mes va -17% frente al mismo período de 2025; las mayores caídas: Mantaro (-1.9 GWh), Chimay (-1.9 GWh).
- **Eólica.** Promedio del mes 434 MW, -26% frente a 2025; el 1 de noviembre promedió 434 MW.
- **Operación.** Indisponibilidad forzada de hasta 462 MW simultáneos.

Qué vigilar · 2 de noviembre

1. Santa Rosa TG7 fuera de servicio (120 MW): 1. reparación de daño estructural a la chimenea de tg7. 2. inspección… (00:00–24:00)

2. Mantaro G7 fuera de servicio (101 MW): reposición sistema protección, equipos media tensión, instrumentación… (00:00–24:00)

3. Desde el 7 de noviembre: Santa Rosa II TG8 190 MW en mantenimiento

■ **Indisponibilidad forzada:** Forzado simultáneo 462 MW ≥ 300 MW.

■ **CMg incompleto:** Solo 41 de 48 intervalos del día tienen CMg publicado.


Huanchor

- Huanchor generó **353.2 MWh** (-19% vs mismo día 2025); en el mes 353 MWh (-19.3%).
- Precio capturado del día 36.89 USD/MWh (barra Huanchor 50 kV; Matucana solo si falta); ingreso spot referencial 10,875 USD, cobertura 84% de la energía.
- Precio capturado estimado · referencia Matucana (parcial) del mes: 36.89 USD/MWh (Huanchor 0% · Matucana 84% de la energía; cobertura 84%). Promedio de la misma referencia: 37.08.
- Cuenca del Rímac (semana): caudal natural 8.1 m3/s (-3%), volumen 151 Hm3 (-14%) vs año anterior.

Costos marginales (USD/MWh, TC 3.45)


Barra	Día 01/11	Día anterior	Variación	Promedio mes
Santa Rosa 220	37.31	44.24	-15.7%	37.31
Socabaya 220	39.64	46.07	-14.0%	39.64
Piura 220	41.72	48.73	-14.4%	41.72


Santa Rosa 220 kV · bloque	Día 01/11	Promedio mes
Punta (18-23 h)	45.89	45.89
Media (6-18 h)	28.61	28.61
Base (23-6 h)	49.42	49.42

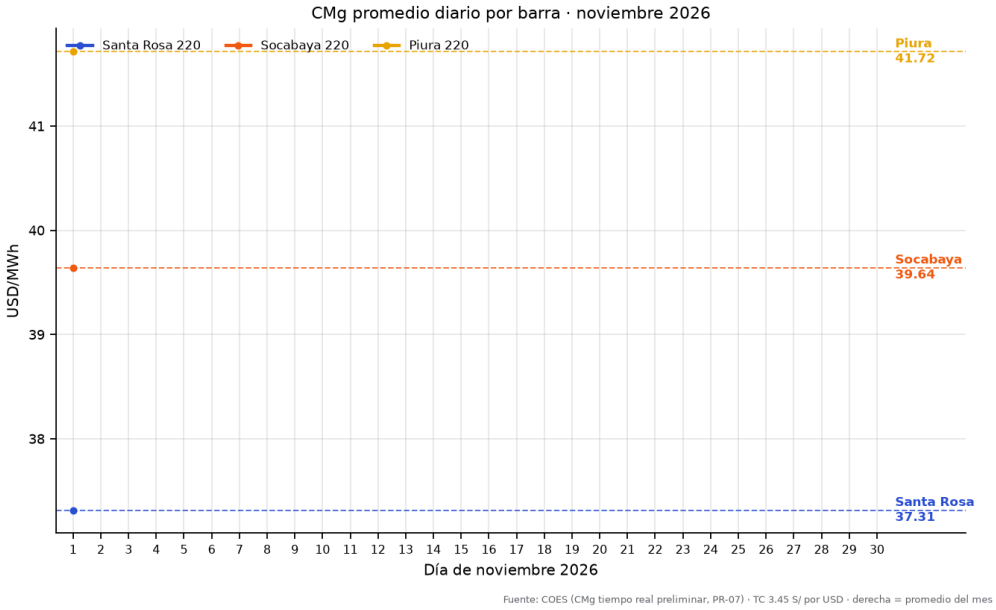


Fuente: COES (CMg tiempo real preliminar, PR-07) · TC 3.45 S/ por USD · derecha = promedio del mes

Precios: detalle

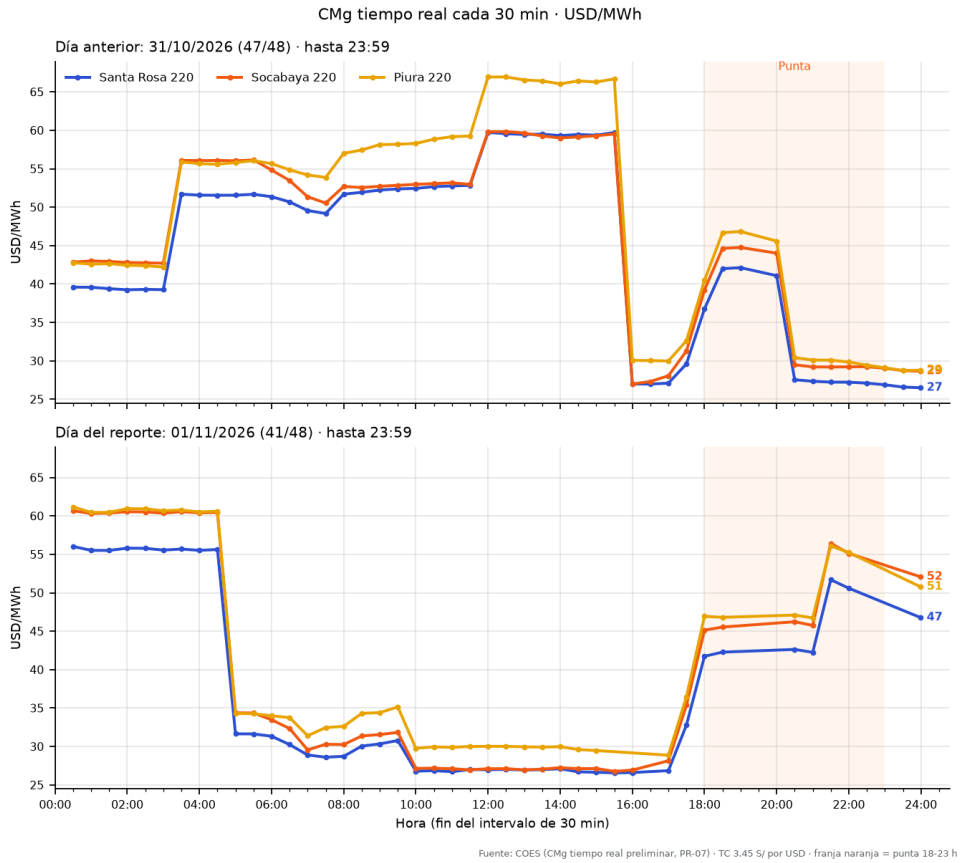


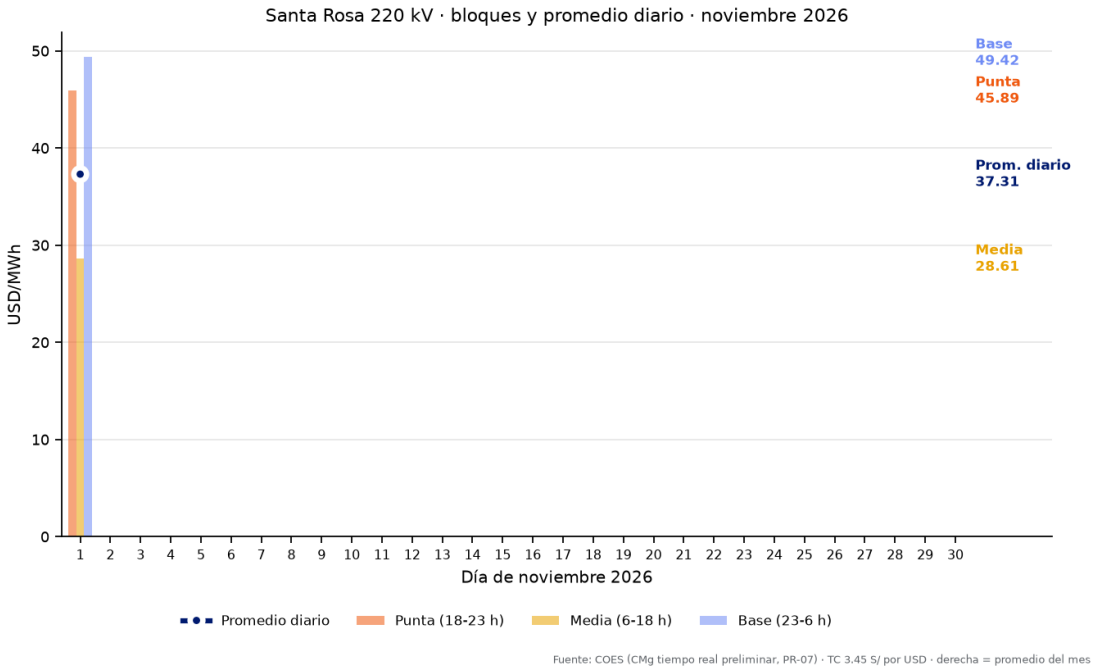

Oferta y demanda

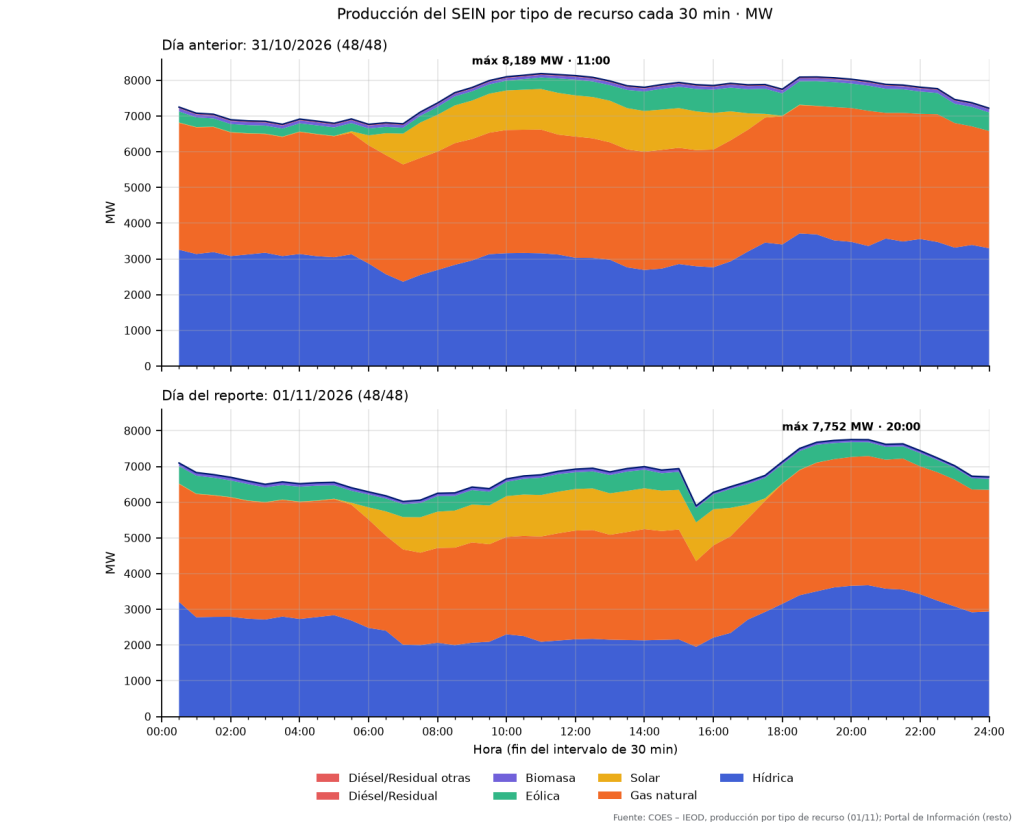

Fuente: COES – IEOD, producción por tipo de recurso (01/11); Portal de Información (resto)

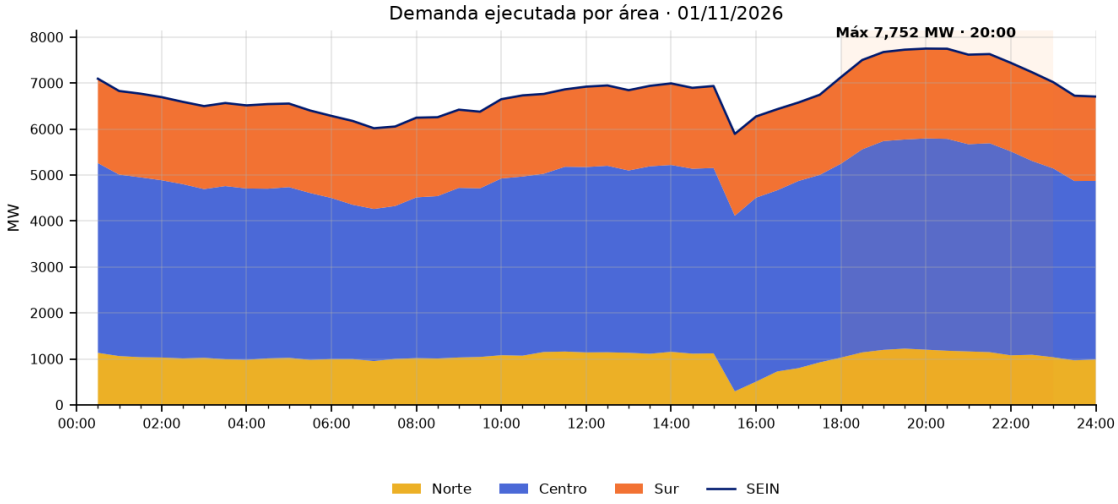



Fuente: COES – IEOD (Anexo A)

Térmicas con diésel, residual o gas de refinería (IEOD del 01/11/2026: HOP y despacho ejecutado)


Central / grupo	Empresa	Clasificación	Combustible	Horario	MW máx.	MWh	Tipo de operación
Rf De Generacion Eten RF-ETENGT2	Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fría	Diésel D2 (D2)	16:37–18:36	–	–	Por seguridad
Refineria Talara TV1	Gm Operaciones S.A.C.	–	Gas de refinería (NLH_RFG)	00:00–15:03	42.8	635	Por cogeneracion

Demanda vs. año anterior

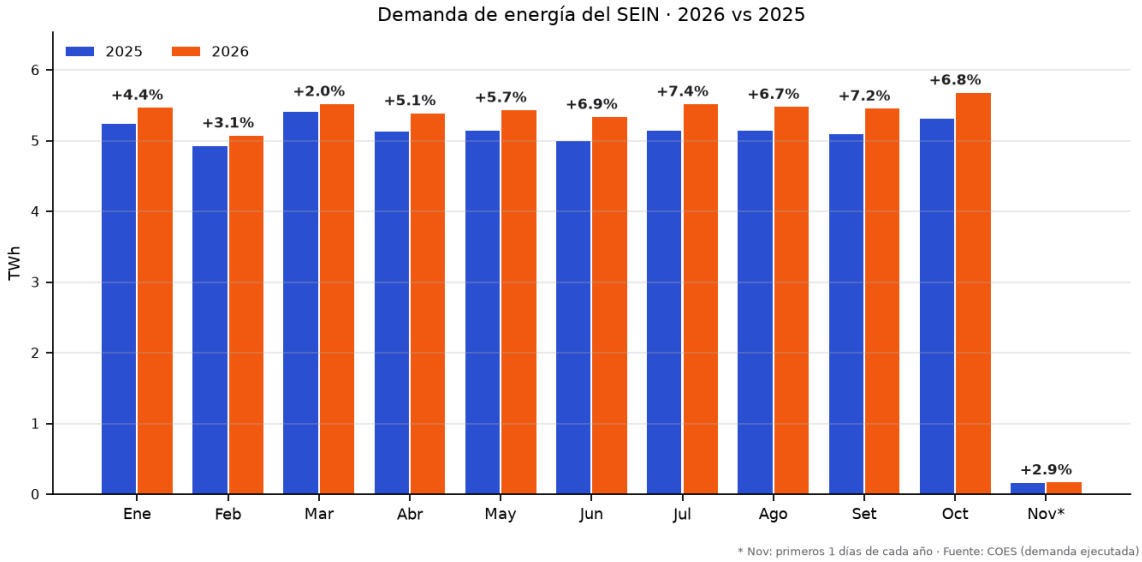


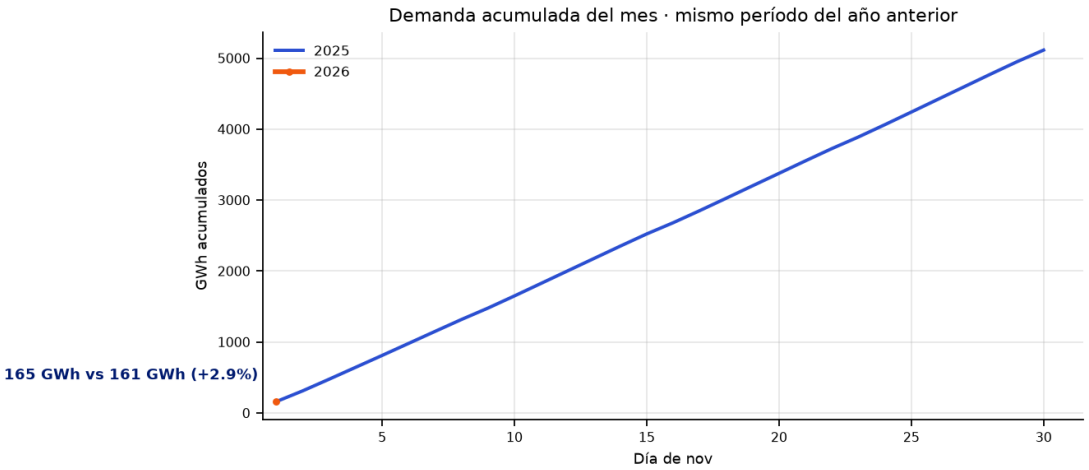


Hidro de pasada, hidro de embalse y eólica vs. año anterior

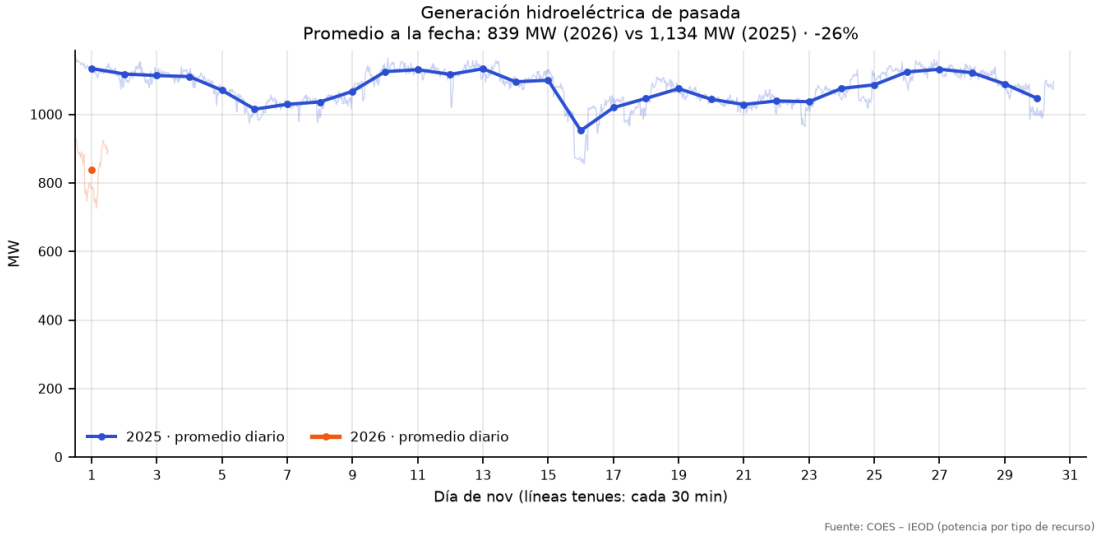

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

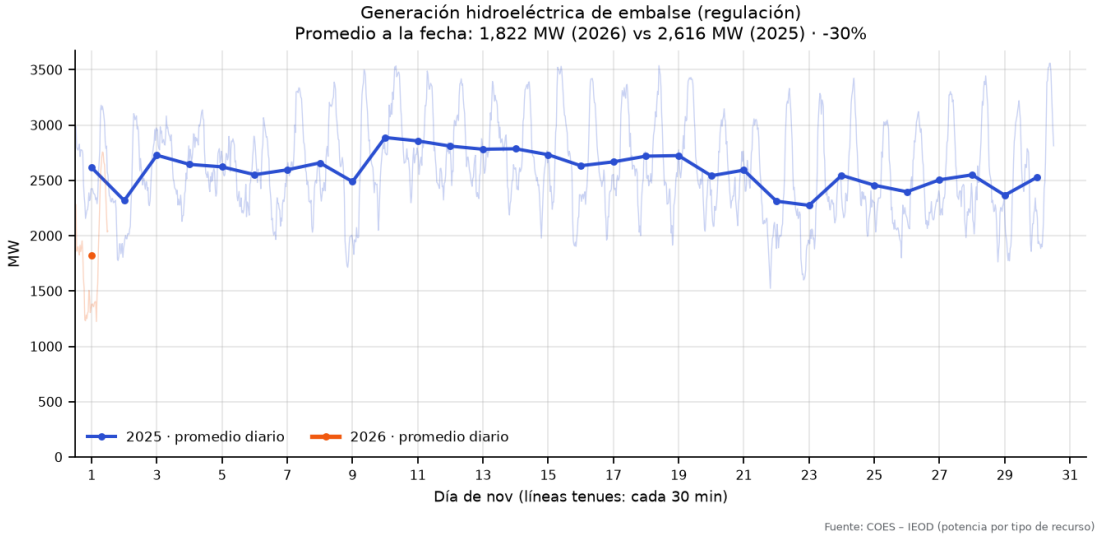

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

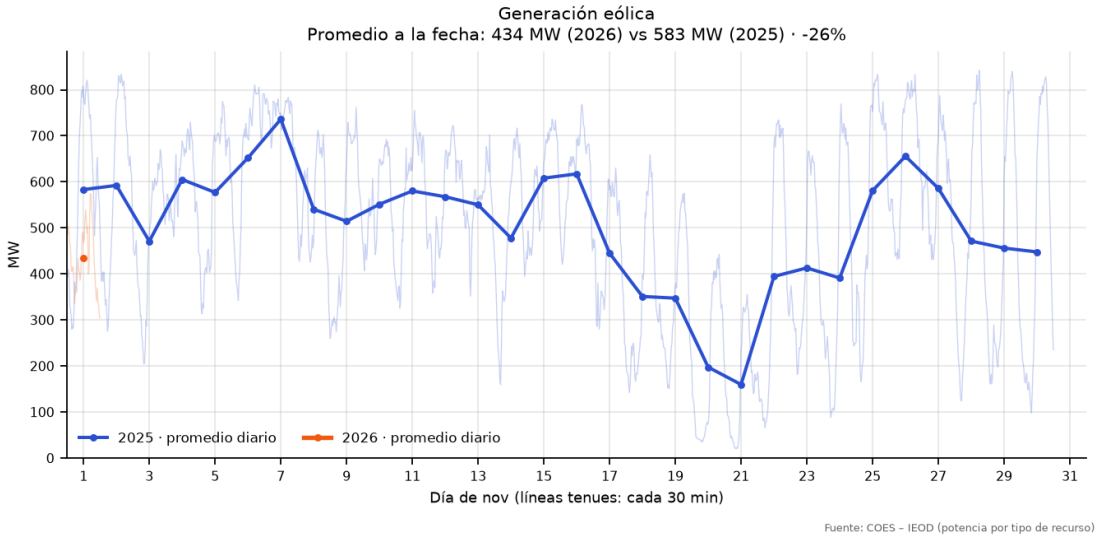

Fuente: COES – IEOD (potencia por tipo de recurso)

Centrales hidroeléctricas: producción del mes vs. 2025 (días 1–1 de ambos años, IEOD)

Central	Empresa	Tipo	GWh 2026	GWh 2025	Diferencia	Var.
Mantaro	Electroperu	Regulación	12.68	14.61	-1.93	-13%
Chimay	Chinango S.A.C.	Regulación	1.71	3.63	-1.92	-53%
San Gaban III	Hydro Global Perú S.A.C.	Regulación	3.12	4.86	-1.74	-36%
El Platanal	Celepsa	Regulación	1.49	2.83	-1.34	-47%
Yuncan	Engie Energia Peru S.A.A.	Regulación	1.18	2.51	-1.33	-53%
Yaupi	Statkraft S.A	Pasada	1.43	2.59	-1.17	-45%
Machupicchu	Egemsa	Pasada	3.01	3.99	-0.98	-25%
Restitución	Electroperu	Pasada	4.19	4.97	-0.79	-16%
La Virgen	La Virgen	Regulación	0.64	1.34	-0.70	-52%
San Gaban II	San Gaban	Regulación	1.97	2.65	-0.68	-26%
Santa Teresa	Inland Energy Sac	Pasada	1.60	2.17	-0.57	-26%
Carhuaquero	Orazul Energy Perú	Regulación	1.72	2.16	-0.43	-20%
Potrero	Empresa Electrica Agua Azul	Pasada	0.10	0.48	-0.38	-78%
Manta I	Celaris Energy S.A.	Pasada	0.09	0.46	-0.37	-81%
Matucana	Orygen Peru S.A.A.	Regulación	1.66	1.98	-0.33	-16%
Yanango	Chinango S.A.C.	Pasada	0.39	0.69	-0.31	-44%
Charcani IV	Egasa	Pasada	0.00	0.30	-0.30	-100%
Cheves	Statkraft S.A	Regulación	1.34	1.64	-0.30	-18%
Huampani	Orygen Peru S.A.A.	Pasada	0.42	0.71	-0.29	-41%
Angel I	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.24	0.49	-0.25	-51%
Runatullo III	Egejunin	Pasada	0.16	0.40	-0.23	-59%
Angel II	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.26	0.49	-0.23	-47%
Angel III	Generadora De Energía Del Perú	Pasada	0.26	0.48	-0.22	-45%
Anashironi	Vari Energia S.A.C.	Pasada	0.28	0.50	-0.21	-43%
Las Pizarras	Empresa Electrica Rio Doble	Pasada	0.24	0.45	-0.21	-46%

Total hidro: 61.7 GWh vs. 74.7 GWh. Se muestran las 25 centrales con mayor caída.

Indisponibilidades de generación (IEOD del 01/11/2026)

Máximo simultáneo sin diésel	Promedio del día	Programado / forzado (prom.)	Diésel (excluido, máx.)
722 MW	**414 MW**	**327** / **87** MW	**402 MW**
a las 18:30 h	9,933 MWh de capacidad		

Máximo simultáneo: capacidad fuera de servicio al mismo tiempo, contando una sola vez cada unidad (si hay registro de central completa y de sus unidades se toma el mayor). La suma de registros (1,067 MW) no es potencia simultánea. Los MWh son capacidad indisponible, no generación perdida. Suma de registros por tecnología: Hídrica 924 MW · Gas natural 120 MW · Biomasa 17 MW · Eólica 6 MW

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Empresa De Generacion Huallaga	Chaglla	G1	Hídrica	18:25–22:27	**225.0**	Forzado	Mantenimiento correctivo por evento en el sistema de alimentación de corriente continua (DC) de la central.
Empresa De Generacion Huallaga	Chaglla	G2	Hídrica	18:25–22:27	**225.0**	Forzado	Mantenimiento correctivo por evento en el sistema de alimentación de corriente continua (DC) de la central.
Orygen Peru S.A.A.	Wayra Extension	CENTRAL	Hídrica	03:25–07:59	**177.0**	Prog.	Correctivo Circuito 17 Wayra extensión
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	TG7	Gas natural	00:00–24:00	**120.0**	Prog.	1. Reparación de daño estructural a la chimenea de TG7. 2. Inspección Boroscópica de Turbina TG7.
Electroperu	Mantaro	G7	Hídrica	00:00–24:00	**101.0**	Prog.	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Electroperu	Restitución	G2	Hídrica	06:55–16:30	**66.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS
San Gaban	San Gabán II	G1	Hídrica	07:02–14:16	**55.0**	Prog.	Mantenimiento preventivo mensual
Statkraft S.A	Yaupi	G4	Hídrica	08:53–24:00	**21.0**	Prog.	MANTENIMIENTO UH G4
Orygen Peru S.A.A.	Huampaní	G2	Hídrica	00:09–06:00	**15.0**	Prog.	limpieza de refrigerantes del alternador
Orygen Peru S.A.A.	Huampaní	G2	Hídrica	06:00–19:20	**15.0**	Prog.	LIMPIEZA DE GENERADOR
Agro Industrial Paramonga S.A.	Paramonga	CENTRAL	Biomasa	22:16–24:00	**14.0**	Prog.	LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, E
Parque Eolico Tres Hermanas S.A.C.	Parque Eolico 3 Hermanas	CENTRAL	Eólica	00:00–24:00	**6.3**	Forzado	TH-11 y TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:00–24:00	**5.9**	Forzado	A7.3 Fuera de servicio hasta intervención
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	00:17–00:56	**5.9**	Forzado	A7.2 GEN BearTemp (N-end) H Stop - Autoreset
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	01:25–01:59	**5.9**	Forzado	A7.2 GEN BearTemp (N-end) H Stop - Autoreset
Energia Renovable Del Sur S.A.	San Juan	CENTRAL	Hídrica	11:18–18:17	**5.9**	Forzado	A3.1 PIT SIS Blade Encoder failure
Petramas	Huaycoloro	G1	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G2	Biomasa	00:00–24:00	**1.5**	Prog.	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Egemsa	Machupicchu	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	Cambio del sistema de control SCADA de la I Fase de la Central
Enel Generacion Piura S.A.	Malacas 1	TG6	Gas natural	15:03–24:00	**0.0**	Forzado	DISPARO DE UNIDAD TG6 POR PERTURBACION DE SEIN (SALIDA DE L-5008)
Engie Energia Peru S.A.A.	Chilca 2	TG41	Gas natural	02:52–10:29	**0.0**	Prog.	Mantenimiento Correctivo.
Kallpa Generacion S.A.	Cerro Del Aguila	G2	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	MANTENIMIENTO PARCIAL U2
Kallpa Generacion S.A.	Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	Hídrica	00:04–16:32	**0.0**	Prog.	CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE T2+1G A T1+1G Y CAMBIO DE BARRA DE SERVICIOS AUXILIARES
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G5	Hídrica	00:00–24:00	**0.0**	Prog.	OVERHAUL GENERADOR U5

Empresa	Central	Unidad	Tecnología	Horario	MW	Tipo	Descripción
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G1	Hídrica	00:12–18:19	**0.0**	Prog.	INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE DEFLECTOR Y SELLO DE TOBERA 2BI
Orazul Energy Perú	Cañón Del Pato	G2	Hídrica	00:13–18:35	**0.0**	Prog.	CAMBIO DEFLECTOR Y SELLO TOBERA 2BI
Orazul Energy Perú	Carhuaquero	CENTRAL	Hídrica	15:03–15:40	**0.0**	Forzado	Central F/S por causas que se encuentran en investigación.
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETE NGT1	Diésel · excluido	00:00–24:00	217.1	Prog.	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	Diésel · excluido	00:00–24:00	175.9	Prog.	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Electroperu	Tumbes	MAK2	Diésel · excluido	00:00–24:00	8.5	Prog.	CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4
Enel Generacion Piura S.A.	Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	Diésel · excluido	16:32–17:32	0.0	Forzado	DISPARO DE UNIDAD POR TG5 POR SUBFRECUENCIA (DURANTE RESTABLECIMENTO POR FALLA DE LINEA L-5008)
Infraestructuras Y Energias Del Peru S.A.C.	Reserva Fria Pto Maldonado	CENTRAL	Diésel · excluido	05:12–11:11	0.0	Prog.	INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CELDA DE 10 KV DEL TRANSFORMADOR DE LA SE PUERTO MALDONADO PROPIEDAD DE

Transmisión ≥220 kV y eventos

Líneas de transmisión ≥220 kV con intervenciones ejecutadas

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5012	500	Concesionaria Linea De Transmision La Ni?A S.A.C.	La Ni?A - Miguel Grau	07:11–17:58	F/S	Linea L-5012, Limpieza y siliconado de cadenas; cantidad 60 cadenas de la T001 hasta T008. ADEMAS SE REALIZARAN PRUEBAS
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2037	220	Atn S.A.	Rubi - Montalvo	09:15–15:41	E/S	Medicion de puesta a tierra L-2037. Torres: T9-T15
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Linea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE
L-2239	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chiclayo Oeste - La Ni?A	08:00–13:00	F/S	A SOLICITUD DE ALUPAR: SECCIONAMIENTO DE CABLE OPGW PARA LAS VARIANTES L-2900 Y L-2901 (CHICLAYO OESTE - LAMBAYEQUE OEST
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2301	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Trujillo Norte - Chimu	07:20–16:00	F/S	ENGRASAR RETENIDA POSTE P464 DENTRO DE VIVIENDA. LIMPIEZA DE AISLADORES CON ALTA CONTAMINACION ENPOSTES P351, P361, P362
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San Jose - Jade	00:00–24:00	E/S	Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea.
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL

Eventos relevantes del día

Tipo	Empresa	Equipo	Horario	kV	MW	Descripción
Falla	Agrolmos Sociedad Anonima - Agrolmos S.A.	TV2 · Agrolmos	05:39–24:00			DESCONEXIÓN DE LOS GENERADOR TV1 Y TV2 DE LA C.T. AGROLMOS
Evento	Conelsur Lt Sac	SS.EE. · Portillo	00:00–07:10			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV
Evento	Electro Oriente	L-1018 · Belaunde Terry - Tarapoto	18:27–21:24			DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV
Falla	Transmantaro	L-5008 · Chimbote 500 - Trujillo 500	15:03–17:40	500		DESCONEXIÓN DE LAS LINEAS L-5008 (CHIMBOTE NUEVA - TRUJILLO NUEVA) DE 500 KV Y L-2233 (CHIMBOTE 1 - TRUJILLO NORTE) DE 220 KV


Restricciones operativas vigentes

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Chinango S.A.C.	C.H. Chimay	CENTRAL	00:00–24:00	.Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en
Egasa	S.E. Convertidor	BARRA138 KV	00:00–24:00	EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
Empresa De Generacion Huallaga	C.H. Chaglla	CENTRAL	00:00–24:00	Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las u
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto

Empresa	Ubicación	Equipo	Horario	Descripción
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	Según correo del 01/10, se van a tomar nuevos parámetros de TMO y TMA de la Unidad TG4 de la C.T. Malacas, los
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Malacas	TG4	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.10.26, con la disponibilidad de aproximadamente 18
Enel Generacion Piura S.A.	C.T. Reserva Fria De Generacion Talara	TG5	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Quitaracsa	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa ope
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G2	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán,
Engie Energia Peru S.A.A.	C.H. Yuncán	G3	00:00–24:00	Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su fact
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 1	CENTRAL	00:00–24:00	Según carta ENG/587-2026, se informó que debido a un posible trabamiento de la válvula 3 del sistema de enfria
Engie Energia Peru S.A.A.	C.T. Chilca 2	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulnera
Fenix Power Perú	C.T. Fenix	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos s
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA =
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
Kallpa Generacion S.A.	C.H. Mini Central Cerro Del Aguila	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, T
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, ent
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Kallpa	CENTRAL	00:00–24:00	Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 h
Kallpa Generacion S.A.	C.T. Las Flores	CENTRAL	00:00–24:00	De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
Orazul Energy Perú	C.H. Cañón Del Pato	CENTRAL	00:00–24:00	Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de c
…				

Embalses por cuenca vs. años anteriores (Semana 42 · 17/10 al 23/10/2026 · dato diario: IEOD)

Cuenca	Semana	Caudal natural (m3/s) y var.	Volumen (Hm3)	Año ant.	Var.	Dato diario IEOD (Hm3)	Potencia instalada
Santa	sem. 42	53.2 -11%	15.6	18.4	-15%	solo semanal	395.3 MW
Mantaro	sem. 42	60.5 -63%	123.3	147.2	-16%	106.4 (01/11) +0%	1,571.3 MW
Rímac	sem. 42	8.1 -3%	151.3	176.6	-14%	solo semanal	738.3 MW
San Gabán	sem. 42	8.4 -49%	20.3	11.5	+76%	19.2 (01/11) +69%	387.2 MW
Chaglla	sem. 42	27.5 -66%	0.7	4.0	-82%	3.3 (01/11) -53%	456.4 MW

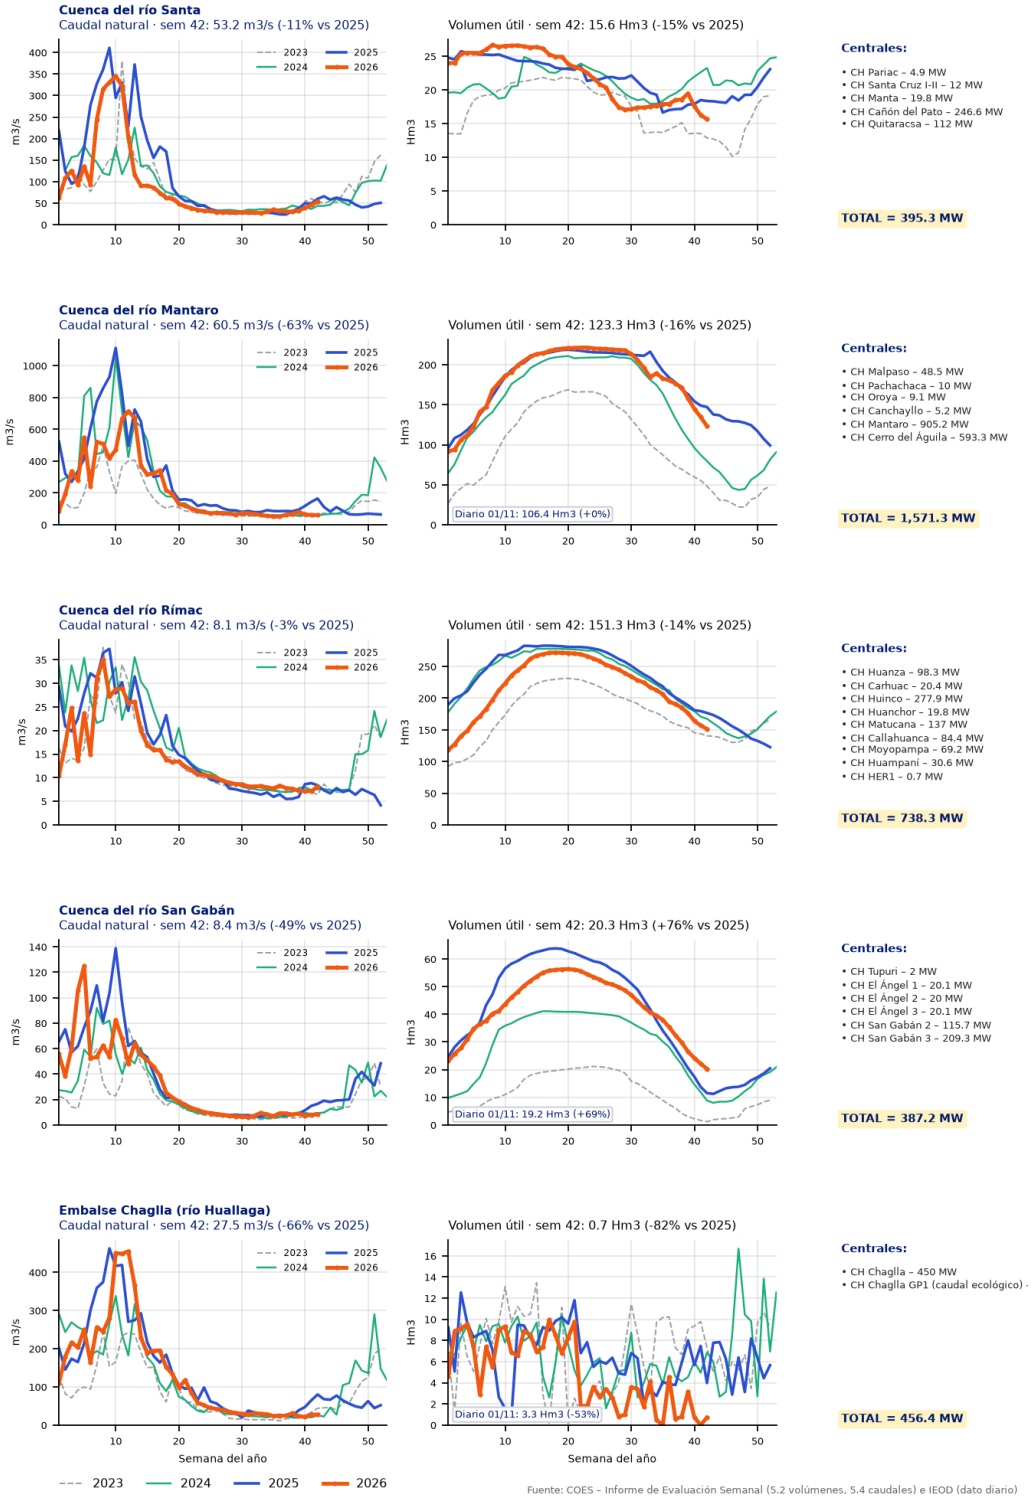

Fuente: COES – Informe de Evaluación Semanal (5.2 volúmenes, 5.4 caudales) e IEOD (dato diario)

Programación · lunes 2 de noviembre de 2026

Generación · intervenciones con MW indisponibles (12 sin MW no se muestran)

Empresa	Central	Unidad	Horario	MW	Descripción
Planta De Reserva Fria De Generacion De Eten S.A.	Reserva Fria De Generacion Eten	RF-ETENG T1	00:00–24:00	217.1	REPARACION TEMPORAL DE CHIMENEA DE UNIDAD GT-1
Minera Cerro Verde	Recka	CENTRAL	00:00–24:00	175.9	REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA
Orygen Peru S.A.A.	Santa Rosa	TG7	00:00–24:00	120.0	1. Reparación de daño estructural a la chimenea de TG7. 2. Inspección Boroscópica de Turbina TG7.
Electroperu	Mantaro	G7	00:00–24:00	101.0	REPOSICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN, EQUIPOS MEDIA TENSIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SCADA
Egasa	Charcani V	G2	00:00–24:00	48.0	Instalación de repuestos de interruptor de potencia.
Egasa	Charcani V	G2	07:00–15:00	48.0	Mantenimiento Electromecánico Plan 1
Engie Energia Peru S.A.A.	Punta Lomitas	CENTRAL	00:00–24:00	28.6	CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG LIMITADOS POR OBSERVACIÓN EN GEARBOX Y 03 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS
Statkraft S.A	Yaupi	G4	00:00–18:00	21.0	MANTENIMIENTO UH G4
Agro Industrial Paramonga S.A.	Paramonga	CENTRAL	00:00–24:00	14.0	Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.
Electroperu	Tumbes	MAK2	00:00–24:00	8.5	CORREGIR FUGA DE AGUA EN CÁMARA DE VÁLVULA DE ESCAPE EN UNIDAD DE POTENCIA N° 4
Empresa De Generacion Huallaga	Pch Chaglla	GP1	06:00–24:00	6.0	F/S POR INSPECCION EN RODETE
Gr Taruca Sociedad Anonima Cerrada	Central Eolica Duna	CENTRAL	00:00–24:00	2.6	CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACIÓN DE FALLA MAYOR
San Gaban	Pch Tupuri	CENTRAL	08:00–17:00	2.1	Mantenimiento del Transformador Principal del Patio de Llaves
Petramas	Huaycoloro	G1	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 104000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	Huaycoloro	G2	00:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 103000 HRS// REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR
Petramas	La Gringa V	G1	06:00–24:00	1.5	MANTENIMIENTO DE 67000 HRS
Petramas	Doña Catalina	G1	06:00–24:00	1.2	MANTENIMIENTO DE 51000 HRS

Líneas de transmisión ≥220 kV

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-5033	500	Transmantaro	Poroma - Yarabamba	00:00–24:00	E/S	RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL REACTOR DE NEUTRO RN-9 EN LA SE POROMA.
L-2091	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Desierto	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-165 A T-199, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CON
L-2120	220	Inti Joya S.A.C.	San Jose - America	00:00–24:00	E/S	Línea L-2120 Energizado por periodo de pruebas
L-2130	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Huancavelica - Chiribamba	00:00–24:00	E/S	RELÉ DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS
L-2211	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Ica - Derivacion	00:00–24:00	E/S	SE DESHABILITÓ LA FUNCIÓN RECIERRE DE L-2211 (ICA -DERIVACIÓN) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACIÓN DE CIERRE DE
L-2278	220	Isa Peru	Paramonga N. - Conococha	00:00–24:00	F/S	POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-681 A T-699, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129258)
L-2280	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Alipio Rosales - Machala	00:00–24:00	E/S	CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025.
L-2303	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.
L-2304	220	Energia Renovable La Joya S.A.	San José - Jade	00:00–24:00	E/S	Período de pruebas operativas durante energización de la línea.

Línea	kV	Empresa	Tramo	Horario	Estado	Descripción
L-2305	220	Red De Energia Del Peru S.A.	Chilca - Independencia	00:00–24:00	E/S	BAIPÁS DE LAS LÍNEAS L-2305 Y L-2091 ENTRE LAS TORRES 252(L-2091) Y 261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO. SE UTILIZA EL